

MANUAL DE AJUSTE DE DADOS DE MEDIÇÃO ZERADOS

Para inclusão de solicitações de ajustes de dados de
medição com valores zerados no SCDE

Câmara de comercialização de energia elétrica- CCEE
Versão: 2023

The logo for CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) is displayed in white lowercase letters on a dark blue background. The letters are stylized and connected, with the 'c' and 'e's having a rounded, cursive-like appearance. A bright cyan diagonal bar is visible in the background behind the logo.

ccee

SUMÁRIO

1 Apresentação.....	2
1.1 Propósito.....	2
1.2 Público-alvo.....	2
2 Solicitação de ajuste de medição de dados zerados.....	2
2.1 Acesso ao ajuste de medição no SCDE	2
2.2 Início da solicitação de ajuste de dados zerados	3
2.3 Preenchimento das informações.....	4
2.4 Envio da solicitação.....	4

1 Apresentação

1.1 Propósito

Este documento tem por finalidade demonstrar como é realizado o Ajuste de dados de medição zerados no SCDE no Ambiente de Operações da CCEE.

1.2 Público-alvo

O público-alvo deste material são os agentes de medição. Nesse ambiente serão realizados os ajustes de dados de medição zerados referentes às suas unidades consumidoras ou geradoras.

2 Solicitação de ajuste de medição de dados zerados

2.1 Acesso ao ajuste de medição no SCDE

Após o usuário acessar o Ambiente de Operações da CCEE com o perfil de acesso ao SCDE, ele deverá procurar pelo SCDE **(a)**. **(Figura 1)**

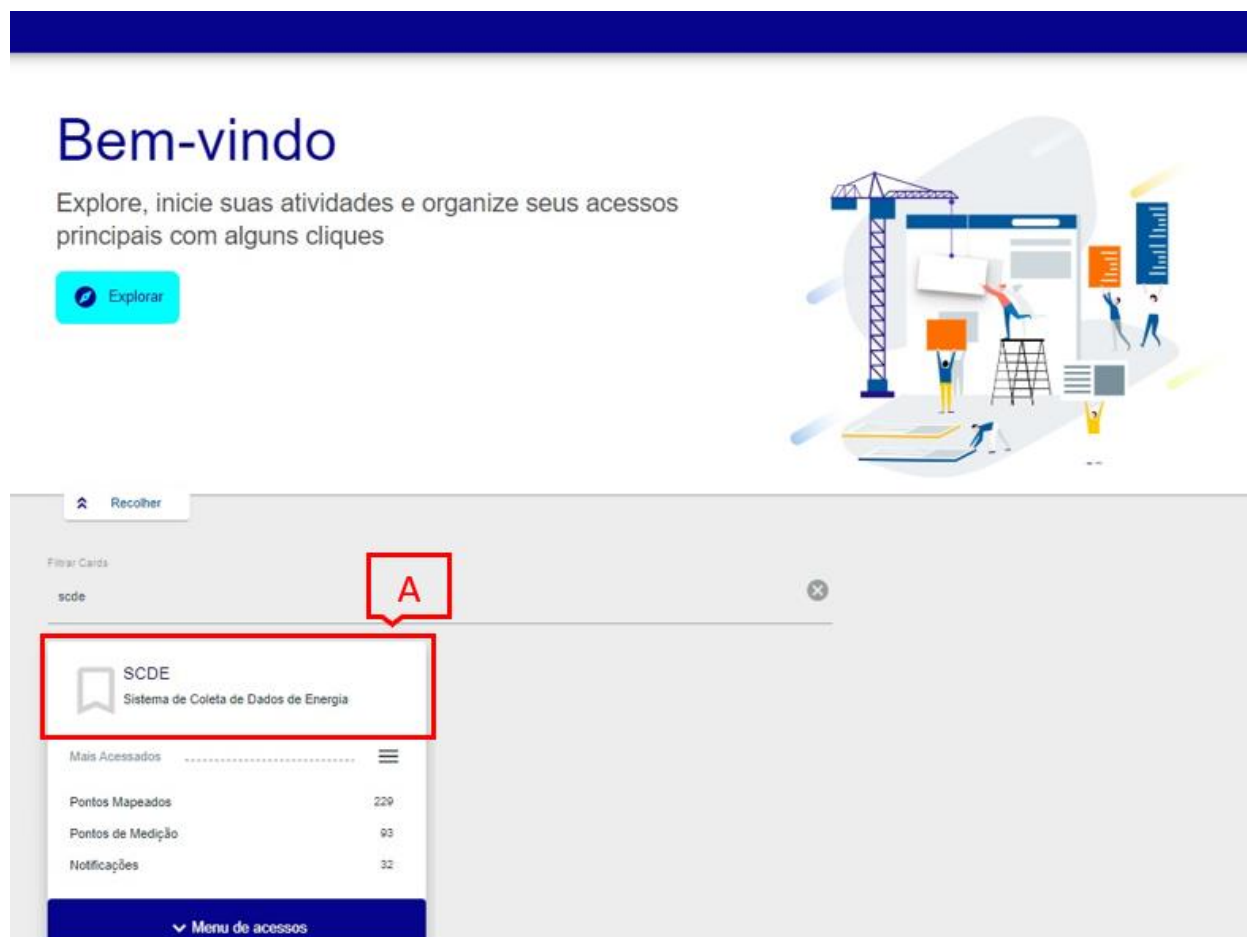


Figura 1: Card SCDE

Na tela inicial do ambiente, clique em “Notificações” **(b)** do SCDE, aproxime o mouse do ícone e selecione “Ajustes de Medições” **(c)**. **(Figura 2)**



Figura 2: Ajustes de medições

2.2 Início da solicitação de ajuste de dados zerados

O agente proprietário pode solicitar um novo ajuste do botão de Ações (d). (Figura 3)

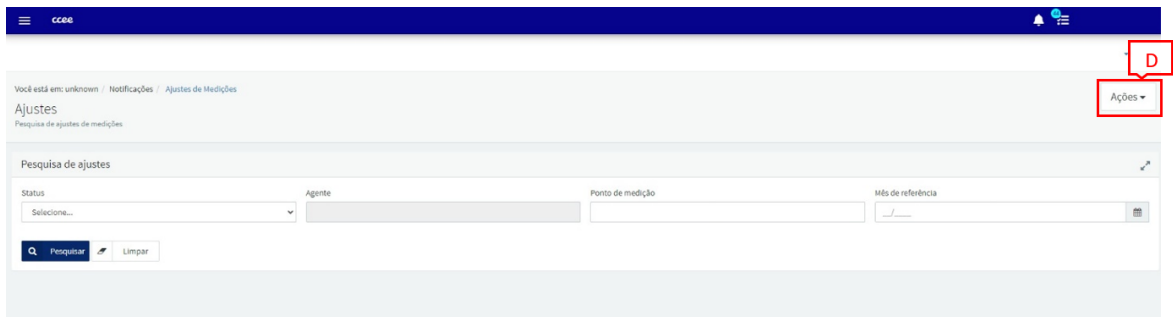


Figura 3: Ajuste

Para realizar o ajuste de dados zerados, o usuário pode clicar no botão de + Novo ajuste ausência de energia (e). (

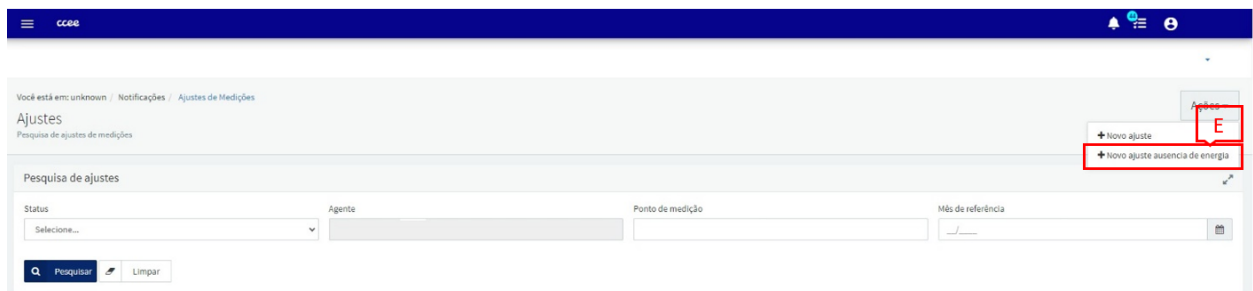


Figura 4)

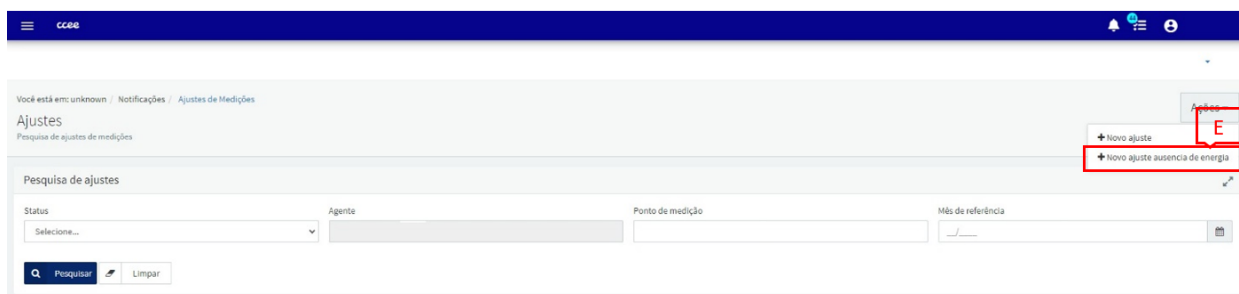


Figura 4: Novo ajuste ausência de energia

O agente poderá informar o código do ponto de medição (f) e adicionar selecionar um ou mais pontos (g), após a seleção do(s) ponto(s), o usuário deve informar a data (h) e hora (i) do início do ajuste e a data (j) e hora (k) do fim do ajuste (o agente pode selecionar o mês completo caso desejado). O agente também deverá descrever o motivo do ajuste (l) e após todos os dados preenchidos, deve clicar no botão de gravar (m). (Figura 5)

2.3 Preenchimento das informações

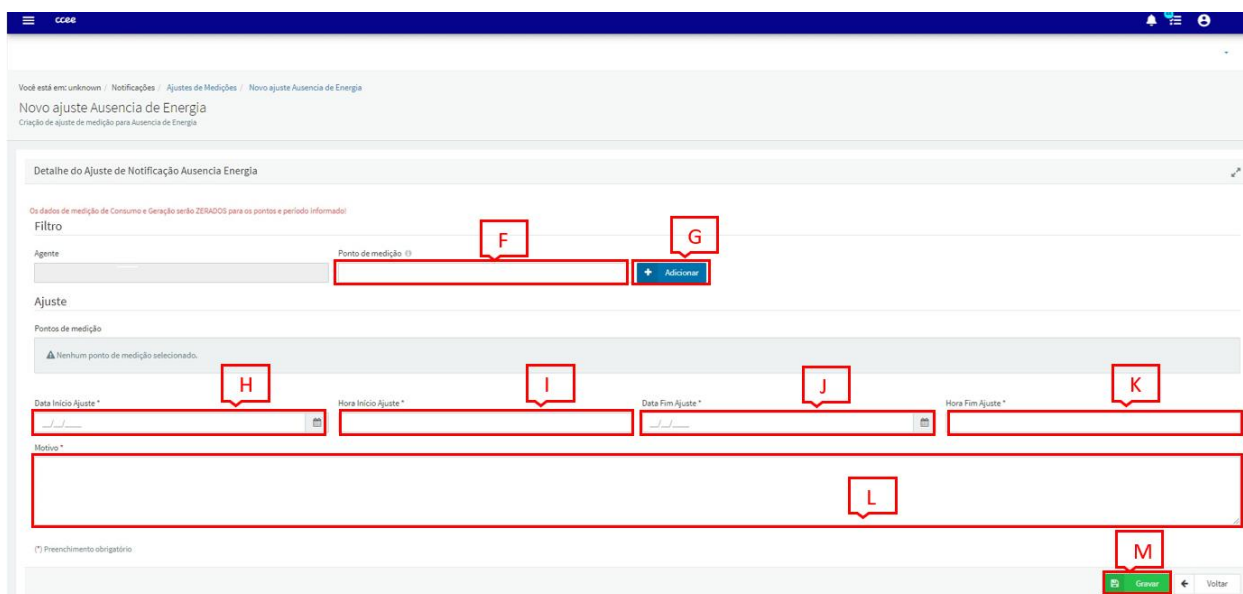


Figura 5: preenchimento dos dados para ajuste

2.4 Envio da solicitação

Por fim, após gravar, irá abrir um pop-up informativo na tela do SCDE referente a penalidades de dados de medição, o usuário deverá clicar no botão de “Ciente” para prosseguir e enviar a solicitação de ajuste para a CCEE.



Figura 6: Dados da Unidade Consumidora

"O presente material foi elaborado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e possui única e exclusiva **finalidade didática como forma de apoio nos cursos e treinamentos ministrados por esta Câmara. A CCEE não se responsabiliza, em qualquer hipótese e sob qualquer condição, por eventuais estudos, projeções, negociações e/ou qualquer outro tipo de utilização, seja para fins comerciais ou não, com fundamento nos dados constantes do presente material.**

Da mesma forma, eventuais diplomas legais e/ou regulatórios disponibilizados e/ou citados no decorrer dos manuais e materiais didáticos, cursos e treinamentos ministrados pela CCEE são utilizados com finalidade única de auxiliar e fundamentar o entendimento, não representando, em hipótese alguma, visão ou interpretação institucional da CCEE em relação às normas regulatórias que regem o setor.

A CCEE não se responsabiliza, ainda, em qualquer hipótese, quanto à atualização do teor e/ou vigência dos diplomas legais/regulatórios utilizados no decorrer dos cursos ministrados, dos manuais e de outros materiais didáticos. Informações em relação ao teor e vigência