



14/07/2026

gerência executiva de preços,
modelos e estudos energéticos

A background graphic featuring a hand pointing at a digital interface. The interface displays a bar chart with four bars of increasing height, each topped with a circular gauge showing a percentage: 16%, 44%, 76%, and 98%. Below the bars are stacks of coins. A line graph with glowing blue and orange nodes and connecting lines is overlaid on the scene. The overall color palette is dominated by blue and white, with some orange highlights.

ccee


avaliação do comportamento do PLD de hoje - 14/07/2026



No dia 14/07, o PLD apresentou leve desacoplamento entre submercados para o período da 1h, quando o submercado Sul recuou para R\$ 175/MWh (-R\$ 10/MWh em relação aos demais submercados) em função das melhores condições hidrológicas da região e atingimento do limite de recebimento do Sudeste/Centro-Oeste, nos demais períodos do dia o PLD permaneceu acoplado em todos os submercados. Assim, foi observado que todos os submercados recuaram ao piso regulatório (R\$ 57/MWh) durante o horário de vale, refletindo a elevada geração solar distribuída e centralizada. Durante o horário de ponta, o PLD apresentou valor mais elevados de PLD (+R\$ 174/MWh em relação ao horário de vale), refletindo a redução da geração solar e a elevação da carga. Dessa forma, o preço médio diário no Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte foi de R\$ 188/MWh, enquanto o Sul ficou em R\$ 187/MWh.

No horário de vale do PLD (8h às 14h), o preço vai à R\$ 57/MWh no SIN como consequência da diminuição da carga líquida* do SIN (-19,9 GWm), associada ao movimento de elevação da geração das fontes intermitentes em relação às demais horas: MMGD (+19,7 GWm) e solar fotovoltaica (+10,8 GWm).

No horário de pico do PLD (18h), os preços atingem R\$ 231/MWh em todos os submercados, refletindo o aumento da carga líquida* do SIN (+17,7 GWm). Esse movimento resulta da combinação da diminuição da geração intermitente em relação às demais horas: MMGD (-1,8 GWm) e solar fotovoltaica (-1,7 GWm), e elevação de carga (+14,9 GWm). Para atendimento desse movimento ocorre aumento da geração hidrelétrica (+17,8 GWm), porém sem despacho térmico adicional por ordem de mérito.

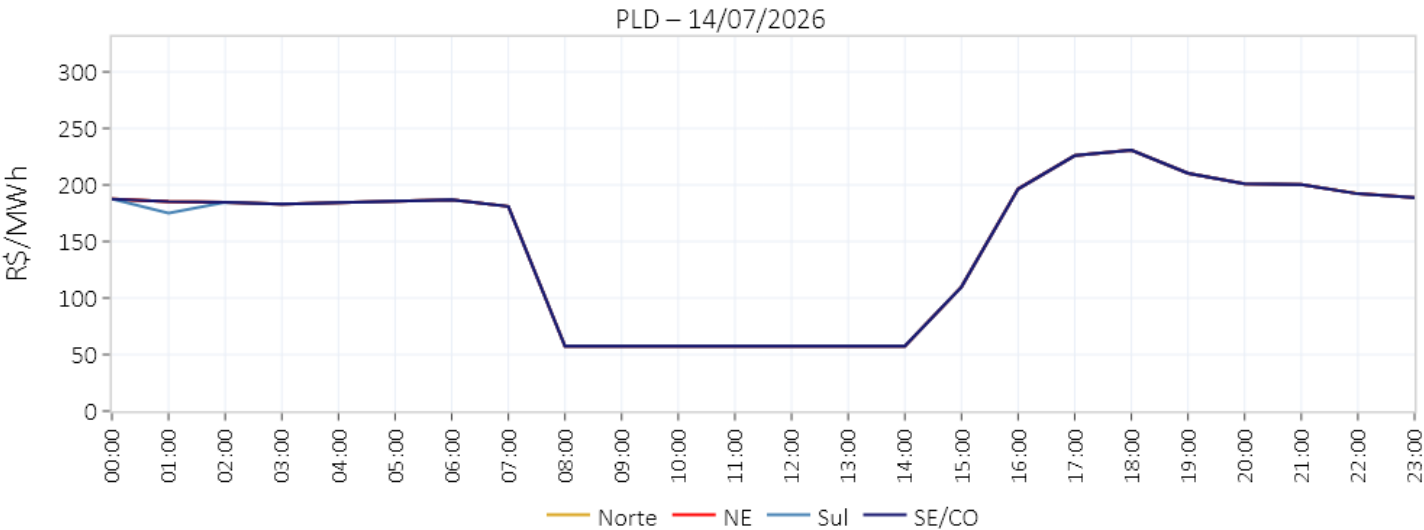

	Demais Horas	Vale (8-14h)	Variação	Pico (18h)	Variação
PLD SE/CO (R\$/MWh)	187,74	57,31	-130,4 (-69%)	230,83	+43,1 (+23%)
PLD Sul (R\$/MWh)	187,09	57,31	-129,8 (-69%)	230,83	+43,7 (+23%)
PLD NE (R\$/MWh)	187,73	57,31	-130,4 (-69%)	230,83	+43,1 (+23%)
PLD Norte (R\$/MWh)	187,74	57,31	-130,4 (-69%)	230,83	+43,1 (+23%)
Carga SIN (GWmed)	77,5	81,3	+3,8 (+5%)	92,4	+14,9 (+19%)
Geração Eólica SIN (GWmed)	13,3	6,4	-6,9 (-52%)	14,0	+0,7 (+5%)
Geração MMGD SIN (GWmed)	1,9	21,6	+19,7 (+1037%)	0,1	-1,8 (-95%)
Geração Solar (UFV) SIN (GWmed)	1,7	12,5	+10,8 (+635%)	0,0	-1,7 (-100%)
Geração PCH + Biomassa SIN (GWmed)	7,7	7,5	-0,2 (-3%)	7,8	+0,1 (+1%)
GT Compulsória** SIN (GWmed)	6,1	6,4	+0,3 (+5%)	6,0	-0,1 (-2%)
Carga Líquida* SIN (GWmed)	46,8	26,9	-19,9 (-43%)	64,5	+17,7 (+38%)
GT Ordem de Mérito SIN (GWmed)	1,1	0,0	-1,1 (-100%)	1,0	-0,1 (-9%)
GH SIN (GWmed)	45,7	26,9	-18,8 (-41%)	63,5	+17,8 (+39%)

* A carga líquida corresponde à diferença entre a carga global do sistema e a geração compulsória, que é composta por geração de MMGD, eólica, solar, PCT - biomassa, PCH e geração térmica compulsória².

** A geração térmica compulsória corresponde à geração não despachada por ordem de mérito, resultante de inflexibilidades, restrições de unit commitment e despacho antecipado por GNL.

PLD	SE/CO	S	NE	N
13/jul/26	R\$ 163,13/MWh	R\$ 163,05/MWh	R\$ 163,13/MWh	R\$ 163,14/MWh
14/jul/26	R\$ 151,49/MWh	R\$ 151,06/MWh	R\$ 151,49/MWh	R\$ 151,49/MWh
Projeção jul/26	R\$ 175,56/MWh	R\$ 175,56/MWh	R\$ 175,56/MWh	R\$ 175,56/MWh
Projeção ago/26	R\$ 139,68/MWh	R\$ 139,68/MWh	R\$ 139,68/MWh	R\$ 139,68/MWh
Projeção set/26	R\$ 167,48/MWh	R\$ 167,48/MWh	R\$ 167,48/MWh	R\$ 167,48/MWh

ENA	SE/CO	S	NE	N	SIN
Acumulado até 13/jul/26	99%	261%	64%	75%	134%
Expectativa jul/26	92%	180%	62%	64%	108%

Armazenamento	SE/CO	S	NE	N	SIN
Em 13/jul/26	64,5%	84,5%	87,7%	92,2%	71,5%
Expectativa final de jul/26	64,3%	86,5%	82,1%	92,6%	70,5%

Fator de ajuste do MRE	MRE	Repactuação do risco hidrológico
Acumulado até 13/jul/26	77,8%	74,6%
Expectativa jul/26	75,5%	72,4%
Projeção 2026	84,3%	84,3%

Encargos	ESS	Custo de descolamento entre CMO e PLD
Expectativa jul/26	R\$ 7,9 MM	R\$ 5,1 MM
Projeção 2026	R\$ 723,0 MM	R\$ 50,4 MM

Análise do PLD da semana corrente

1. PLD
2. Balanco energético
3. Previsibilidades
4. Atos regulatórios

Análise do DECOMP da semana corrente

6. Decomposição da FCF
7. Curva de oferta e demanda
8. Carga
9. ENA
10. Armazenamento
11. Intercâmbio
12. Geração eólica
13. Disponibilidade e inflexibilidade
14. Pilha térmica e declaração de CVU
15. Comportamento das cotações dos combustíveis


Análise e acompanhamento da operação

15. ENA
16. armazenamento
17. geração hidráulica
18. GSF
19. geração térmica
20. ESS e recuperação do CF das Merchant
21. Intercâmbio
22. geração eólica
23. geração fotovoltaica
24. Intercâmbio e importação/exportação
25. demanda máxima
26. disponibilidade de água do solo e precipitação
27. temperatura


Projeção do PLD

28. PLD
29. ENA
30. armazenamento
31. balanco operativo
32. GSF
33. encargos
34. bandeira tarifária


semana 3 de julho

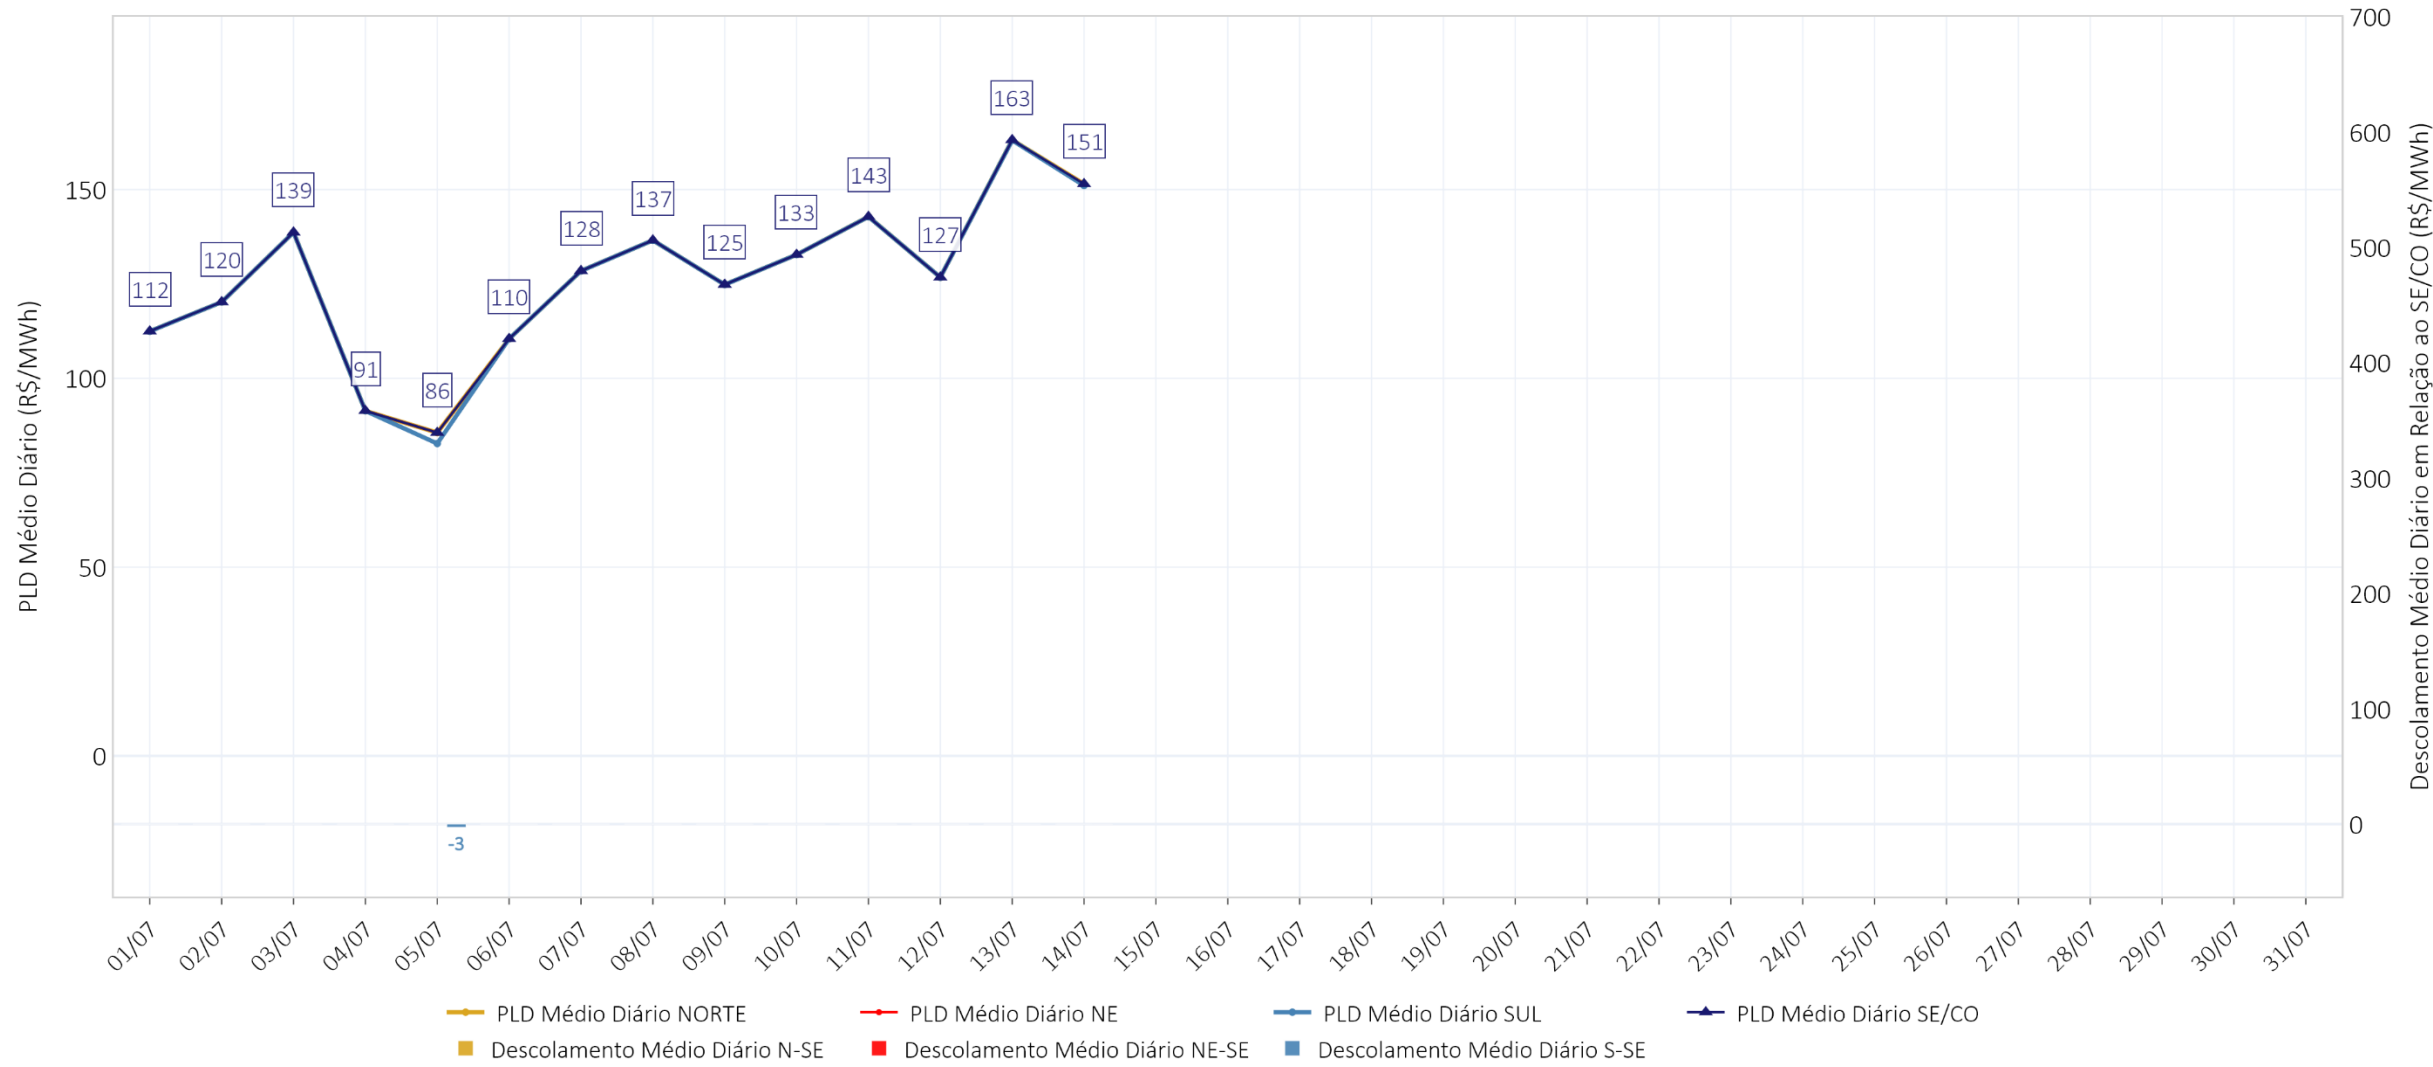

preço de liquidação das diferenças – SE/CO – semana horária

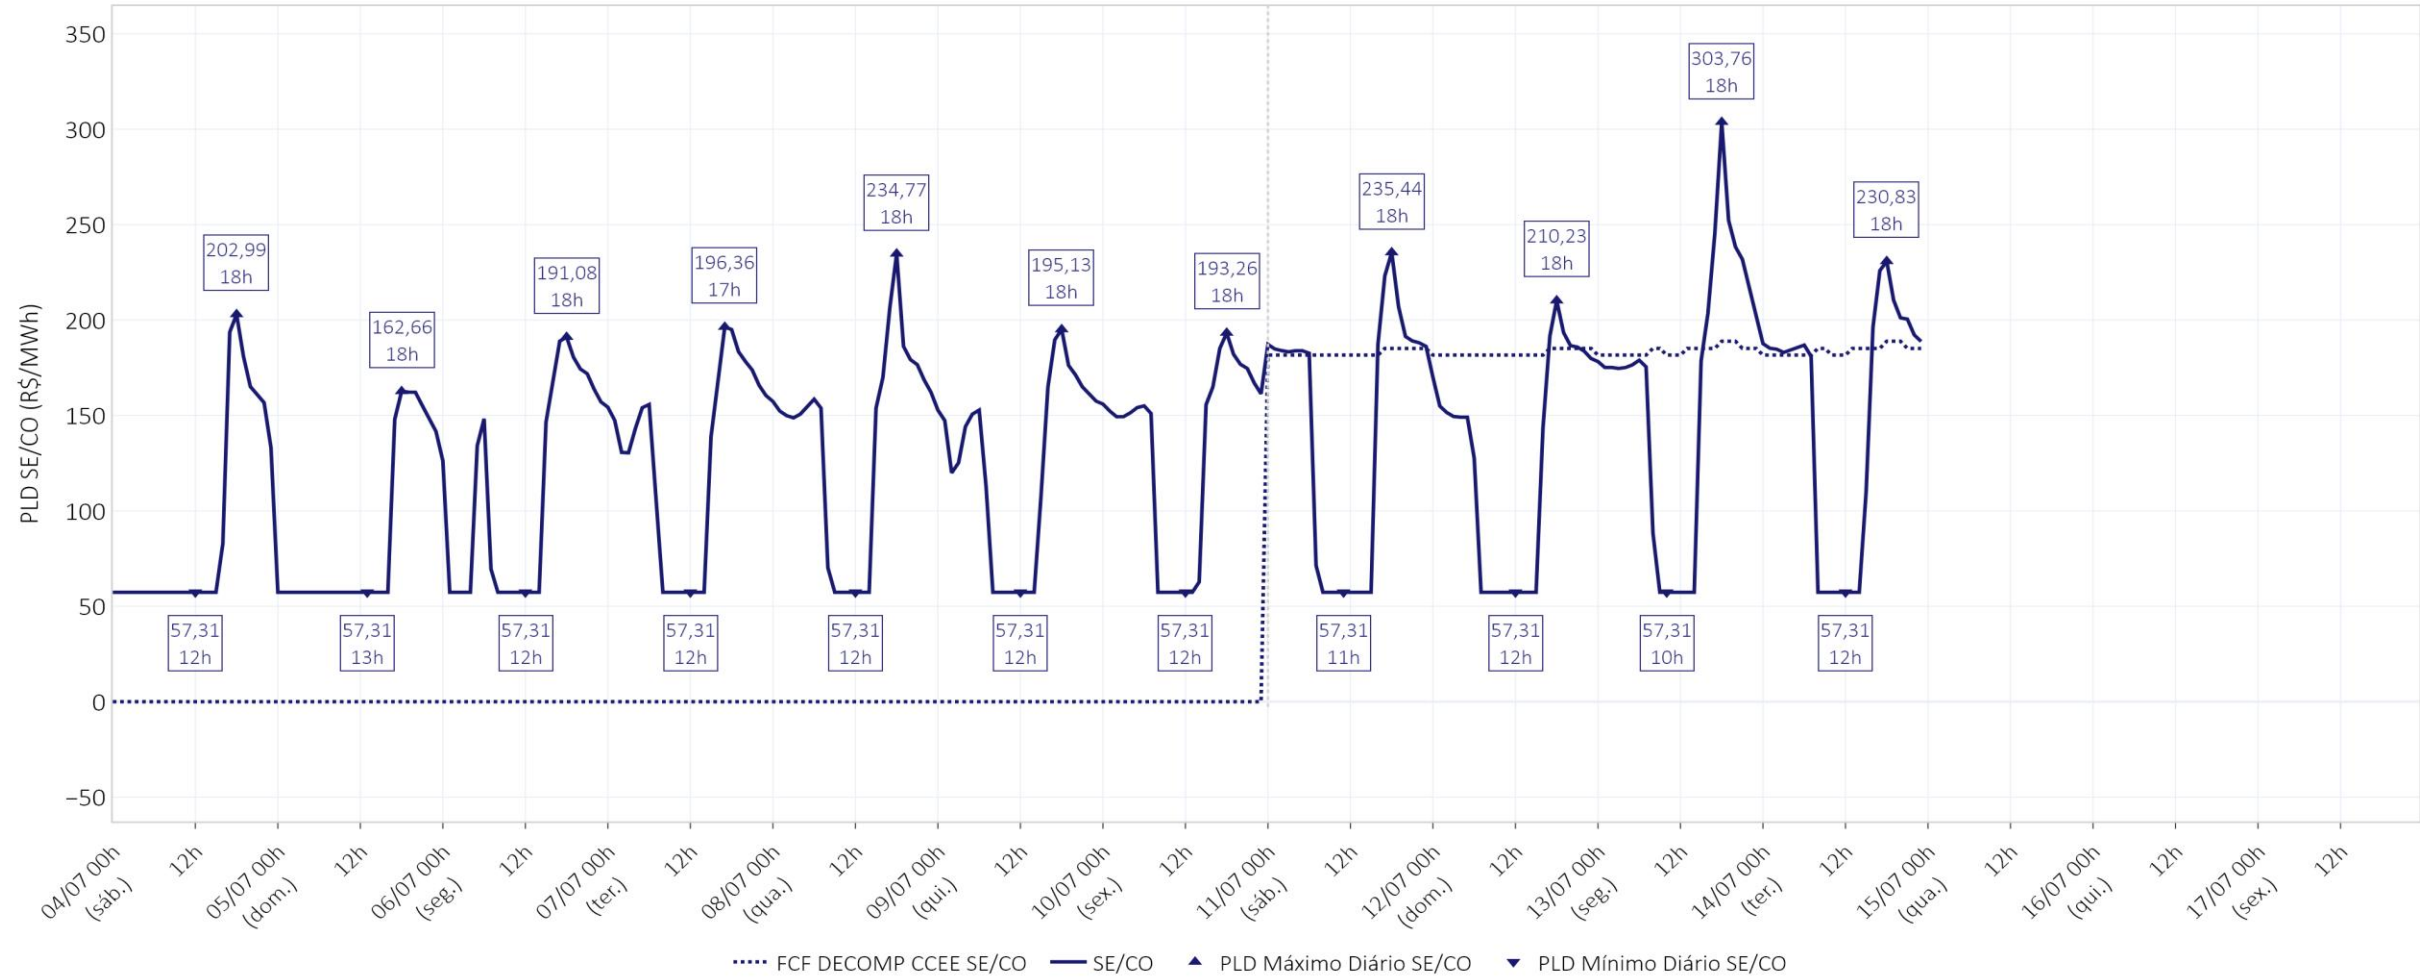


Média Diária (R\$/MWh)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
SE/CO	91	86	110	128	137	125	133	143	127	163	151

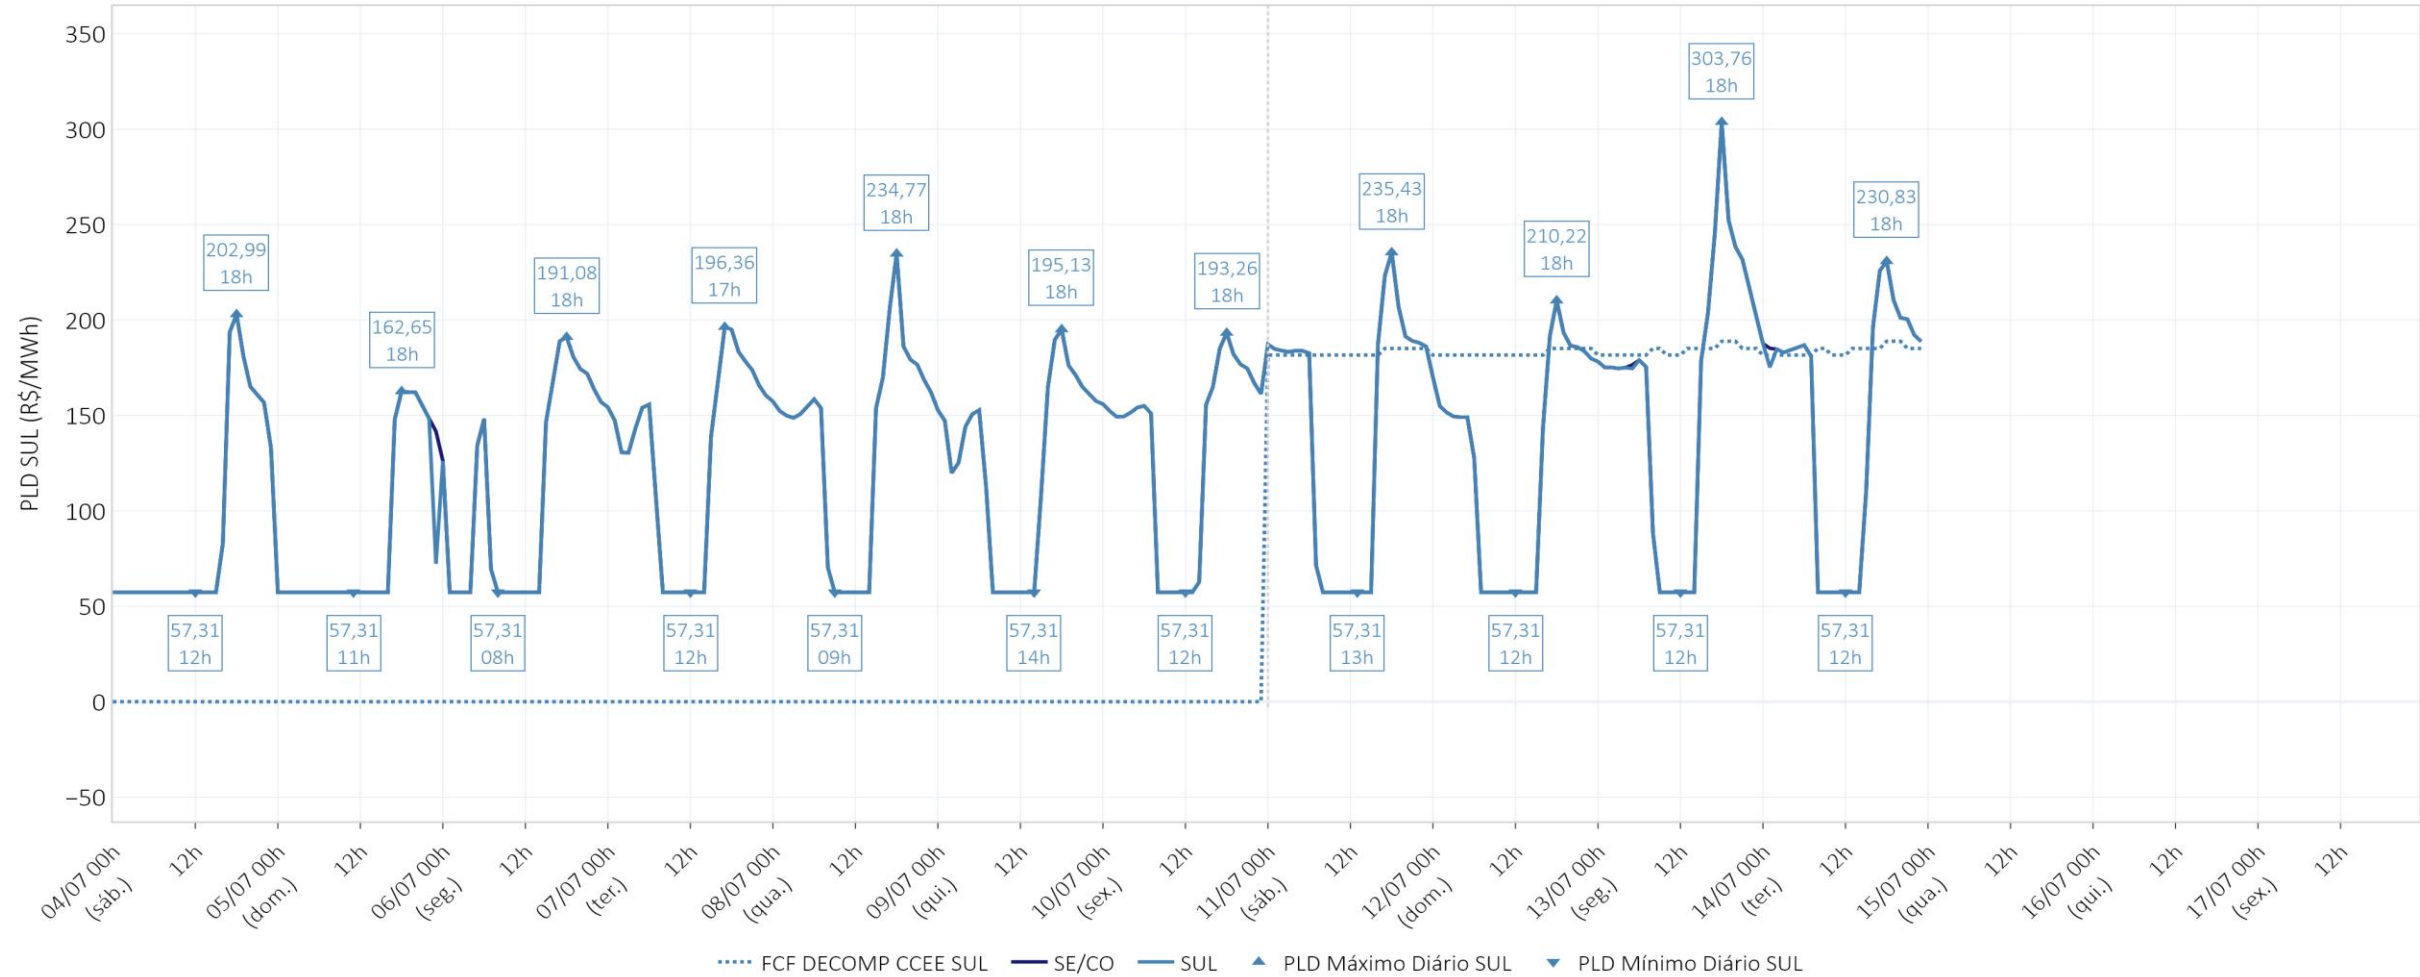


Média Diária (R\$/MWh)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
SE/CO	91	86	110	128	137	125	133	143	127	163	151
SUL	91	83	110	128	137	125	133	143	127	163	151

preço de liquidação das diferenças – NE – semana horária

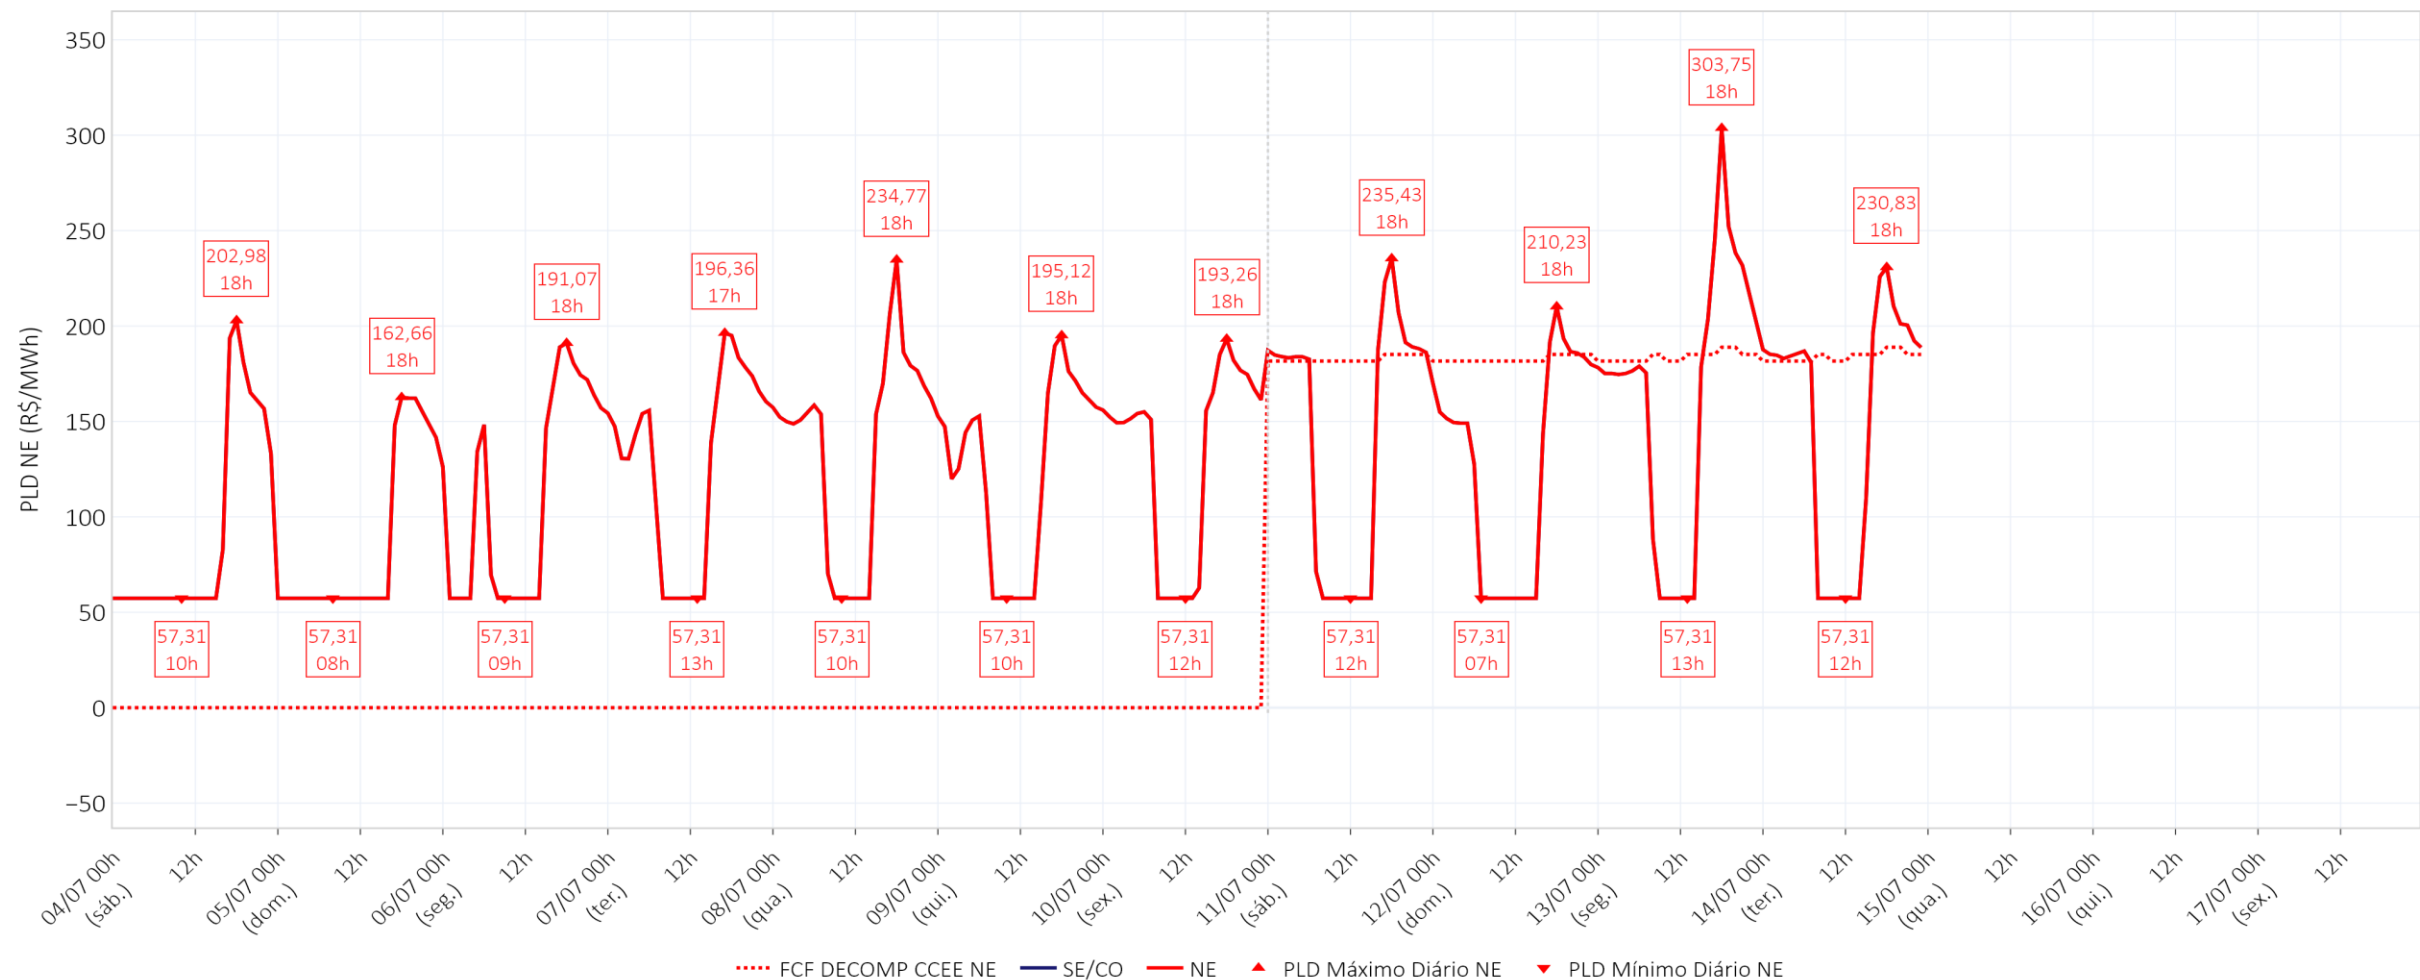


Média Diária (R\$/MWh)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
SE/CO	91	86	110	128	137	125	133	143	127	163	151
SUL	91	83	110	128	137	125	133	143	127	163	151
NE	91	86	110	128	137	125	133	143	127	163	151

preço de liquidação das diferenças – N – semana horária

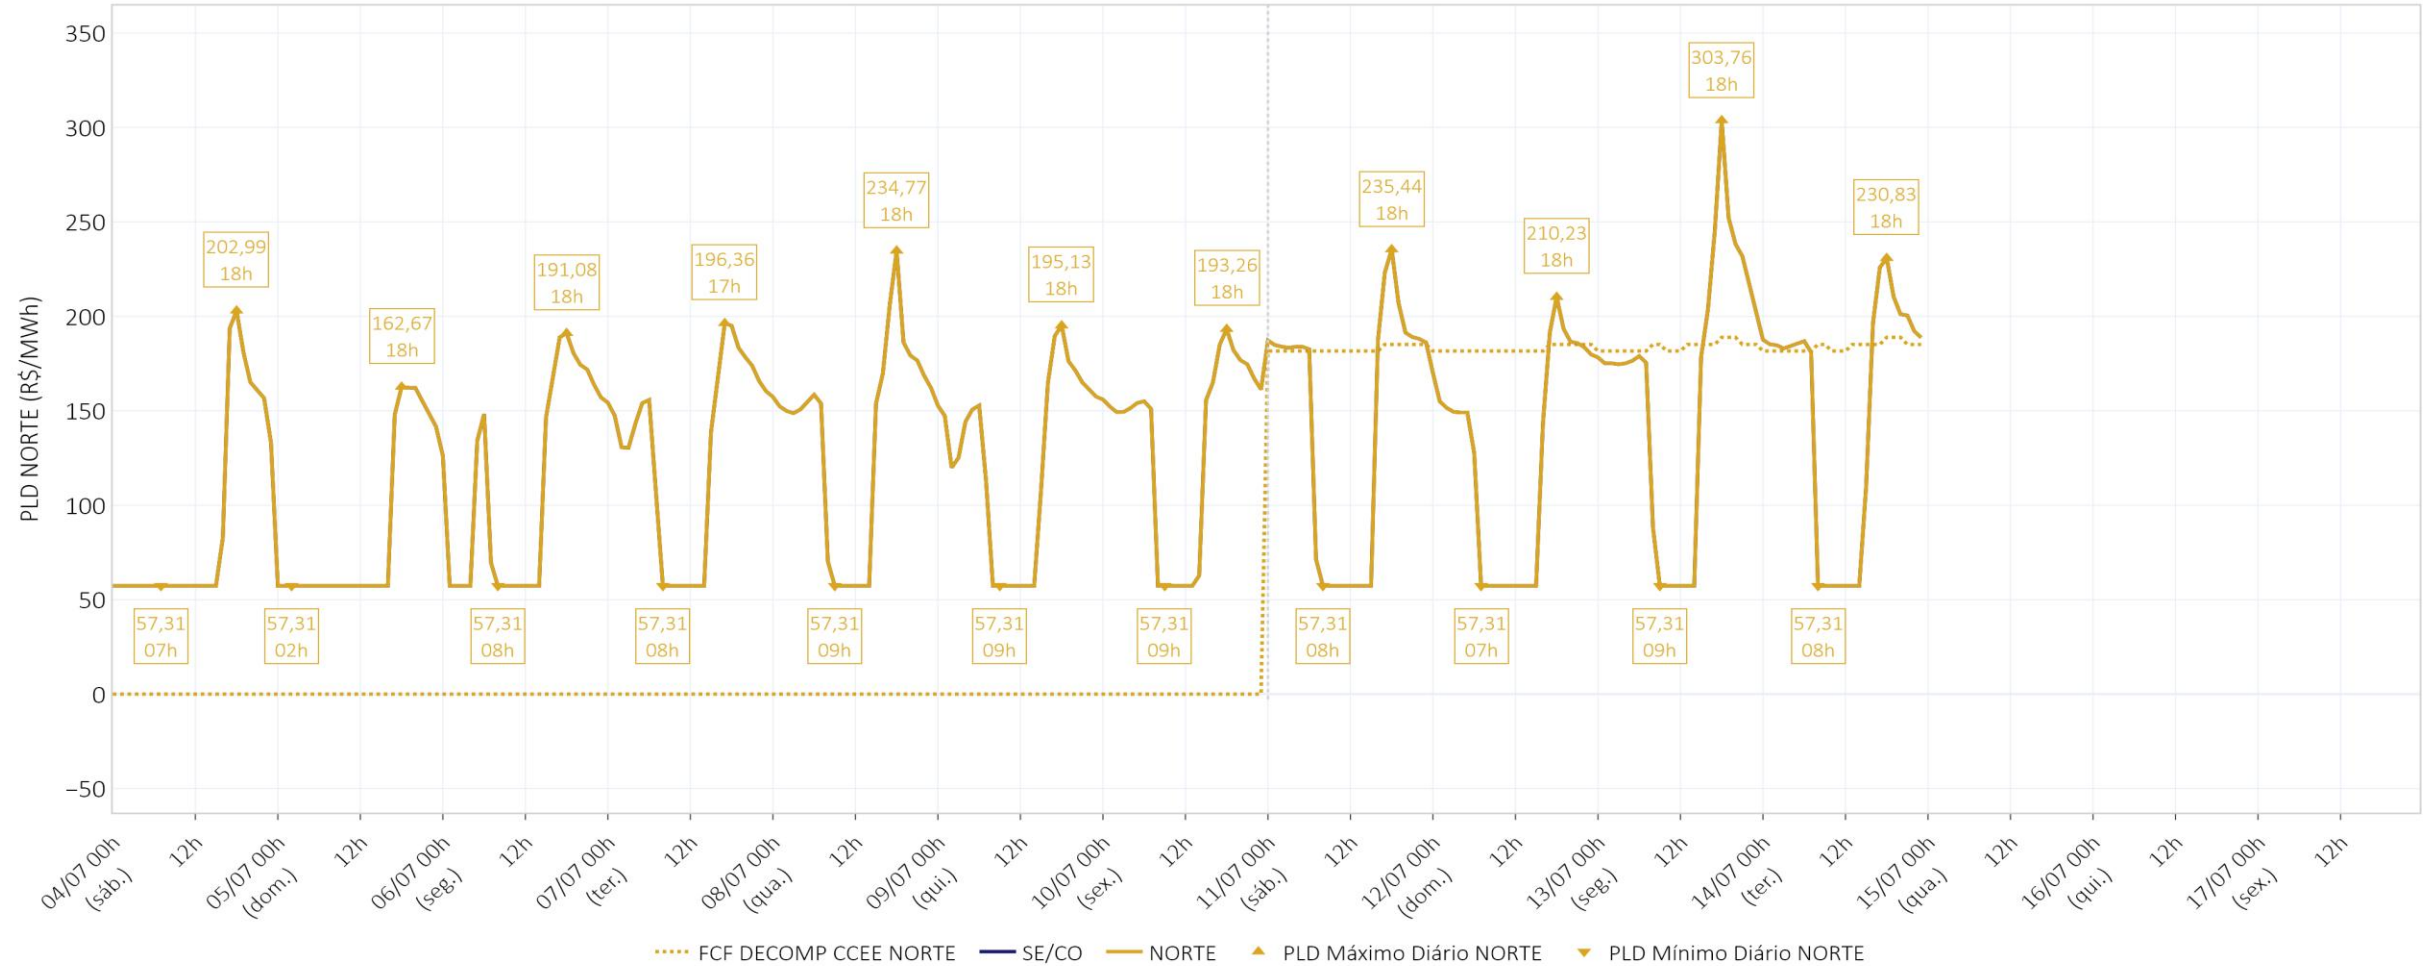


Média Diária (R\$/MWh)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
SE/CO	91	86	110	128	137	125	133	143	127	163	151
SUL	91	83	110	128	137	125	133	143	127	163	151
NE	91	86	110	128	137	125	133	143	127	163	151
NORTE	91	86	110	128	137	125	133	143	127	163	151

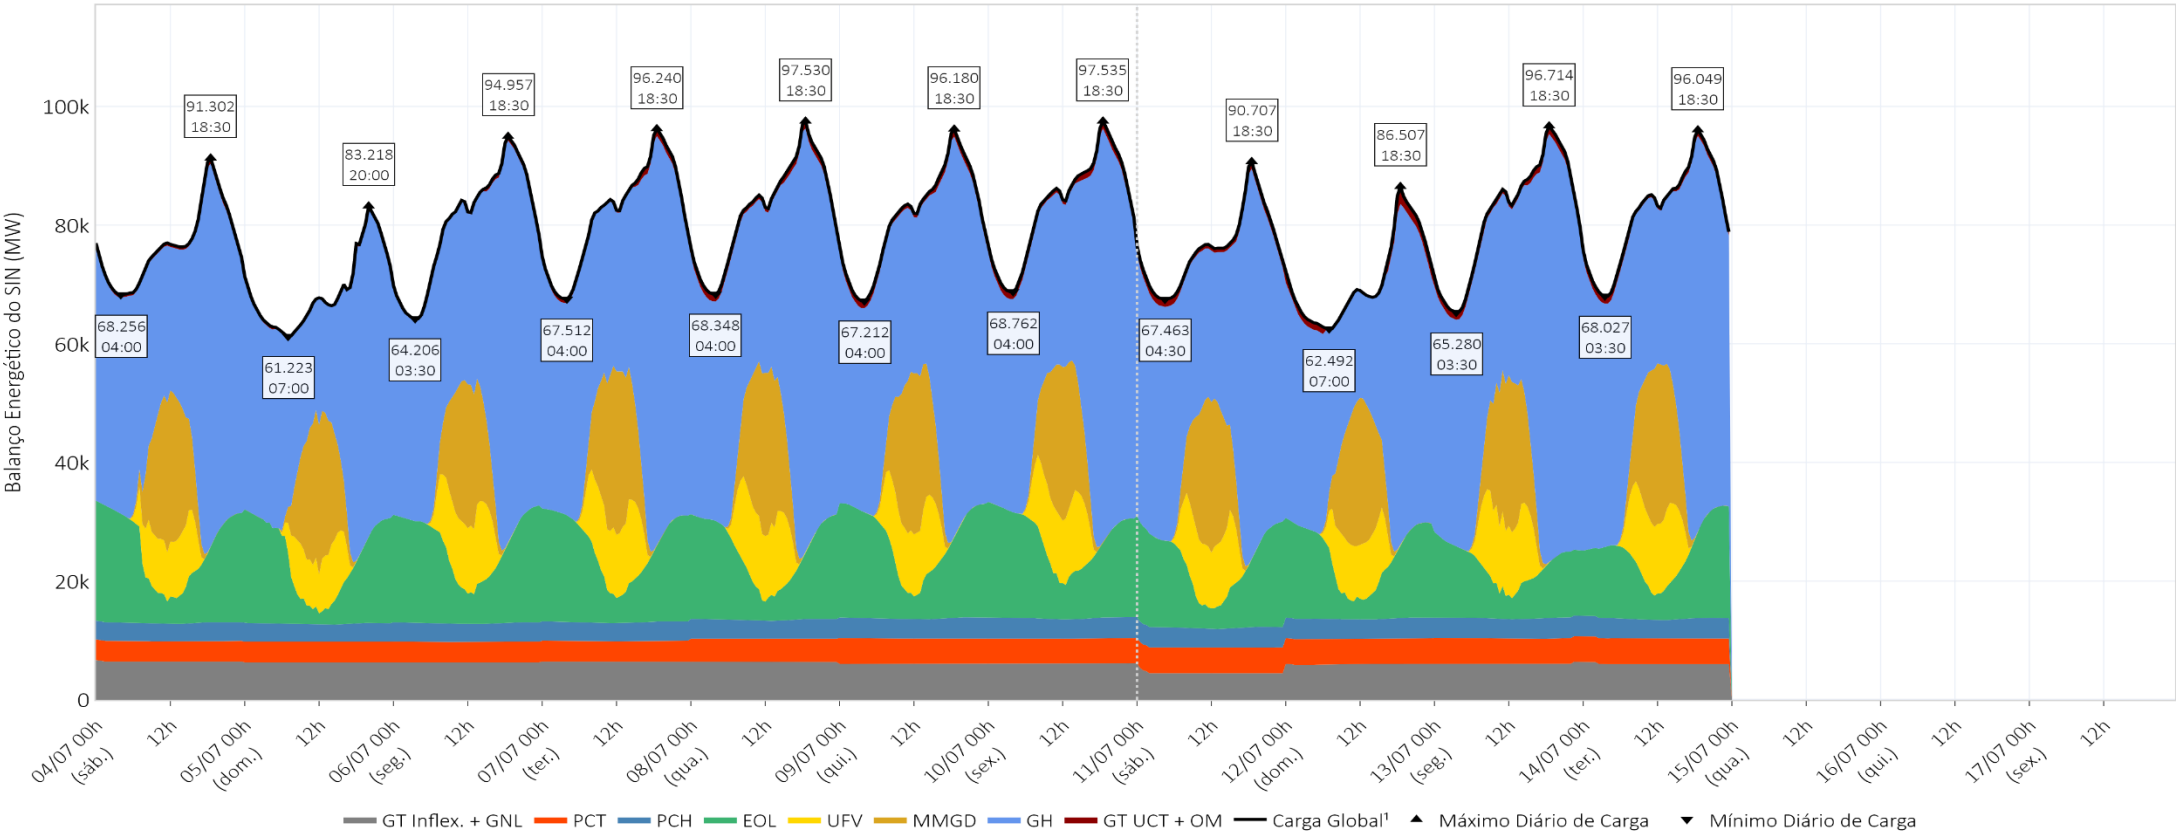


Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga Global ¹	76.637	68.935	80.130	81.748	82.513	81.247	83.129	76.100	70.734	81.517	81.977
GT UCT + OM	601	220	458	750	1.062	1.027	1.064	1.001	988	1.091	885
GH	39.388	34.349	42.036	42.504	43.778	41.113	42.887	40.150	34.532	45.644	43.740
MMDG	7.099	6.891	6.732	7.639	7.649	7.530	7.182	7.009	6.793	7.107	7.576
UFV	3.856	3.556	4.645	4.738	4.866	4.474	4.665	4.473	3.947	4.787	4.796
EOL	12.721	11.100	13.324	13.031	11.655	13.356	13.587	11.248	10.799	9.112	11.283
PCH	3.084	3.084	3.189	3.189	3.264	3.395	3.396	3.396	3.393	3.395	3.394
PCT	3.442	3.442	3.453	3.456	3.881	4.314	4.310	4.306	4.295	4.287	4.283
GT Inflex. + GNL	6.447	6.294	6.294	6.439	6.359	6.039	6.039	4.518	5.985	6.093	6.021

¹ Os valores de Carga Global incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatórias) e a carga de ANDE.

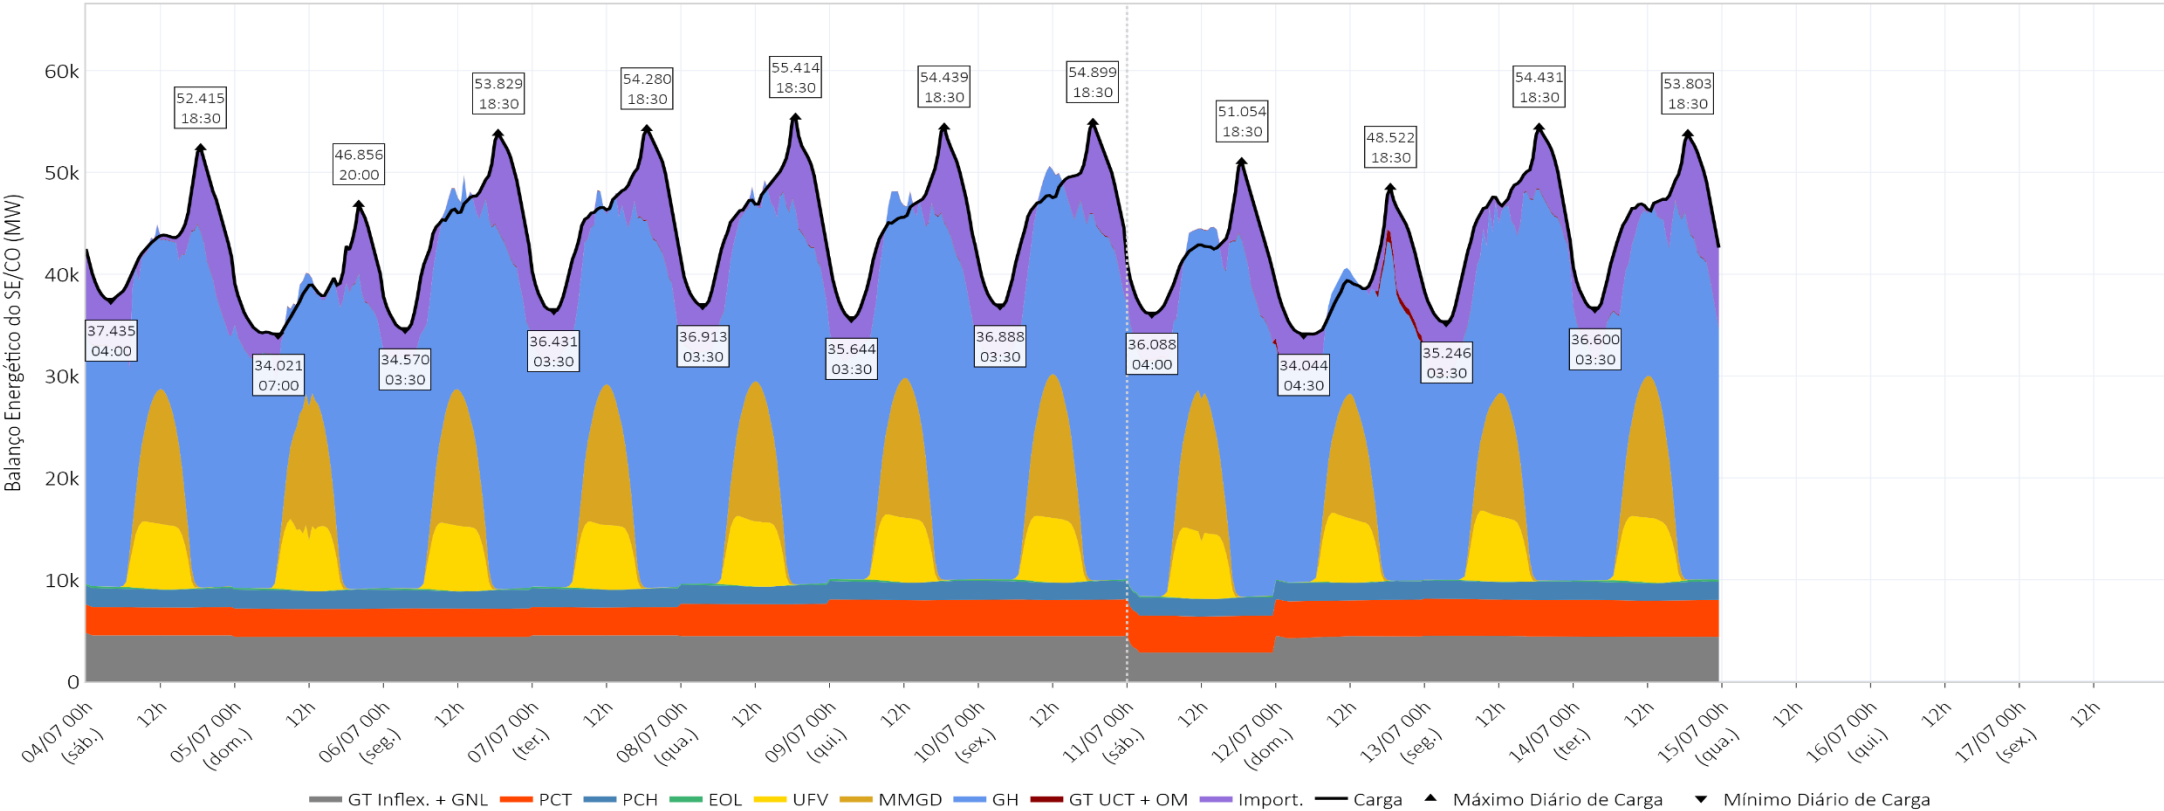


Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga¹	43.175	38.469	44.371	45.219	45.708	44.535	45.973	41.937	39.146	45.091	45.088
Interc.²	4.539	2.487	3.951	4.831	4.445	4.085	4.527	3.633	3.056	4.307	4.822
GT UCT + OM	46	34	42	46	47	43	47	56	241	61	59
GH	23.343	20.962	25.263	24.996	25.501	24.341	25.307	23.669	20.442	25.085	24.144
MMGD	3.638	3.560	3.656	3.766	3.766	3.768	3.845	3.775	3.247	3.345	3.863
UFV	2.380	2.368	2.405	2.395	2.439	2.365	2.337	2.447	2.343	2.385	2.308
EOL	103	90	104	87	78	125	102	70	60	64	135
PCH	1.820	1.821	1.802	1.803	1.822	1.776	1.776	1.776	1.773	1.776	1.775
PCT	2.763	2.763	2.761	2.761	3.155	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
GT Inflex. + GNL	4.544	4.386	4.386	4.536	4.456	4.451	4.451	2.930	4.402	4.487	4.401

¹ Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatórias) e a carga de ANDE.
² Os valores de Intercâmbio representam importação de energia quando positivos e exportação de energia quando negativos.

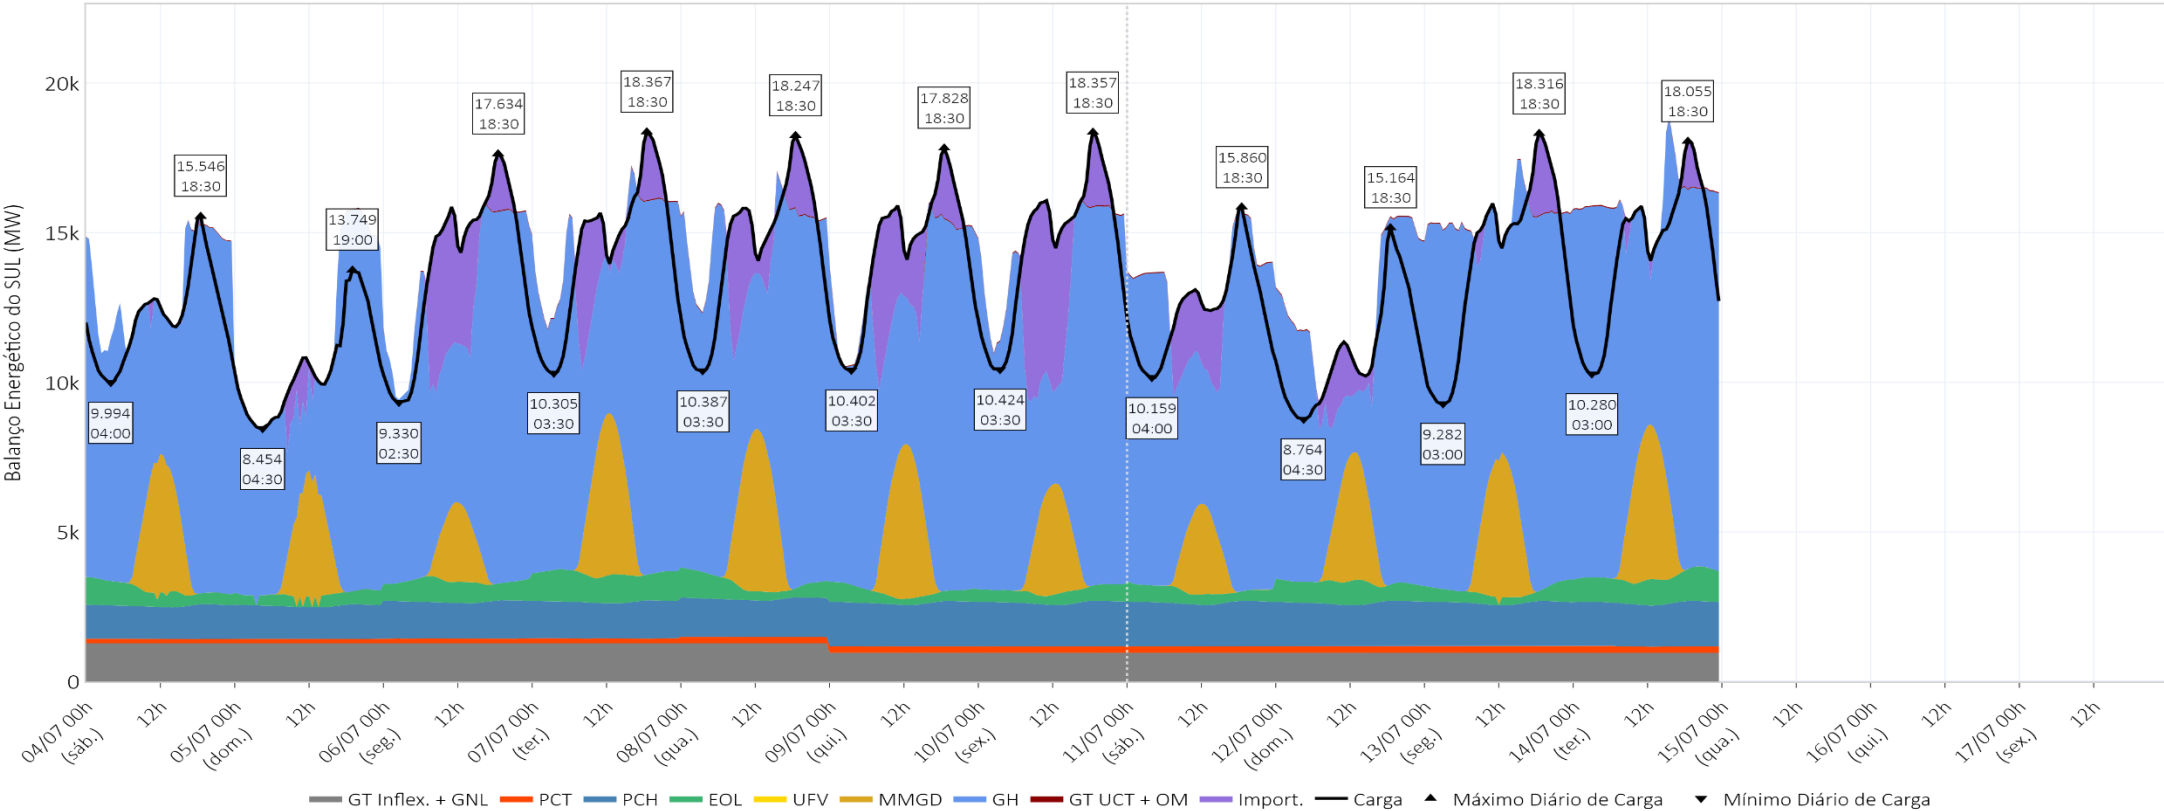


Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga¹	12.162	10.500	13.826	14.326	14.380	14.227	14.479	12.408	10.995	14.014	14.272
Interc.²	-998	-624	1.139	74	2	1.163	1.407	-376	-941	-1.446	-1.761
GT UCT + OM	8	8	16	23	24	22	23	21	20	23	23
GH	8.856	7.181	8.647	9.209	9.616	8.677	9.014	8.915	7.520	11.134	11.112
MMGD	1.195	1.040	676	1.401	1.434	1.349	965	777	1.079	1.279	1.377
UFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EOL	570	363	681	949	540	381	433	433	684	390	888
PCH	1.106	1.105	1.229	1.229	1.281	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454
PCT	146	147	158	162	203	216	218	218	219	220	218
GT Inflex. + GNL	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	965	965	965	960	960	960

¹ Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatórias).
² Os valores de Intercâmbio representam importação de energia quando positivos e exportação de energia quando negativos.

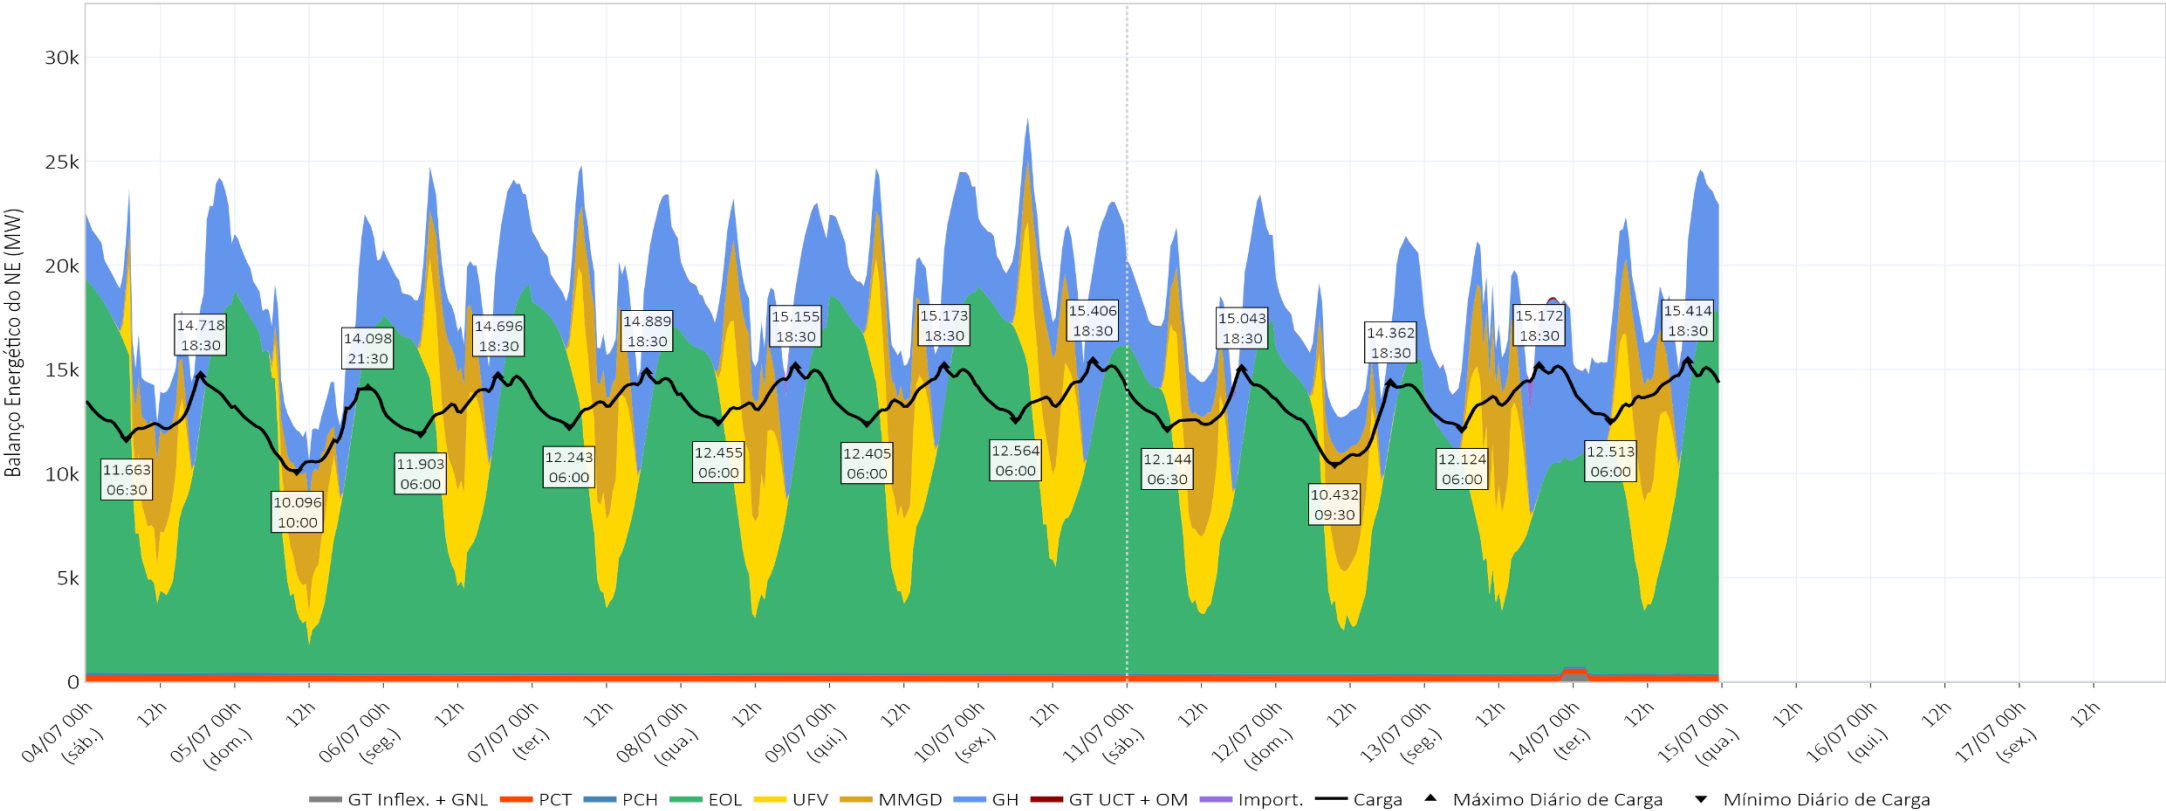


Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga¹	12.871	11.937	13.278	13.543	13.696	13.718	13.910	13.231	12.350	13.669	13.894
Interc.²	-5.616	-4.522	-6.876	-6.300	-5.397	-6.564	-7.151	-4.885	-4.169	-3.392	-4.735
GT UCT + OM	2	1	2	9	10	9	9	11	7	25	7
GH	3.210	2.828	3.471	3.533	3.728	3.537	3.882	3.481	3.010	4.061	4.043
MMGD	1.494	1.557	1.648	1.713	1.694	1.644	1.633	1.680	1.685	1.725	1.612
UFV	1.474	1.187	2.238	2.342	2.425	2.107	2.327	2.025	1.603	2.400	2.486
EOL	11.899	10.477	12.386	11.838	10.835	12.584	12.814	10.527	9.834	8.455	10.076
PCH	106	106	107	107	109	113	113	113	113	113	113
PCT	302	302	301	302	294	287	282	278	266	258	255
GT Inflex. + GNL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	38

¹ Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatórias).
² Os valores de Intercâmbio representam importação de energia quando positivos e exportação de energia quando negativos.

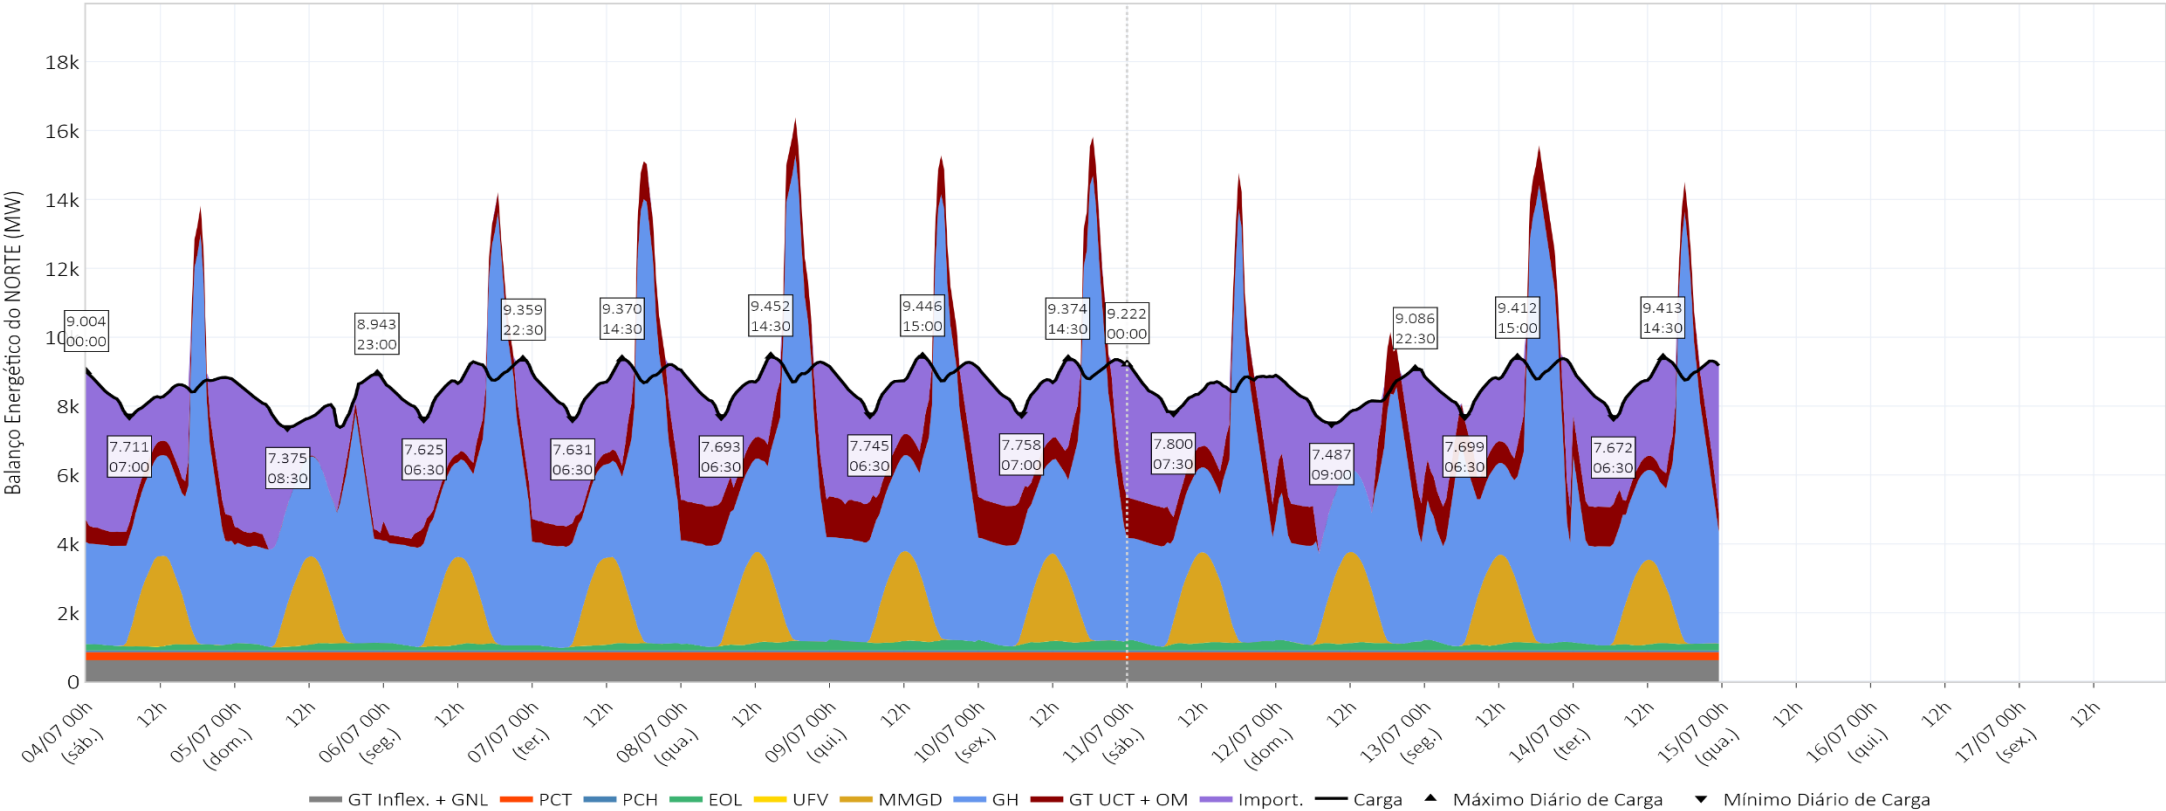


Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga¹	8.428	8.030	8.656	8.660	8.729	8.767	8.767	8.524	8.243	8.742	8.722
Interc.²	2.075	2.659	1.787	1.396	951	1.317	1.218	1.627	2.054	530	1.674
GT UCT + OM	545	176	397	673	981	953	985	912	720	981	796
GH	3.979	3.378	4.654	4.767	4.933	4.557	4.684	4.085	3.561	5.364	4.441
MMGD	773	734	752	760	755	769	738	777	783	758	723
UFV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EOL	150	170	154	157	204	265	238	218	220	204	184
PCH	52	52	51	51	51	52	52	52	52	52	52
PCT	231	231	231	231	229	228	228	228	228	228	228
GT Inflex. + GNL	623	628	628	623	623	623	623	623	623	623	623

¹ Os valores de Carga incluem o consumo associado ao bombeamento (usinas elevatórias).
² Os valores de Intercâmbio representam importação de energia quando positivos e exportação de energia quando negativos.

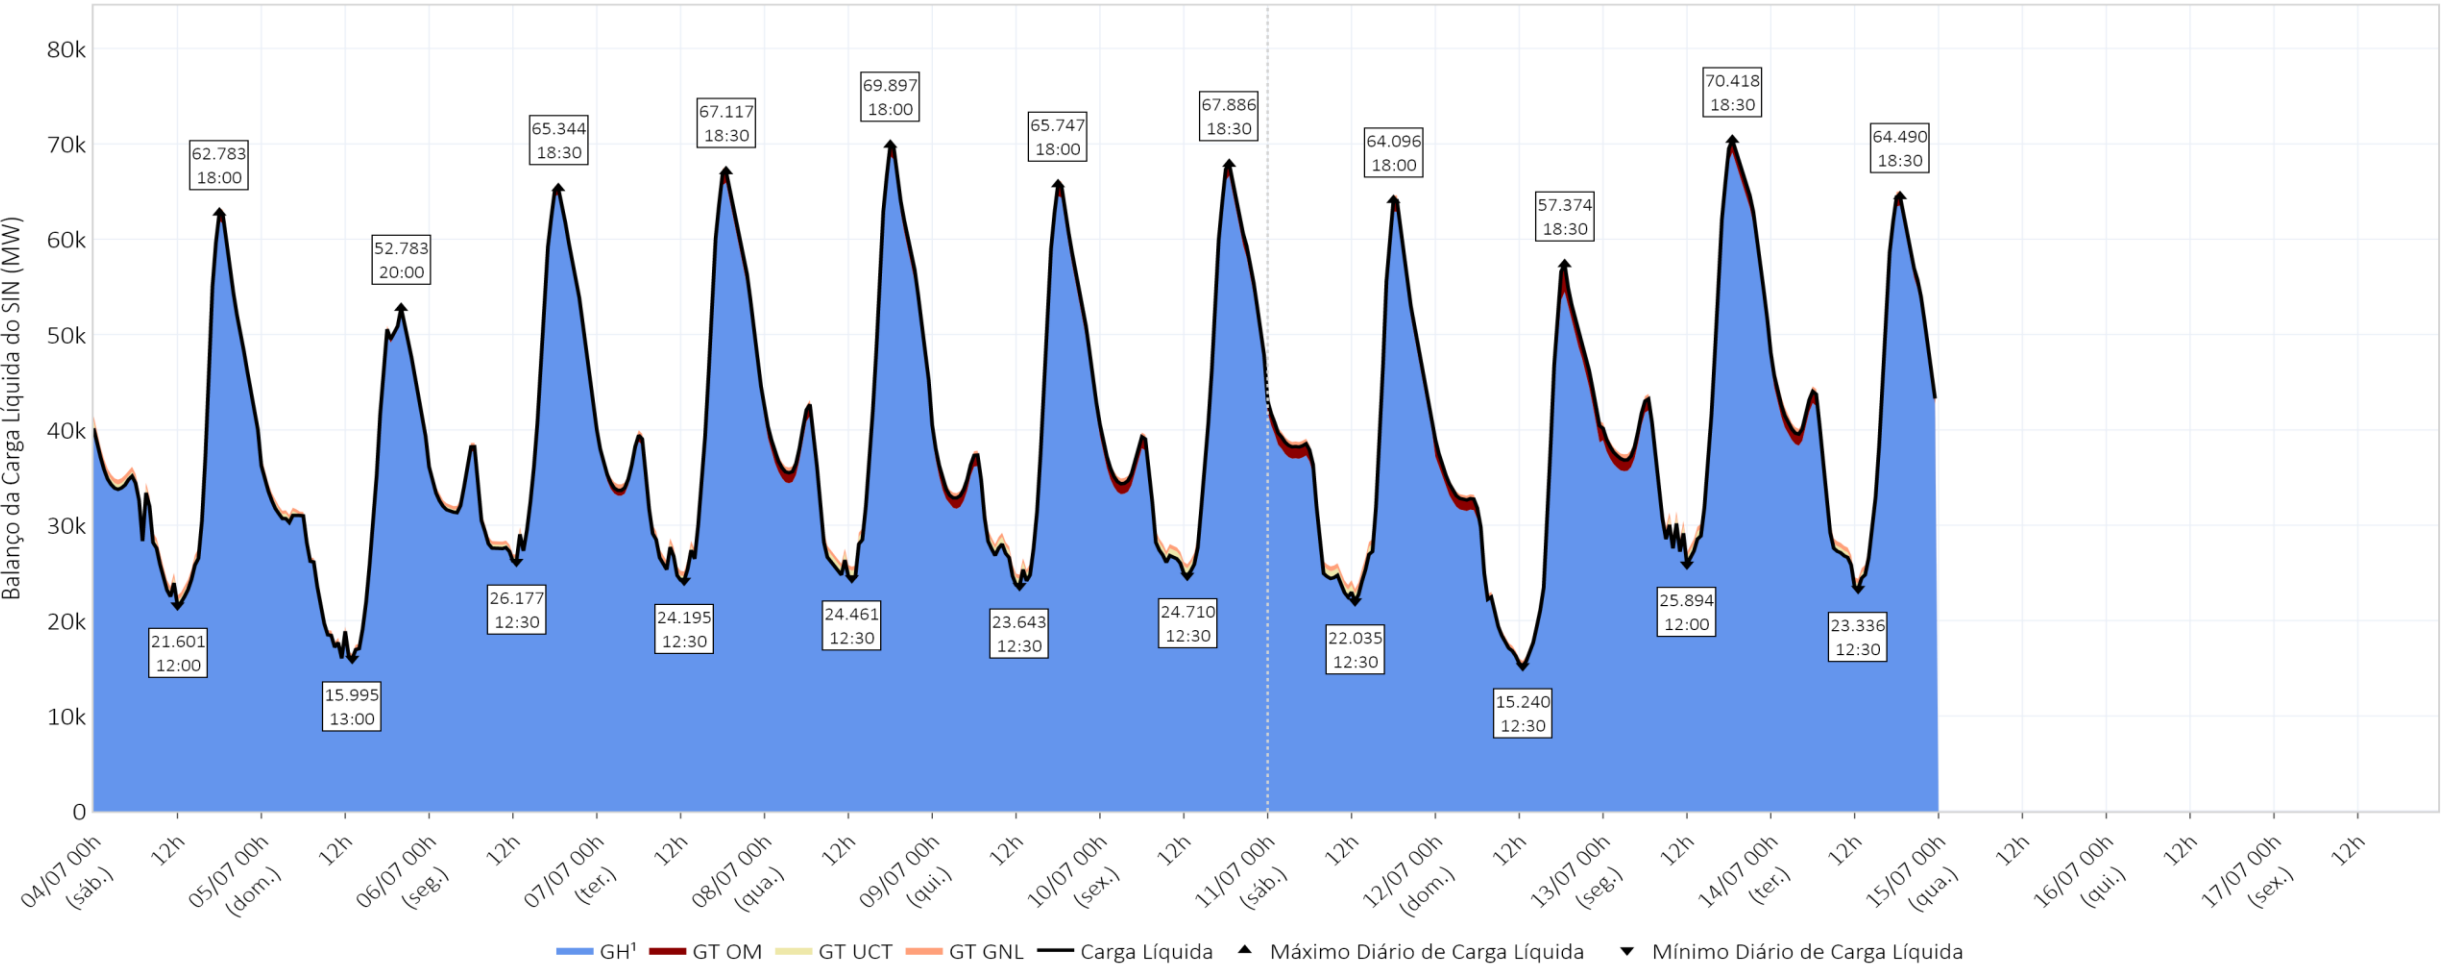


Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga Líquida	37.010	31.798	39.575	40.366	41.870	39.131	40.987	38.261	32.871	43.773	41.706
GT OM	272	98	320	642	873	798	877	760	988	907	745
GH¹	36.801	31.762	39.317	39.786	41.060	38.394	40.169	37.563	31.945	42.926	41.022

¹ Os valores de Geração Hidrelétrica (GH) não incluem a geração para atendimento da carga de ANDE.

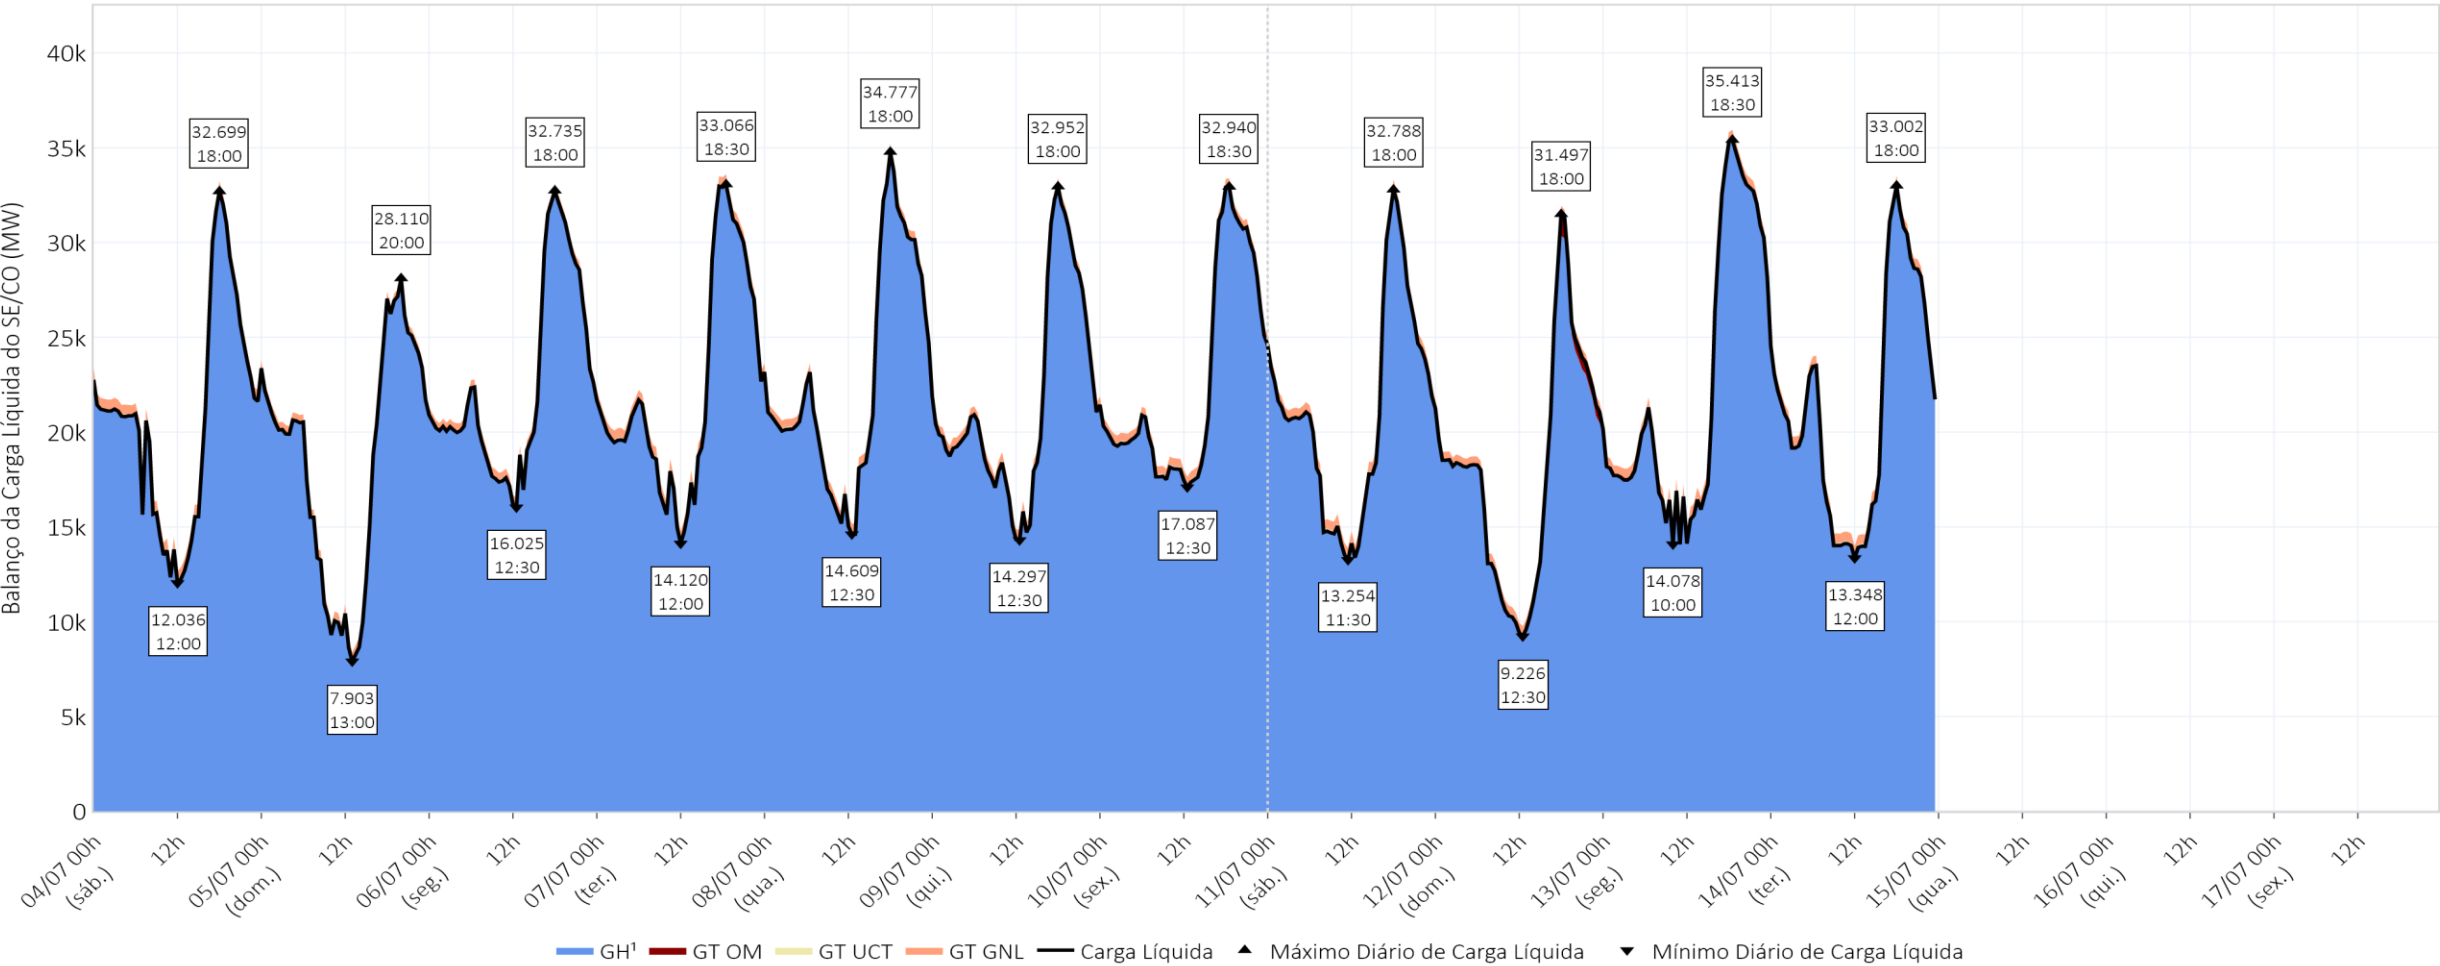


¹ Os valores de Geração Hidrelétrica (GH) não incluem a geração para atendimento da carga de ANDE.

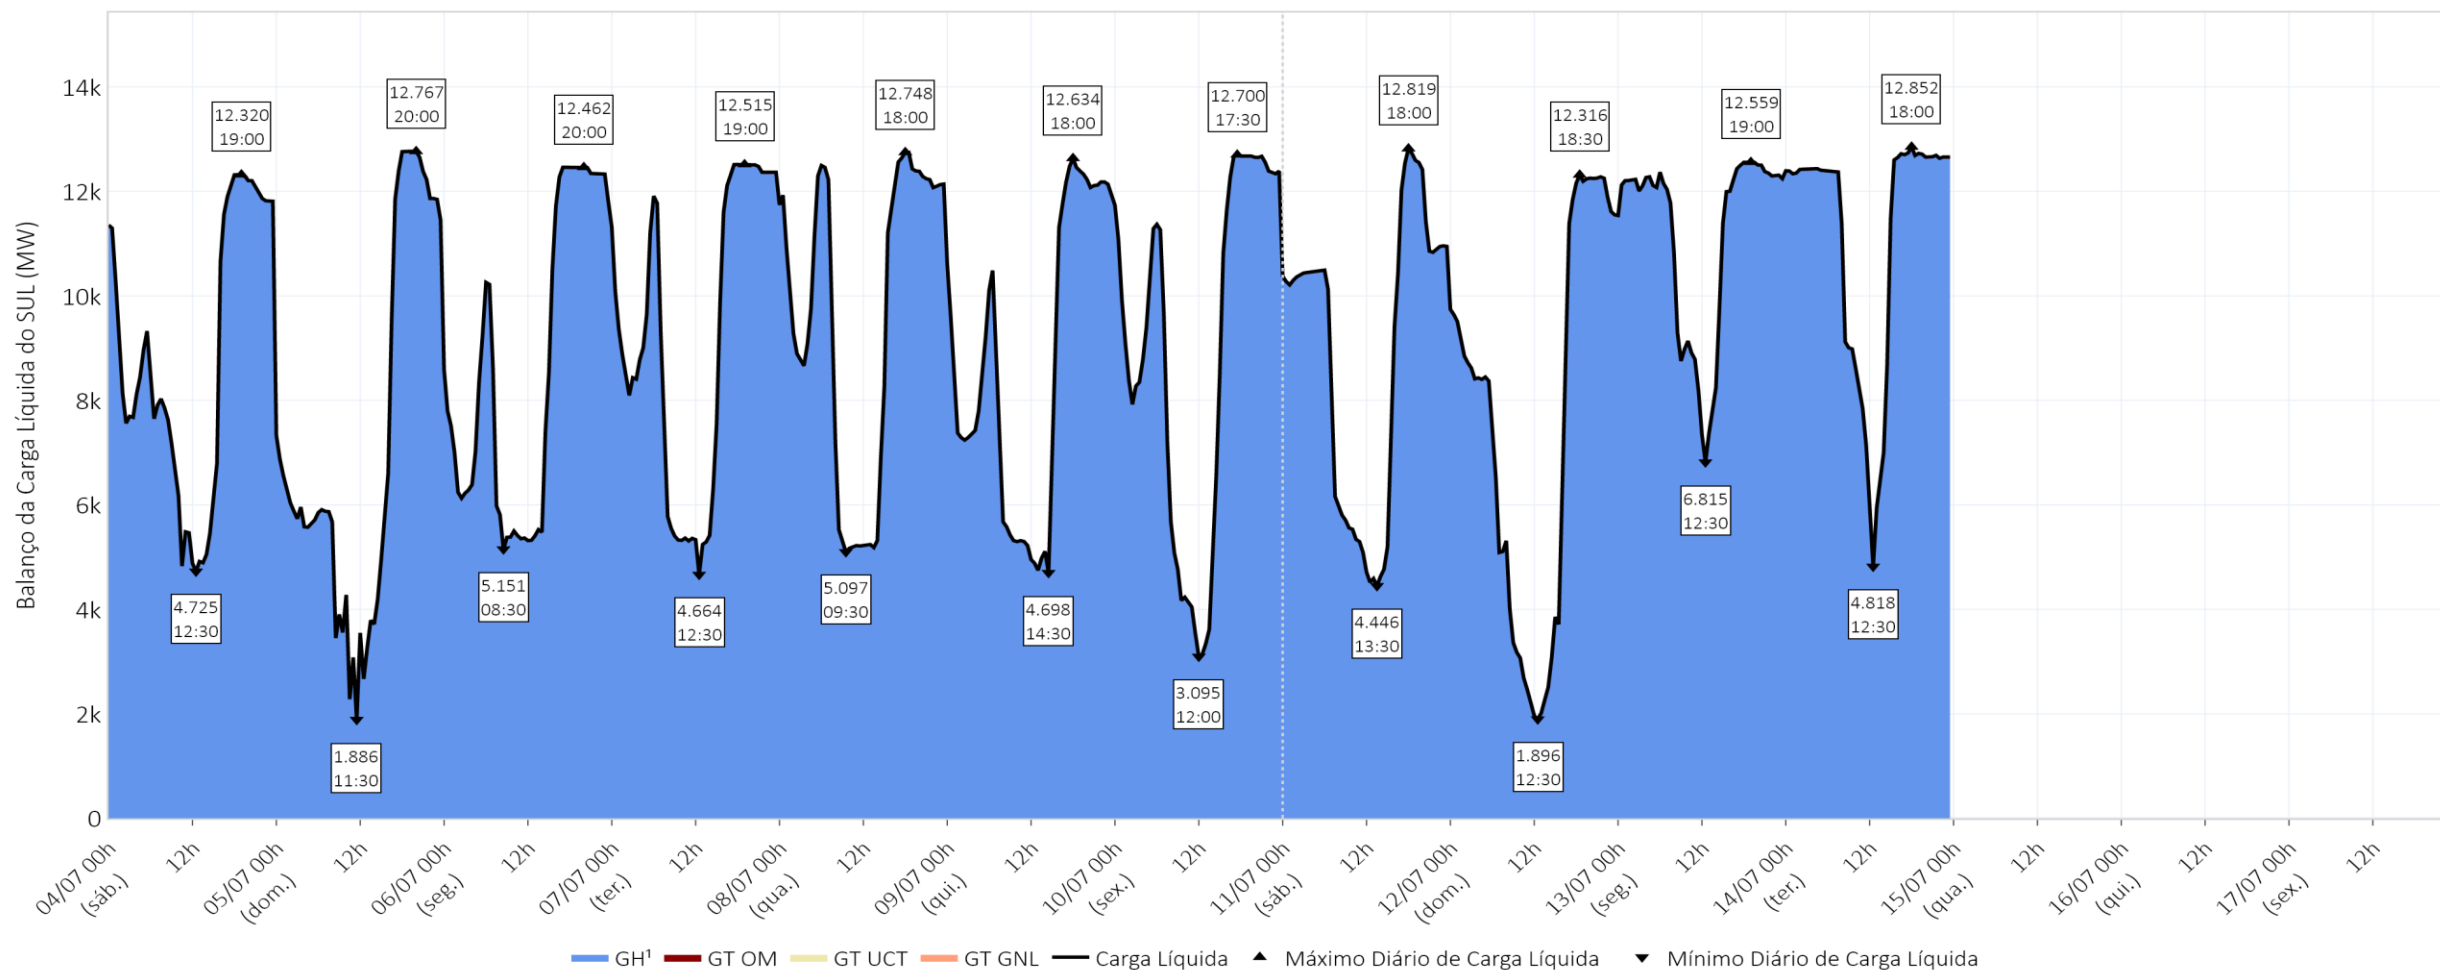


Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga Líquida	8.863	7.189	8.663	9.231	9.640	8.699	9.037	8.936	7.540	11.157	11.135
GT OM	7	8	16	22	24	21	23	21	20	23	23
GH¹	8.856	7.181	8.647	9.209	9.616	8.677	9.014	8.915	7.520	11.134	11.111

¹ Os valores de Geração Hidrelétrica (GH) não incluem a geração para atendimento da carga de ANDE.

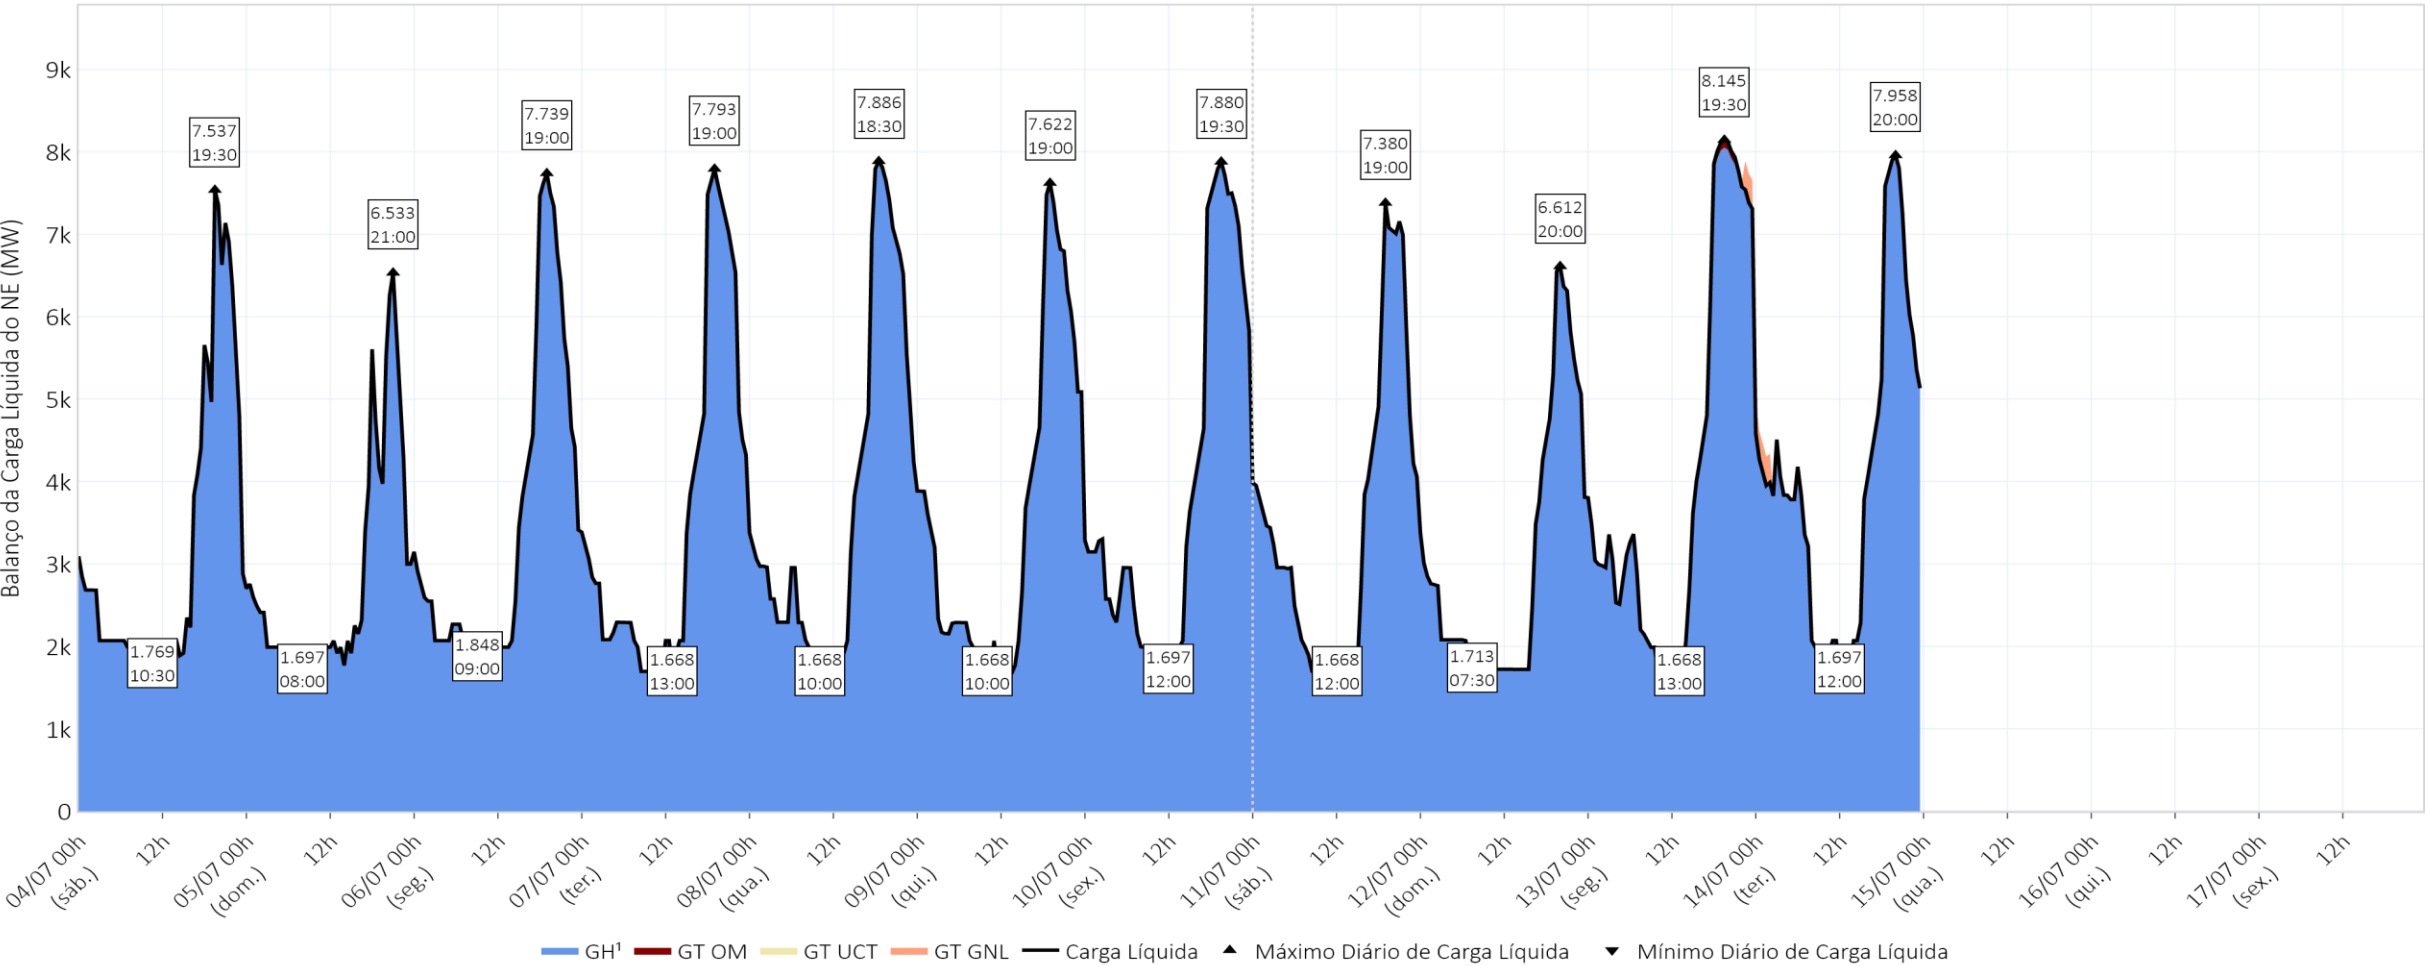

Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga Líquida	3.211	2.830	3.473	3.540	3.736	3.544	3.890	3.491	3.017	4.085	4.048
GT OM	1	1	2	8	9	7	8	10	7	24	5
GH¹	3.210	2.828	3.471	3.533	3.728	3.537	3.882	3.481	3.010	4.061	4.043


¹ Os valores de Geração Hidrelétrica (GH) não incluem a geração para atendimento da carga de ANDE.

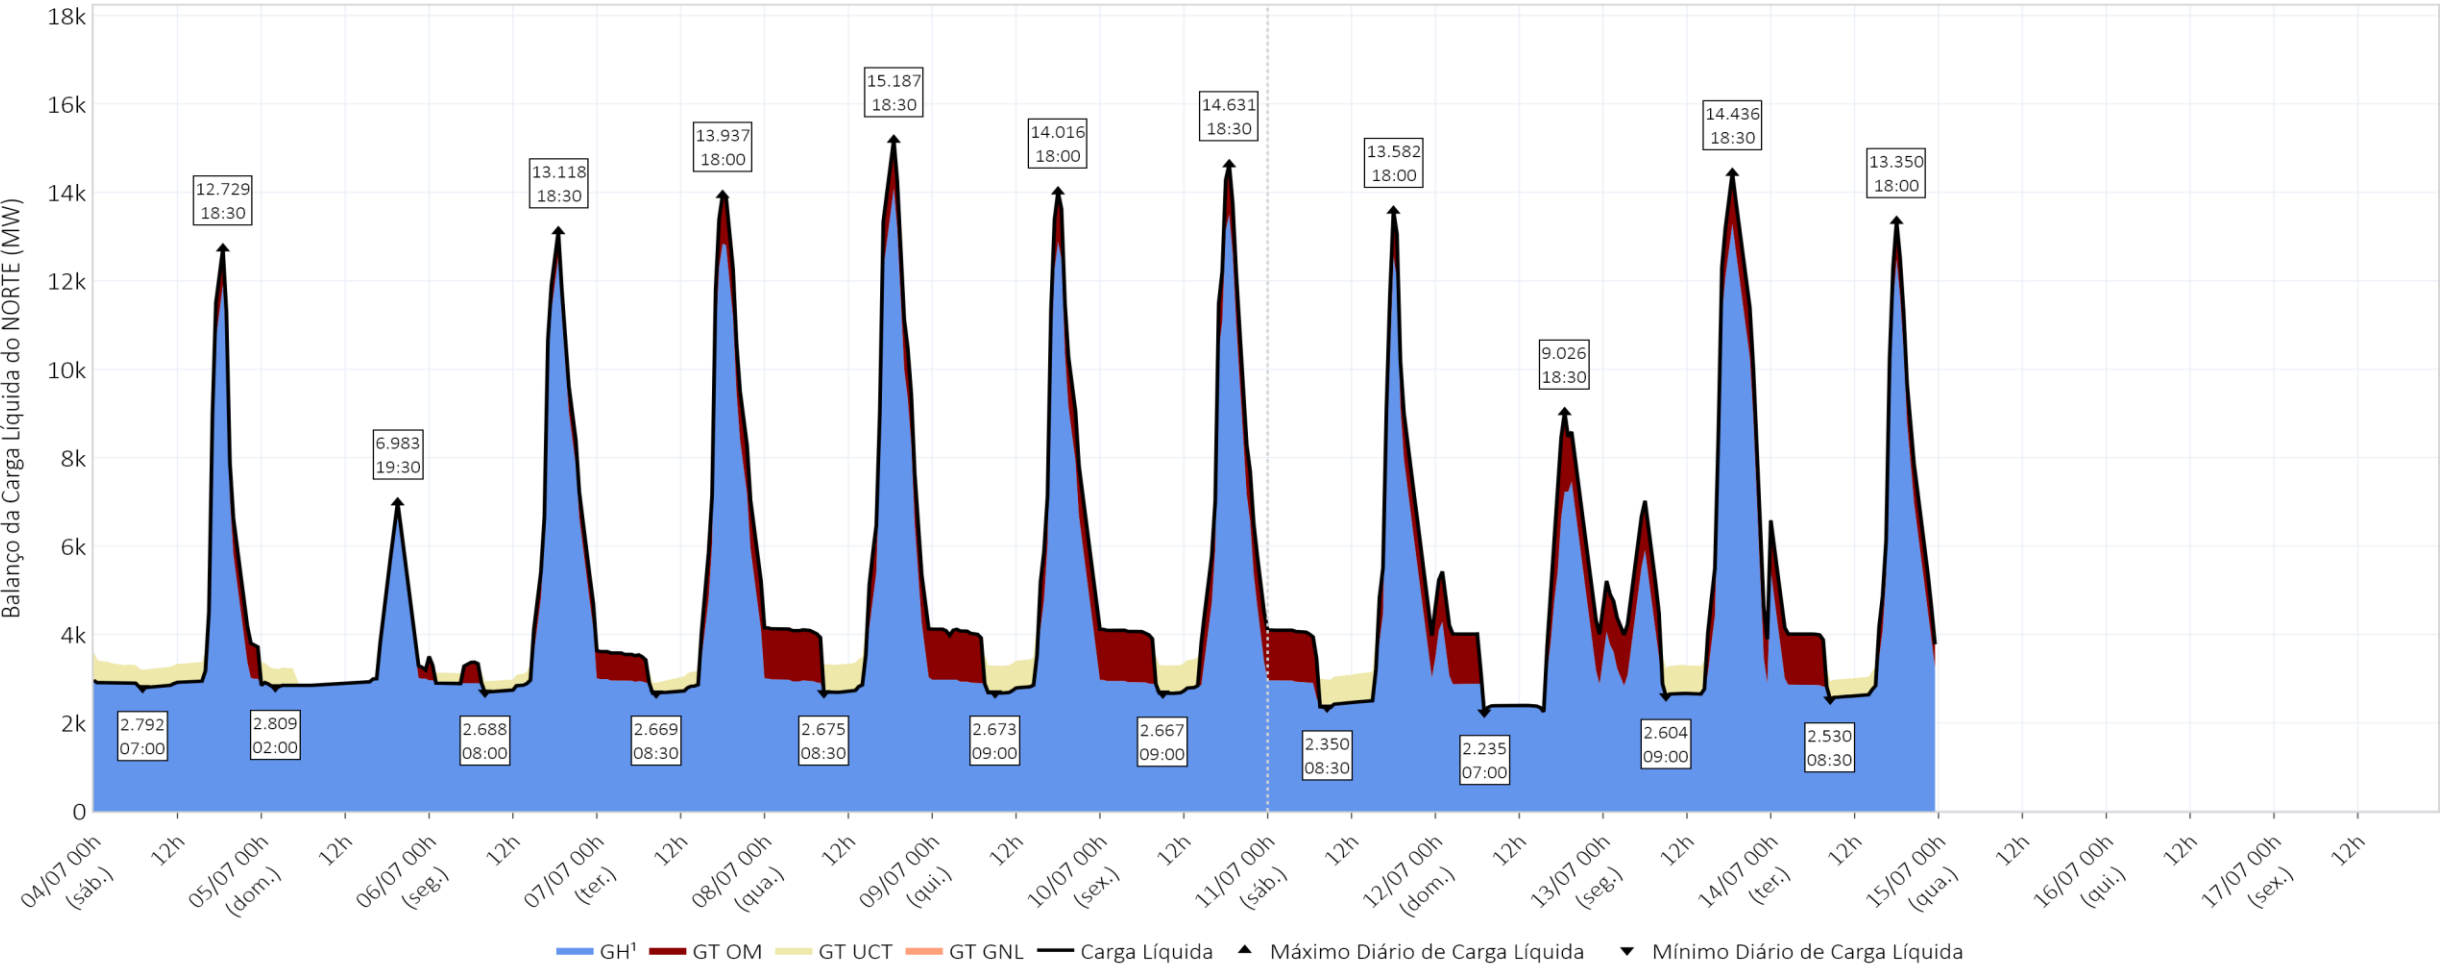

Média Diária (MWmed)	04/07	05/07	06/07	07/07	08/07	09/07	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07
Carga Líquida	4.226	3.457	4.933	5.349	5.742	5.301	5.496	4.770	4.281	6.172	5.108
GT OM	247	79	279	582	809	744	812	685	720	808	667
GH¹	3.979	3.378	4.654	4.767	4.933	4.557	4.684	4.085	3.561	5.364	4.441


¹ Os valores de Geração Hidrelétrica (GH) não incluem a geração para atendimento da carga de ANDE.

14/07/2026 - 12:30

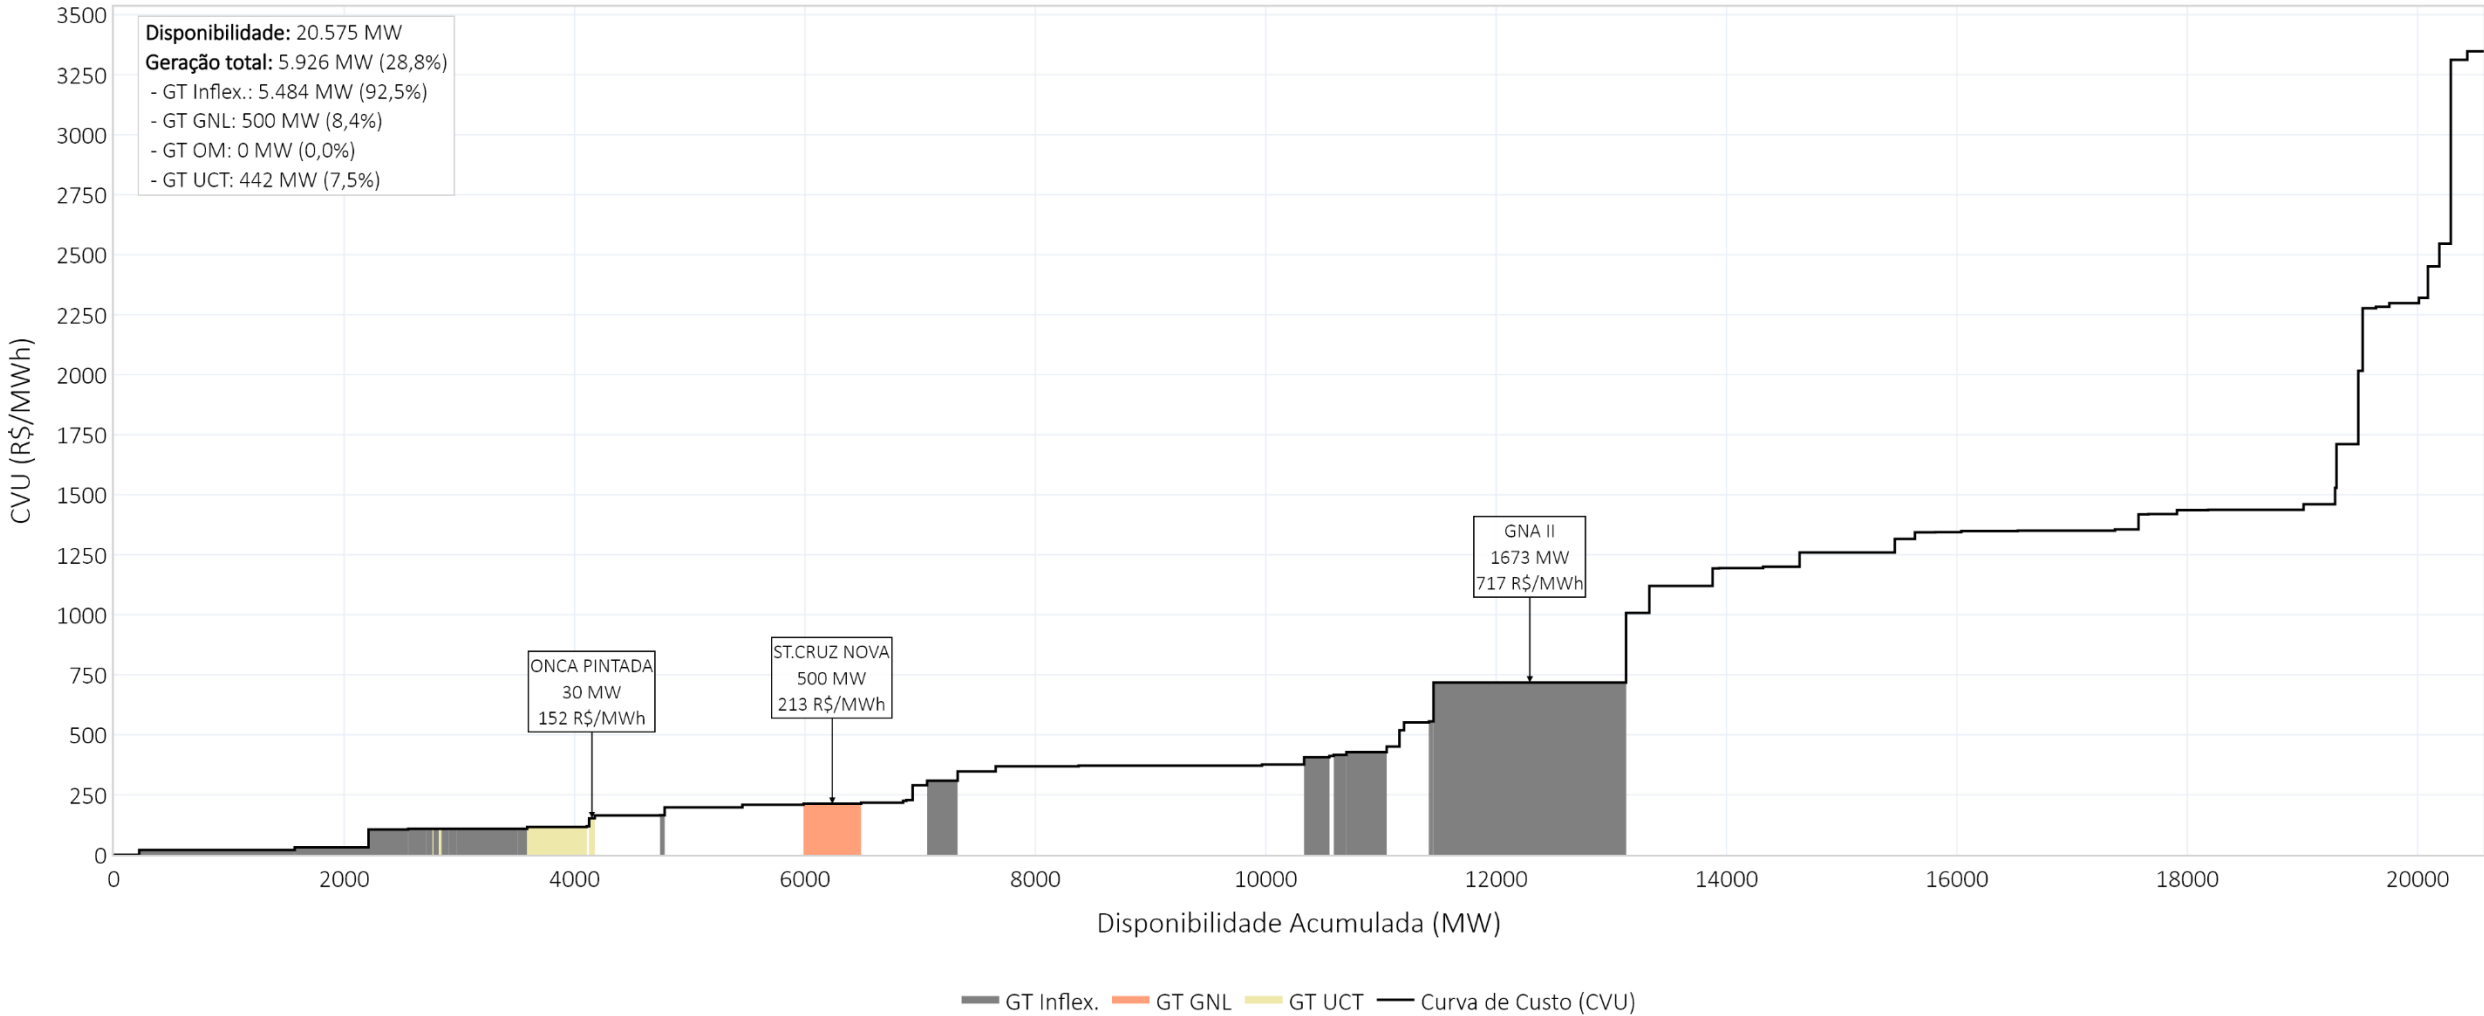

pilha térmica e despacho no horário de pico do PLD


14/07/2026 - 18:30

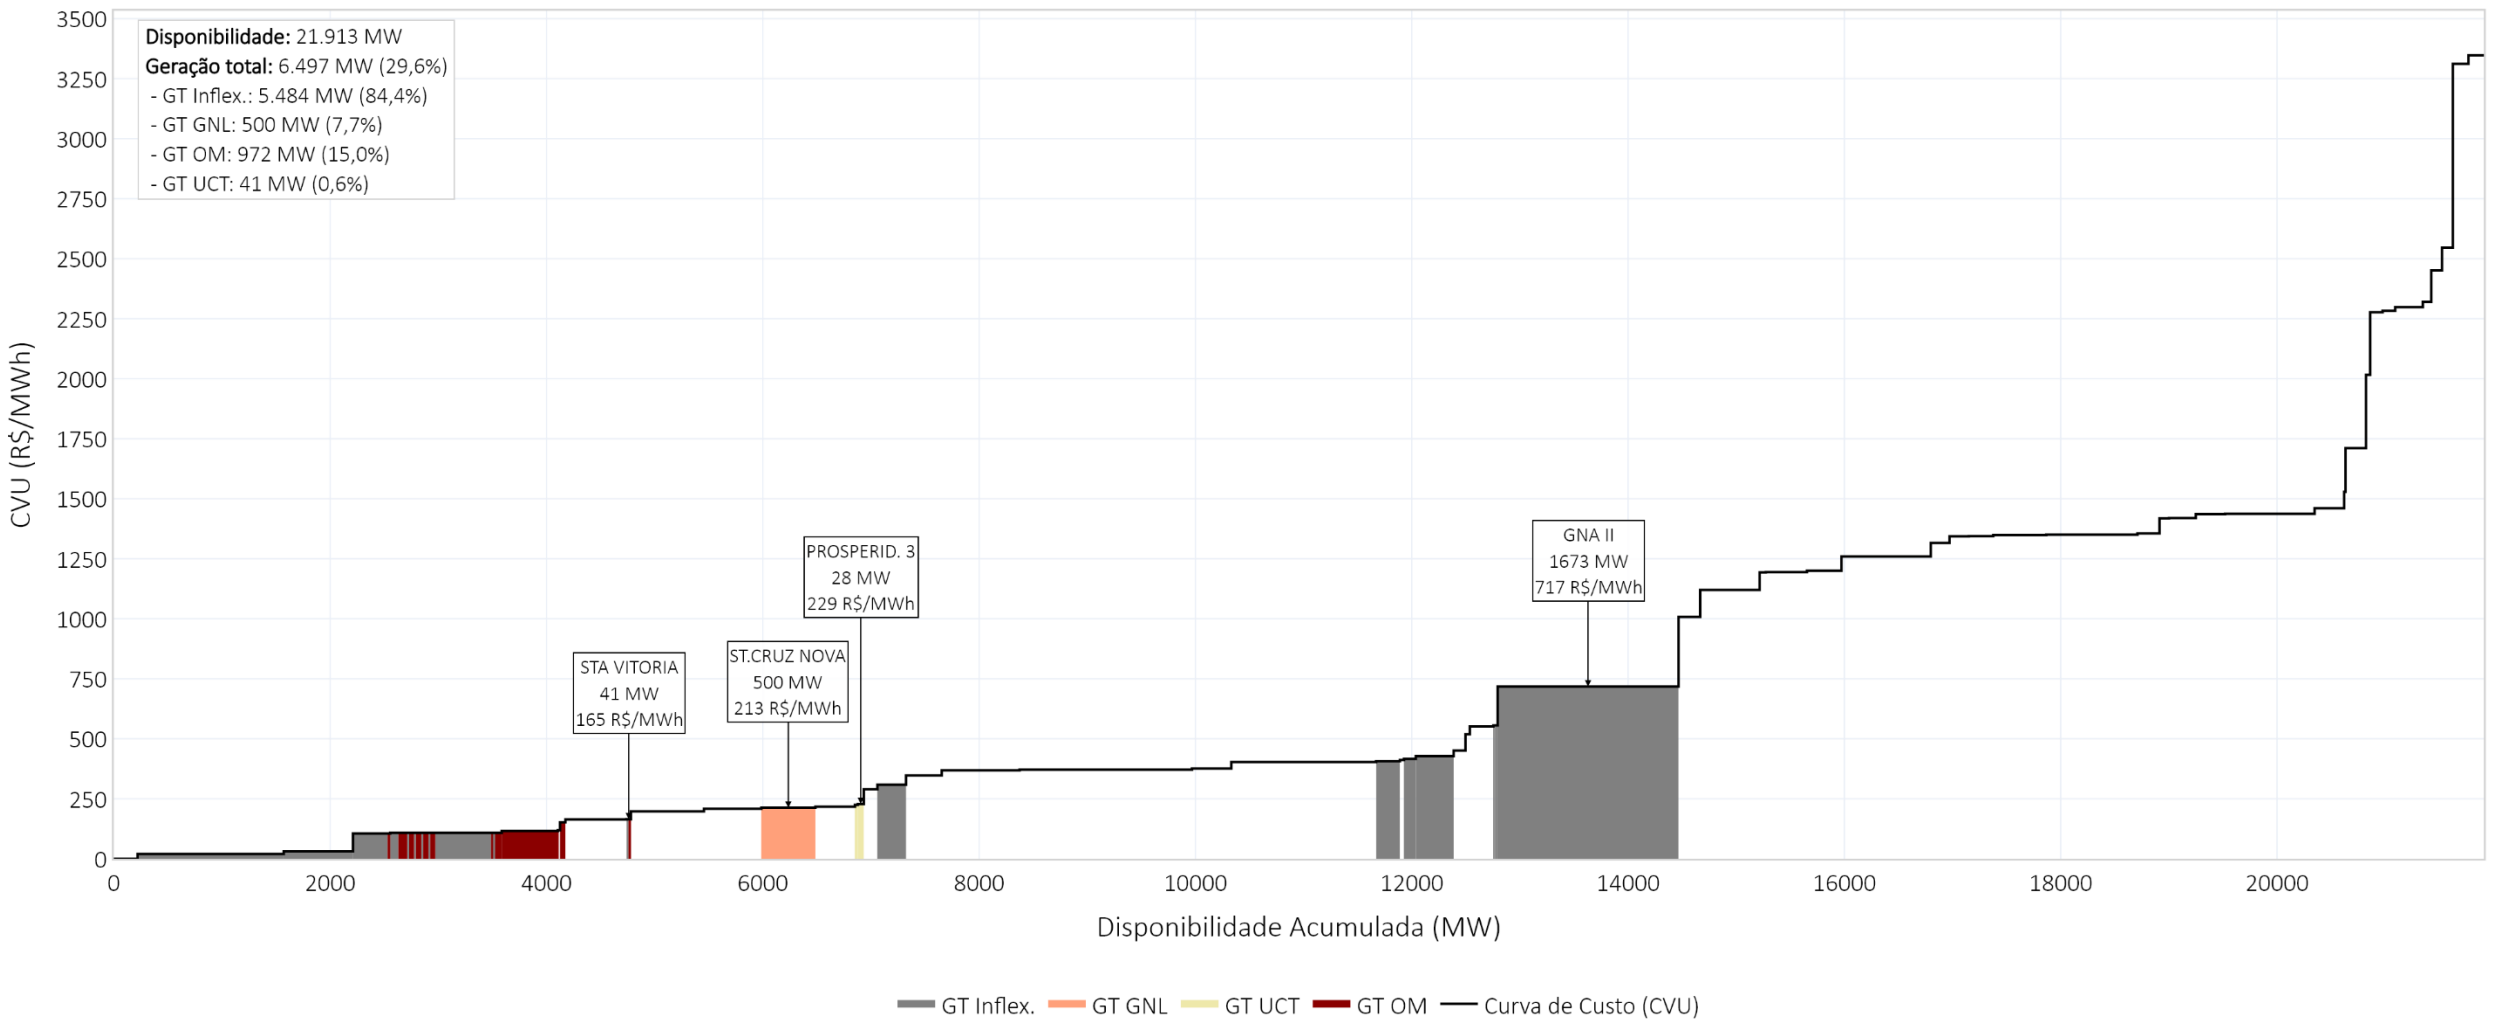

A Resolução CNPE nº 01, de 12 de março de 2024, estabeleceu as diretrizes visando garantir a coerência e a integração das metodologias e programas computacionais utilizados pelo Ministério de Minas e Energia, pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Em seu Art. 6º, parágrafo 2º, têm-se os direcionamentos para alterações nos dados de entrada que não decorrem da correção de erros ou de atualização com calendário predefinido, para as quais deve ser dada publicidade aos agentes com antecedência não inferior a um mês operativo do PMO. Assim, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE com a finalidade de dar publicidade aos agentes de previsibilidades no cálculo do PLD informa as seguintes previsibilidades.

Nº	Nome	Restrição	Valor CCEE	Valor ONS	Modelos afetados	Documento	Data declaração	Consideração no PLD
1	UHE Jaguari	Taxa de Irrigação/Desvio de Água	5,2 m³/s	8,6 m³/s	NEWAVE, DECOMP e DESSEM	Comunicado conjunto ANA, SP Águas, IGAM e INEA	03/07/2026	PMO Setembro/2026
2	UHE Taquaruçu	Nível Mínimo	-	283 m	DESSEM	FSARH 10.321/2026	06/07/2026	PMO Setembro/2026

contingências no cálculo do PLD

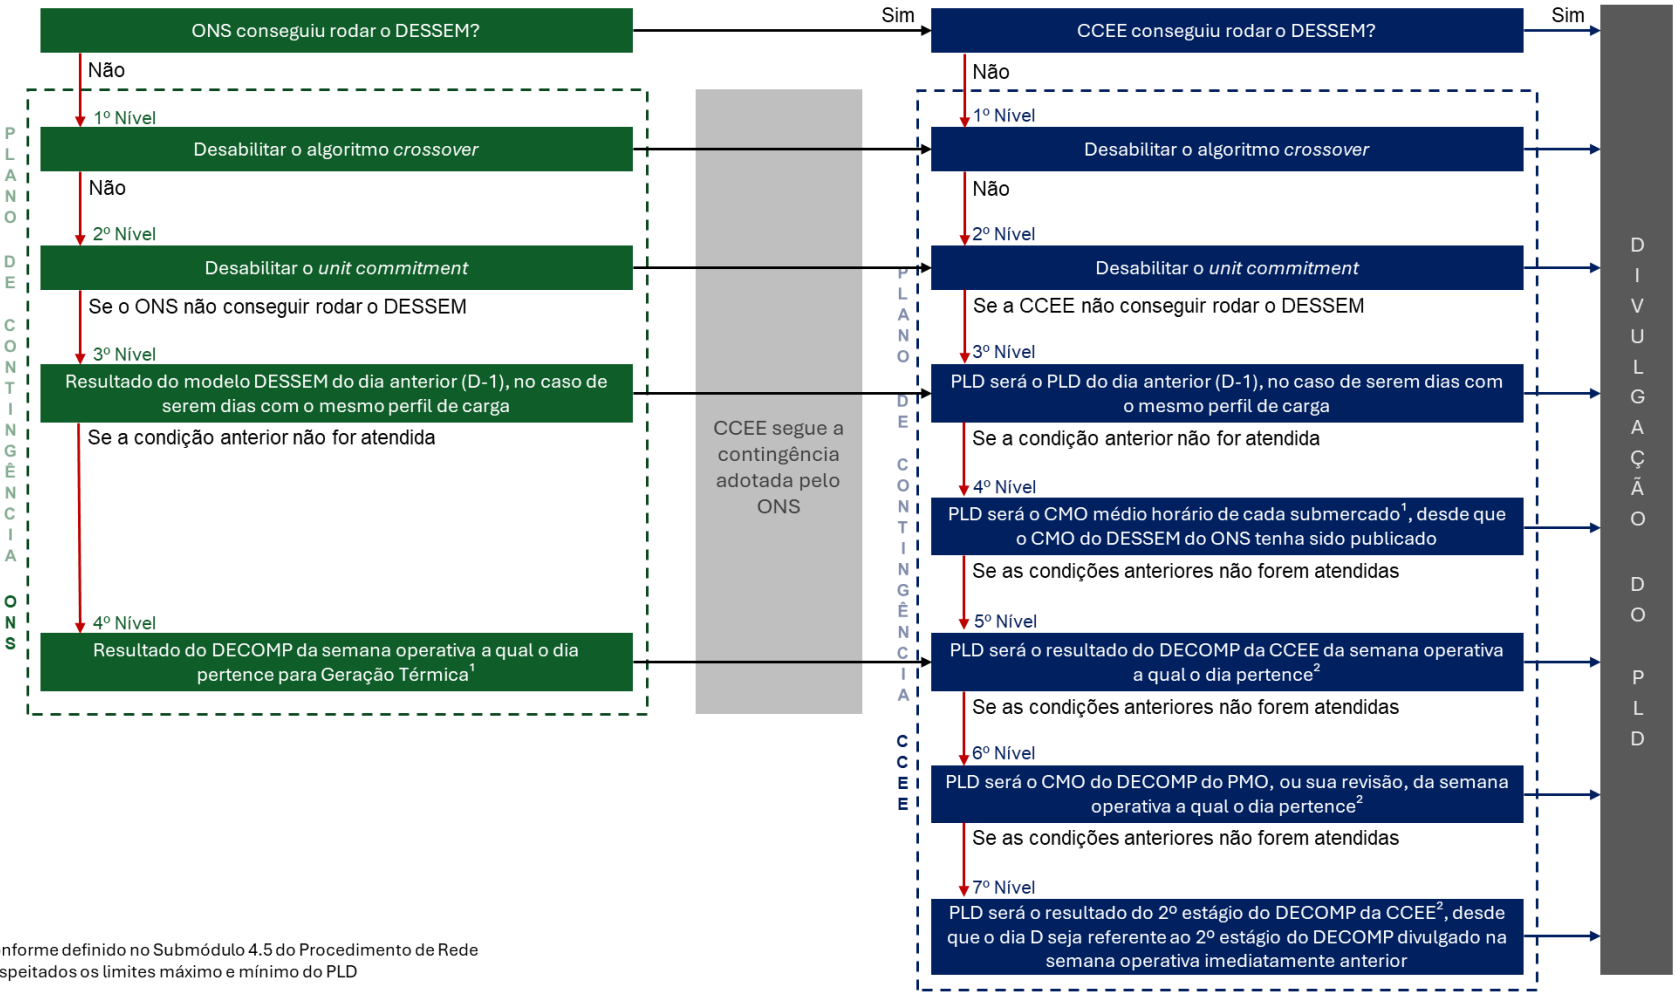



¹ Conforme definido no Submódulo 4.5 do Procedimento de Rede
² Respeitados os limites máximo e mínimo do PLD

Contingência	ONS	CCEE
14/07/2026	-	-
13/07/2026	-	-
12/07/2026	2º Nível	2º Nível
11/07/2026	-	-
10/07/2026	-	-
09/07/2026	-	-
08/07/2026	-	-
07/07/2026	-	-
06/07/2026	-	-
05/07/2026	-	-
04/07/2026	-	-
03/07/2026	-	-
02/07/2026	-	-
01/07/2026	-	-
30/06/2026	-	-
29/06/2026	-	-
28/06/2026	-	-
27/06/2026	2º Nível	2º Nível
26/06/2026	-	-
25/06/2026	-	-
24/06/2026	-	-
23/06/2026	-	-
22/06/2026	-	-
21/06/2026	-	-
20/06/2026	-	-
19/06/2026	-	-
18/06/2026	-	-
17/06/2026	-	-
16/06/2026	-	-
15/06/2026	-	-
14/06/2026	-	-


pmo de julho - decomp da rv2

essa seção é atualizada semanalmente após a revisão semanal do pmo, última atualização em: 10/07/2026

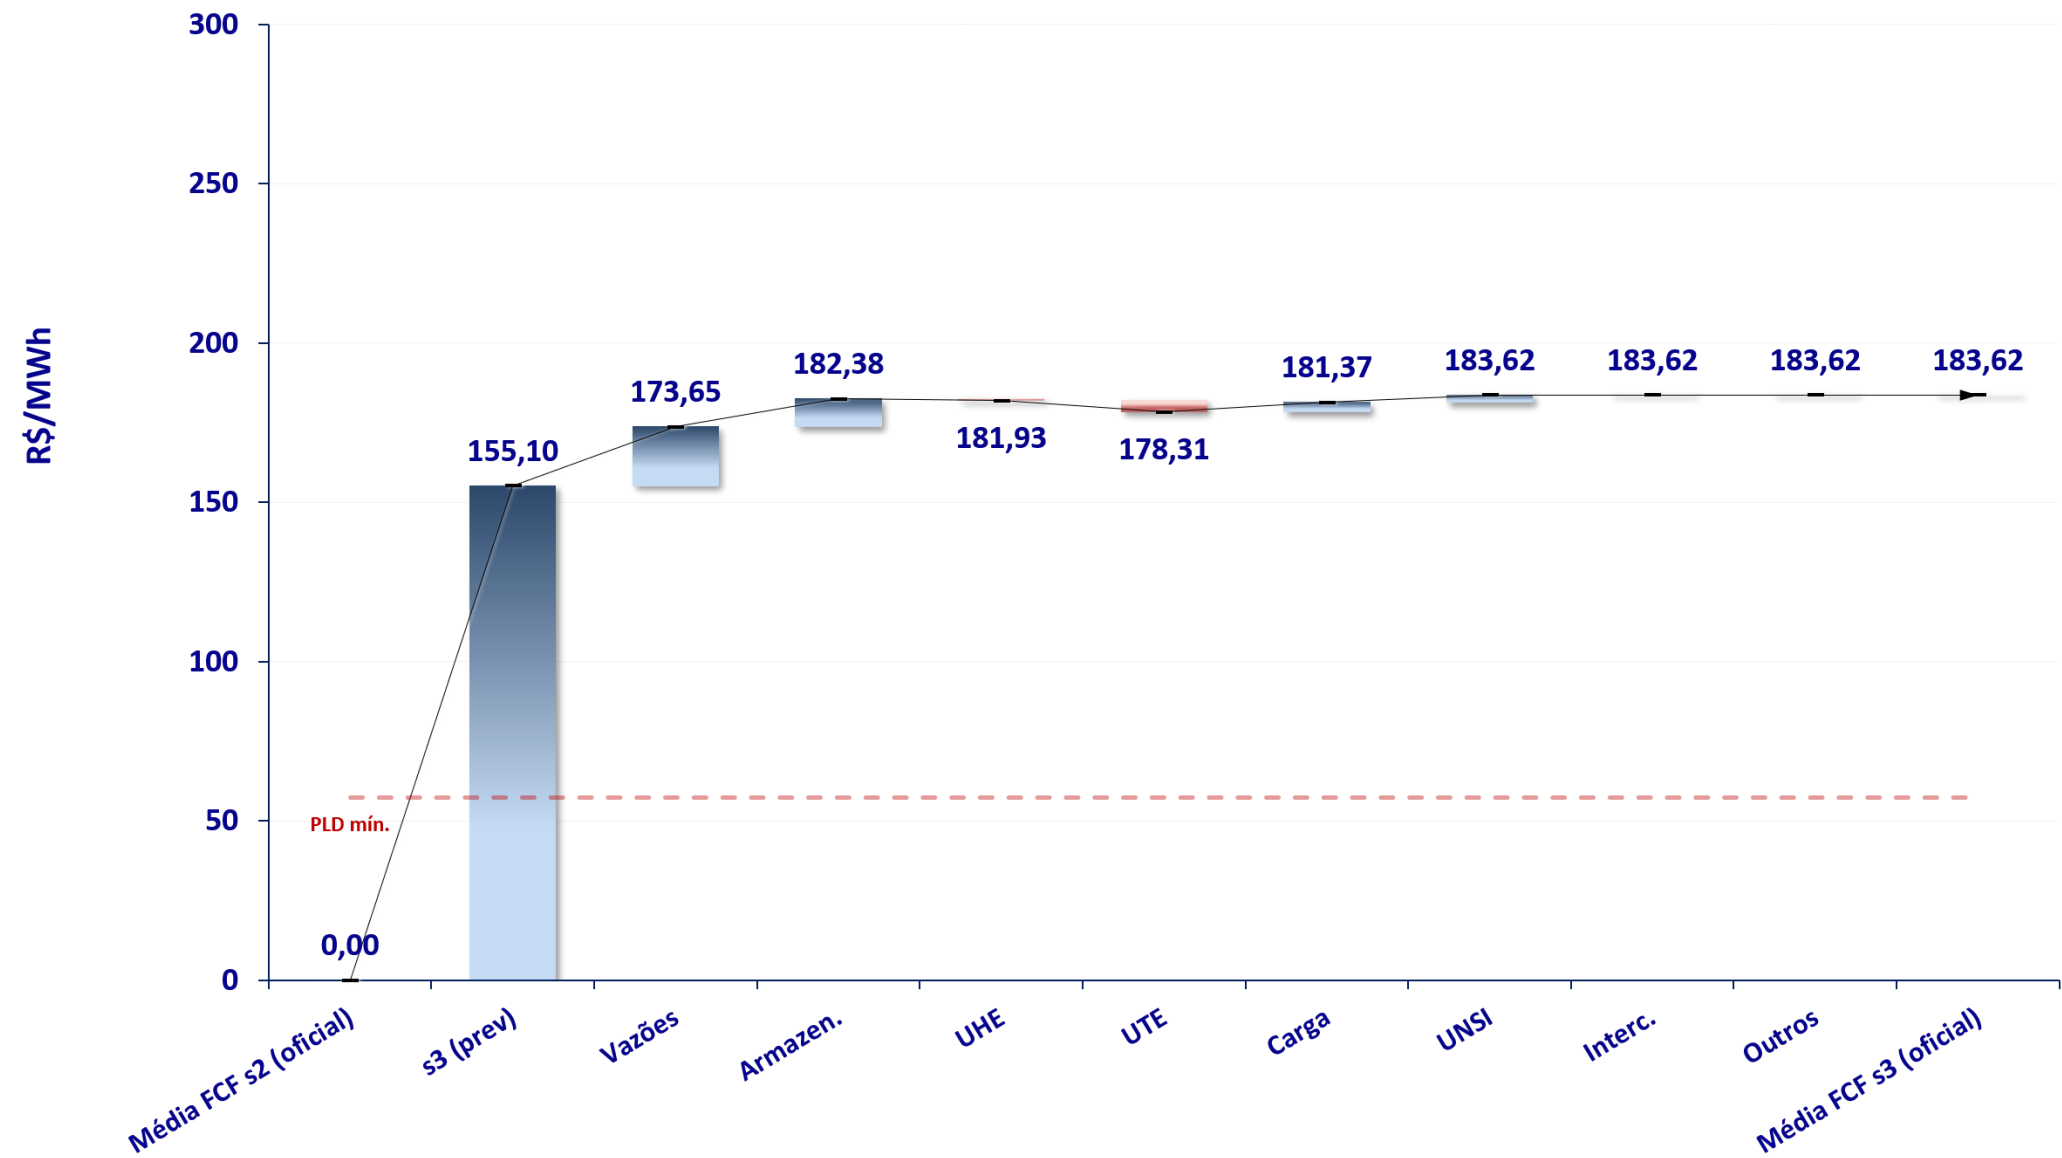

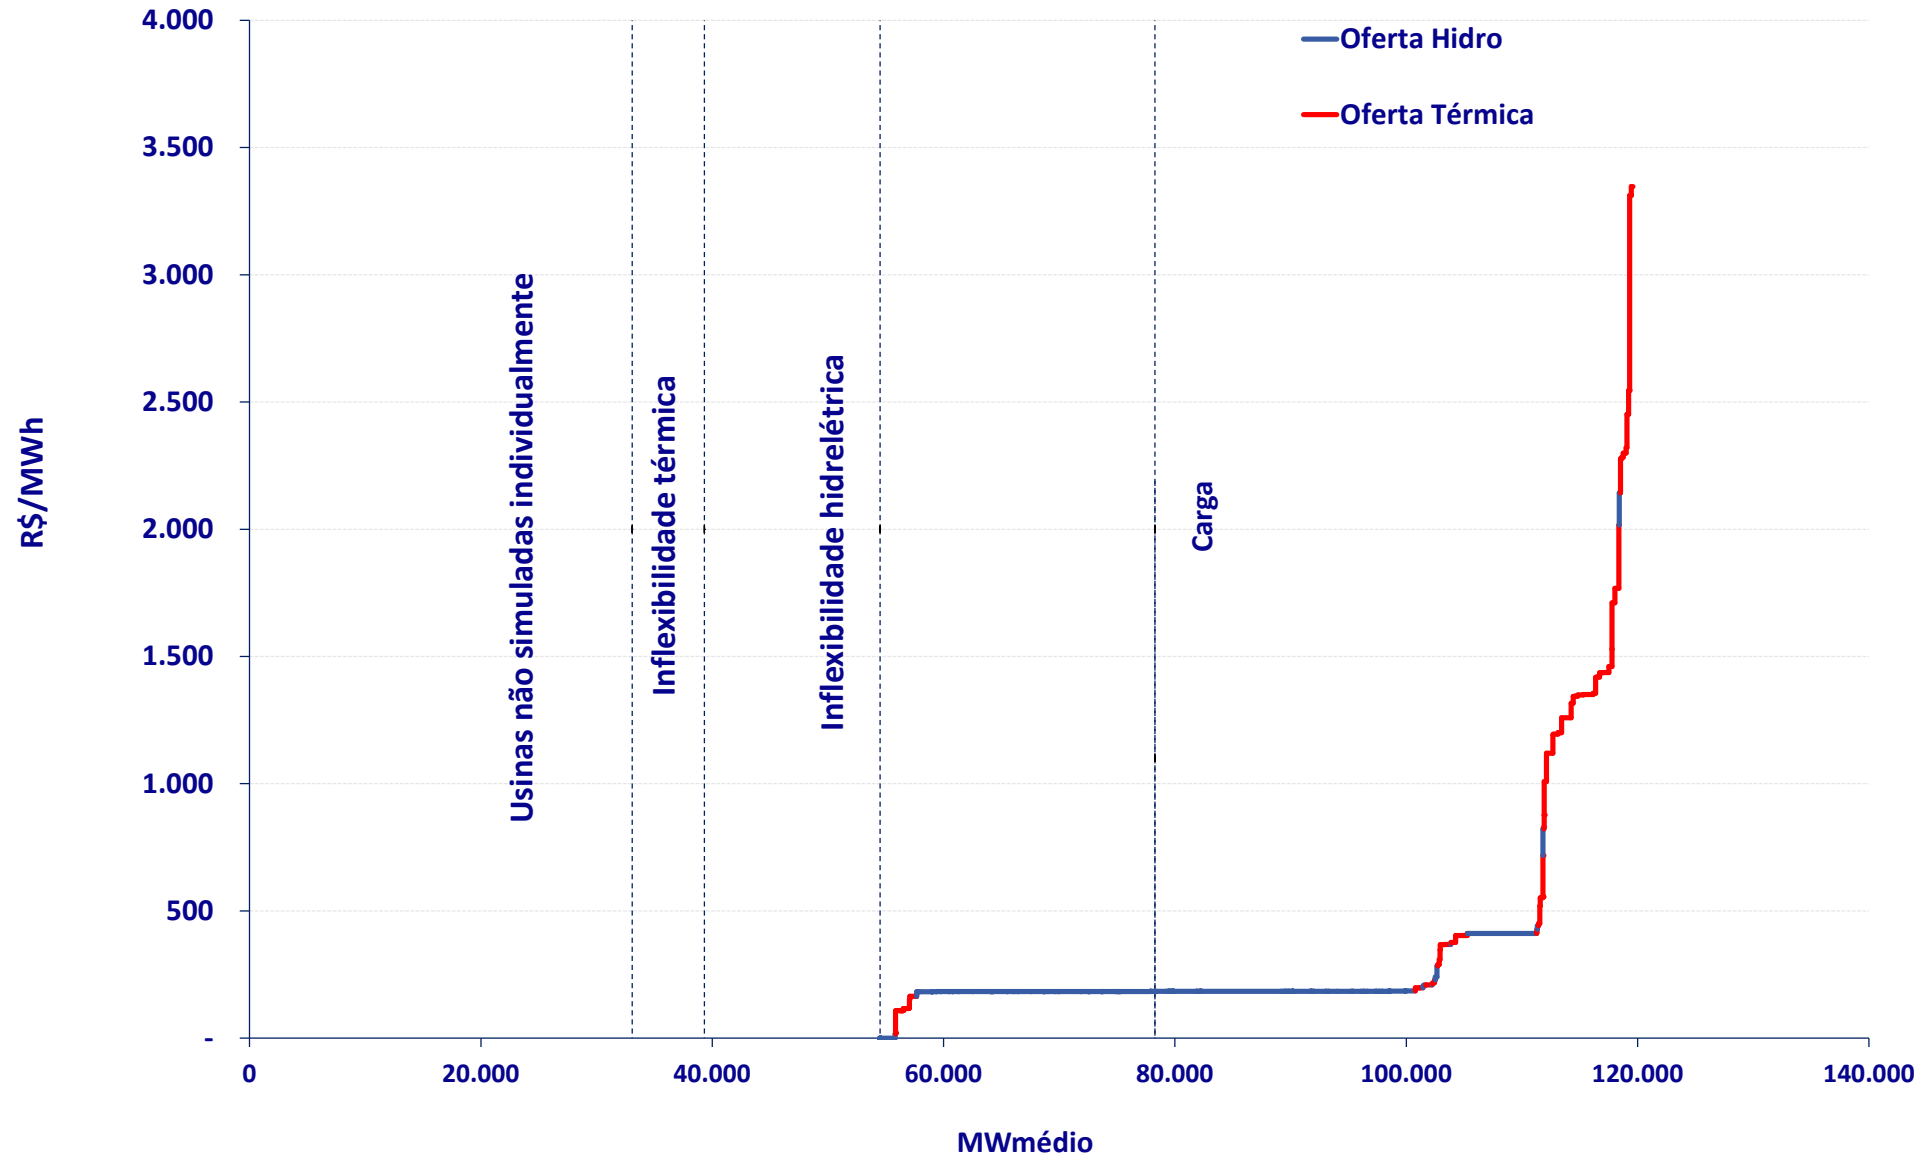


Variação mensal do IPCA

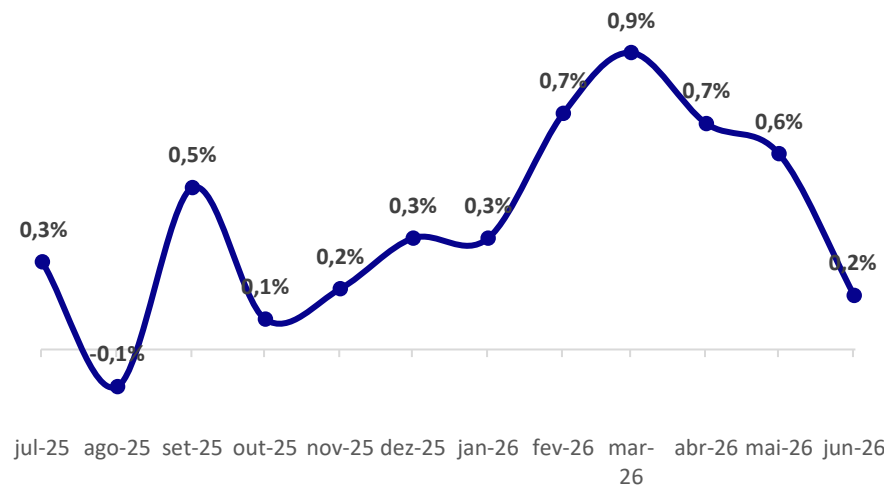


Grupo - IPCA	jun/26
1.Alimentação e bebidas	-0,24%
2.Habitação	0,63%
3.Artigos de residência	0,23%
4.Vestuário	0,17%
5.Transportes	0,17%
6.Saúde e cuidados pessoais	0,23%
7.Despesas pessoais	0,25%
8.Educação	-0,02%
9.Comunicação	0,19%
Índice geral	0,16%

Variação mensal do IGP-M (1ª prévia)

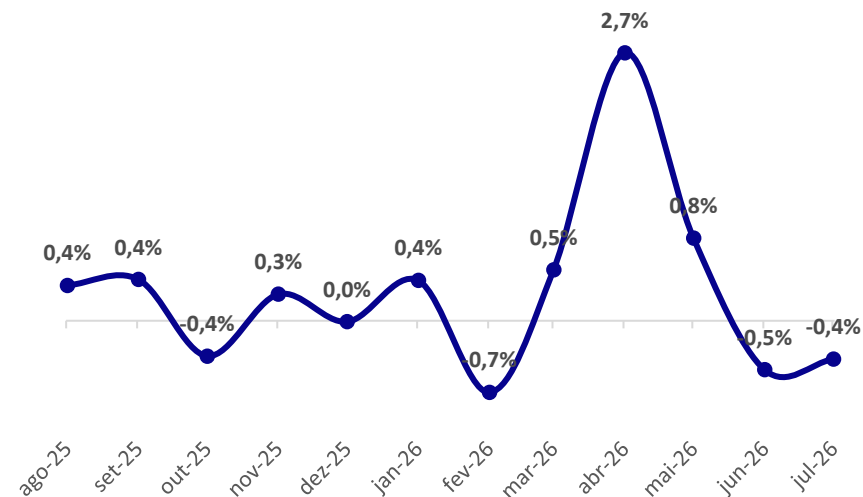


Índice	jul/26
IPA-M	-0,66%
IPC-M	0,01%
INCC-M	0,69%
IGP-M	-0,39%


Índice de Confiança do Consumidor

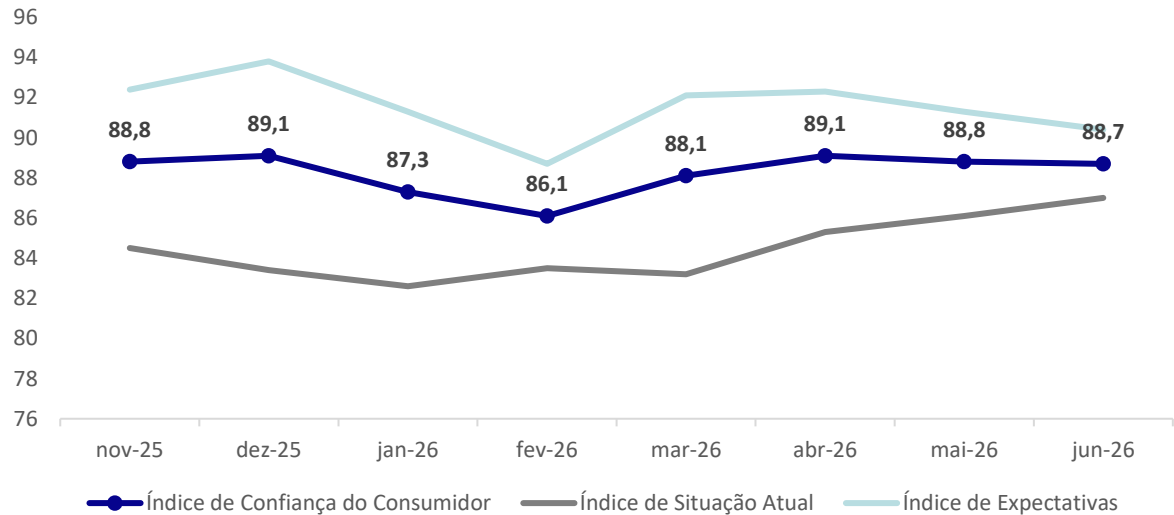

Índices de Confiança

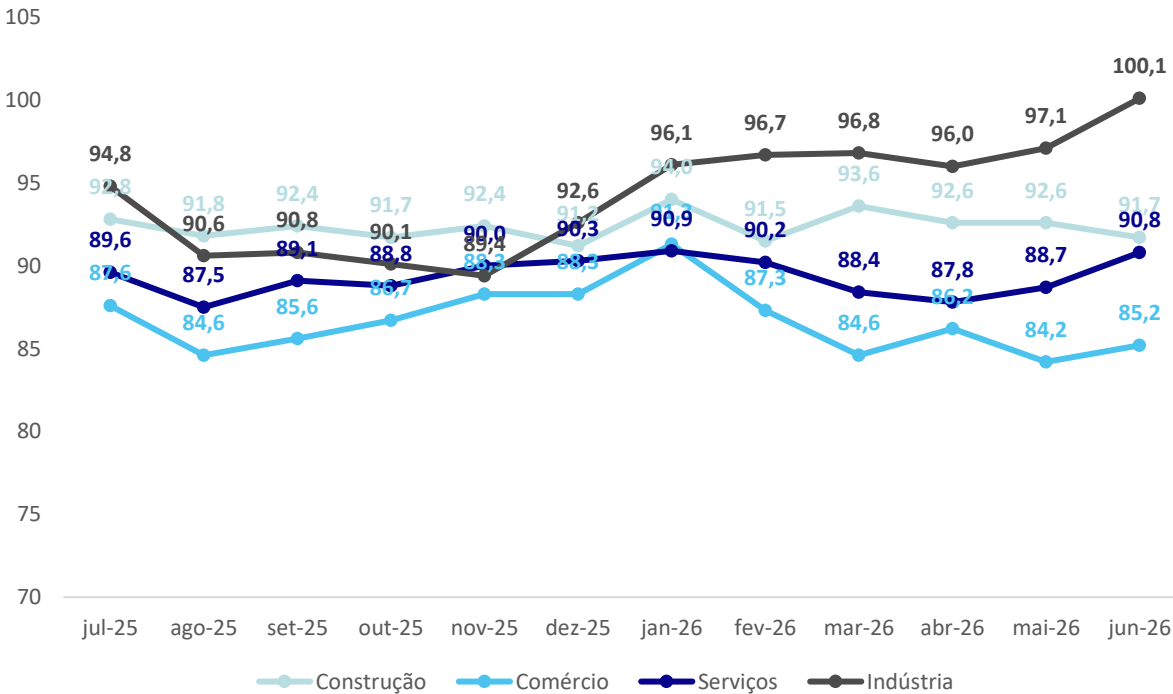


Índice de Confiança Empresarial

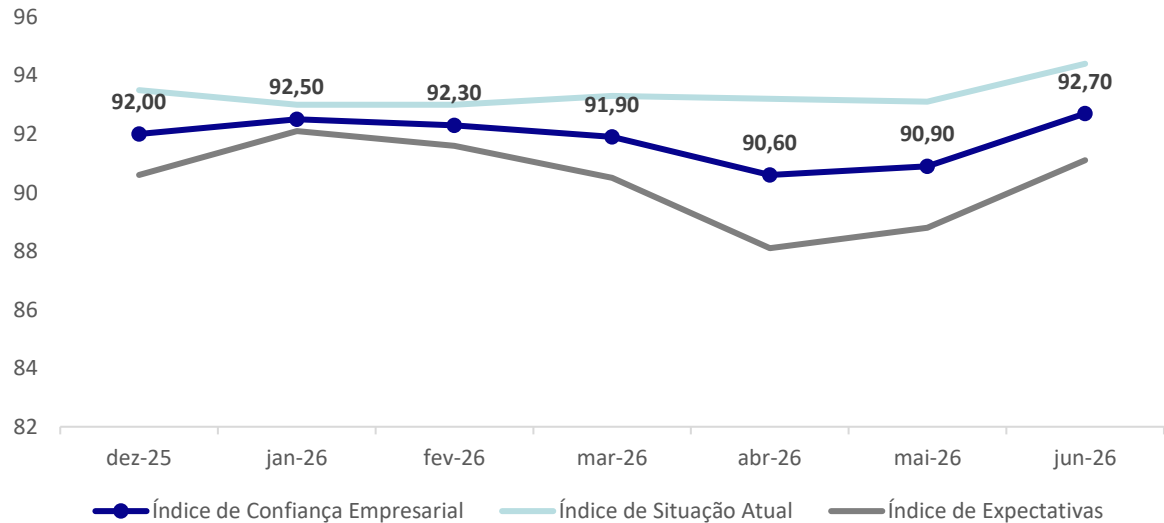


variação mensal

Data	Construção	Comércio	Serviços	Indústria
jun-26	-0,9 p.p.	1 p.p.	2,1 p.p.	3 p.p.


PIB: taxa acumulada no ano

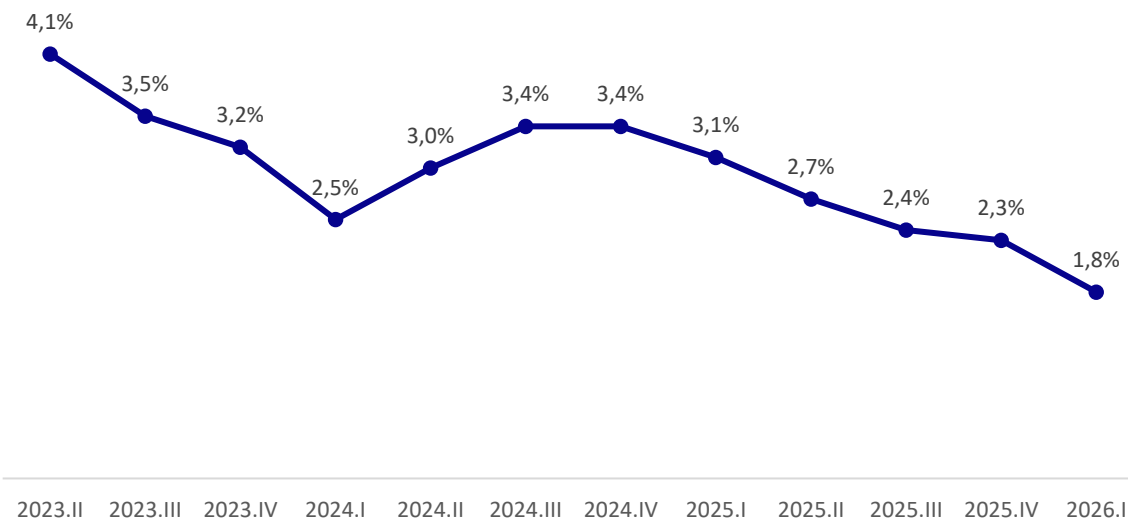

IBC-Br: variação em 12 meses

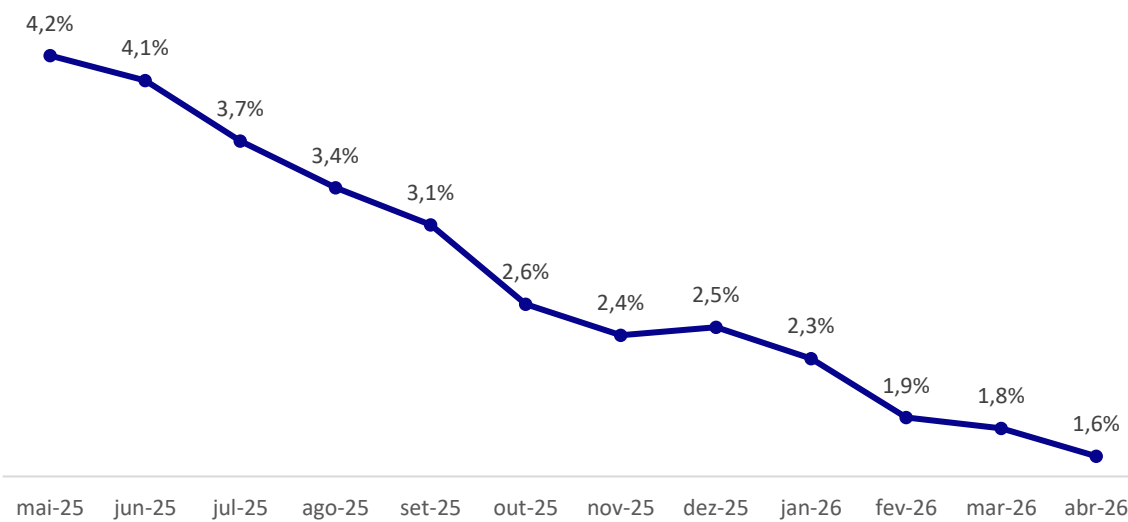

PMS, PMC e PIM

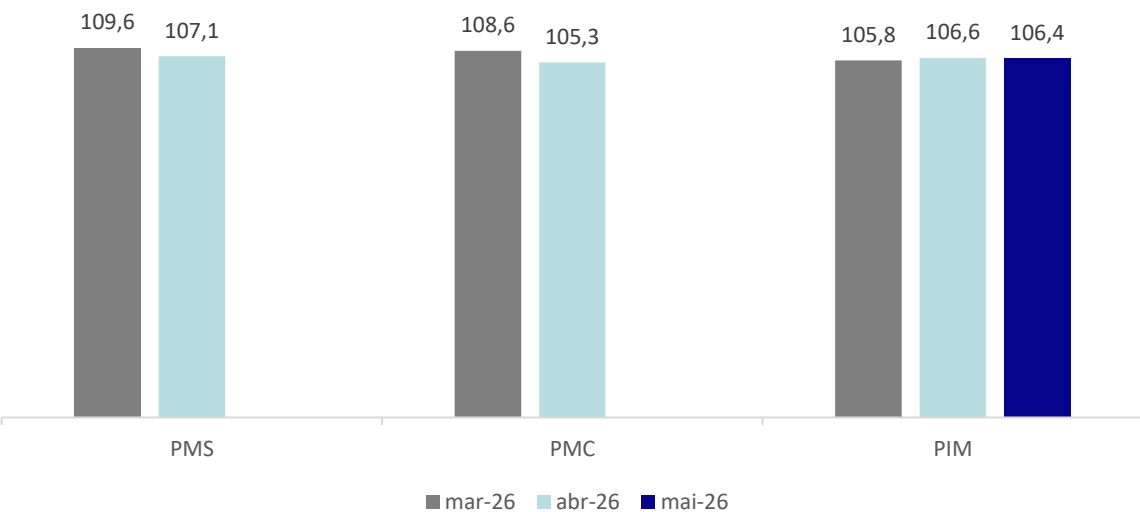


indicadores macroeconômicos - Brasil


	2026	2027
PIB %	1,99	1,69
Câmbio R\$/US\$	5,20	5,28
Selic %	14,00	12,00
IPCA %	5,30	4,18

Boletim Focus 03/07/2026

PIB

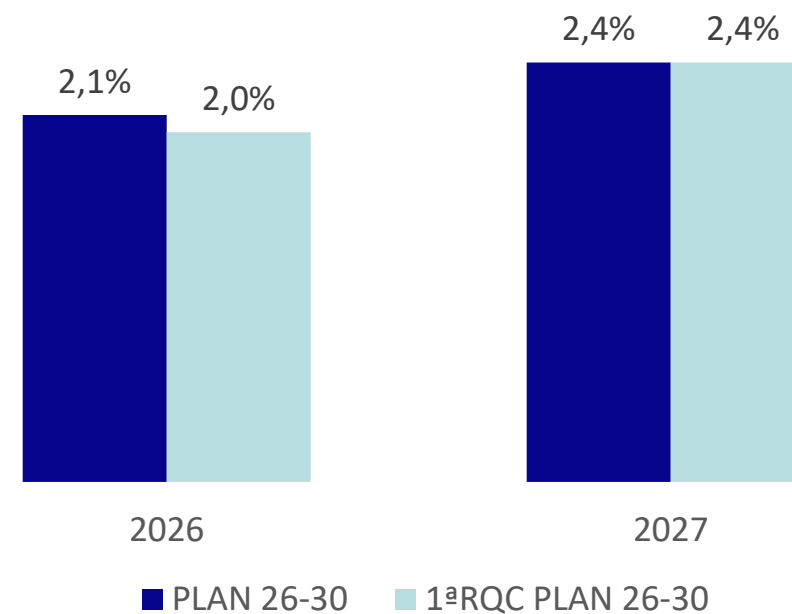


revisão semanal da carga do SIN - MW médios

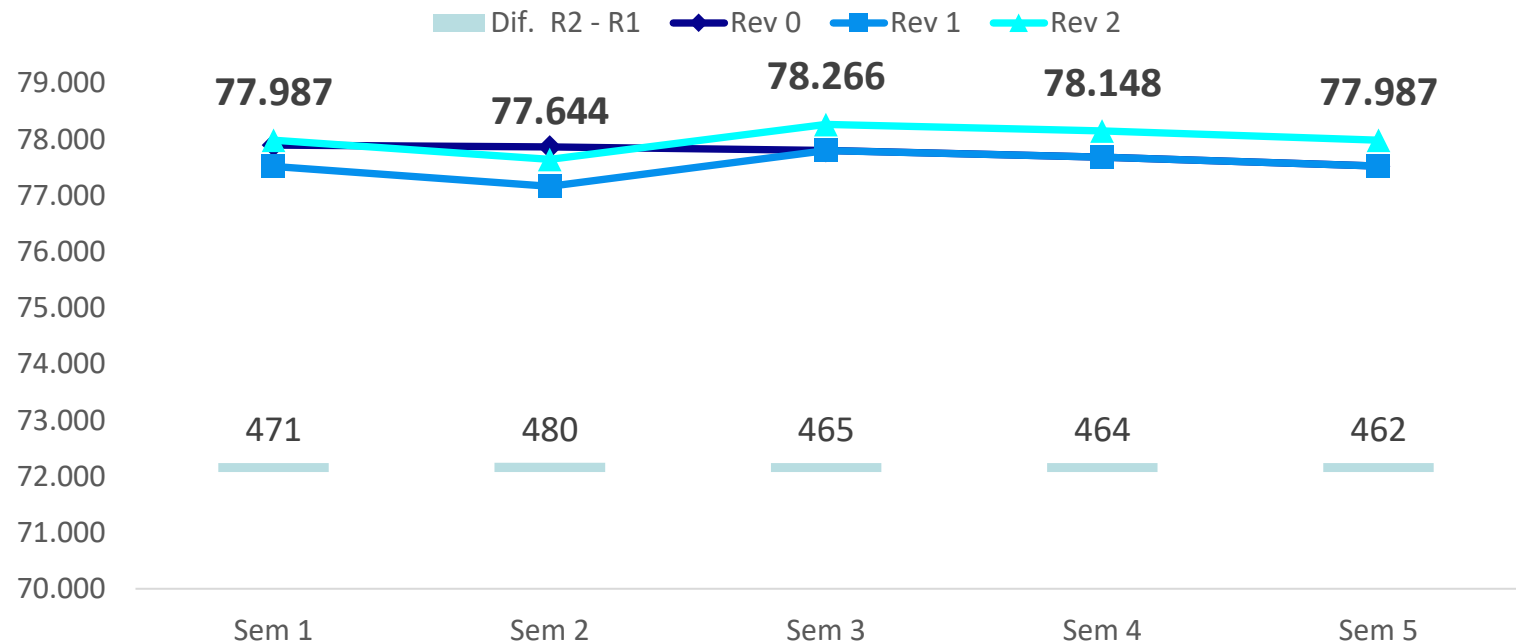


SIN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Jul/26
RV0	77.898	77.868	77.801	77.684	77.525	77.737
RV1	77.516	77.164	77.801	77.684	77.525	77.541
RV2	77.987	77.644	78.266	78.148	77.987	78.009

Carga PMO Julho: Variações (MWm e %) ante

	Rev. 2	Jul/25	1ª RQ PLAN	PMO
SE/CO	42.187	+85 (+0,2%)	-2.004 (-4,5%)	-112 (-0,3%)
S	13.692	+45 (+0,3%)	-262 (-1,9%)	+199 (+1,5%)
NE	13.467	+1.016 (+8,2%)	+85 (+0,6%)	+85 (+0,6%)
N	8.663	+610 (+7,6%)	+100 (+1,2%)	+100 (+1,2%)
SIN	78.009	+1.756 (+2,3%)	-2.081 (-2,6%)	+272 (+0,4%)

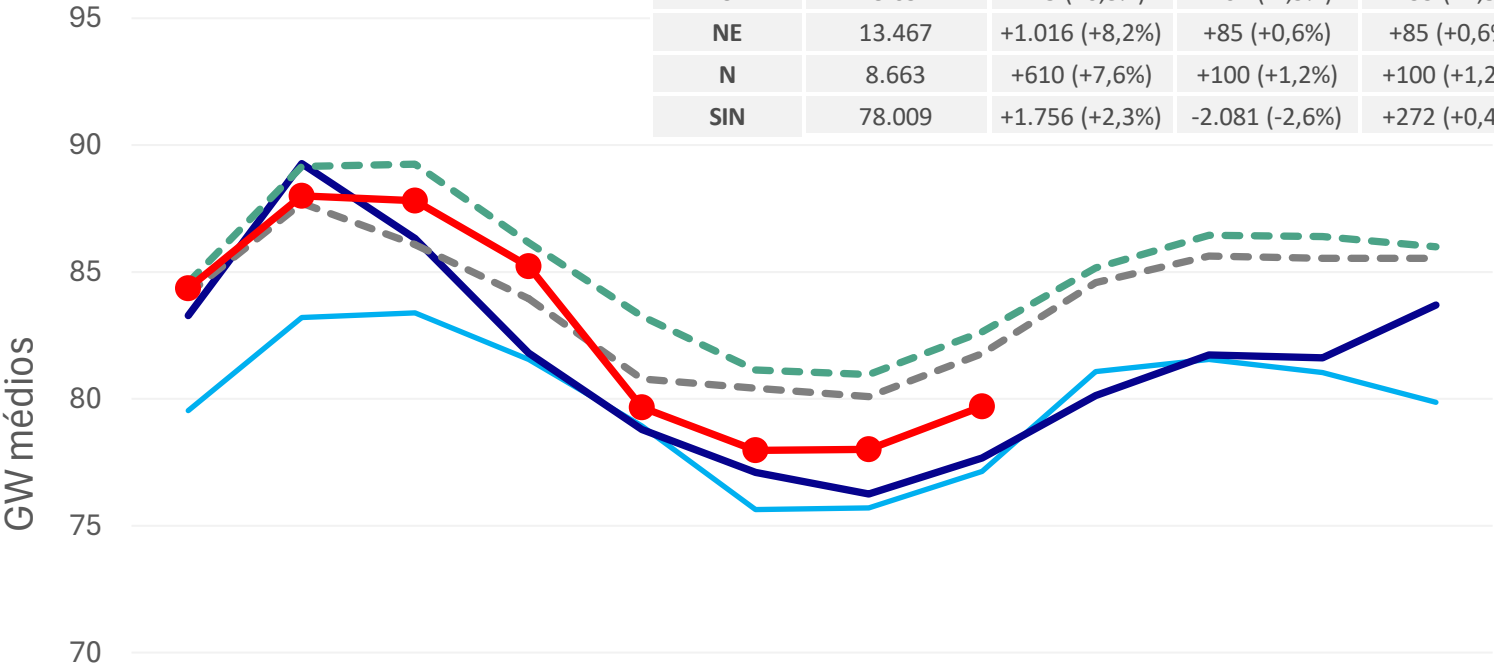





	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	79,5	83,2	83,4	81,6	78,9	75,6	75,7	77,1	81,1	81,6	81,0	79,9
2025	83,3	89,3	86,3	81,8	78,8	77,1	76,3	77,7	80,1	81,7	81,6	83,7
PLAN 26-30	84,6	89,2	89,3	86,2	83,3	81,1	81,0	82,6	85,2	86,5	86,4	86,0
1ª RQ PLAN 26-30	84,1	87,7	86,1	84,0	80,8	80,4	80,1	81,8	84,6	85,6	85,5	85,5
PMO Jul/26(rev2)	84,4	88,0	87,8	85,2	79,7	78,0	78,0	79,7				
Dif. PMO rev2 - 1ªRQC	0,2	0,3	1,7	1,3	-1,1	-2,4	-2,1	-2,1				

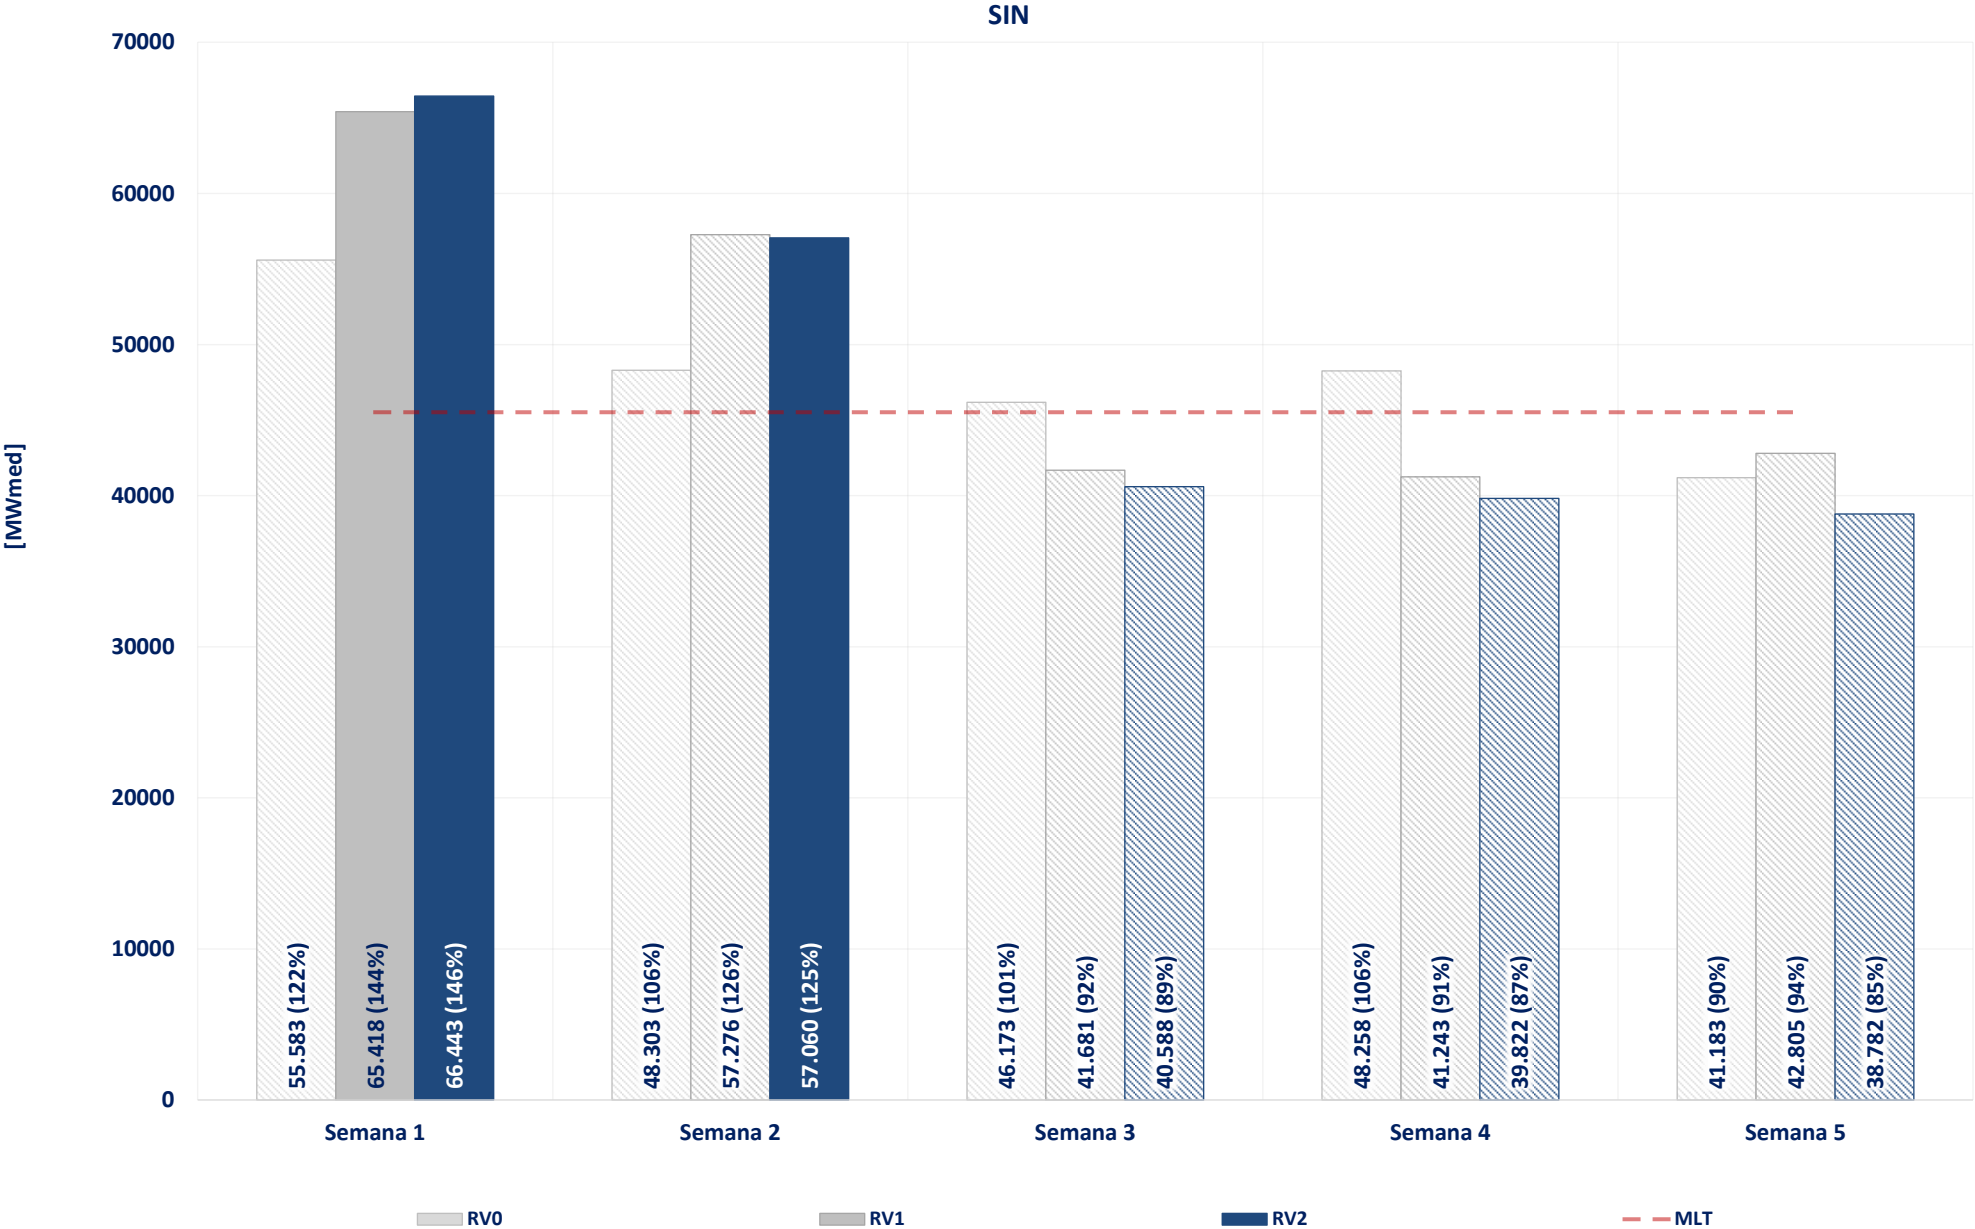


Dados observados em “cor sólida” e previstos em “hachurado”

Fontes: Relatório de vazões consistido (ONS)


acompanhamento da energia natural afluyente – rv2 de julho

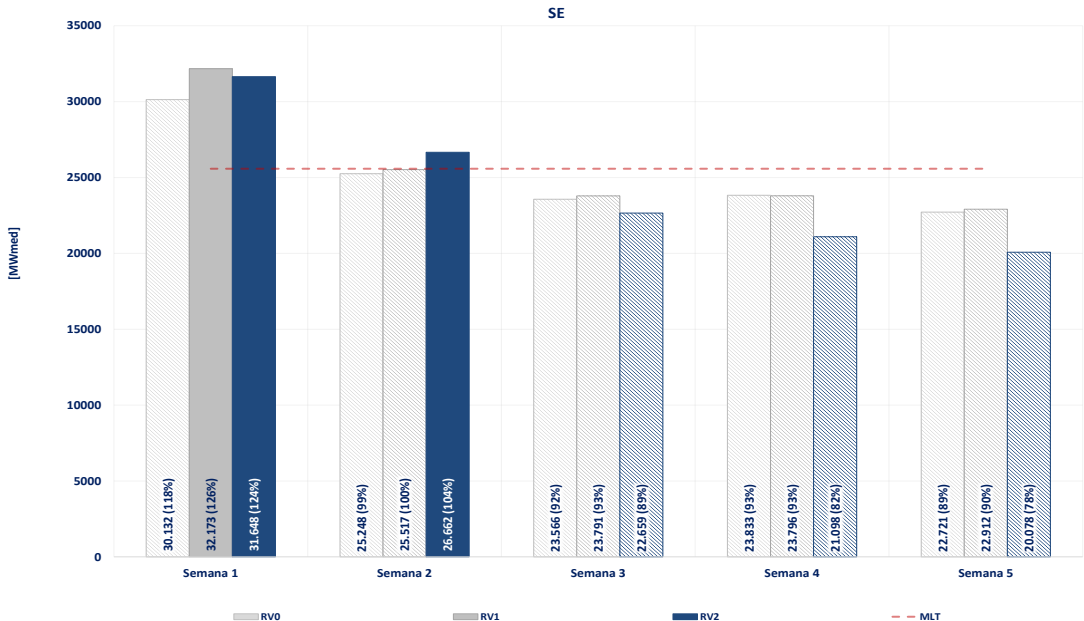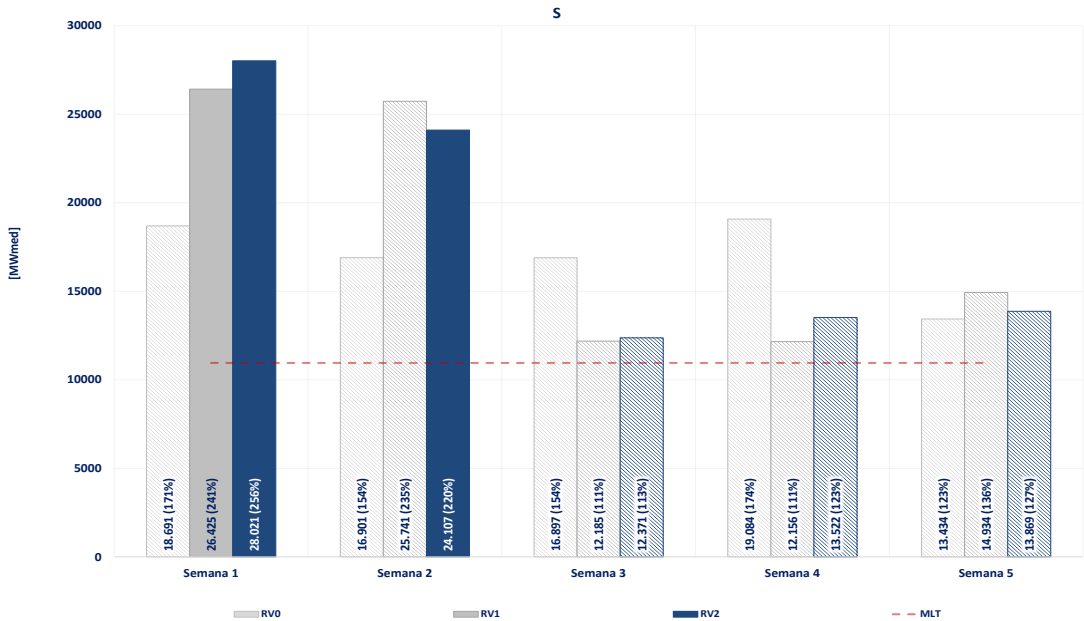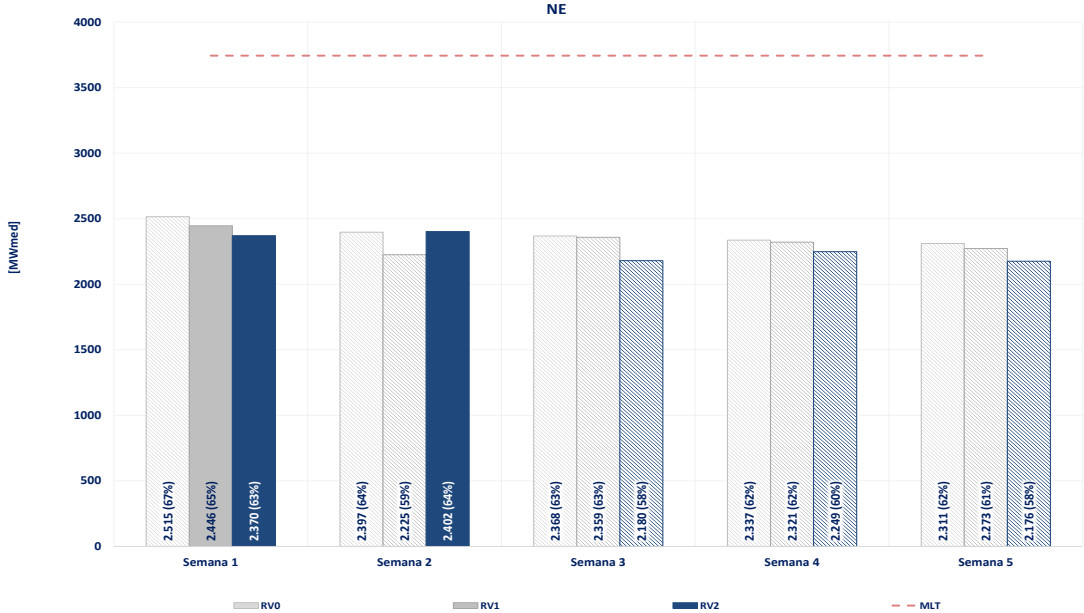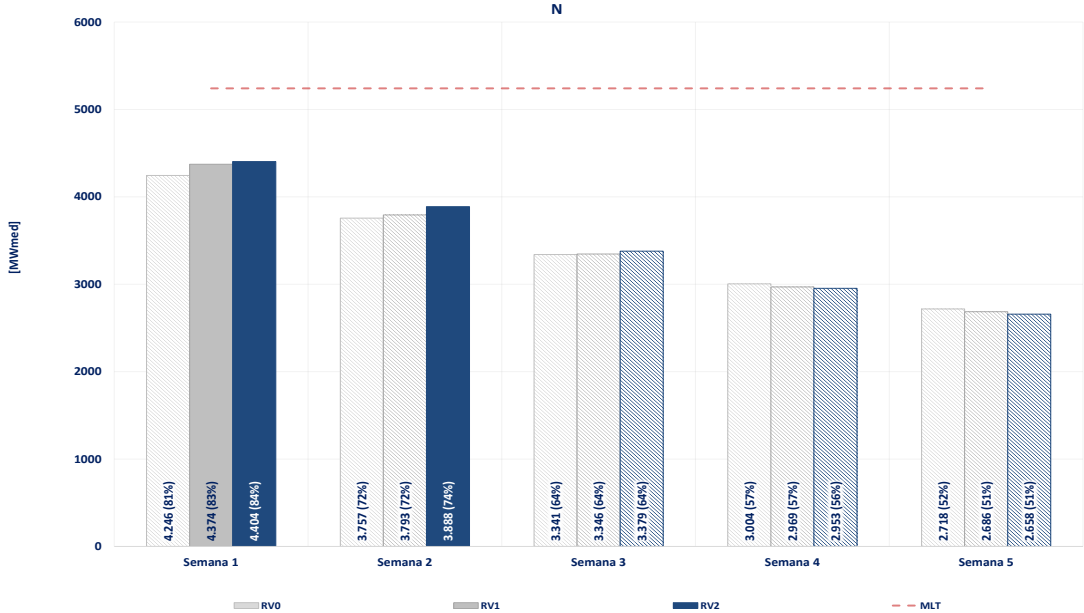

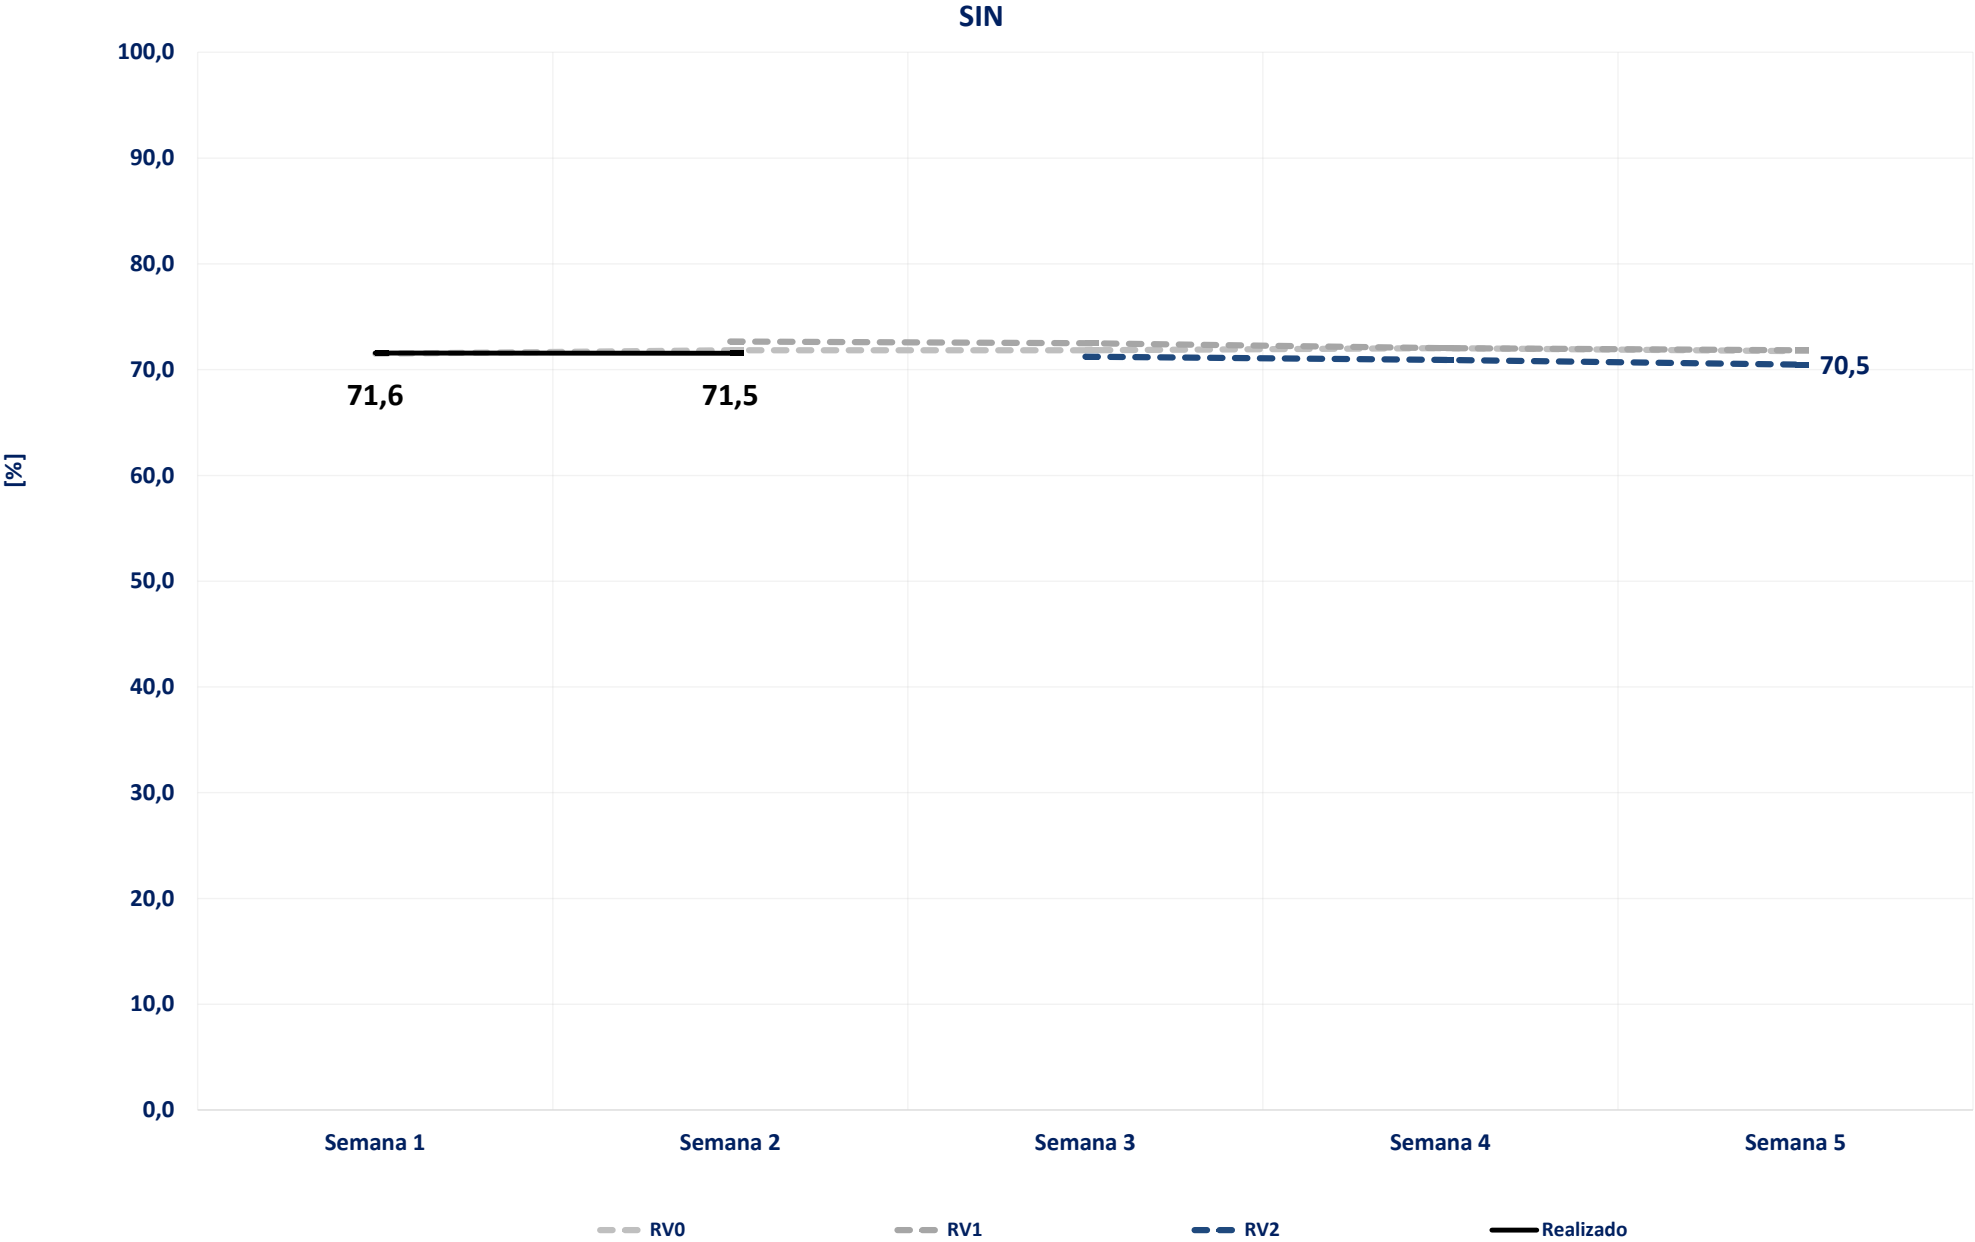


acompanhamento da energia armazenada – rv2 de julho


N

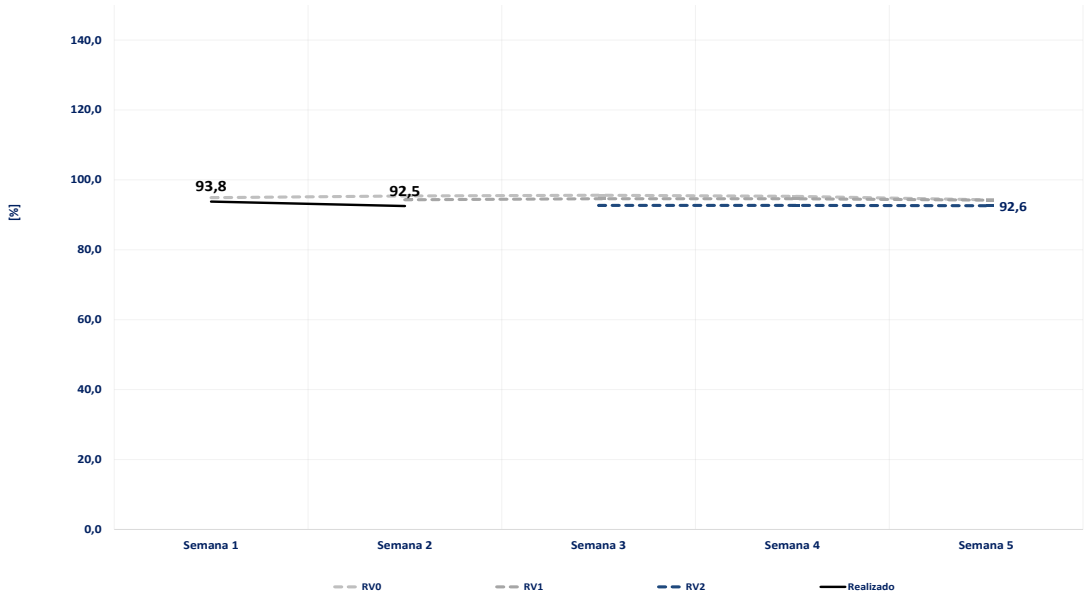


NE



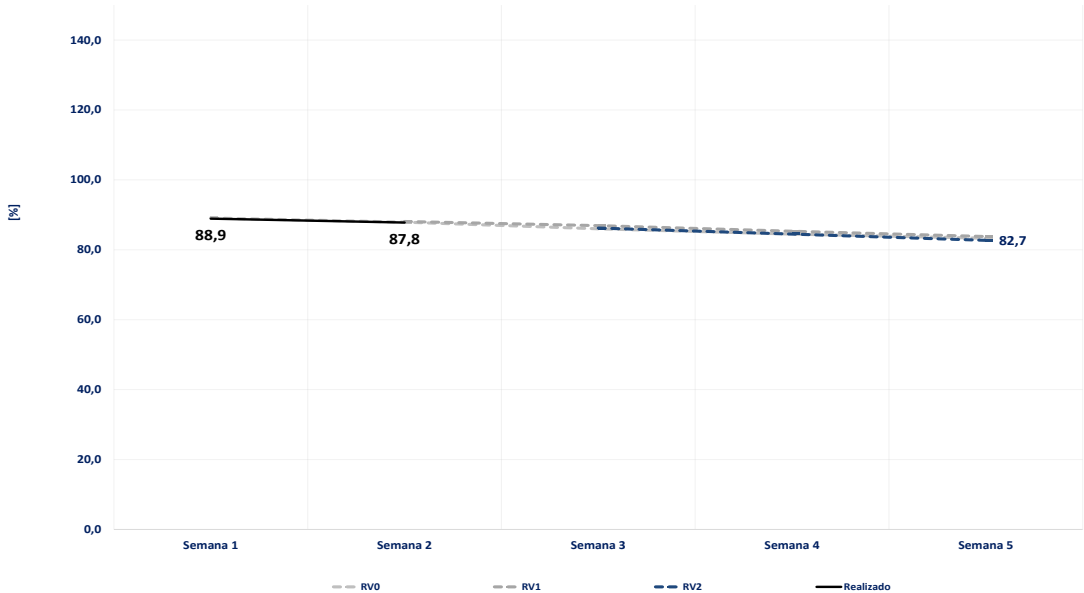


S

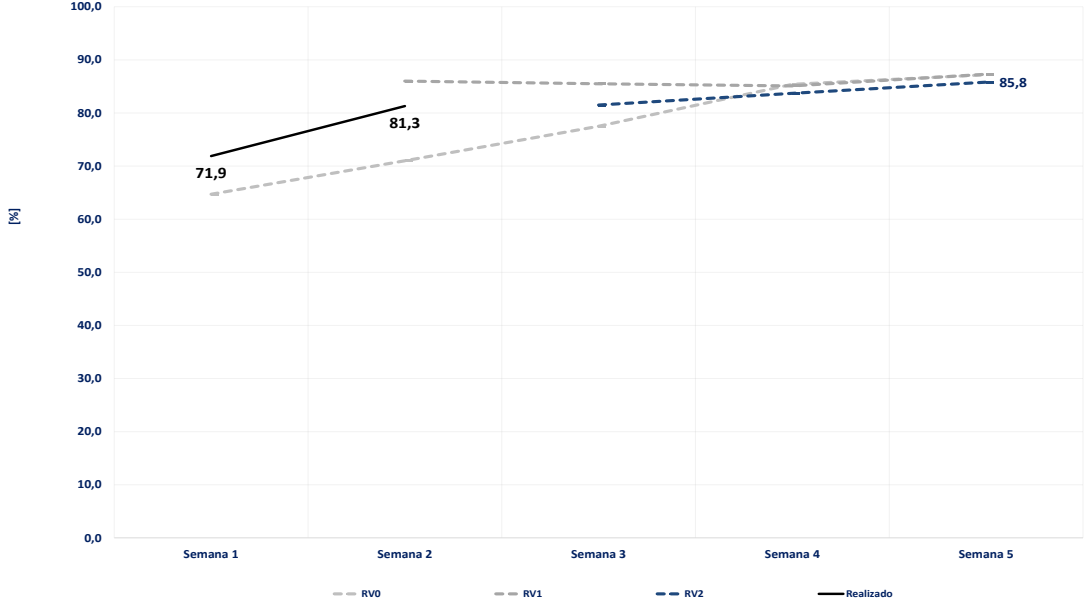


SE




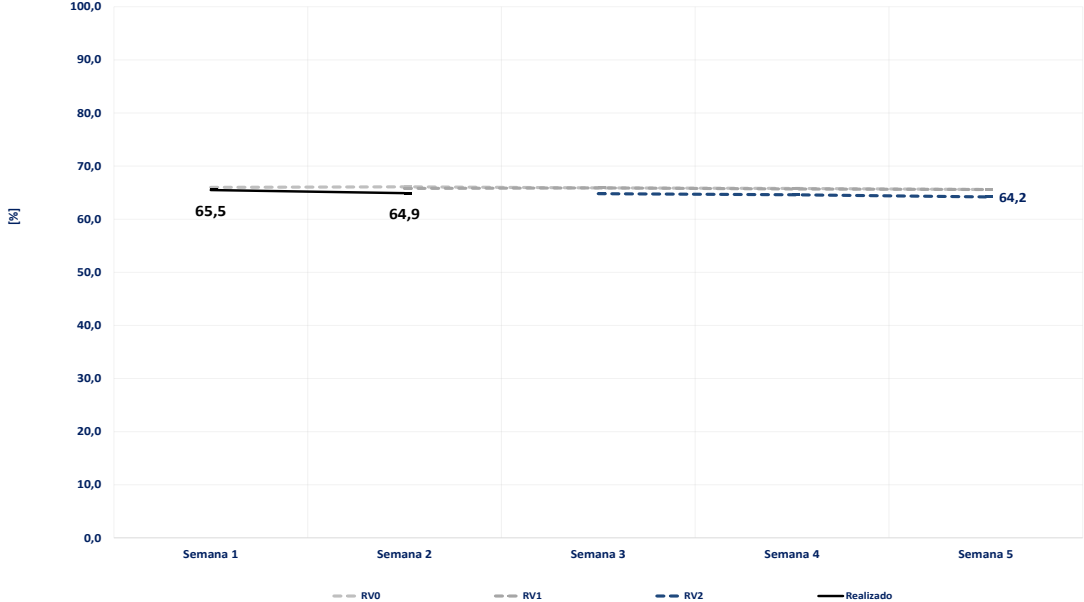


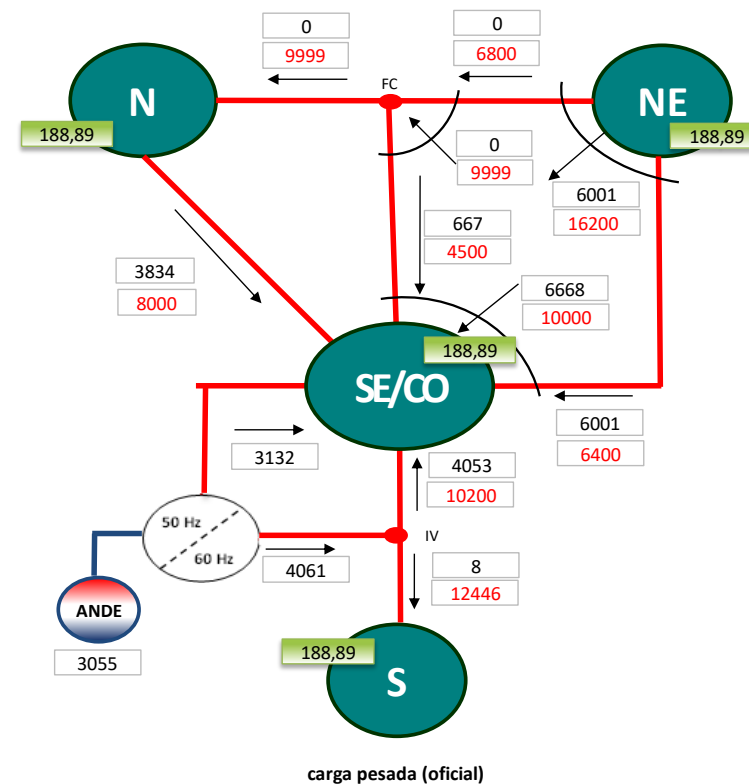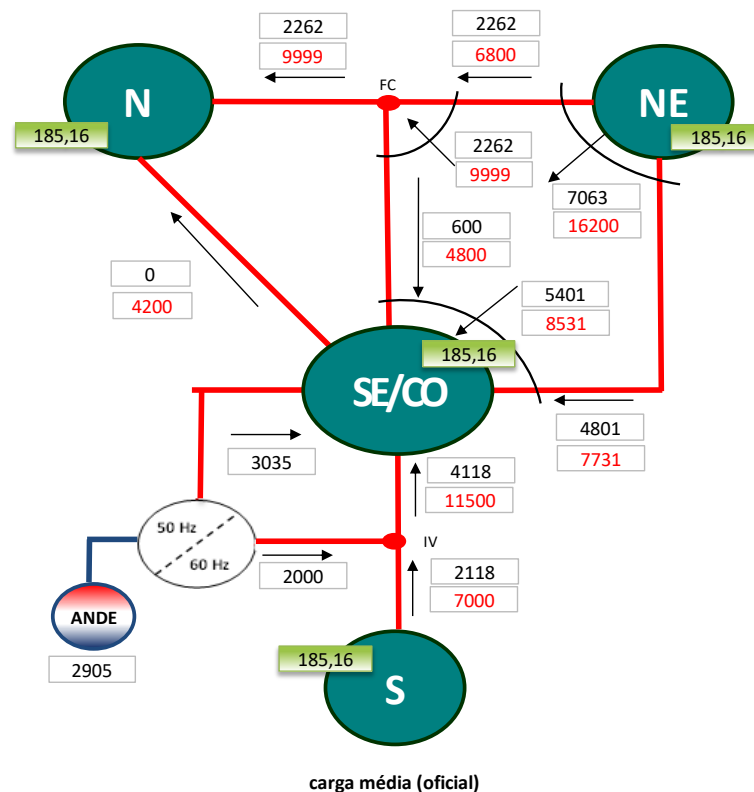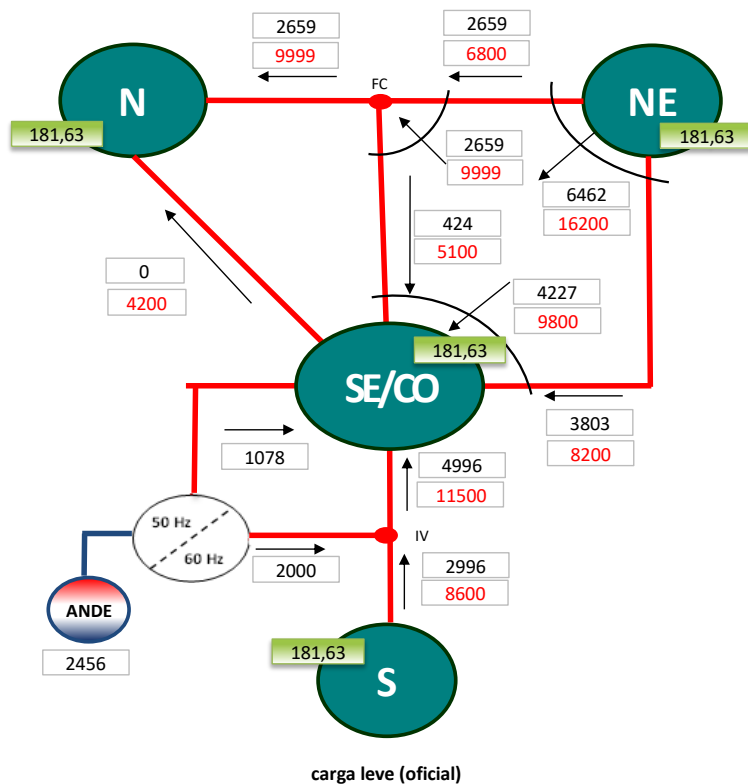


XXXX,XX	Preço - Sem Aplicação de Limites - FCF DECOMP (R\$/MWh)
XXXX	fluxo de intercâmbio (MWmédios)
XXXX	limite de intercâmbio (MWmédios)
XXXX	atingimento do limite (MWmédios)

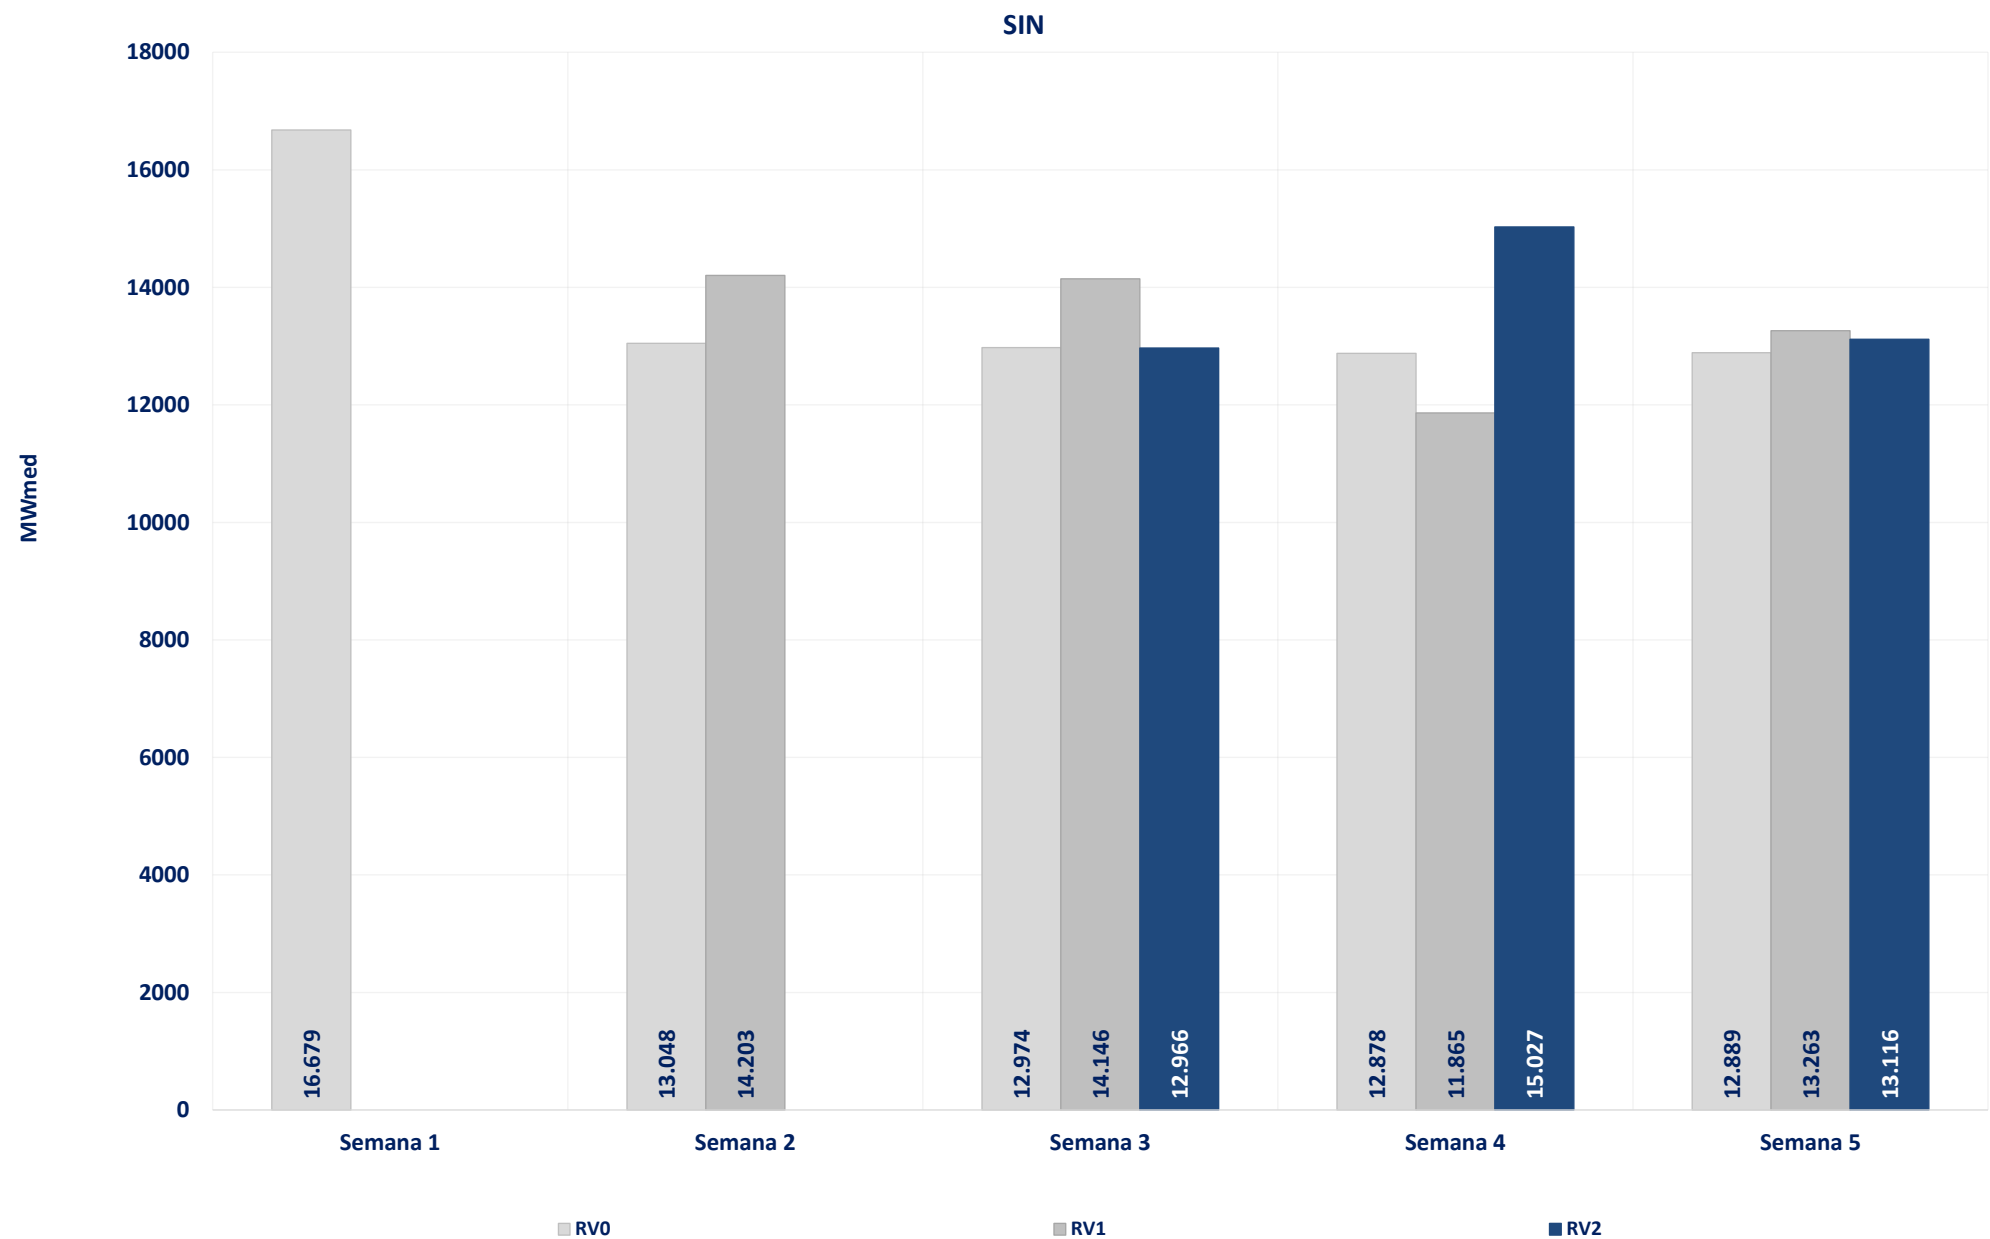



acompanhamento da geração eólica – rv2 de julho

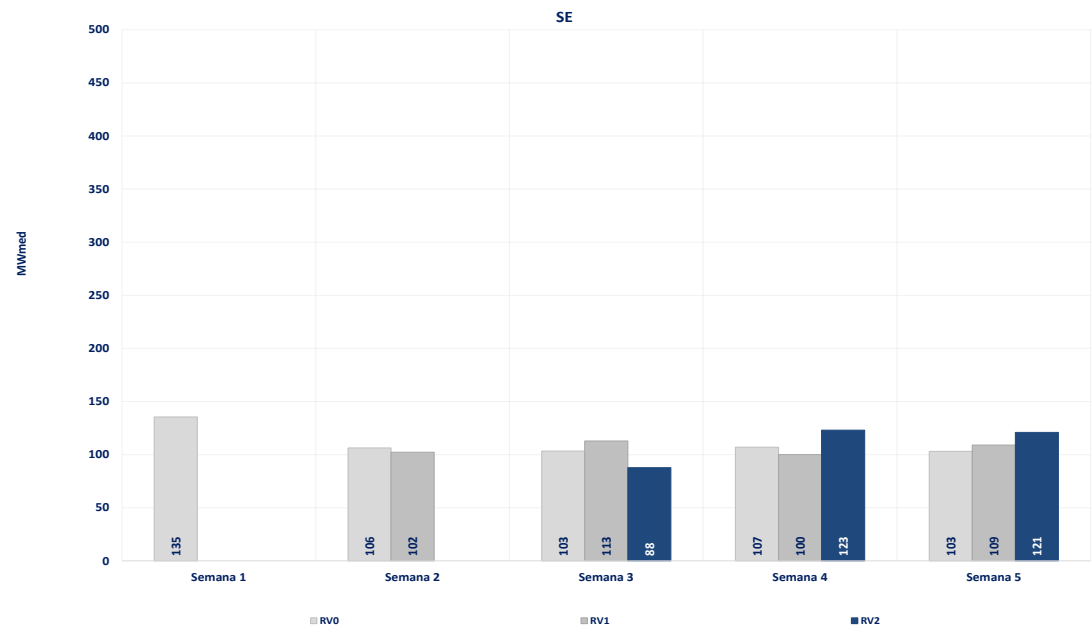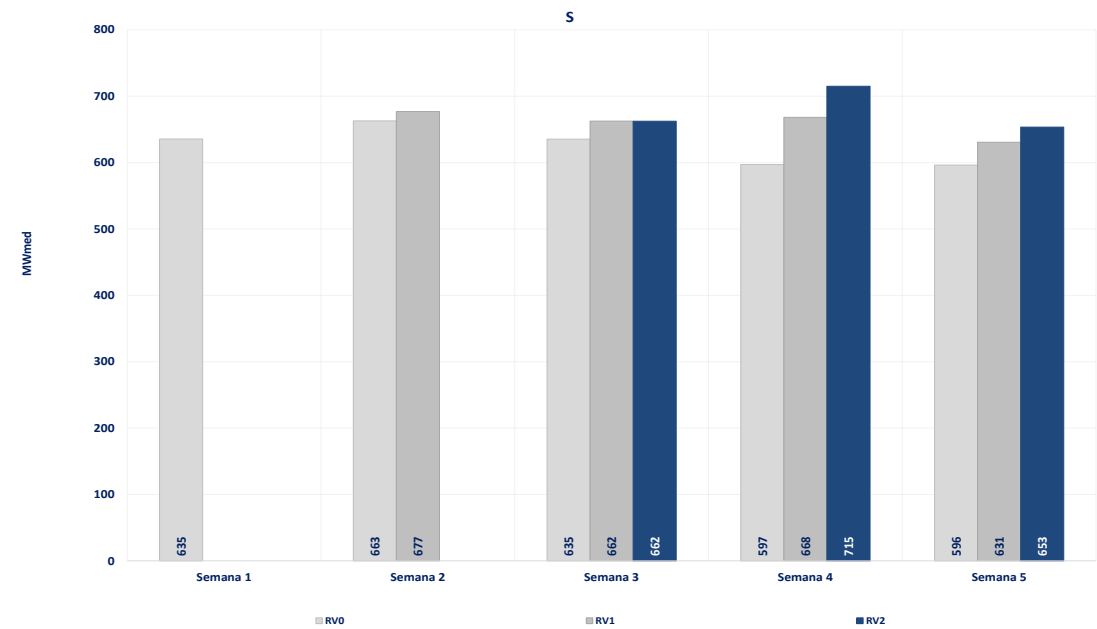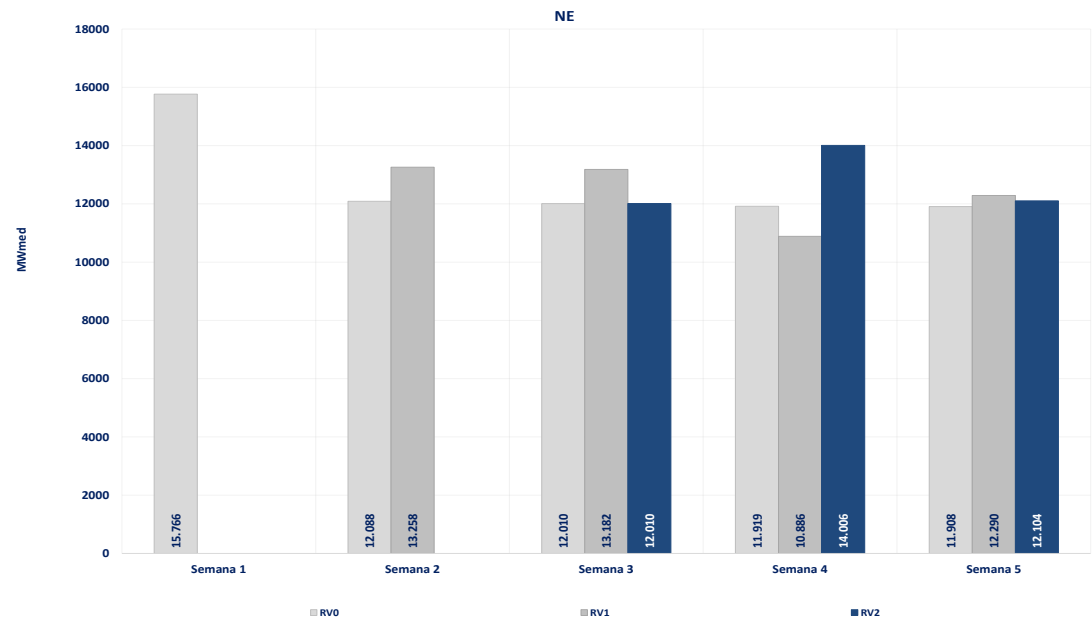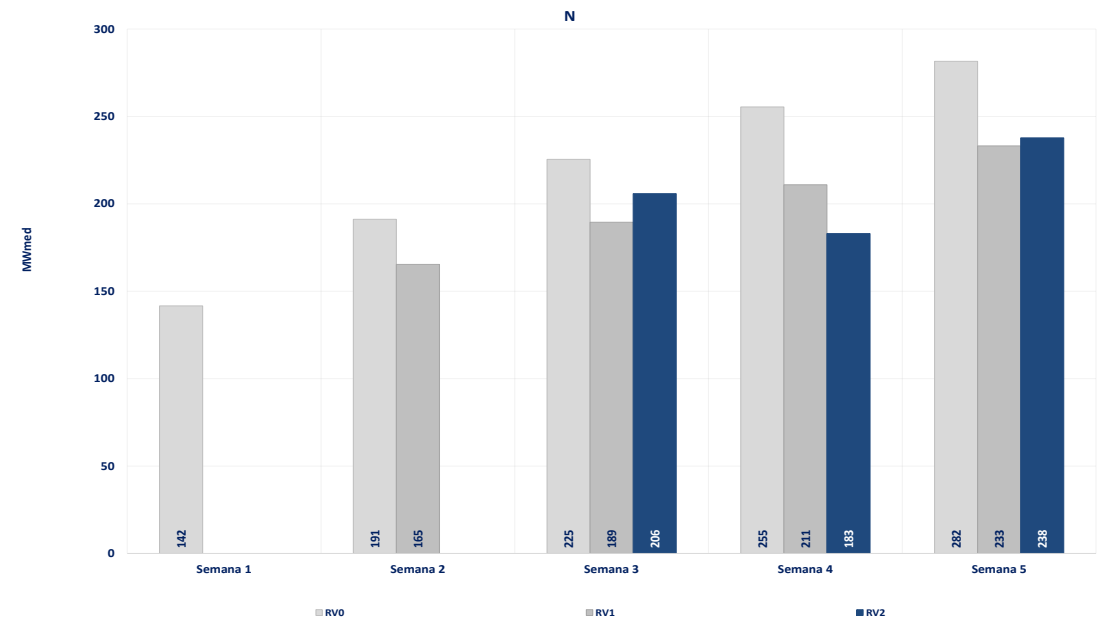


SIN

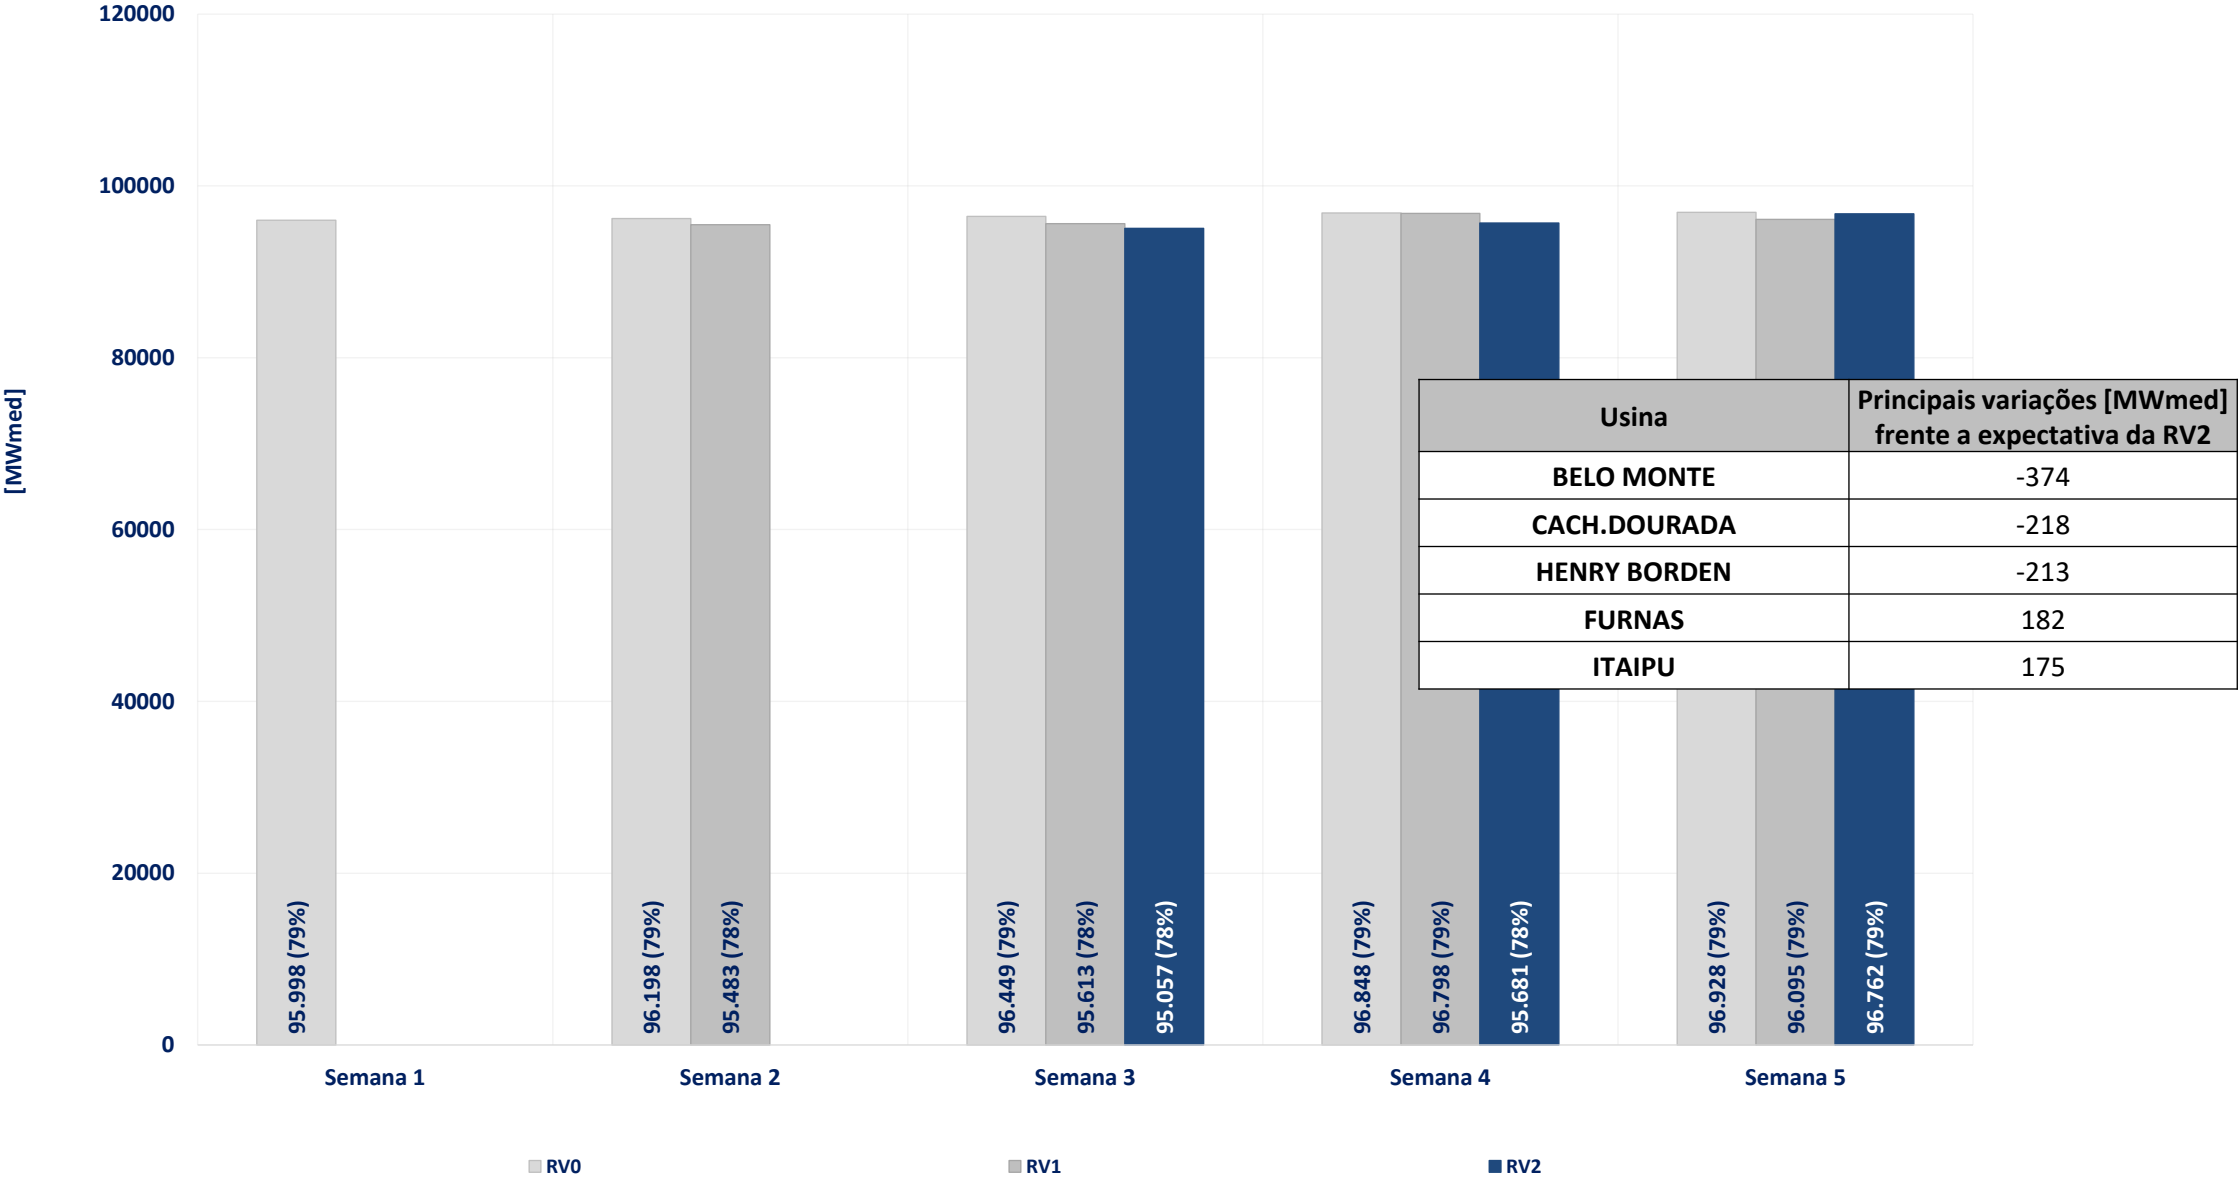

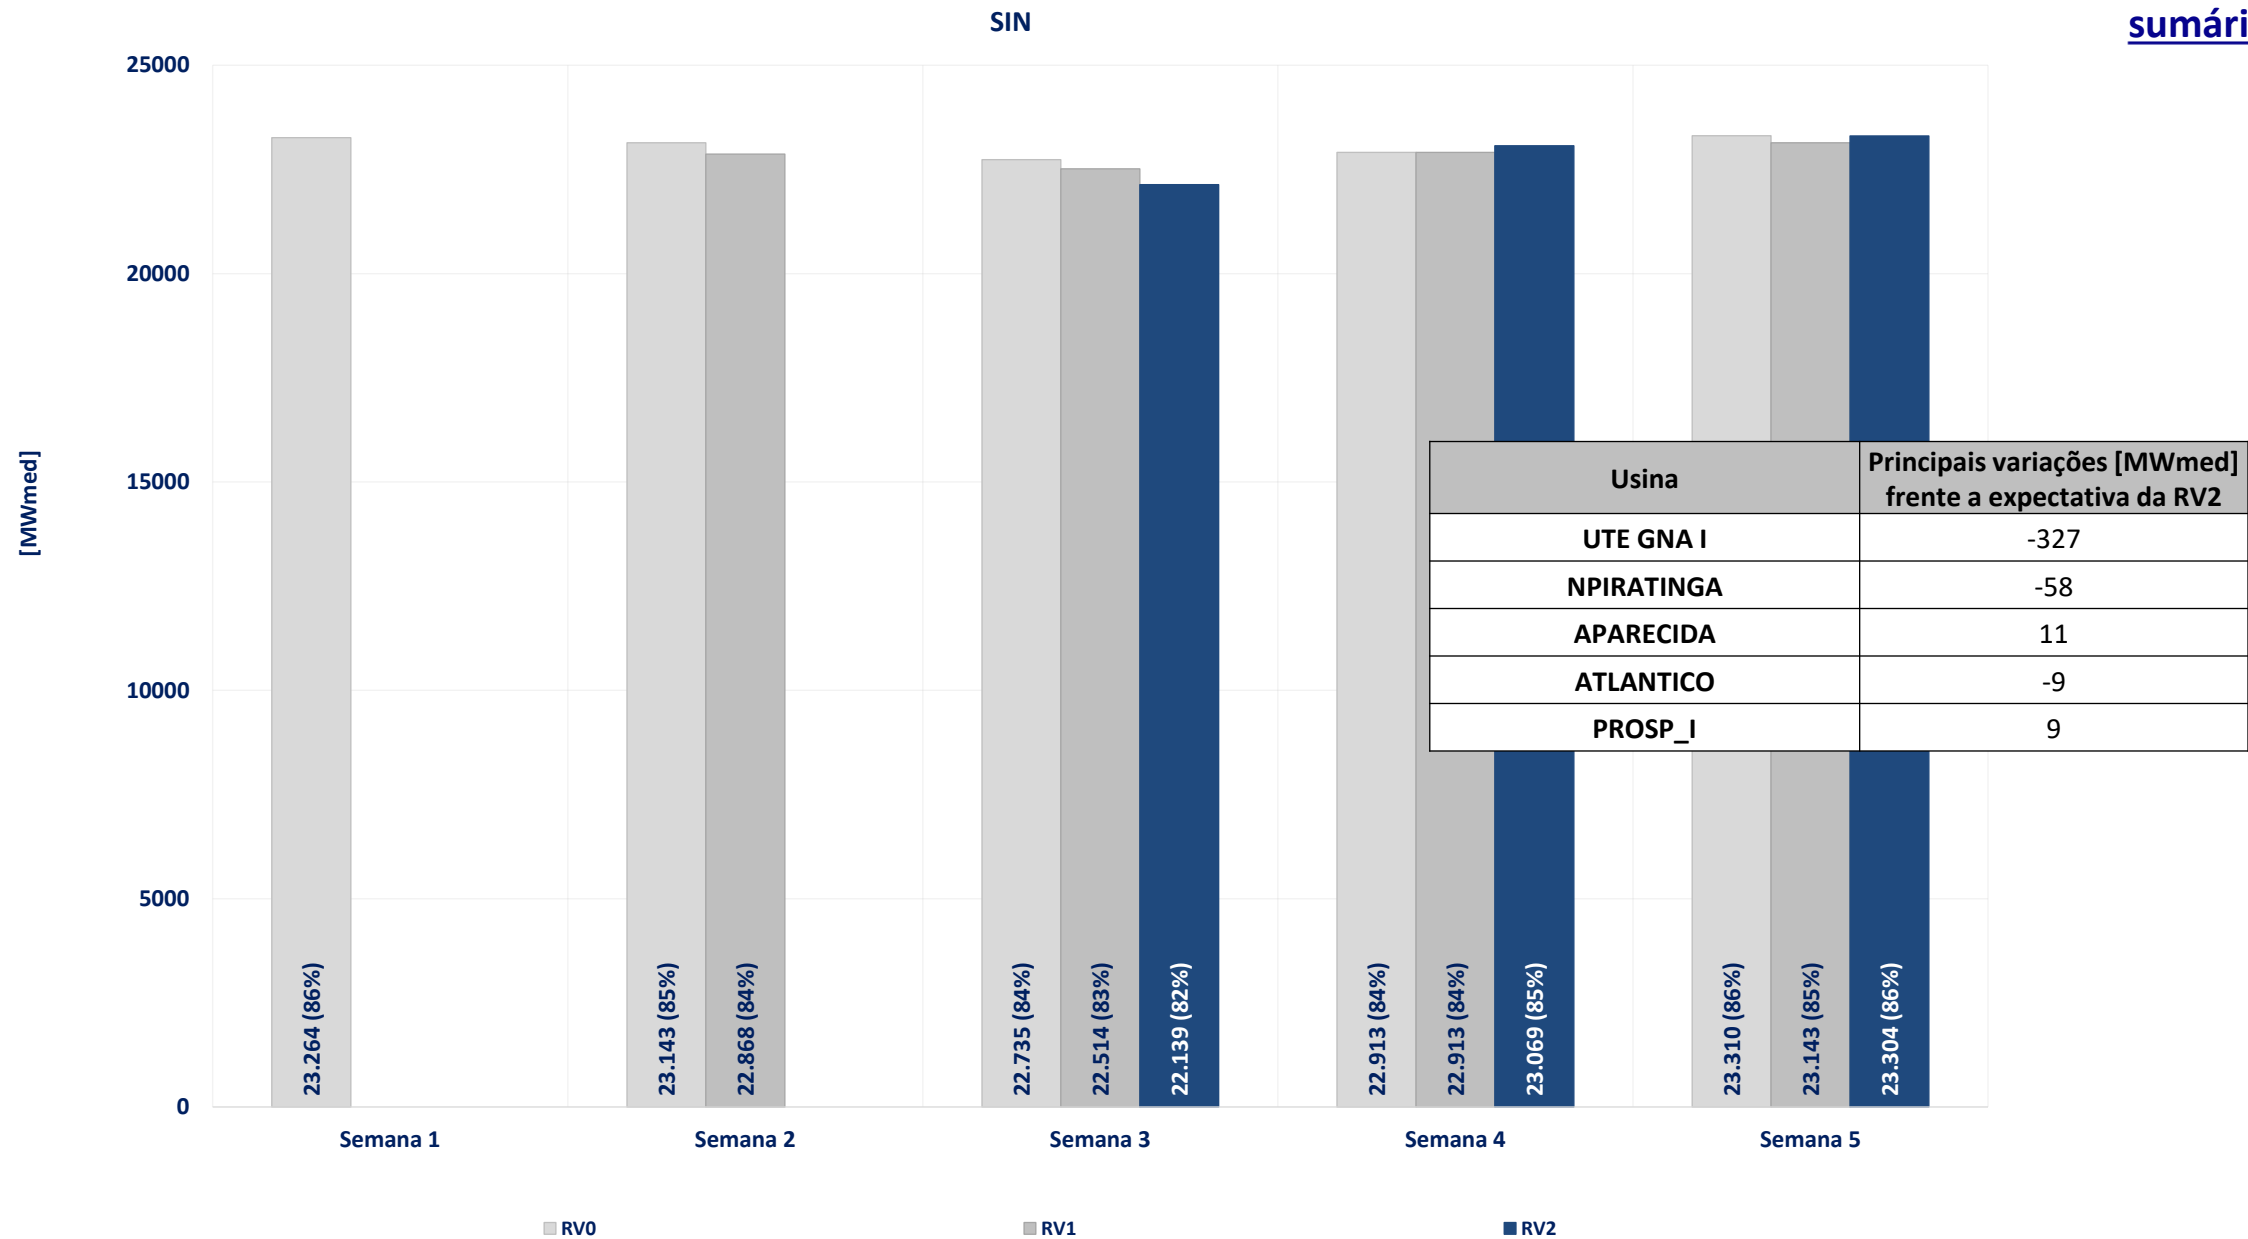

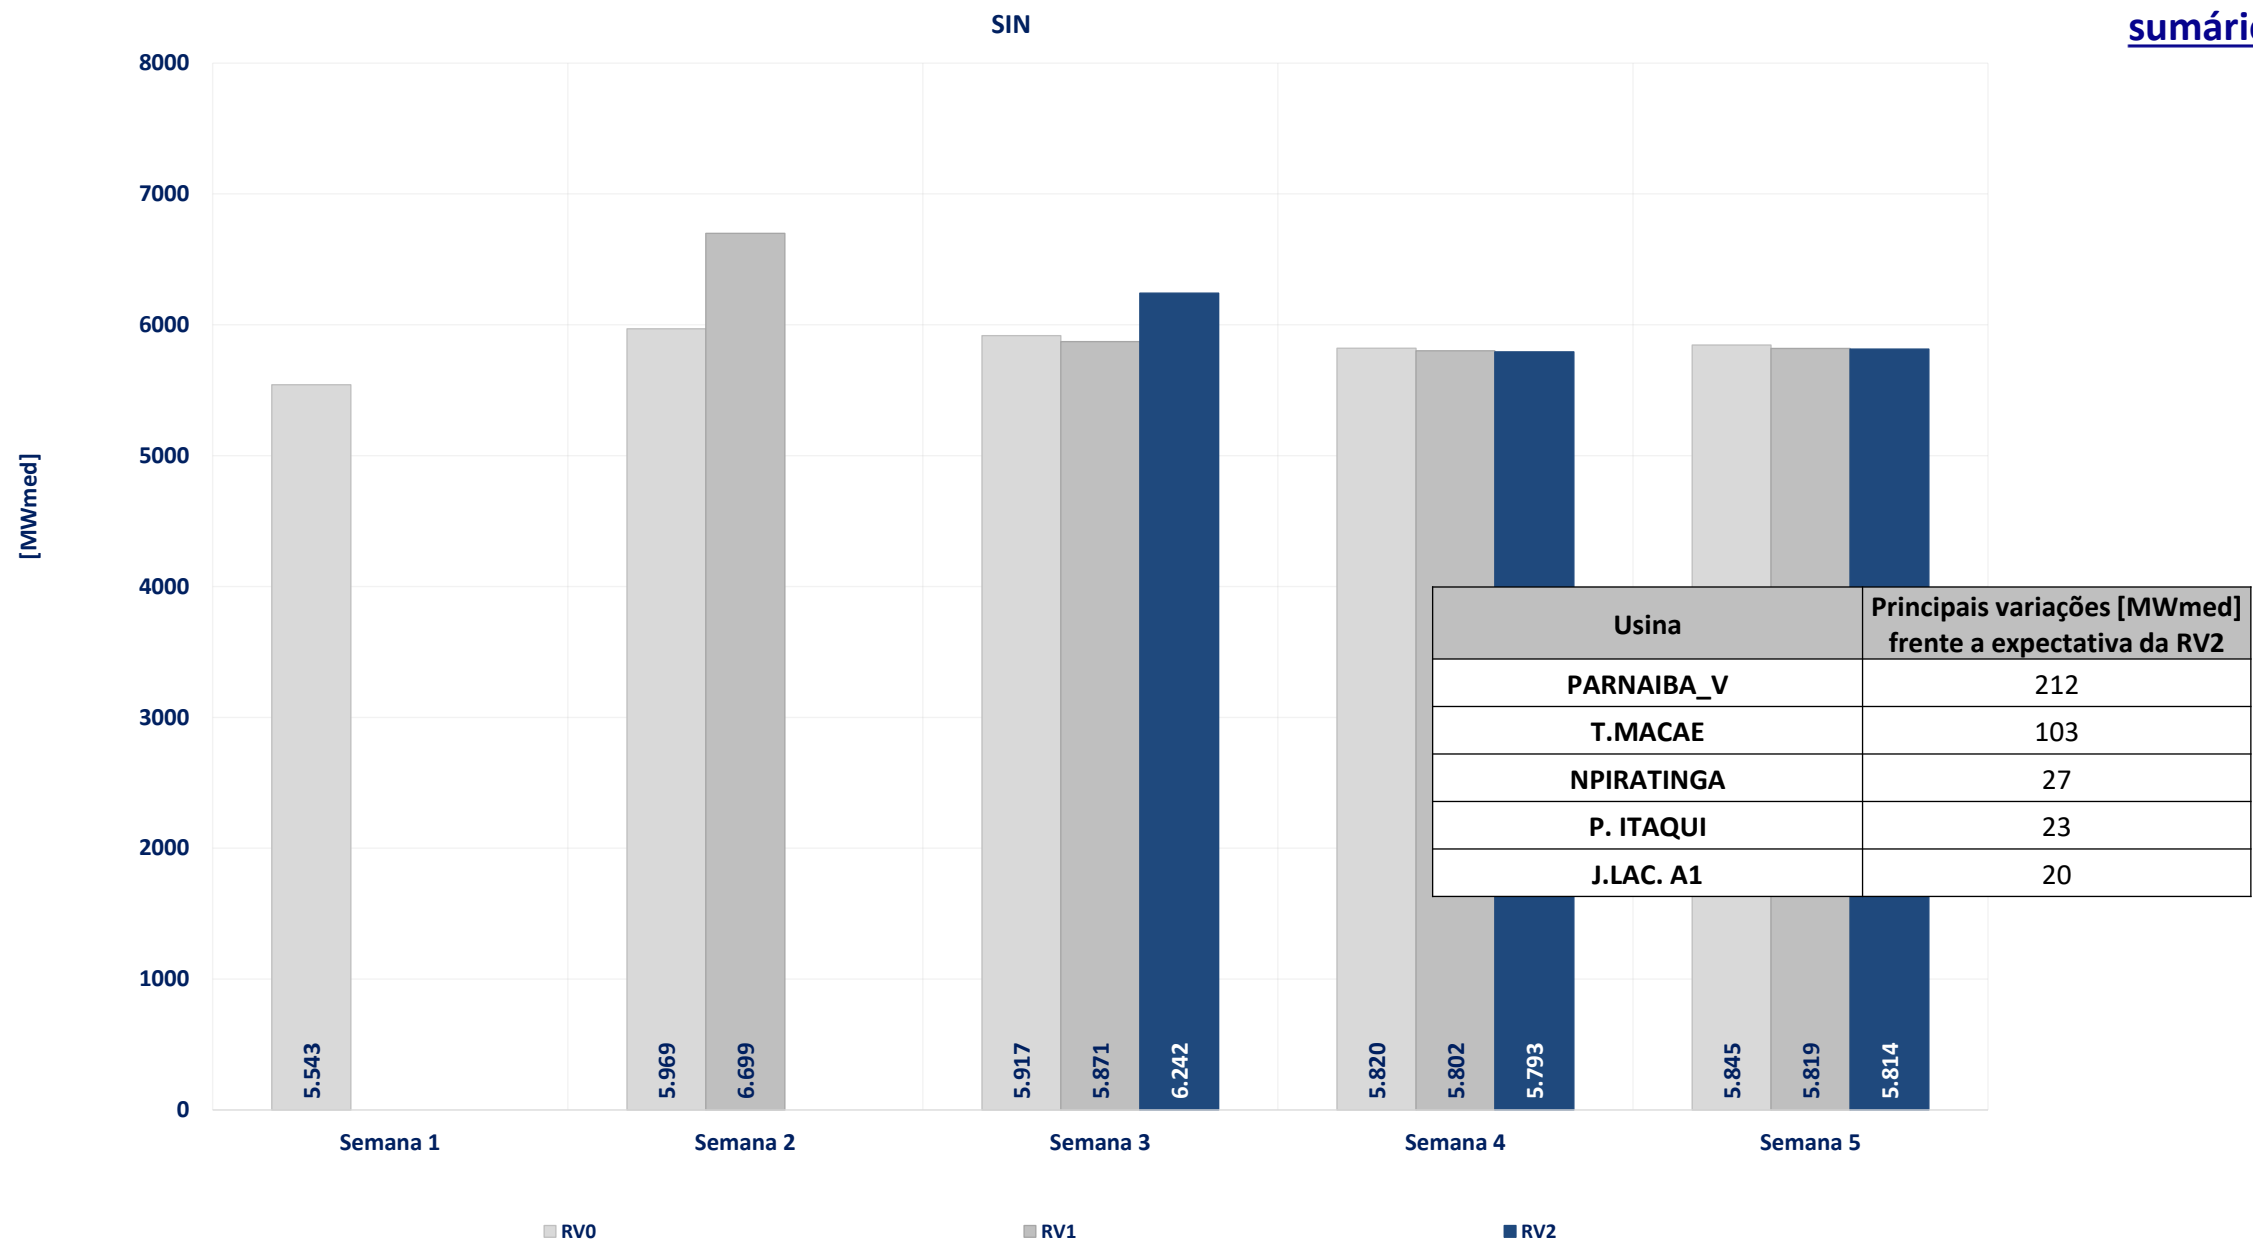

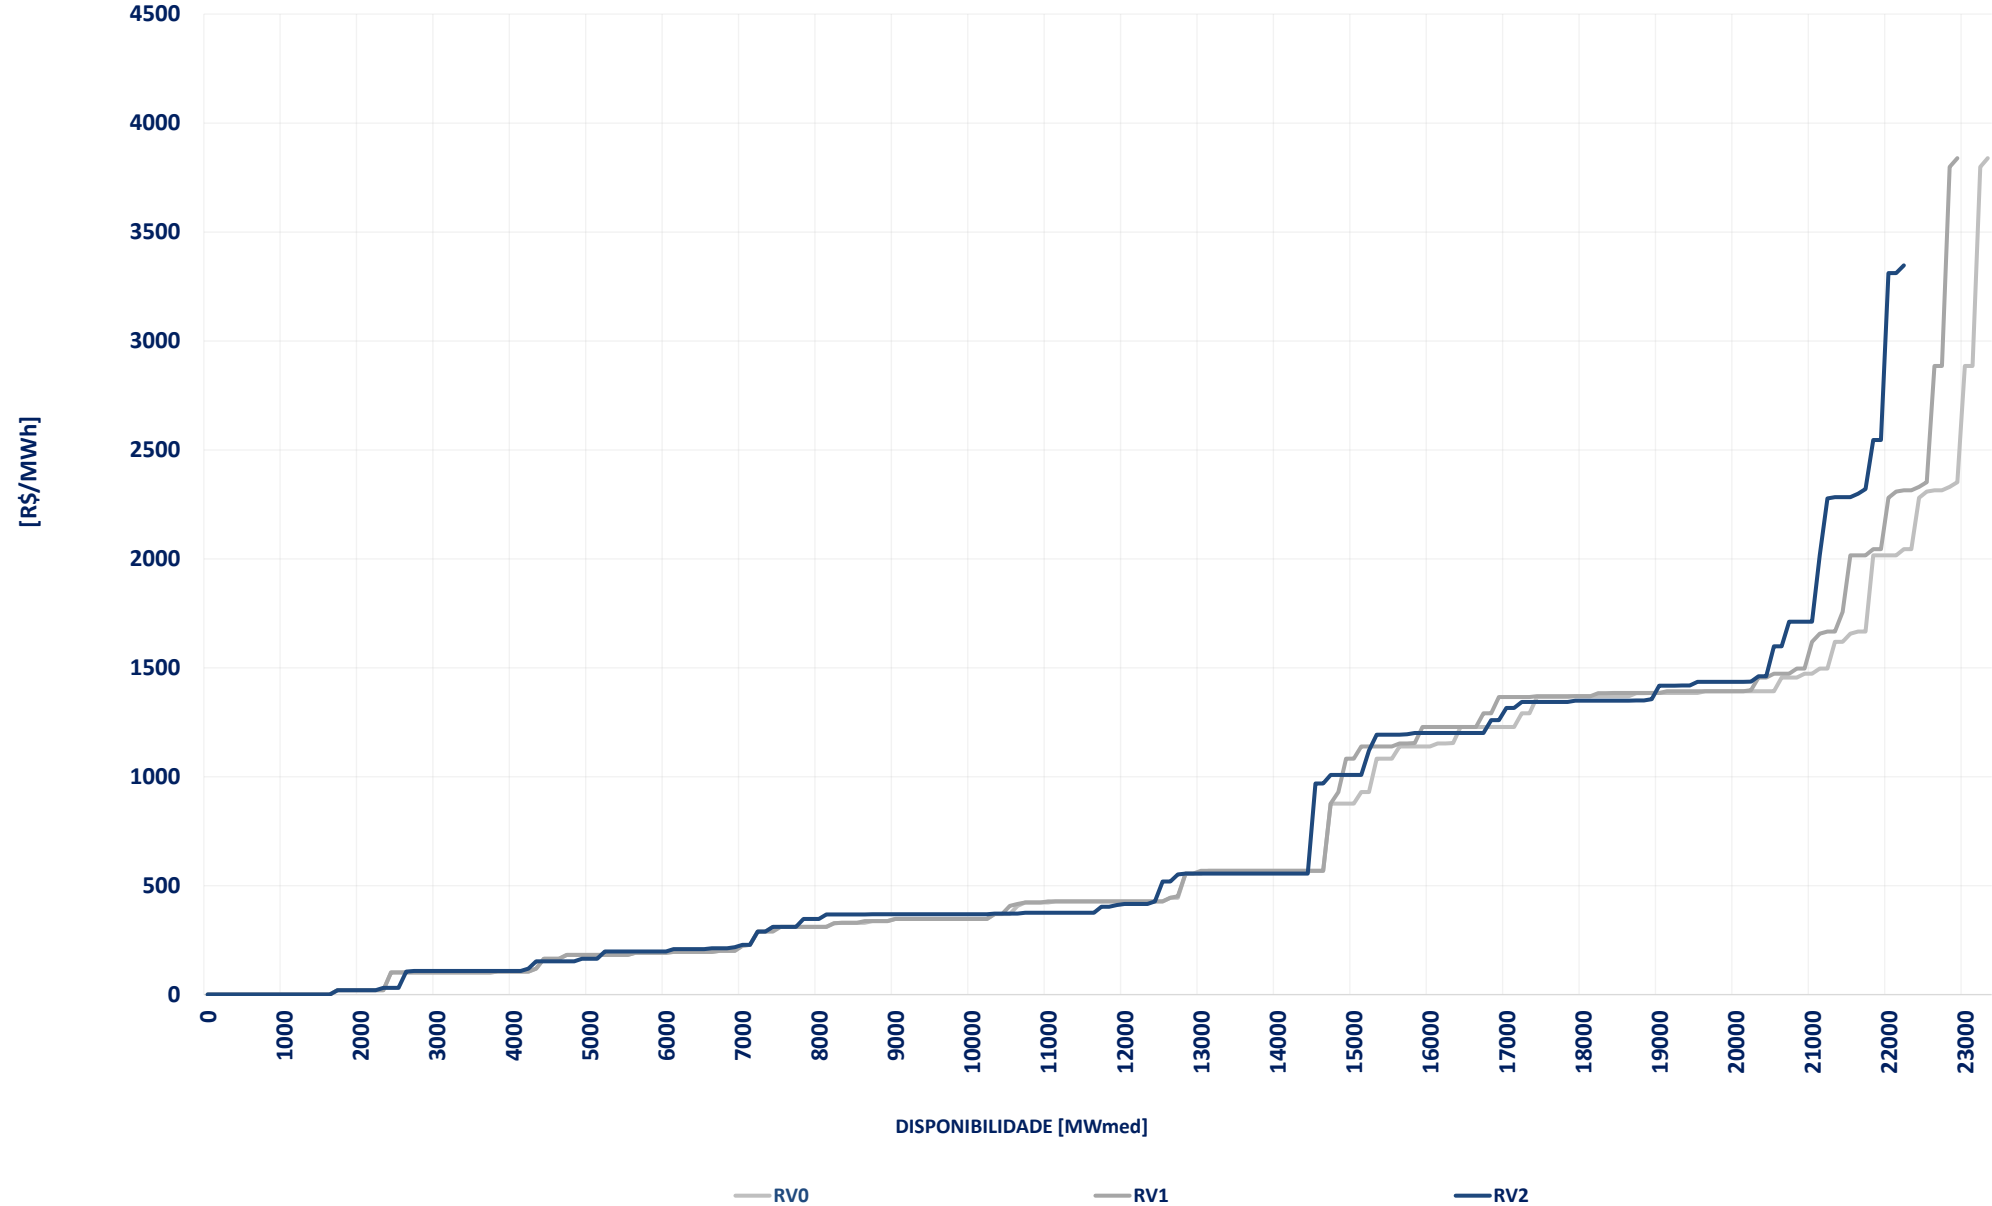


A REN ANEEL nº 1.032, de 26 de julho de 2022, estabeleceu que, a partir de janeiro de 2020, os agentes termelétricos de geração poderão declarar para o PMO e suas revisões, valor inferior ao CVU aprovado pela ANEEL ou atualizado pela CCEE. Destaca-se ainda que o valor de CVU declarado teria vigência de acordo com o período declarado pelo agente, limitado ao mínimo da semana operativa e máximo ao mês operativo em questão. Para os demais meses será considerado o CVU aprovado pela ANEEL ou atualizado pela CCEE. Com a finalidade de apresentar os valores de CVU declarado ao ONS e à CCEE, são apresentadas a seguir as declarações de CVU para a semana operativa.

Nº	Nome	CVU Declarado	CVU Original	Variação
48	ARAUCARIA	830	1721,03	891 R\$/MWh (-52%)

acompanhamento da comportamento das cotações dos combustíveis – rv2 de julho

Mês	OCBI [U\$\$/BBL]	ODI [U\$\$/gal]	CMI [U\$\$/TM]	Brent [U\$\$/BBL]	NYMEX [U\$\$/MMBTU]	JKM [U\$\$/MMBTU]	TTF [U\$\$/MMBTU]	Câmbio [BR\$/US\$]
Variação mai/jun	-15,4%	-15,6%	9,8%	-20,5%	6,3%	-5,8%	-6,5%	2,9%
Variação jun/jul	-11,2%	-1,0%	-3,9%	-15,8%	-6,8%	0,9%	2,2%	0,6%

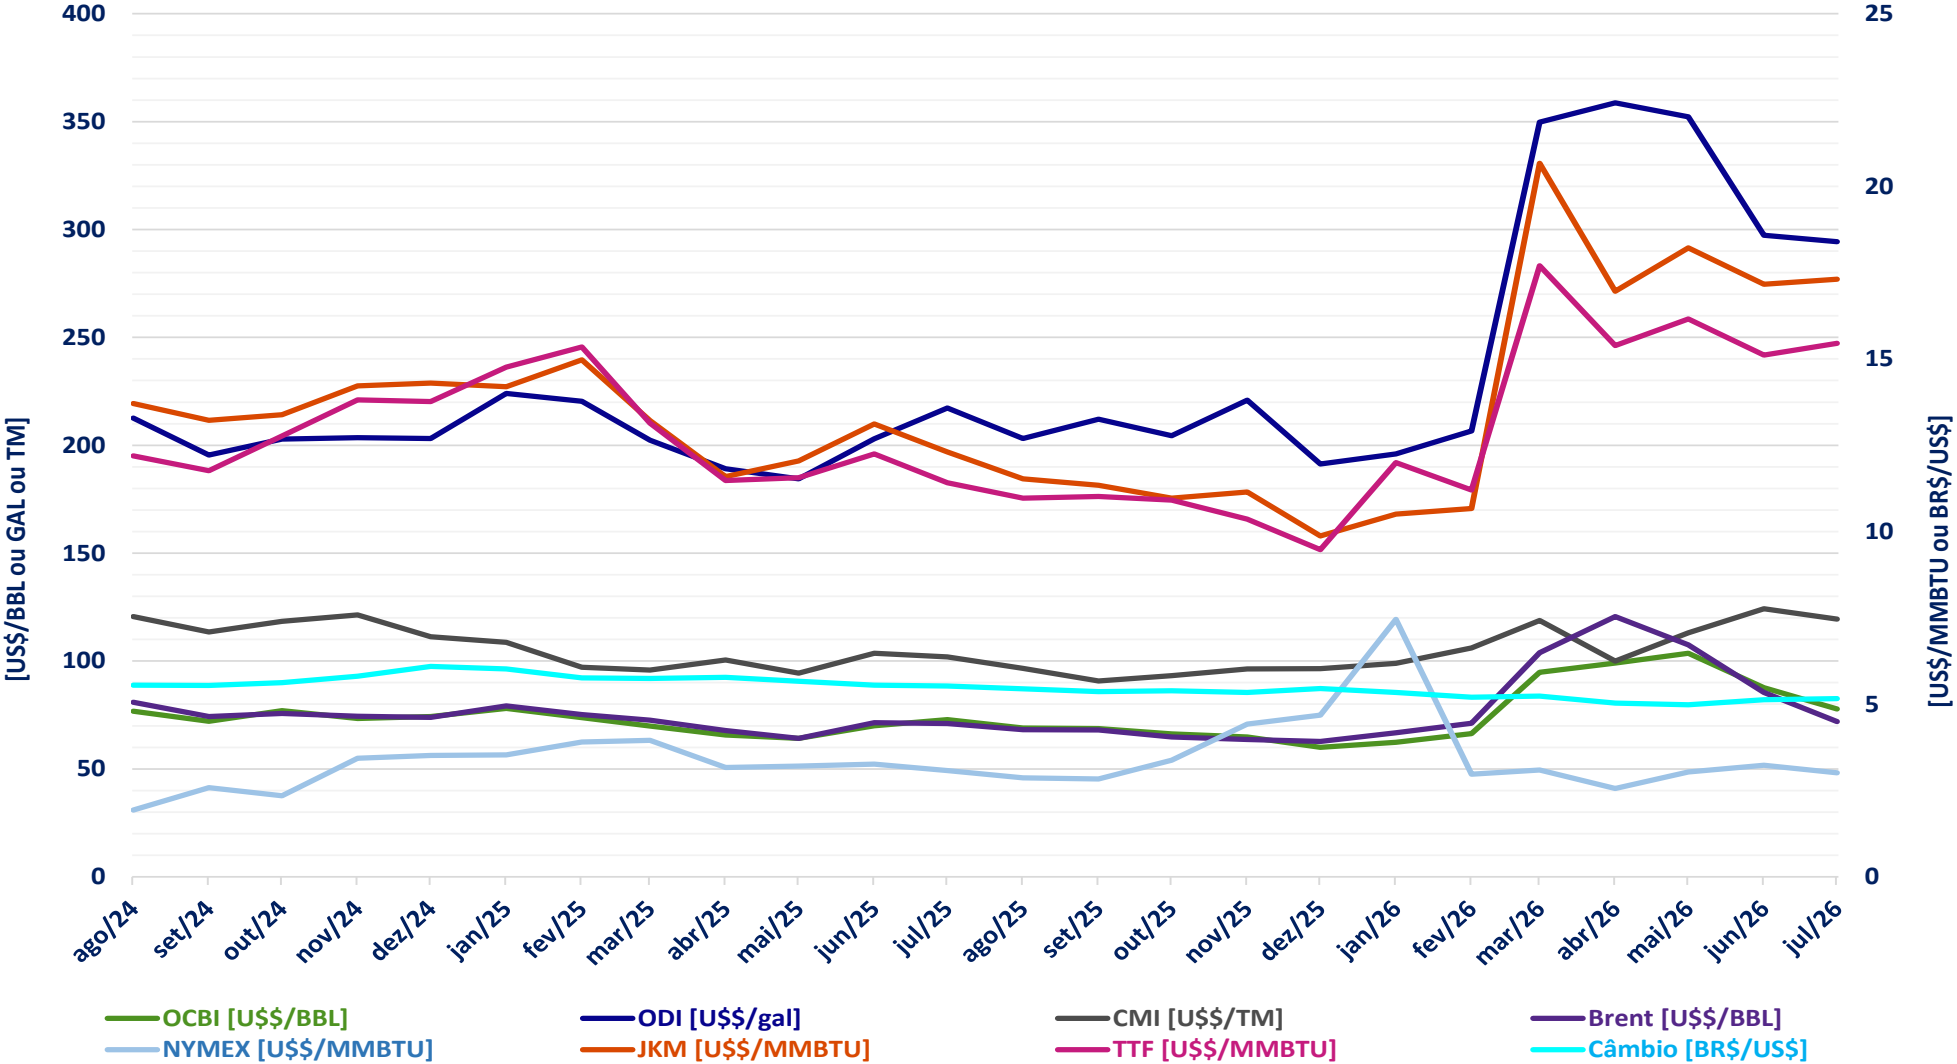

Comparativo entre dados de junho e julho, obtidos em 10/07/2026, com impacto no reajuste do mês agosto, publicado no 4º d.u

Fontes: S&P Platts

A ENA mensal para o SIN apresentou variação de -2,9% (-1426 MWmed), indo de 105% a 102% da MLT

A ENA semanal para o SIN apresentou variação de -29,4% (-16688 MWmed), indo de 126% a 89% da MLT

O EARM ao fim do mês para o SIN apresentou variação de -1,5% (-1,4 p.p), indo de 72,0% a 70,9%

A eólica para o SIN apresentou variação de -8,7% (-1236 MWmed), indo de 14203 a 12966 MWmed

A disponibilidade hidráulica para o SIN apresentou variação de -0,4% (-427 MWmed), indo de 95483 a 95057 MWmed


A disponibilidade térmica para o SIN apresentou variação de -3,2% (-729 MWmed), indo de 22868 a 22139 MWmed

A inflexibilidade para o SIN apresentou variação de -6,8% (-457 MWmed), indo de 6699 a 6242 MWmed





O CVU médio para o SIN apresentou variação de -4,6% (-34,53 R\$/MWh), indo de R\$ 758,73/MWh a R\$ 724,20/MWh

O CVU médio em relação a RV0 para o SIN apresentou variação de -4,8% (-36,90 R\$/MWh), indo de R\$ 761,10/MWh a R\$ 724,20/MWh

acompanhamento da operação

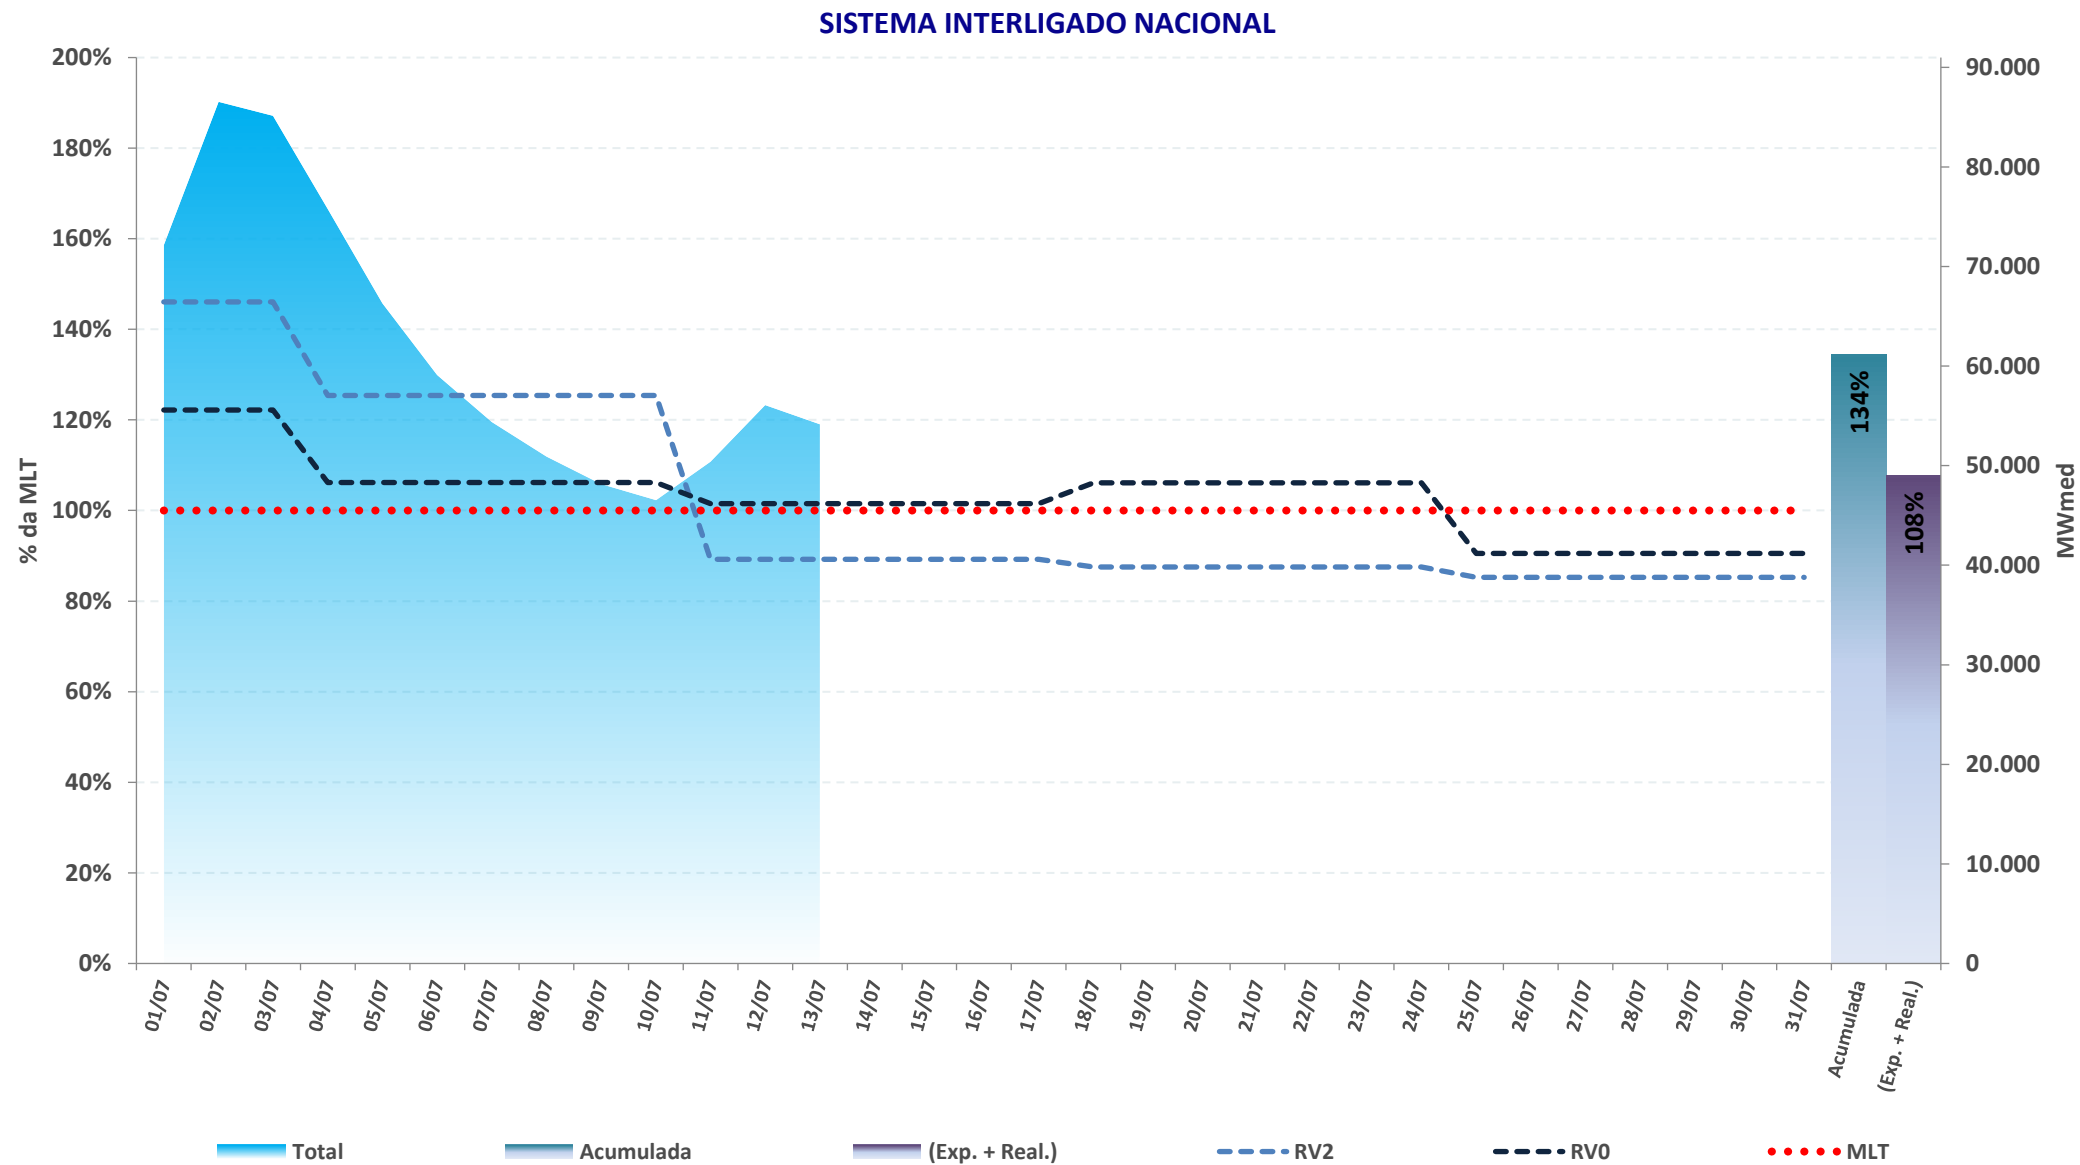


acompanhamento da energia natural afluyente

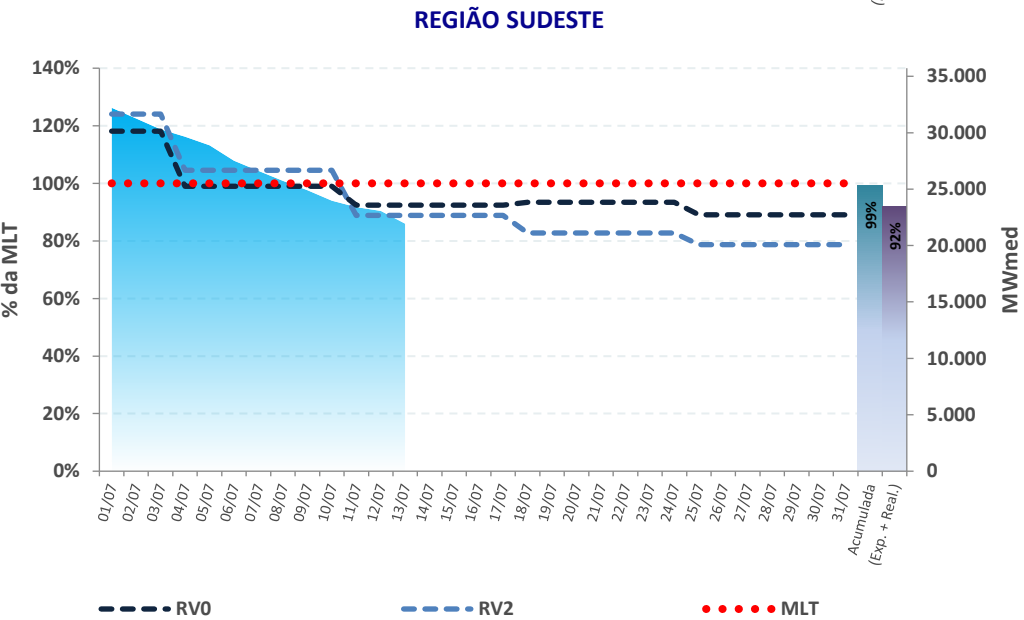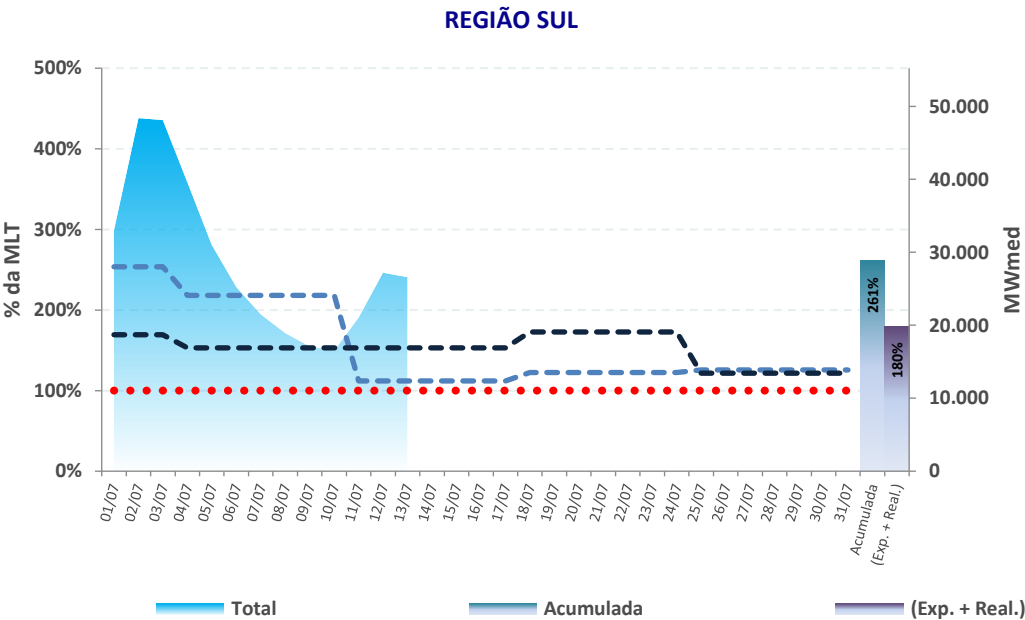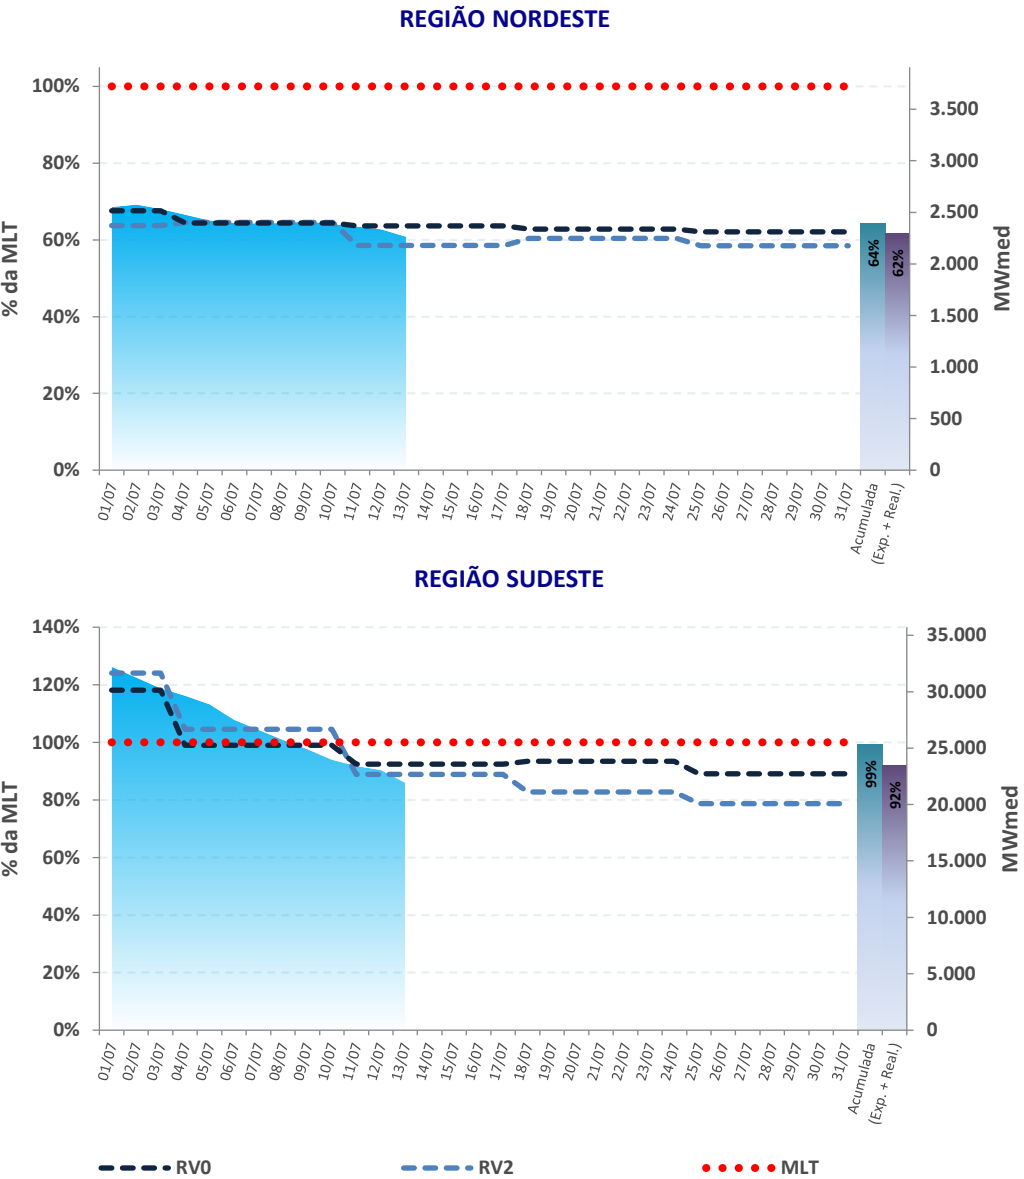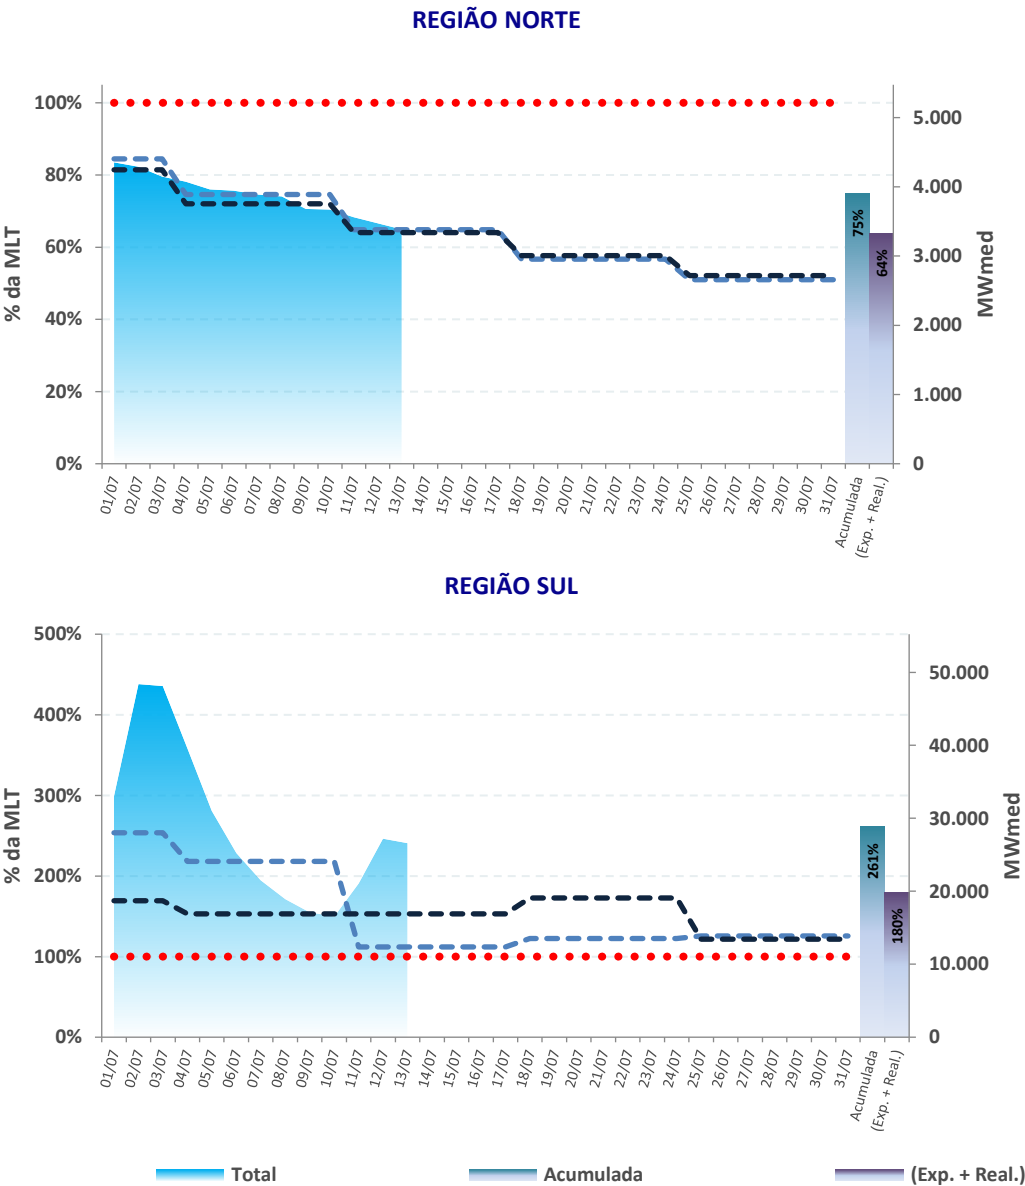





* Expectativa de ENA para o mês de acordo com a atual revisão do PMO (ONS), atualizada semanalmente

Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE)


SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

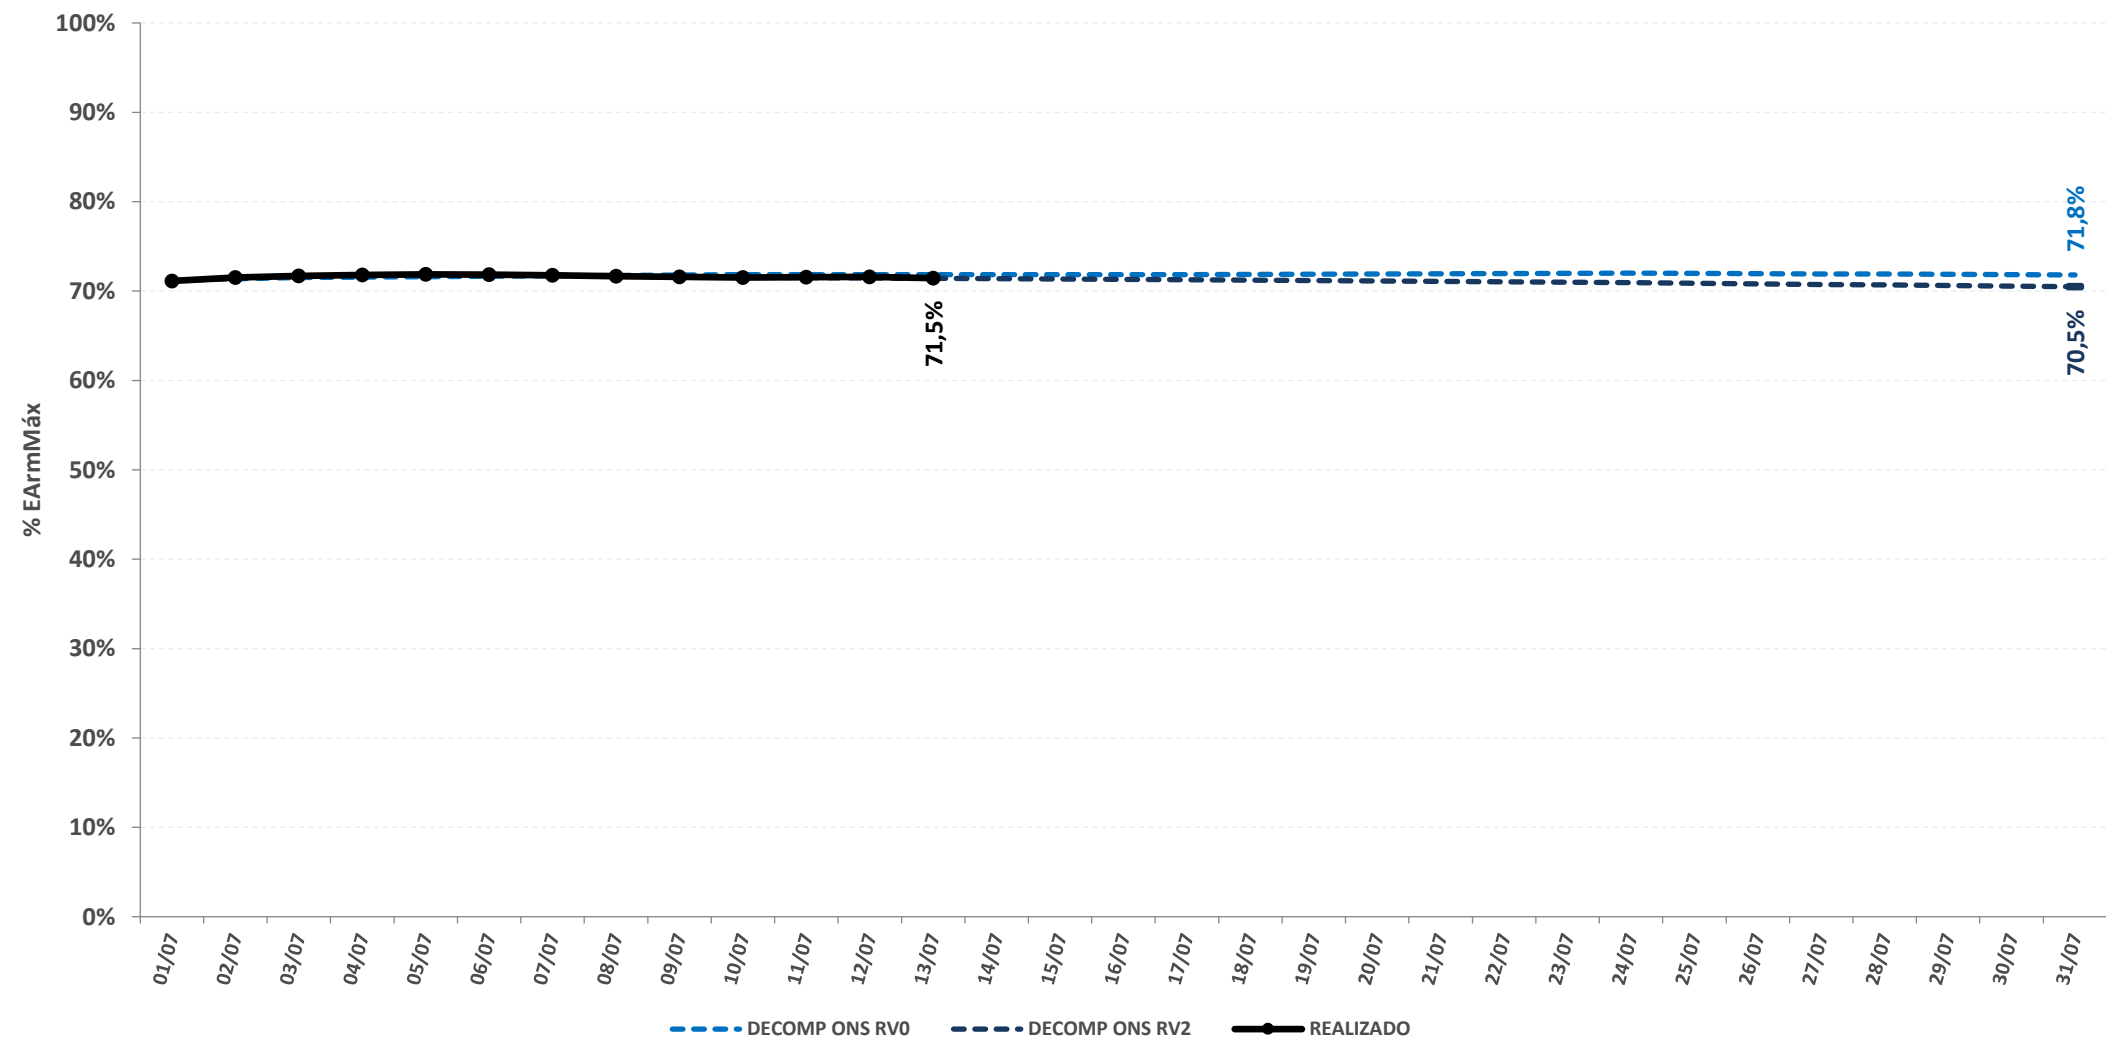

acompanhamento da energia armazenada

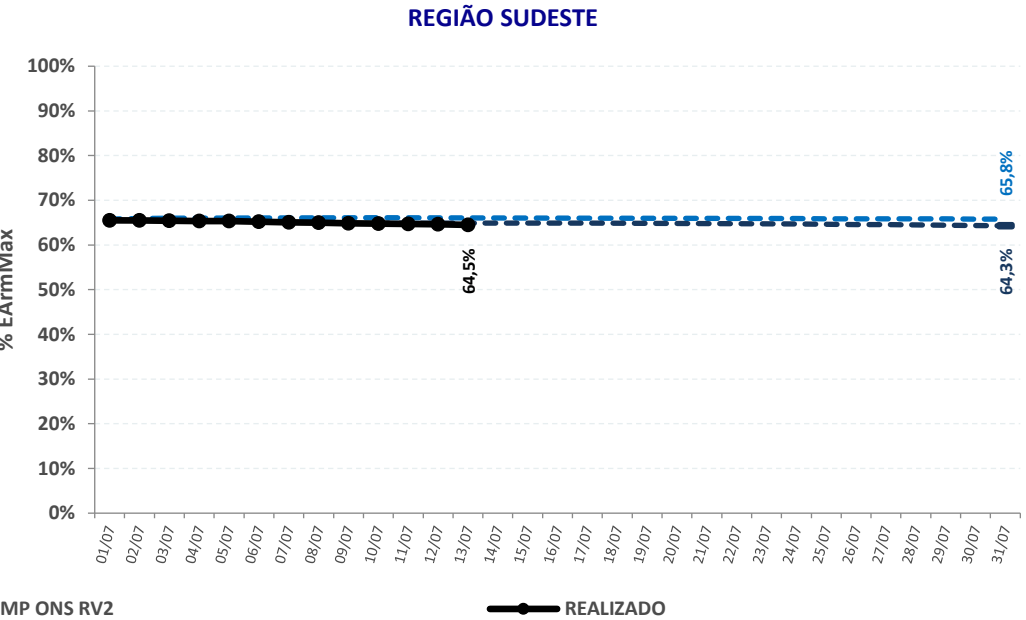
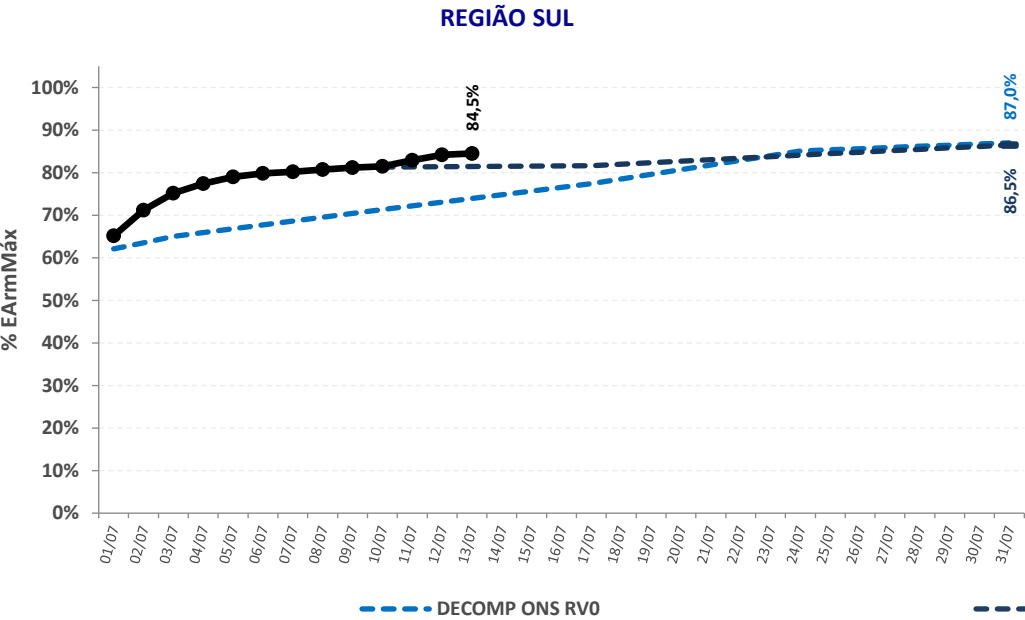
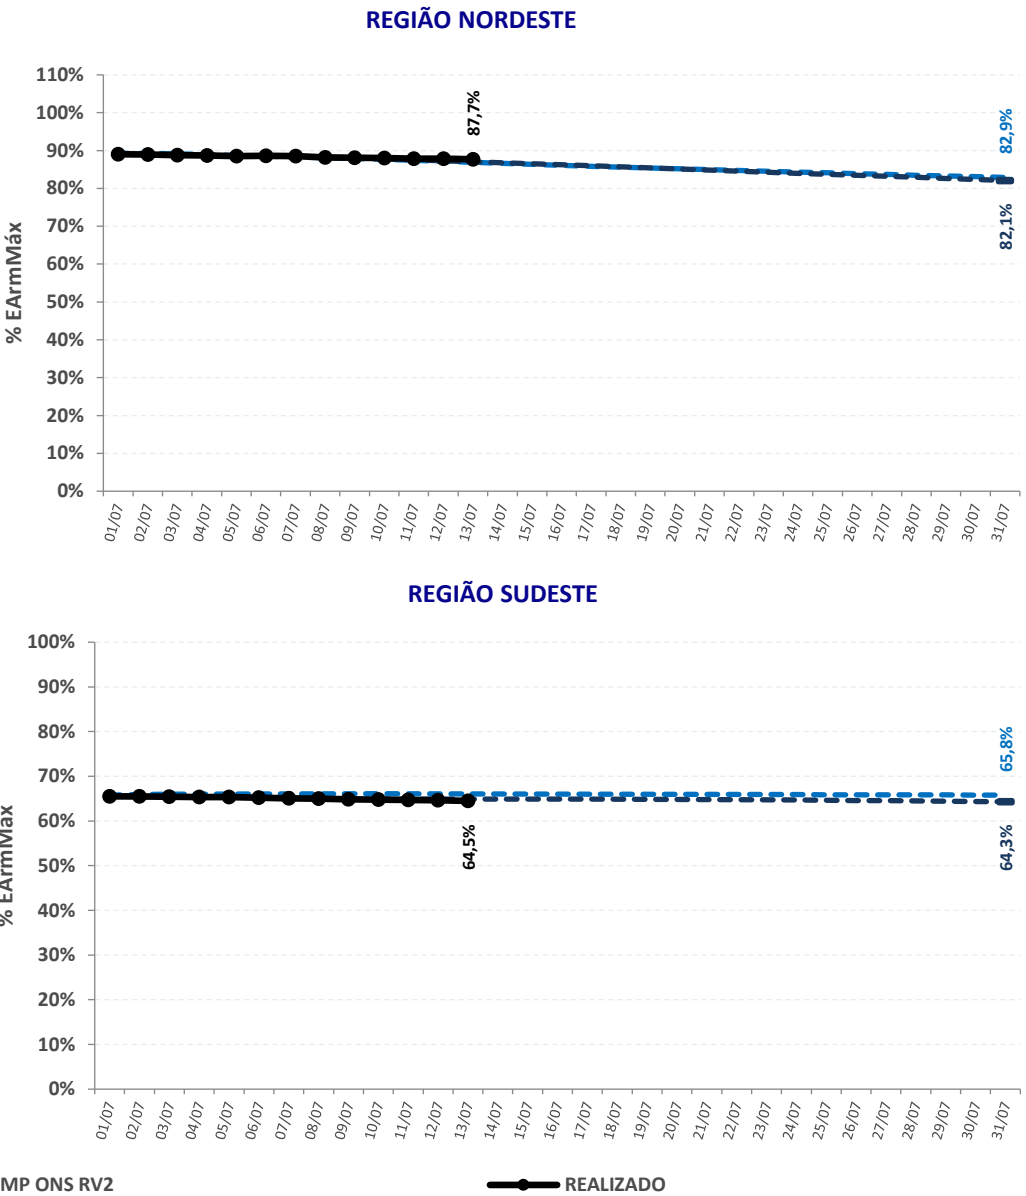
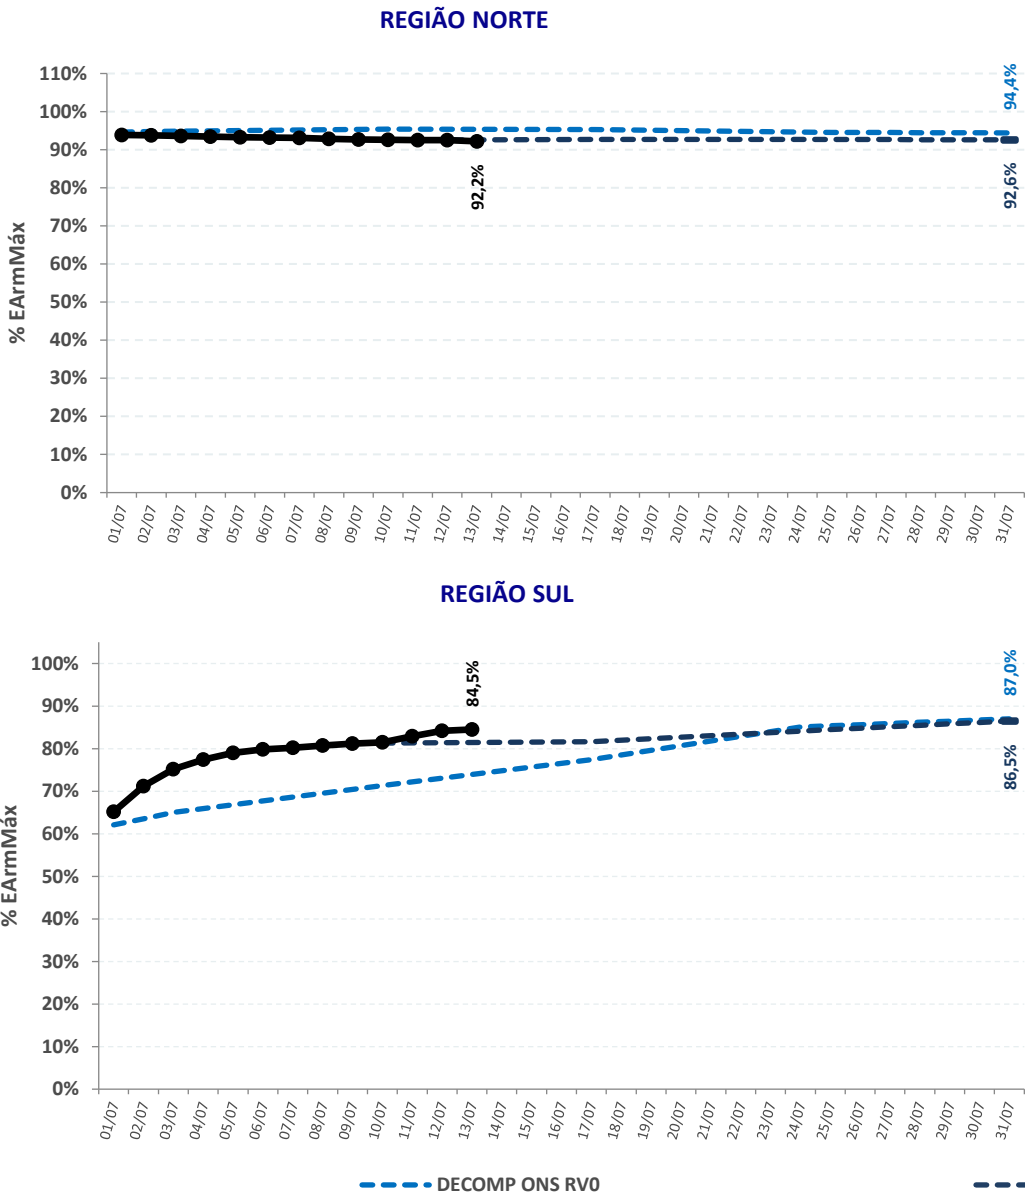


SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

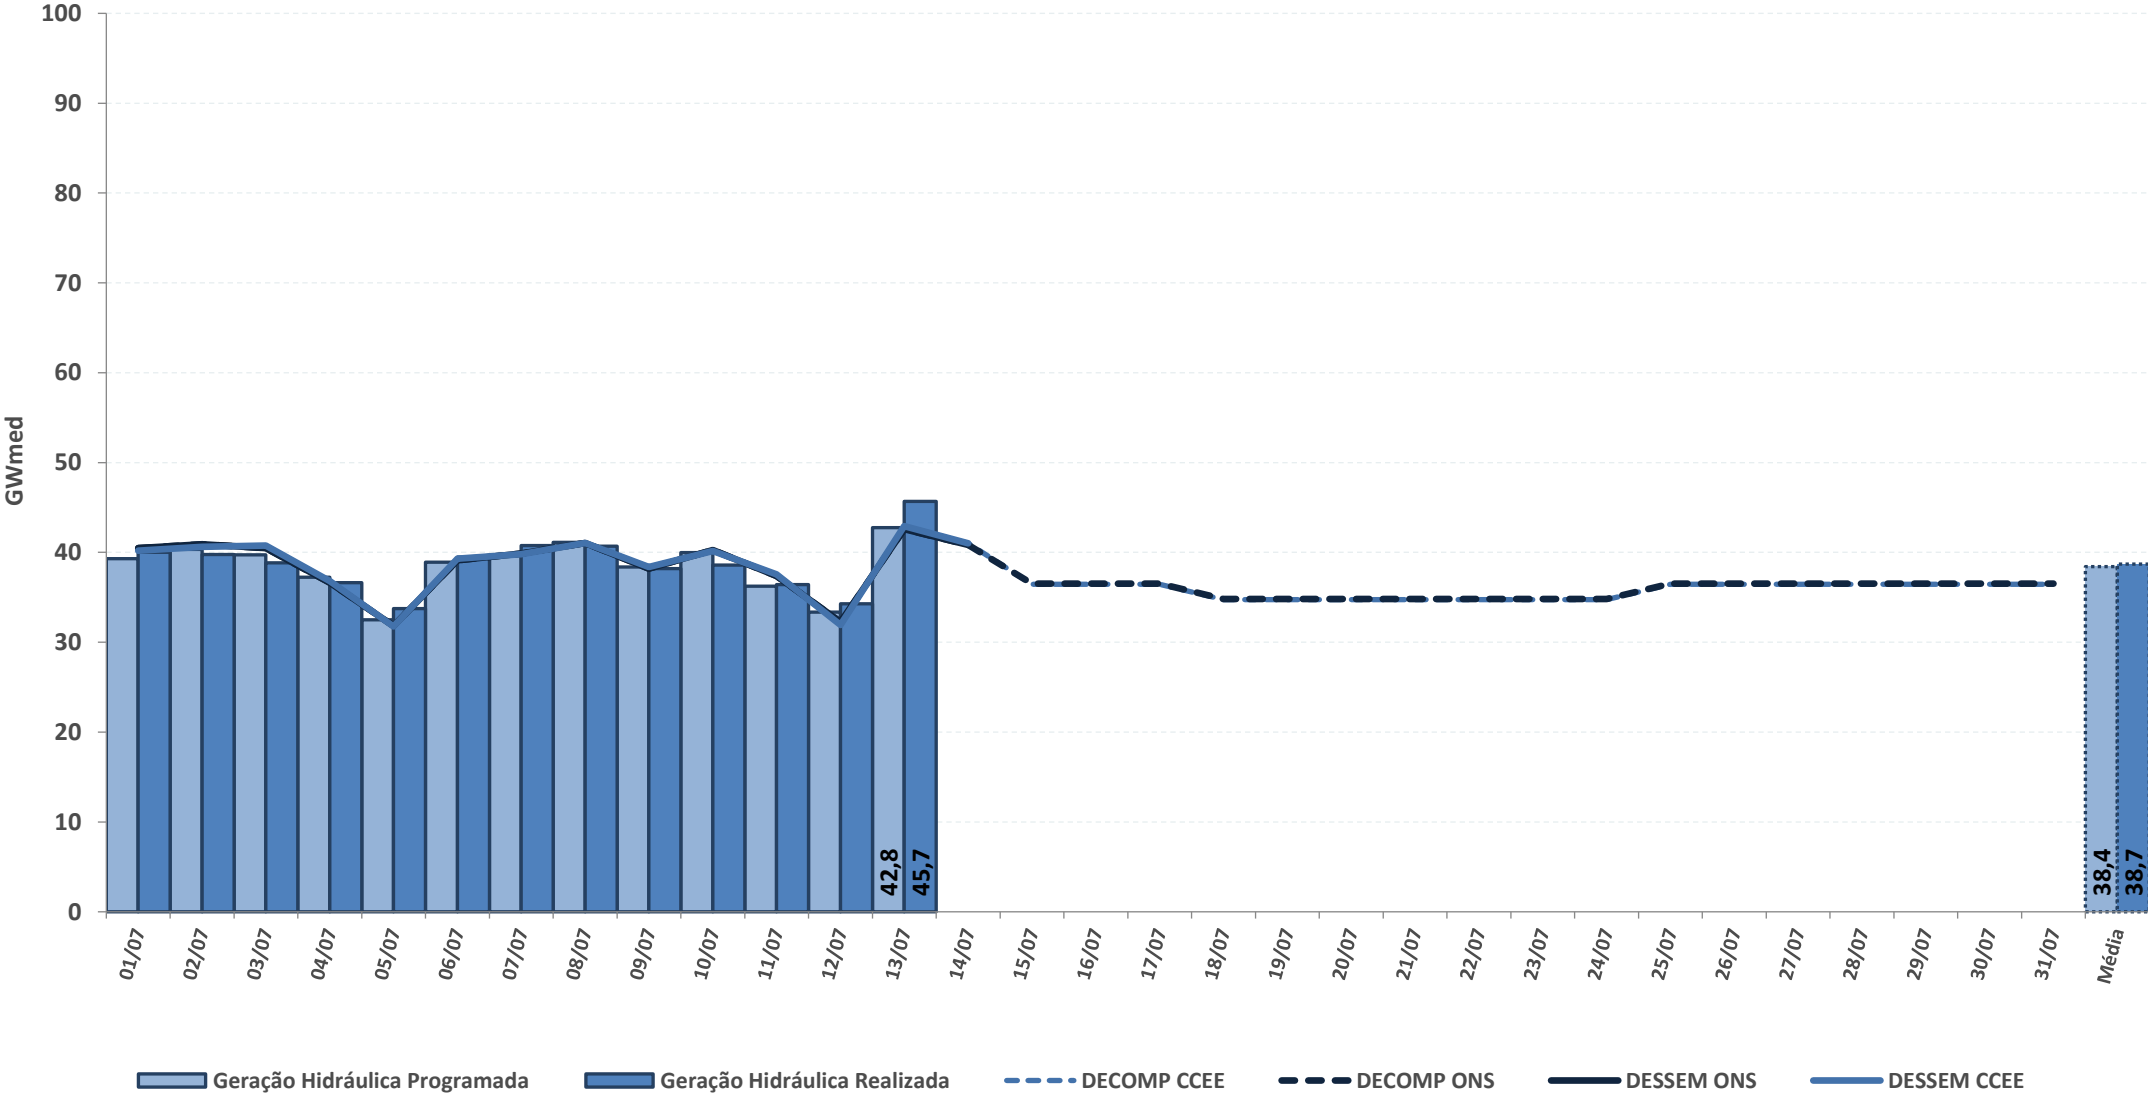

* Geração Hidráulica das UHEs tipo I

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)

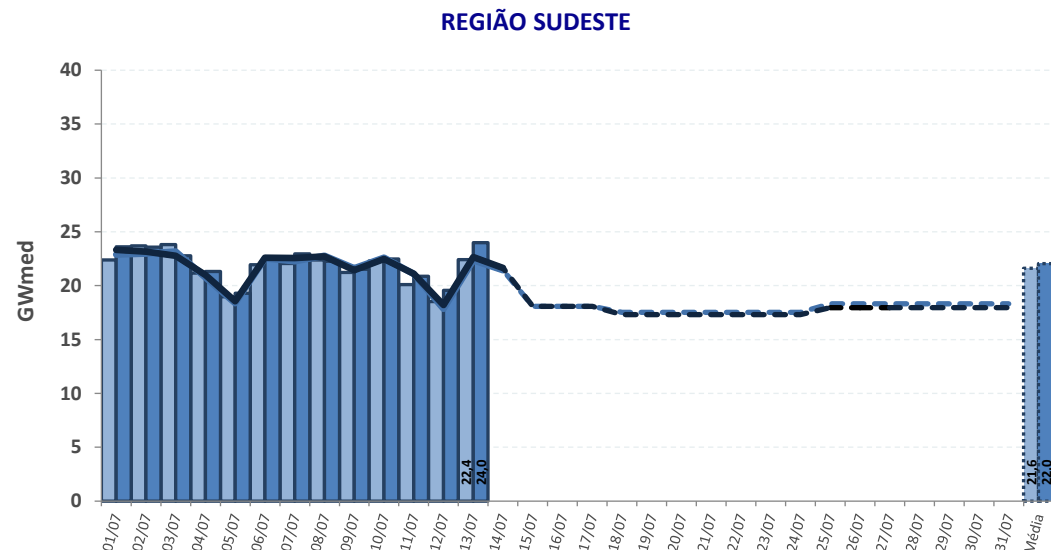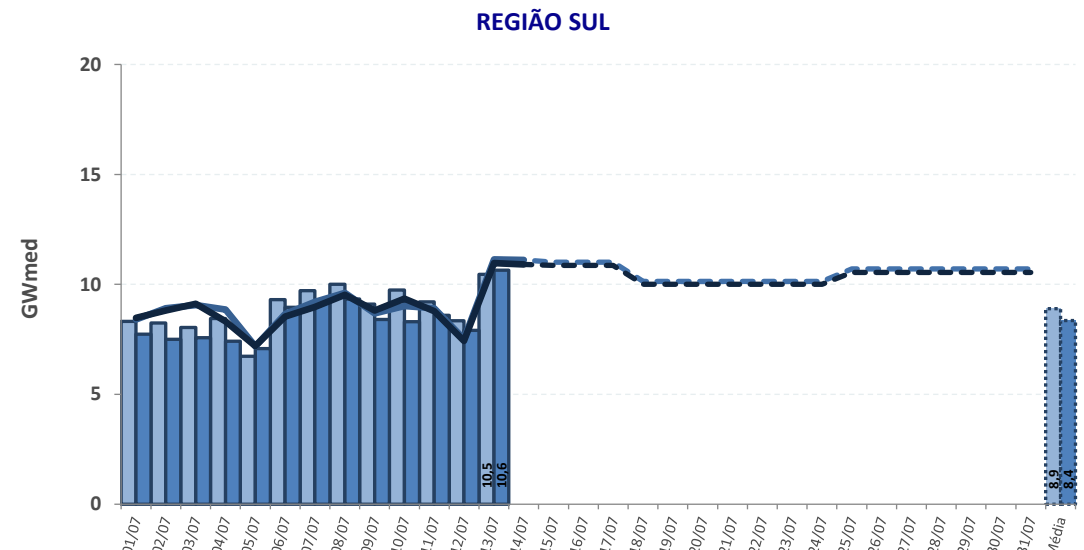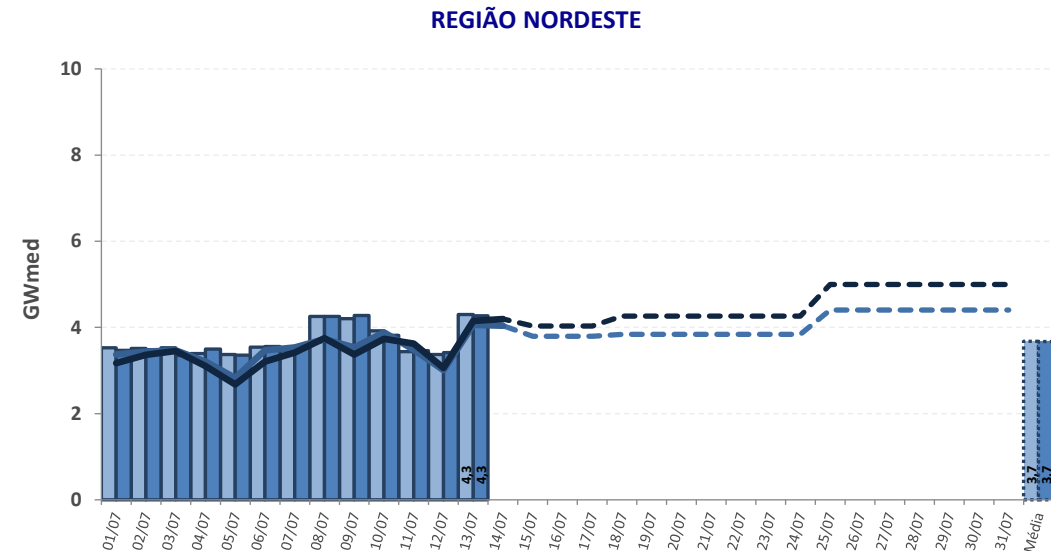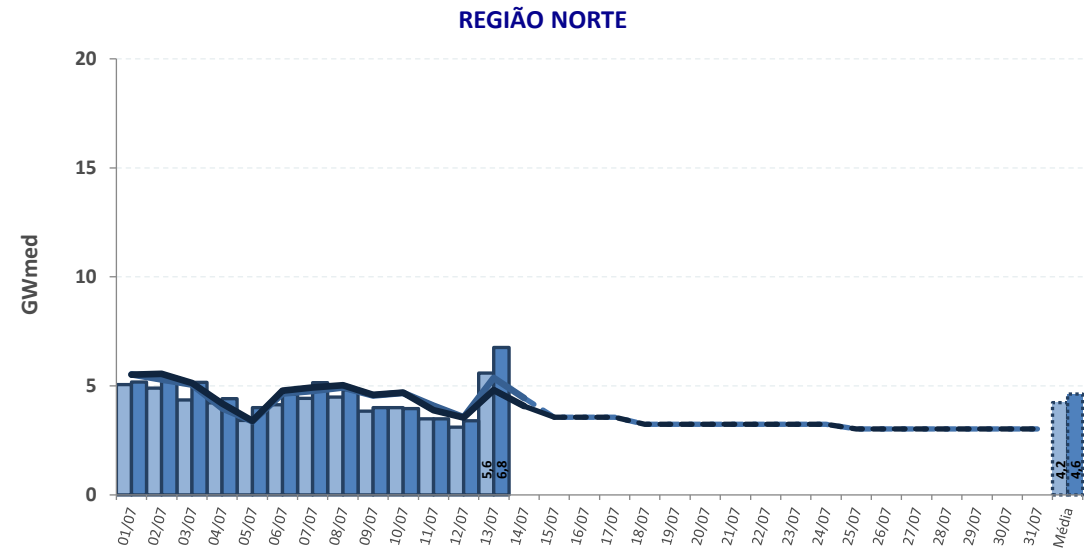


■ Geração Hidráulica Programada ■ Geração Hidráulica Realizada --- DECOMP CCEE - - - DECOMP ONS — DESSEM CCEE — DESSEM ONS

* Geração Hidráulica das UHEs tipo I

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)


acompanhamento do fator de ajuste do MRE

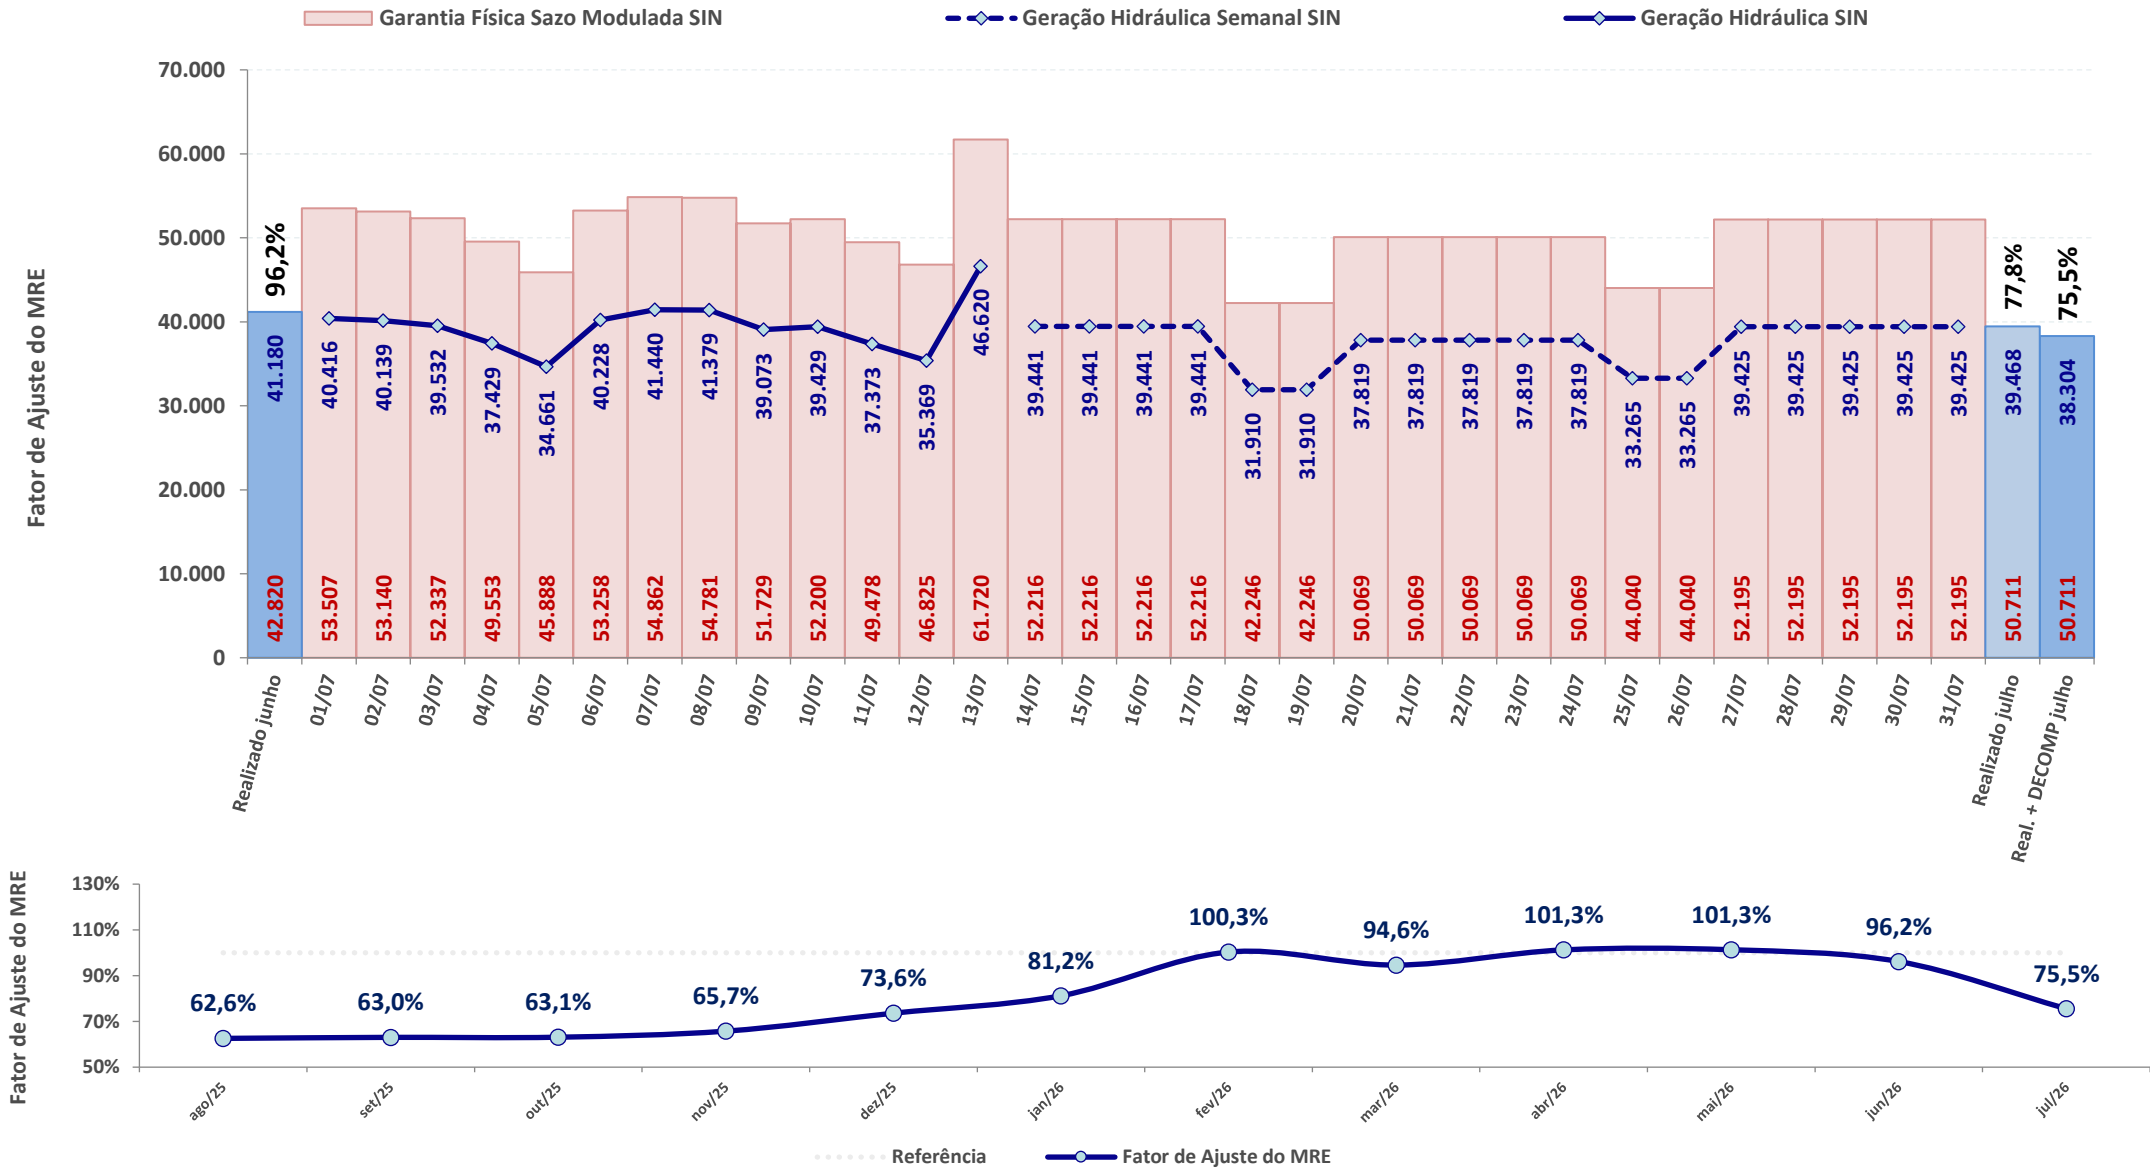

* Expectativa de fator de ajuste para o mês de acordo com a geração verificada + geração prevista pelo DECOMP

Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE/ONS)


fator de ajuste do MRE para fins de repactuação do risco hidrológico

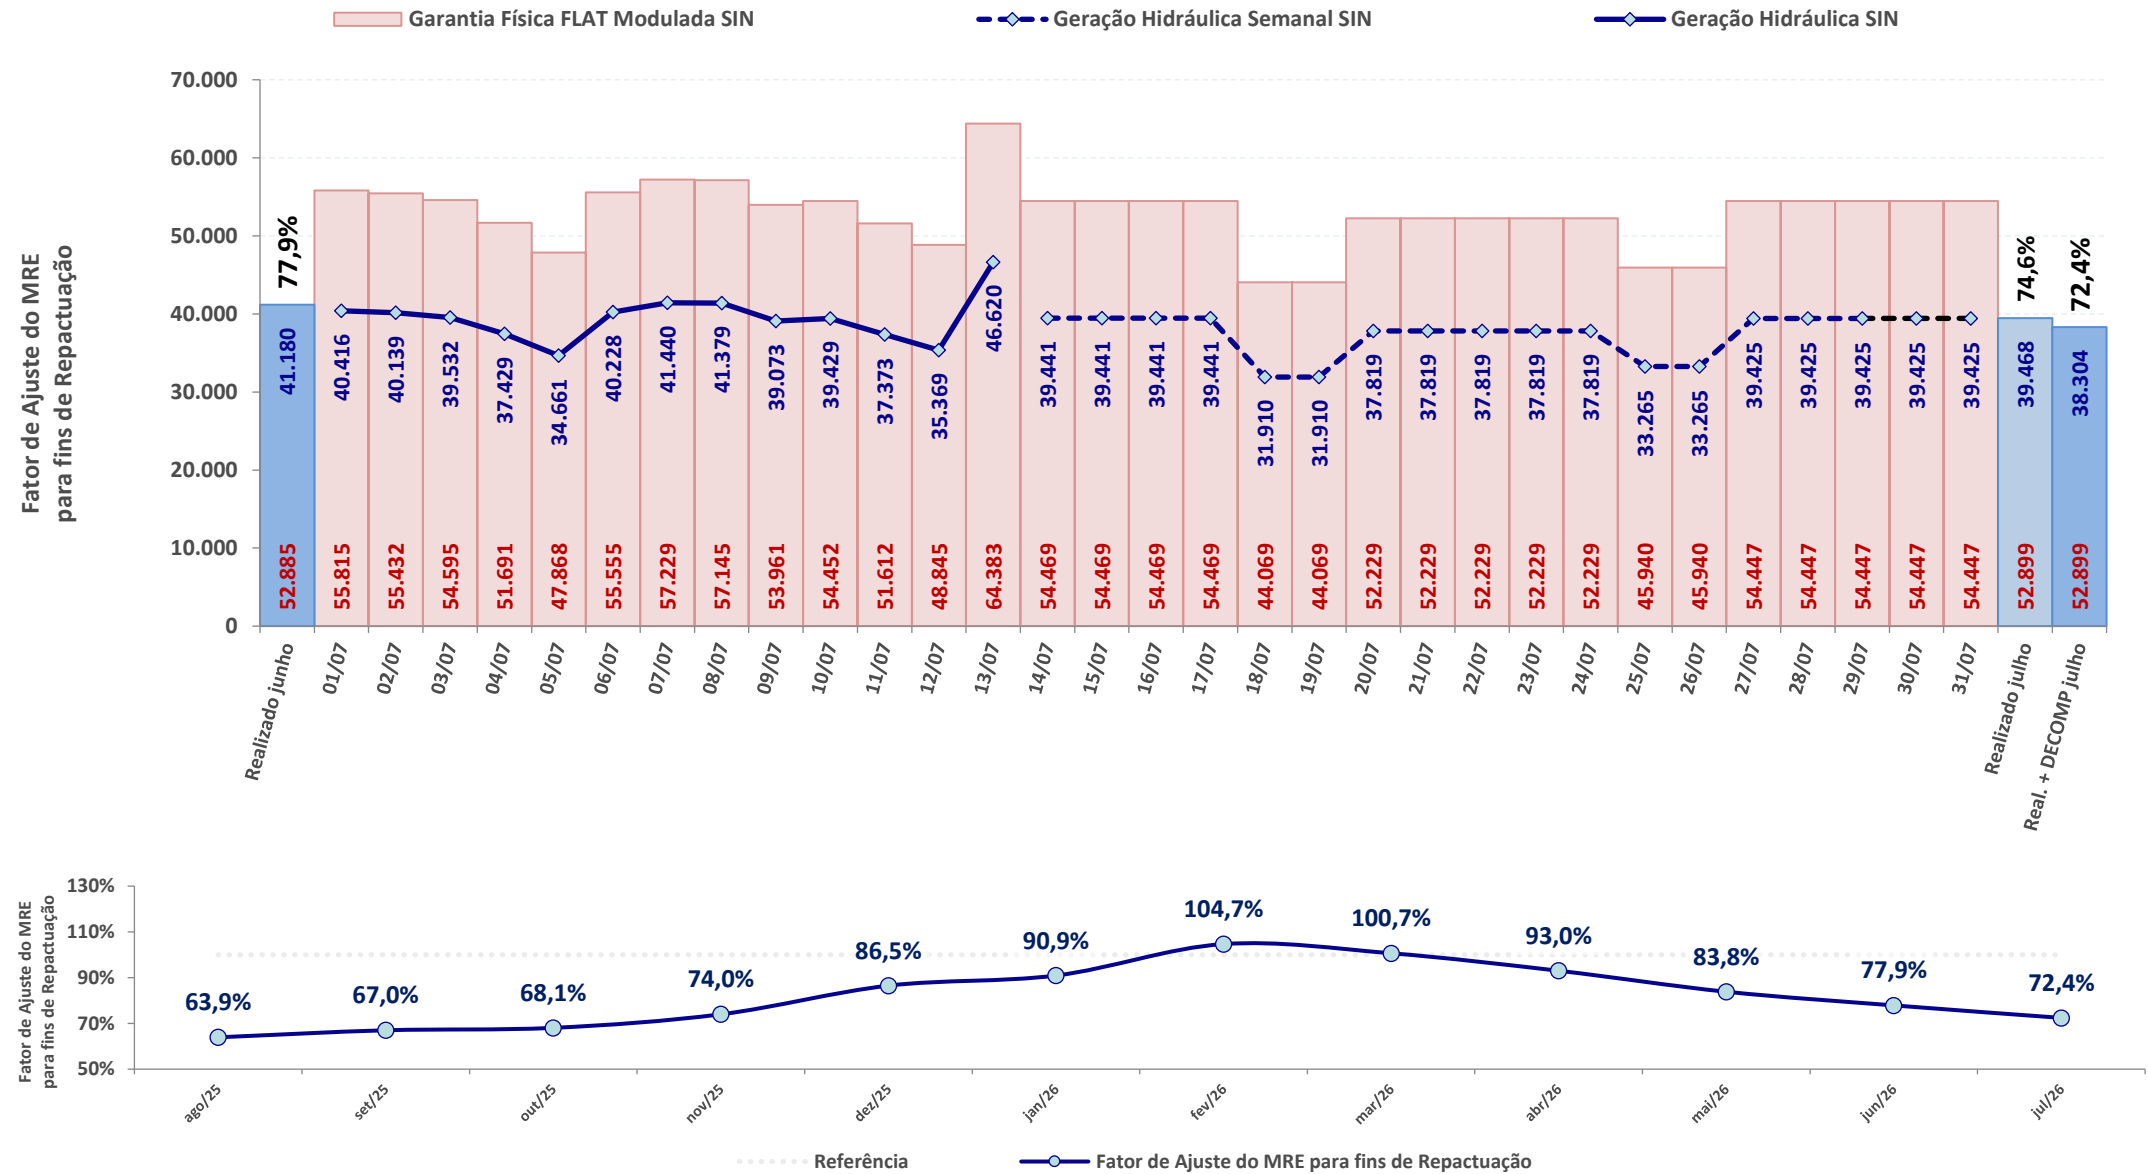

* Expectativa de fator de ajuste para o mês de acordo com a geração verificada + geração prevista pelo DECOMP

Fontes: BDO/IPDO (ONS) e DECOMP (CCEE/ONS)


SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

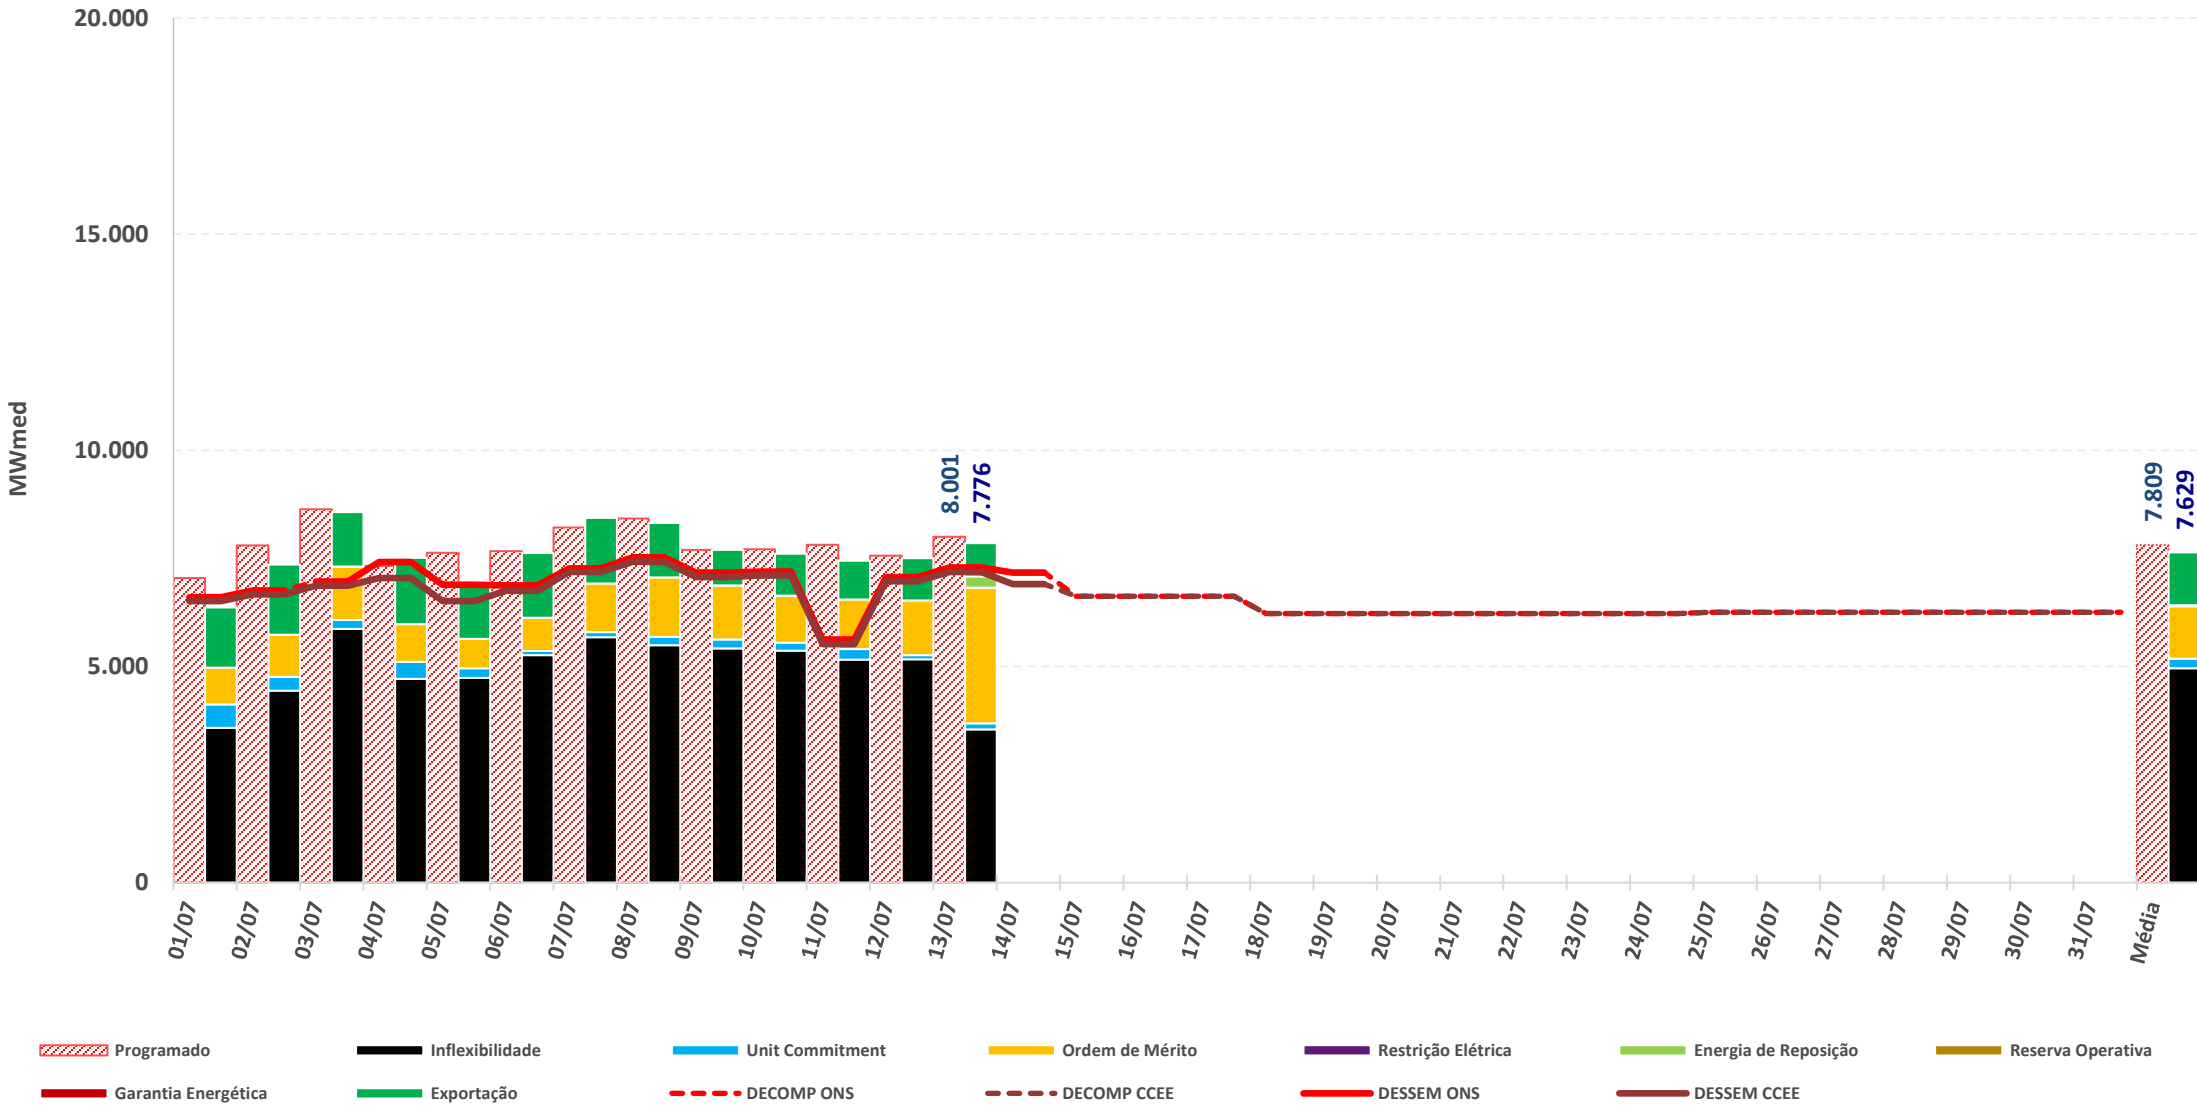


* Geração Térmica das UTEs tipo I e II-A

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)


REGIÃO NORTE

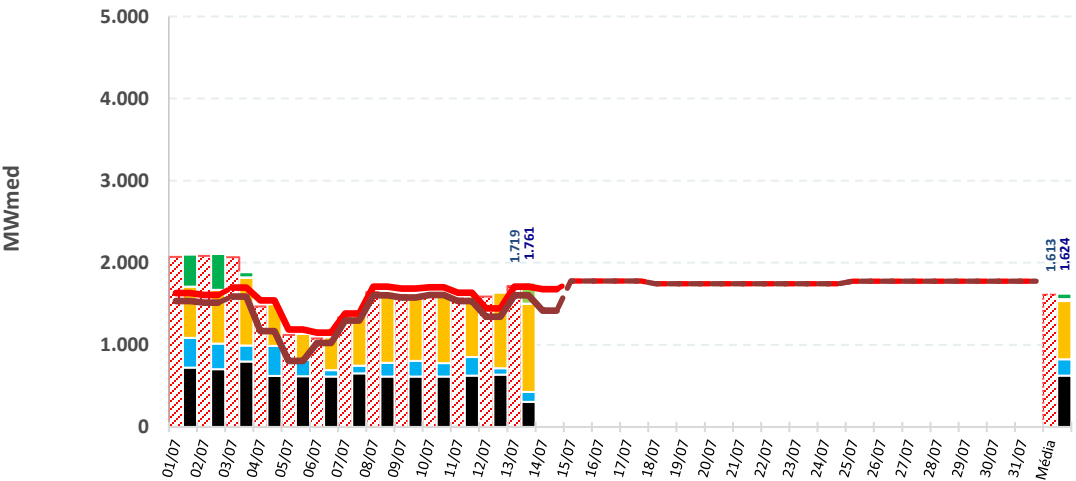



REGIÃO NORDESTE

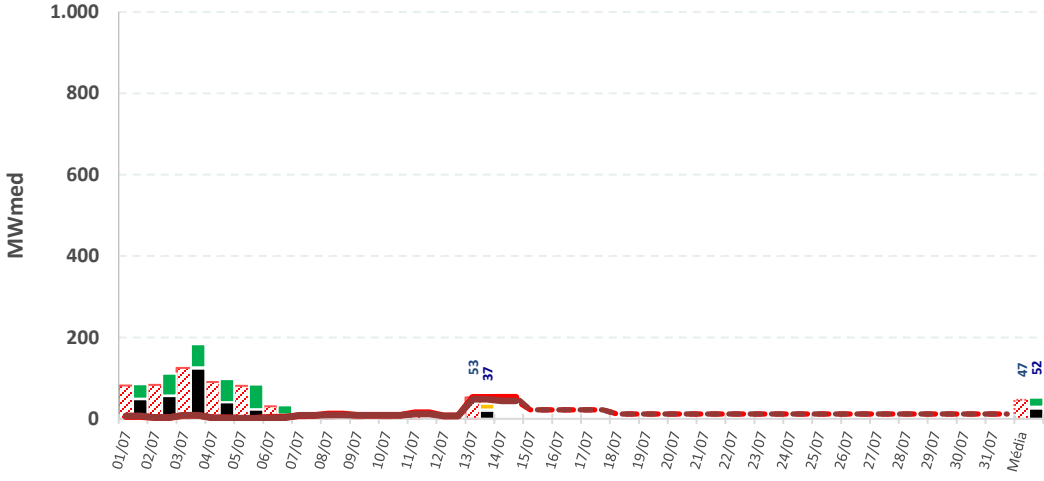

REGIÃO SUL


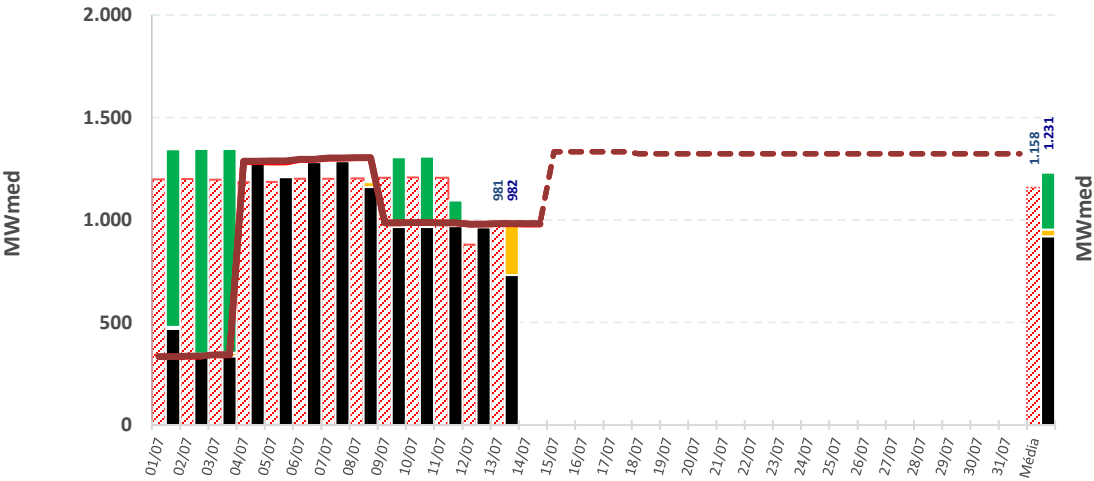



REGIÃO SUDESTE

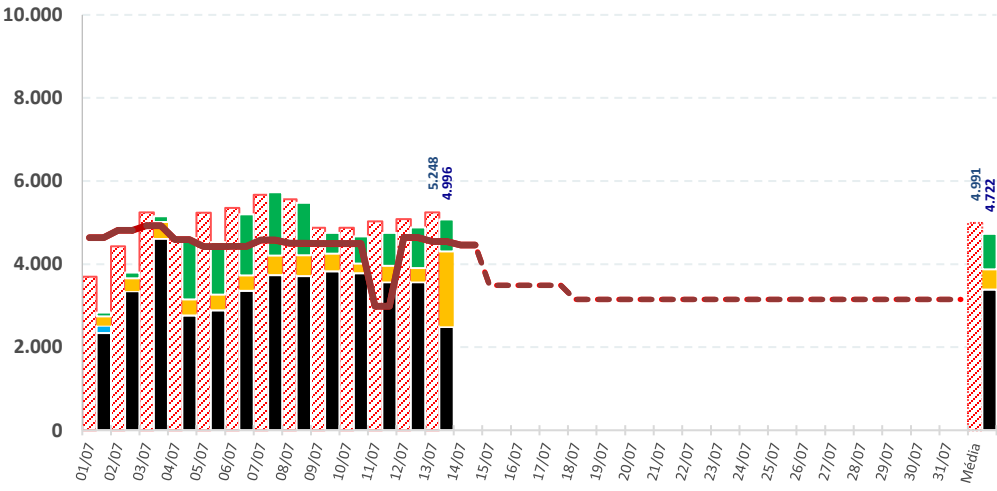

* Geração Térmica das UTEs tipo I e II-A

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)

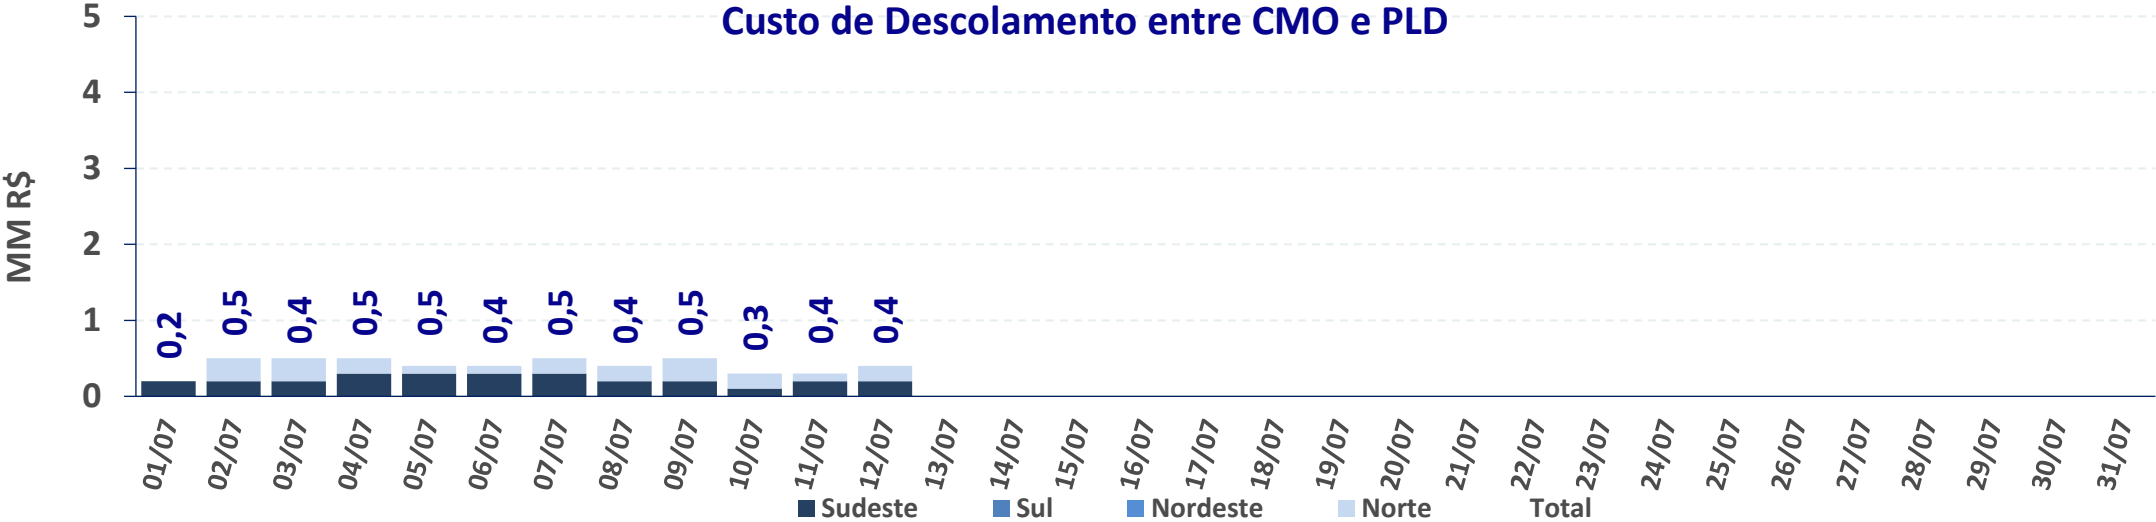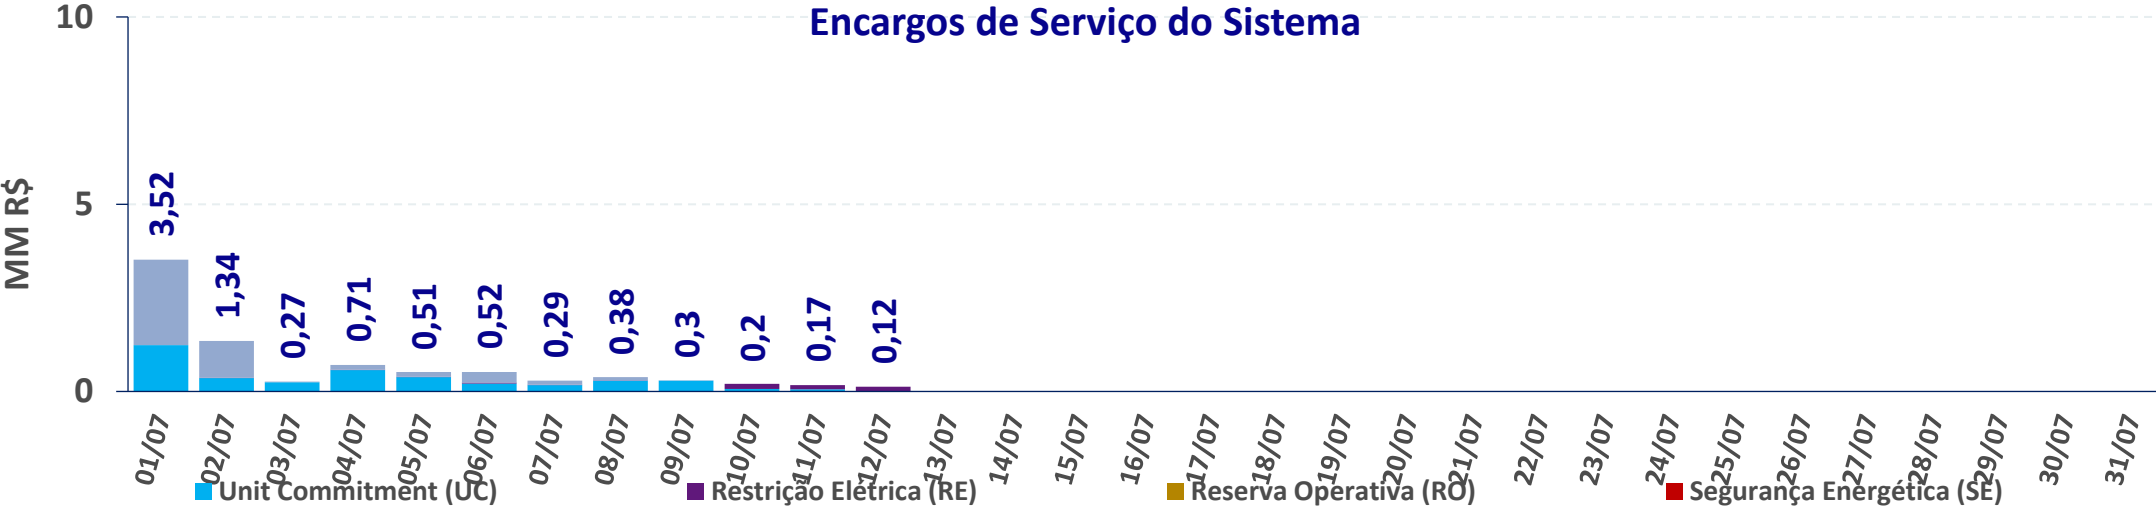


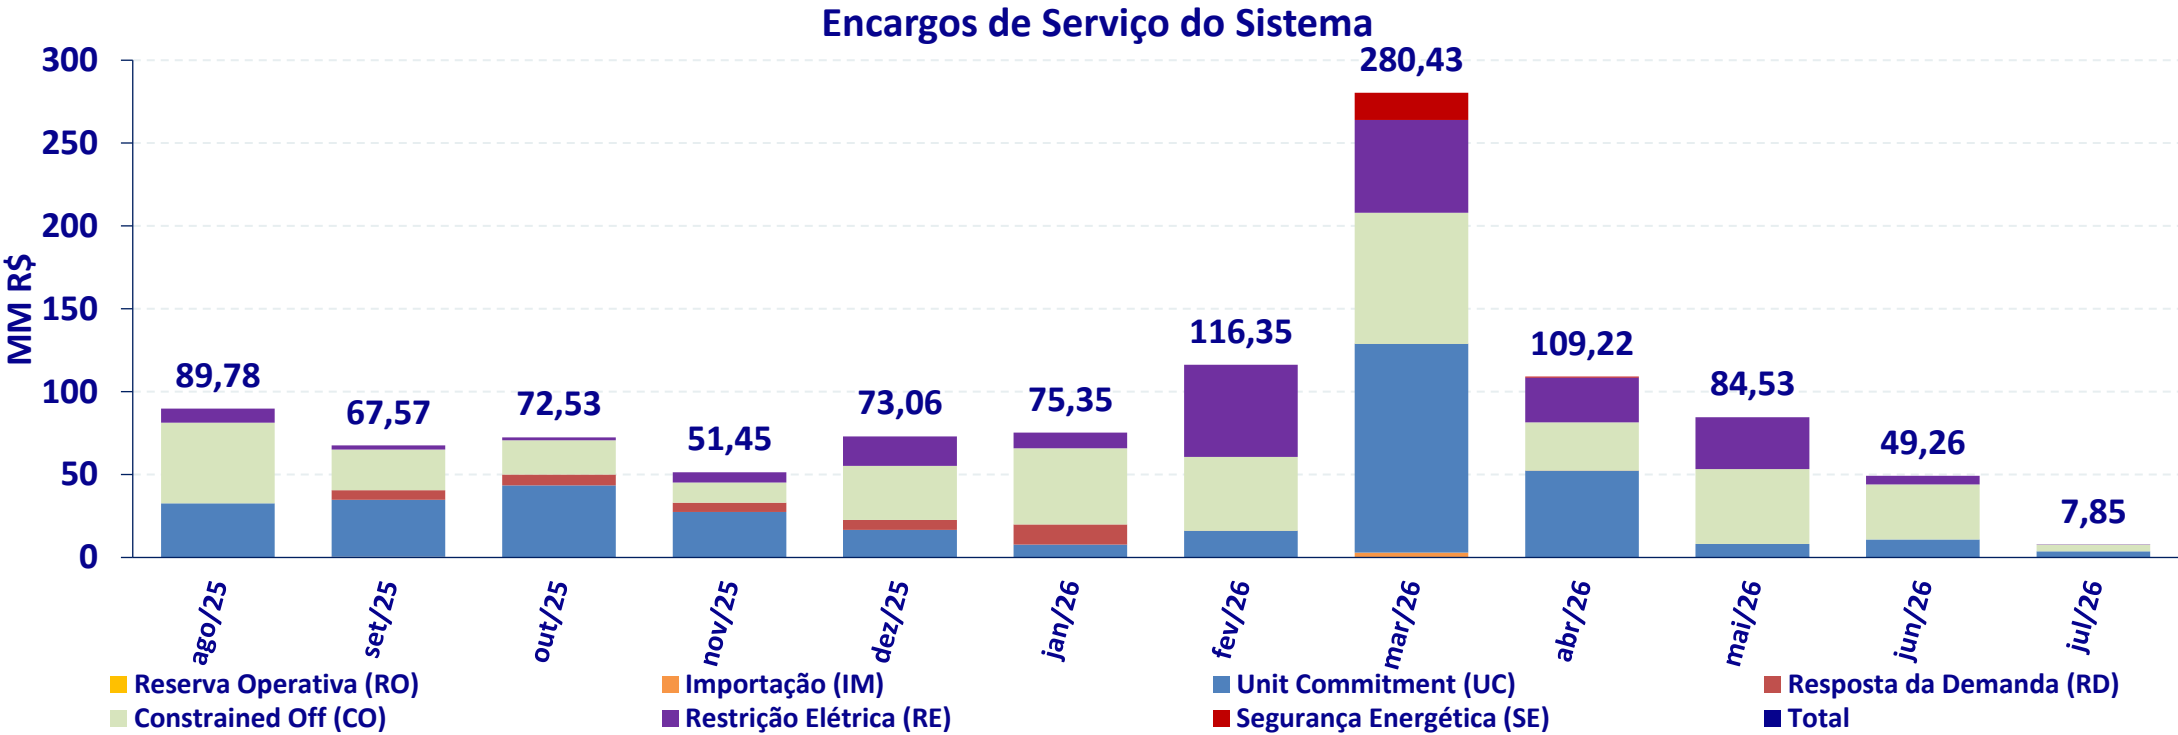


ESS MENSAL	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
RE [MM R\$]	R\$ 8,53	R\$ 2,52	R\$ 1,73	R\$ 6,20	R\$ 17,73	R\$ 9,42	R\$ 55,60	R\$ 55,95	R\$ 27,07	R\$ 31,21	R\$ 5,12	R\$ 0,09
GE [MM R\$]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,45	R\$ 0,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RO [MM R\$]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UC [MM R\$]	R\$ 32,71	R\$ 34,42	R\$ 43,58	R\$ 27,43	R\$ 16,57	R\$ 7,74	R\$ 16,10	R\$ 125,74	R\$ 52,13	R\$ 8,19	R\$ 10,81	R\$ 3,76
RD [MM R\$]	R\$ -	R\$ 5,85	R\$ 6,39	R\$ 5,66	R\$ 6,11	R\$ 12,11	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CO [MM R\$]	R\$ 48,53	R\$ 24,41	R\$ 20,83	R\$ 12,15	R\$ 32,65	R\$ 46,09	R\$ 44,59	R\$ 79,18	R\$ 29,08	R\$ 45,13	R\$ 33,33	R\$ 4,00
IM [MM R\$]	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 3,03	R\$ 0,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total [MM R\$]	R\$ 89,78	R\$ 67,57	R\$ 72,53	R\$ 51,45	R\$ 73,06	R\$ 75,35	R\$ 116,35	R\$ 280,43	R\$ 109,22	R\$ 84,53	R\$ 49,26	R\$ 7,85
DESC. CMO/PLD [MM R\$]	R\$ 1,21	R\$ 1,97	R\$ 3,00	R\$ 4,76	R\$ 10,18	R\$ 10,24	R\$ 0,90	R\$ 29,26	R\$ 1,09	R\$ 2,06	R\$ 1,81	R\$ 5,06

fator de recuperação do custo fixo das termelétricas Merchant



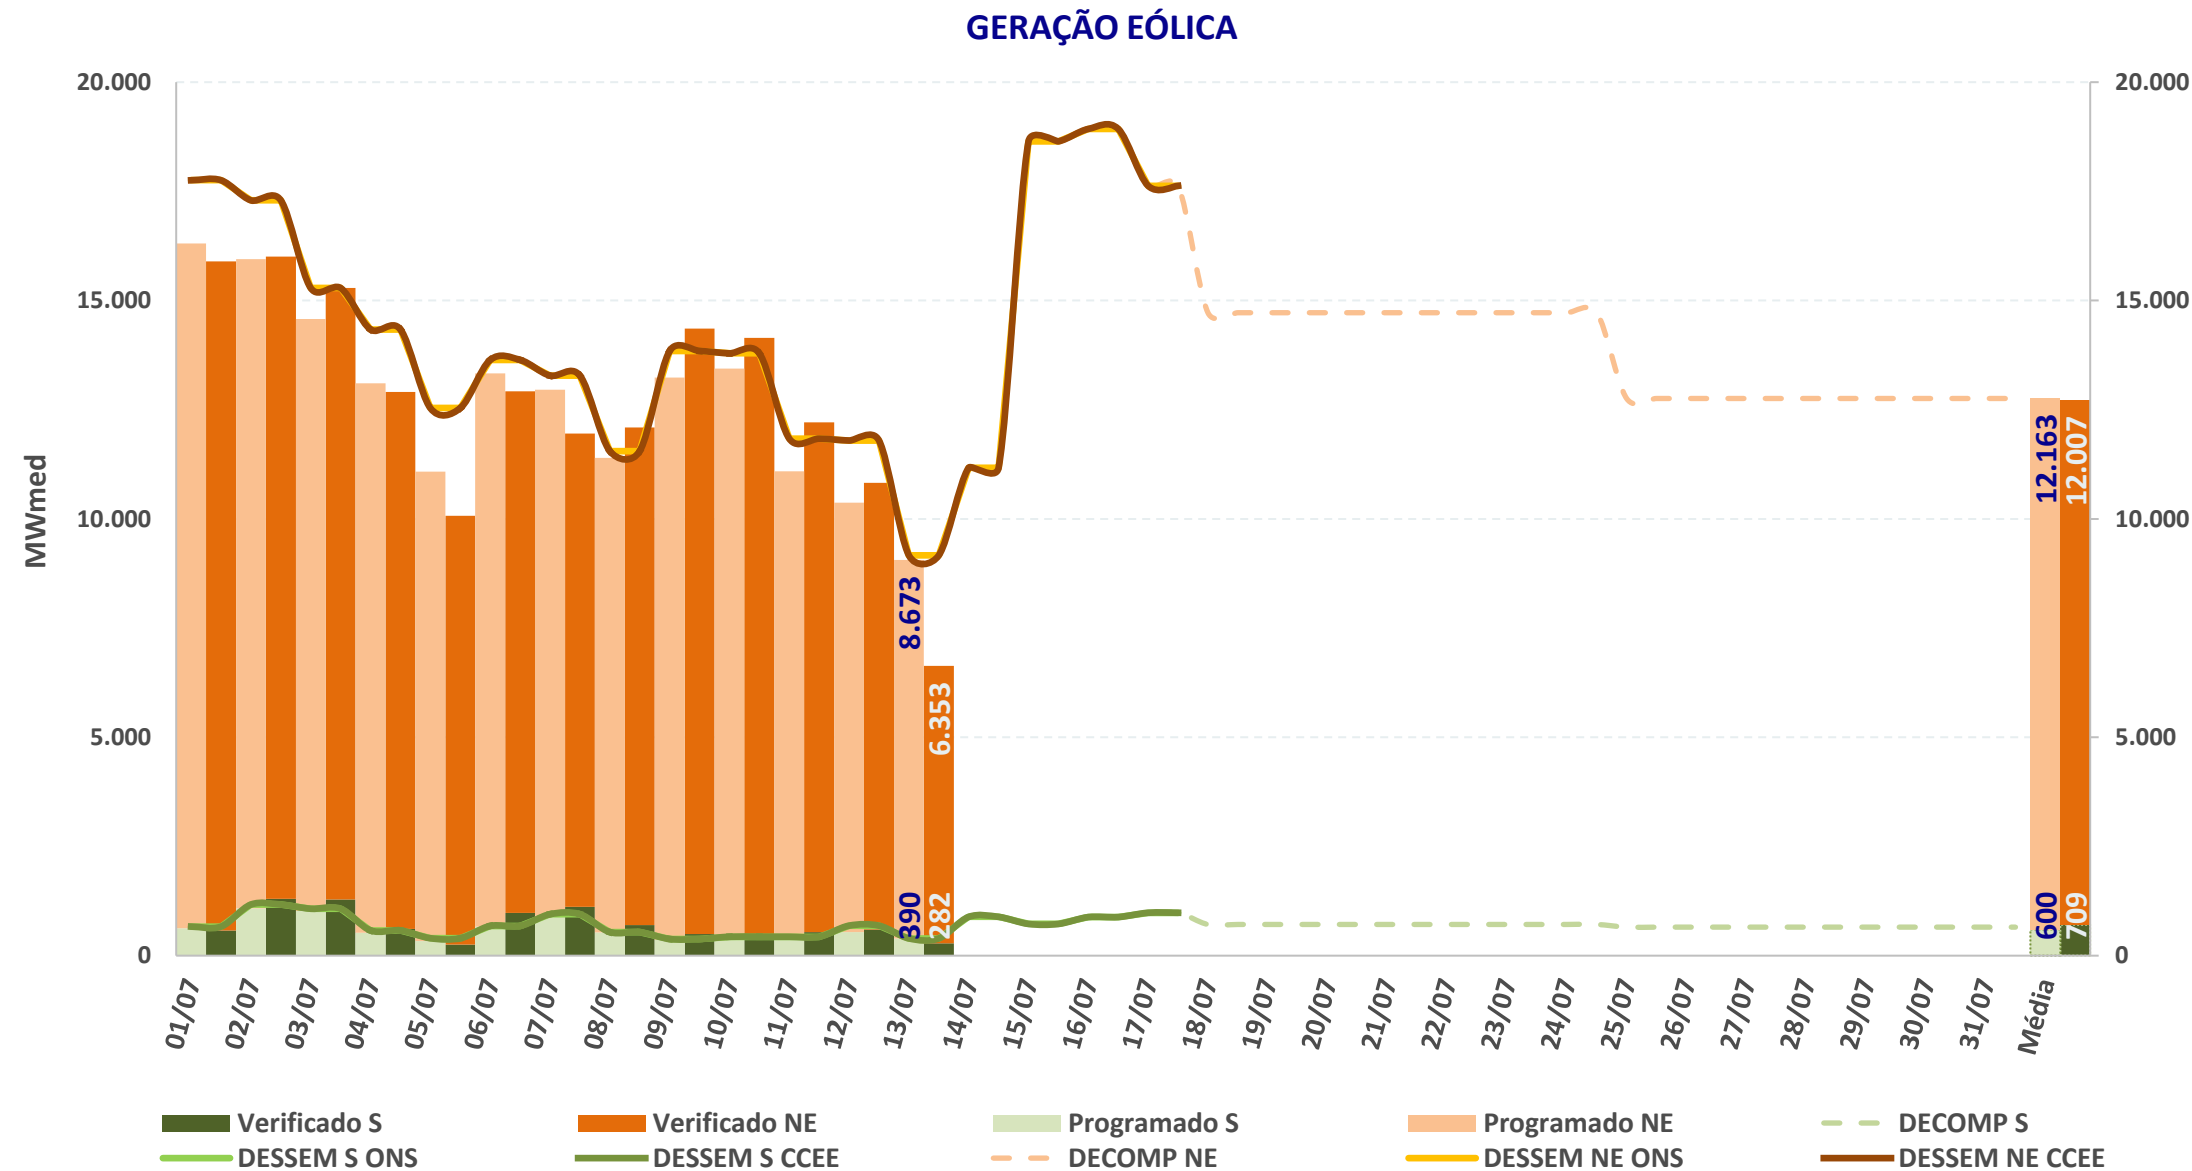


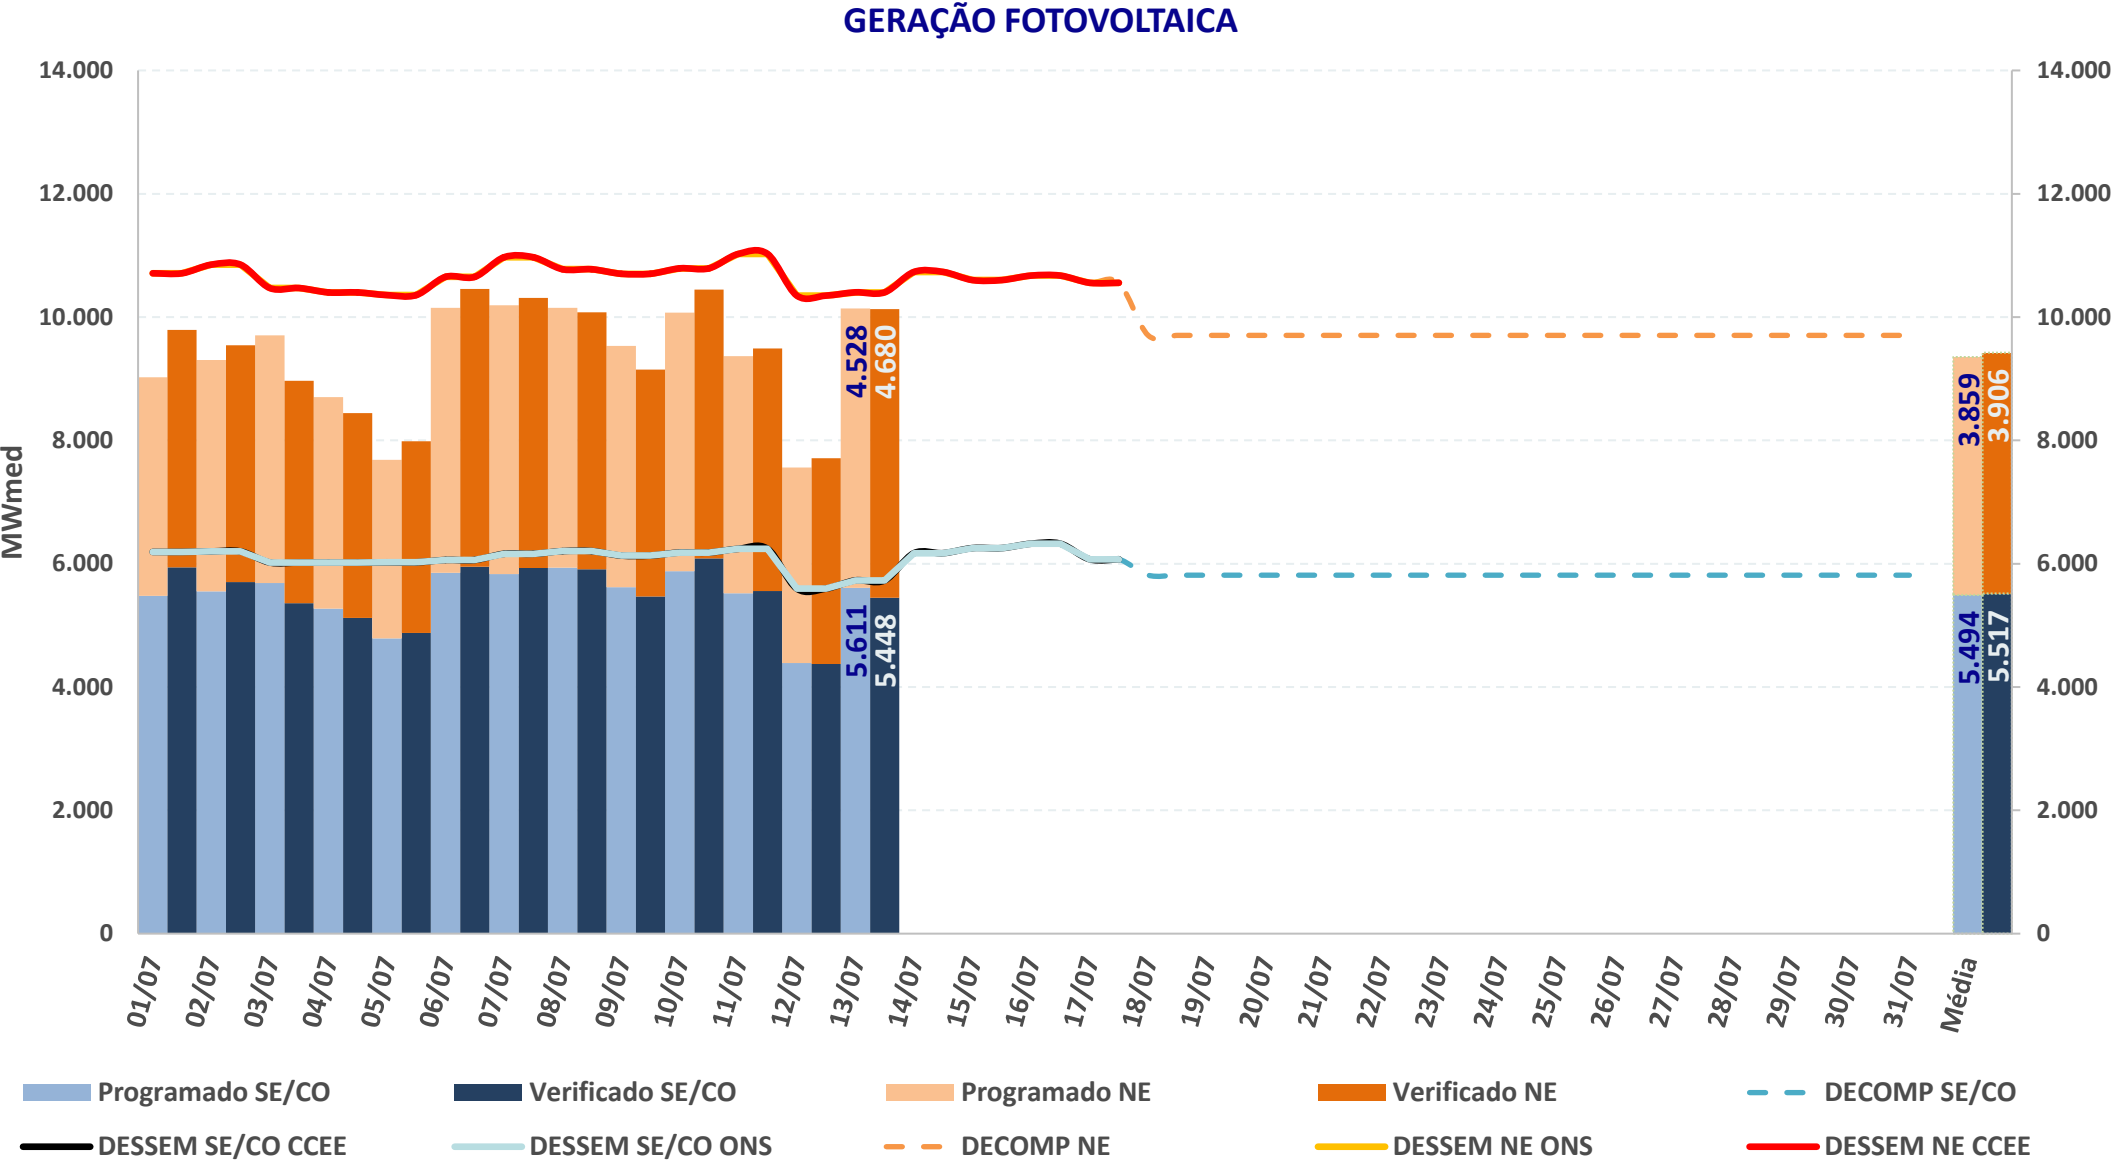


* Valores dos modelos DECOMP e DESSEM consideram a parcela de MMGD: Previsão de geração solar = Prev. UFV + Prev. MMGD

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)

acompanhamento do intercâmbio entre subsistemas

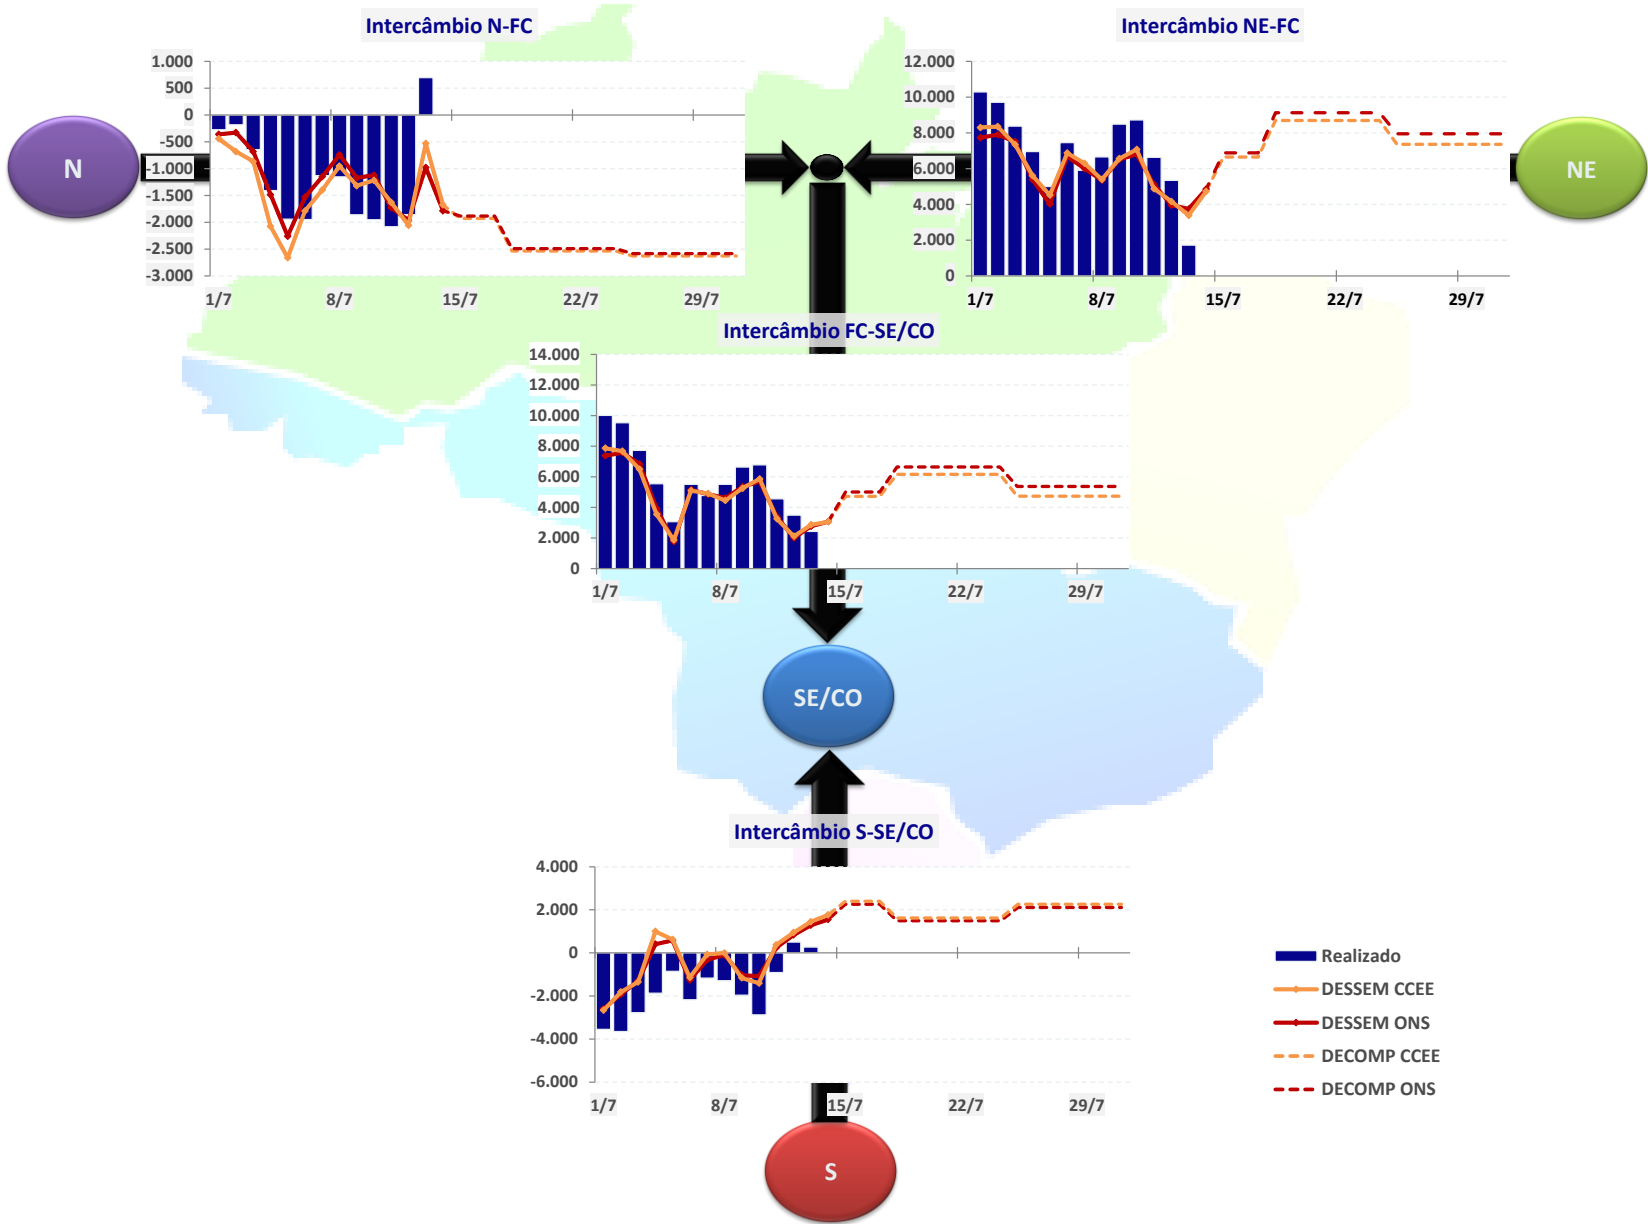


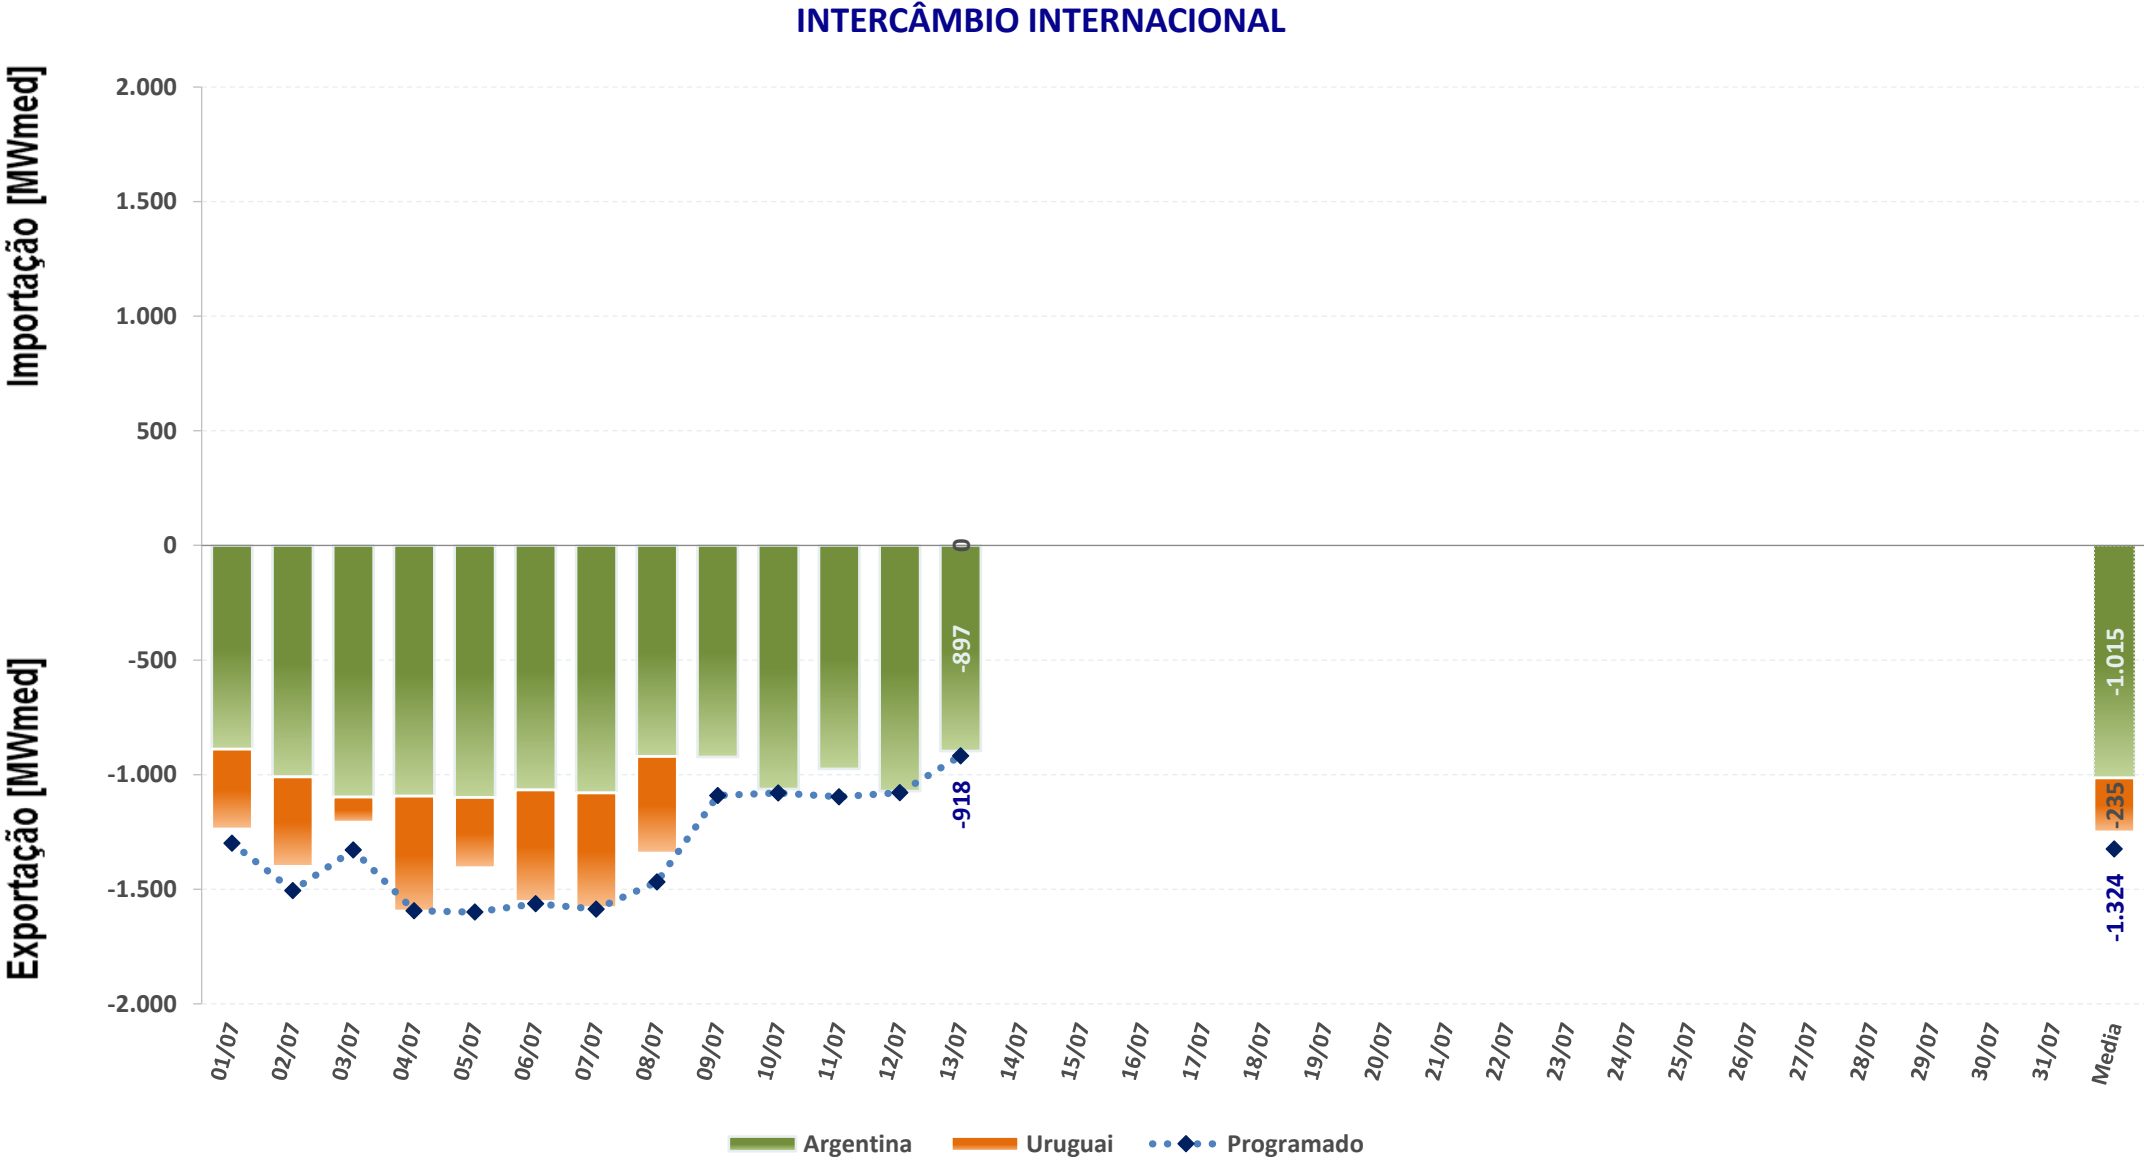


Sinal positivo representa importação e sinal negativo representa exportação

Fontes: BDO/IPDO (ONS), DECOMP e DESSEM (CCEE/ONS)





EXPORTAÇÃO

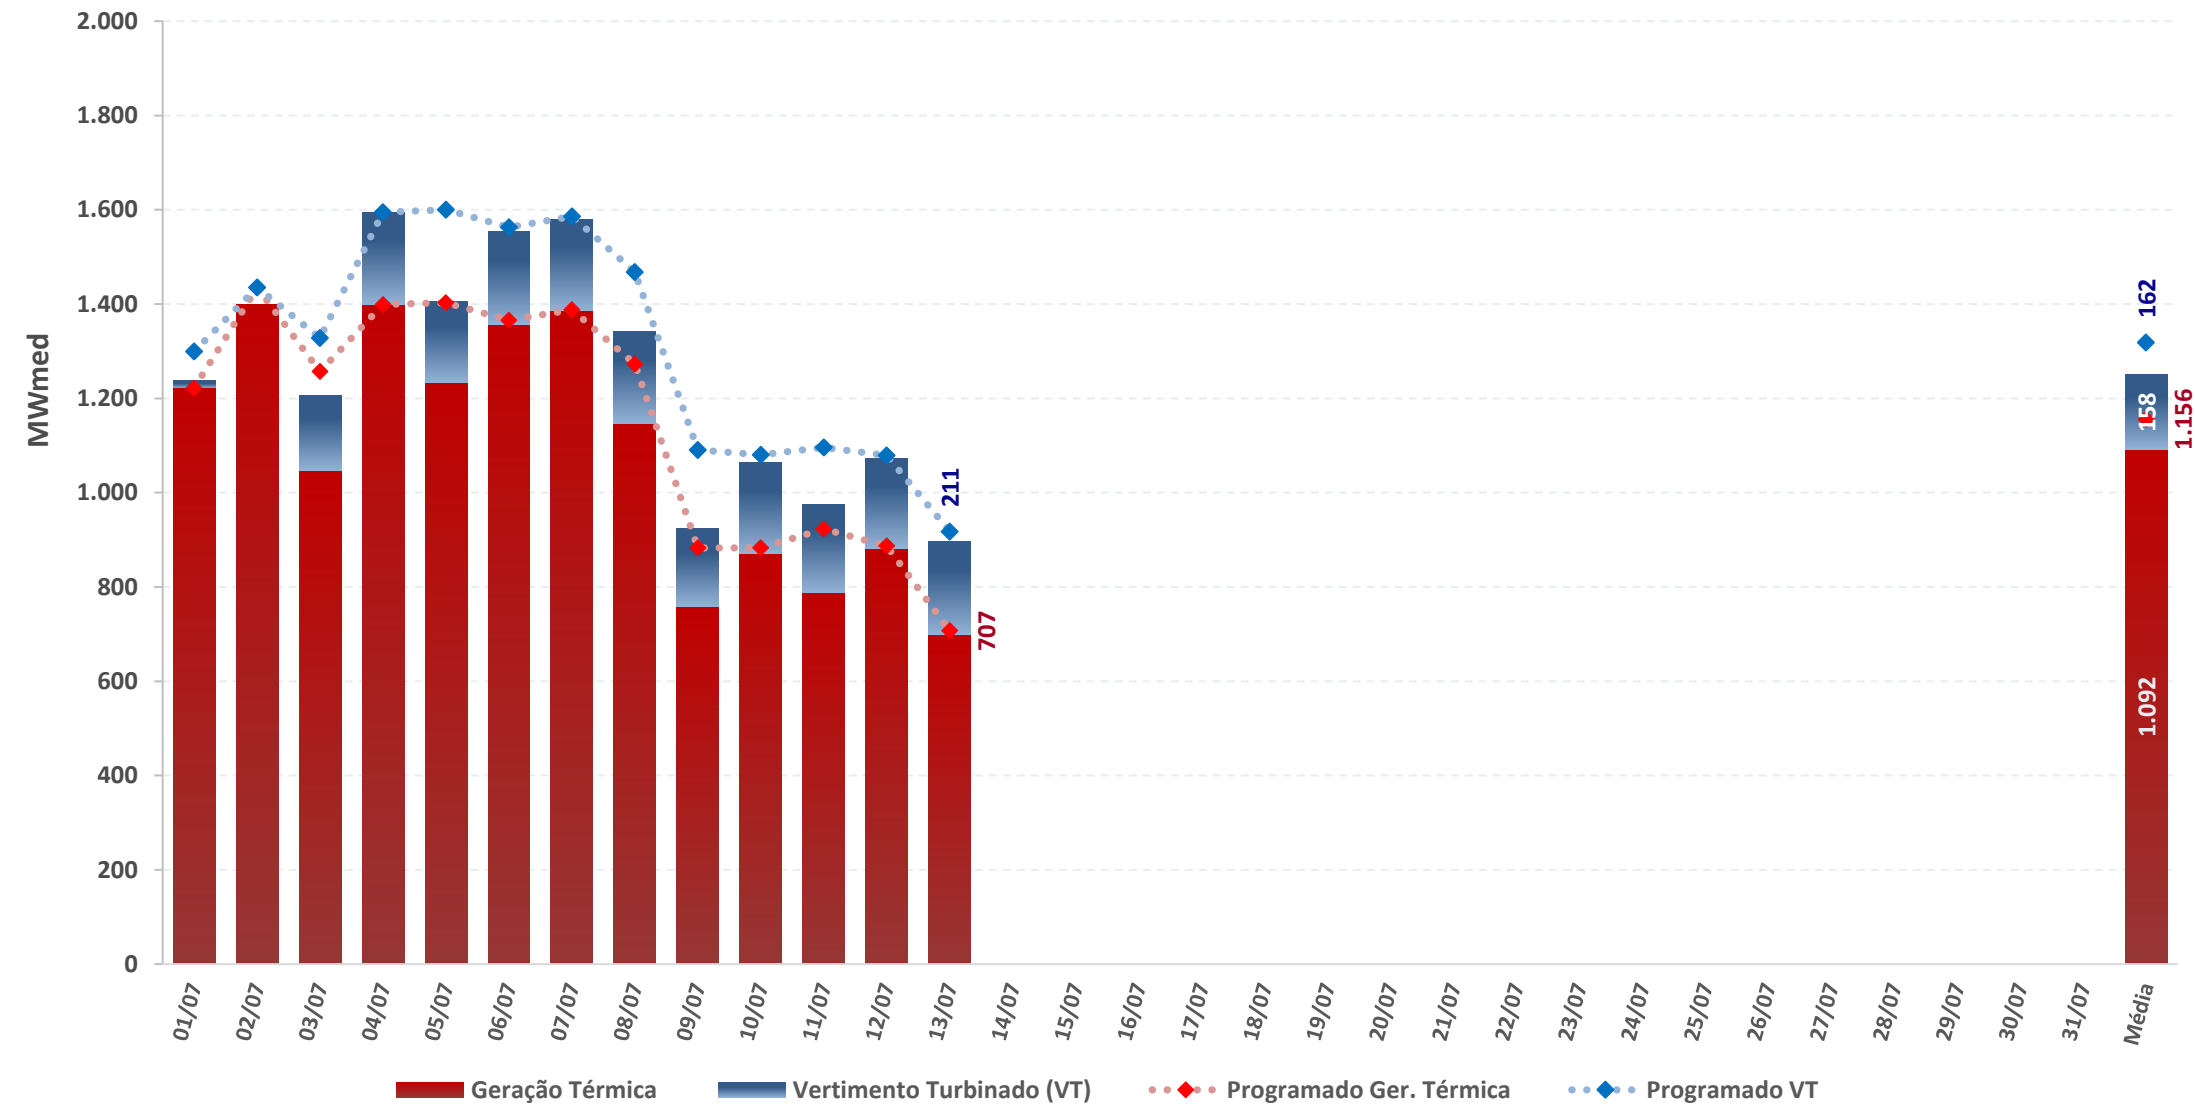

carga e demanda instantânea máxima

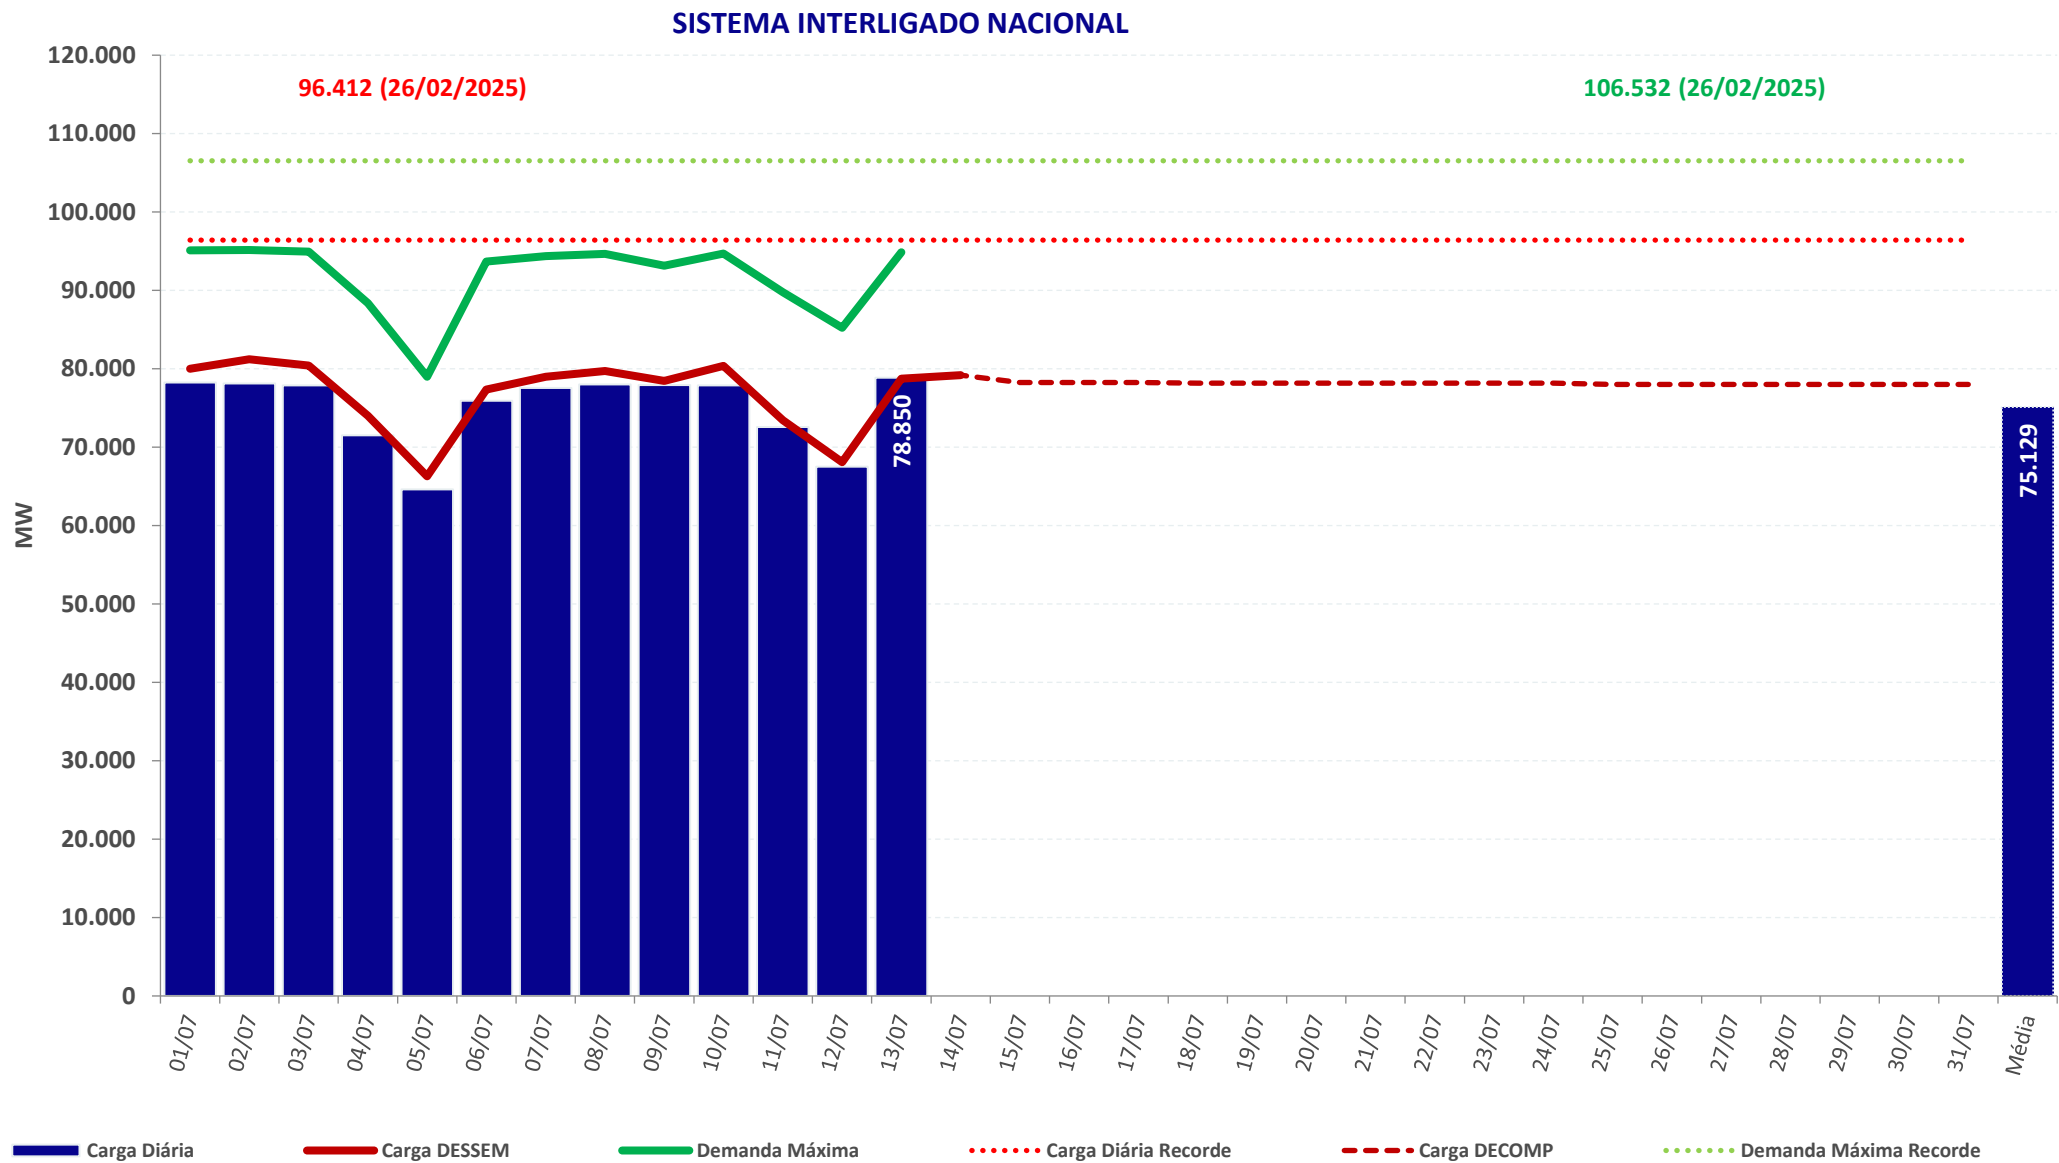


carga e demanda instantânea máxima

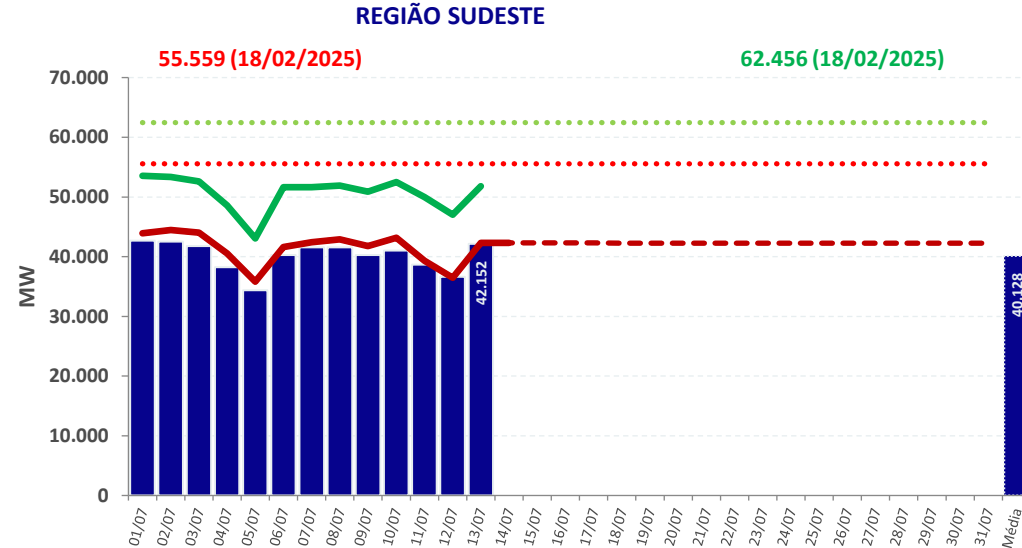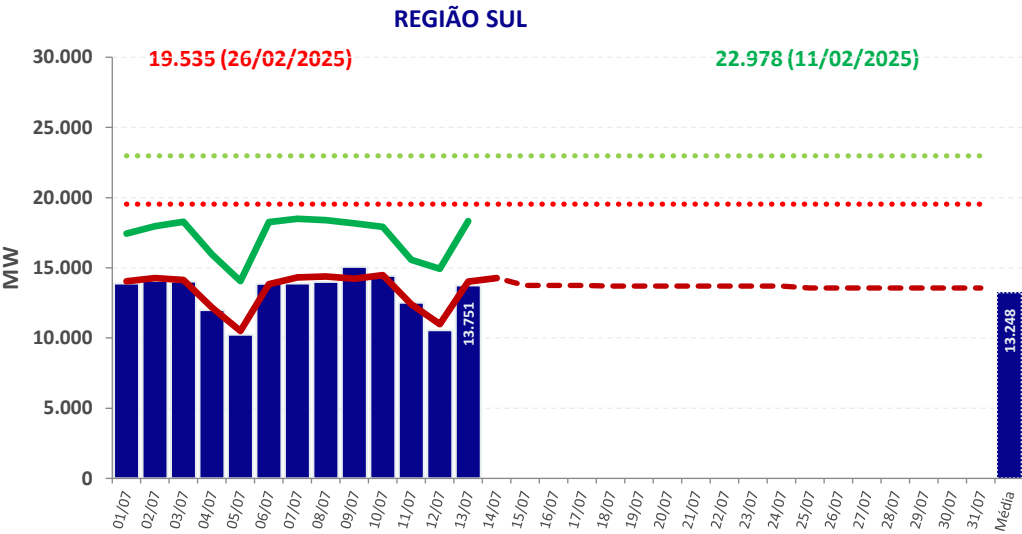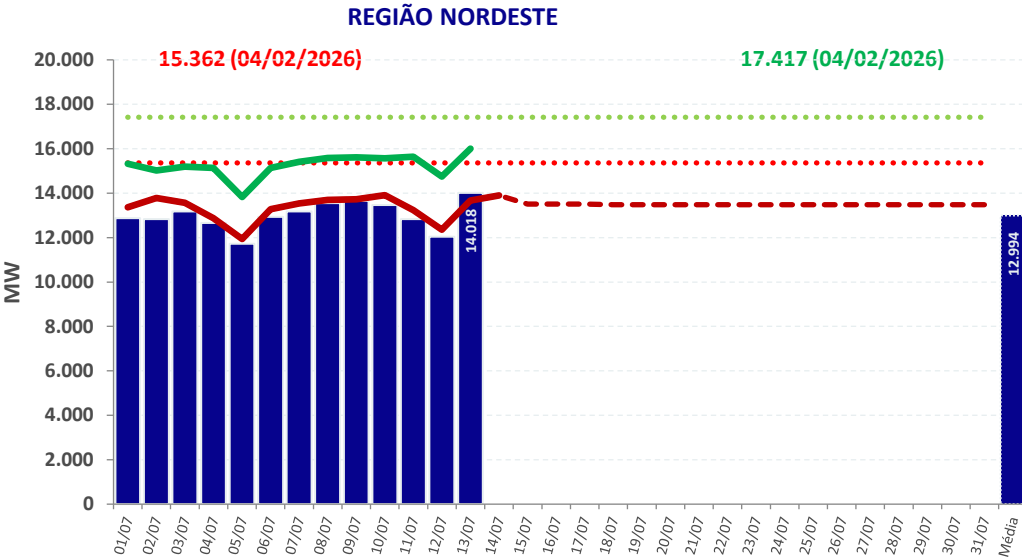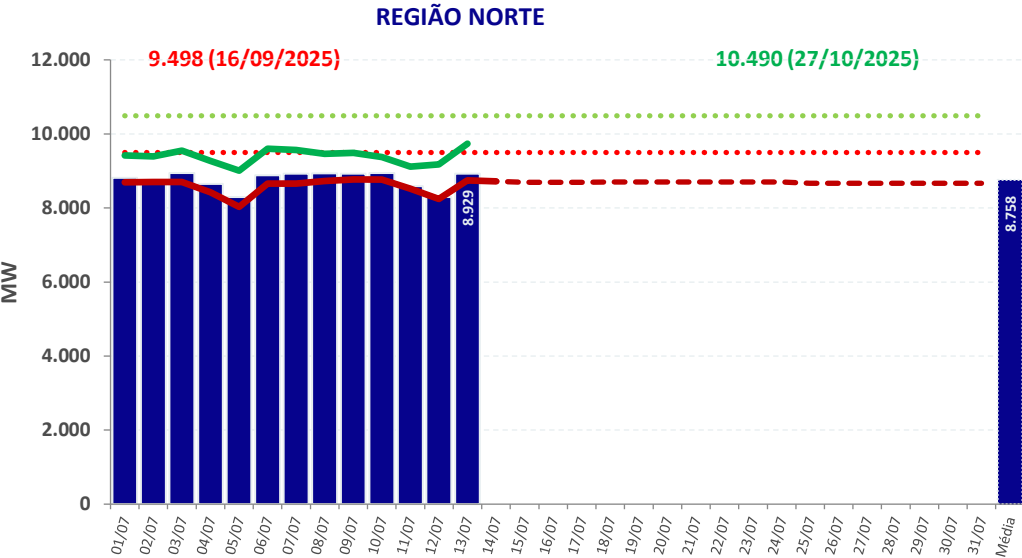


Carga Diária Carga Diária Recorde Carga DESSEM Carga DECOMP Demanda Máxima Demanda Máxima Recorde


Chuva diária observada na semana operativa passada – 04/07 a 10/07

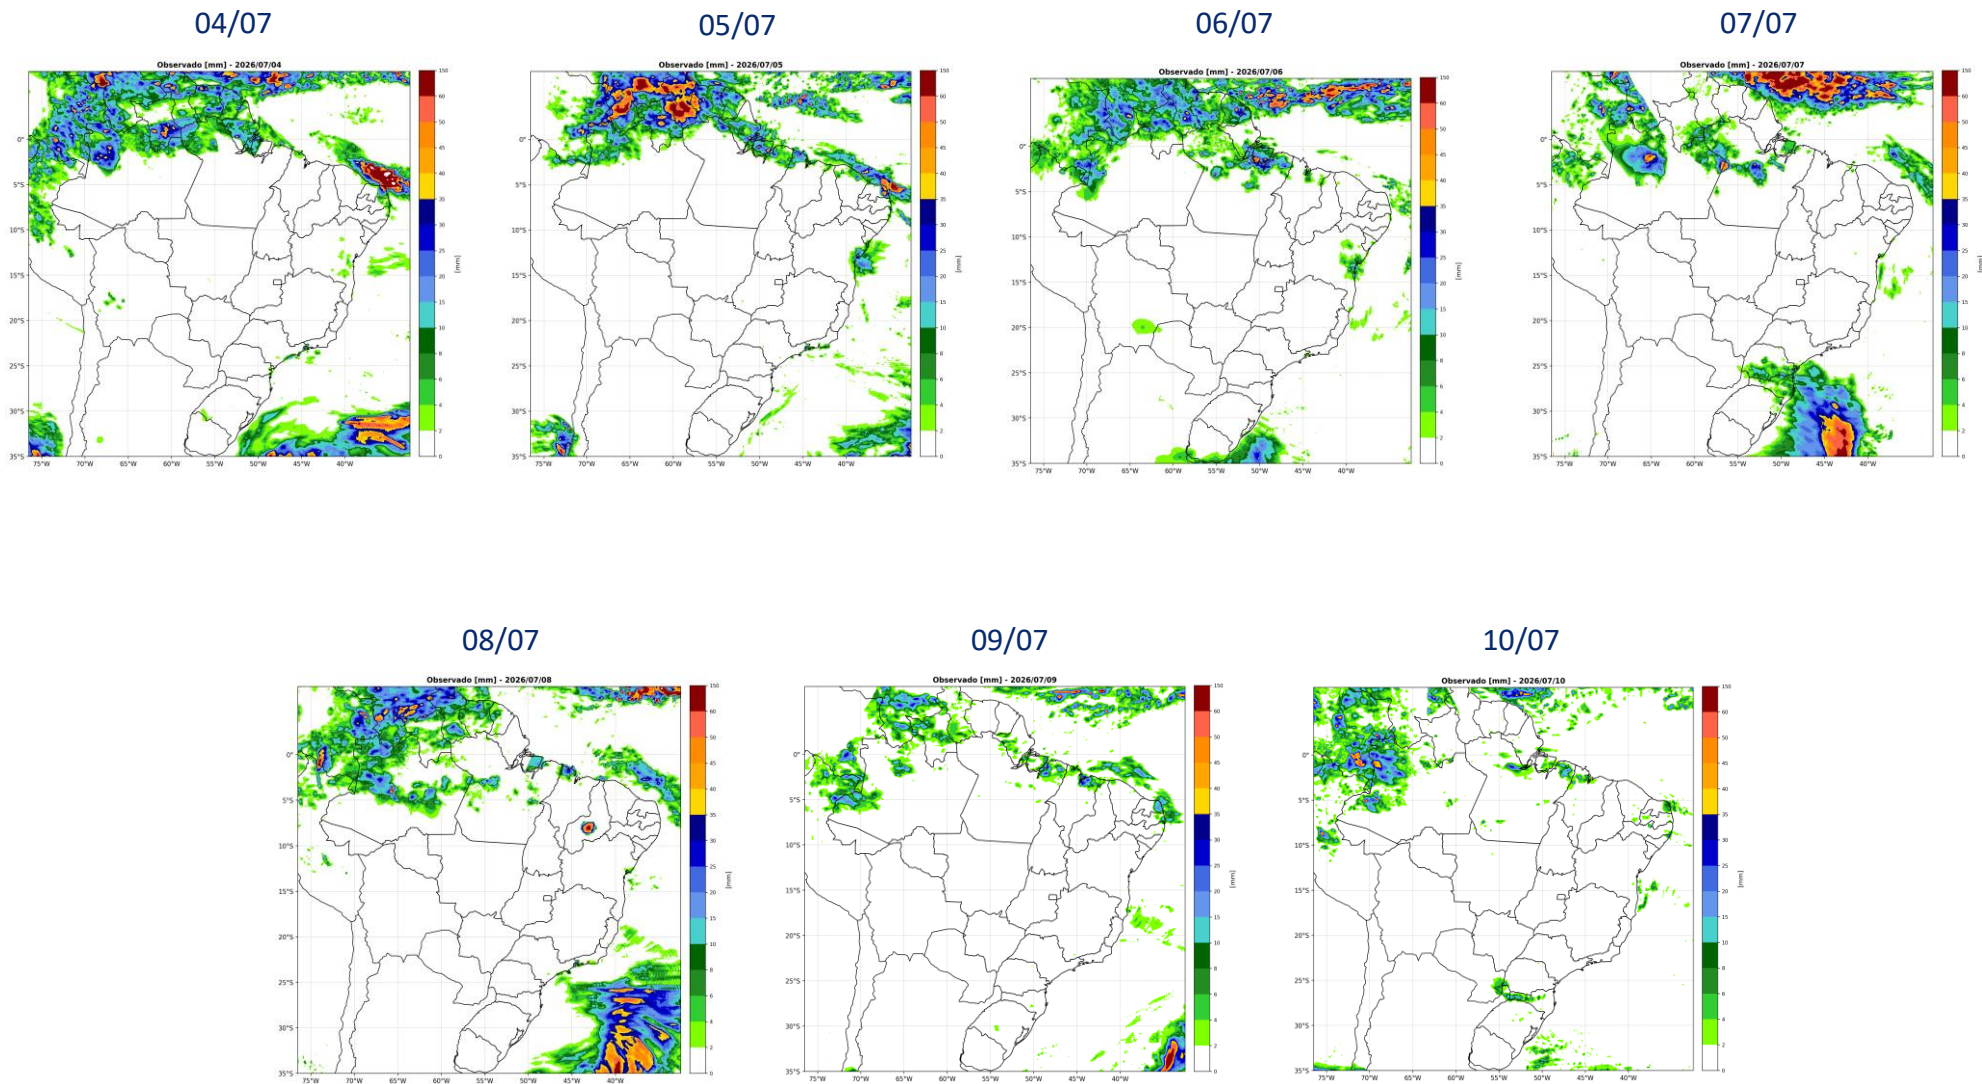


Chuva diária observada e prevista na semana operativa corrente – 11/07 a 17/07

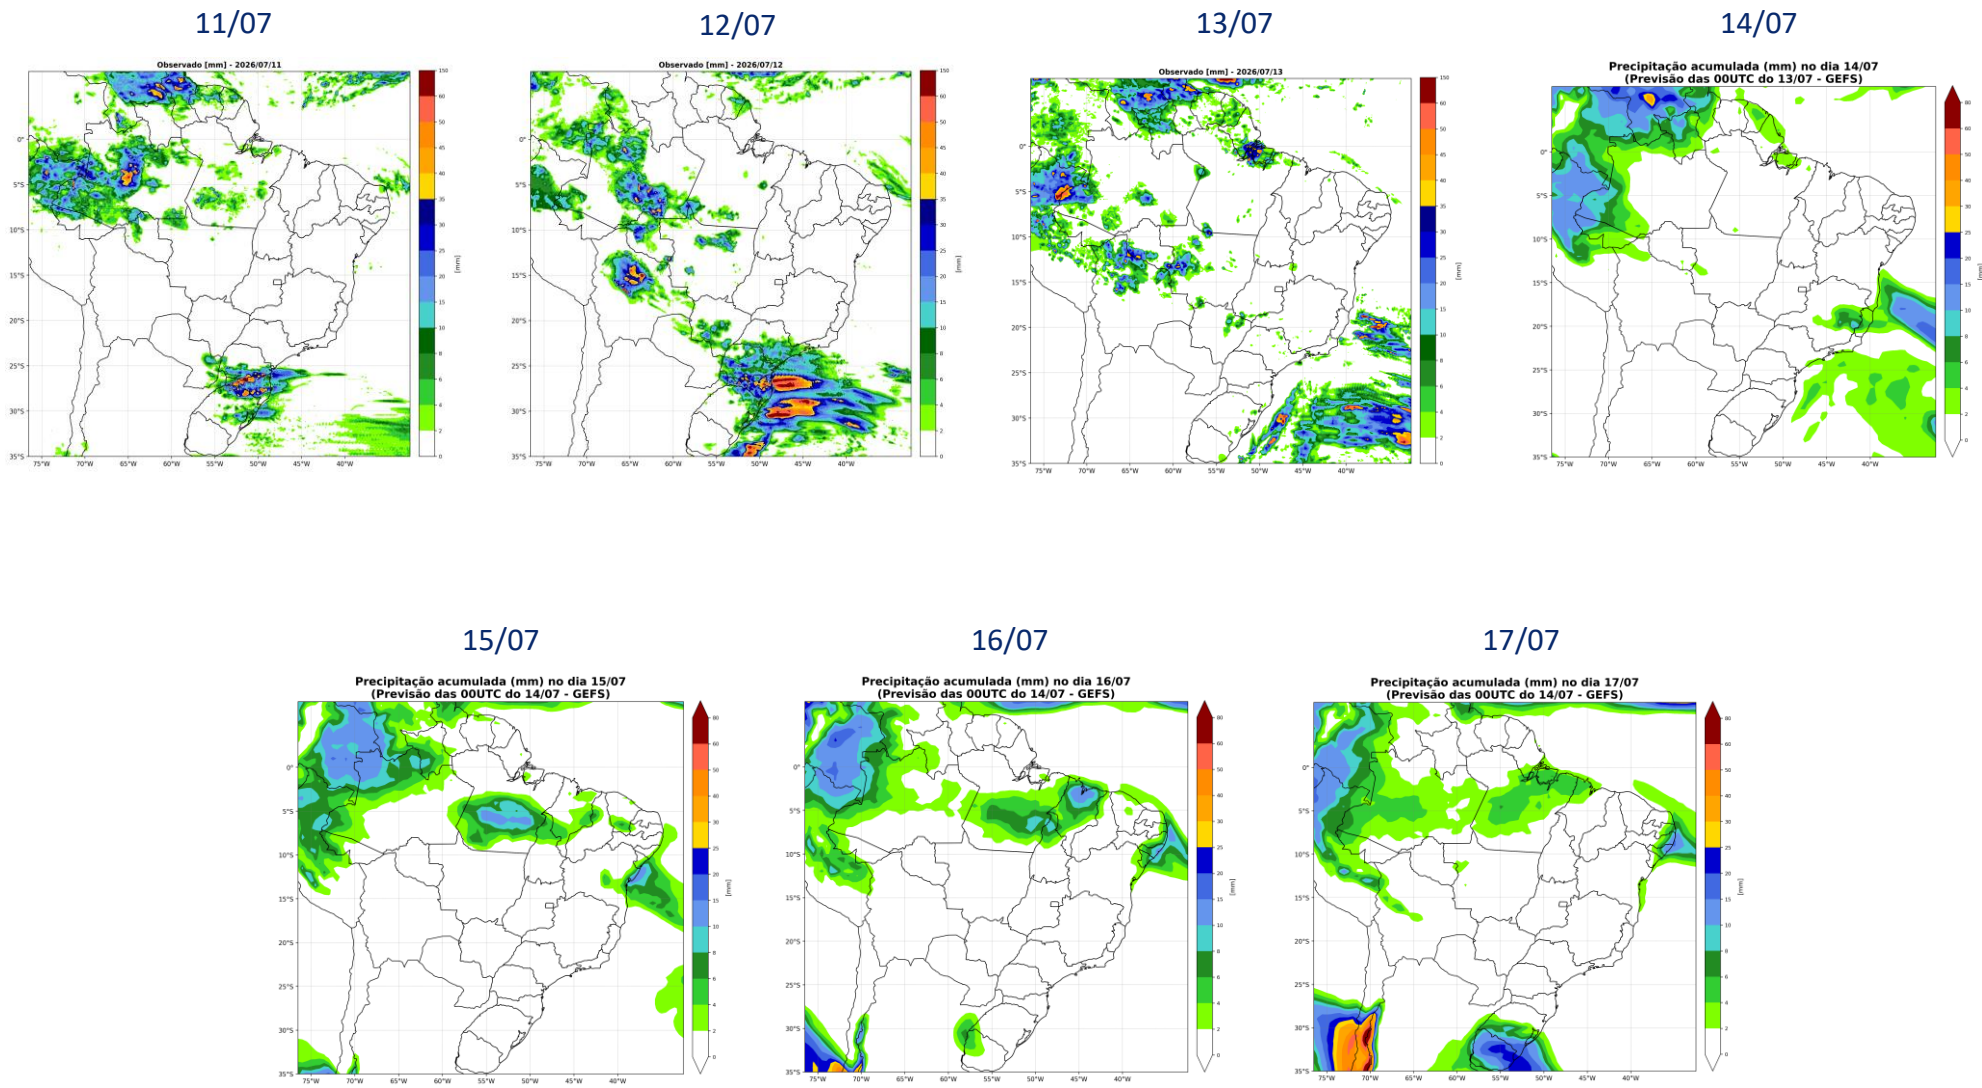


Chuva diária prevista na próxima semana operativa – 18/07 a 24/07

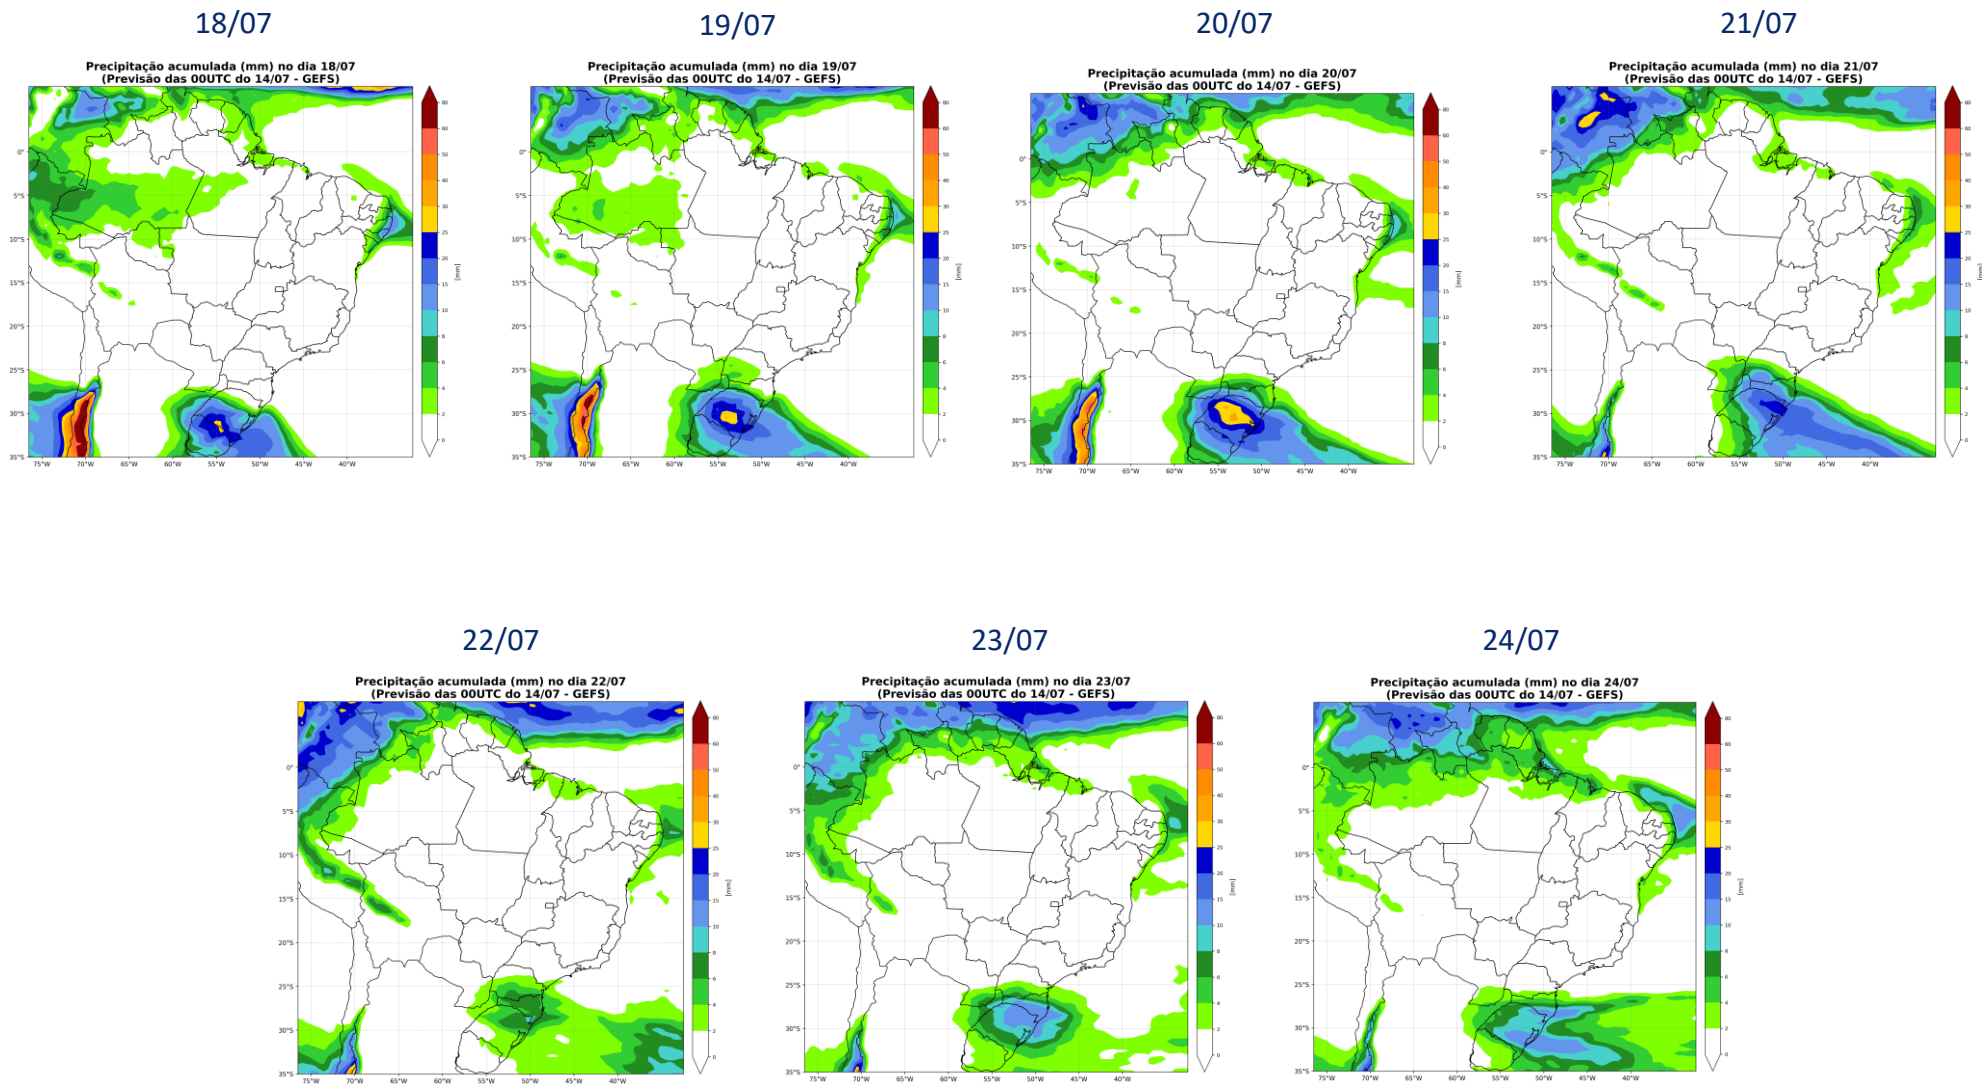


Norte

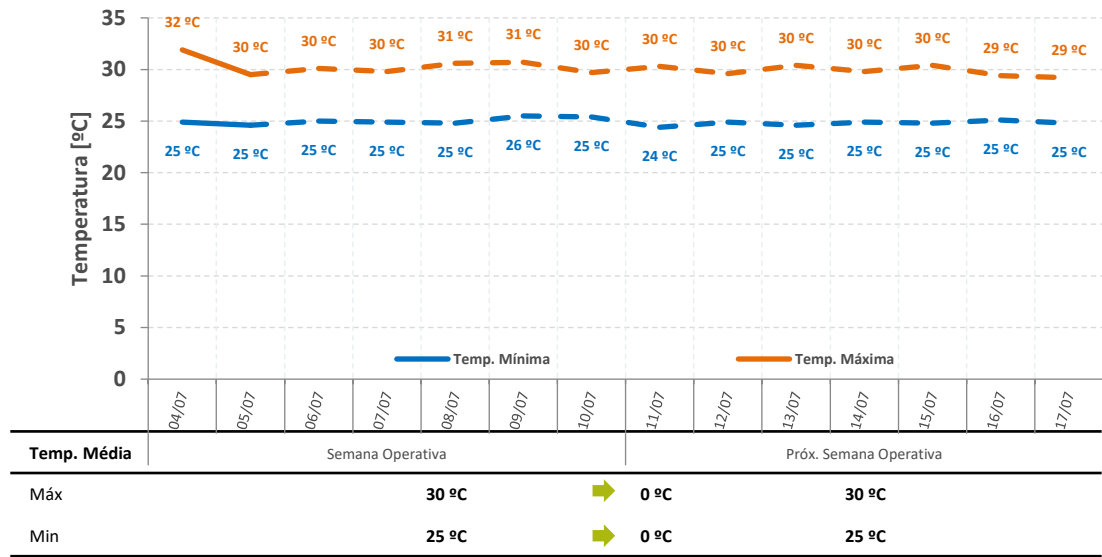


Nordeste

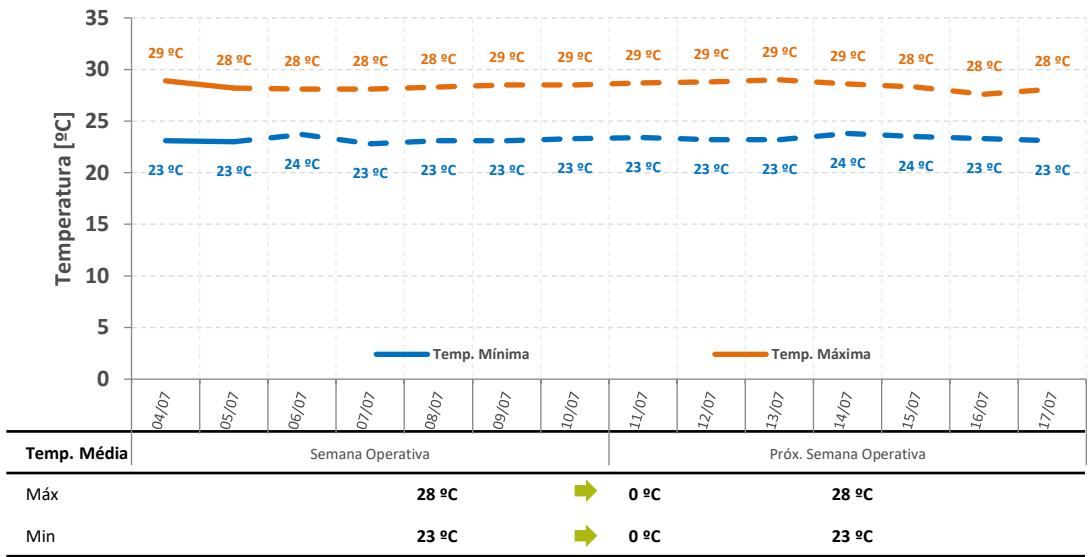

Sul

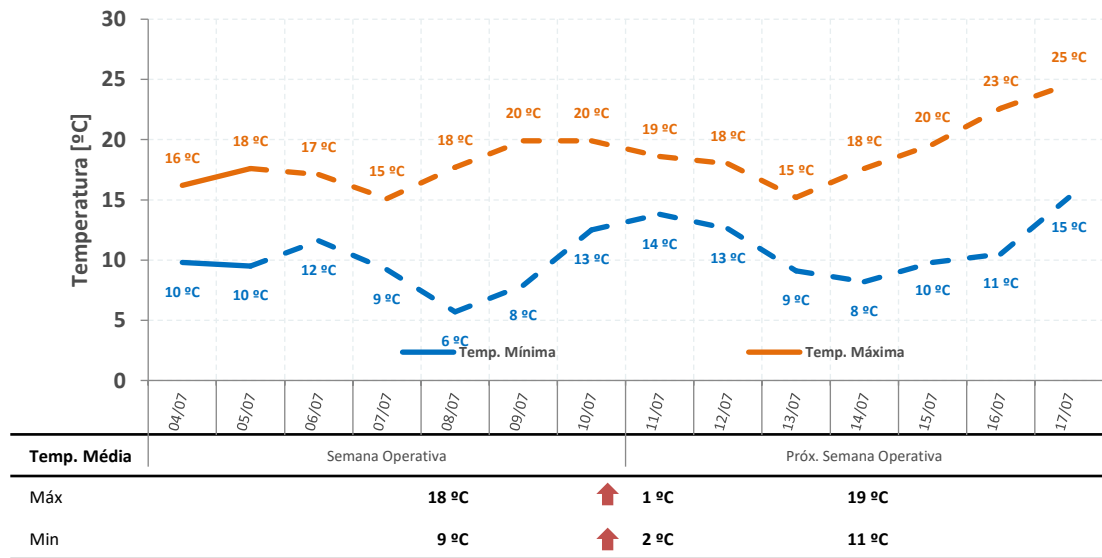


SE/CO

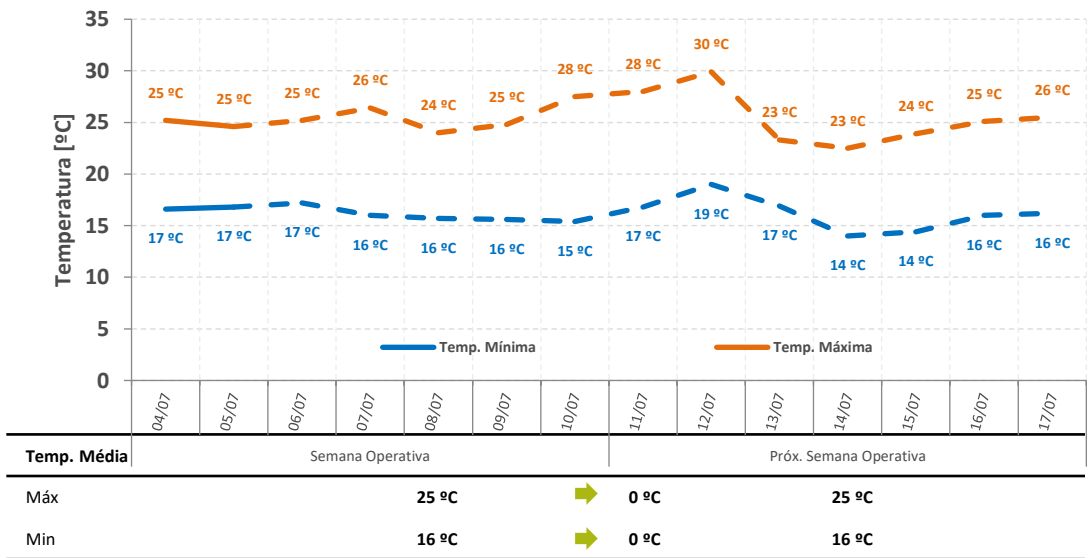

sensibilidades de realização da ENA

gerência executiva de preços, modelos e estudos energéticos


- **projeção do PLD:**
 - projeção de ENA via redes neurais (log da ENA)
- **sensibilidade 1:**
 - projeção de ENA via SMAP estendido considerando a precipitação observada de julho de 2023 a agosto de 2024 (similaridade climatológica)
- **sensibilidade 2:**
 - projeção de ENA via SMAP estendido considerando a precipitação observada de julho de 2018 a agosto de 2019 (similaridade climatológica)
- **sensibilidade 3:**
 - projeção de ENA via SMAP estendido considerando a precipitação do modelo CFS de julho de 2026 até dezembro de 2026 (média do ensemble de vazões)
- **sensibilidade 4:**
 - projeção de ENA via SMAP estendido considerando a precipitação do modelo CFS de julho de 2026 até dezembro de 2026 (limite inferior do ensemble de vazões)
- **todos os casos consideram:**
 - simulação encadeada Newave e Decomp
 - despacho térmico por ordem de mérito
 - método de representação de diretrizes operativas

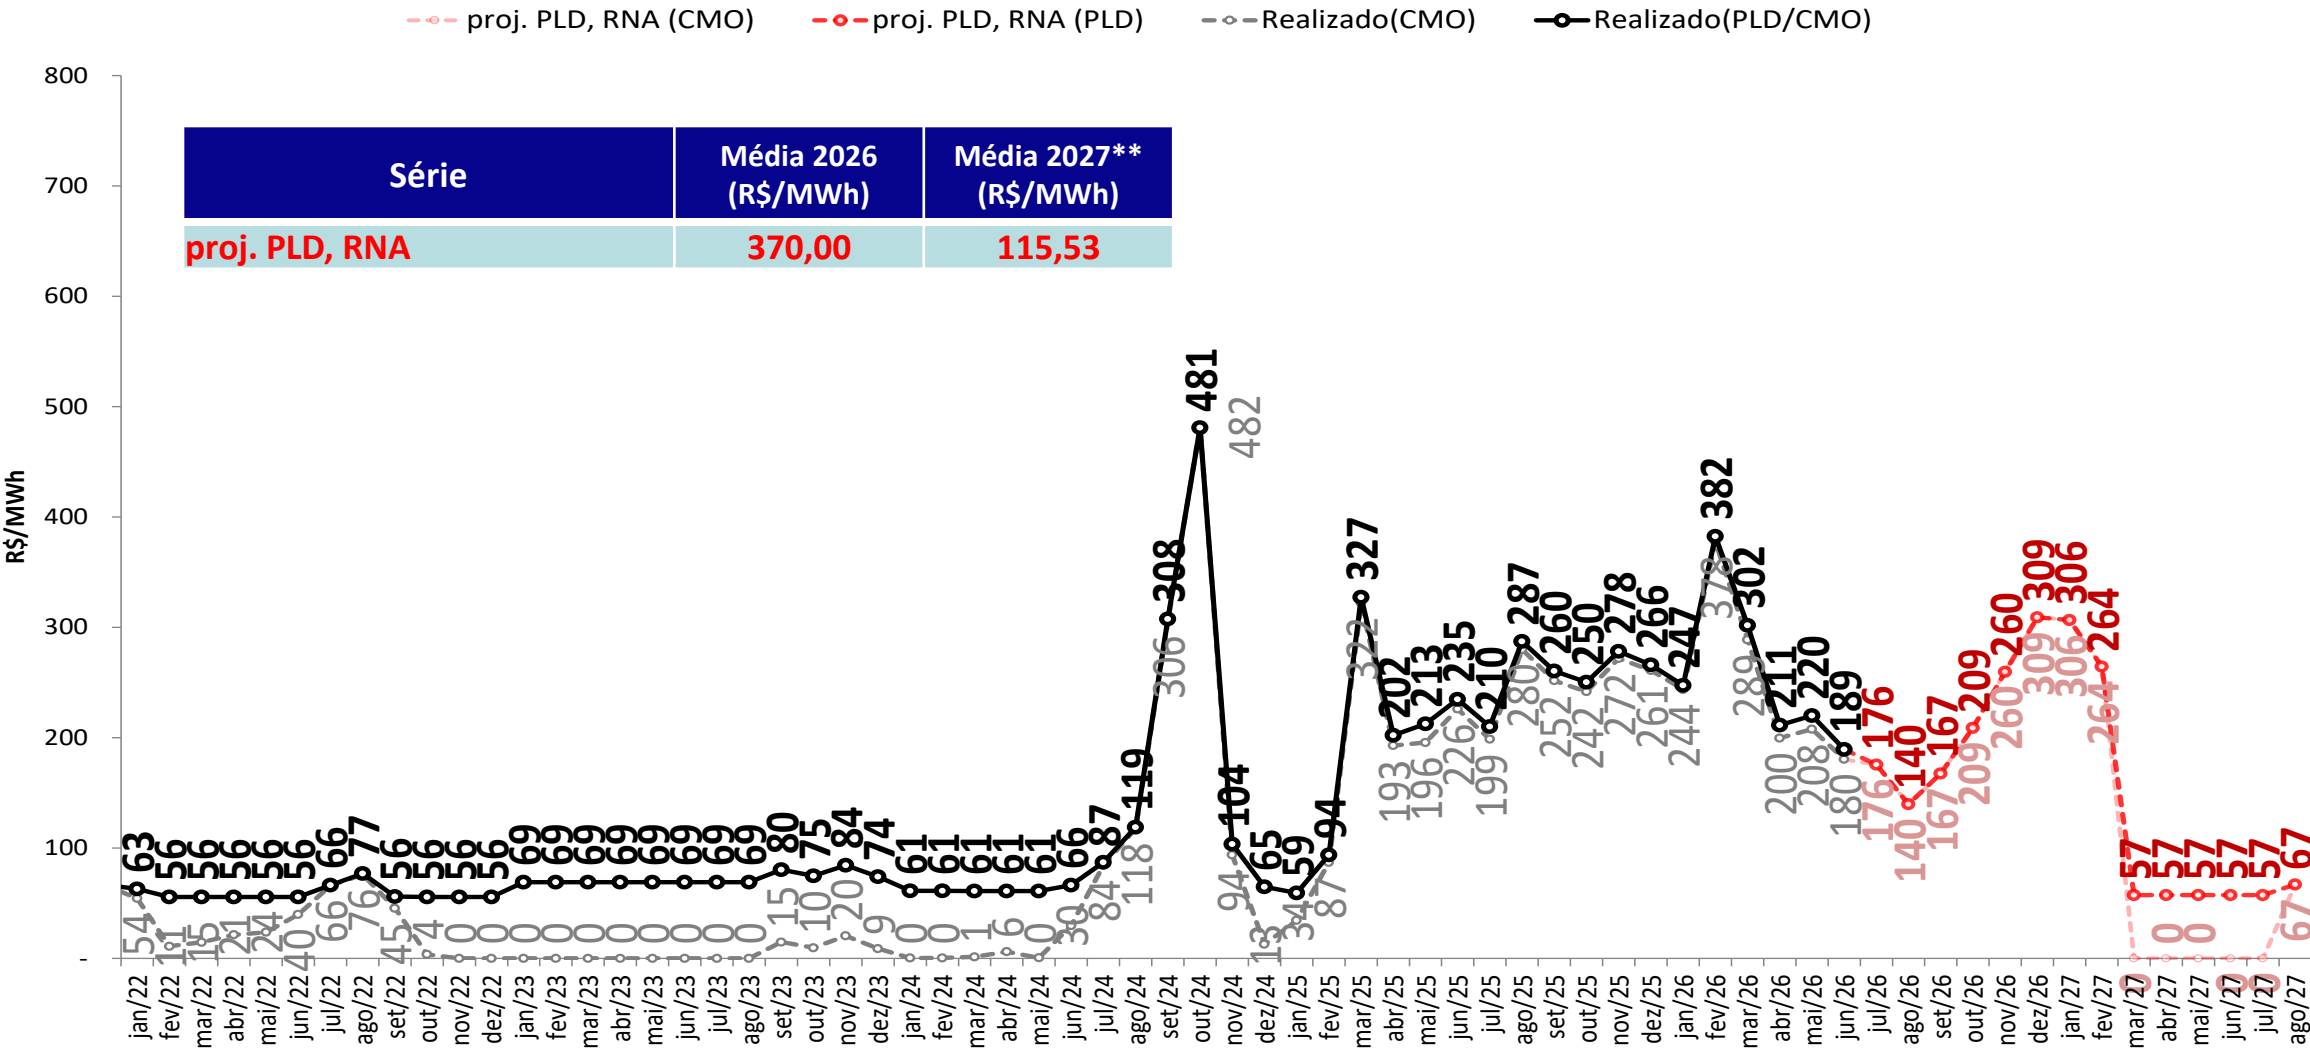

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – SE/CO

sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

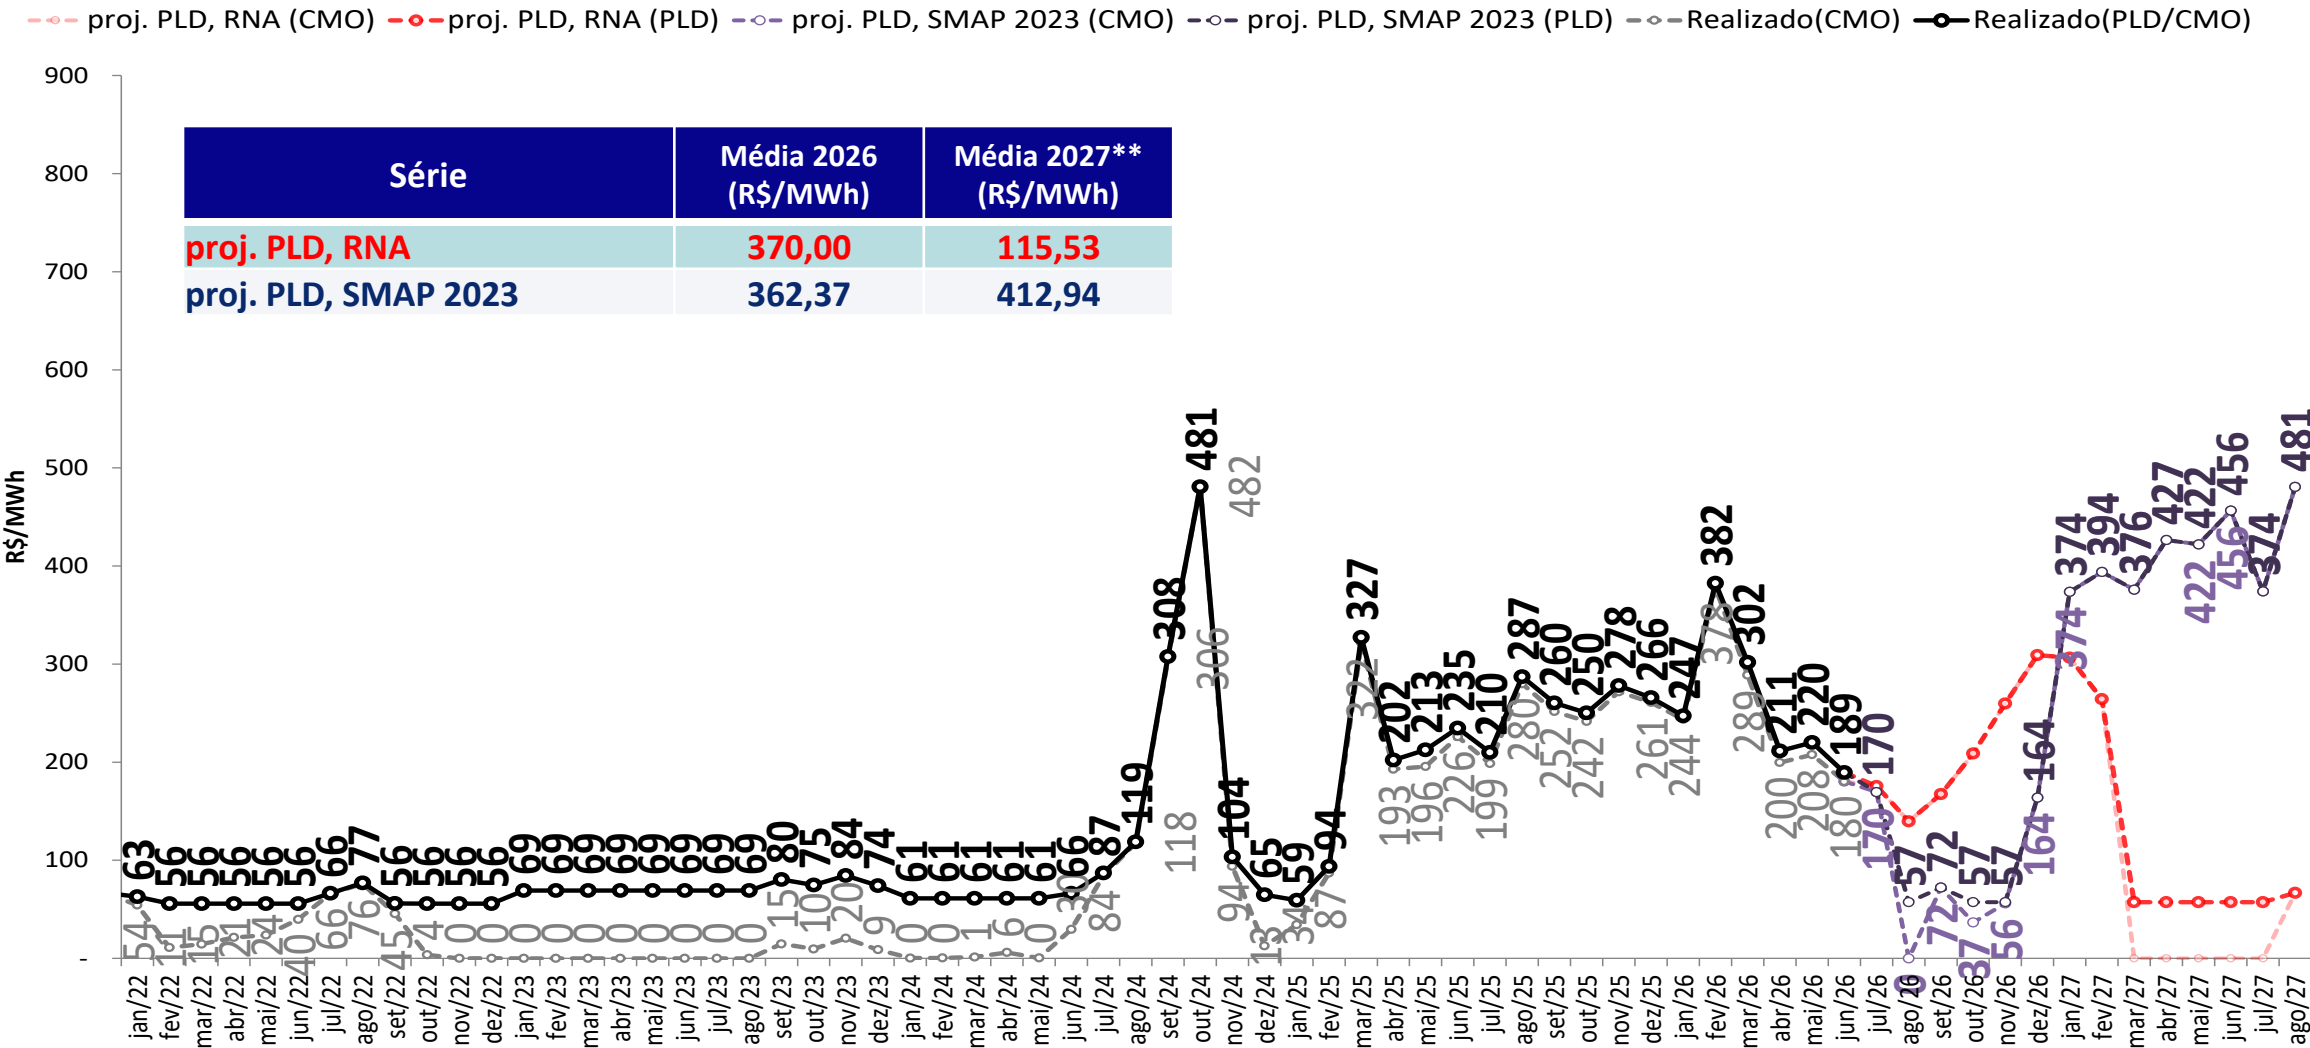


• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – SE/CO




sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

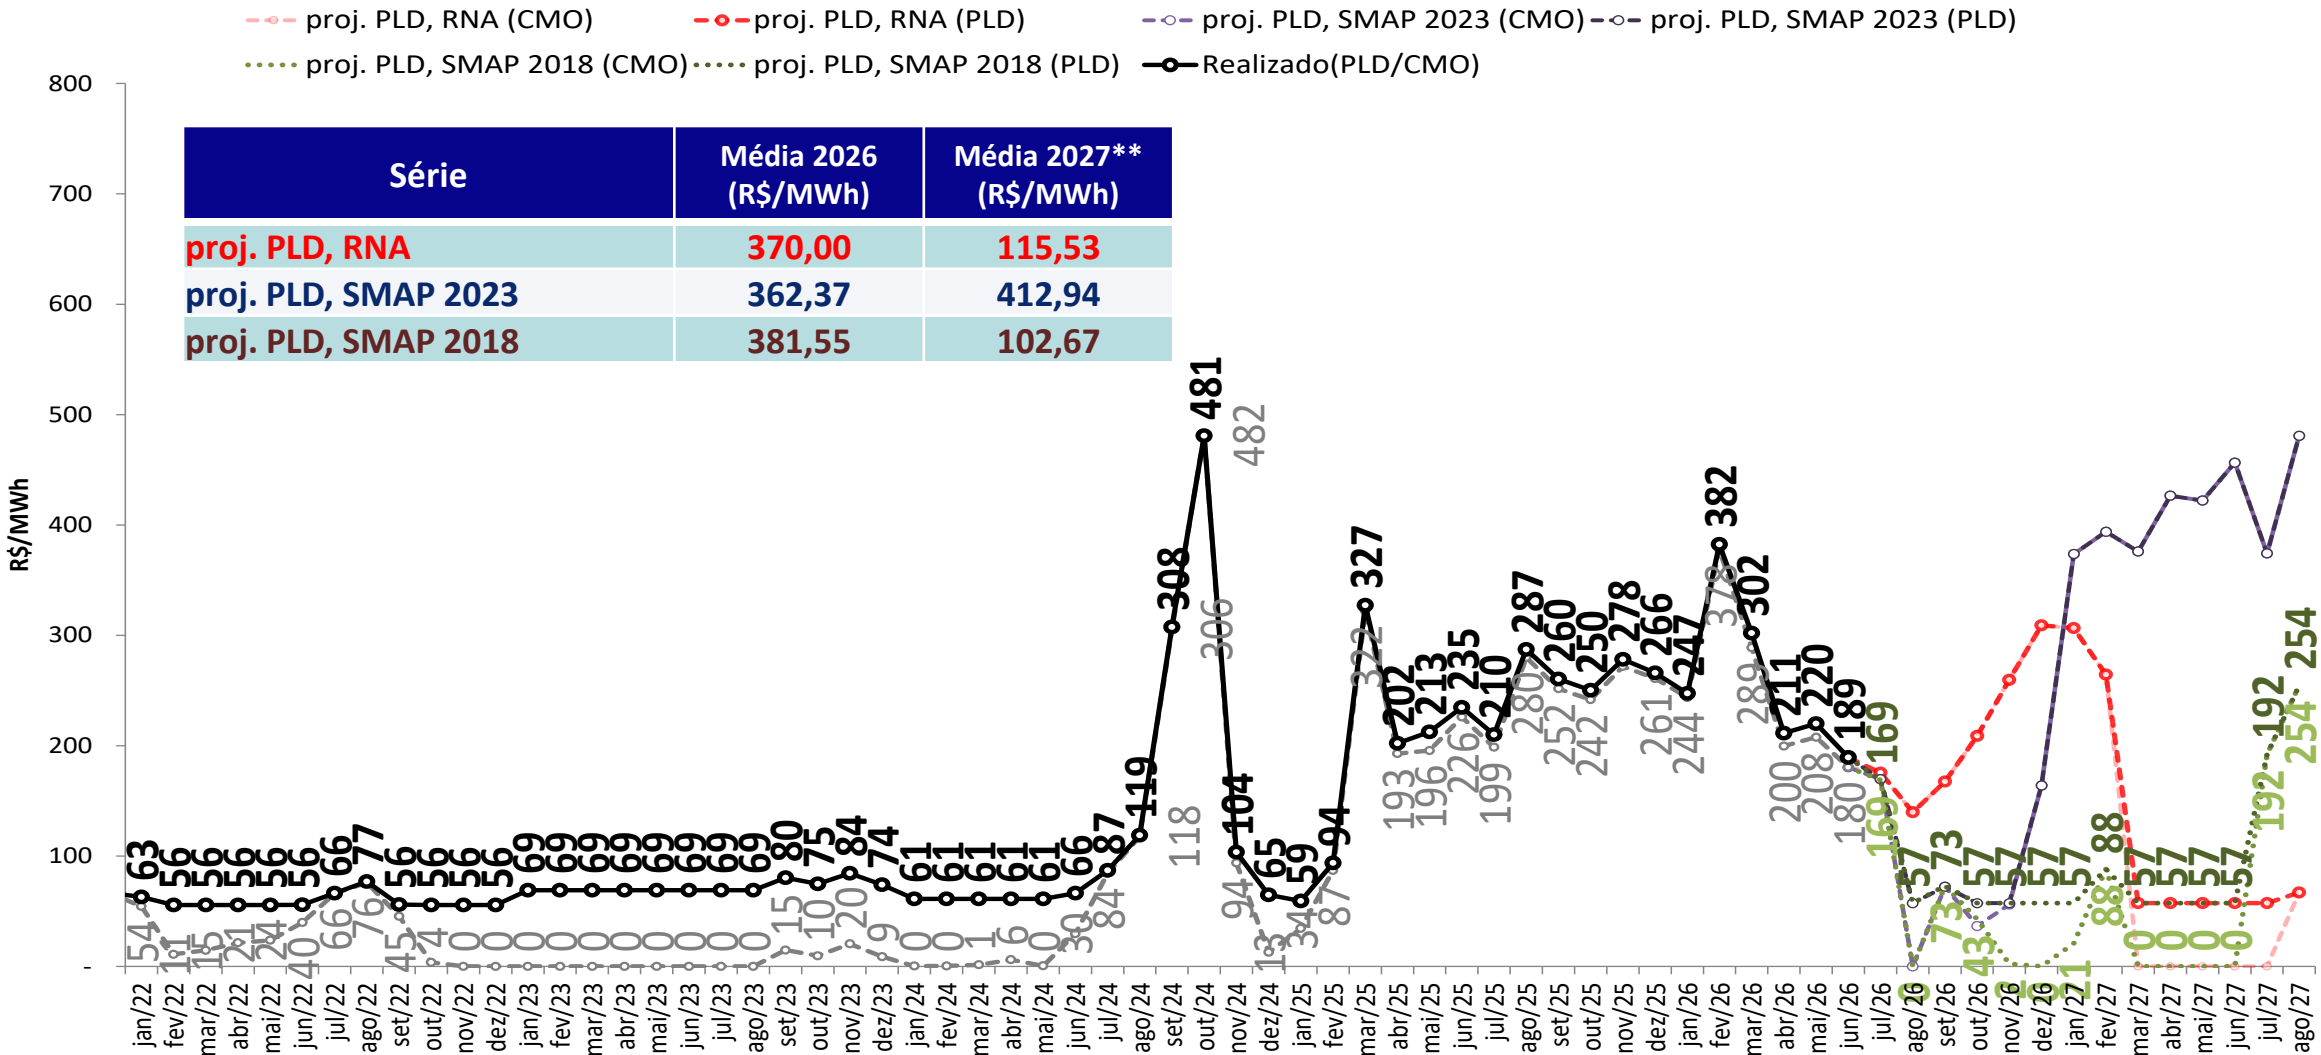

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – SE/CO

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

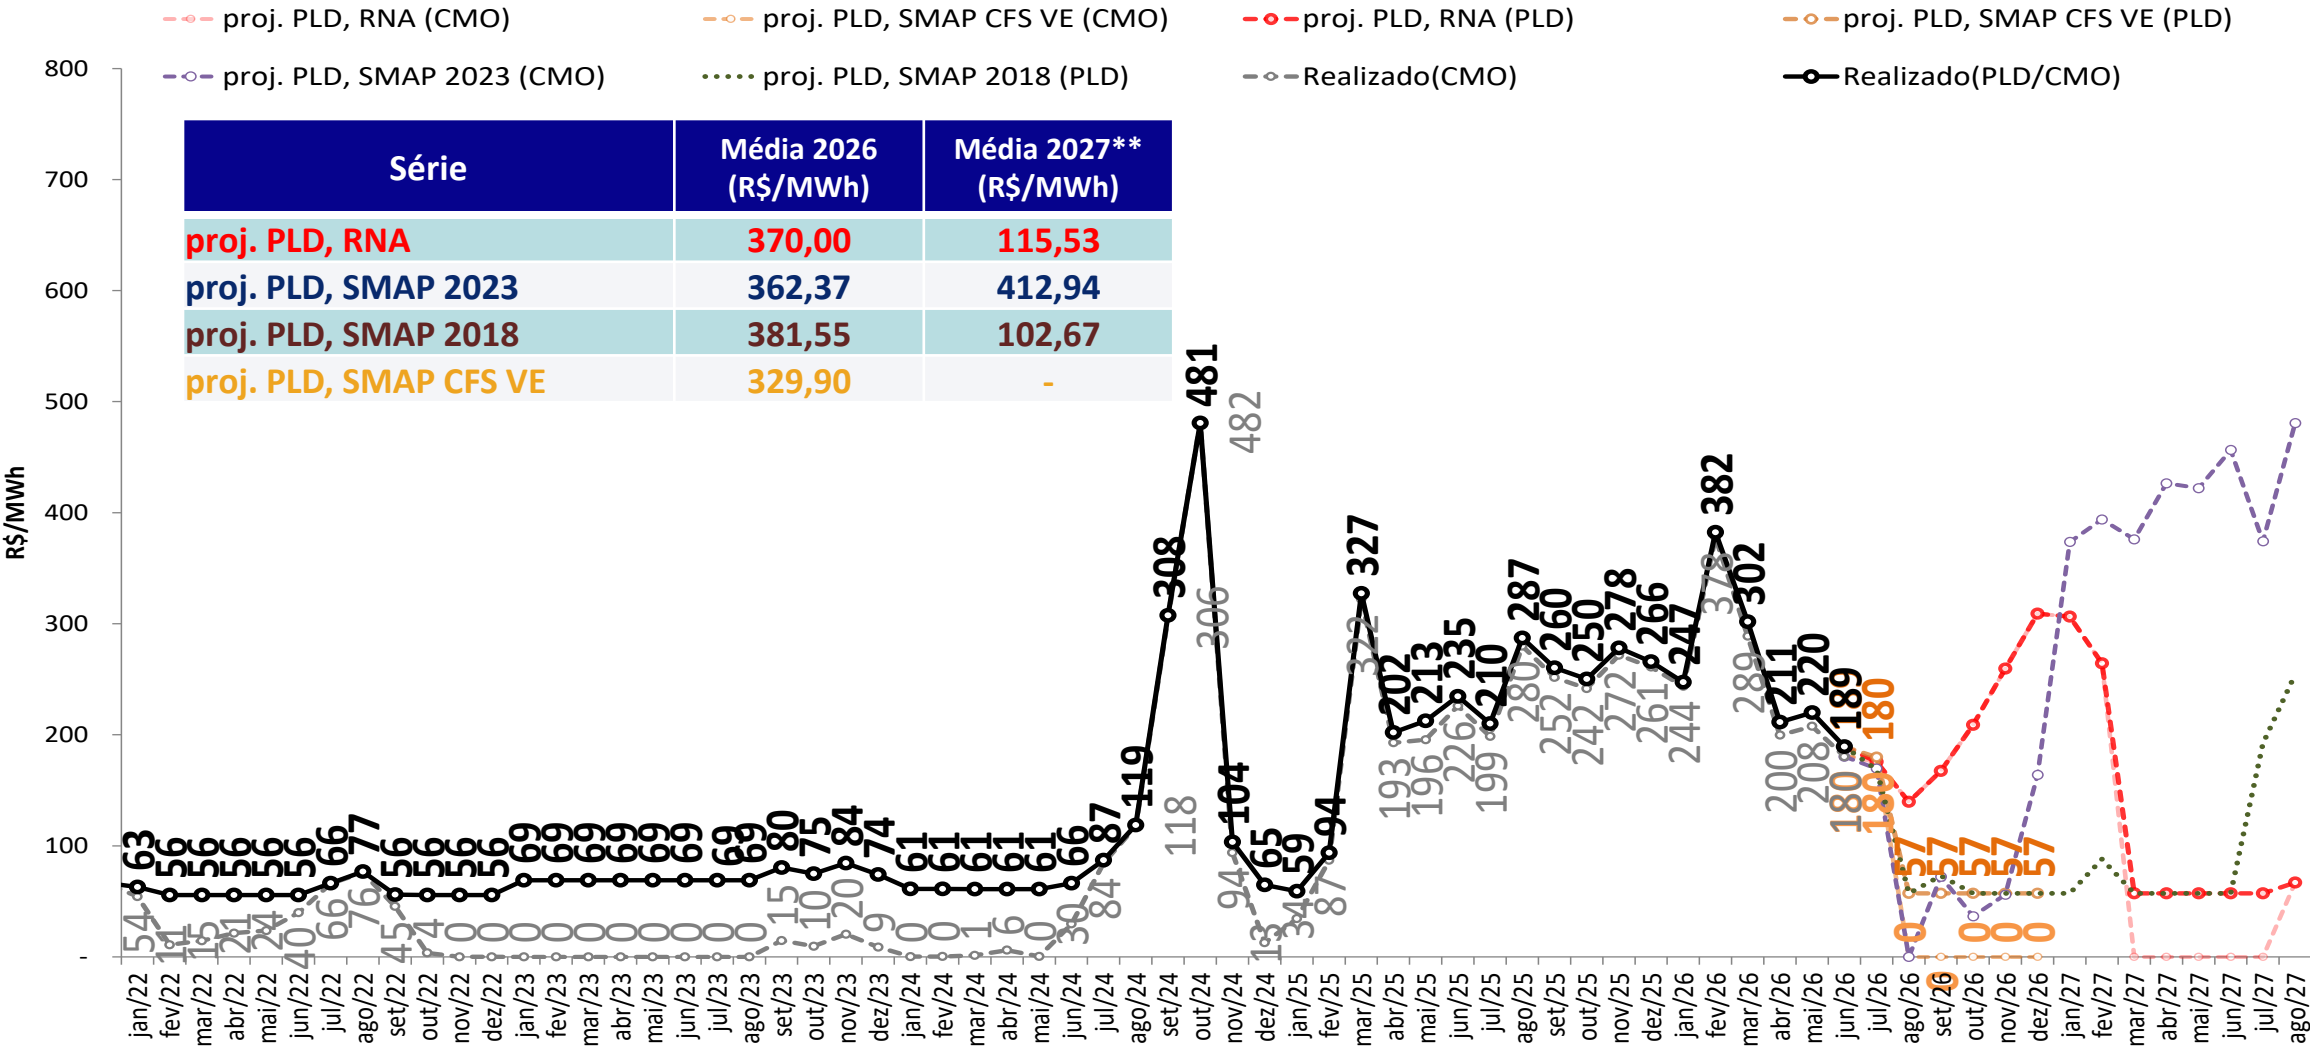


• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – SE/CO




sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

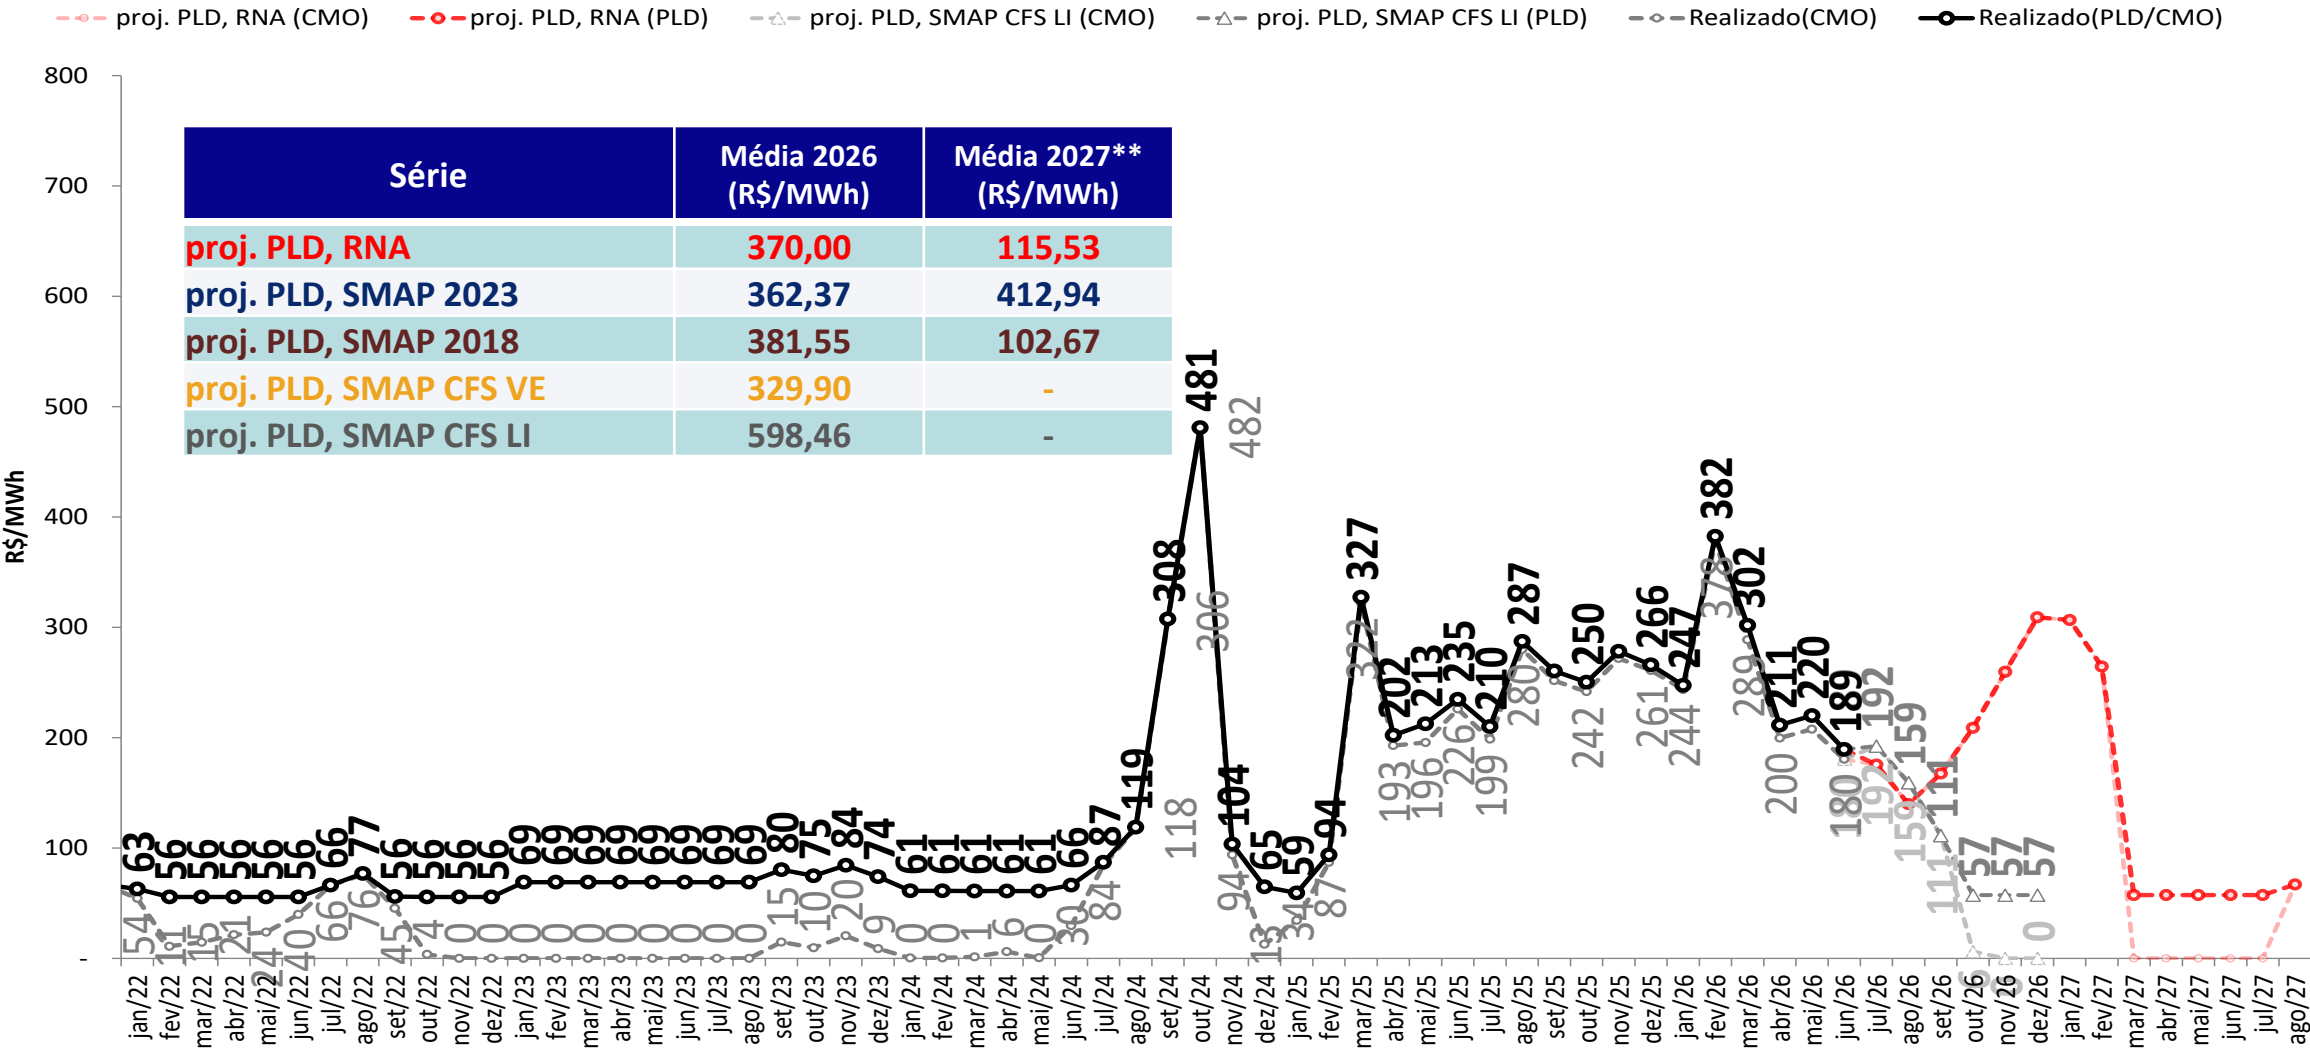


- Foram considerados:
 - 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
- ** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Sul
proj. PLD RNA

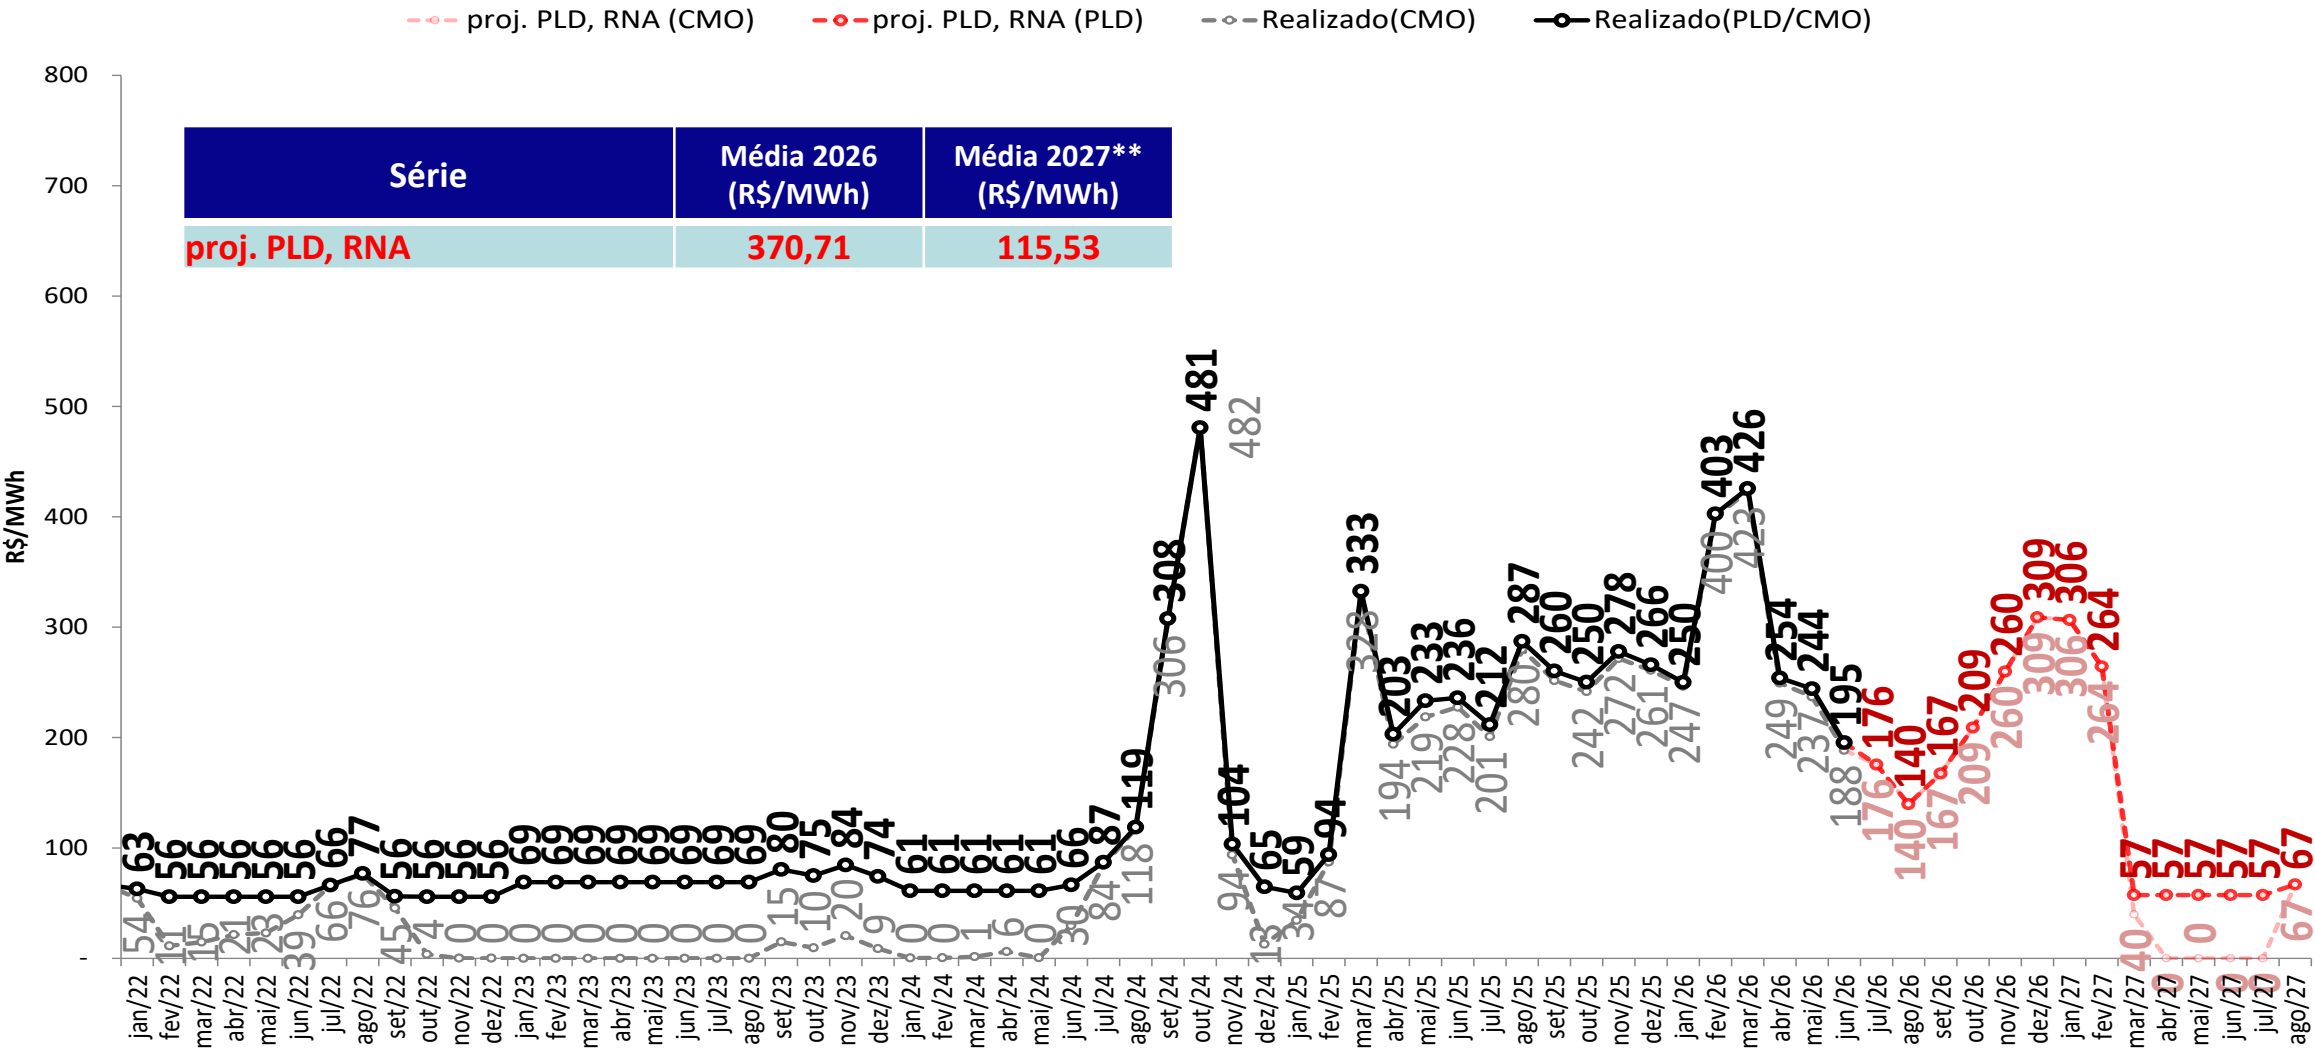


• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Sul
sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

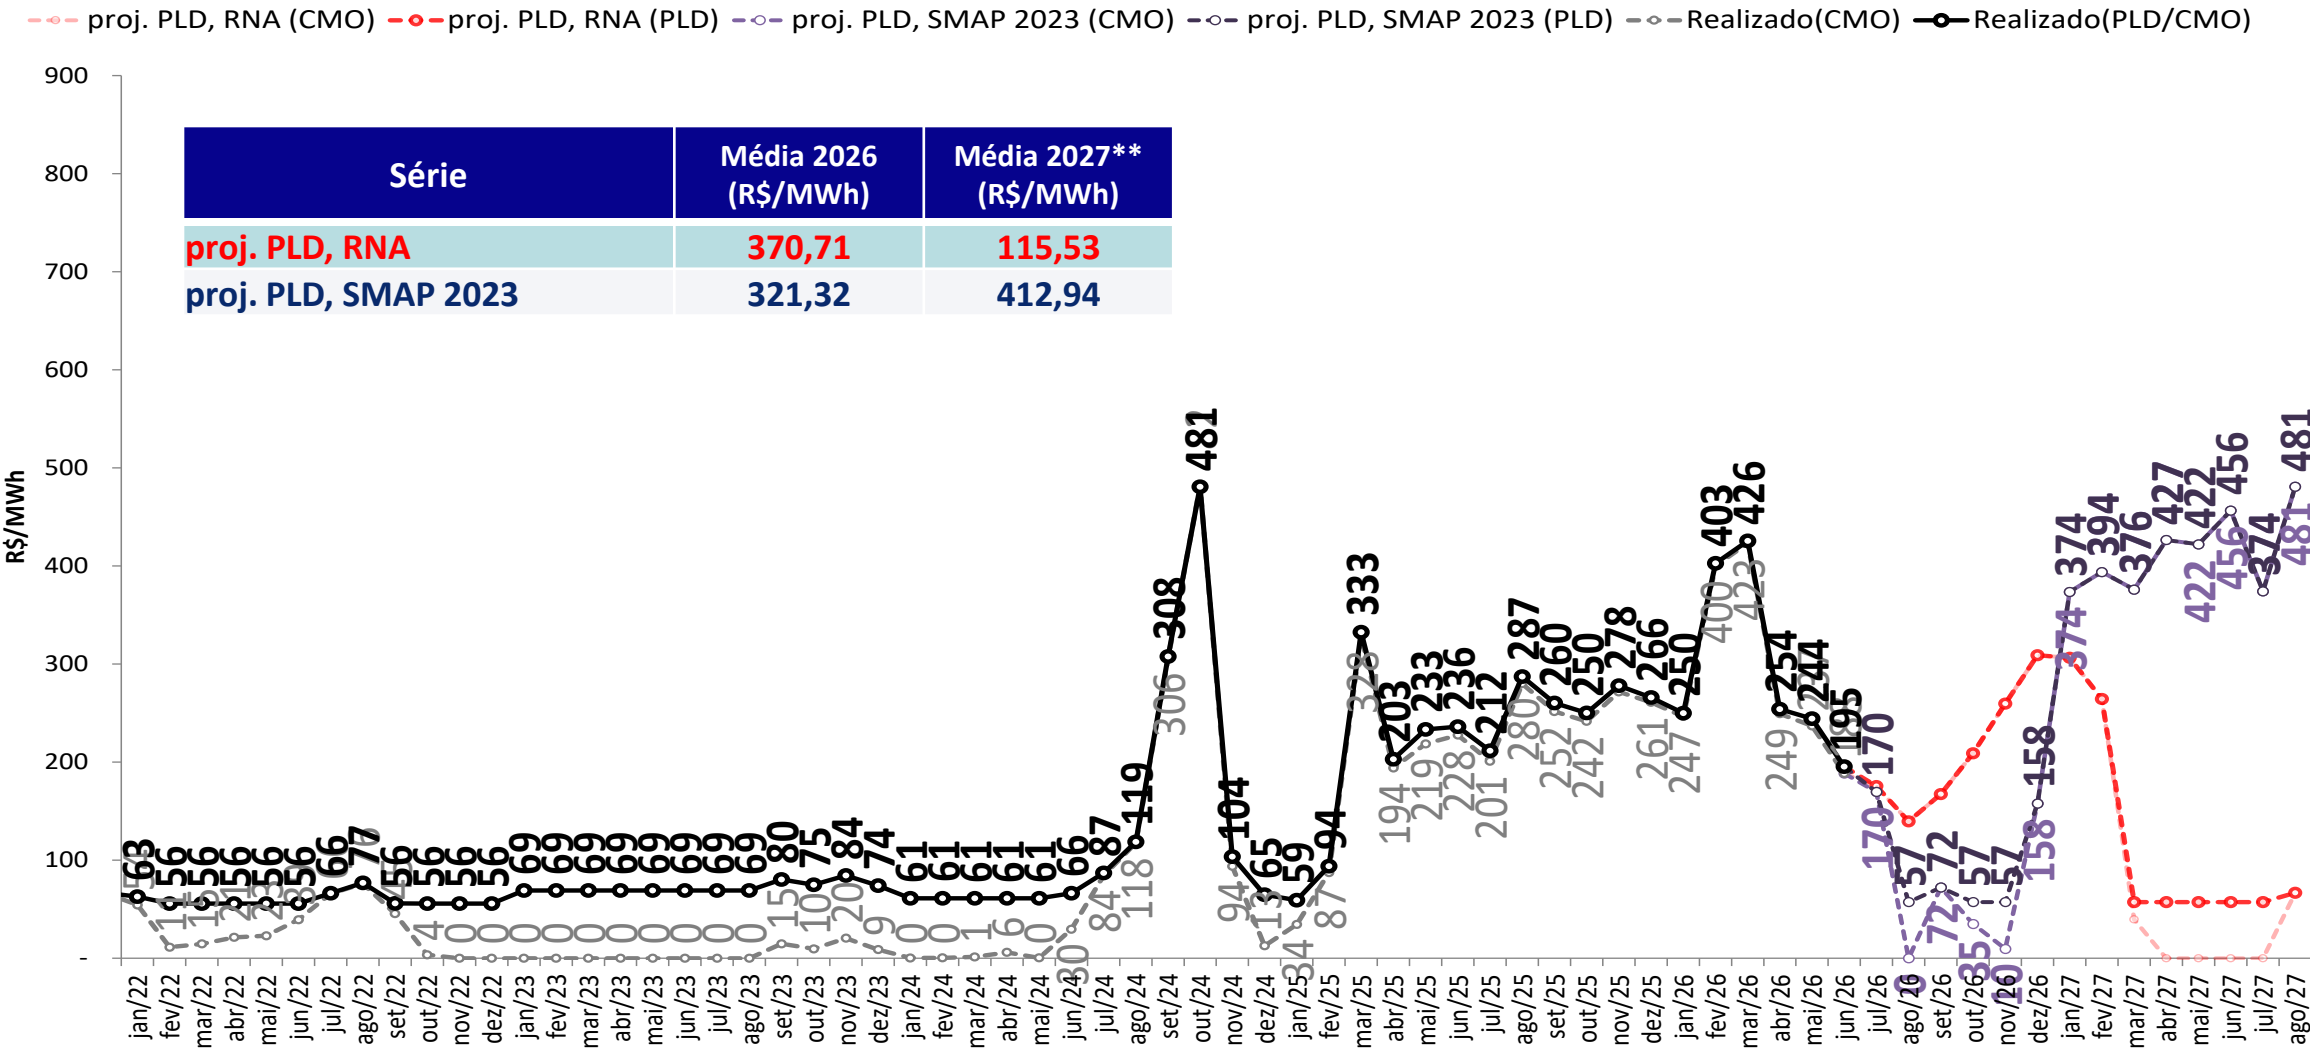

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027


projeção do PLD – Sul
sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

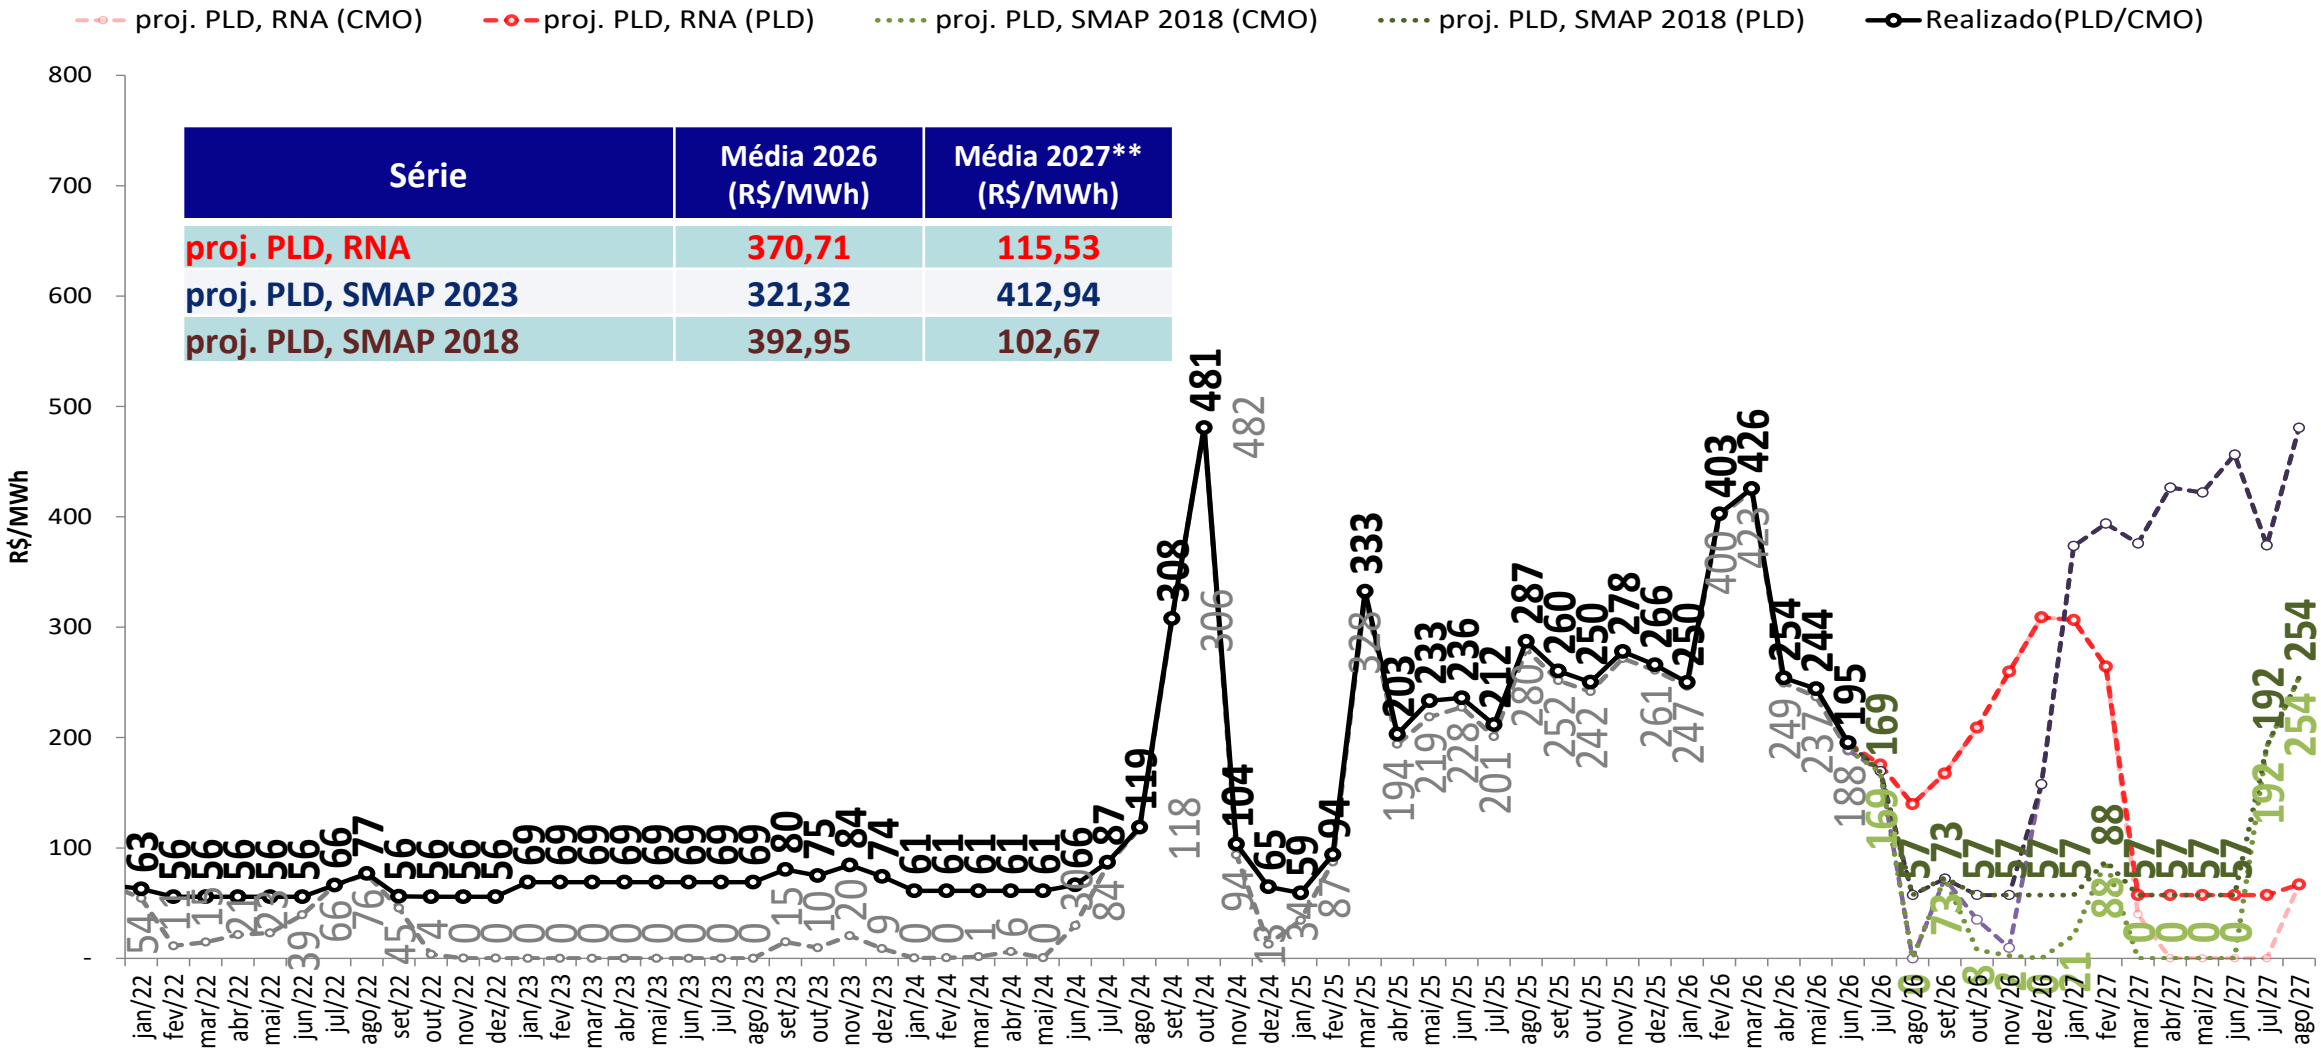

- Foram considerados:
 - 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
- ** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Sul


sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

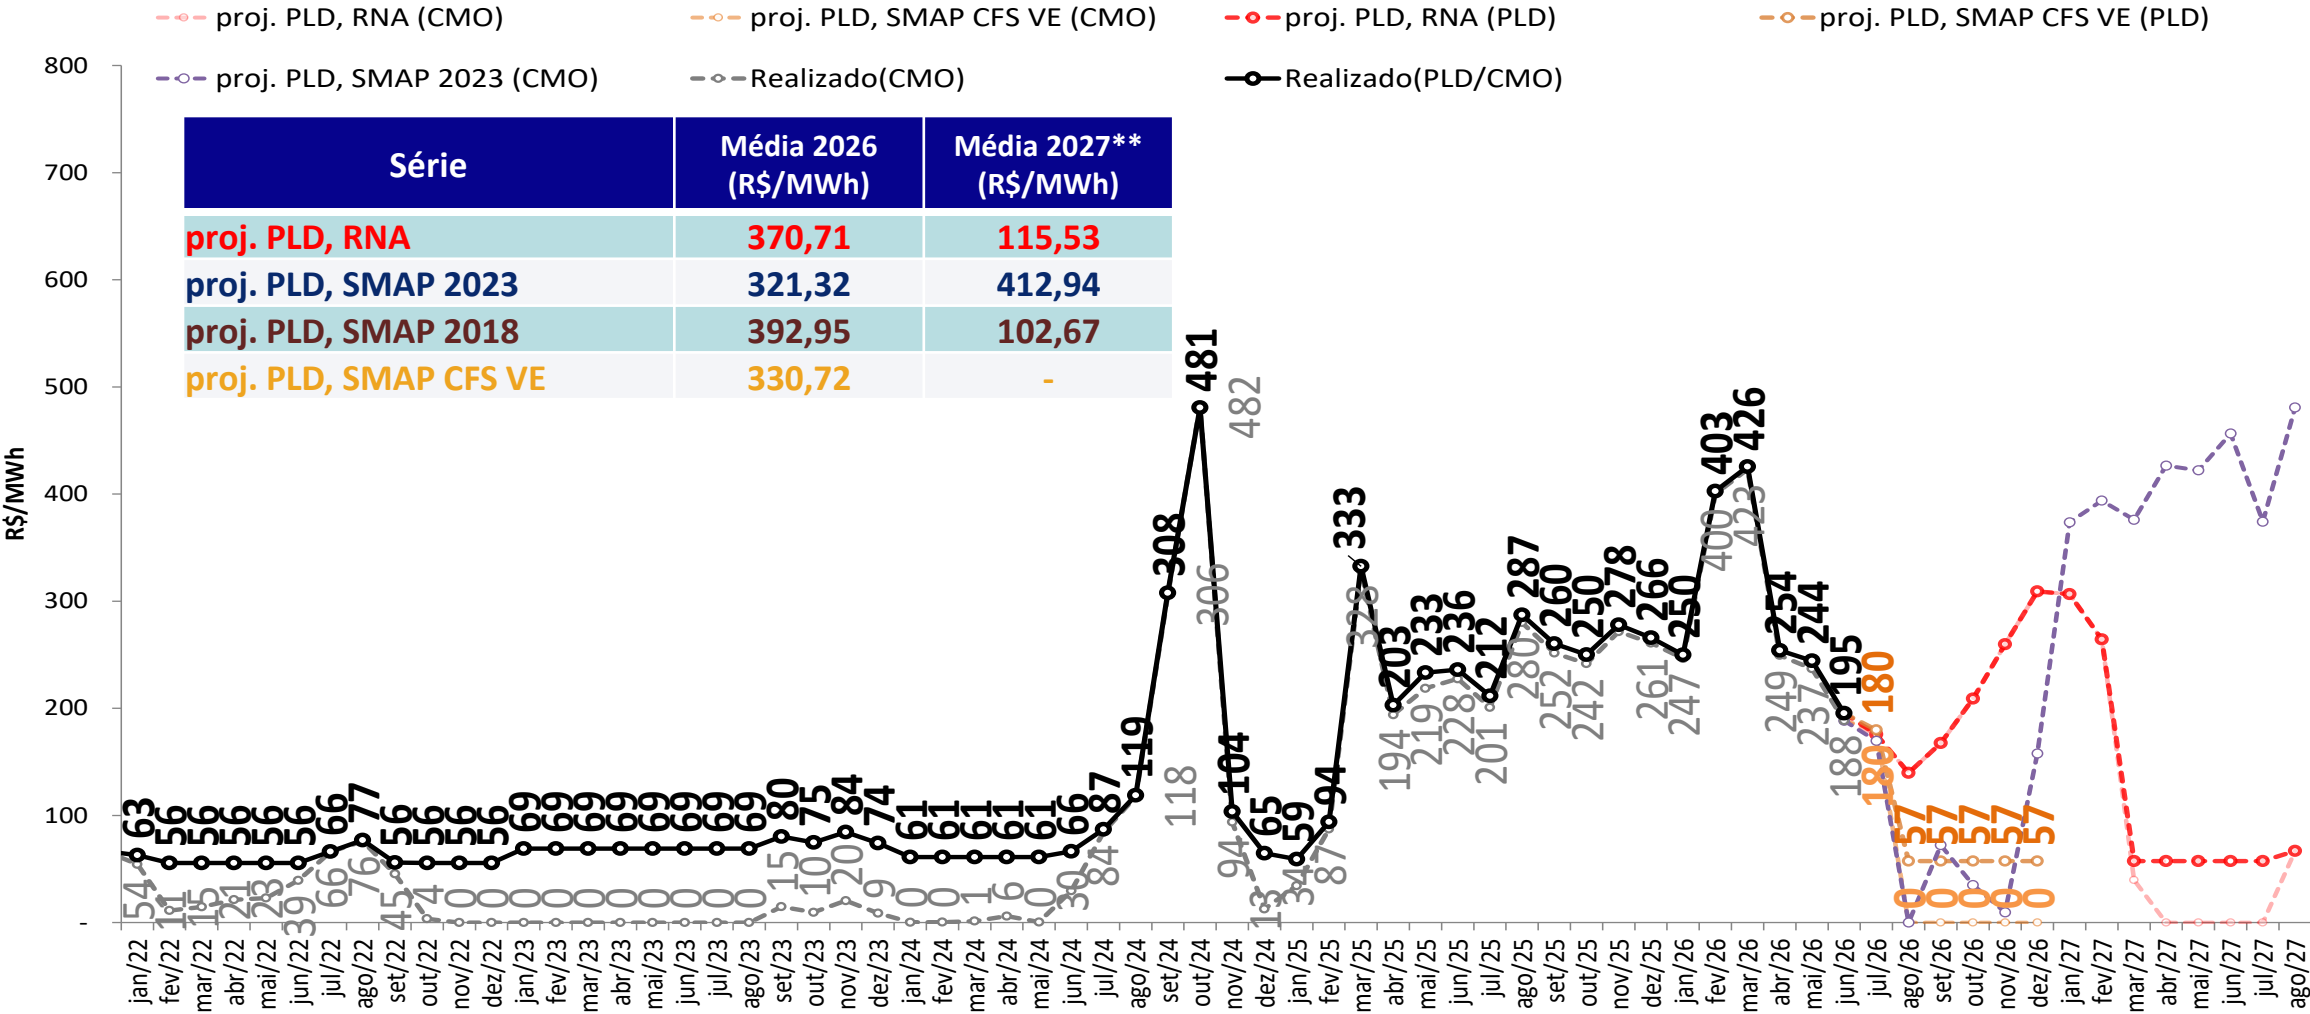

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Sul


sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

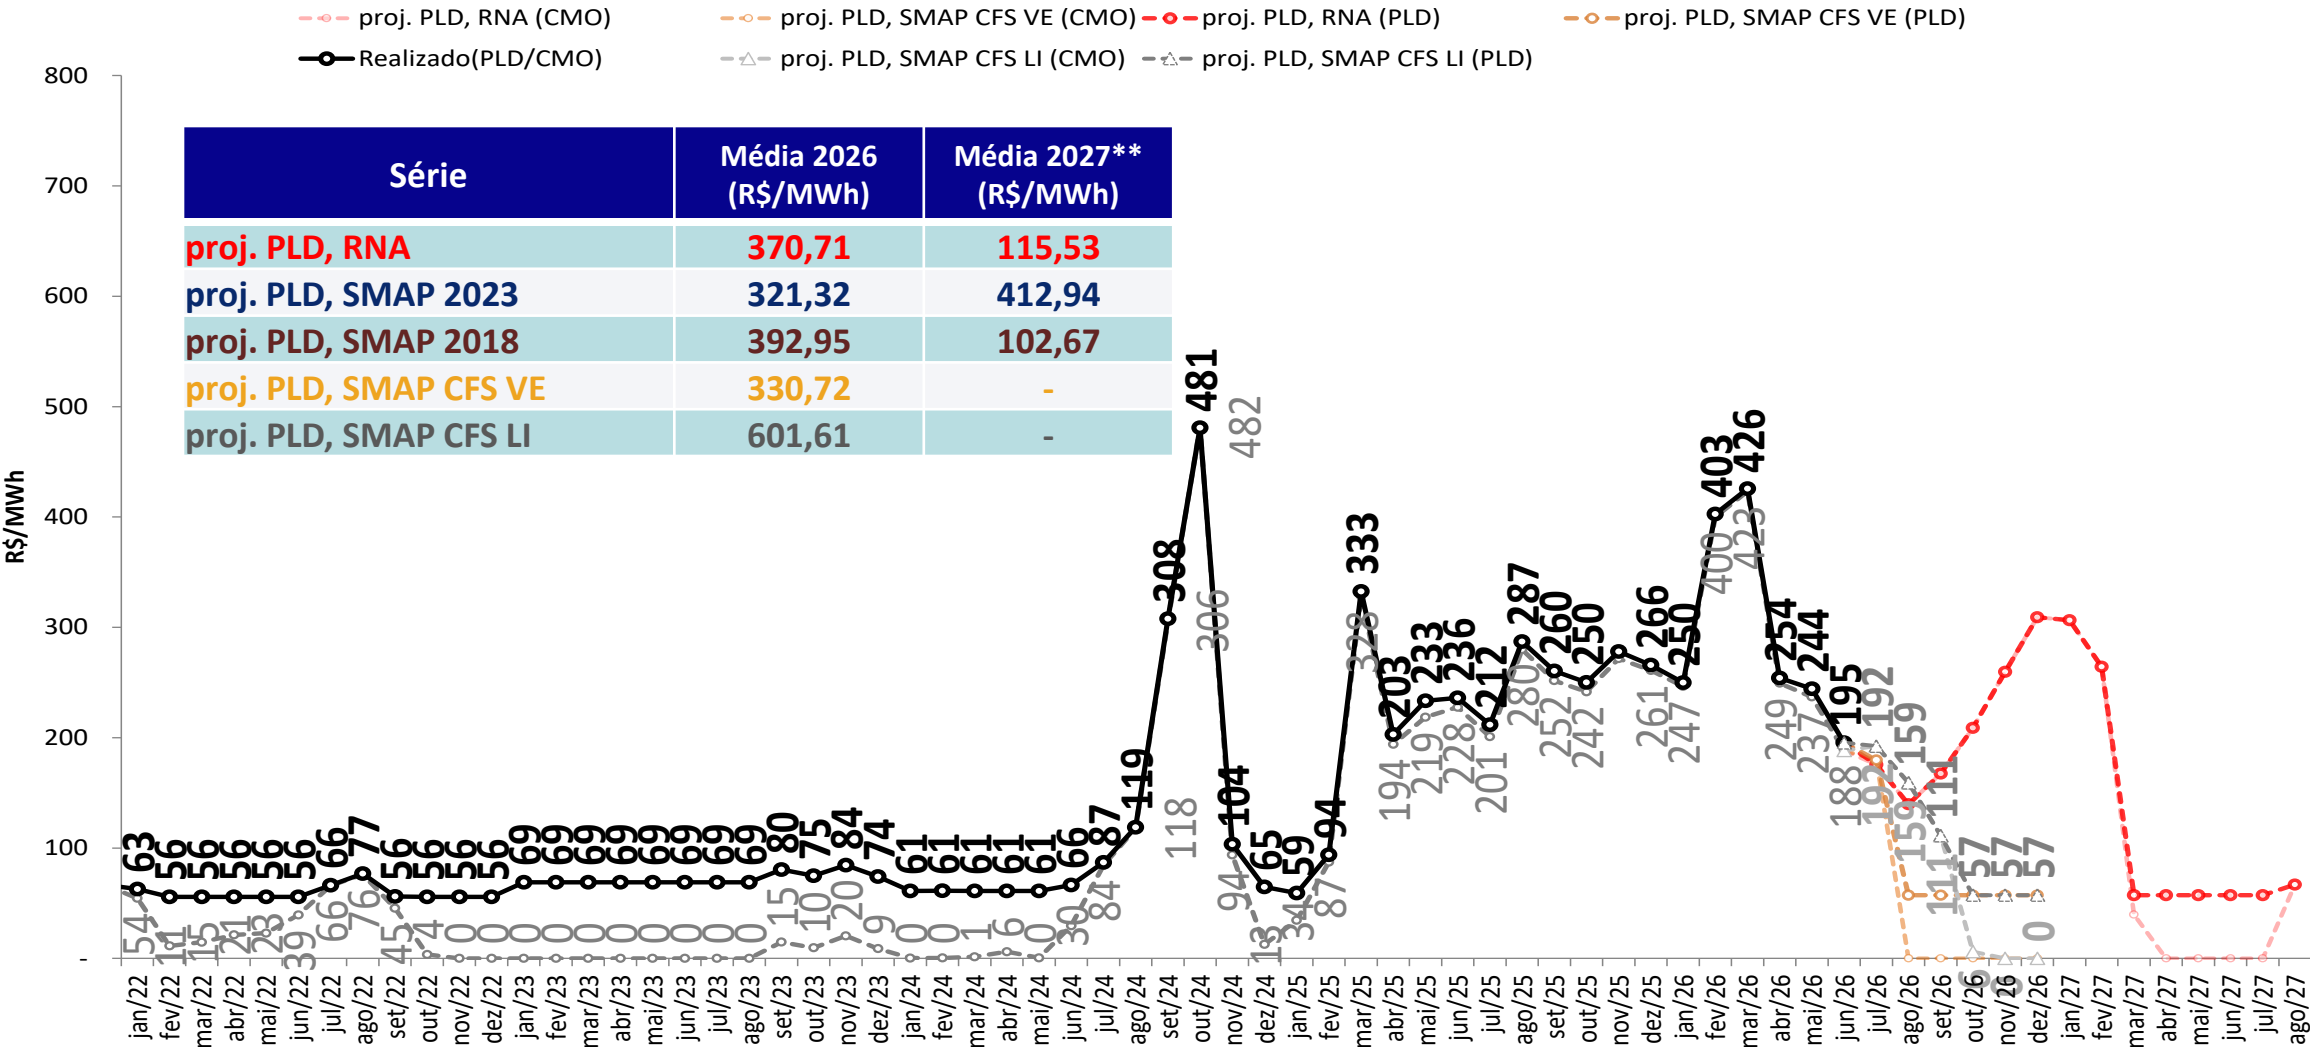

- Foram considerados:
 - 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
- ** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027


projeção do PLD – Nordeste

proj. PLD RNA

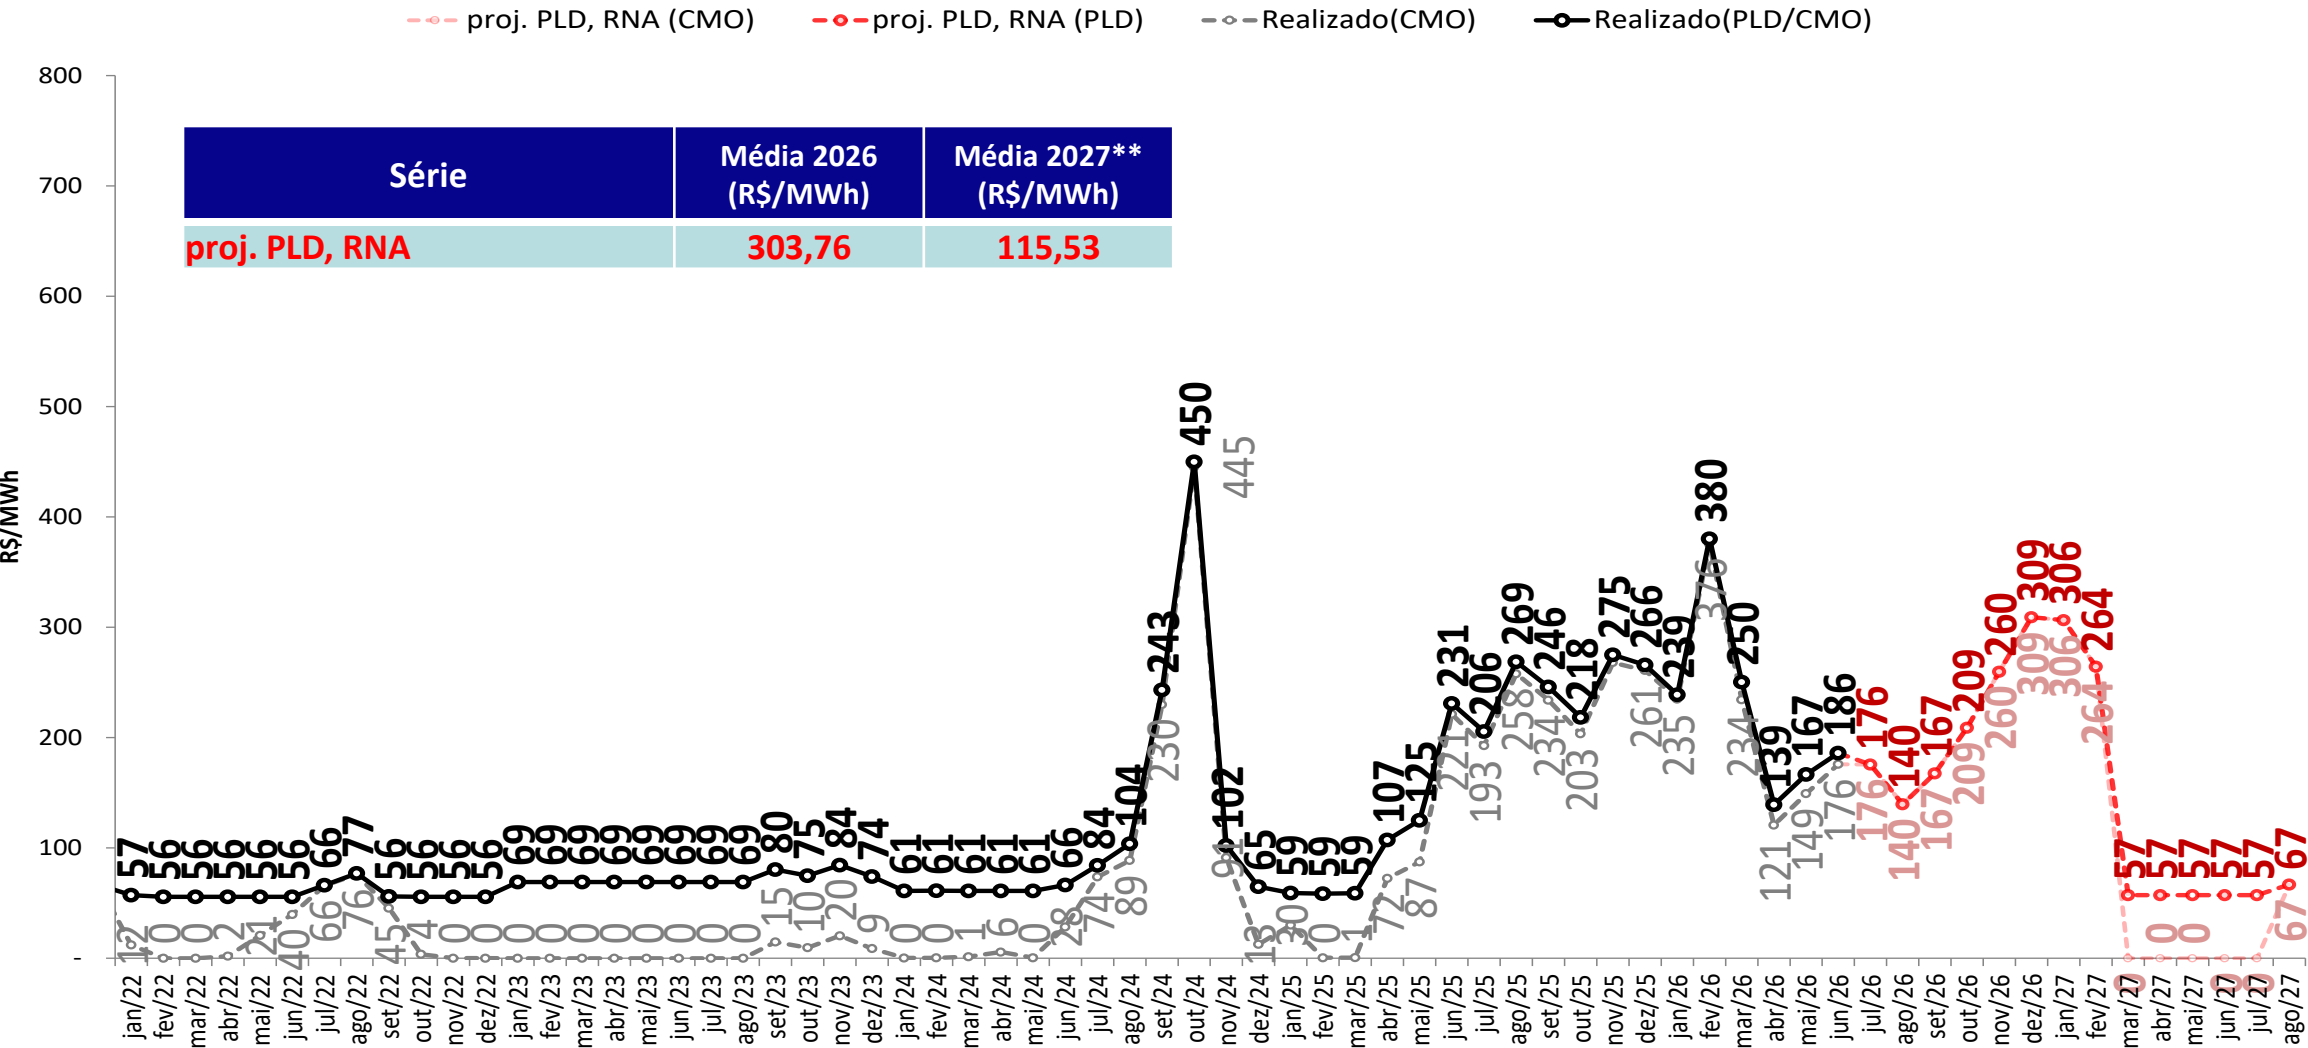


• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Nordeste
sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

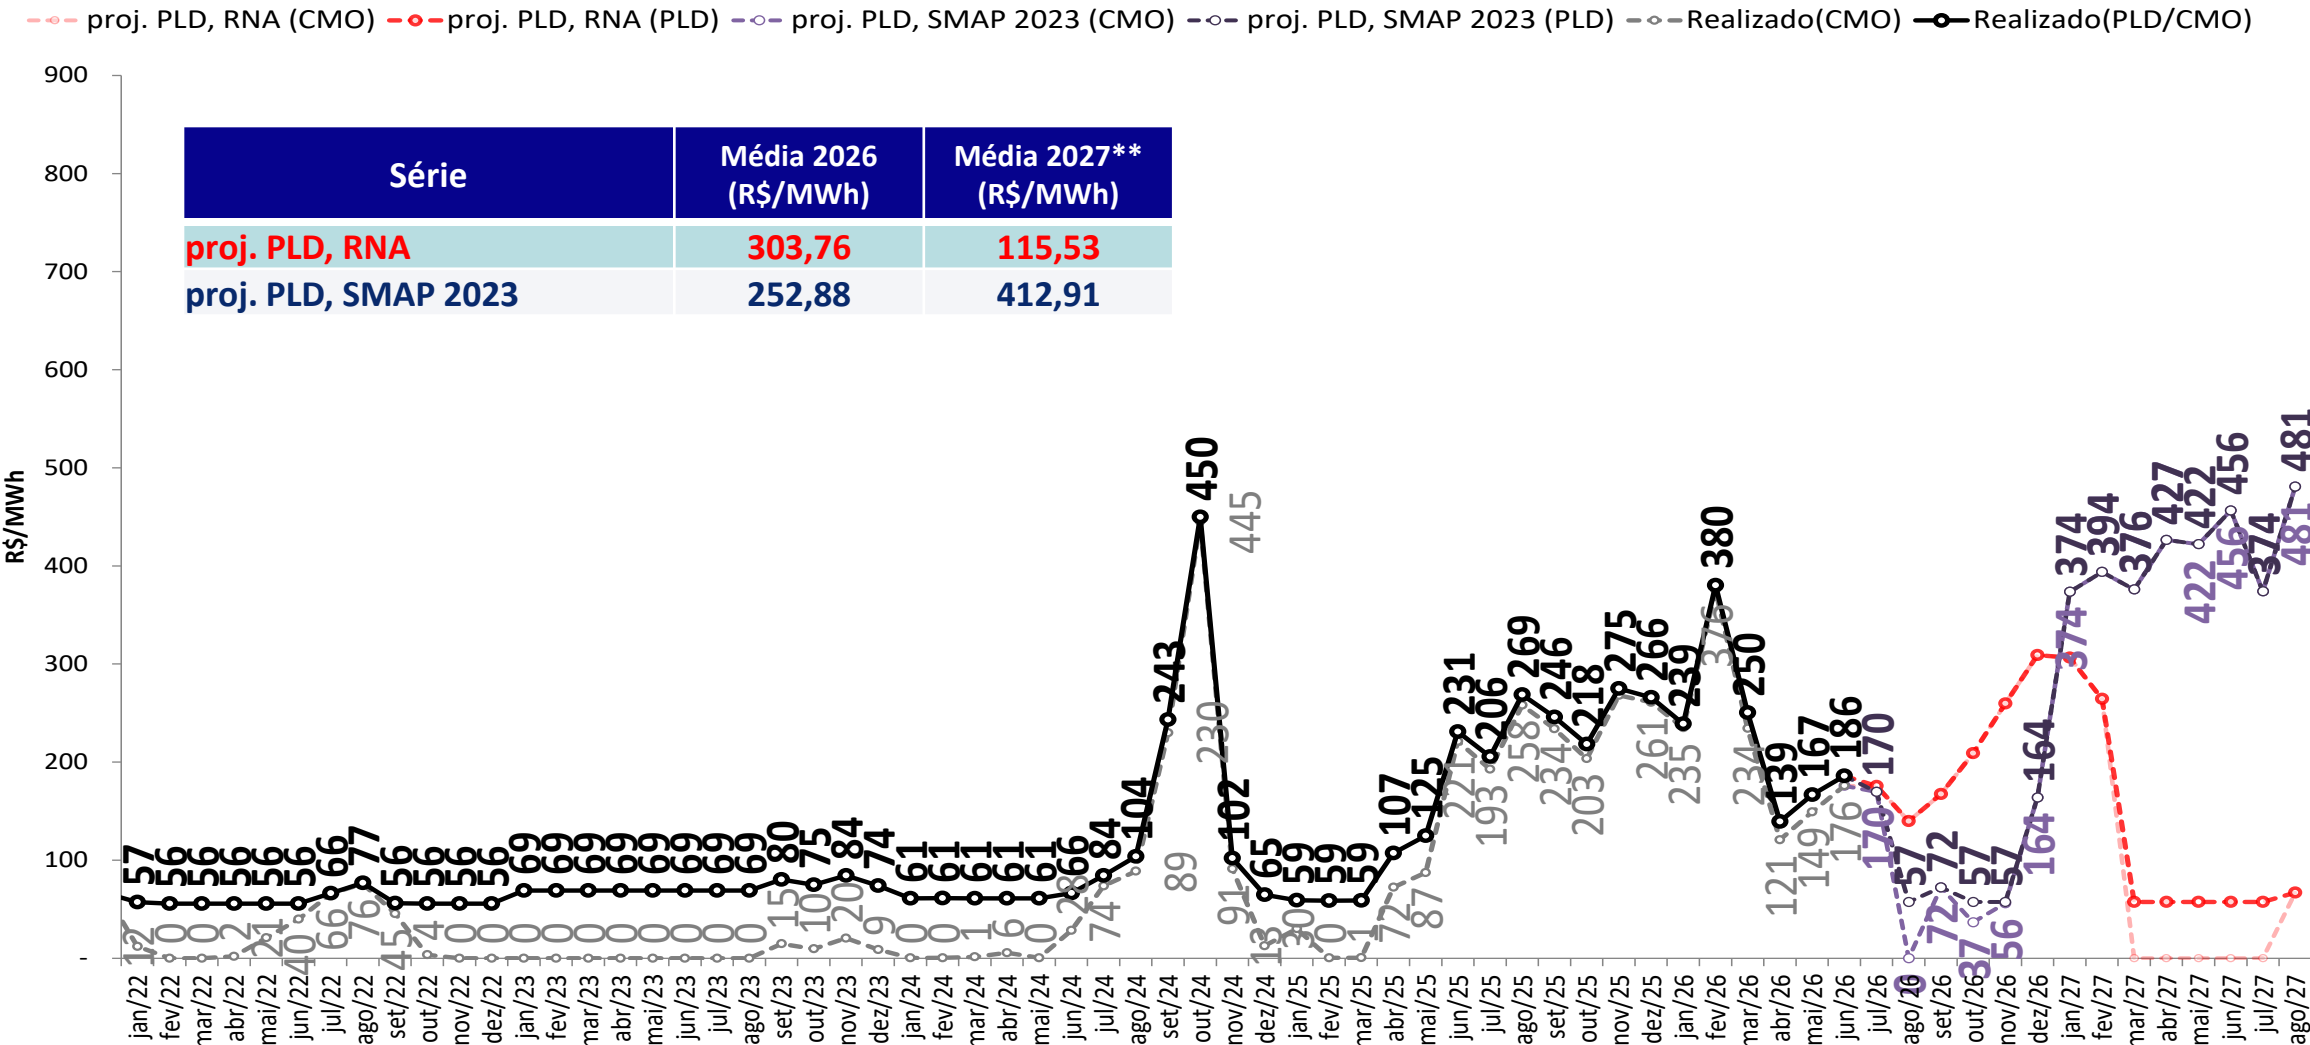

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027


projeção do PLD – Nordeste
sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

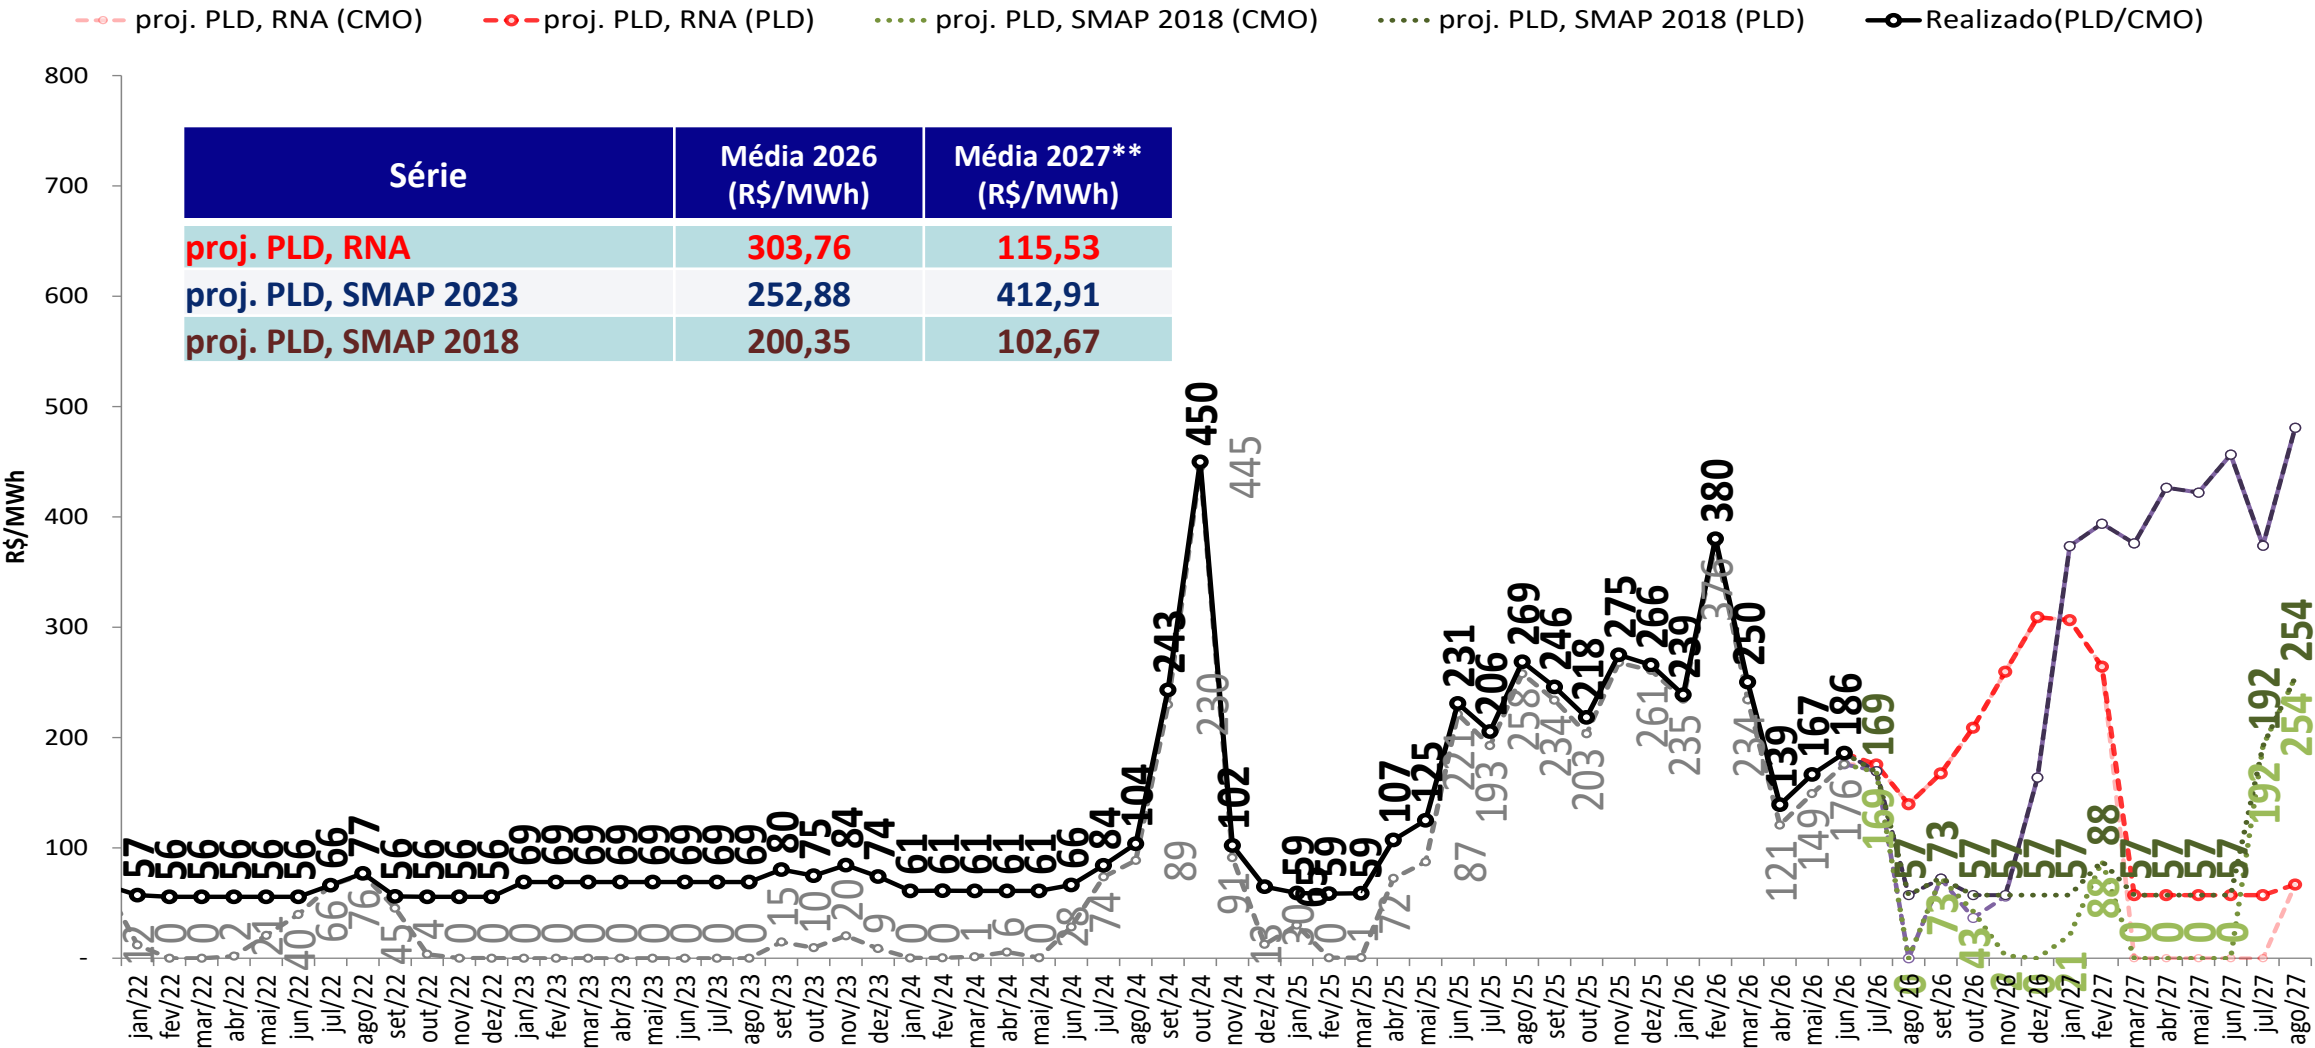

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027


projeção do PLD – Nordeste

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

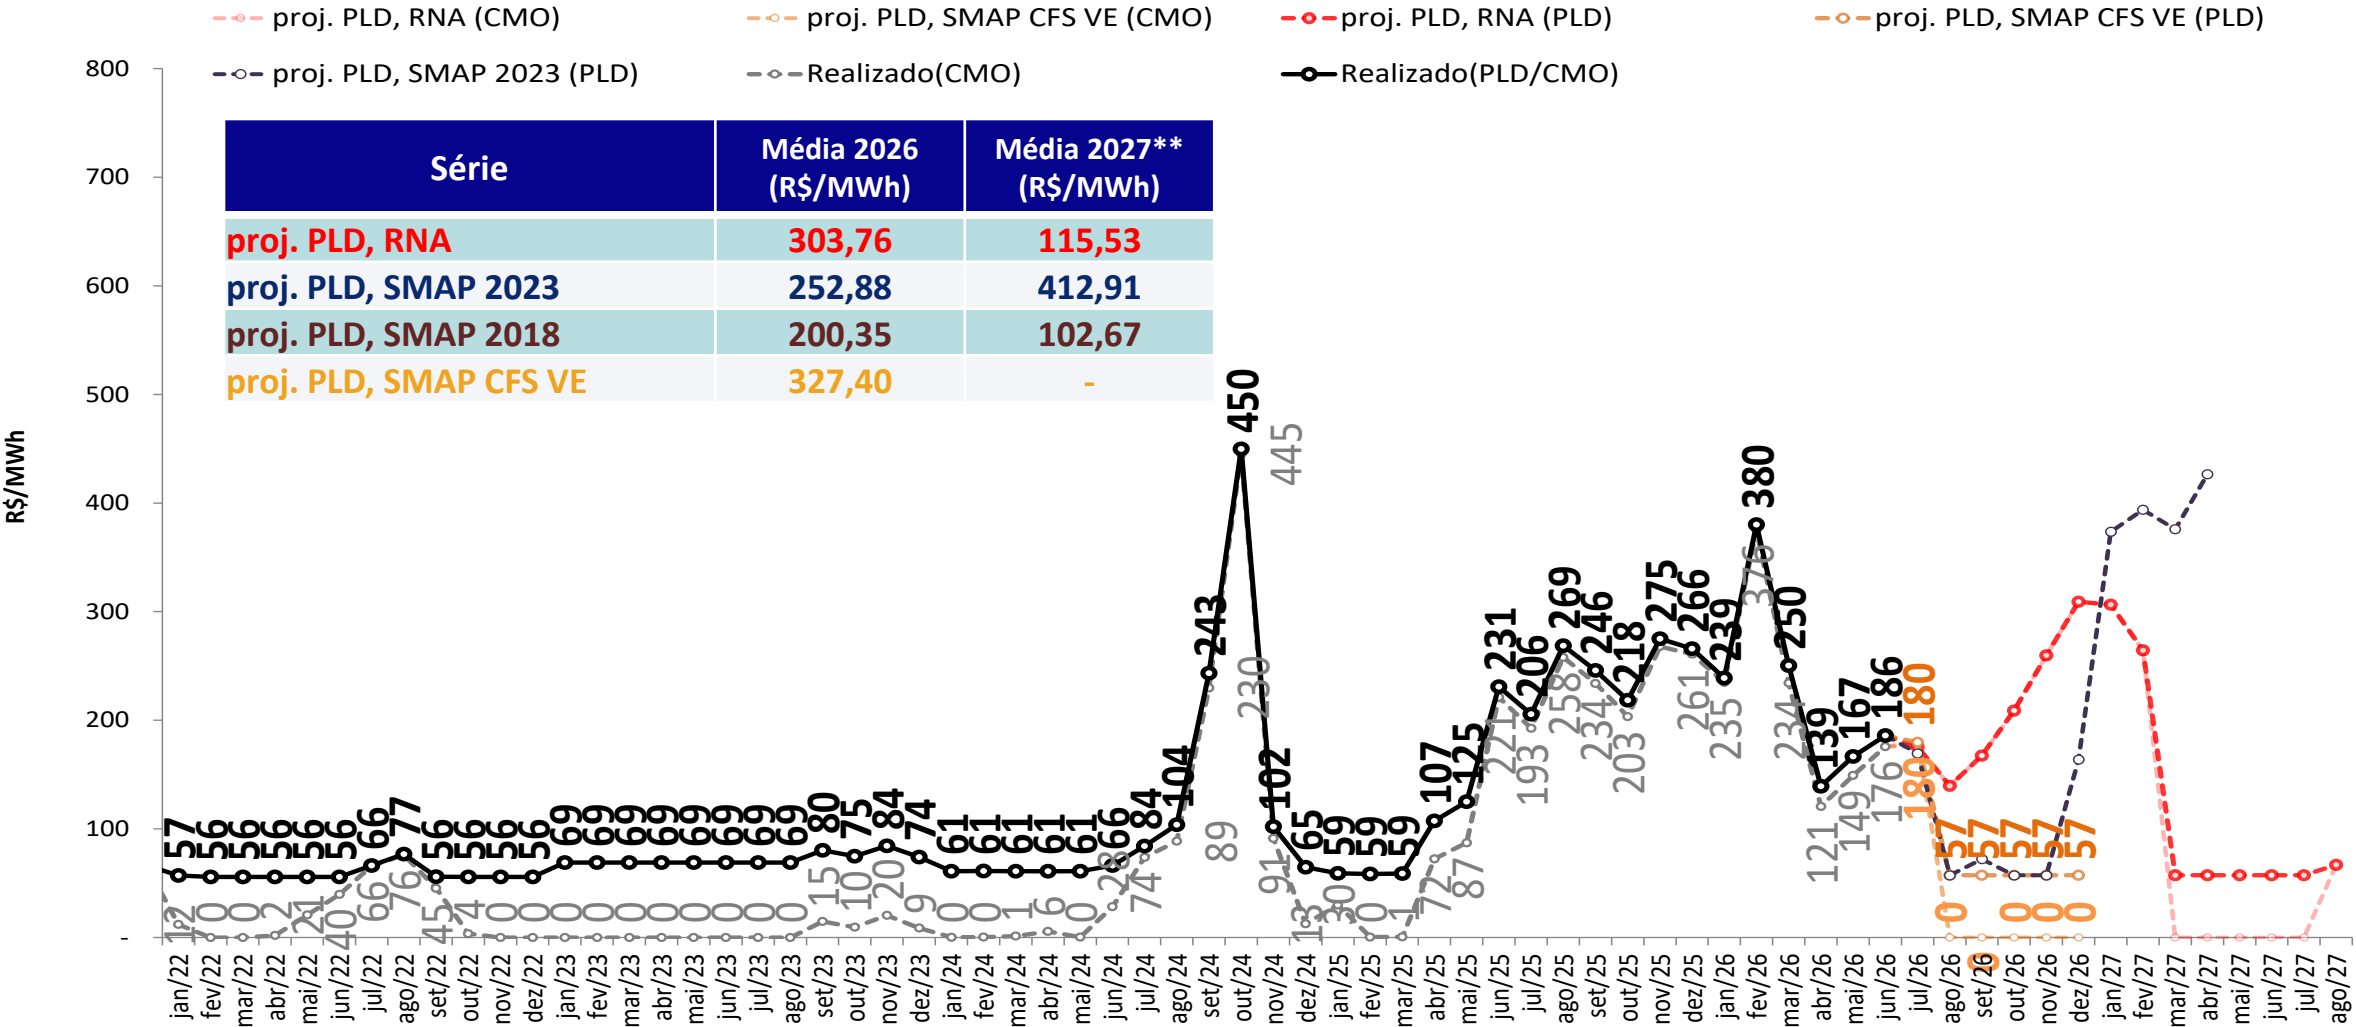


• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Nordeste
sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

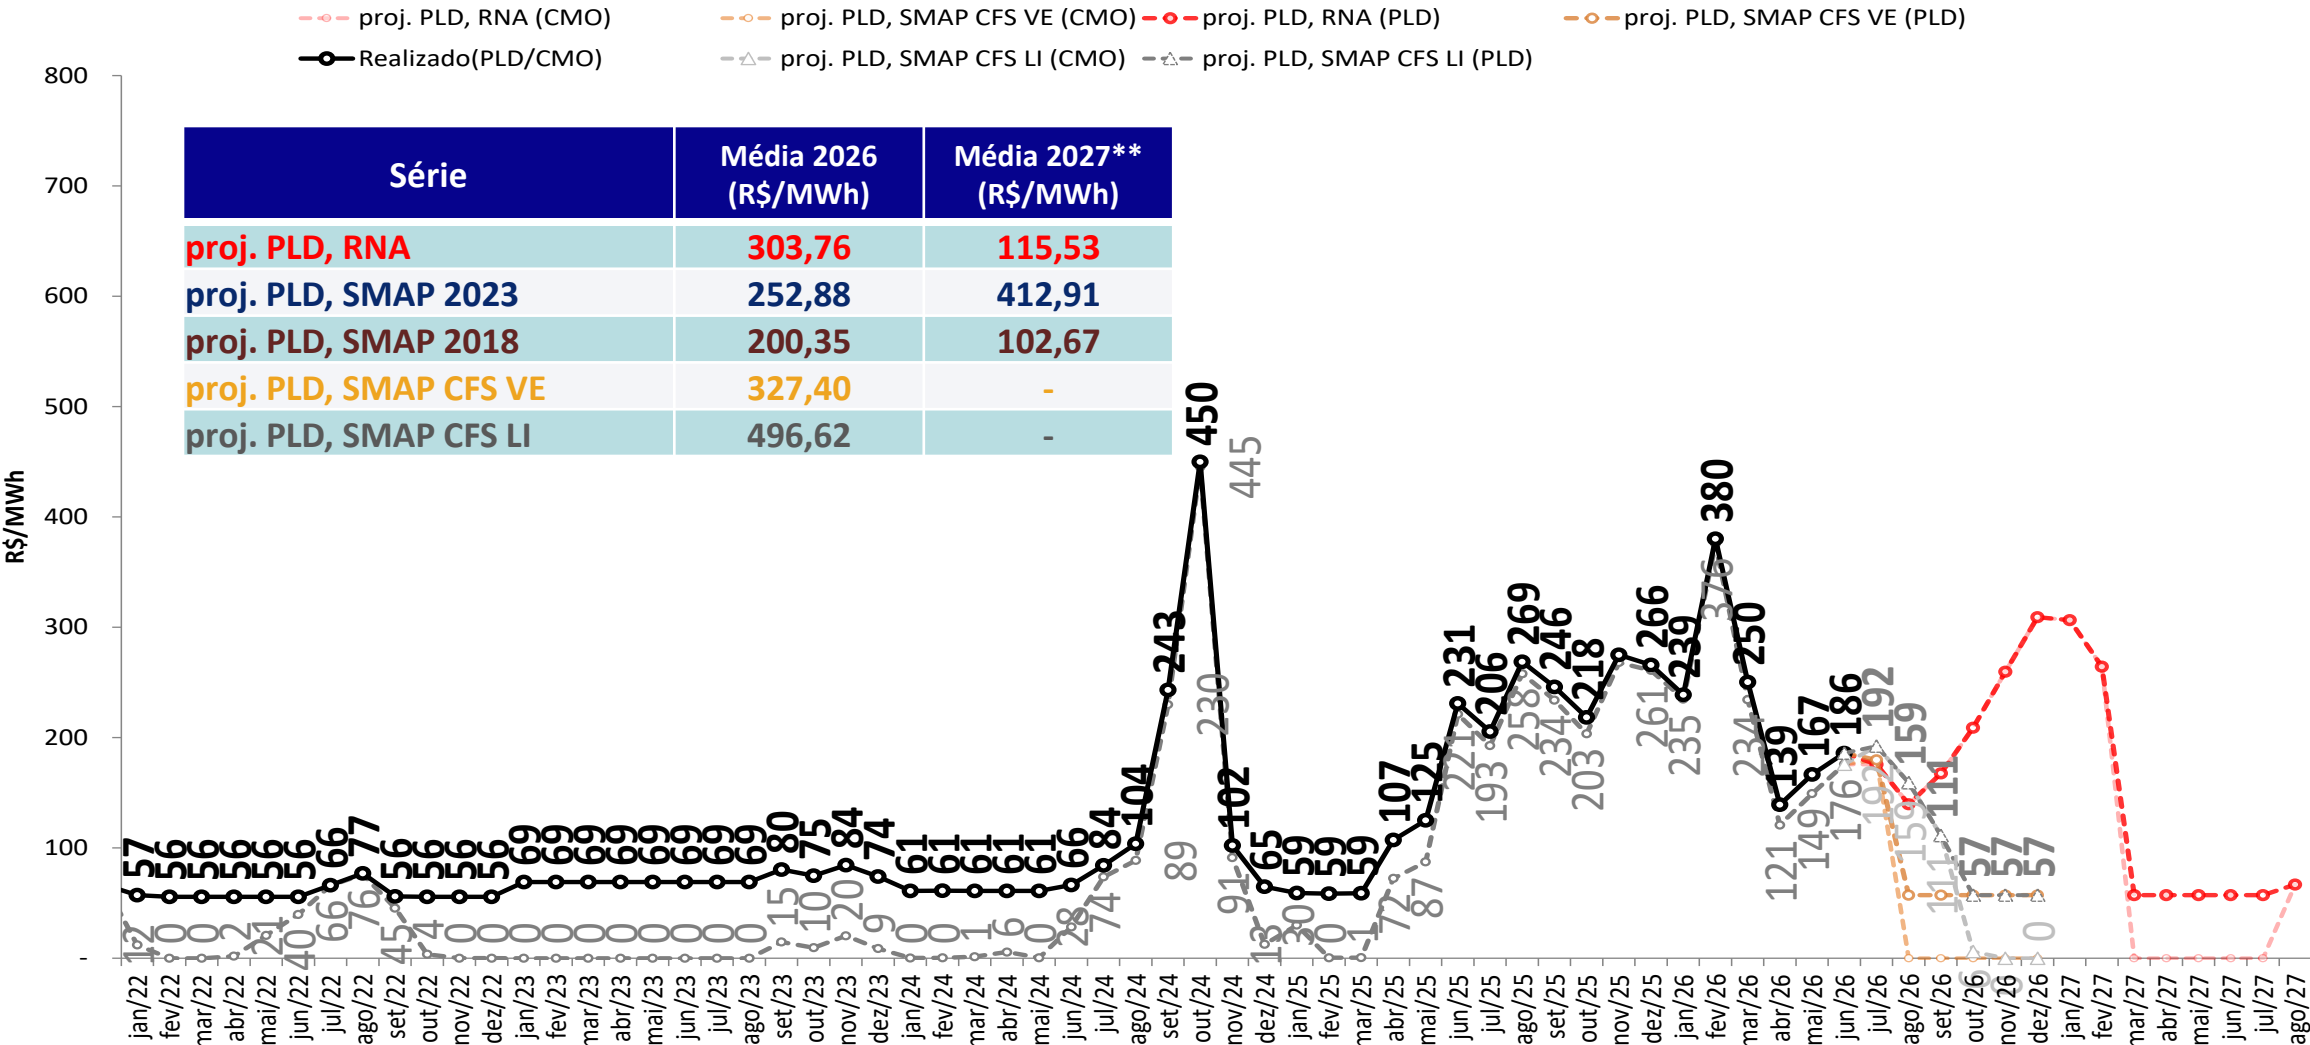

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027


projeção do PLD – Norte
proj. PLD RNA

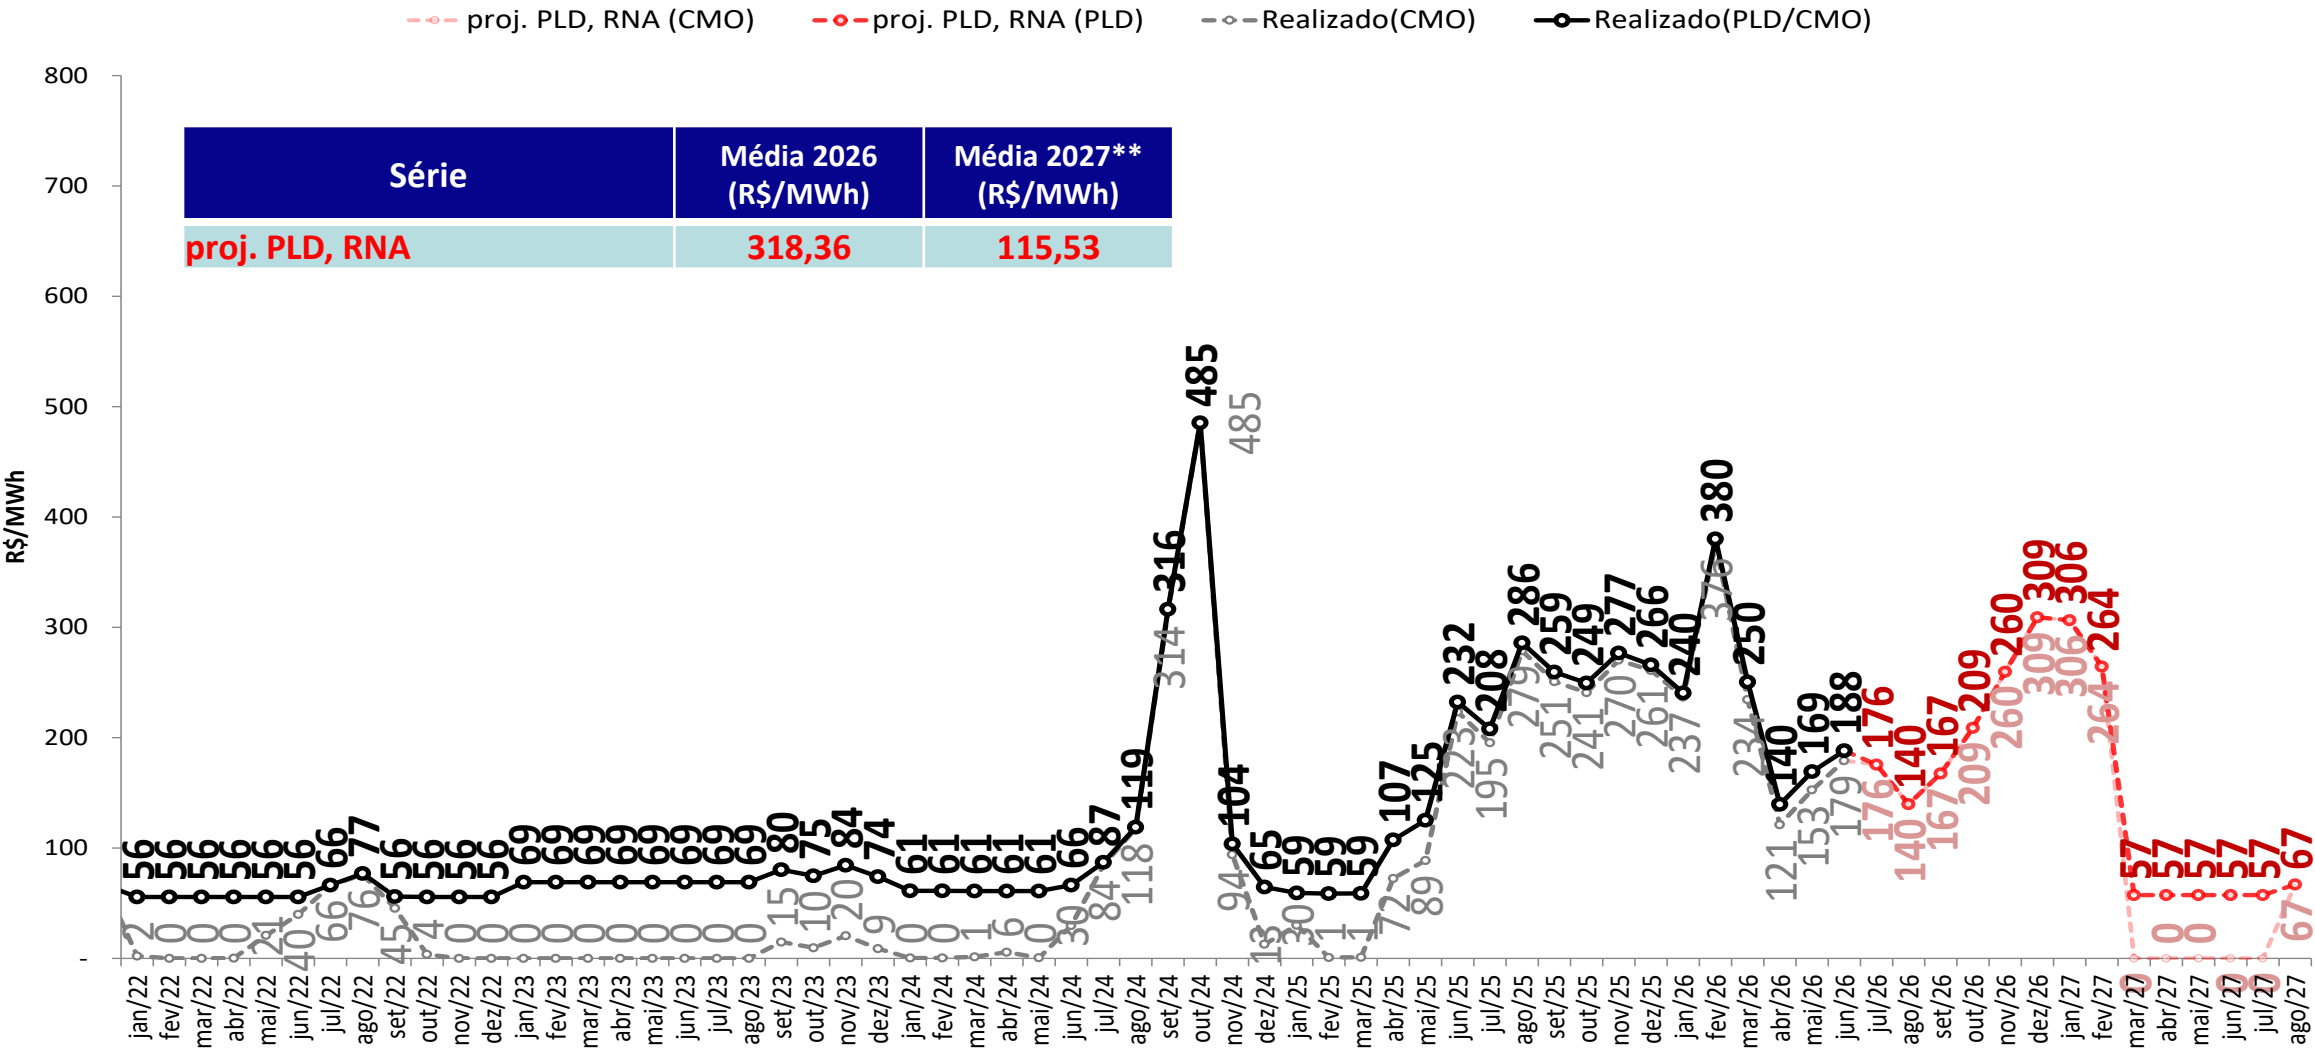

- Foram considerados:
 - 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
- ** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Norte


sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

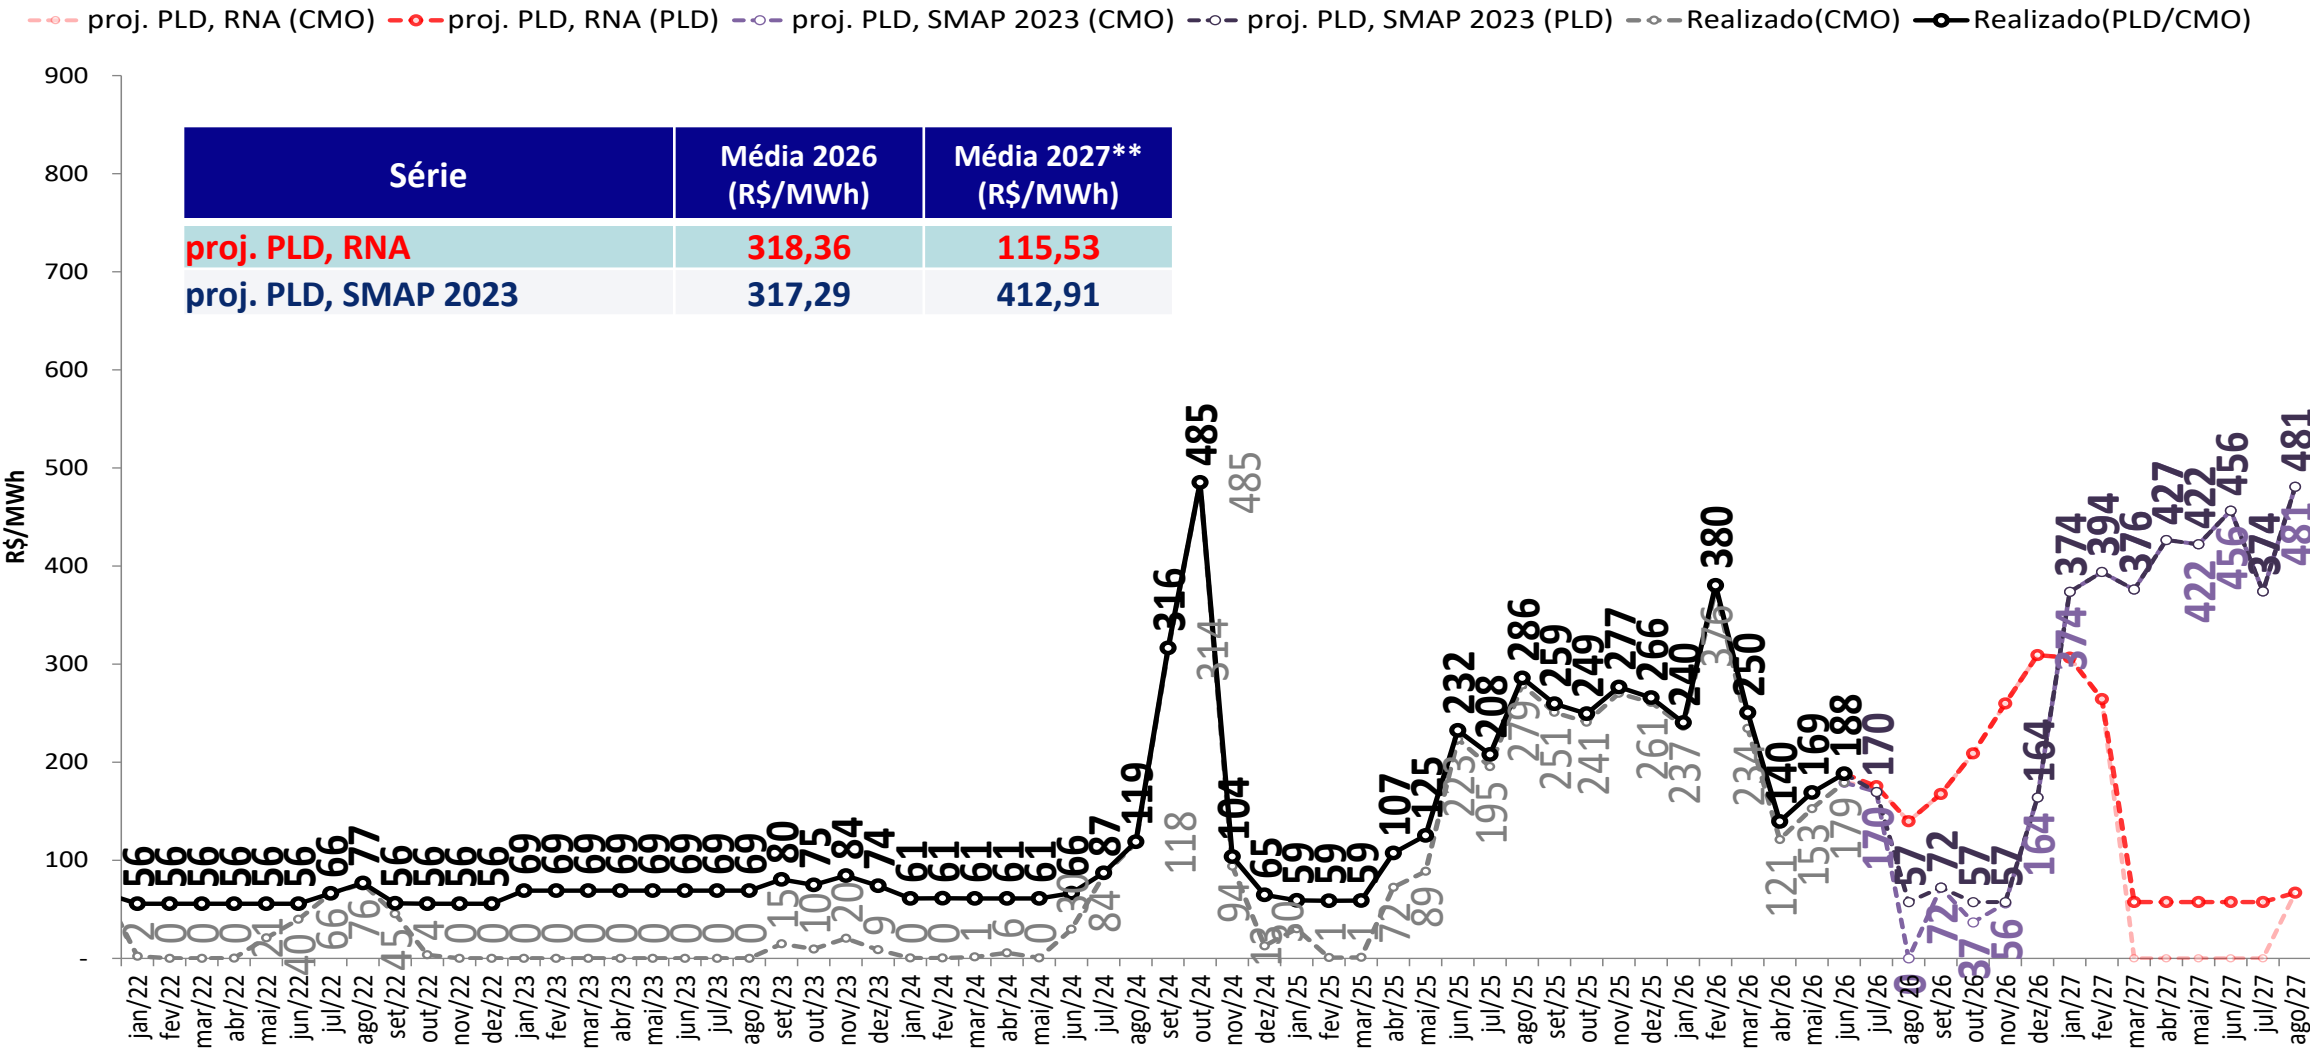

- Foram considerados:
 - 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
- ** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Norte

sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

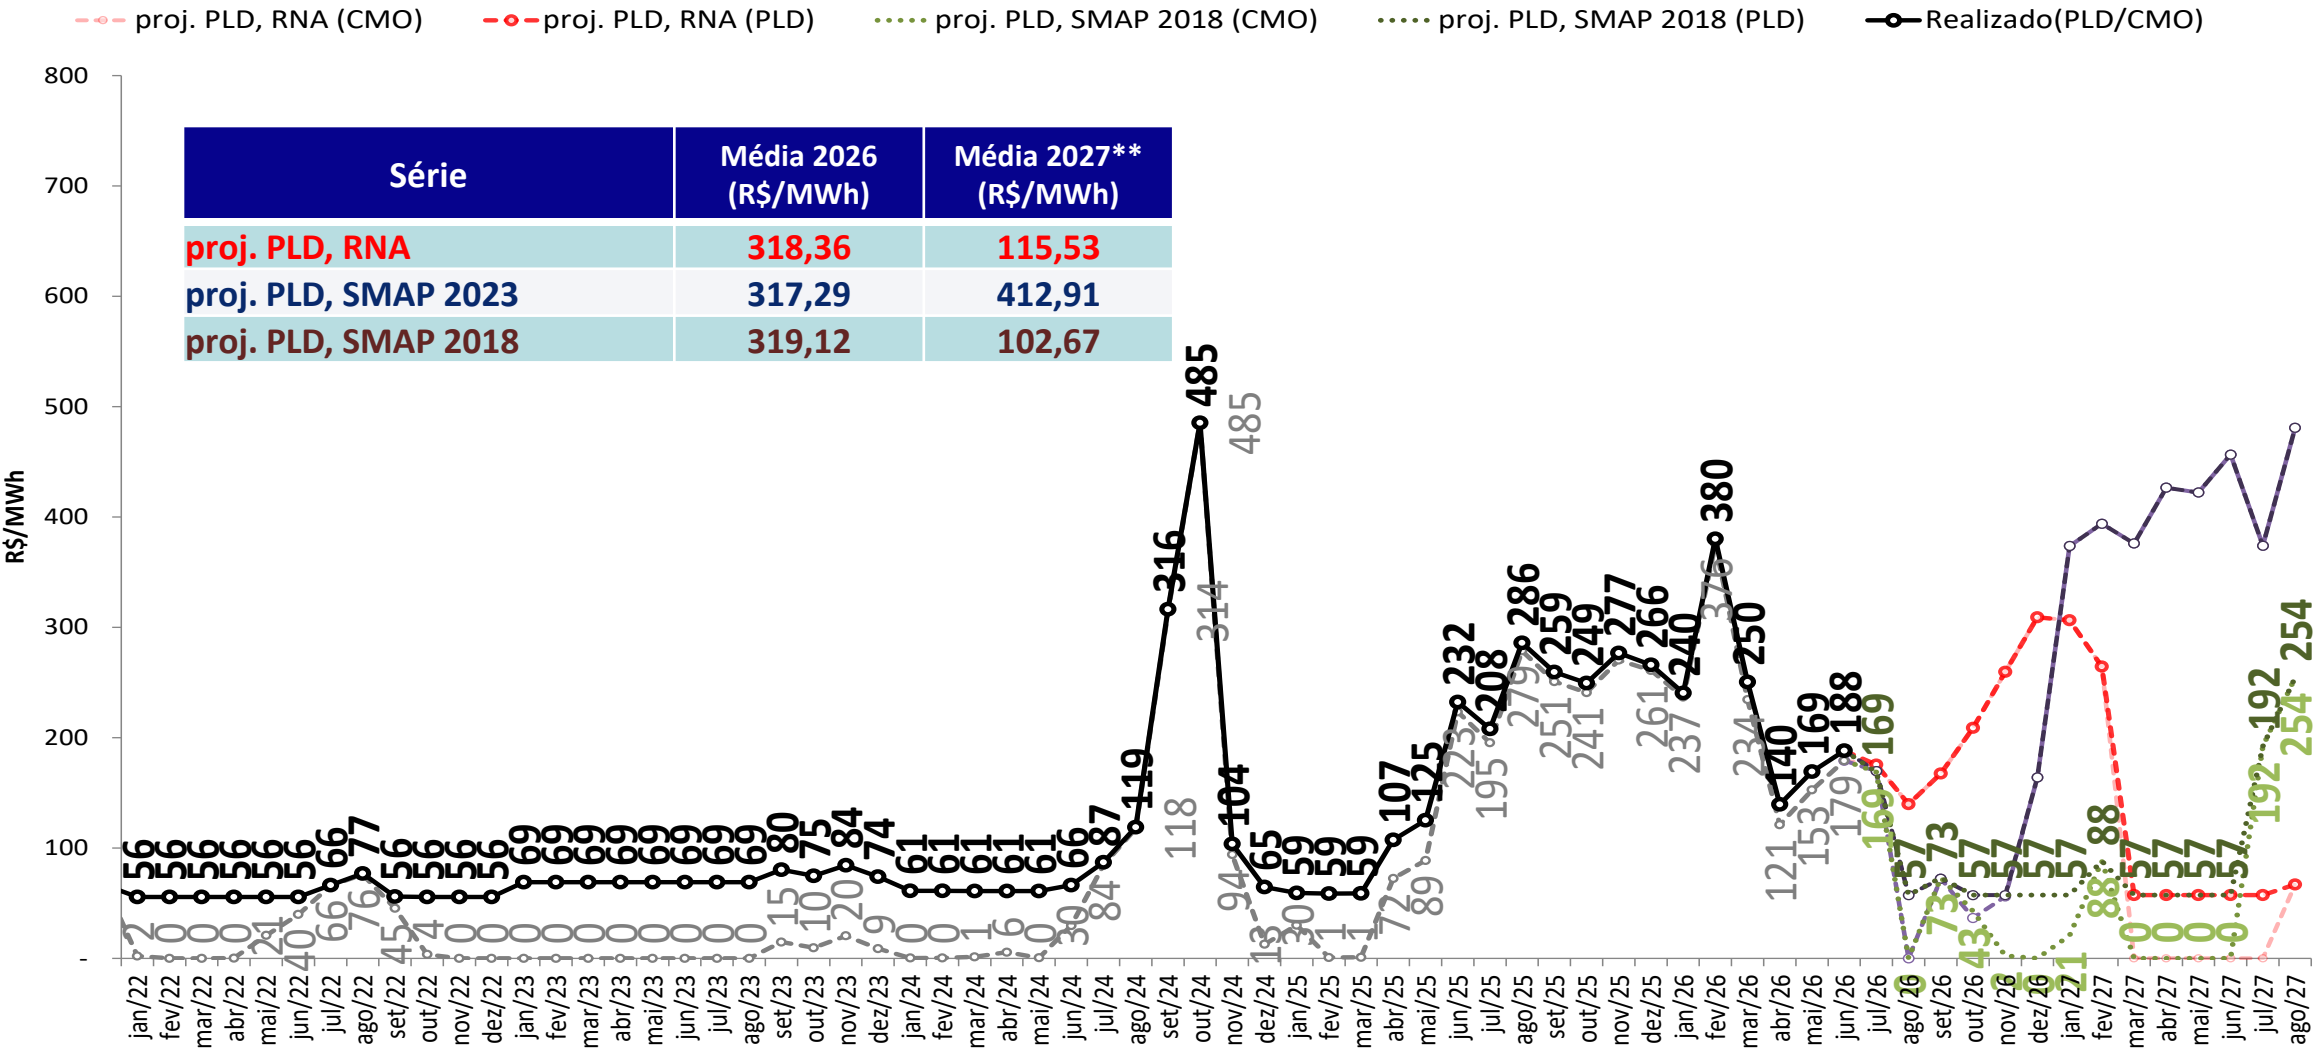


- Foram considerados:
 - 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
- ** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Norte




sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

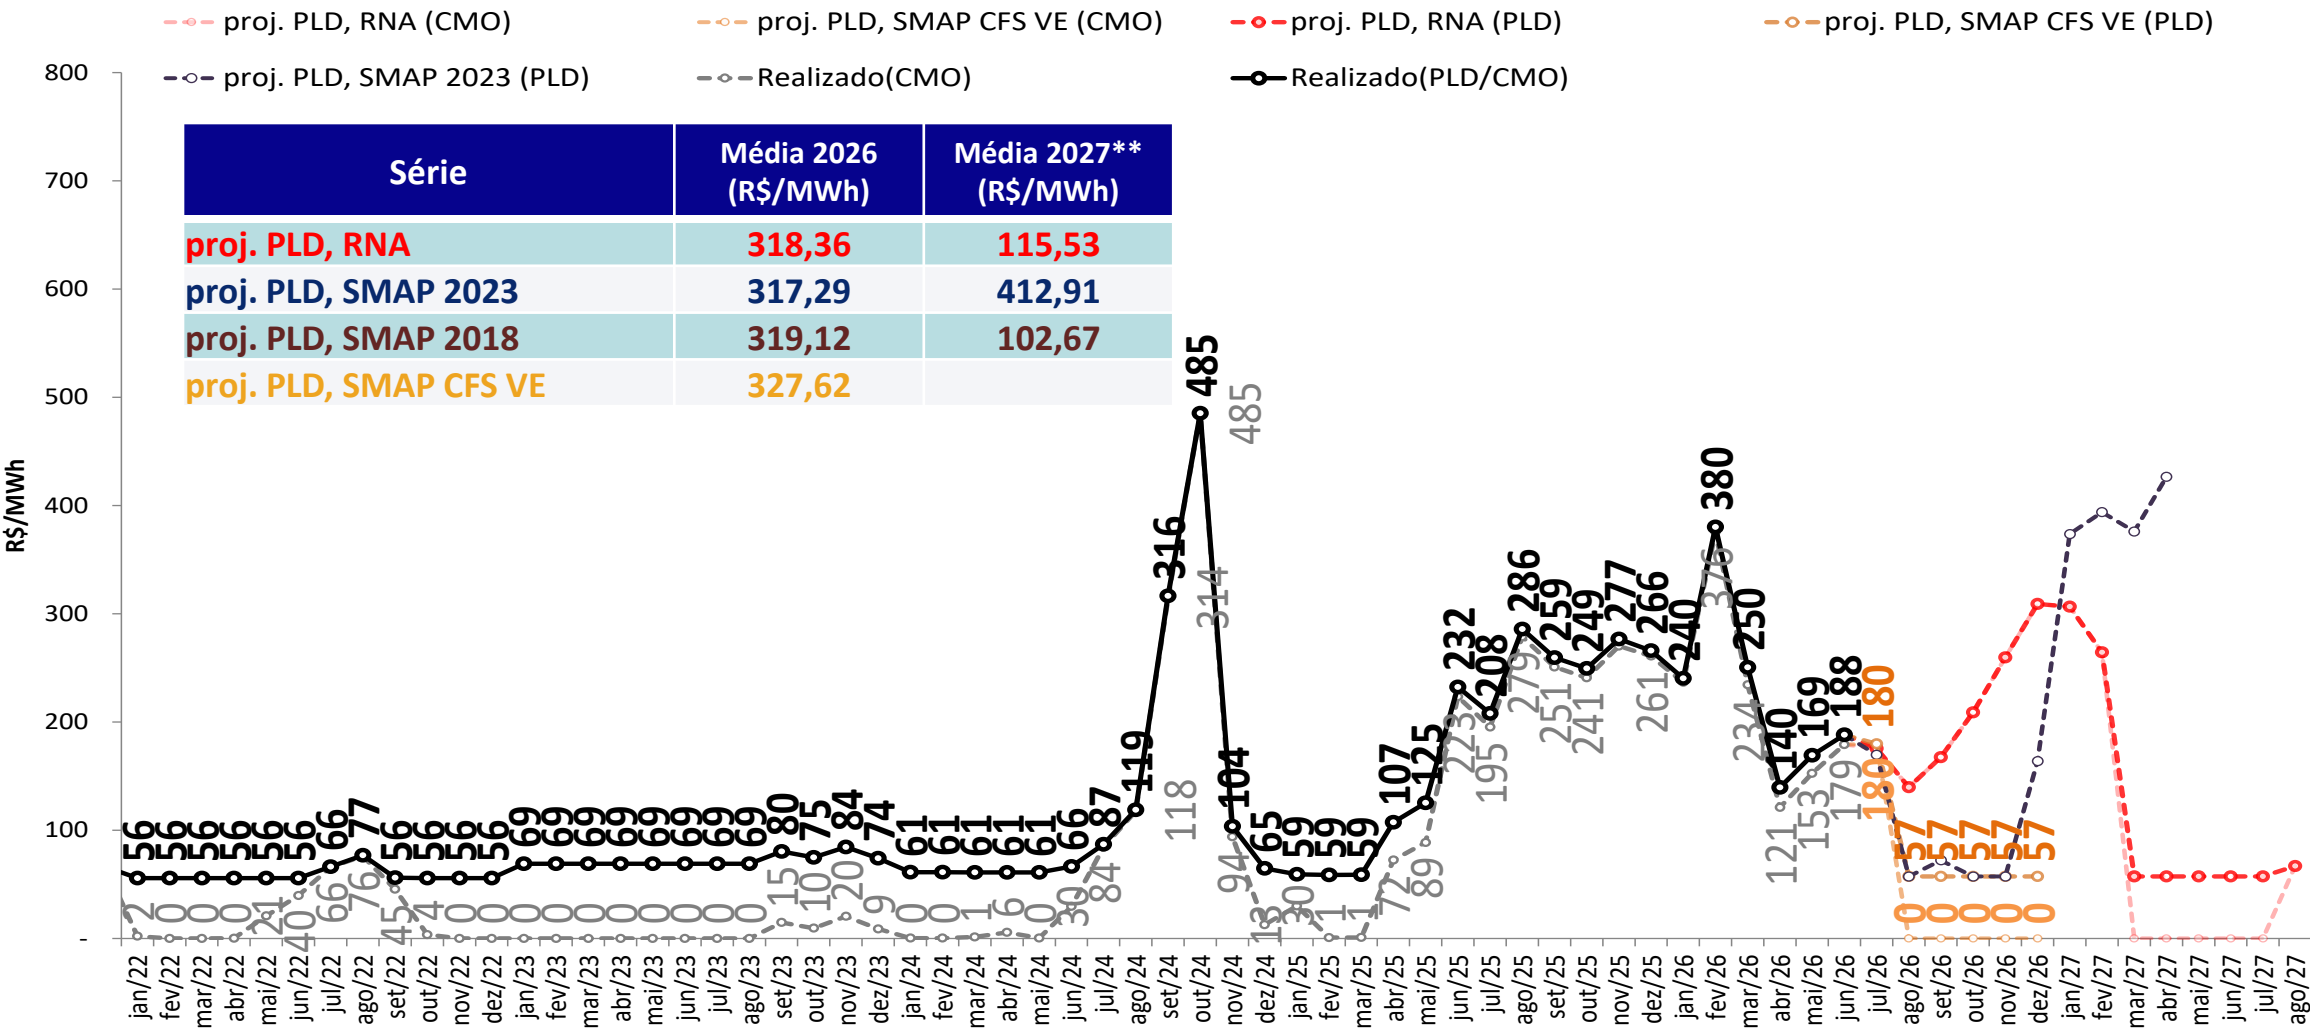

• Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

projeção do PLD – Norte

sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

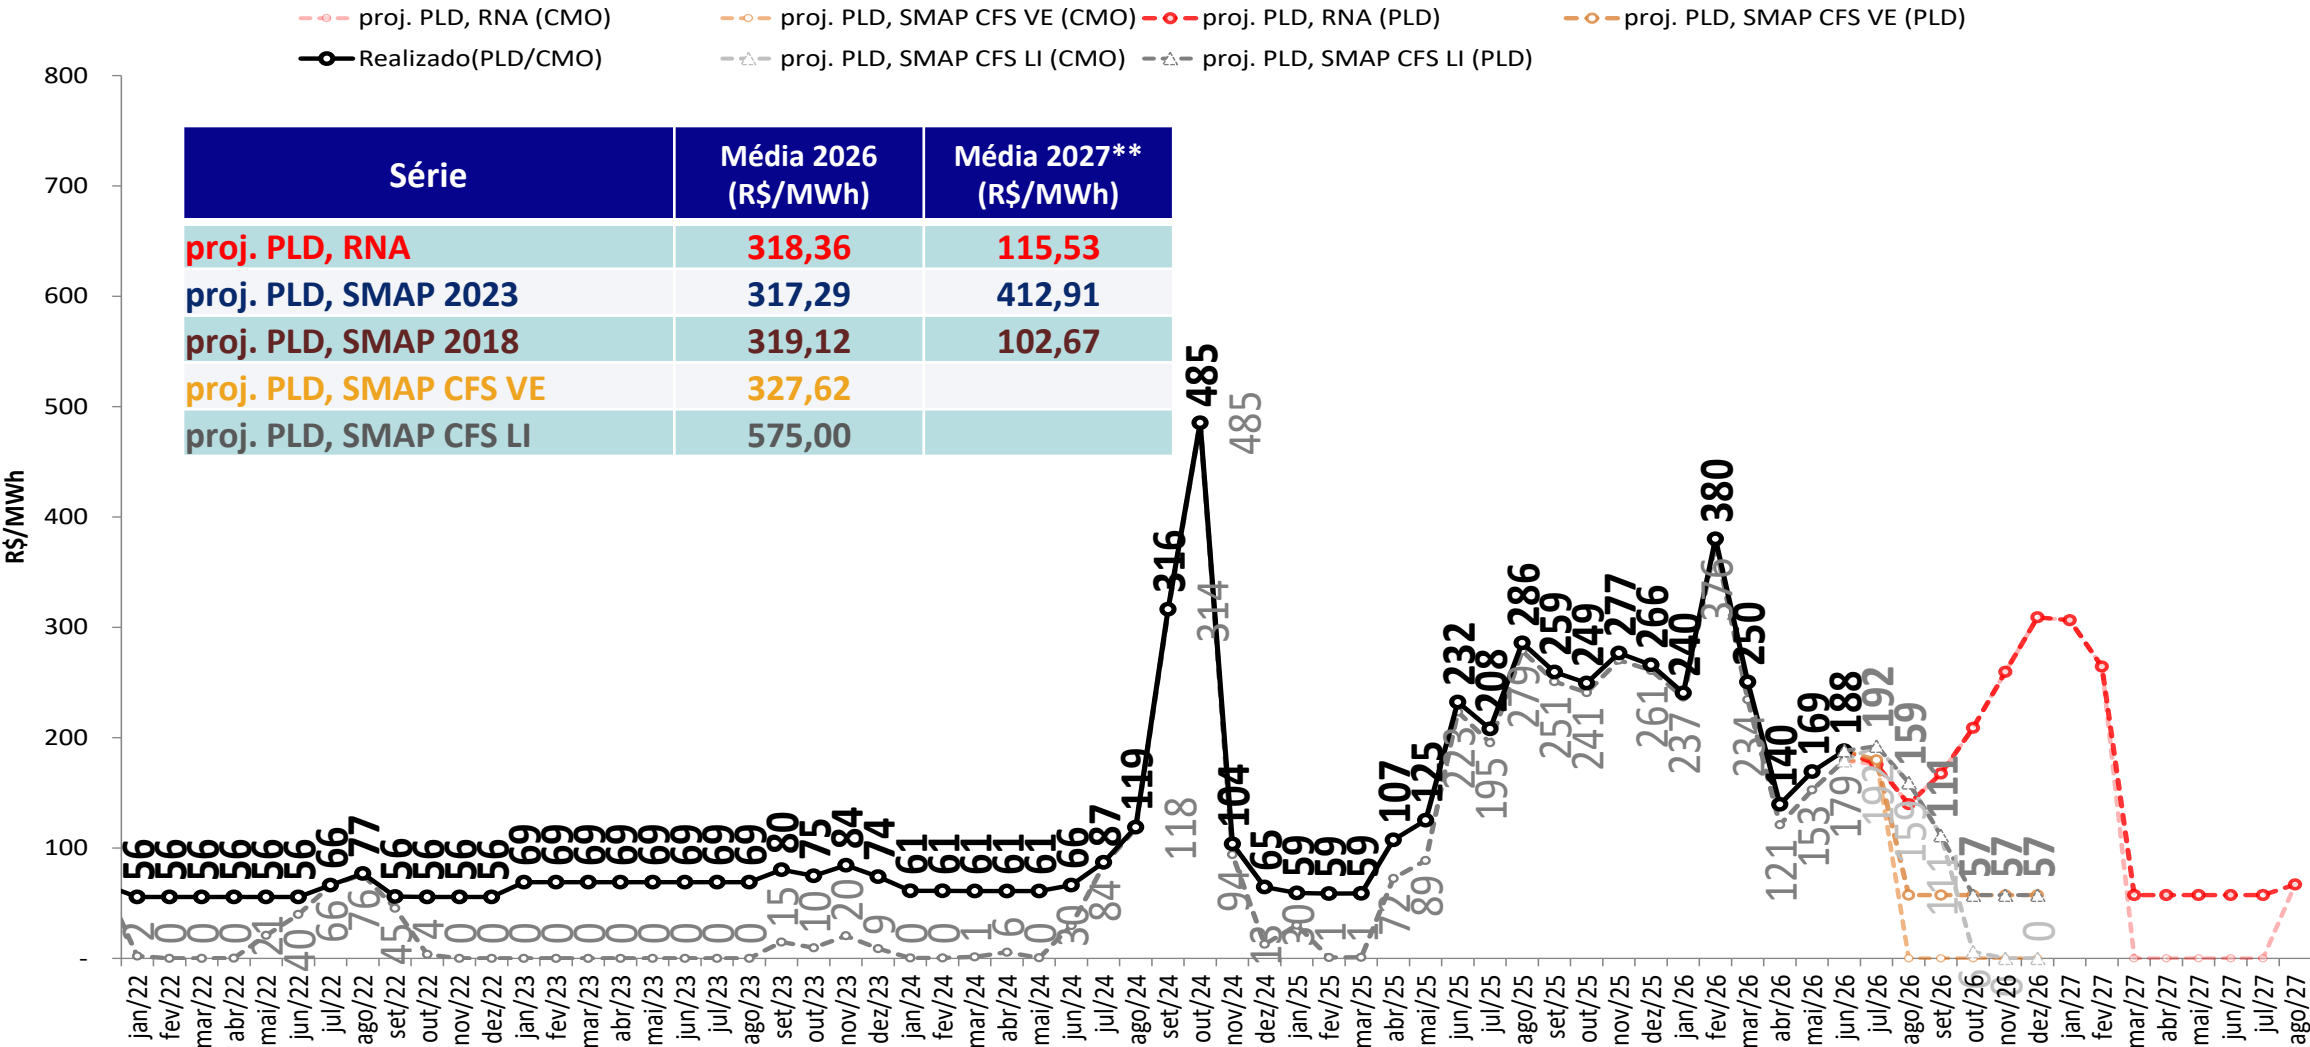

- Foram considerados:
 - 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh
- ** Média 2027: Média dos meses projetados de 2027

tabela resumo da projeção do PLD




SE/CO	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	176	140	167	209	260	309	306	264	57	57	57	57	57	67
proj. PLD, SMAP 2023	170	57	72	57	57	164	374	394	376	427	422	456	374	481
proj. PLD, SMAP 2018	169	57	73	57	57	57	57	88	57	57	57	57	192	254
proj. PLD, SMAP CFS VE	180	57	57	57	57	57								
proj. PLD, SMAP CFS LI	192	159	111	57	57	57								
S	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	176	140	167	209	260	309	306	264	57	57	57	57	57	67
proj. PLD, SMAP 2023	170	57	72	57	57	158	374	394	376	427	422	456	374	481
proj. PLD, SMAP 2018	169	57	73	57	57	57	57	88	57	57	57	57	192	254
proj. PLD, SMAP CFS VE	180	57	57	57	57	57								
proj. PLD, SMAP CFS LI	192	159	111	57	57	57								

NE	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	176	140	167	209	260	309	306	264	57	57	57	57	57	67
proj. PLD, SMAP 2023	170	57	72	57	57	164	374	394	376	427	422	456	374	481
proj. PLD, SMAP 2018	169	57	73	57	57	57	57	88	57	57	57	57	192	254
proj. PLD, SMAP CFS VE	180	57	57	57	57	57								
proj. PLD, SMAP CFS LI	192	159	111	57	57	57								

N	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	176	140	167	209	260	309	306	264	57	57	57	57	57	67
proj. PLD, SMAP 2023	170	57	72	57	57	164	374	394	376	427	422	456	374	481
proj. PLD, SMAP 2018	169	57	73	57	57	57	57	88	57	57	57	57	192	254
proj. PLD, SMAP CFS VE	180	57	57	57	57	57								
proj. PLD, SMAP CFS LI	192	159	111	57	57	57								


- Foram considerados:
- 2026 e 2027: PLDmax = R\$ 785,27/MWh, PLDmin = R\$ 57,31/MWh

projeção de energia natural afluyente
proj. PLD RNA

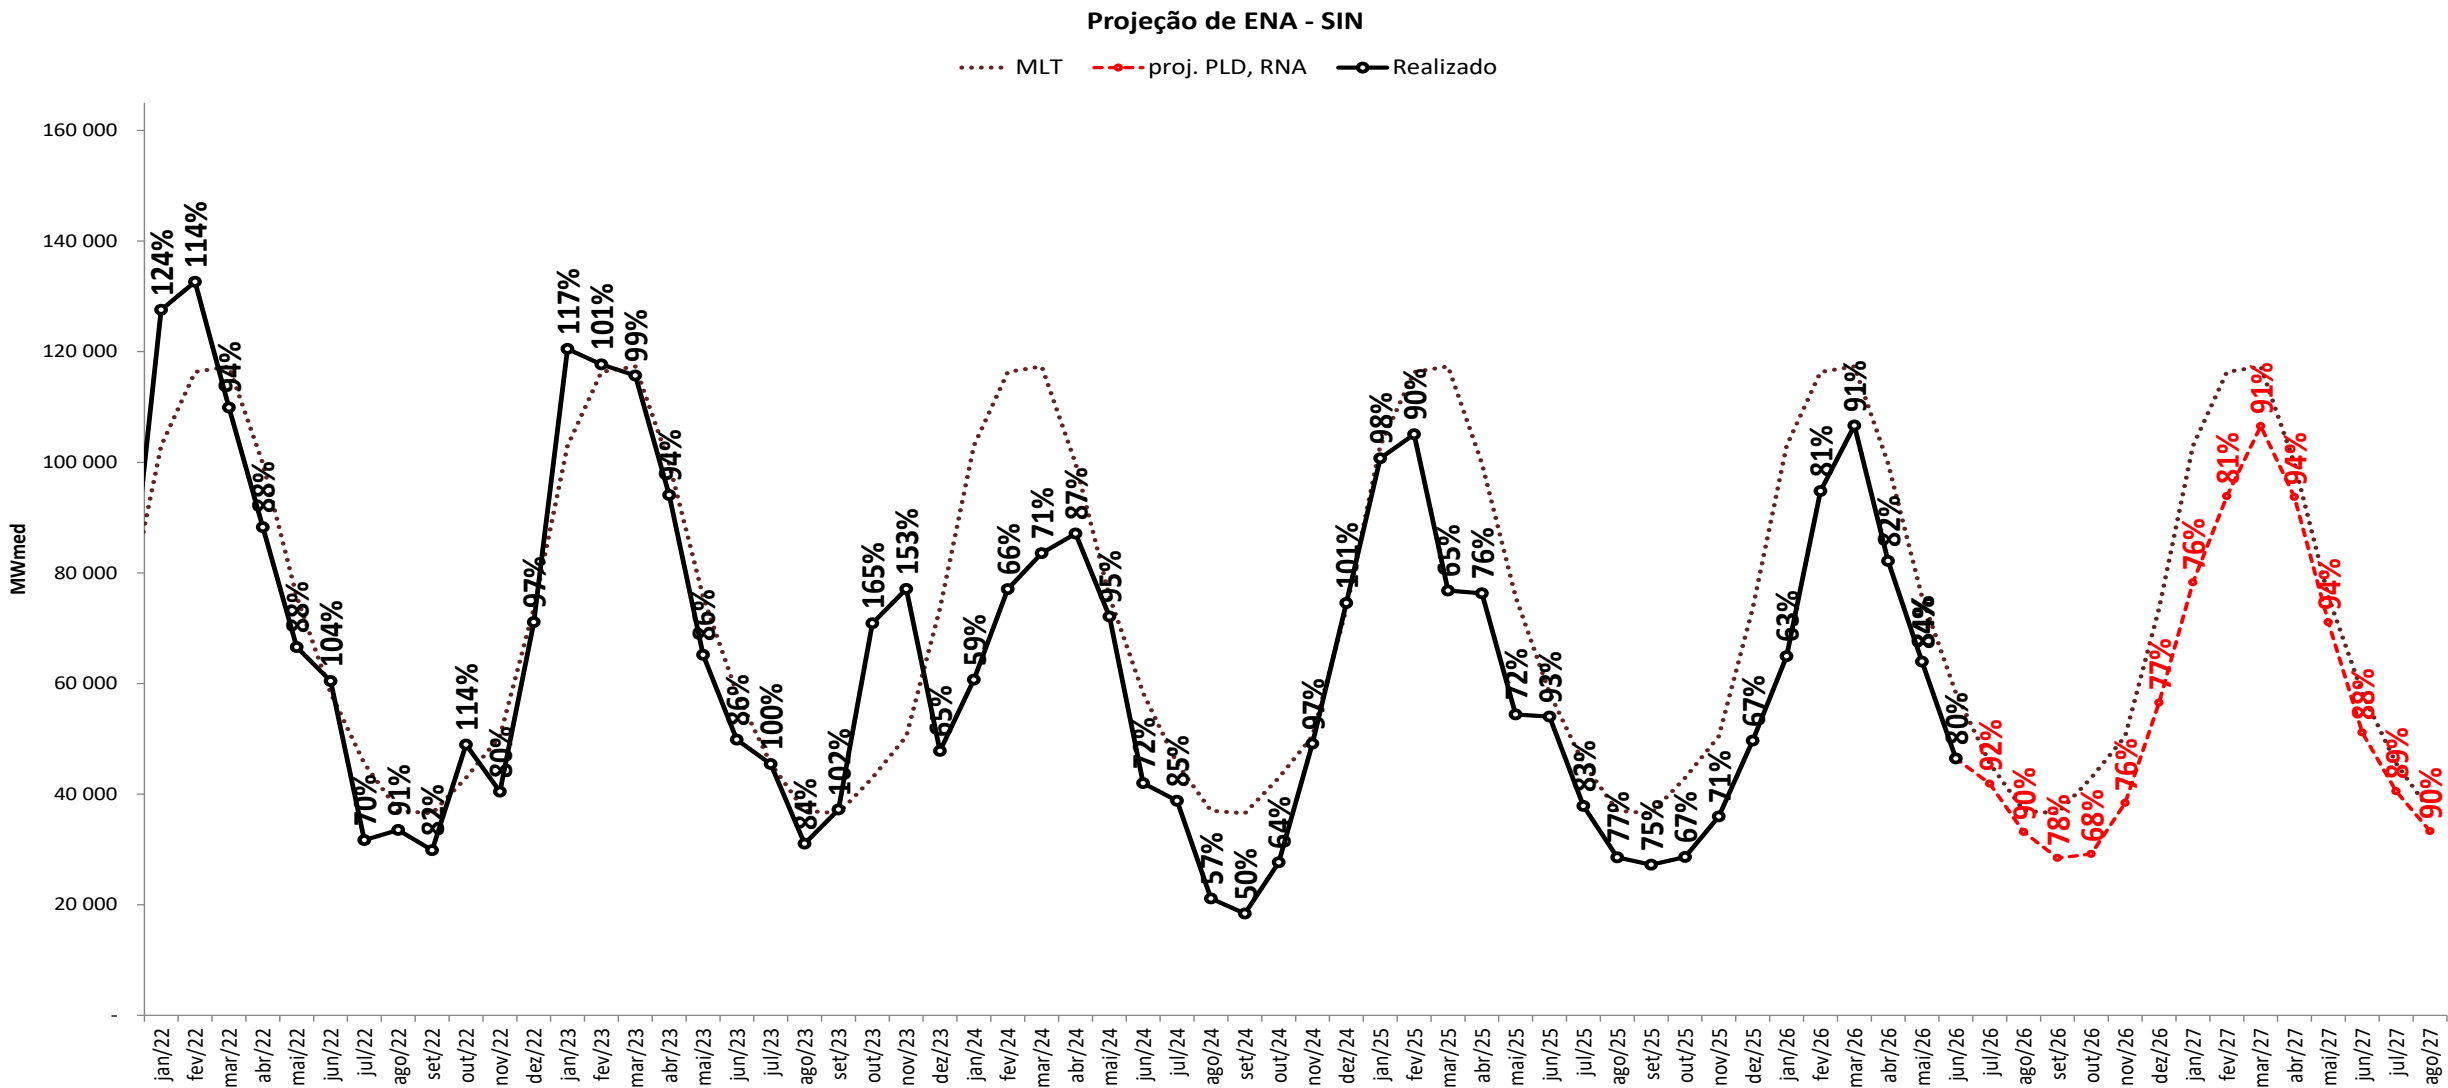


projeção de energia natural afluyente

sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

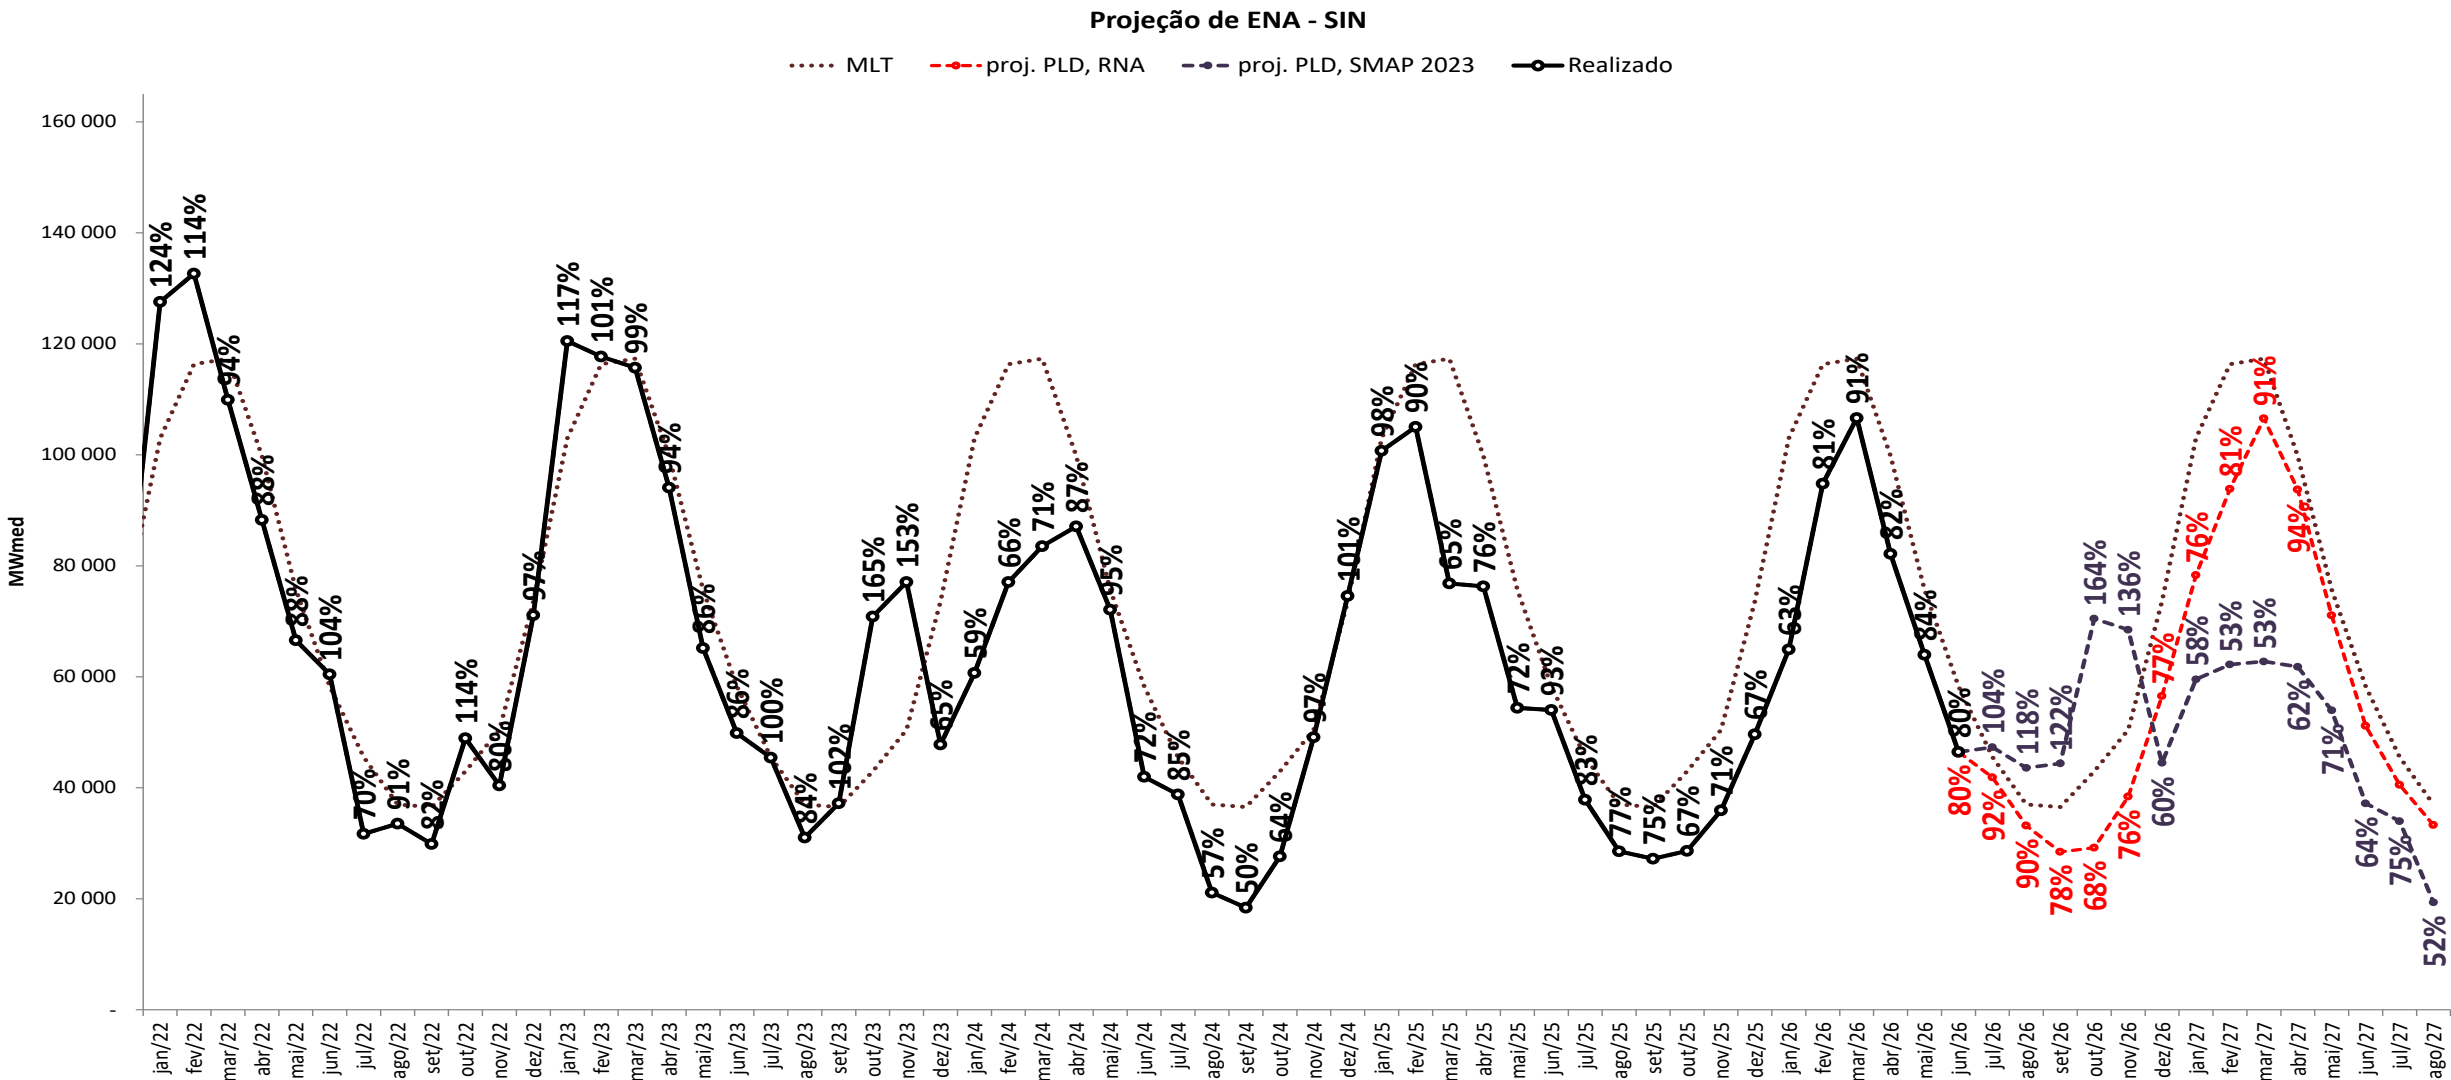


projeção de energia natural afluyente

sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

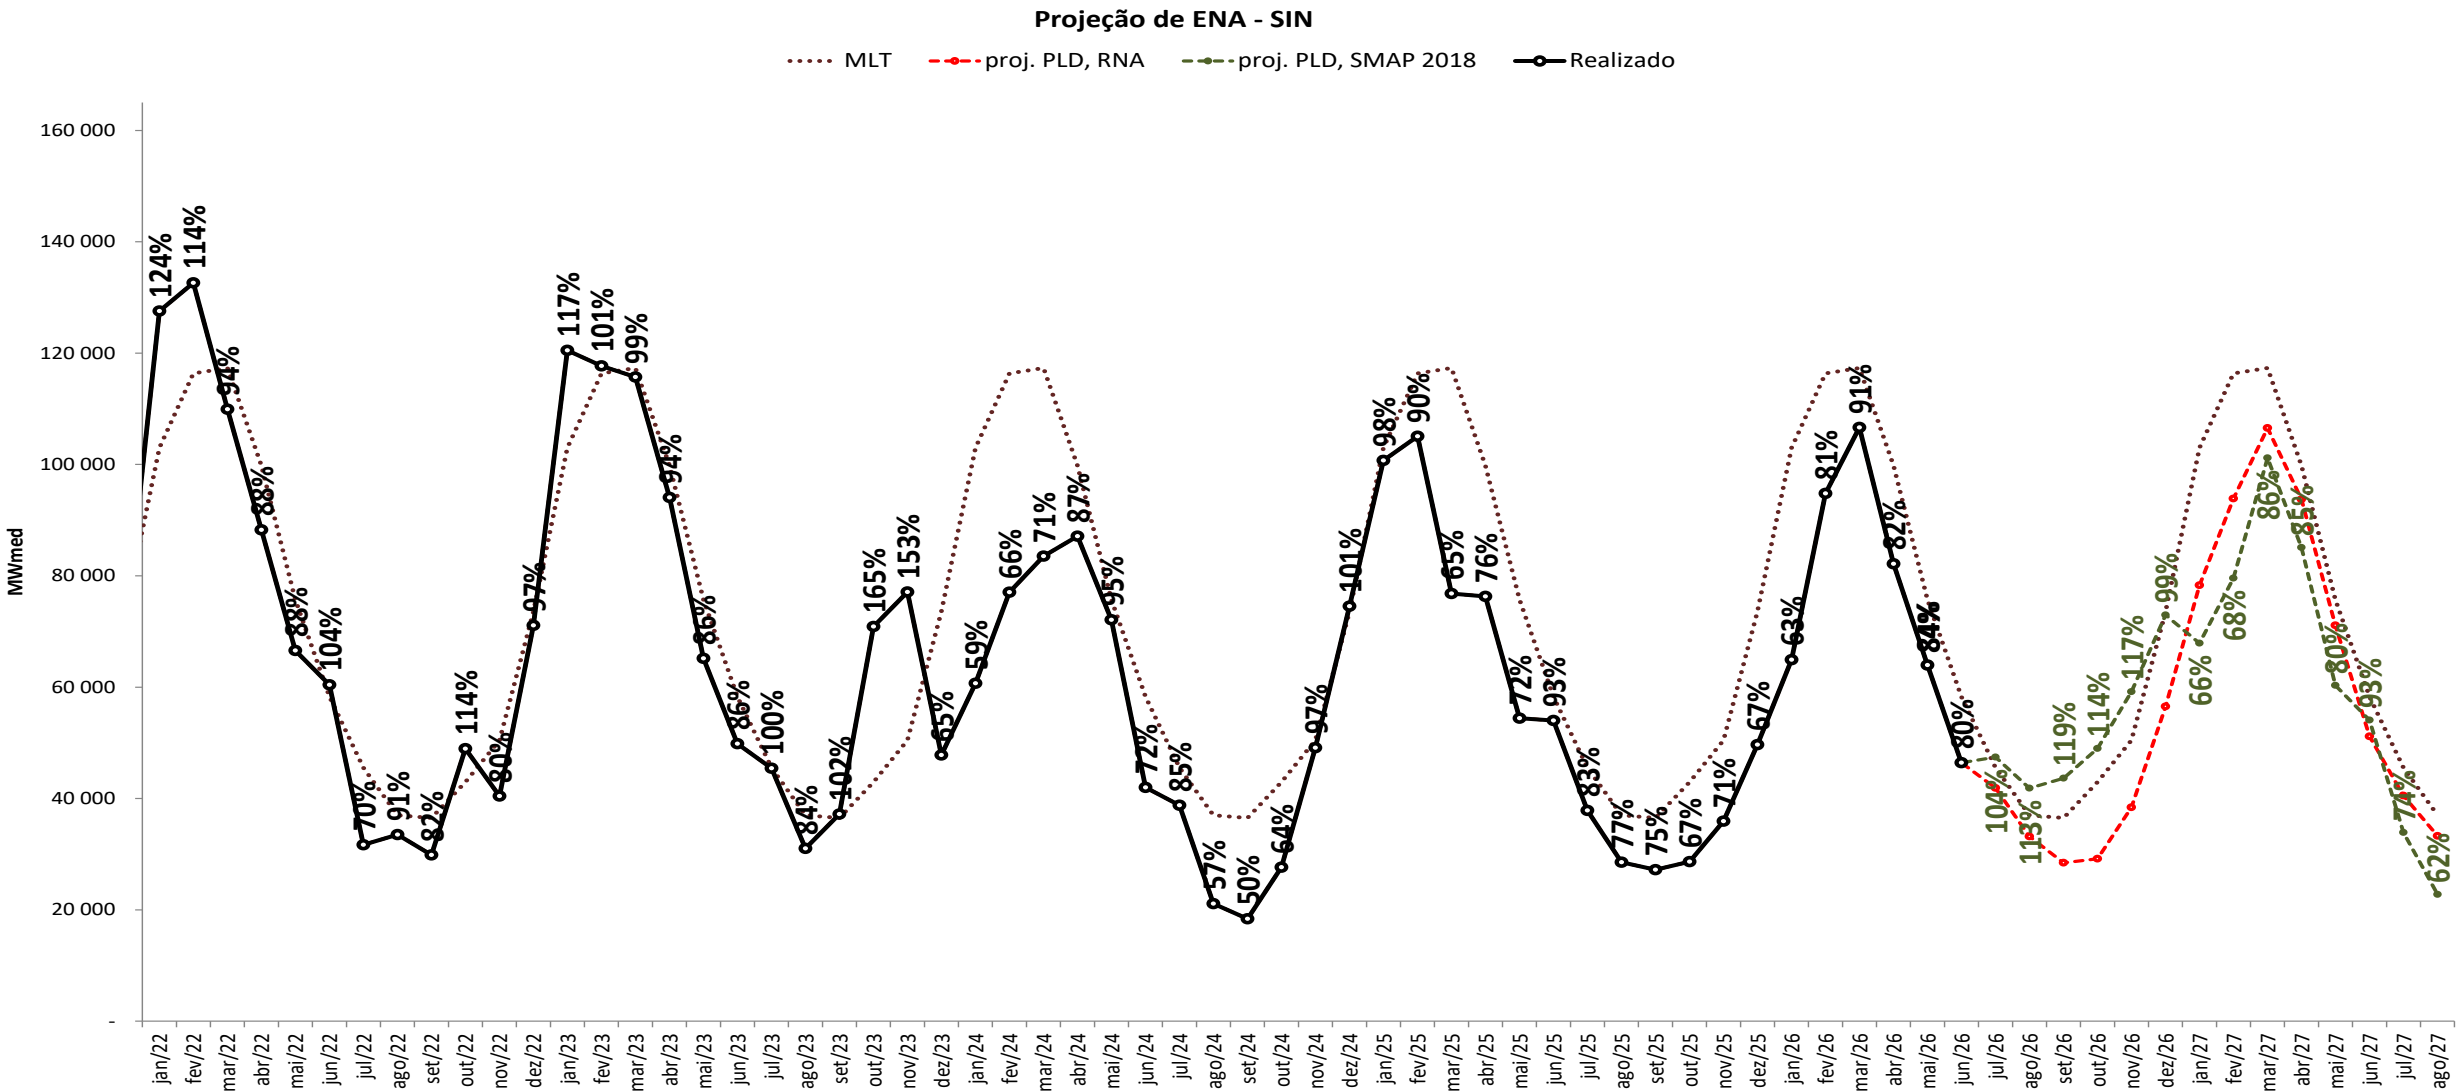


projeção de energia natural afluyente

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

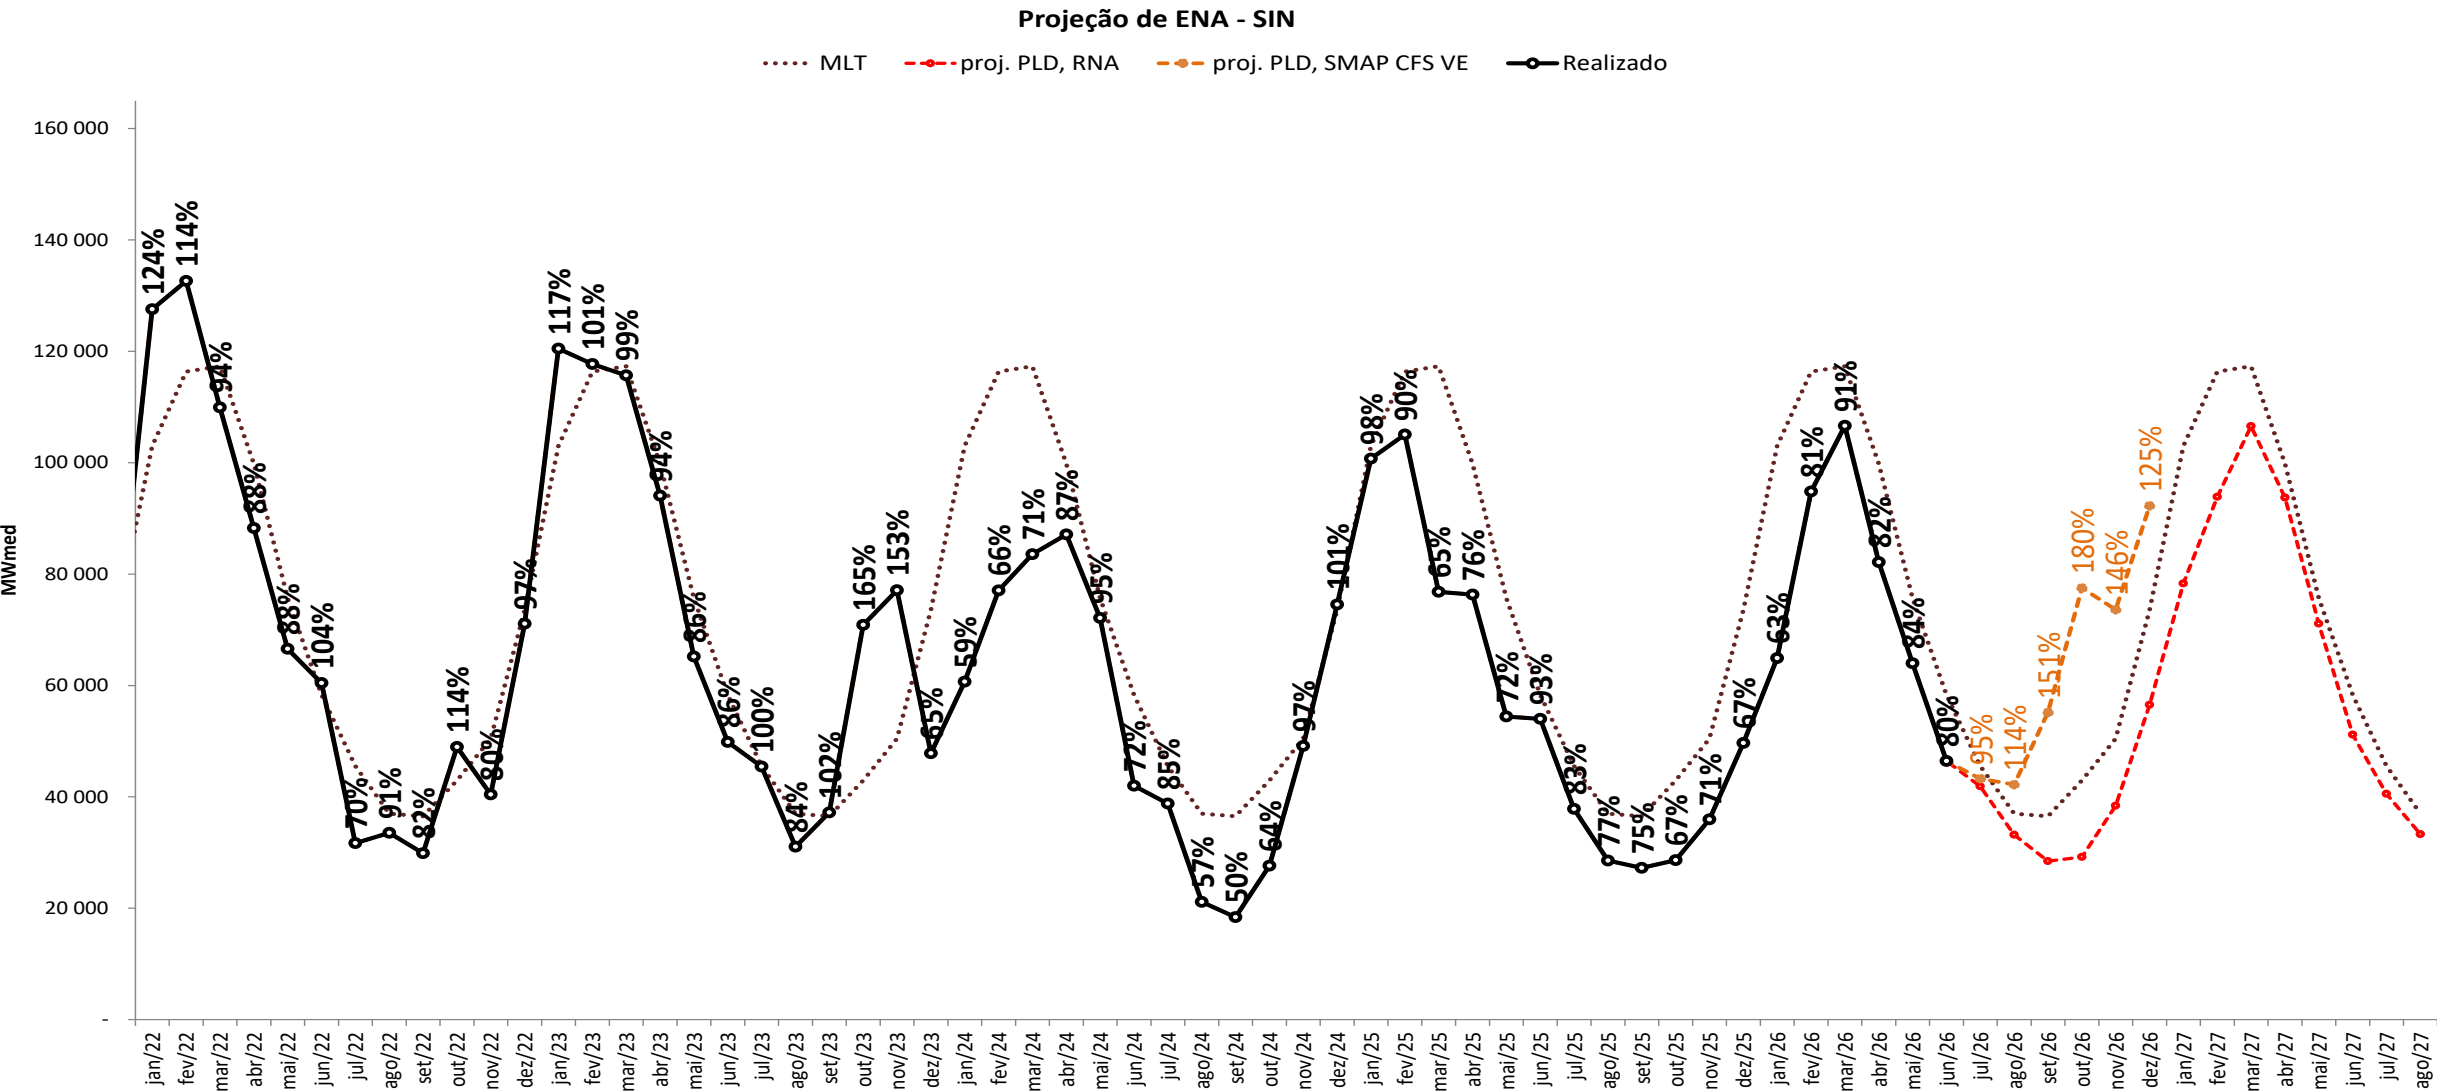


projeção de energia natural afluyente


sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

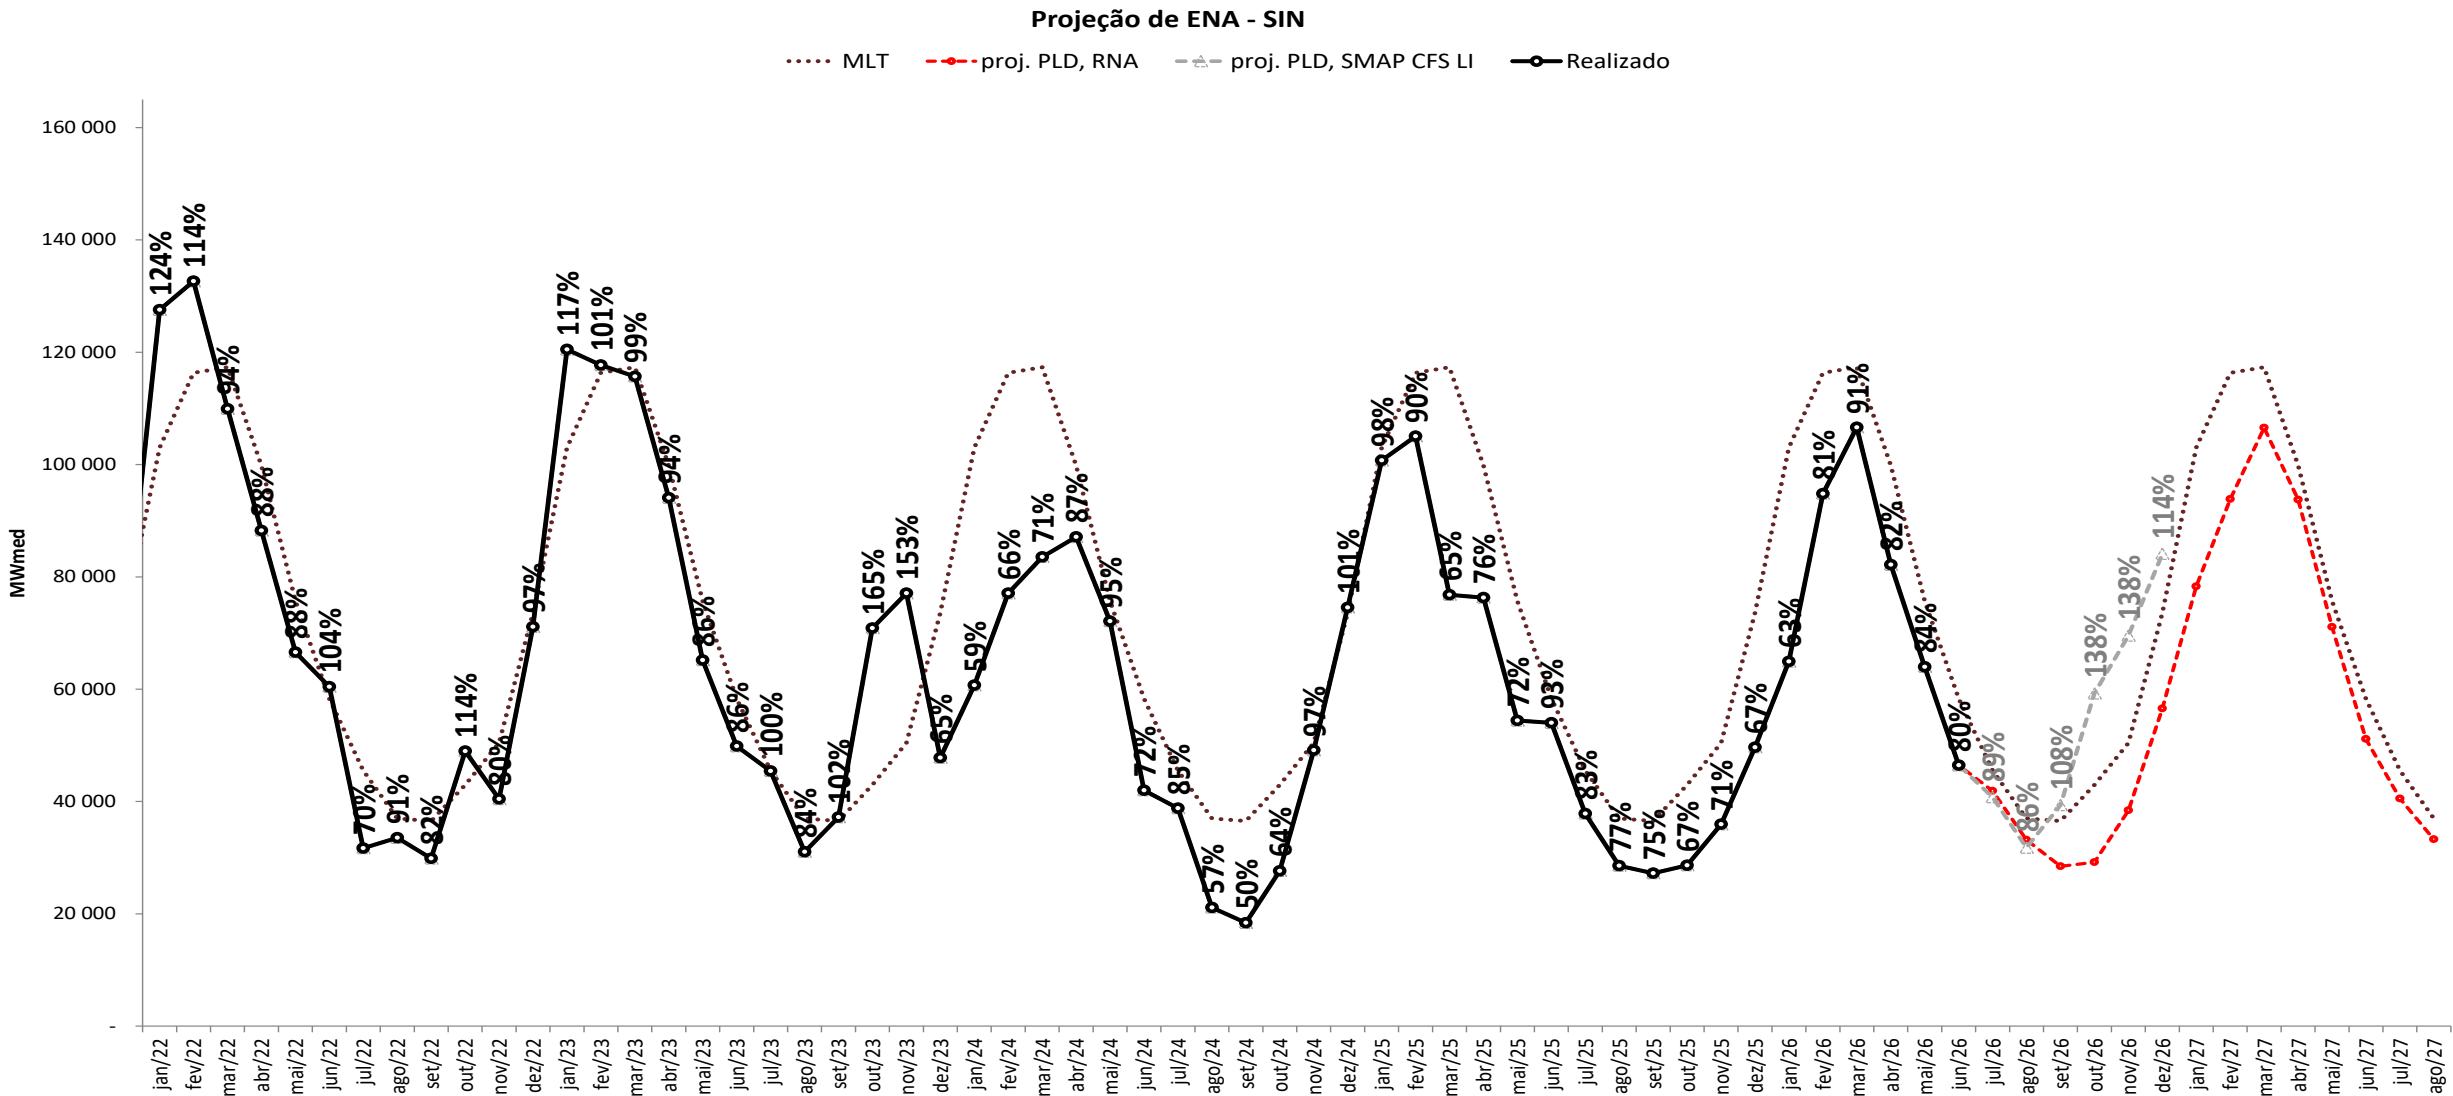

proj. PLD RNA

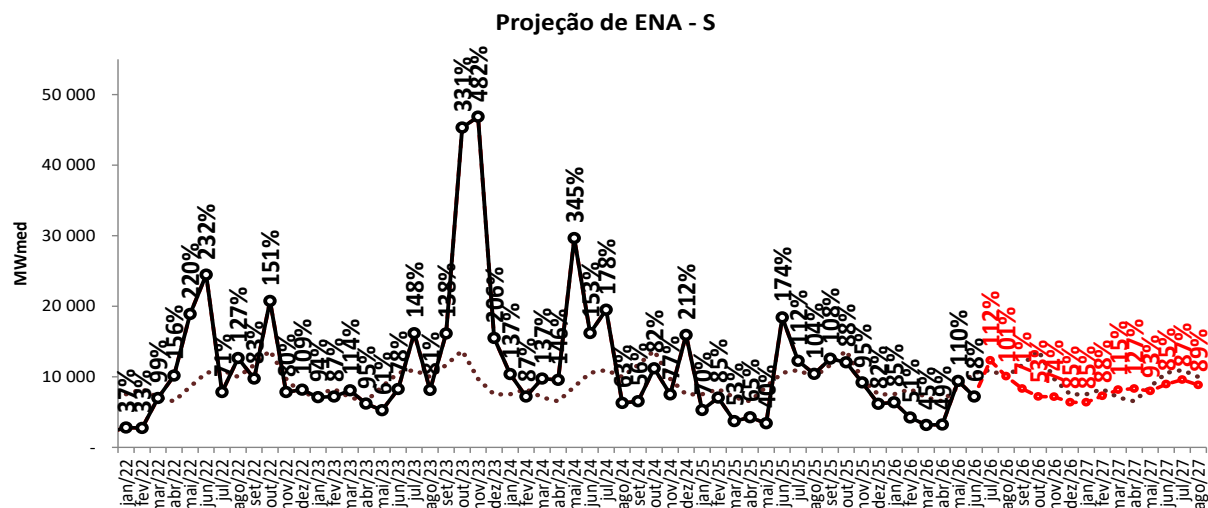

..... MLT




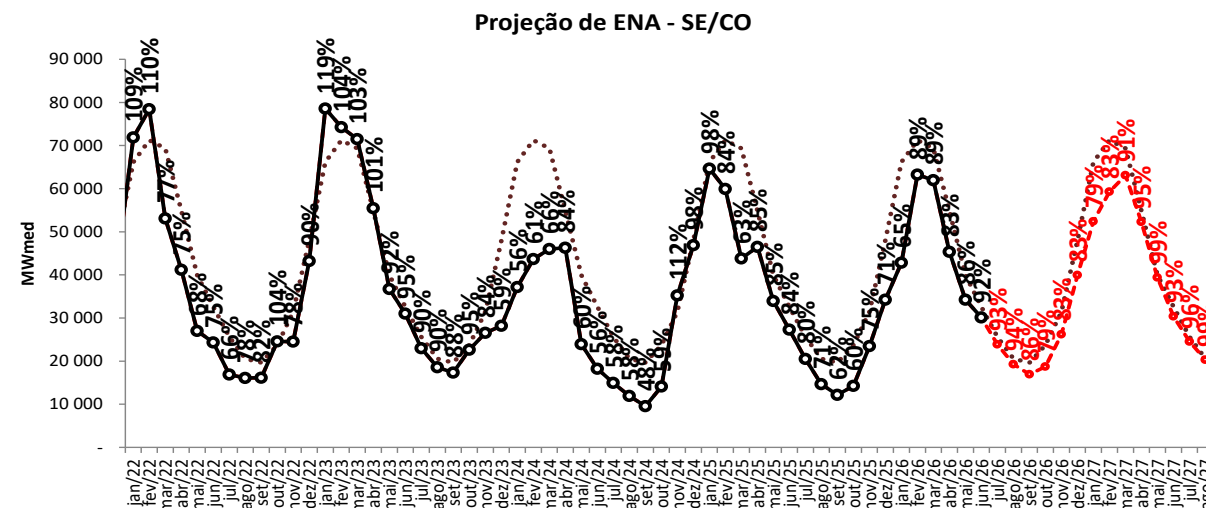


—●— Realizado

● ENA RNA

projeção de energia natural afluente

sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

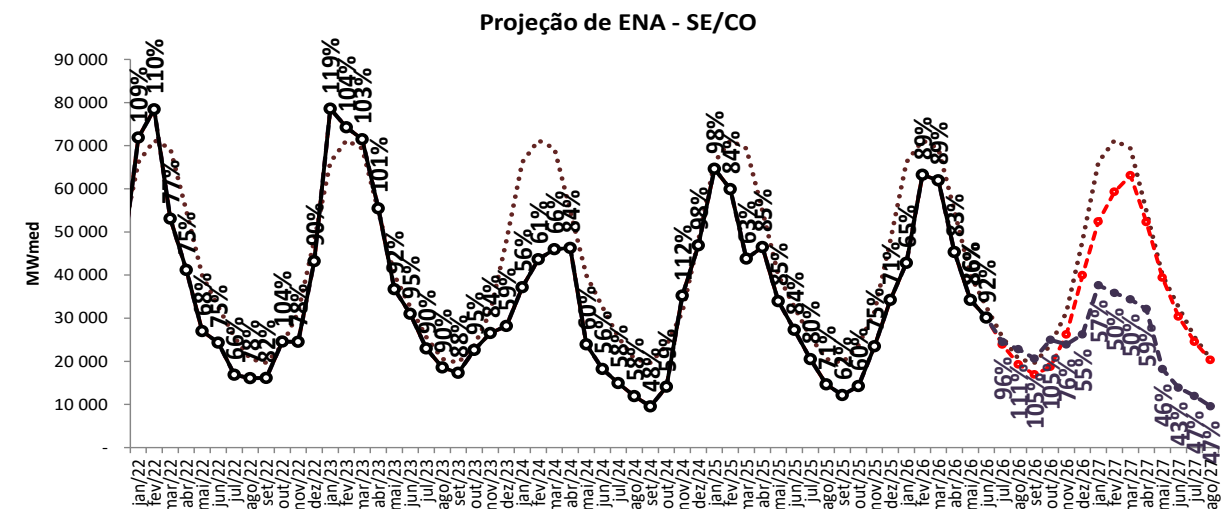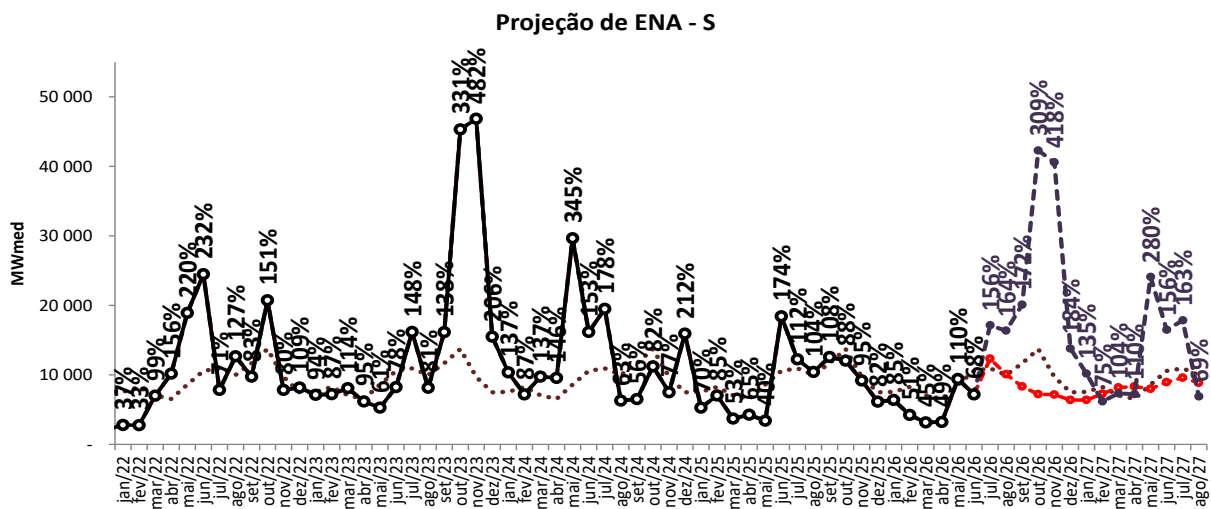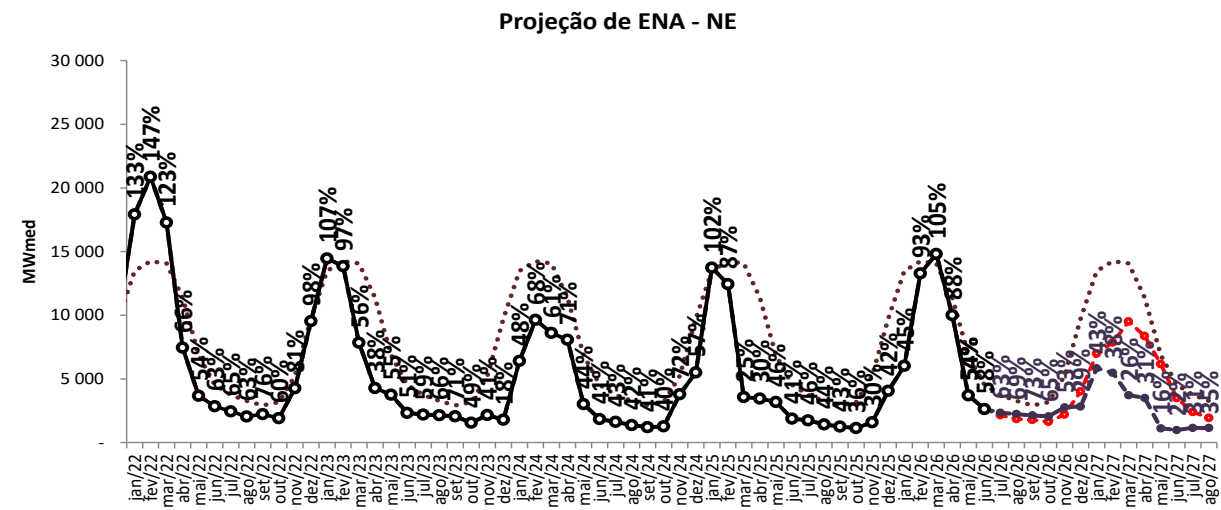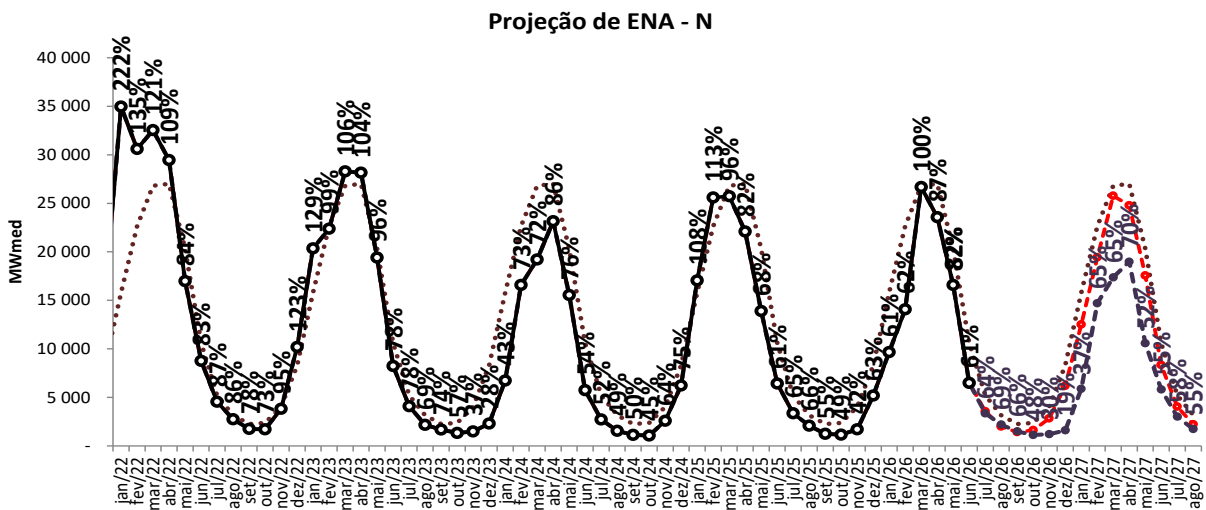

..... MLT





—○— Realizado

—●— ENA RNA

—●— proj. PLD, SMAP 2023

projeção de energia natural afluyente

sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

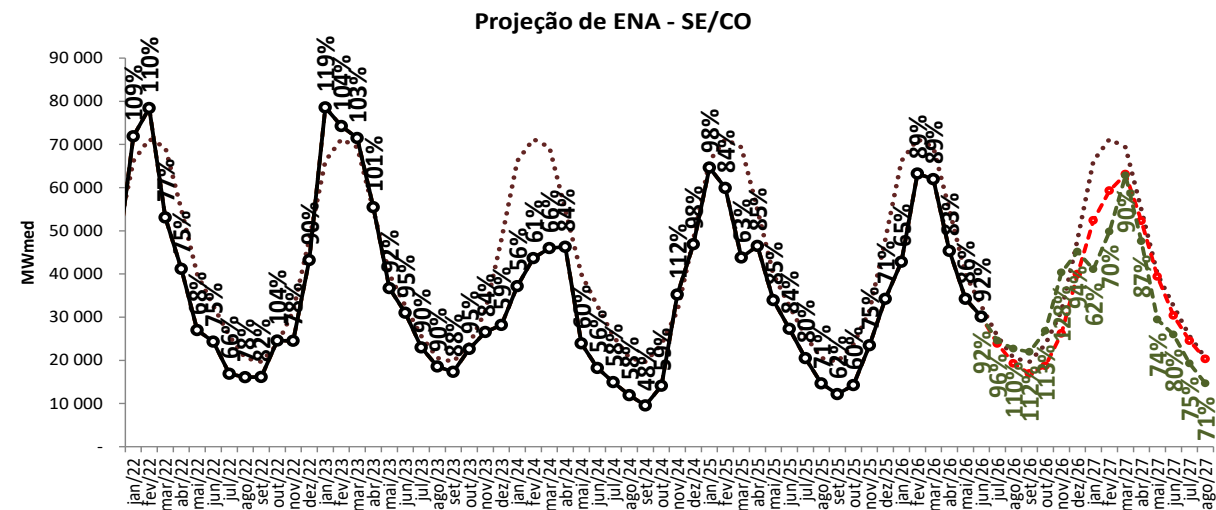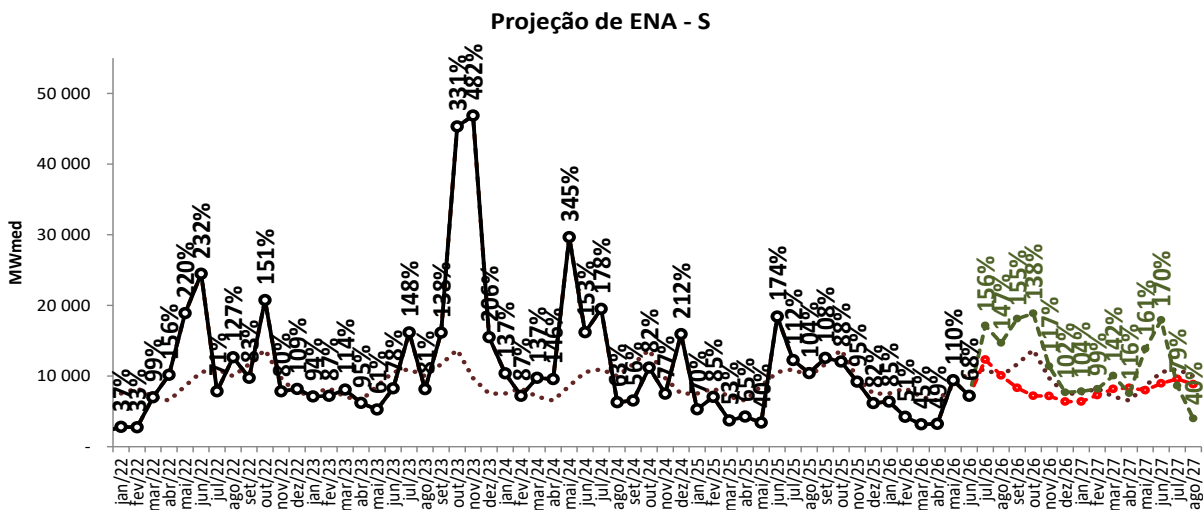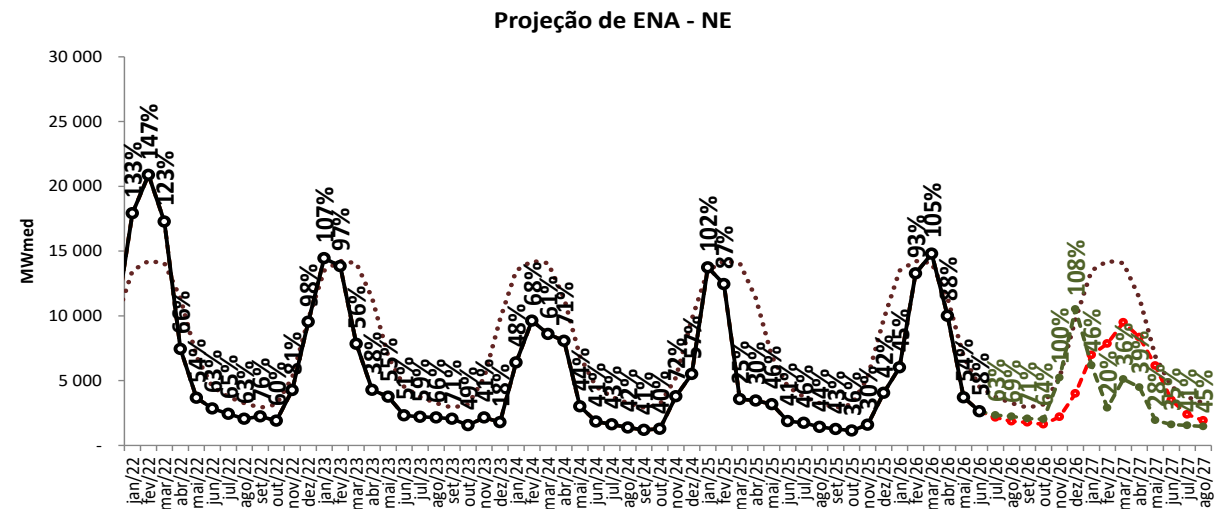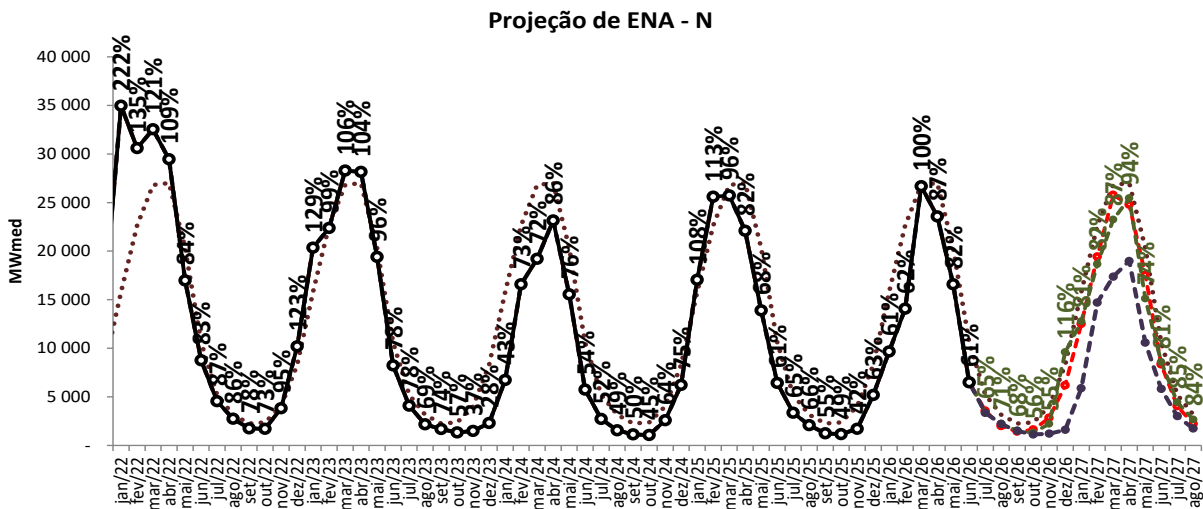

..... MLT

—○— Realizado





- - - ENA RNA

- - - proj. PLD, SMAP 2023

- - - proj. PLD, SMAP 2018

projeção de energia natural afluente

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

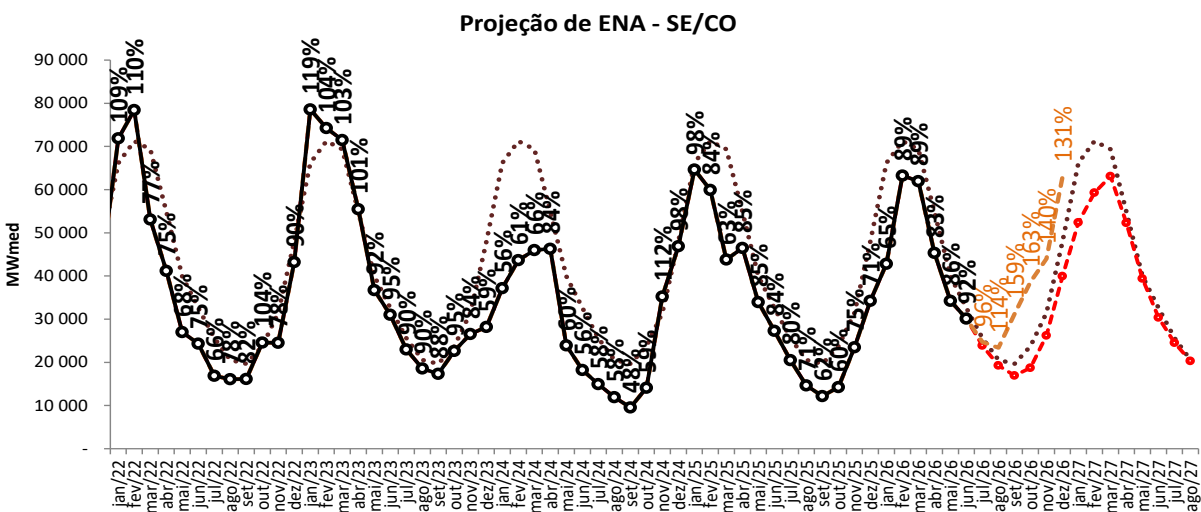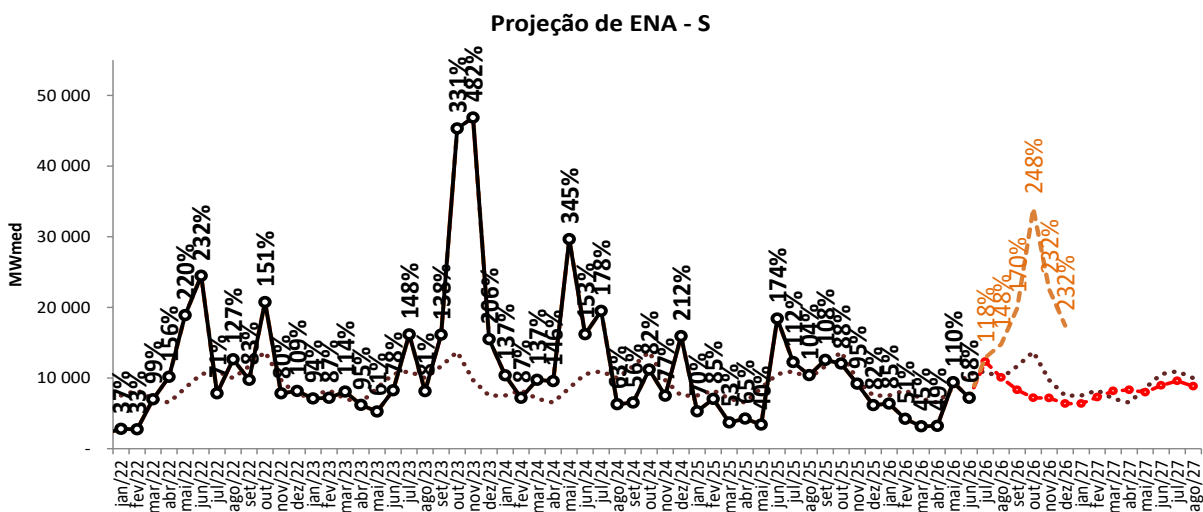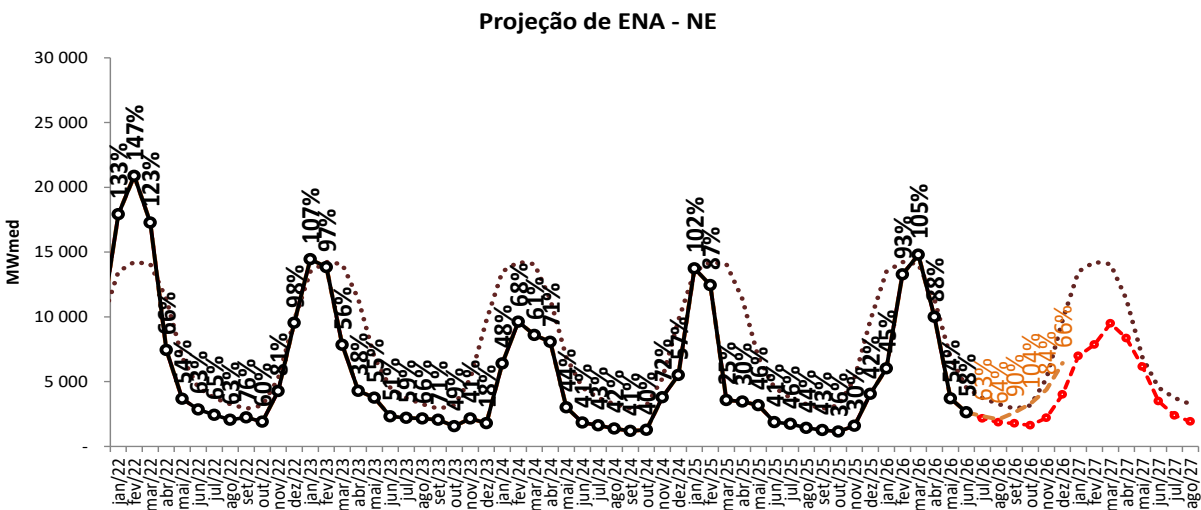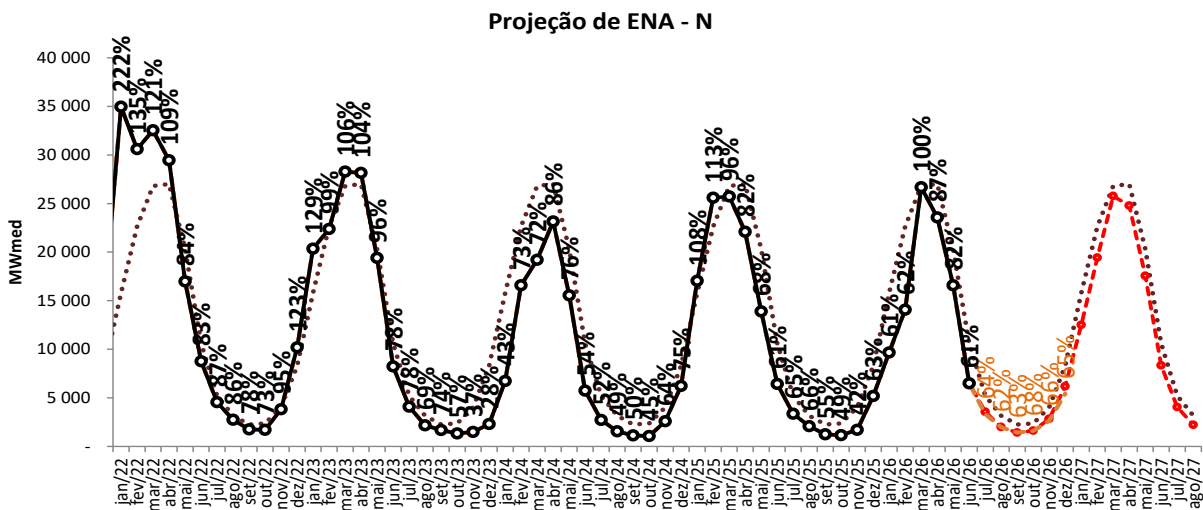


..... MLT —○— Realizado —●— ENA RNA —●— proj. PLD, SMAP 2023 —●— proj. PLD, SMAP CFS VE —●— proj. PLD, SMAP 2018

projeção de energia natural afluyente


sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI




Projeção de ENA - N

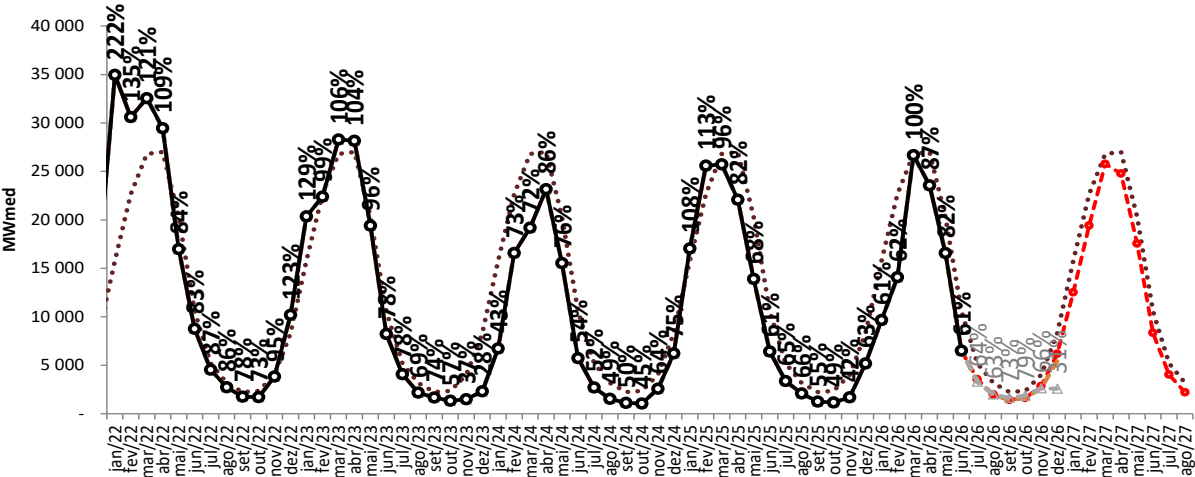


Projeção de ENA - NE

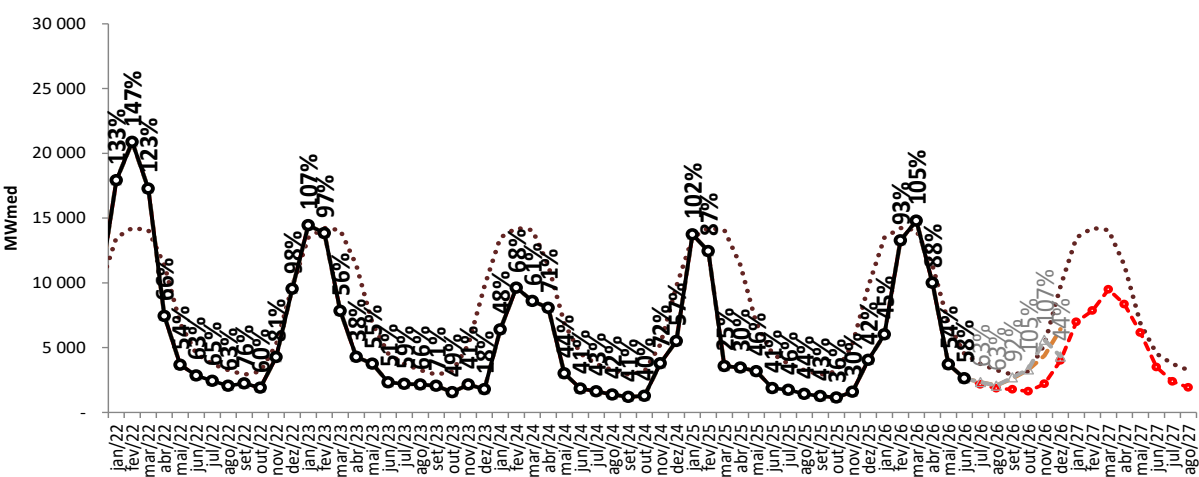

Projeção de ENA - S

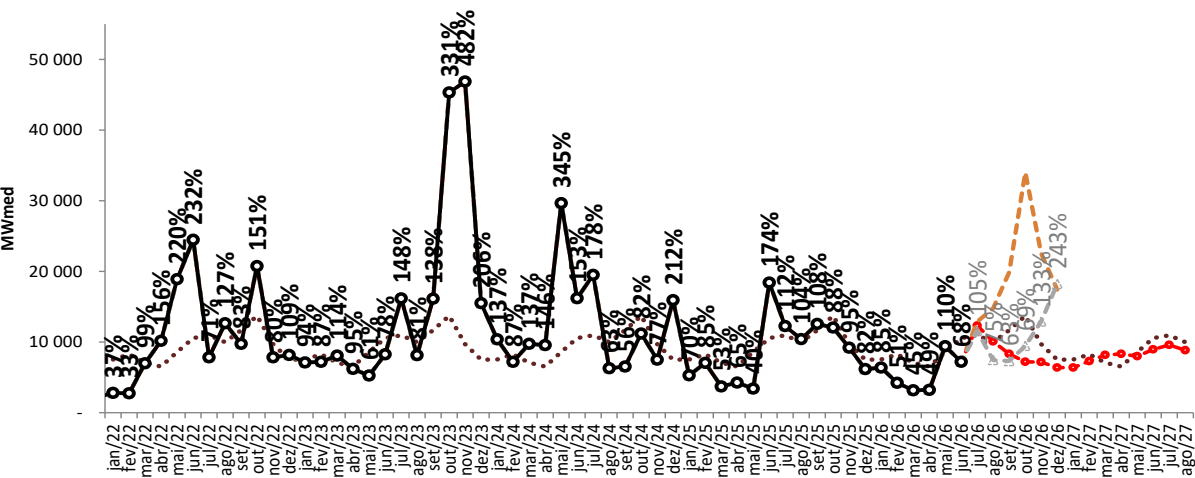

Projeção de ENA - SE/CO

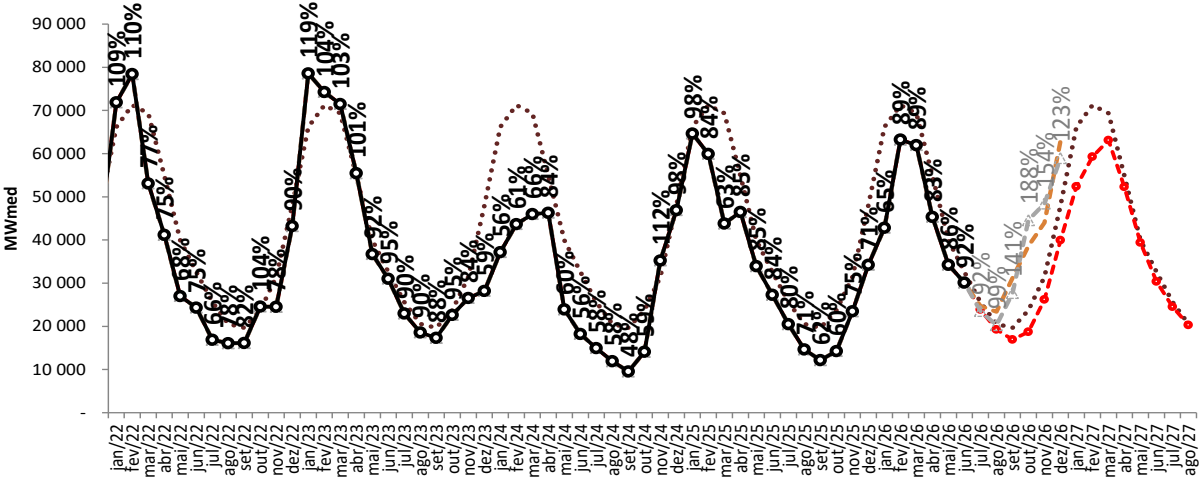

..... MLT

—○— Realizado

—●— ENA RNA

—●— proj. PLD, SMAP CFS VE

—●— proj. PLD, SMAP CFS LI

tabela resumo da projeção de energia natural afluyente (%mlt)



SE/CO	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	93	94	86	79	83	83	79	83	91	95	99	93	96	99
proj. PLD, SMAP 2023	96	111	105	105	76	55	57	50	50	59	46	43	47	47
proj. PLD, SMAP 2018	96	110	112	113	128	94	62	70	90	87	74	80	75	71
proj. PLD, SMAP CFS VE	96	114	159	163	140	131	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	92	99	141	188	154	123	-	-	-	-	-	-	-	-


S	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	112	101	71	53	74	85	85	88	115	127	93	85	87	89
proj. PLD, SMAP 2023	156	164	172	309	418	184	135	75	104	110	280	156	163	69
proj. PLD, SMAP 2018	156	147	155	138	117	102	104	99	142	116	161	170	79	40
proj. PLD, SMAP CFS VE	118	148	170	248	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	105	75	63	69	133	243	-	-	-	-	-	-	-	-

NE	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	58	57	61	51	42	41	52	55	67	74	90	77	64	59
proj. PLD, SMAP 2023	63	69	73	65	53	29	43	38	26	31	16	22	31	35
proj. PLD, SMAP 2018	63	69	71	64	100	108	46	20	36	39	28	35	41	45
proj. PLD, SMAP CFS VE	63	64	90	104	84	66	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	63	63	92	105	107	44	-	-	-	-	-	-	-	-

N	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	68	63	63	69	71	74	79	86	96	92	86	79	77	70
proj. PLD, SMAP 2023	64	69	66	48	30	19	37	65	65	70	52	55	58	55
proj. PLD, SMAP 2018	65	71	68	56	55	116	81	82	87	94	74	81	85	84
proj. PLD, SMAP CFS VE	64	62	63	68	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	64	63	73	79	66	31	-	-	-	-	-	-	-	-


S/N	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	92	90	78	68	76	77	76	81	91	94	94	88	89	90
proj. PLD, SMAP 2023	104	118	122	164	136	60	58	53	53	62	71	64	75	52
proj. PLD, SMAP 2018	104	113	119	114	117	99	66	68	86	85	80	93	74	62
proj. PLD, SMAP CFS VE	95	114	151	180	146	125	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	89	86	108	138	138	114	-	-	-	-	-	-	-	-

projeção de energia armazenada
proj. PLD RNA

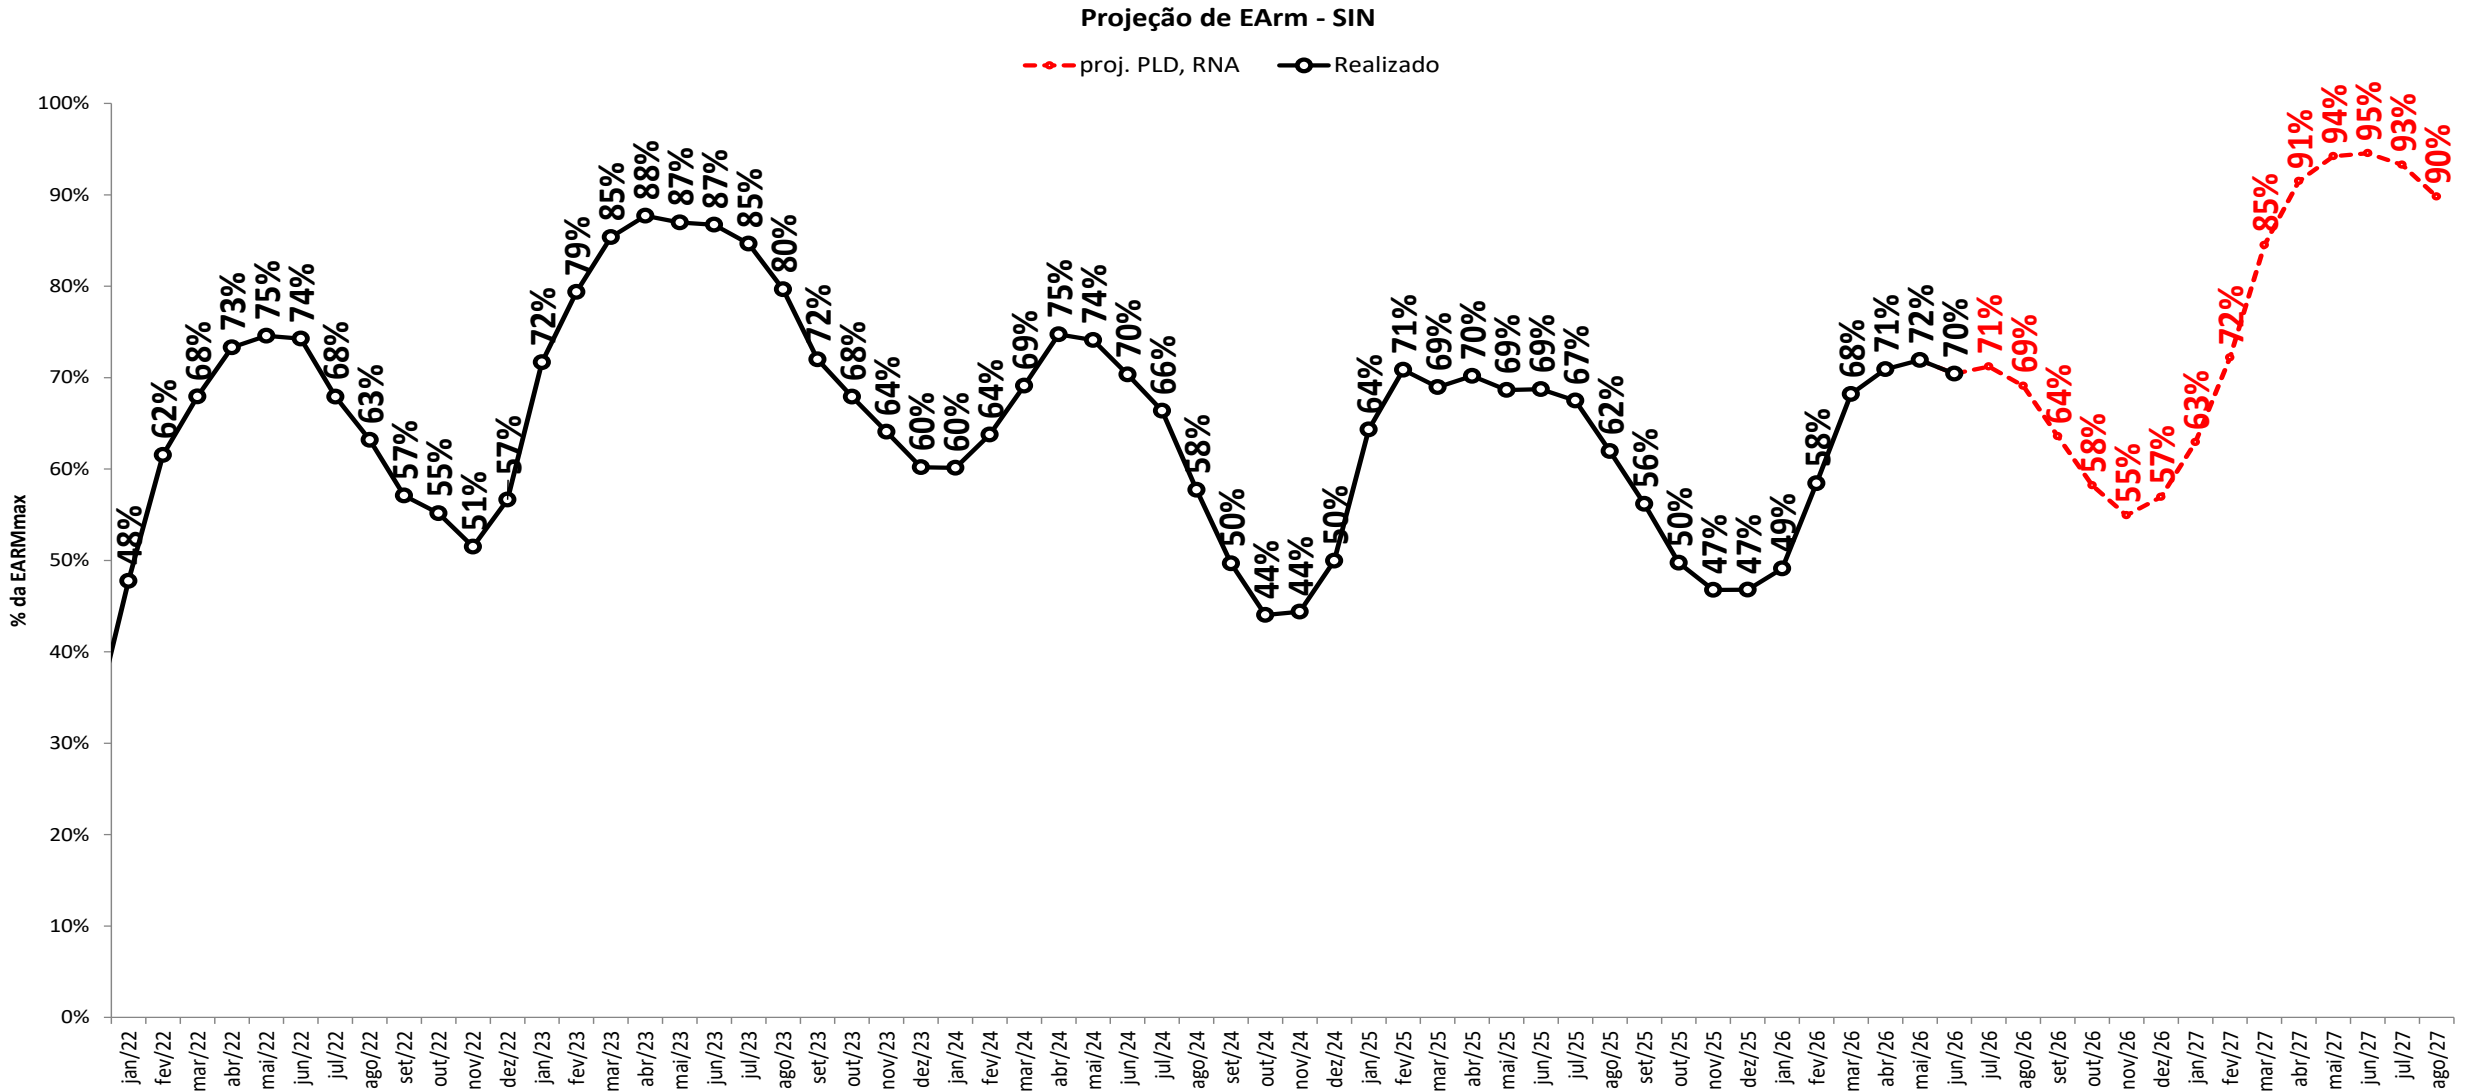


projeção de energia armazenada

sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

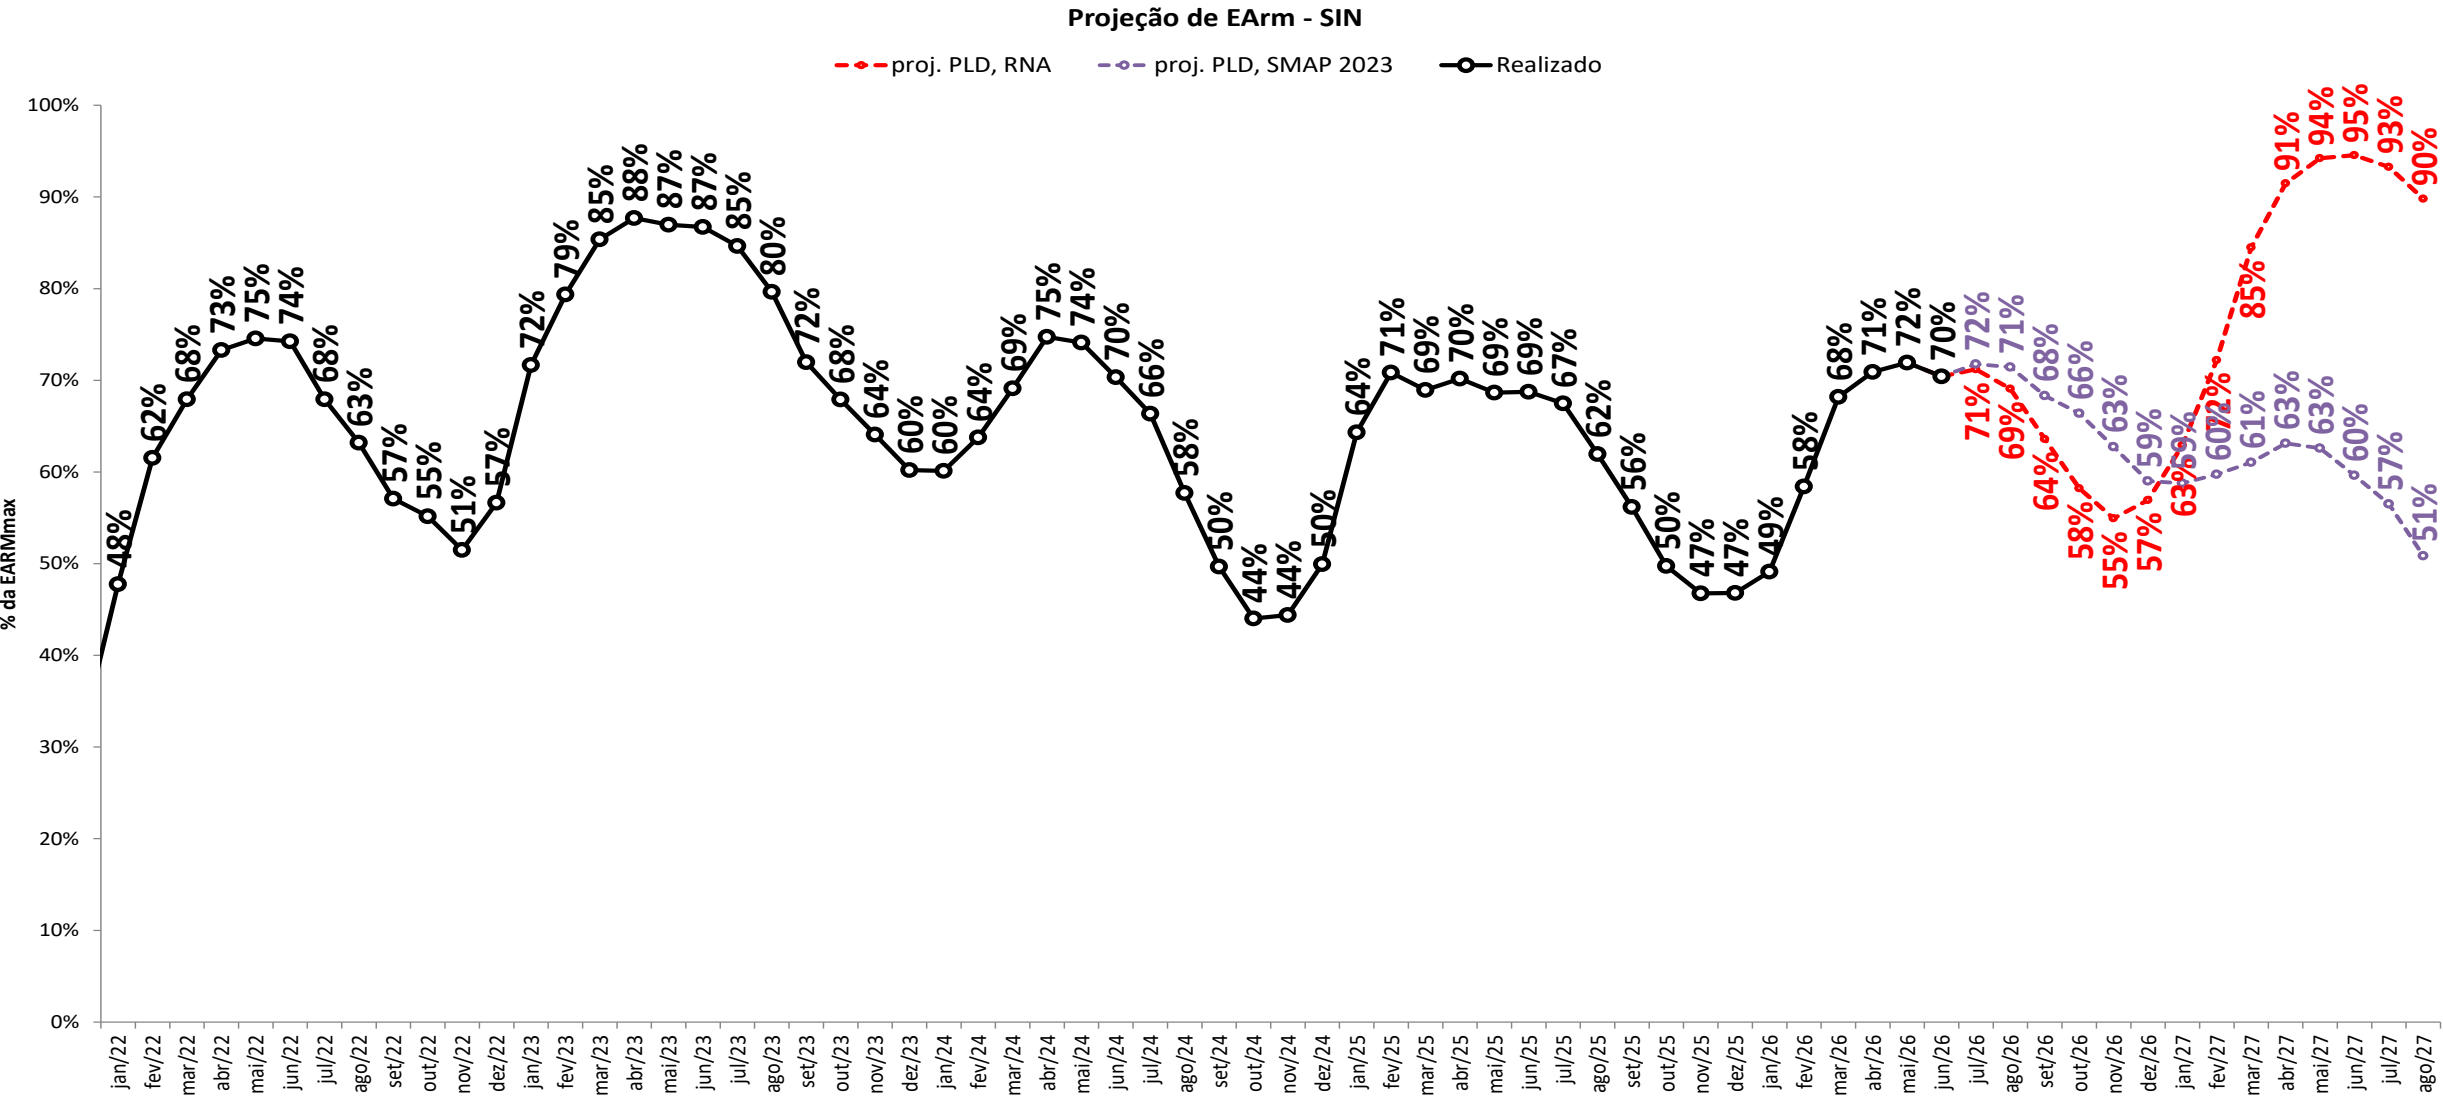


projeção de energia armazenada

sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

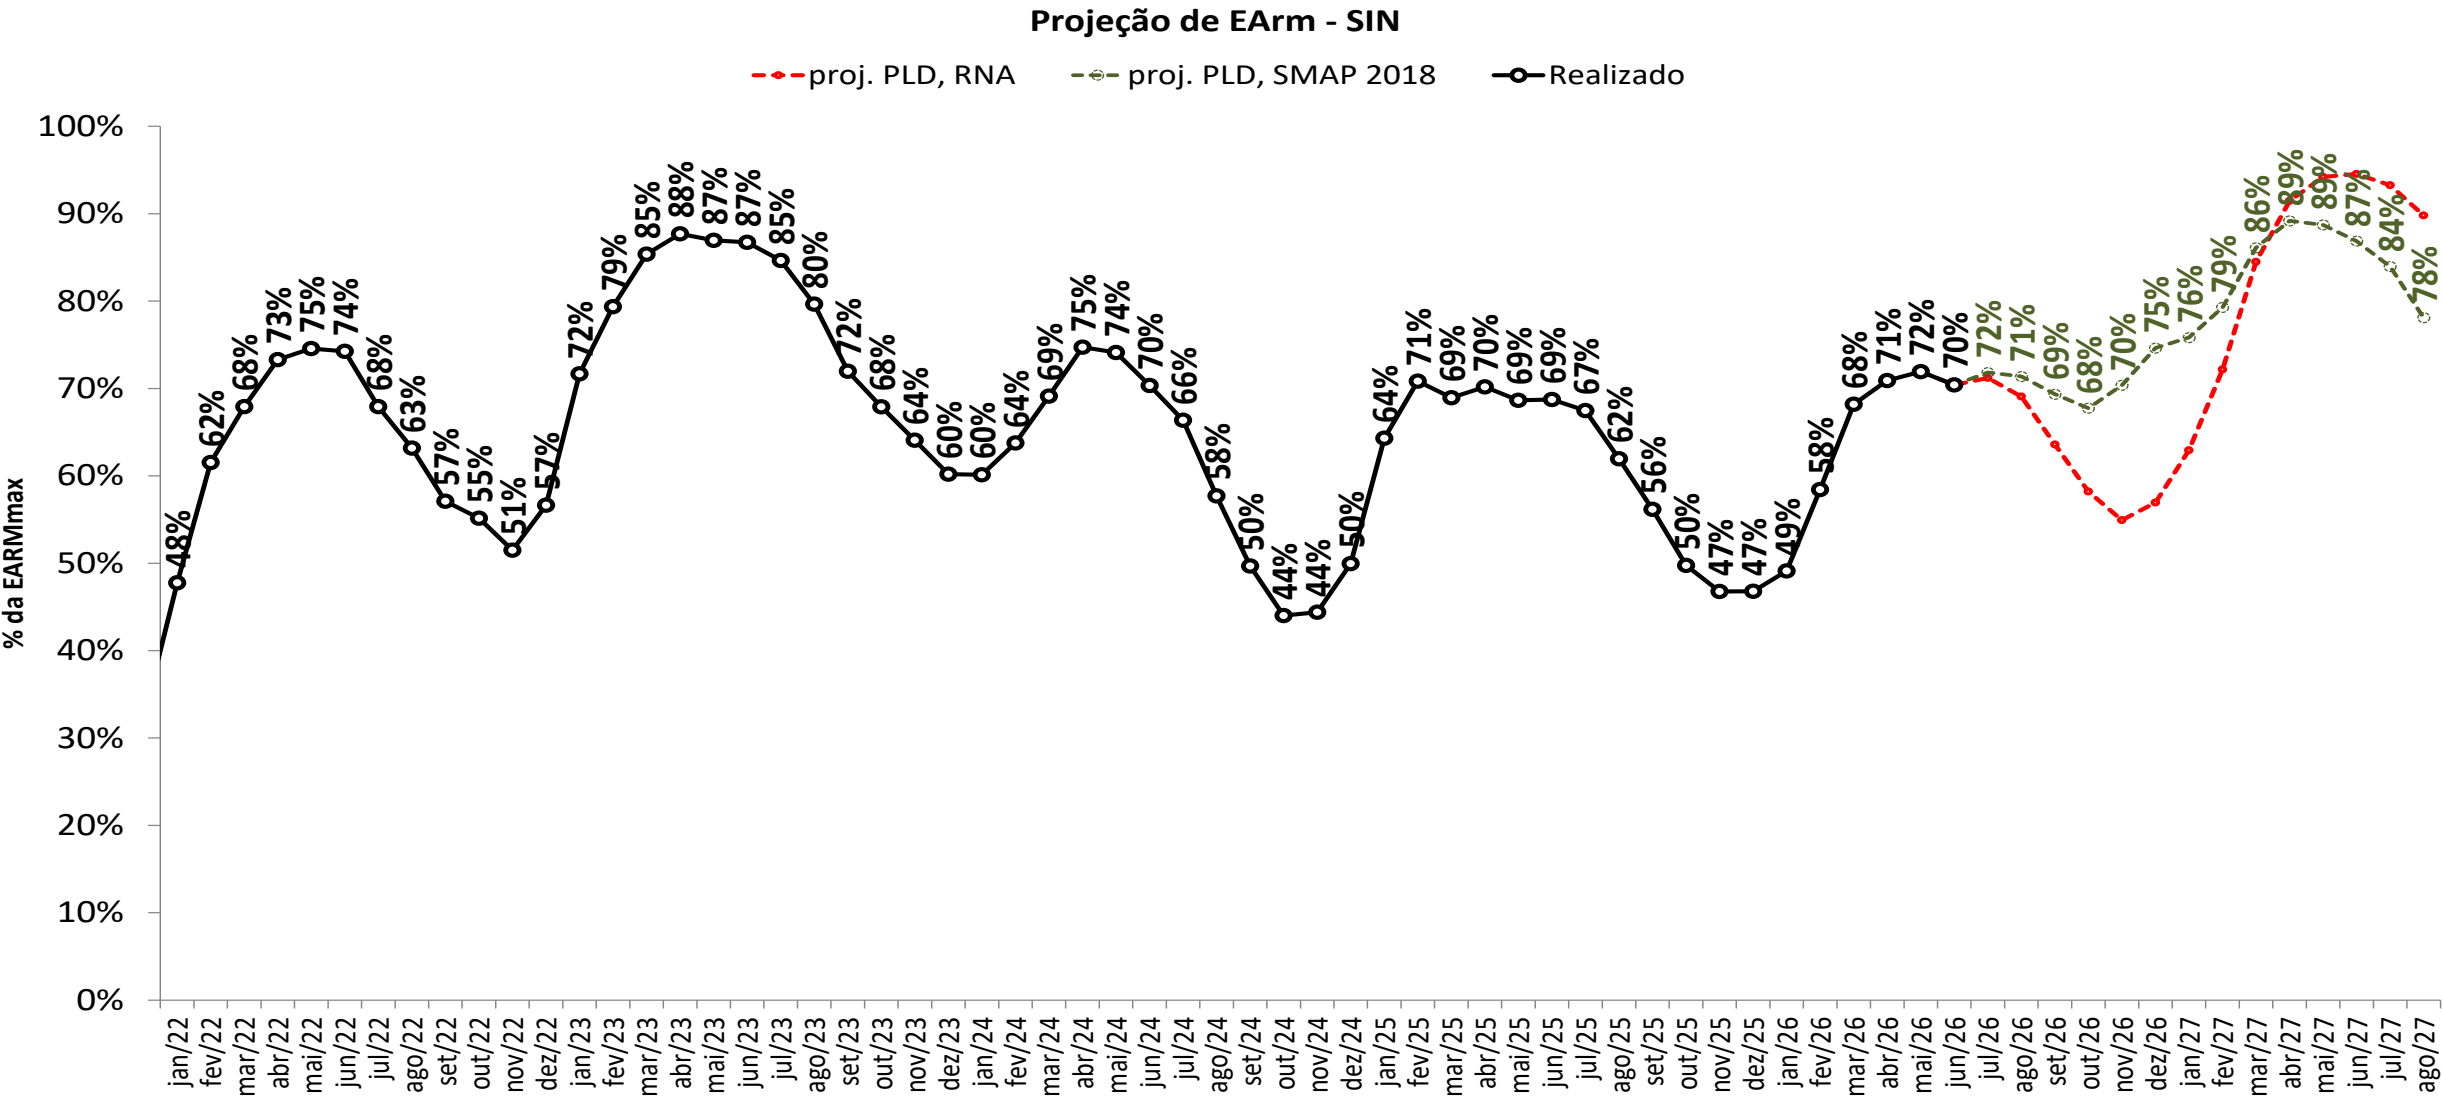


projeção de energia armazenada

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

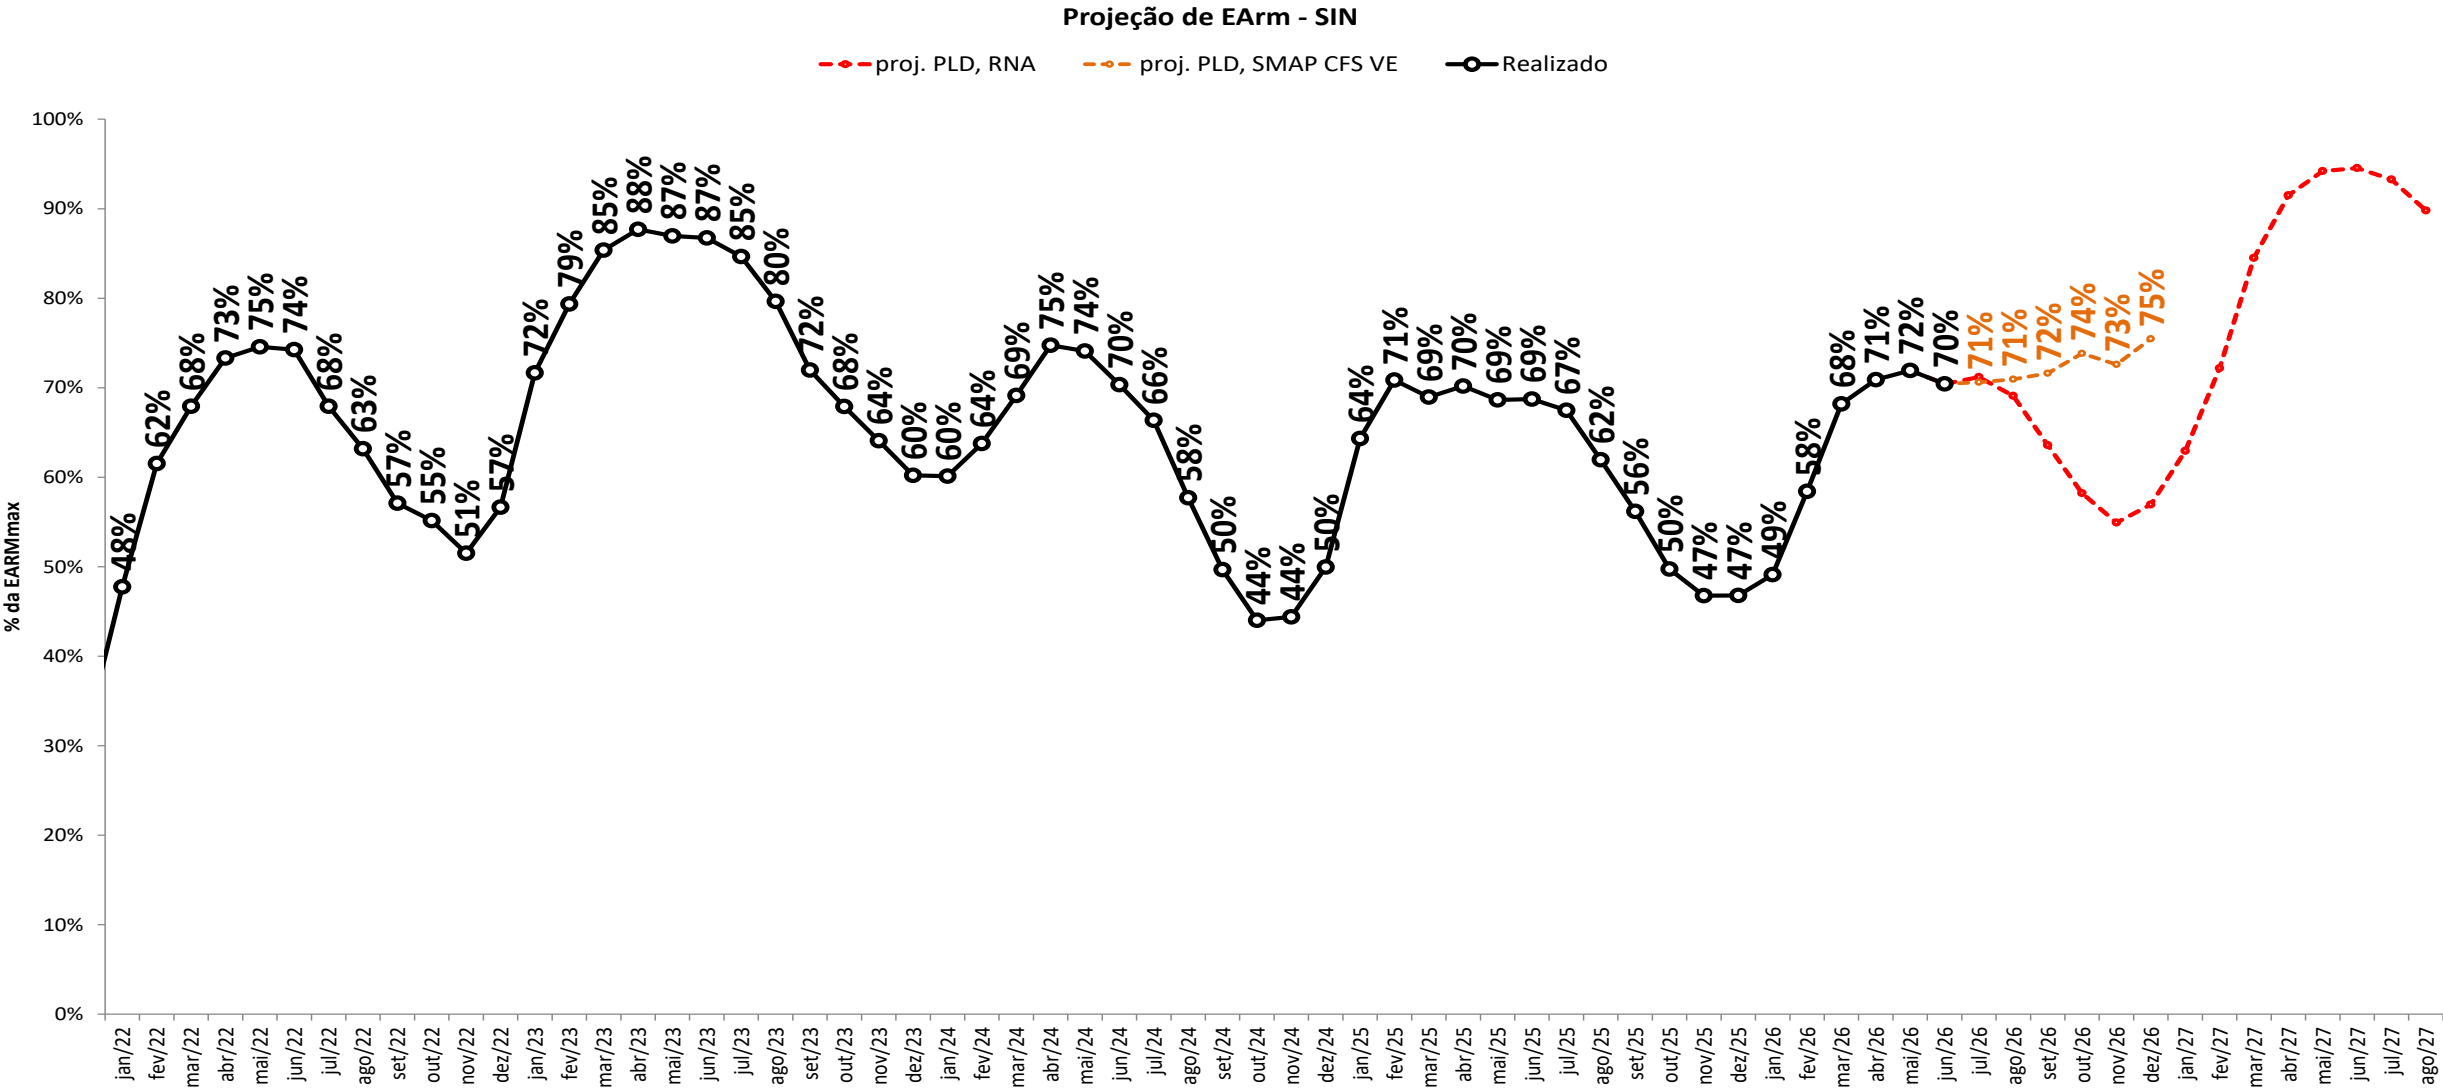





projeção de energia armazenada

sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

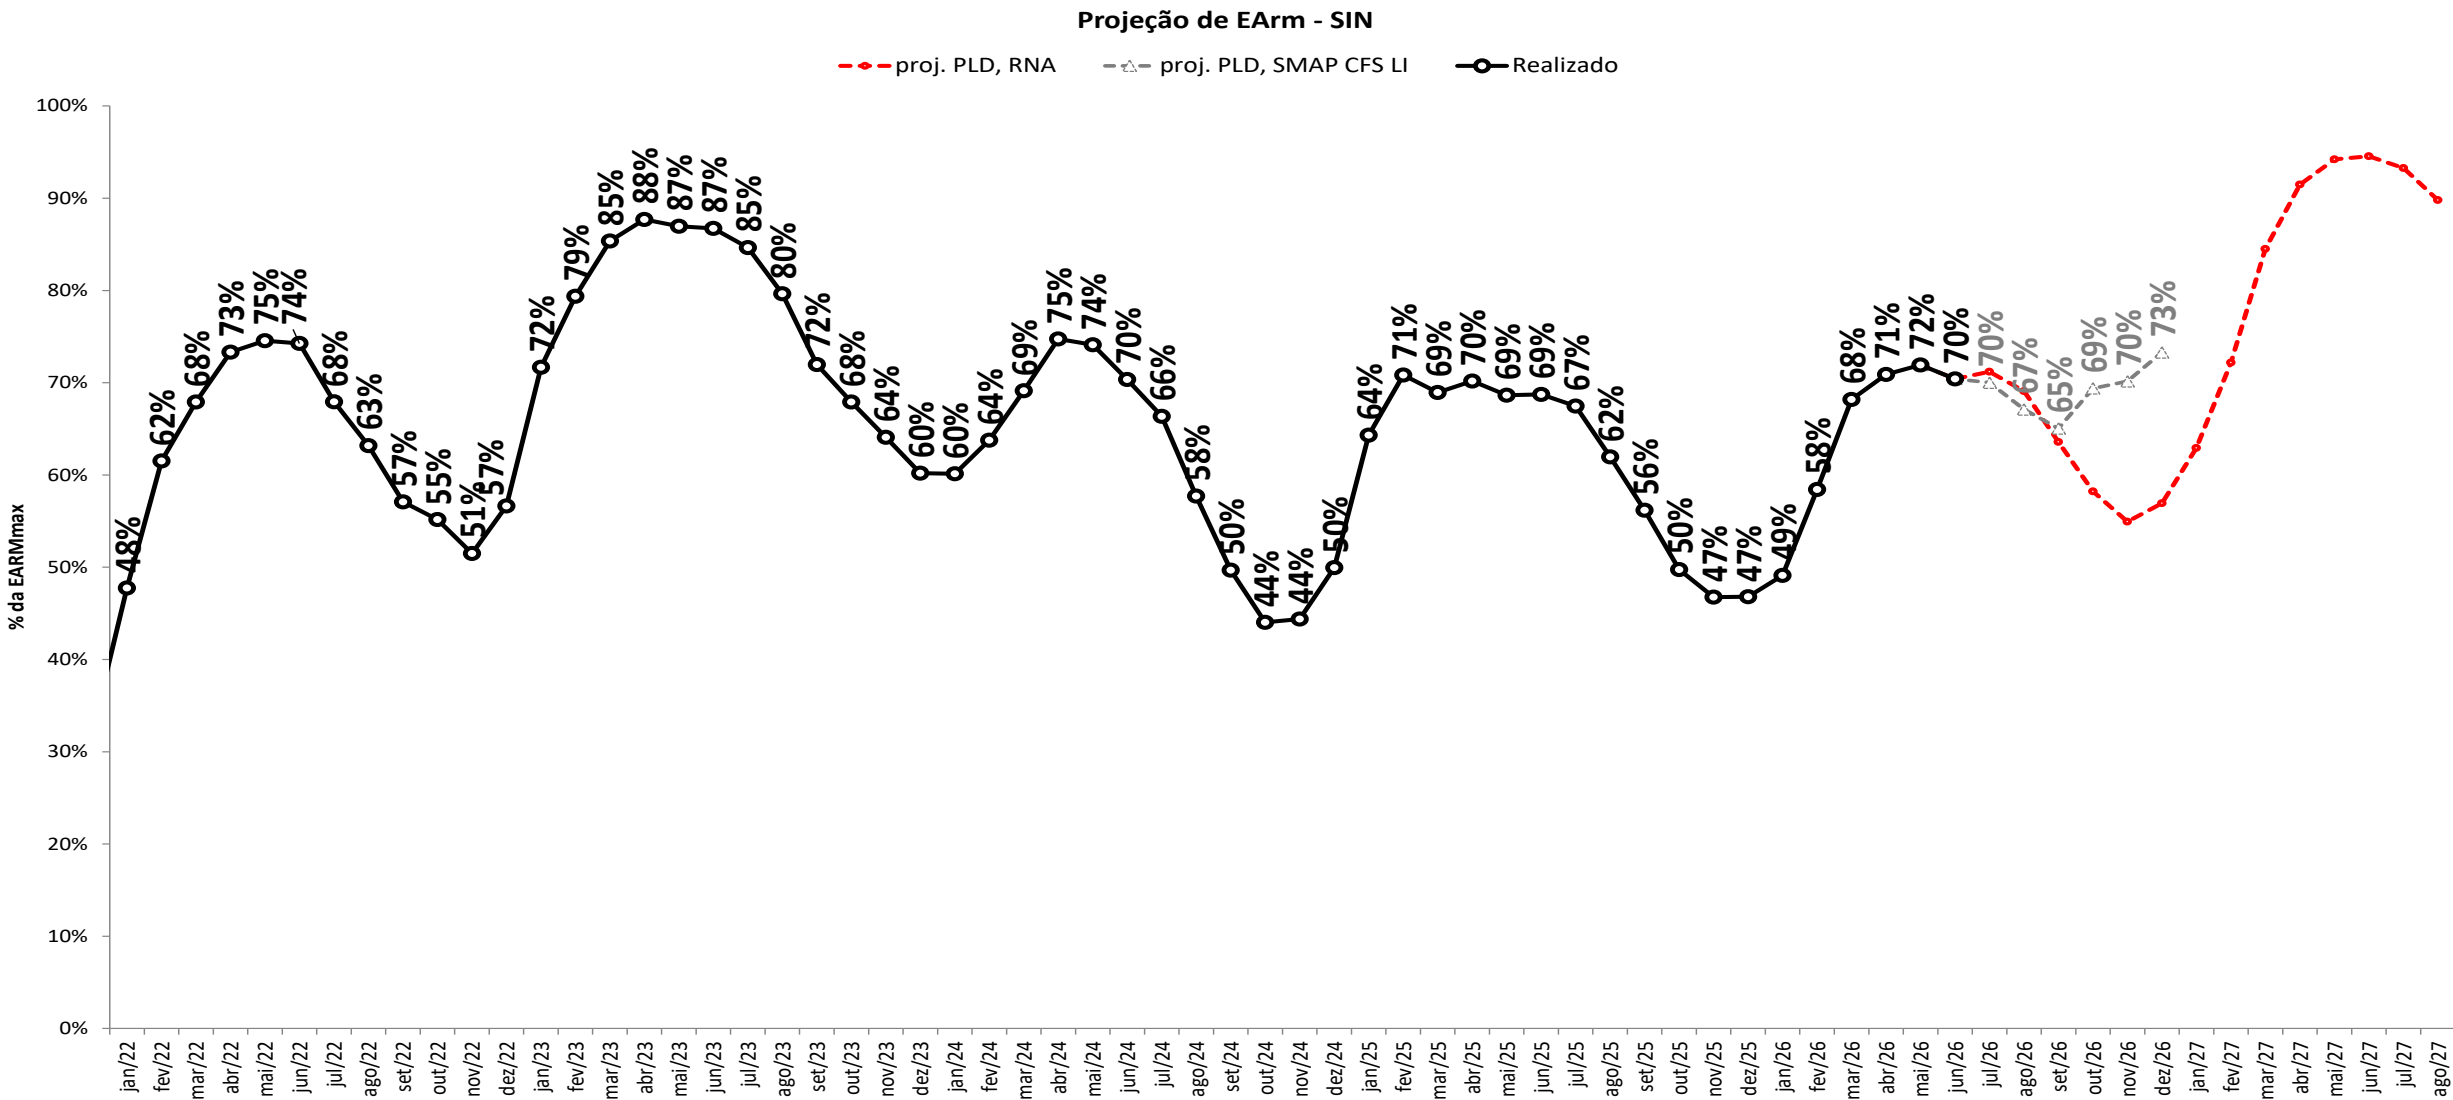

projeção de energia armazenada





proj. PLD RNA

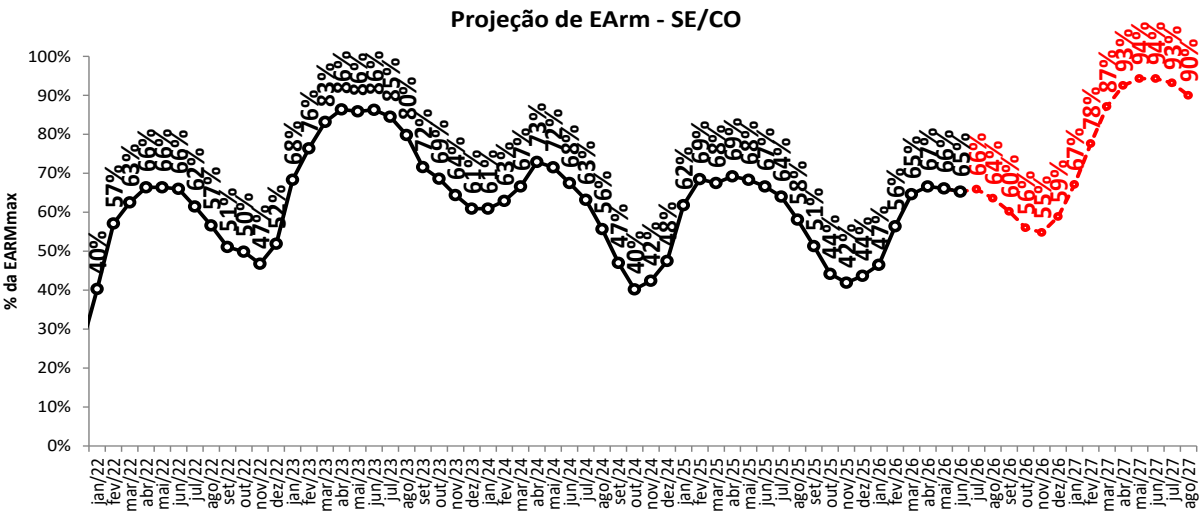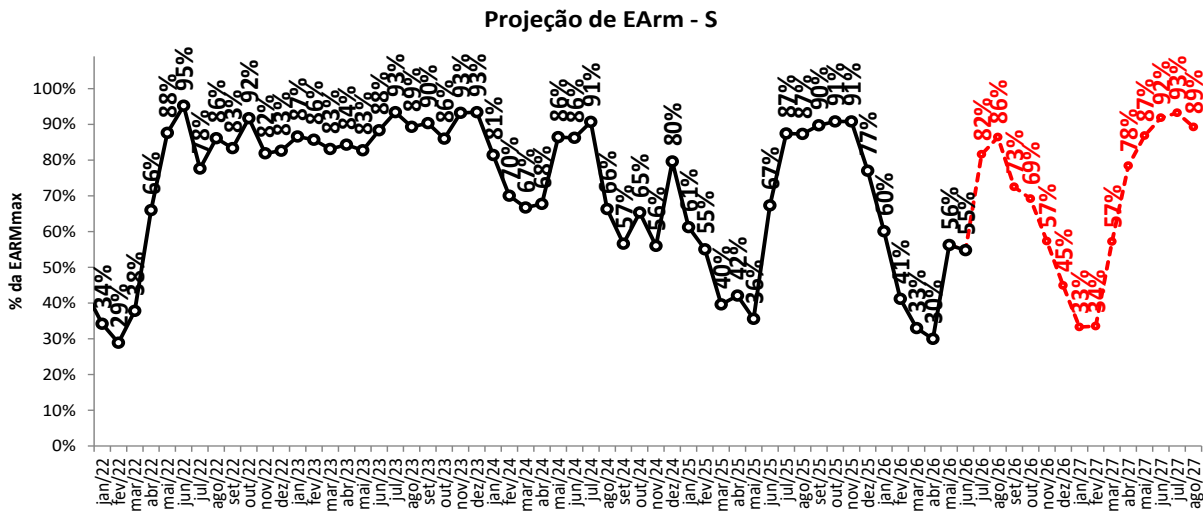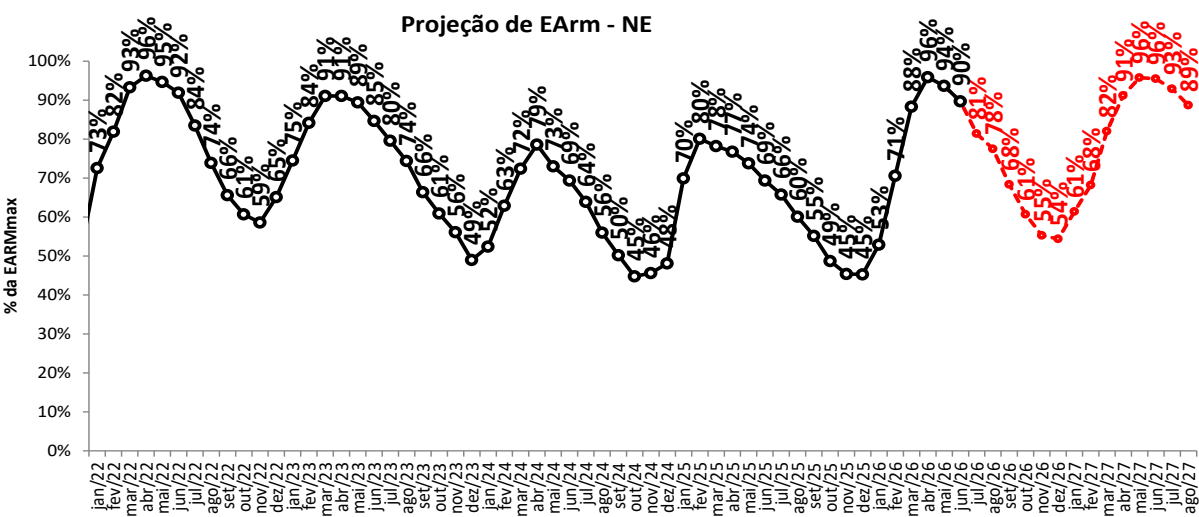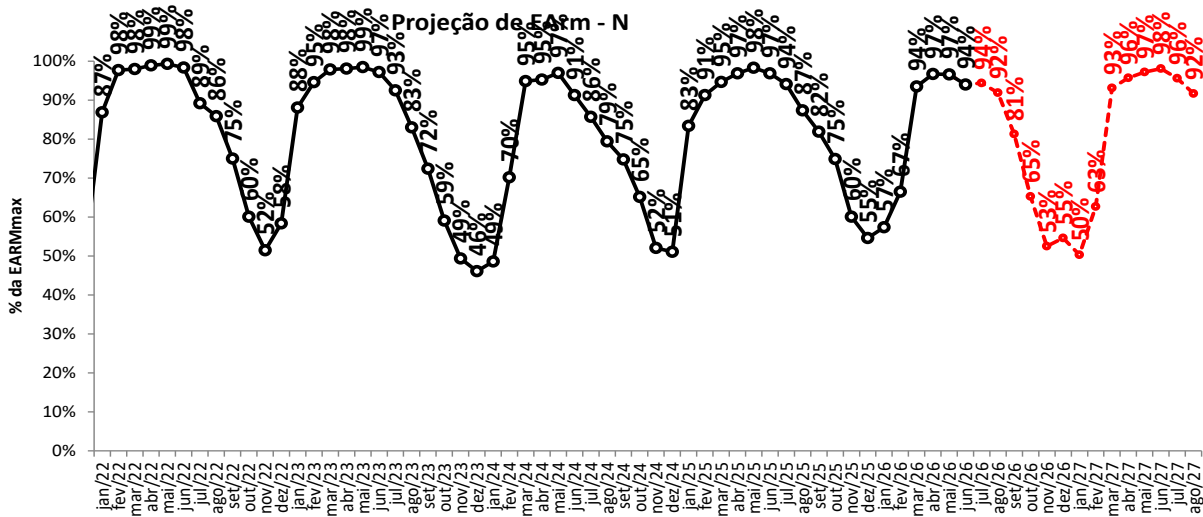

—○— proj. PLD, RNA

projeção de energia armazenada

sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

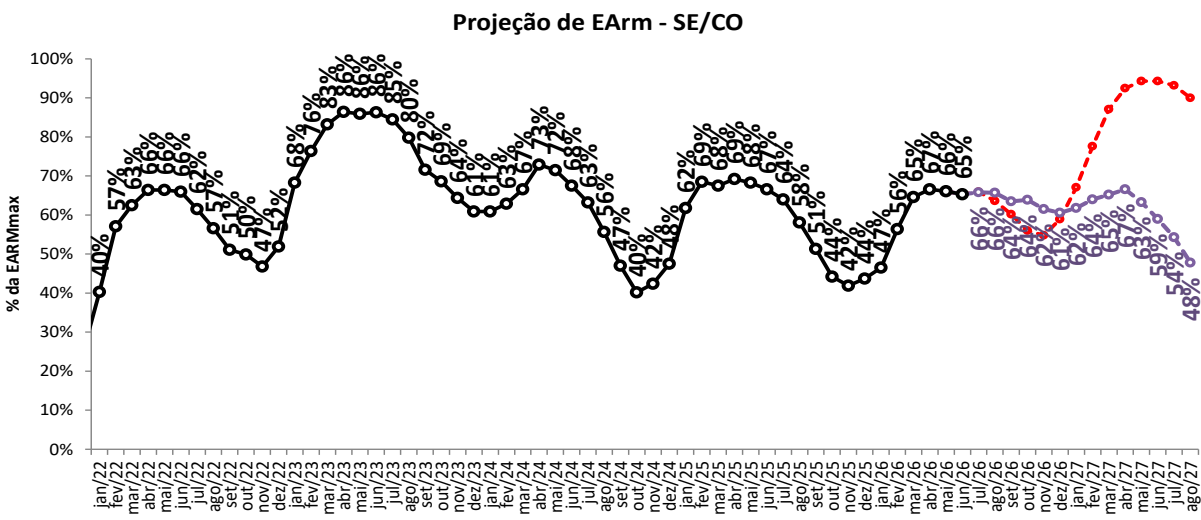
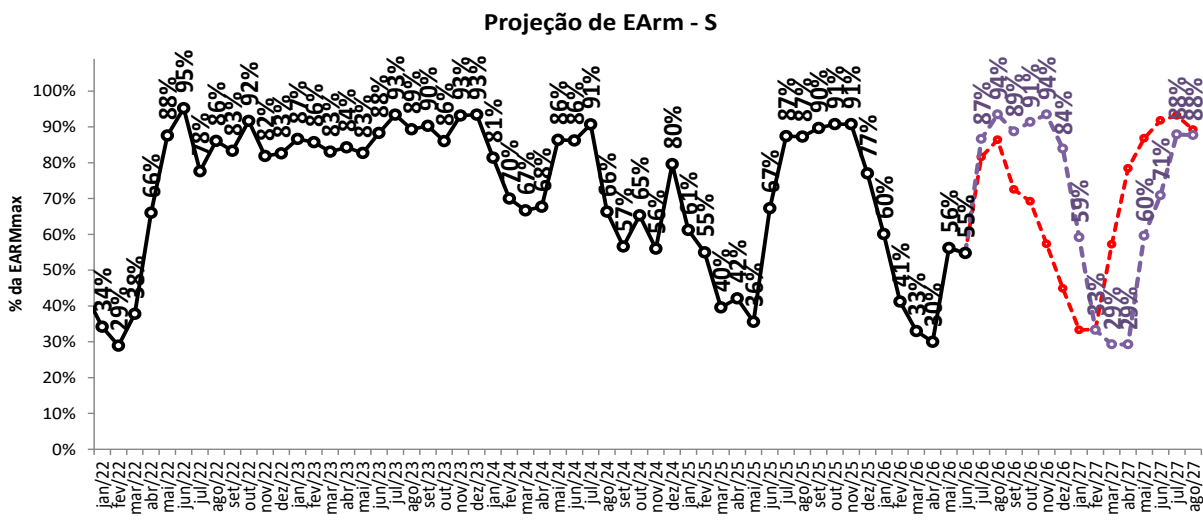
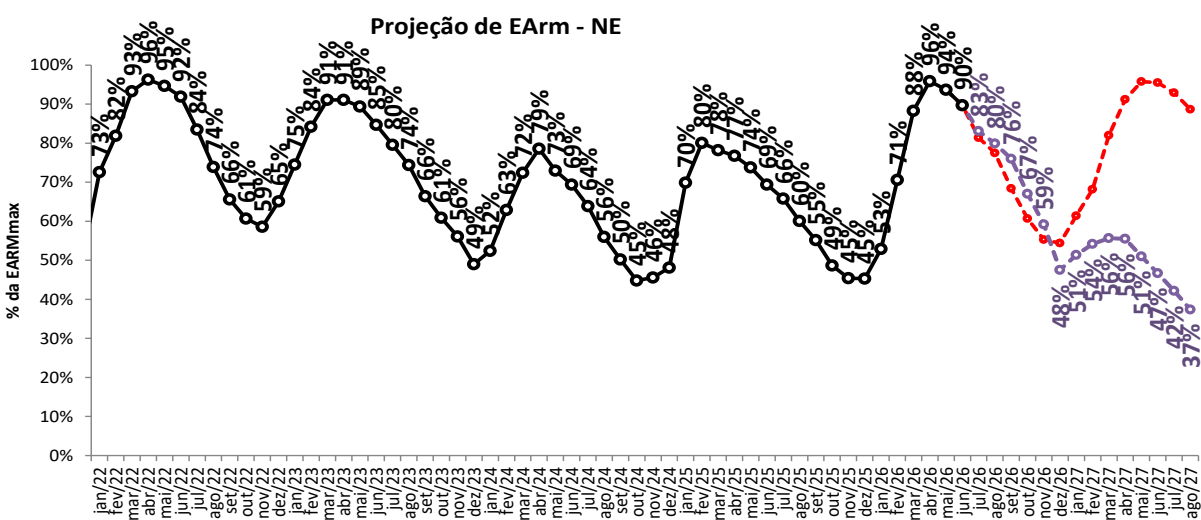
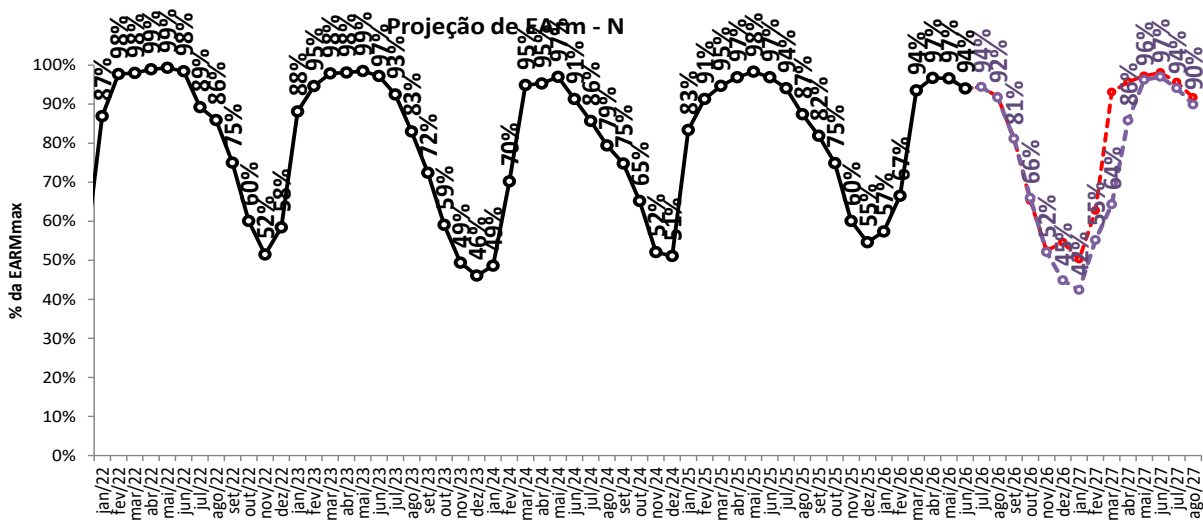


proj. PLD, RNA

proj. PLD, SMAP 2023

projeção de energia armazenada

sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

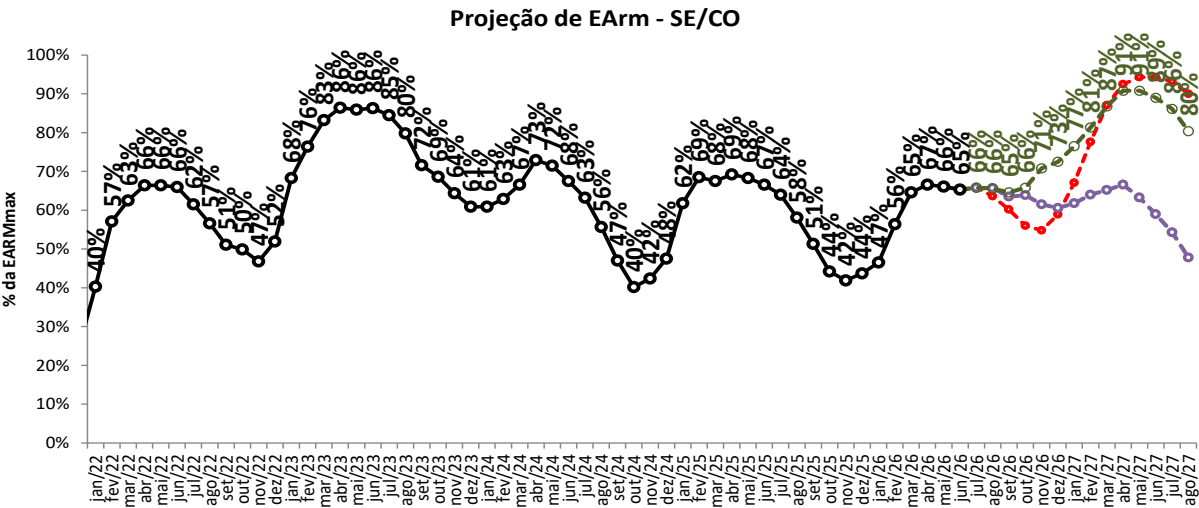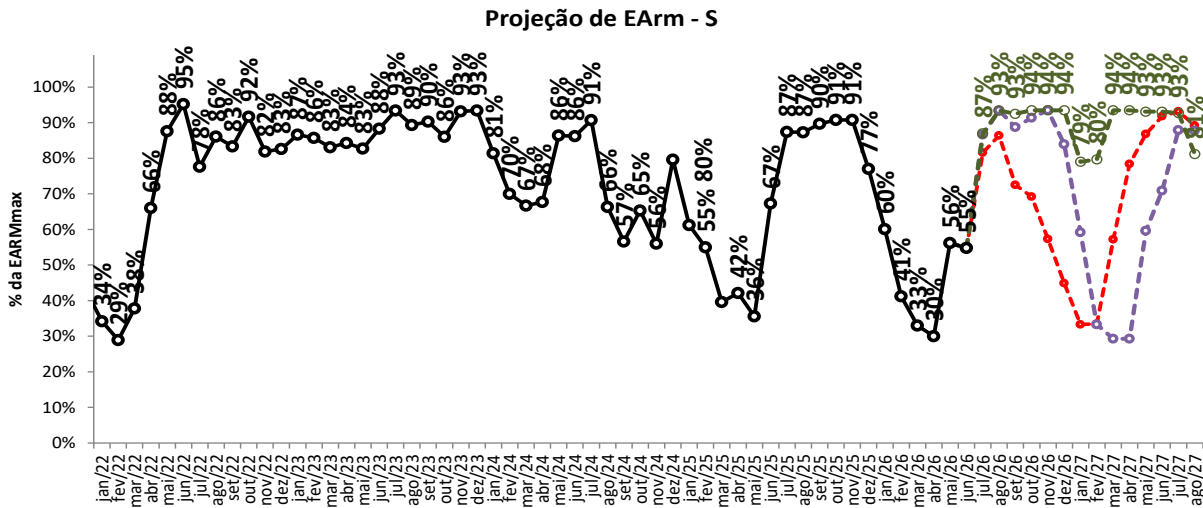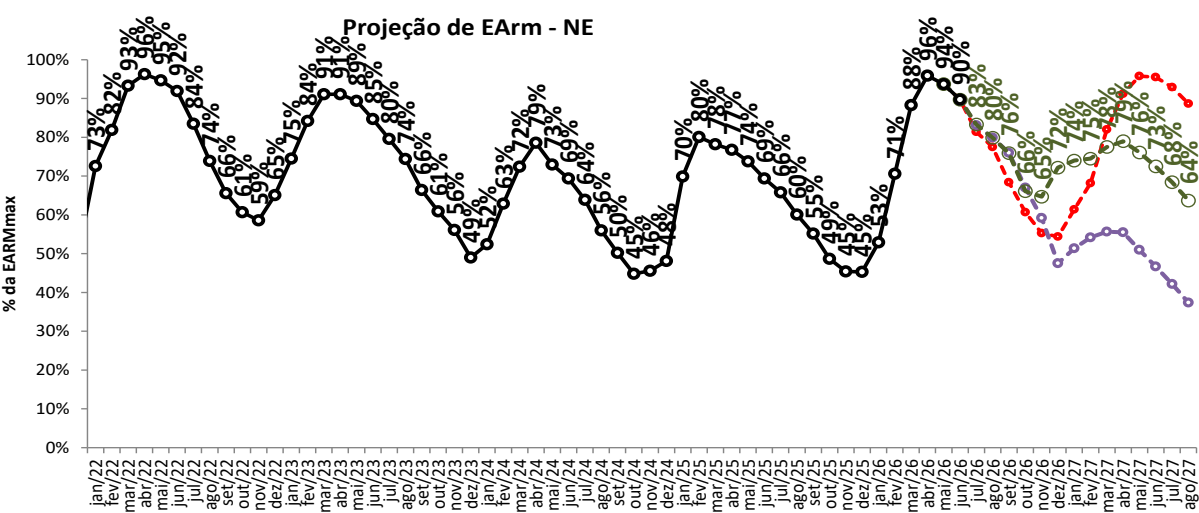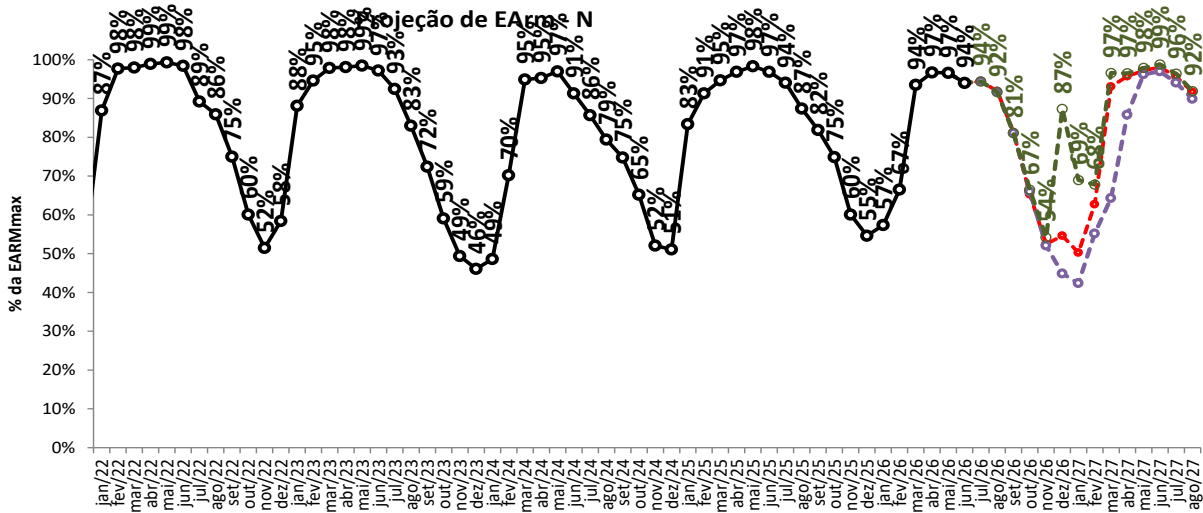

---proj. PLD, RNA





---proj. PLD, SMAP 2023

---proj. PLD, SMAP 2018

—Realizado

projeção de energia armazenada

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

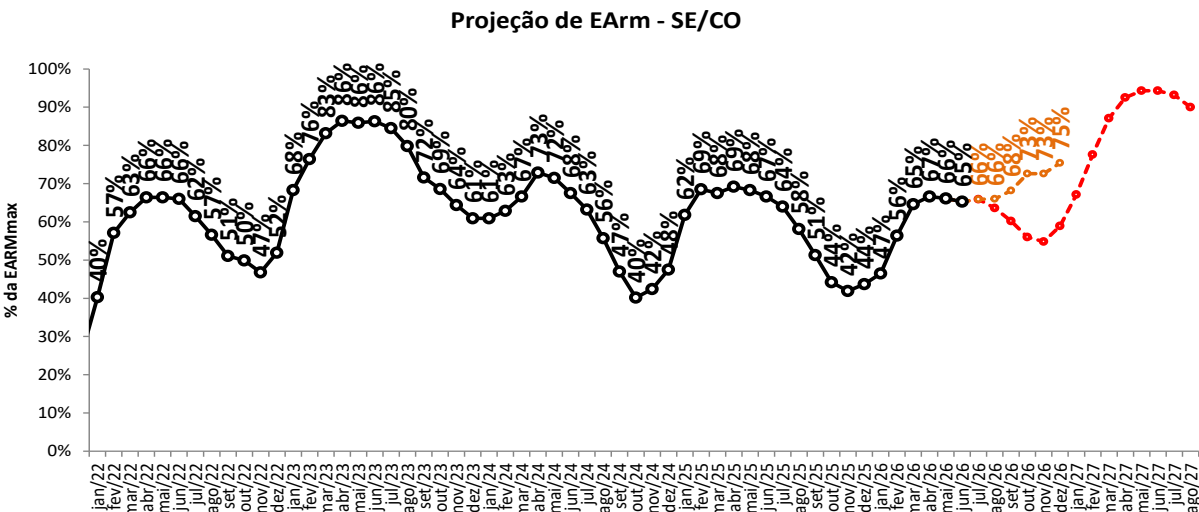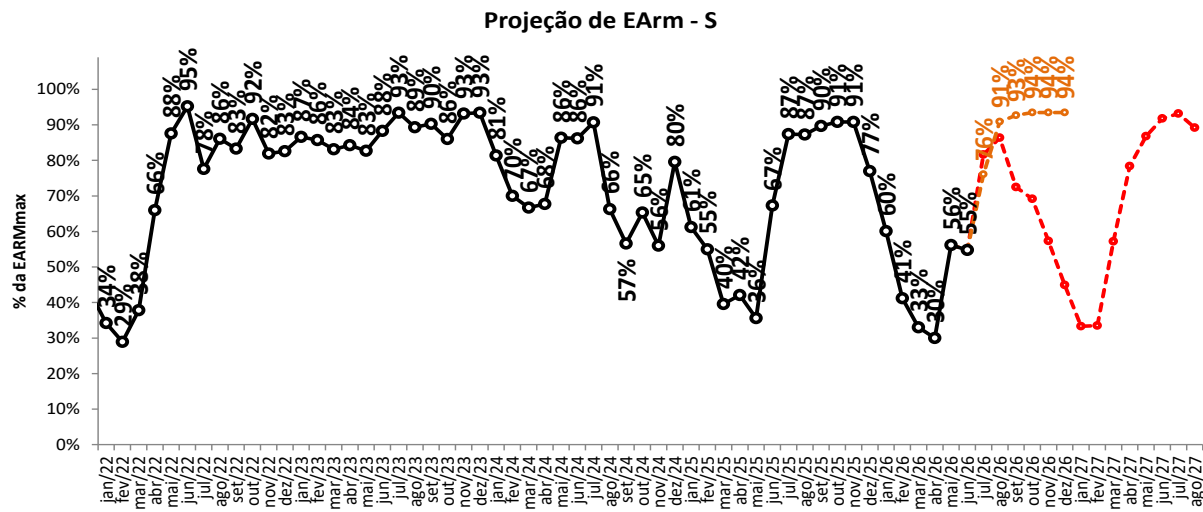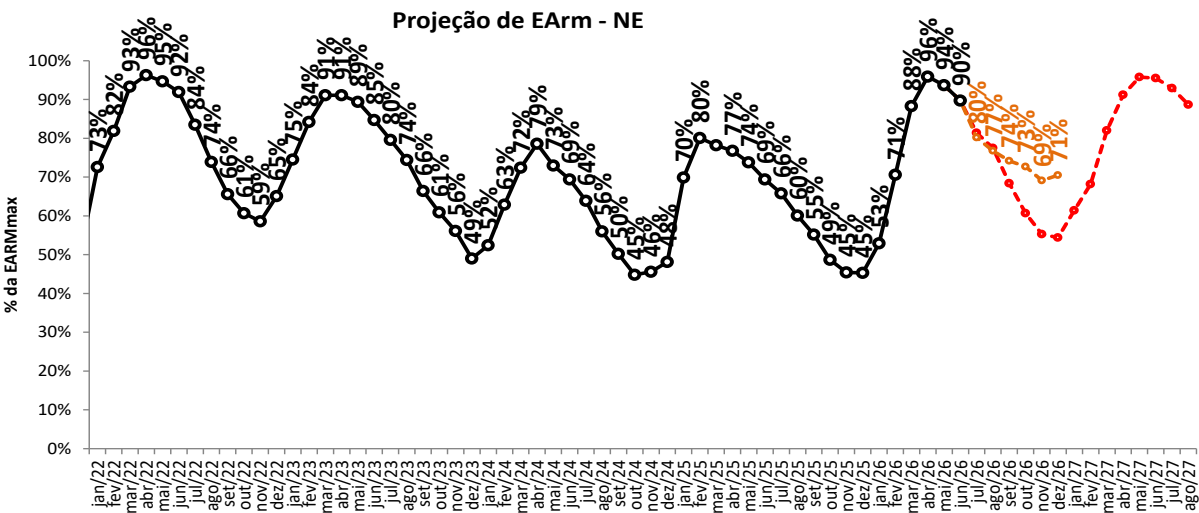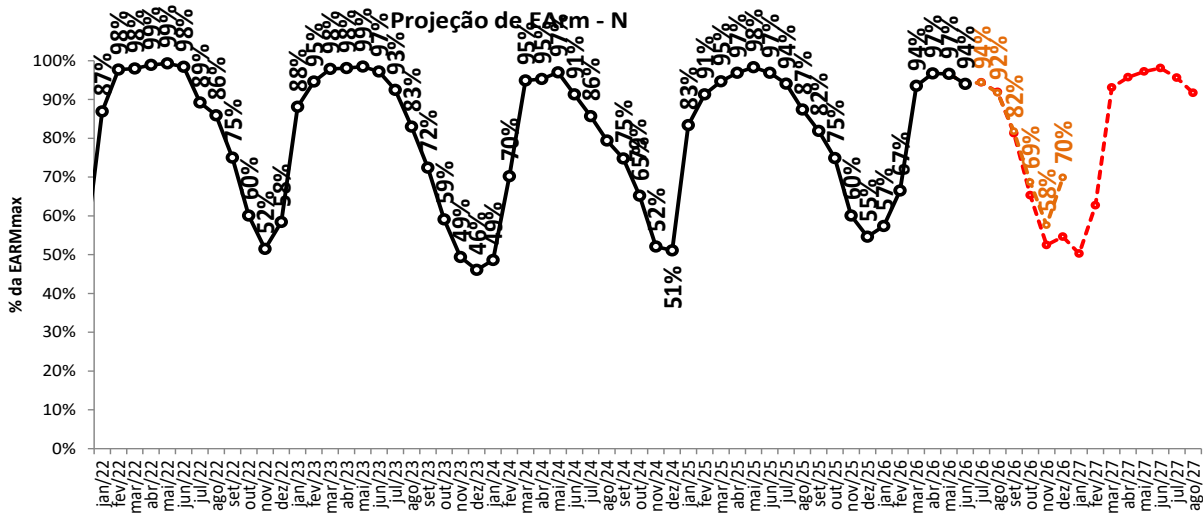





proj. PLD, RNA

proj. PLD, SMAP CFS VE

Realizado

projeção de energia armazenada

sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

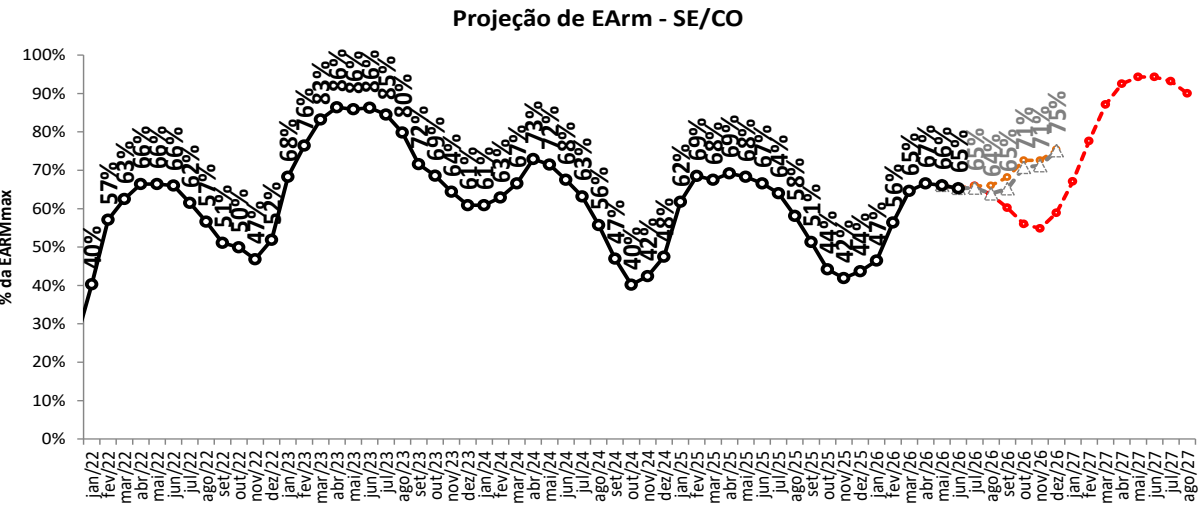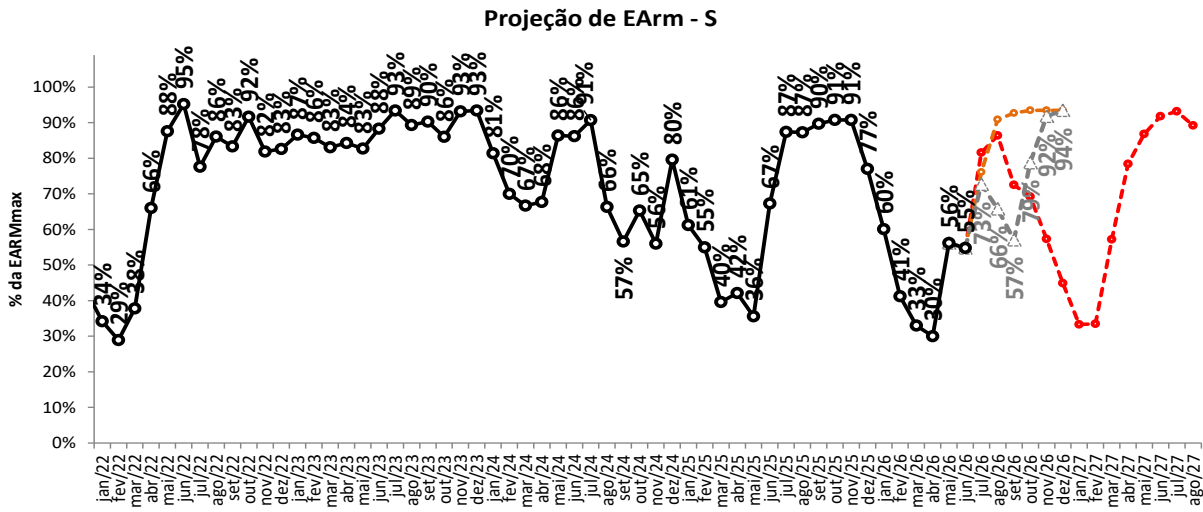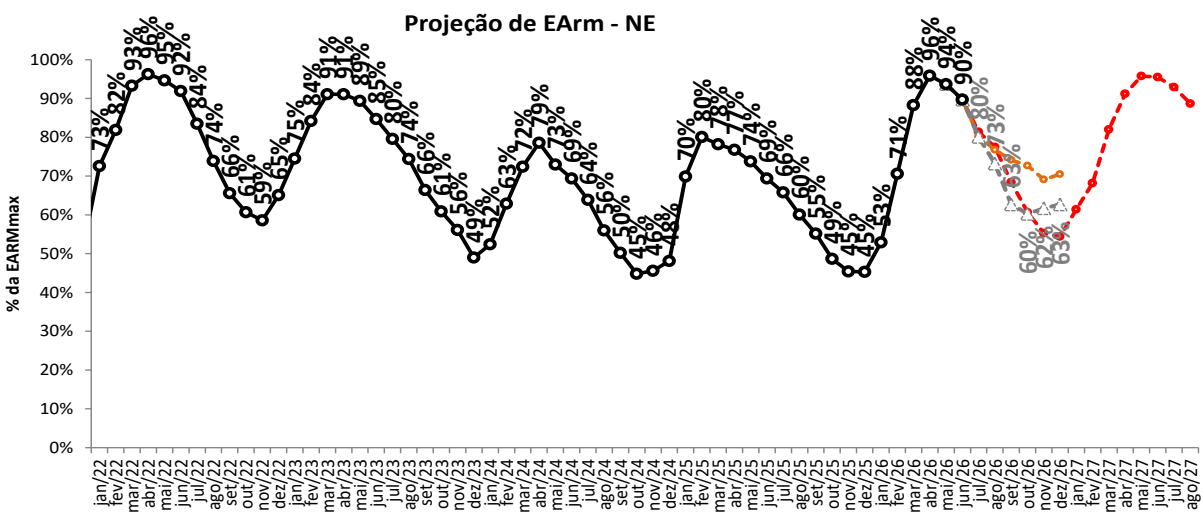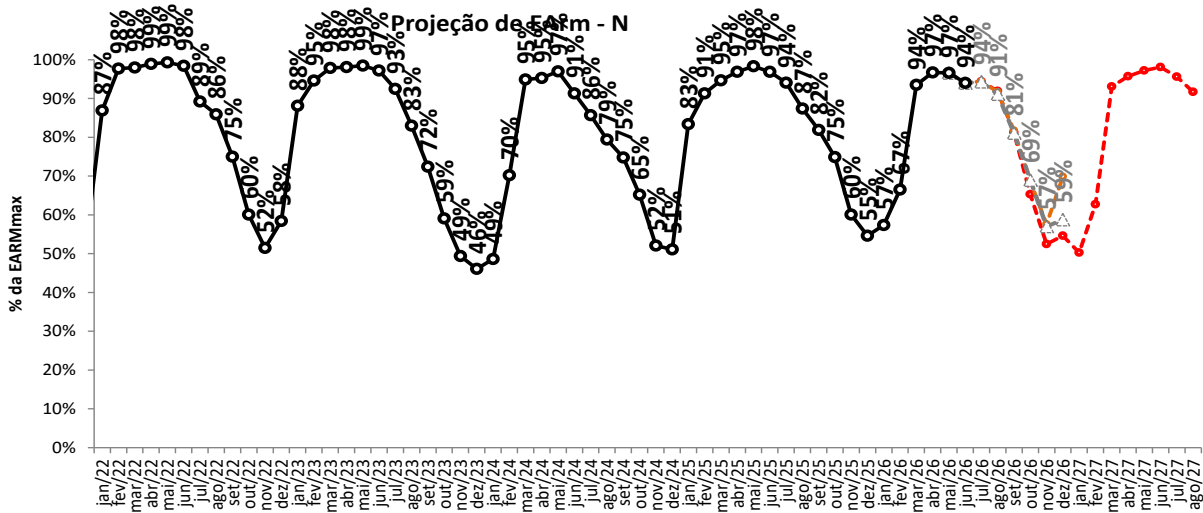

proj. PLD, RNA

proj. PLD, SMAP 2018

proj. PLD, SMAP CFS LI

Realizado

tabela resumo da projeção de energia armazenada (% EARMmax)



SE/CO	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	66	64	60	56	55	59	67	78	87	93	94	94	93	90
proj. PLD, SMAP 2023	66	66	64	64	62	61	62	64	65	67	63	59	54	48
proj. PLD, SMAP 2018	66	66	65	66	71	73	77	81	87	91	91	89	86	80
proj. PLD, SMAP CFS VE	66	66	68	73	73	75	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	65	64	65	71	71	75	-	-	-	-	-	-	-	-


S	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	82	86	73	69	57	45	33	34	57	78	87	92	93	89
proj. PLD, SMAP 2023	87	94	89	91	94	84	59	33	29	29	60	71	88	88
proj. PLD, SMAP 2018	87	93	93	94	94	94	79	80	94	94	93	93	93	81
proj. PLD, SMAP CFS VE	76	91	93	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	73	66	57	79	92	94	-	-	-	-	-	-	-	-

NE	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	81	78	68	61	55	54	61	68	82	91	96	96	93	89
proj. PLD, SMAP 2023	83	80	76	67	59	48	51	54	56	56	51	47	42	37
proj. PLD, SMAP 2018	83	80	76	66	65	72	74	75	78	79	76	73	68	64
proj. PLD, SMAP CFS VE	80	77	74	73	69	71	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	80	73	63	60	62	63	-	-	-	-	-	-	-	-

N	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	94	92	81	65	53	55	50	63	93	96	97	98	96	92
proj. PLD, SMAP 2023	94	92	81	66	52	45	42	55	64	86	96	97	94	90
proj. PLD, SMAP 2018	94	92	81	67	54	87	69	68	97	97	98	99	96	92
proj. PLD, SMAP CFS VE	94	92	82	69	58	70	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	94	91	81	69	57	59	-	-	-	-	-	-	-	-


SIN	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
proj. PLD, RNA	71	69	64	58	55	57	63	72	85	91	94	95	93	90
proj. PLD, SMAP 2023	72	71	68	66	63	59	59	60	61	63	63	60	57	51
proj. PLD, SMAP 2018	72	71	69	68	70	75	76	79	86	89	89	87	84	78
proj. PLD, SMAP CFS VE	71	71	72	74	73	75	-	-	-	-	-	-	-	-
proj. PLD, SMAP CFS LI	70	67	65	69	70	73	-	-	-	-	-	-	-	-

balanço operativo
proj. PLD RNA

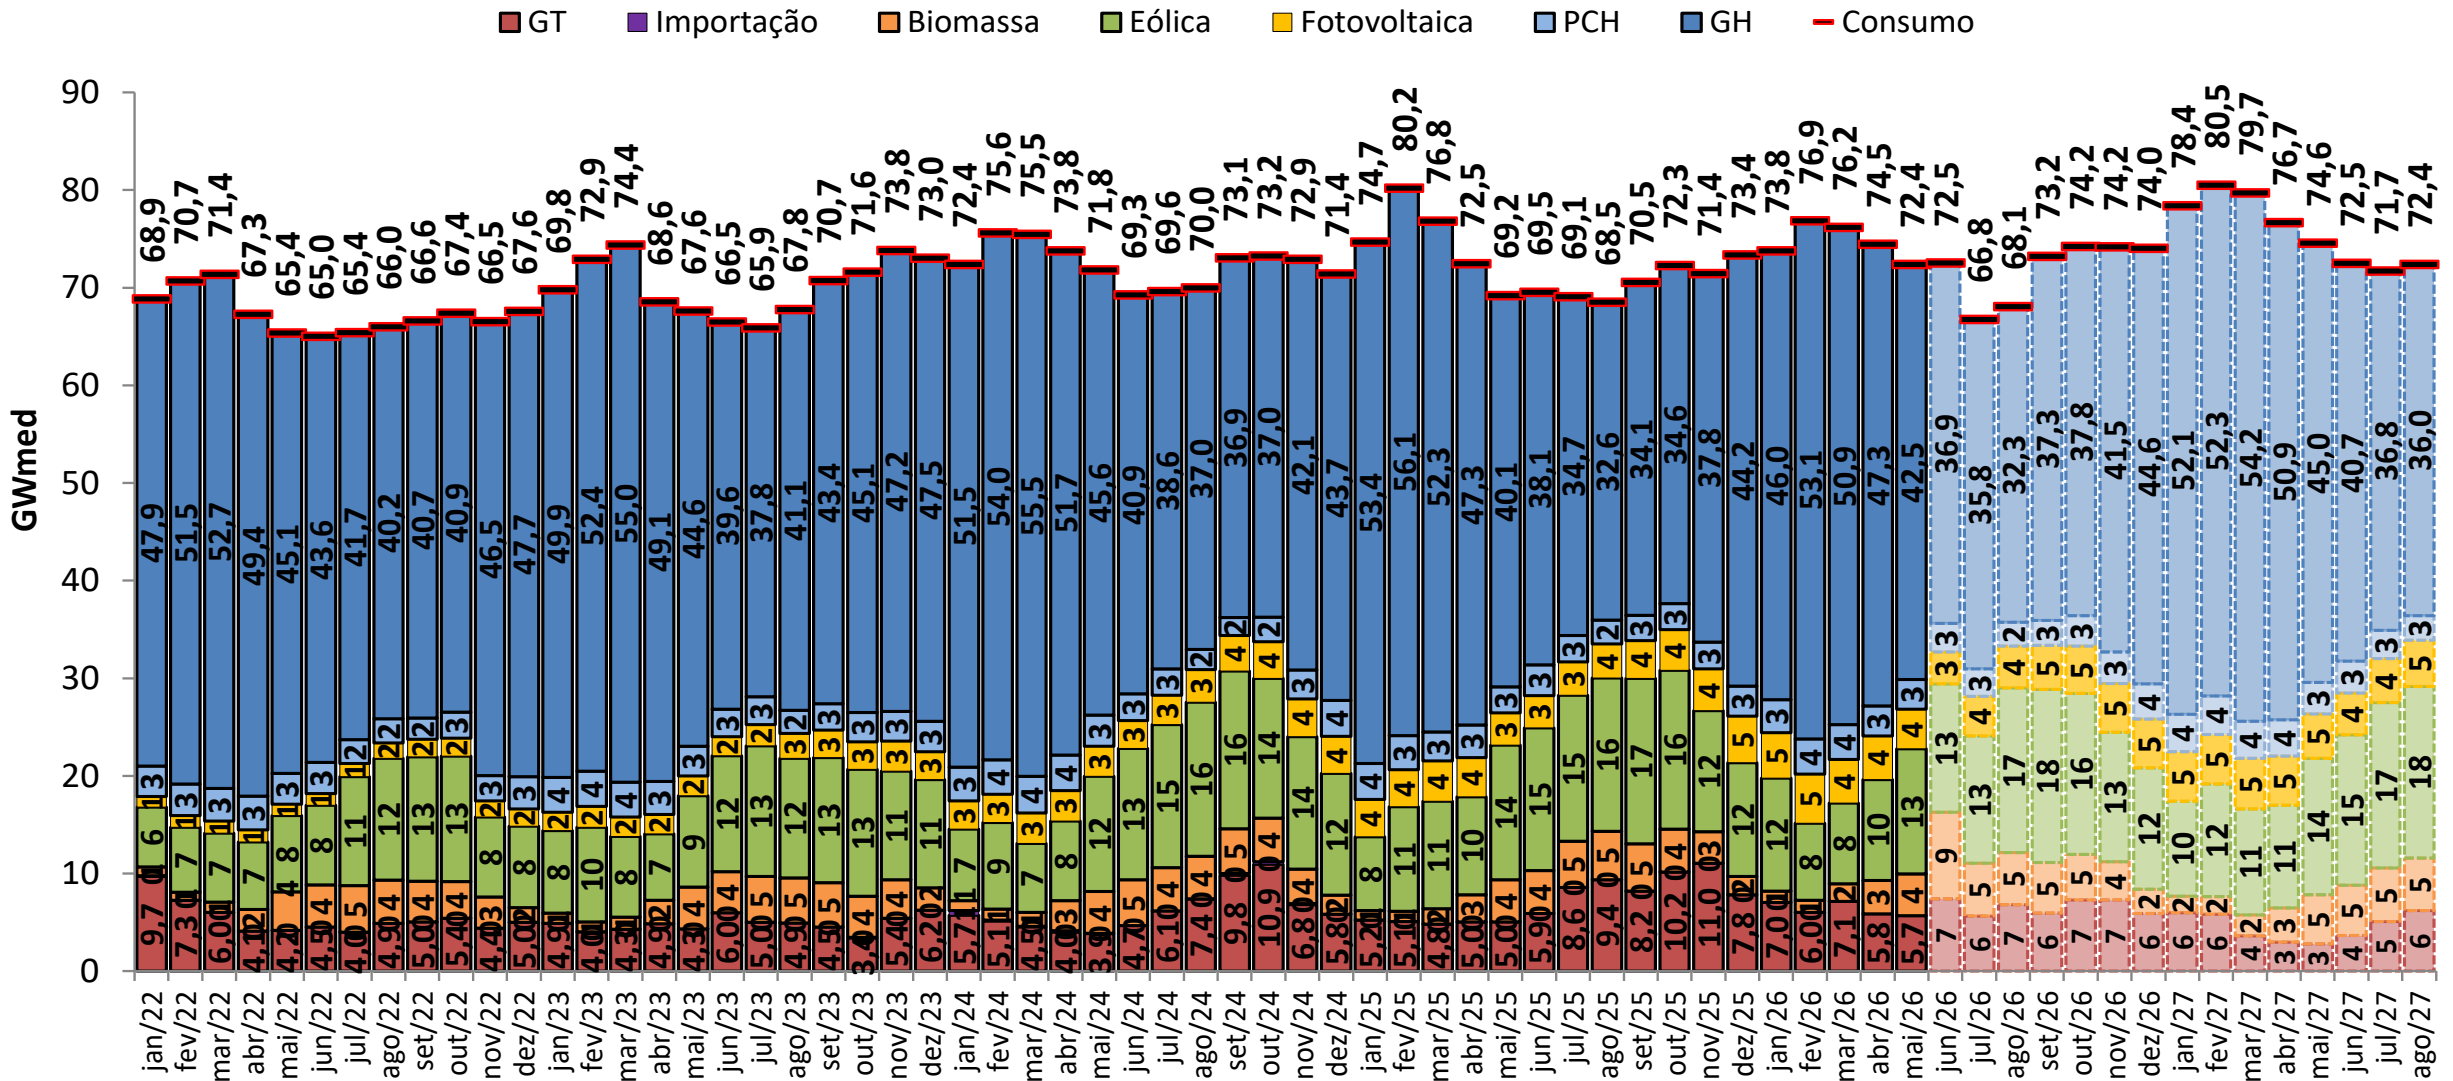


balanço operativo

sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

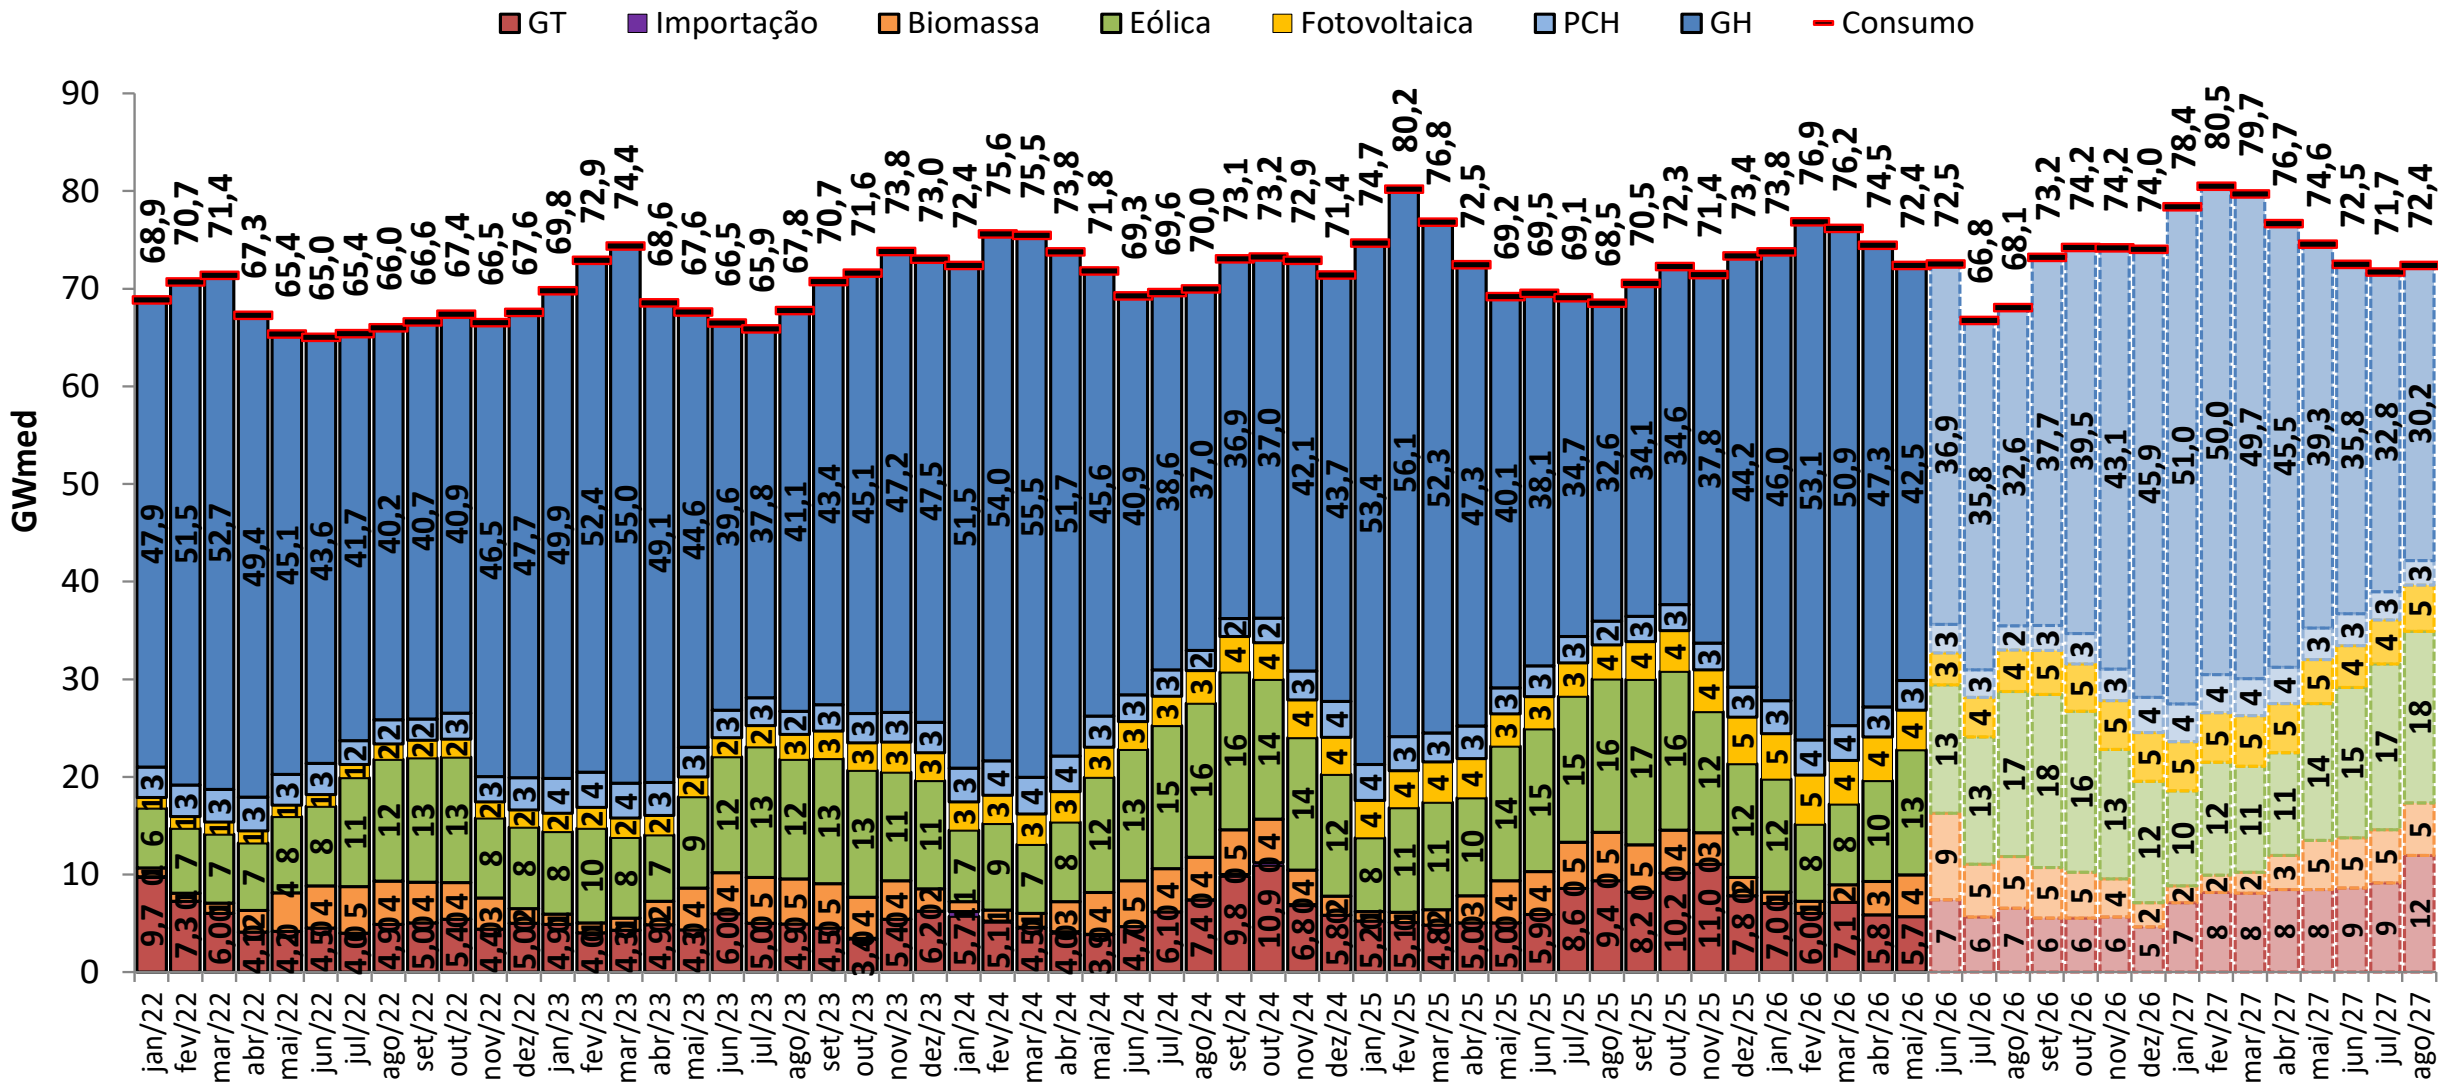


balanço operativo

sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

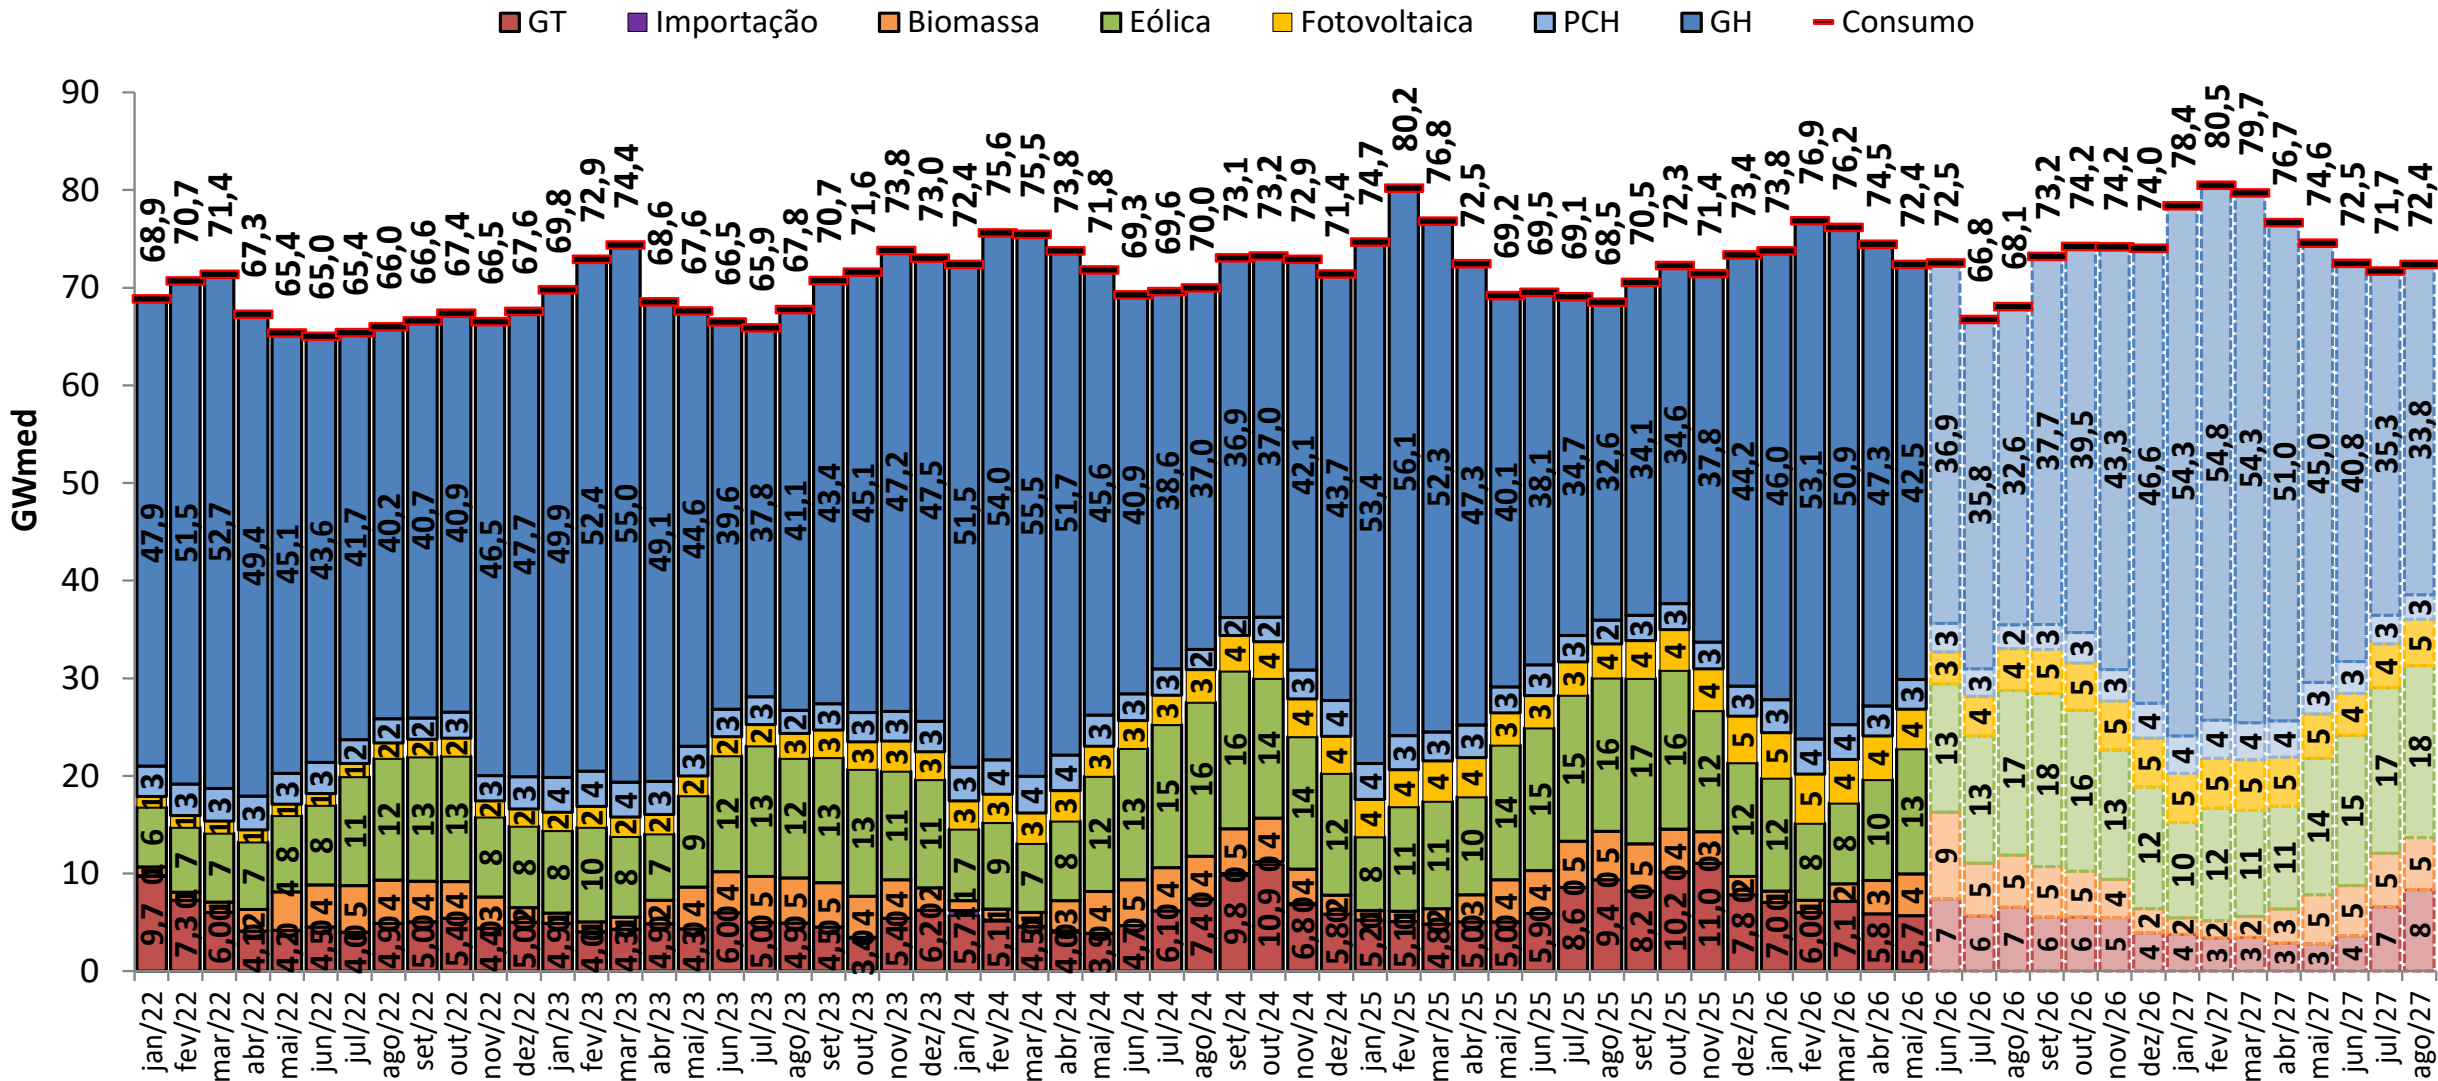


balanço operativo

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

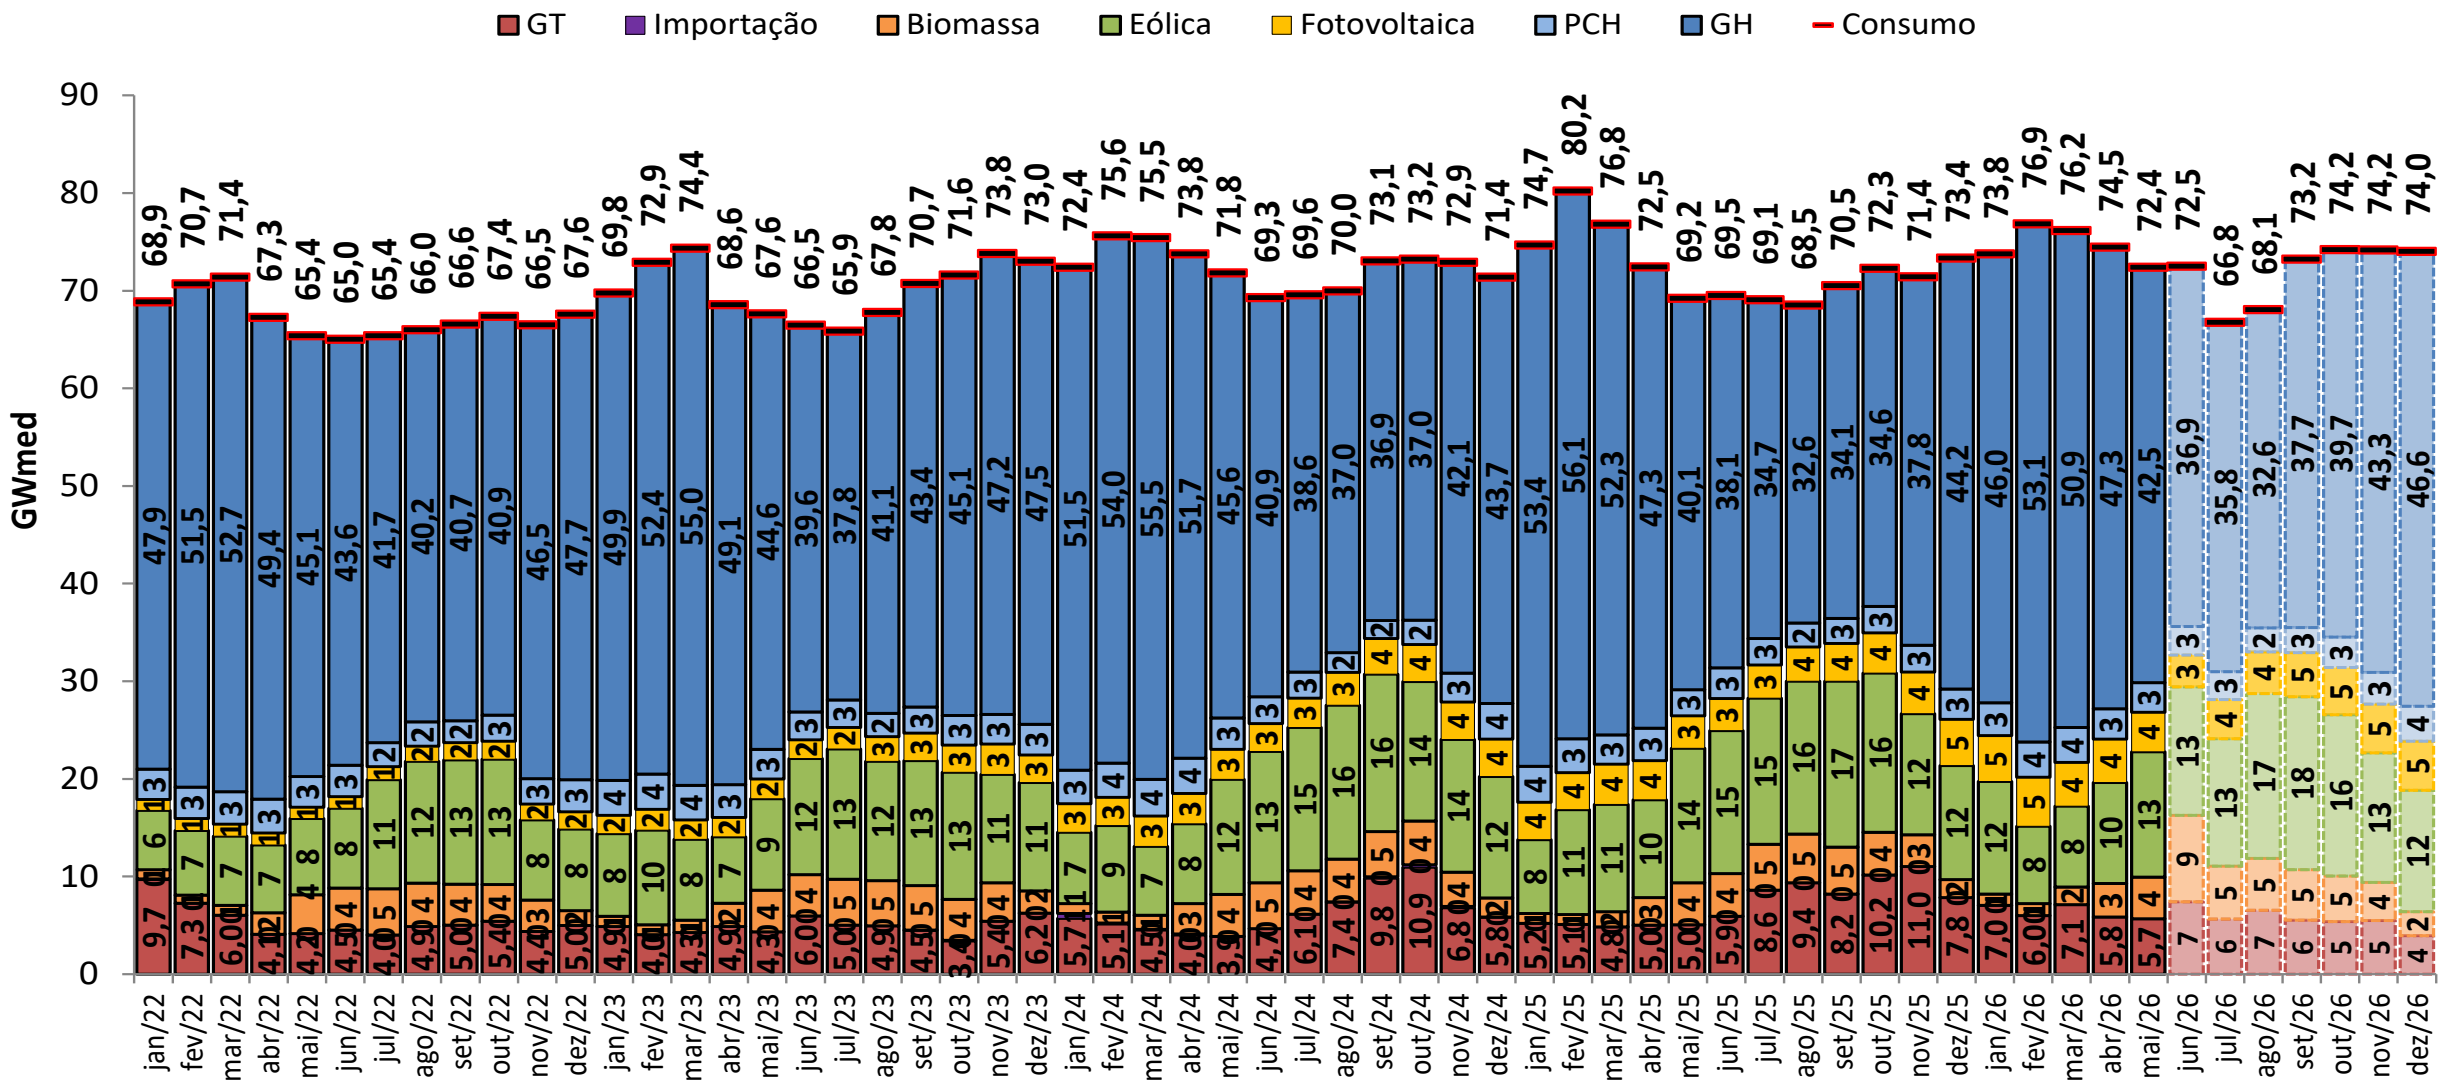


balanço operativo

sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

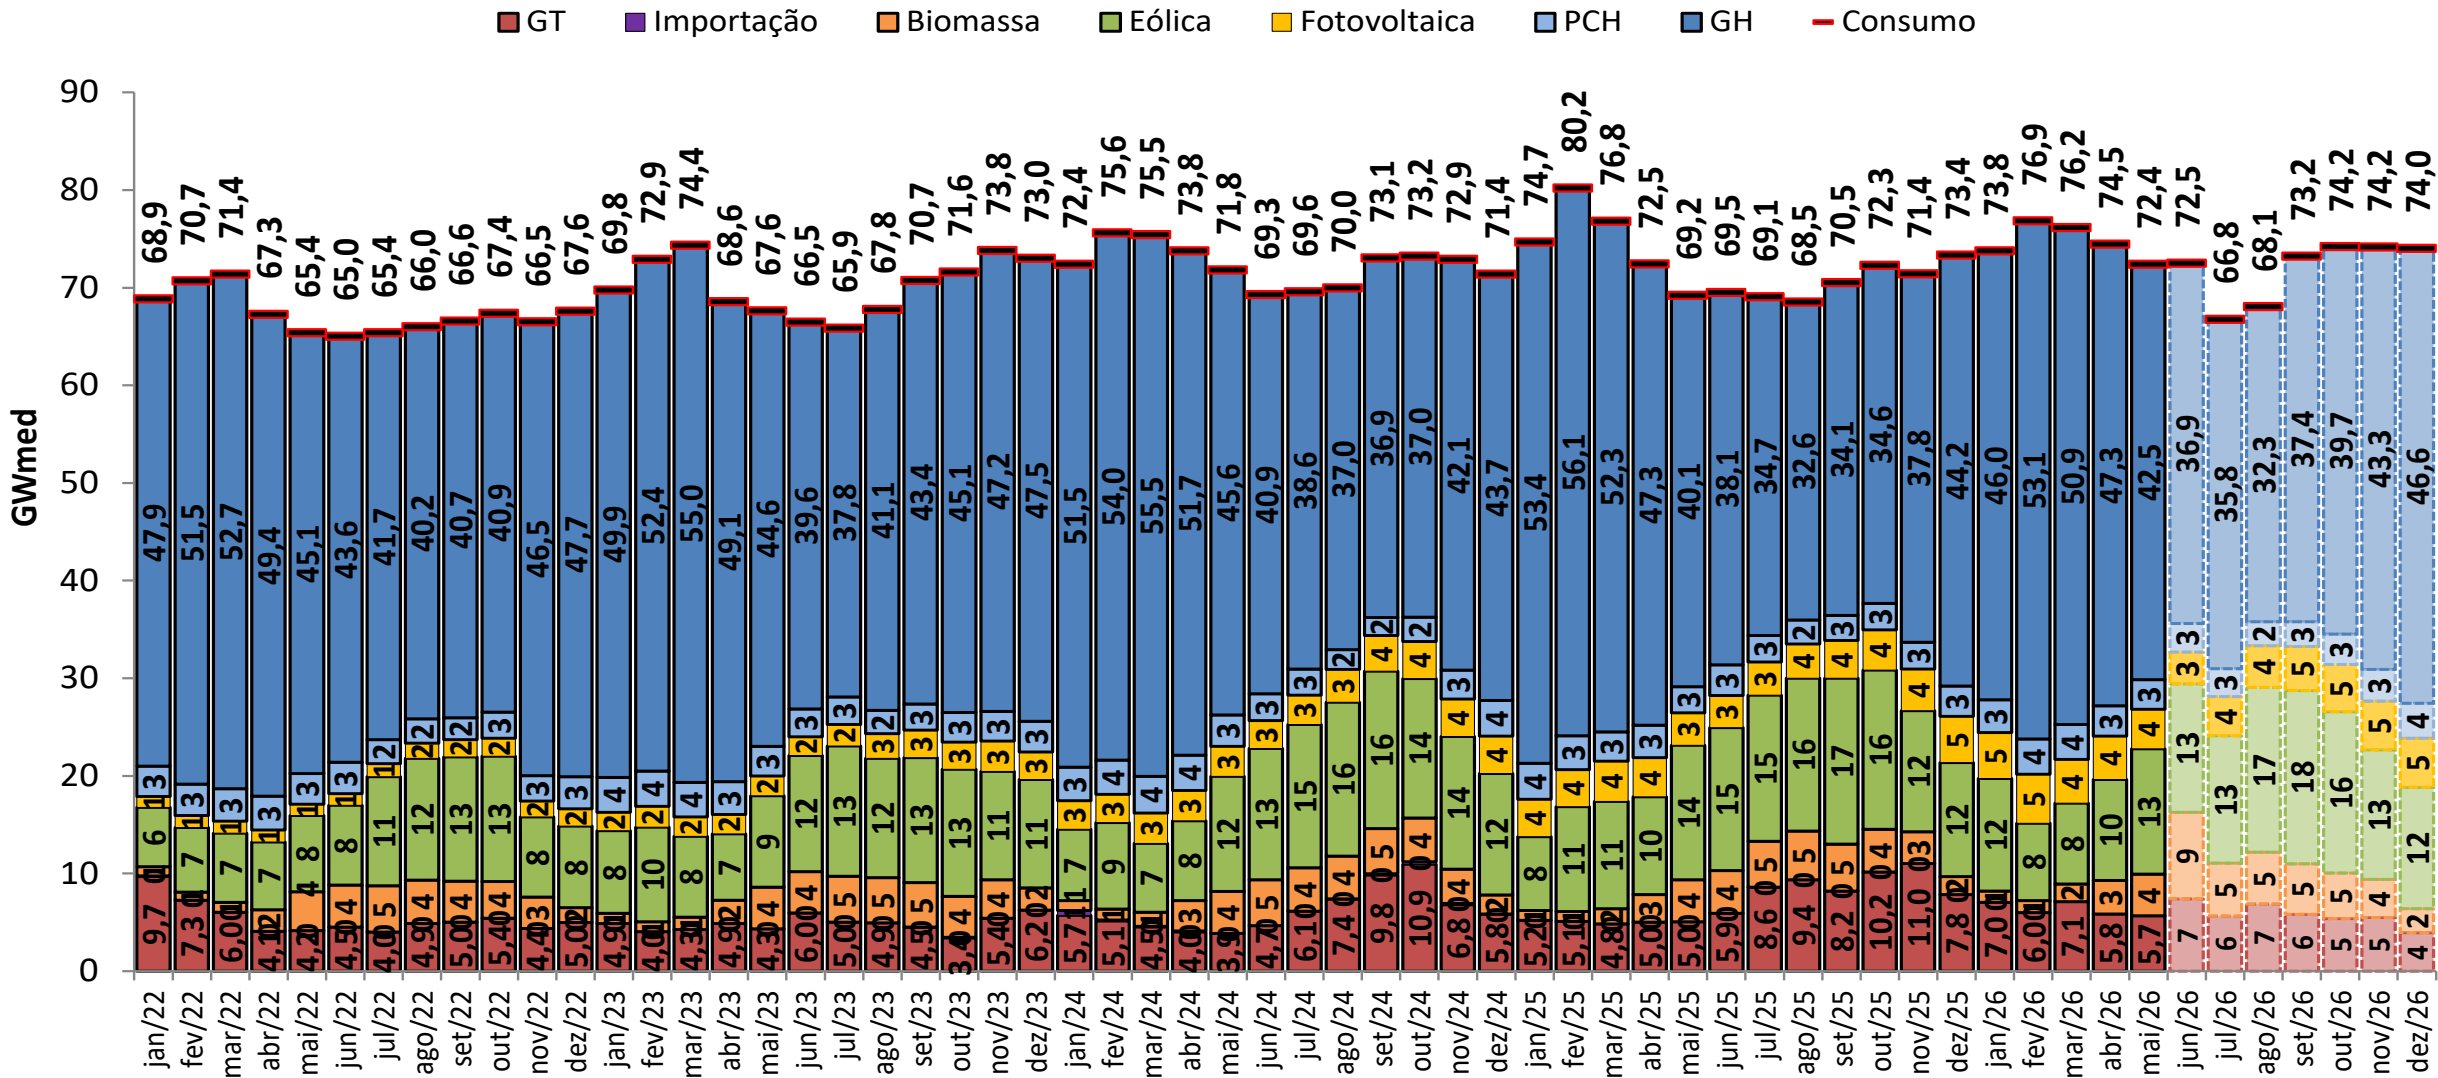

projeção do MRE


proj. PLD RNA

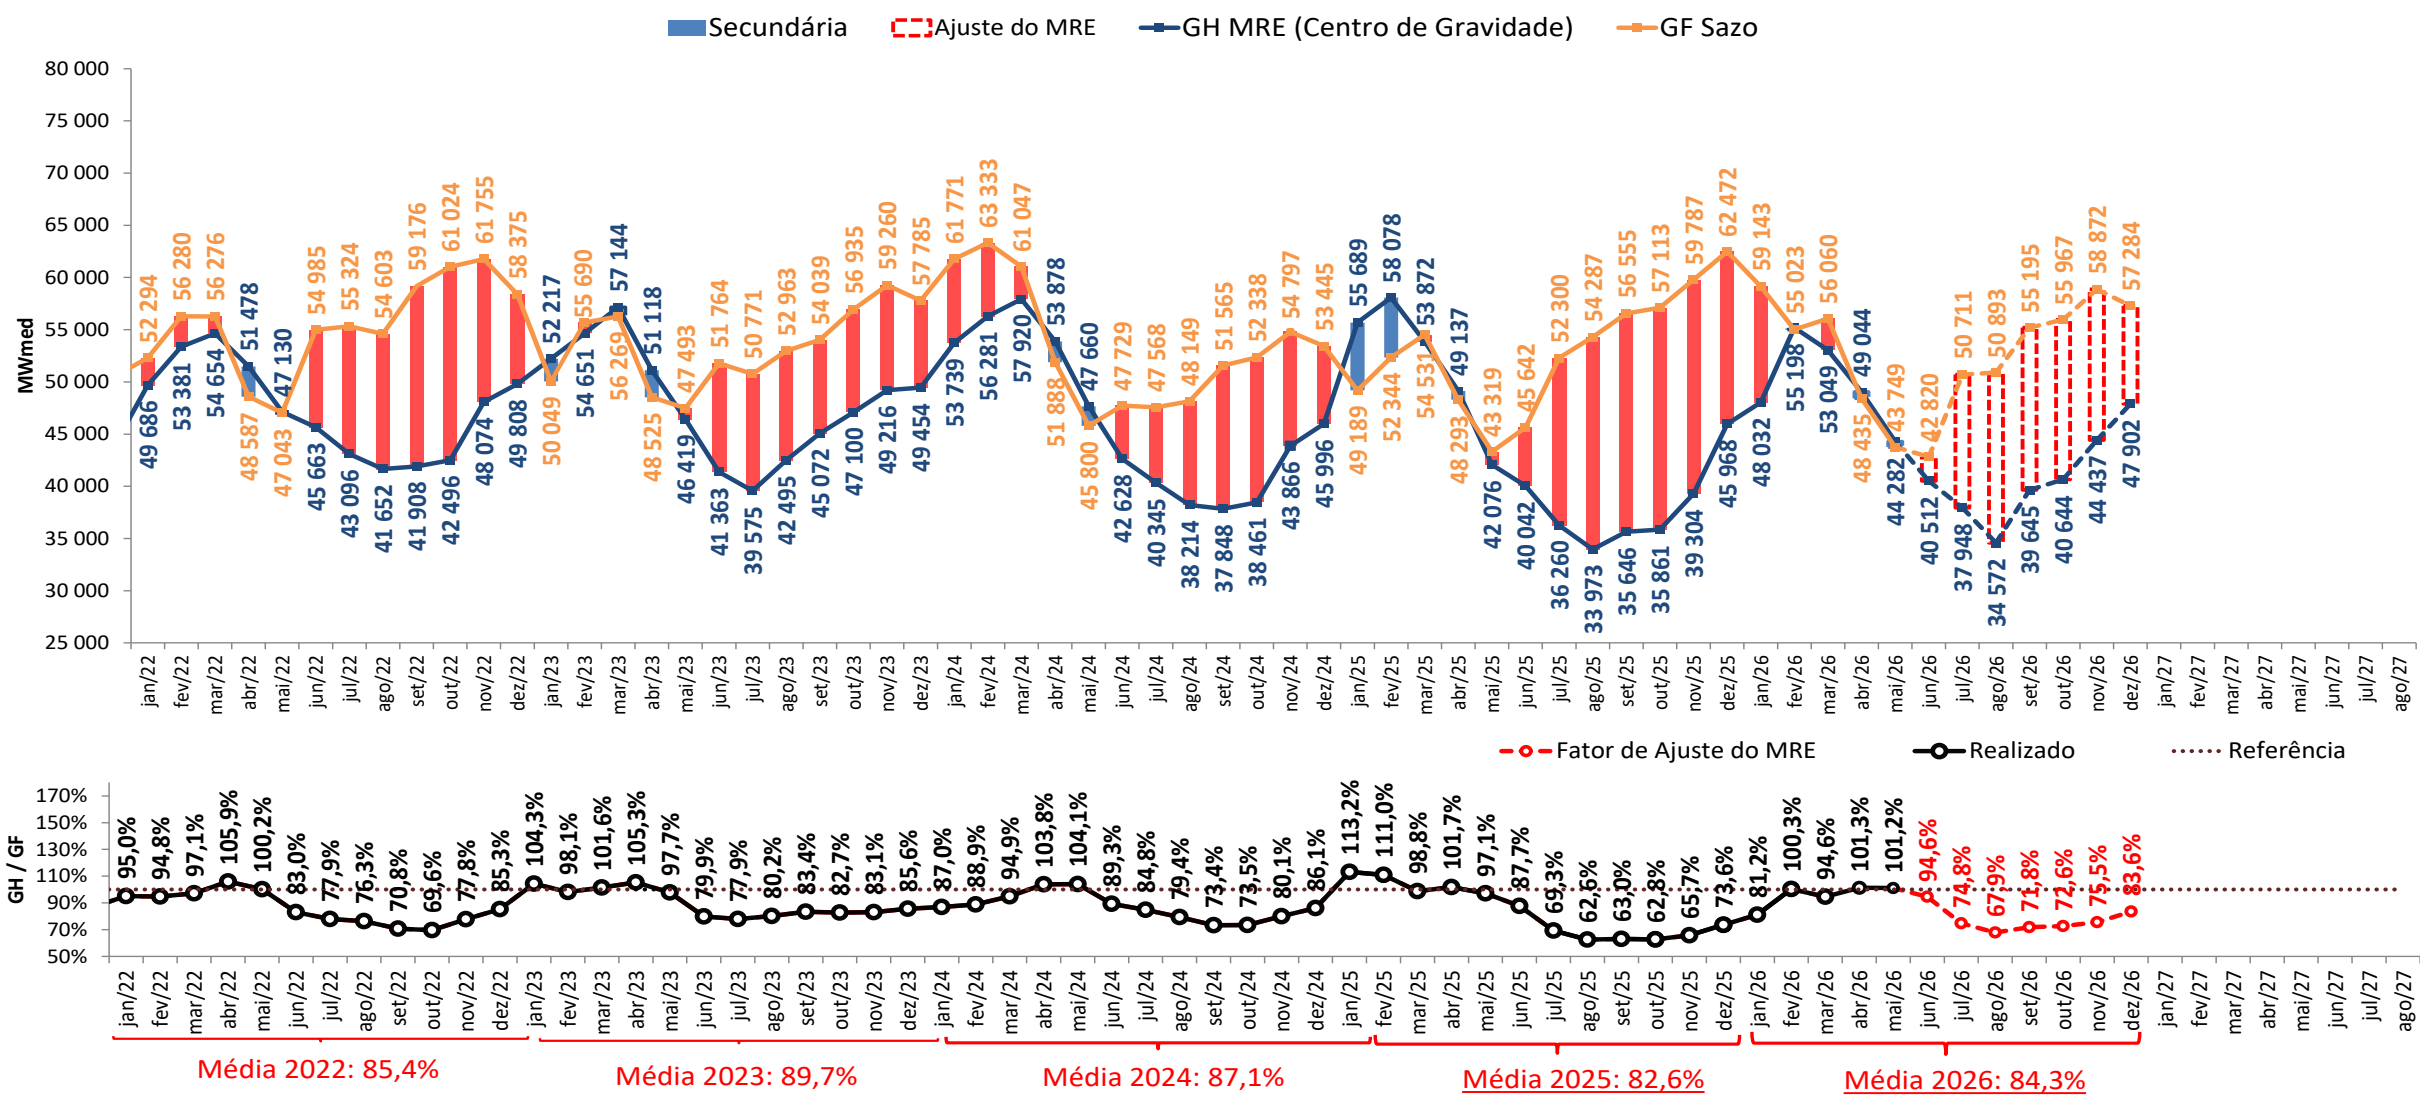

• A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção do MRE


sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

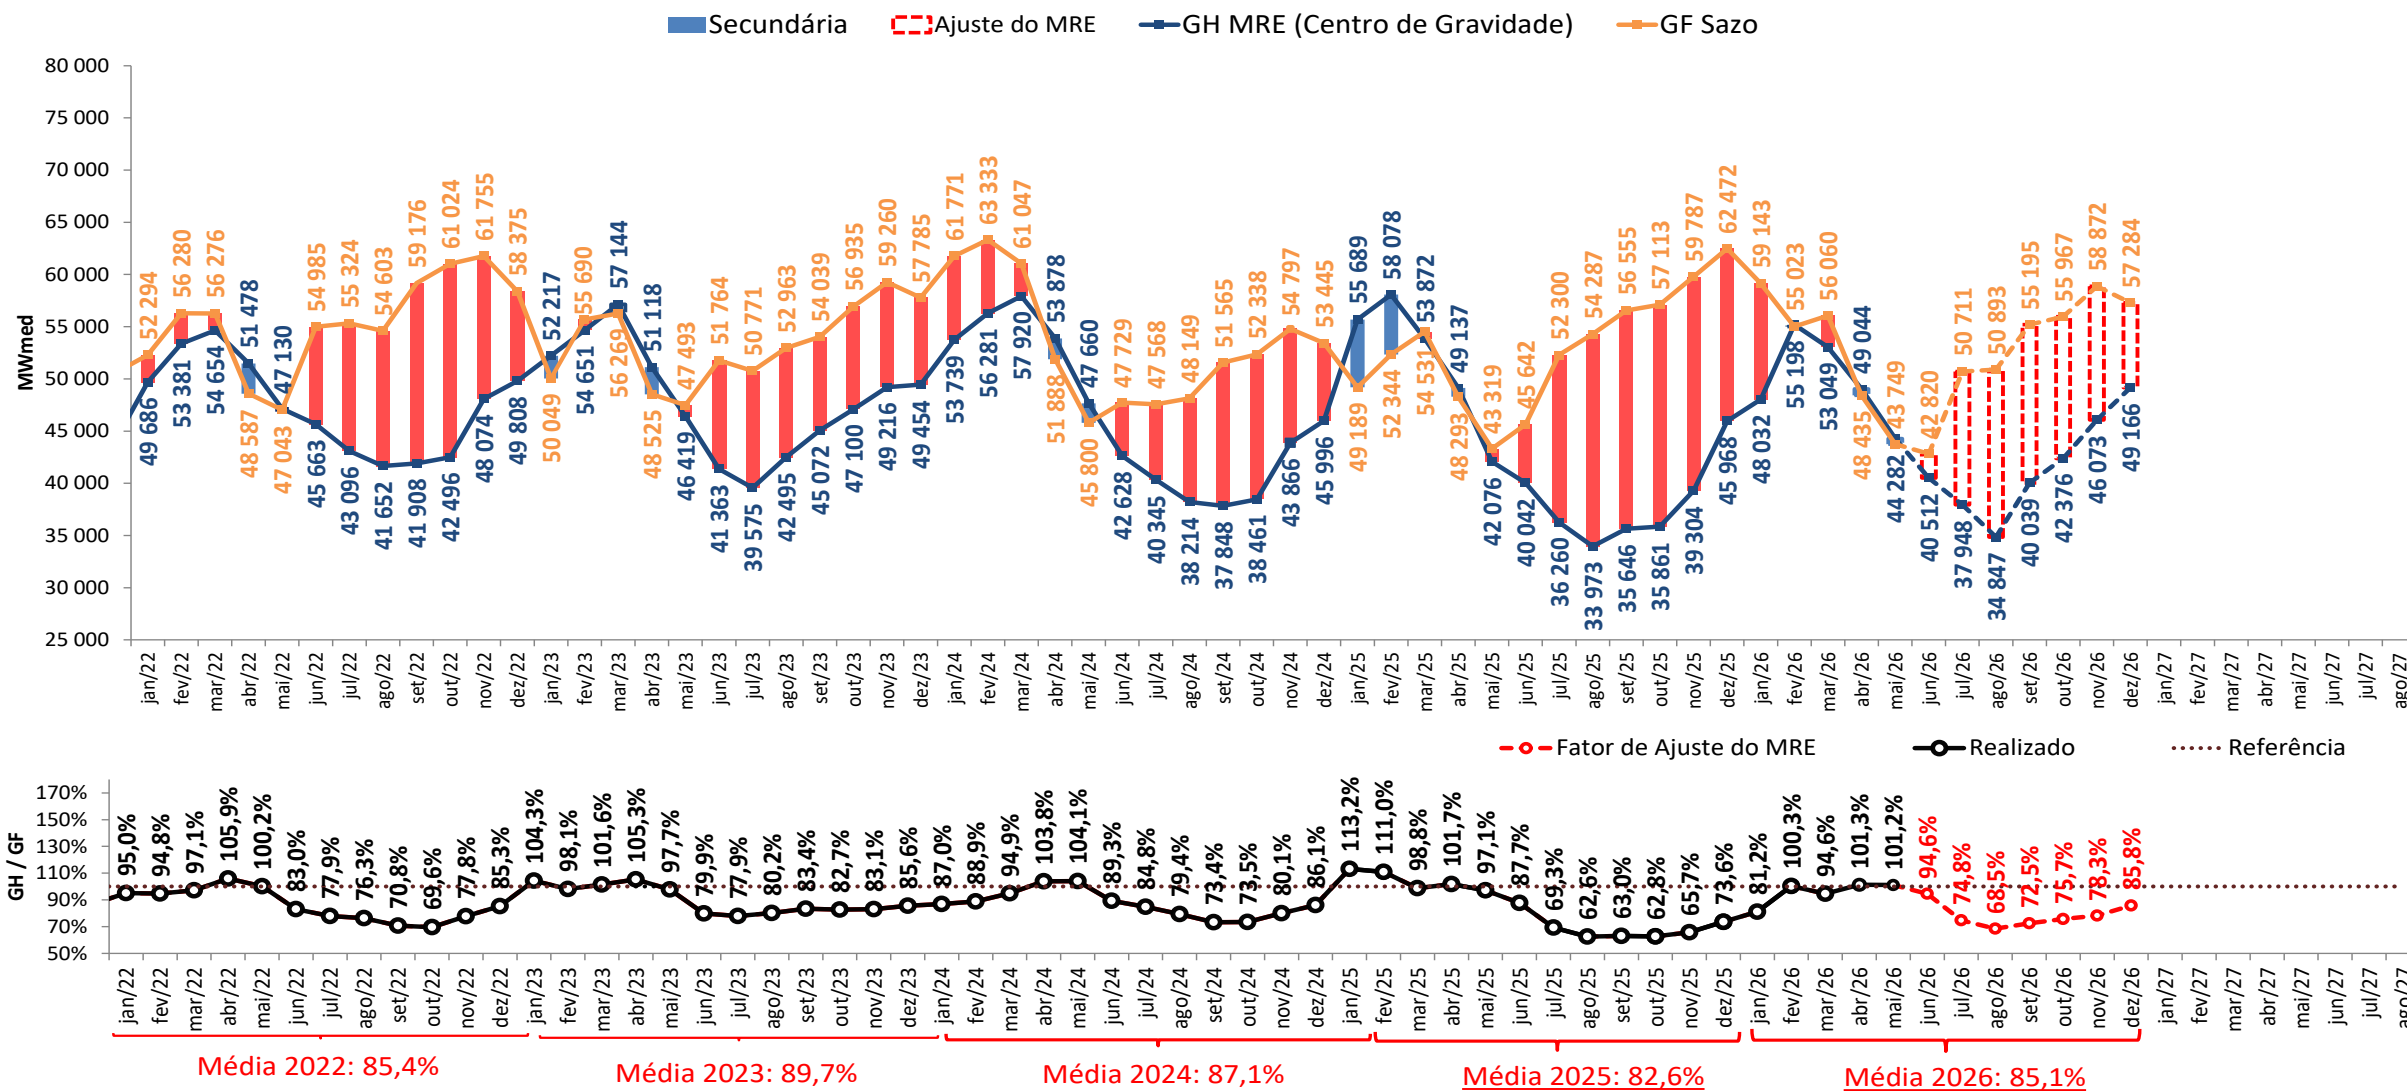

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção do MRE


sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

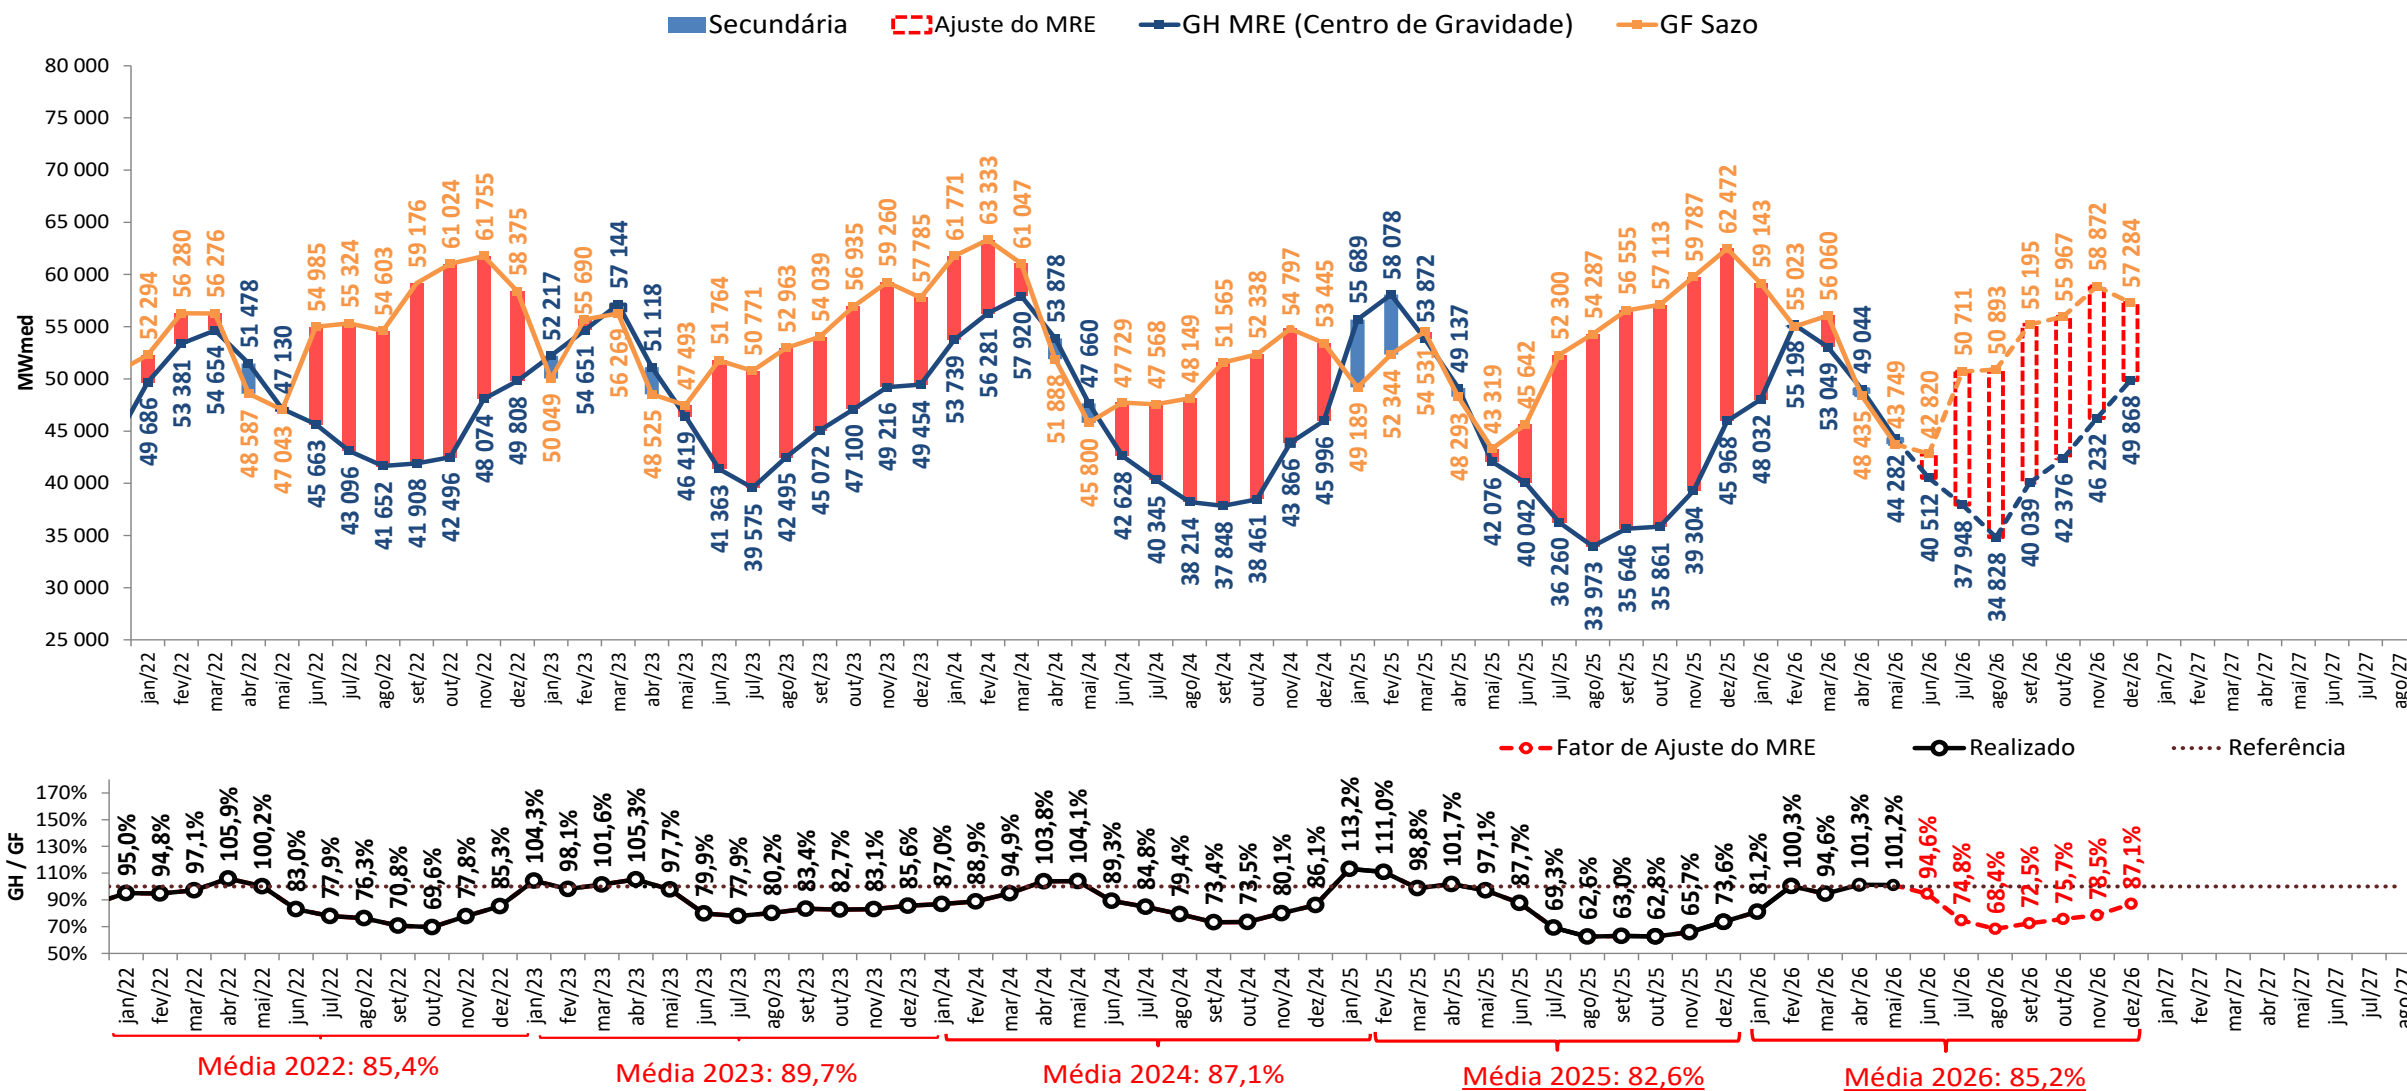

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção do MRE


sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

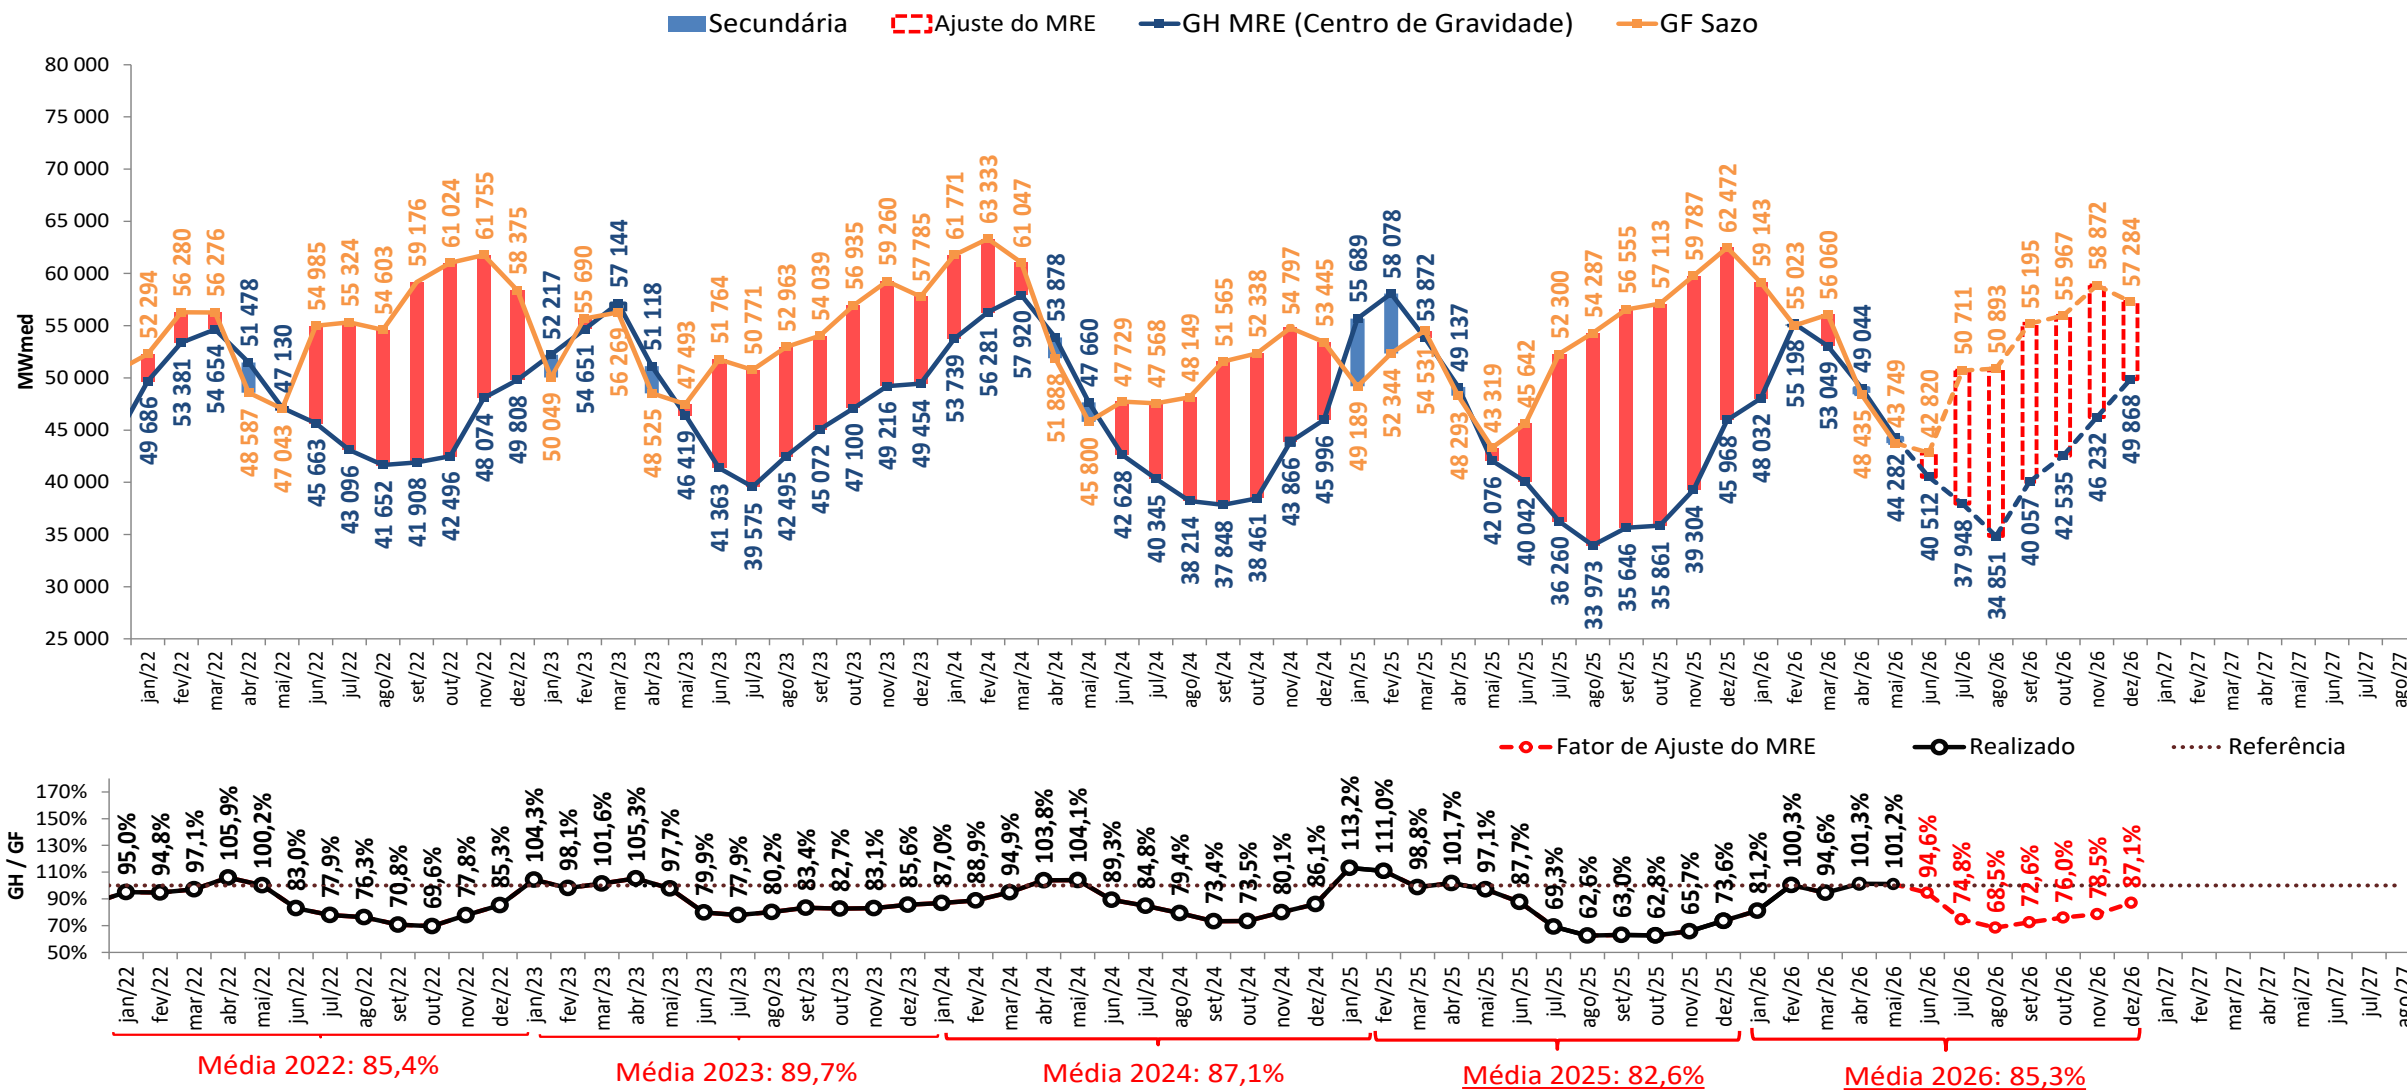

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção do MRE


sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

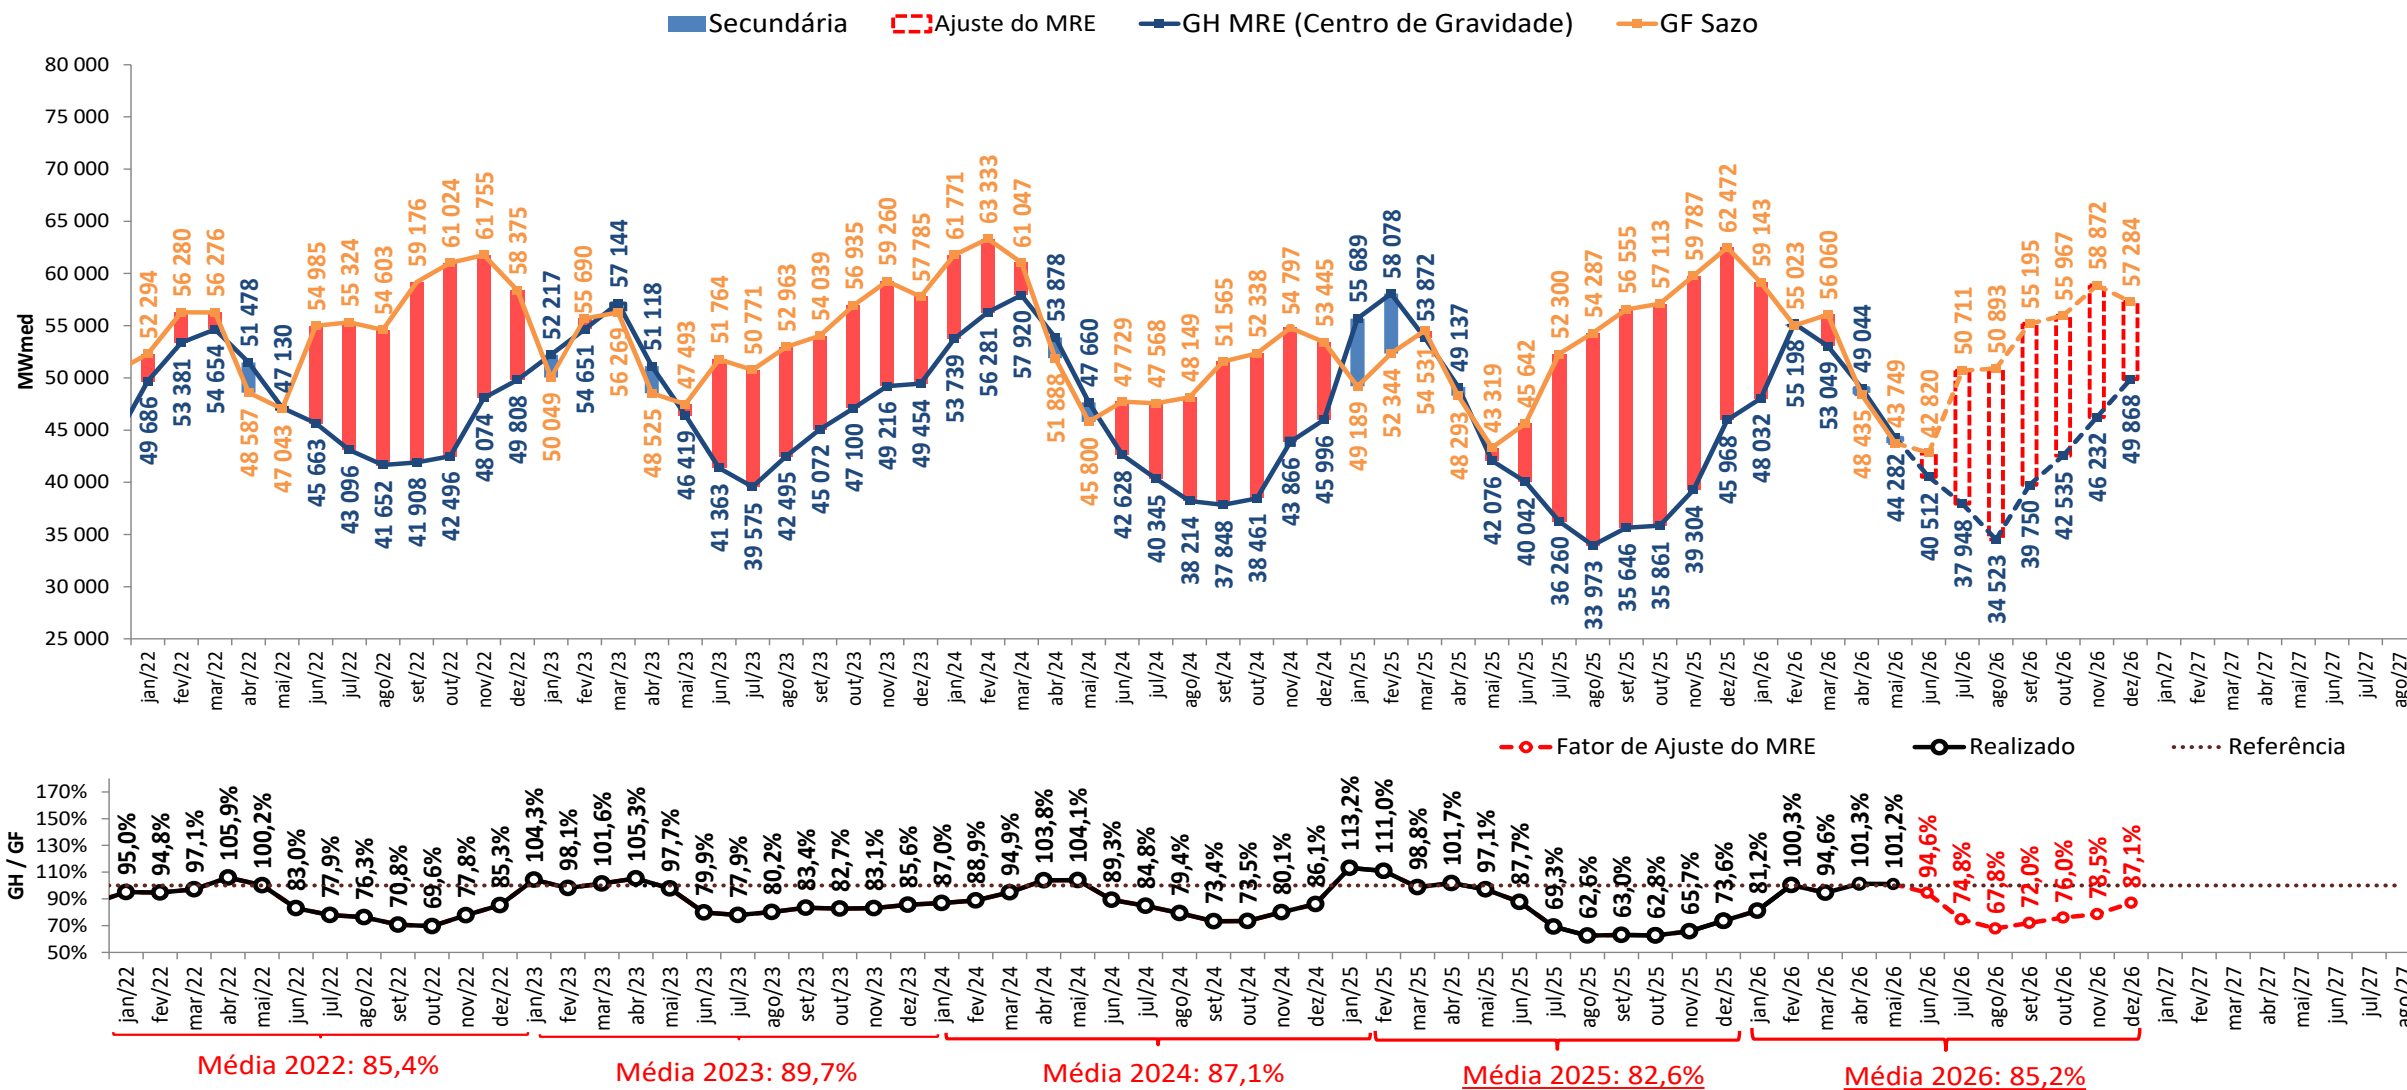

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de MRE para fins de repactuação do risco hidrológico


proj. PLD RNA

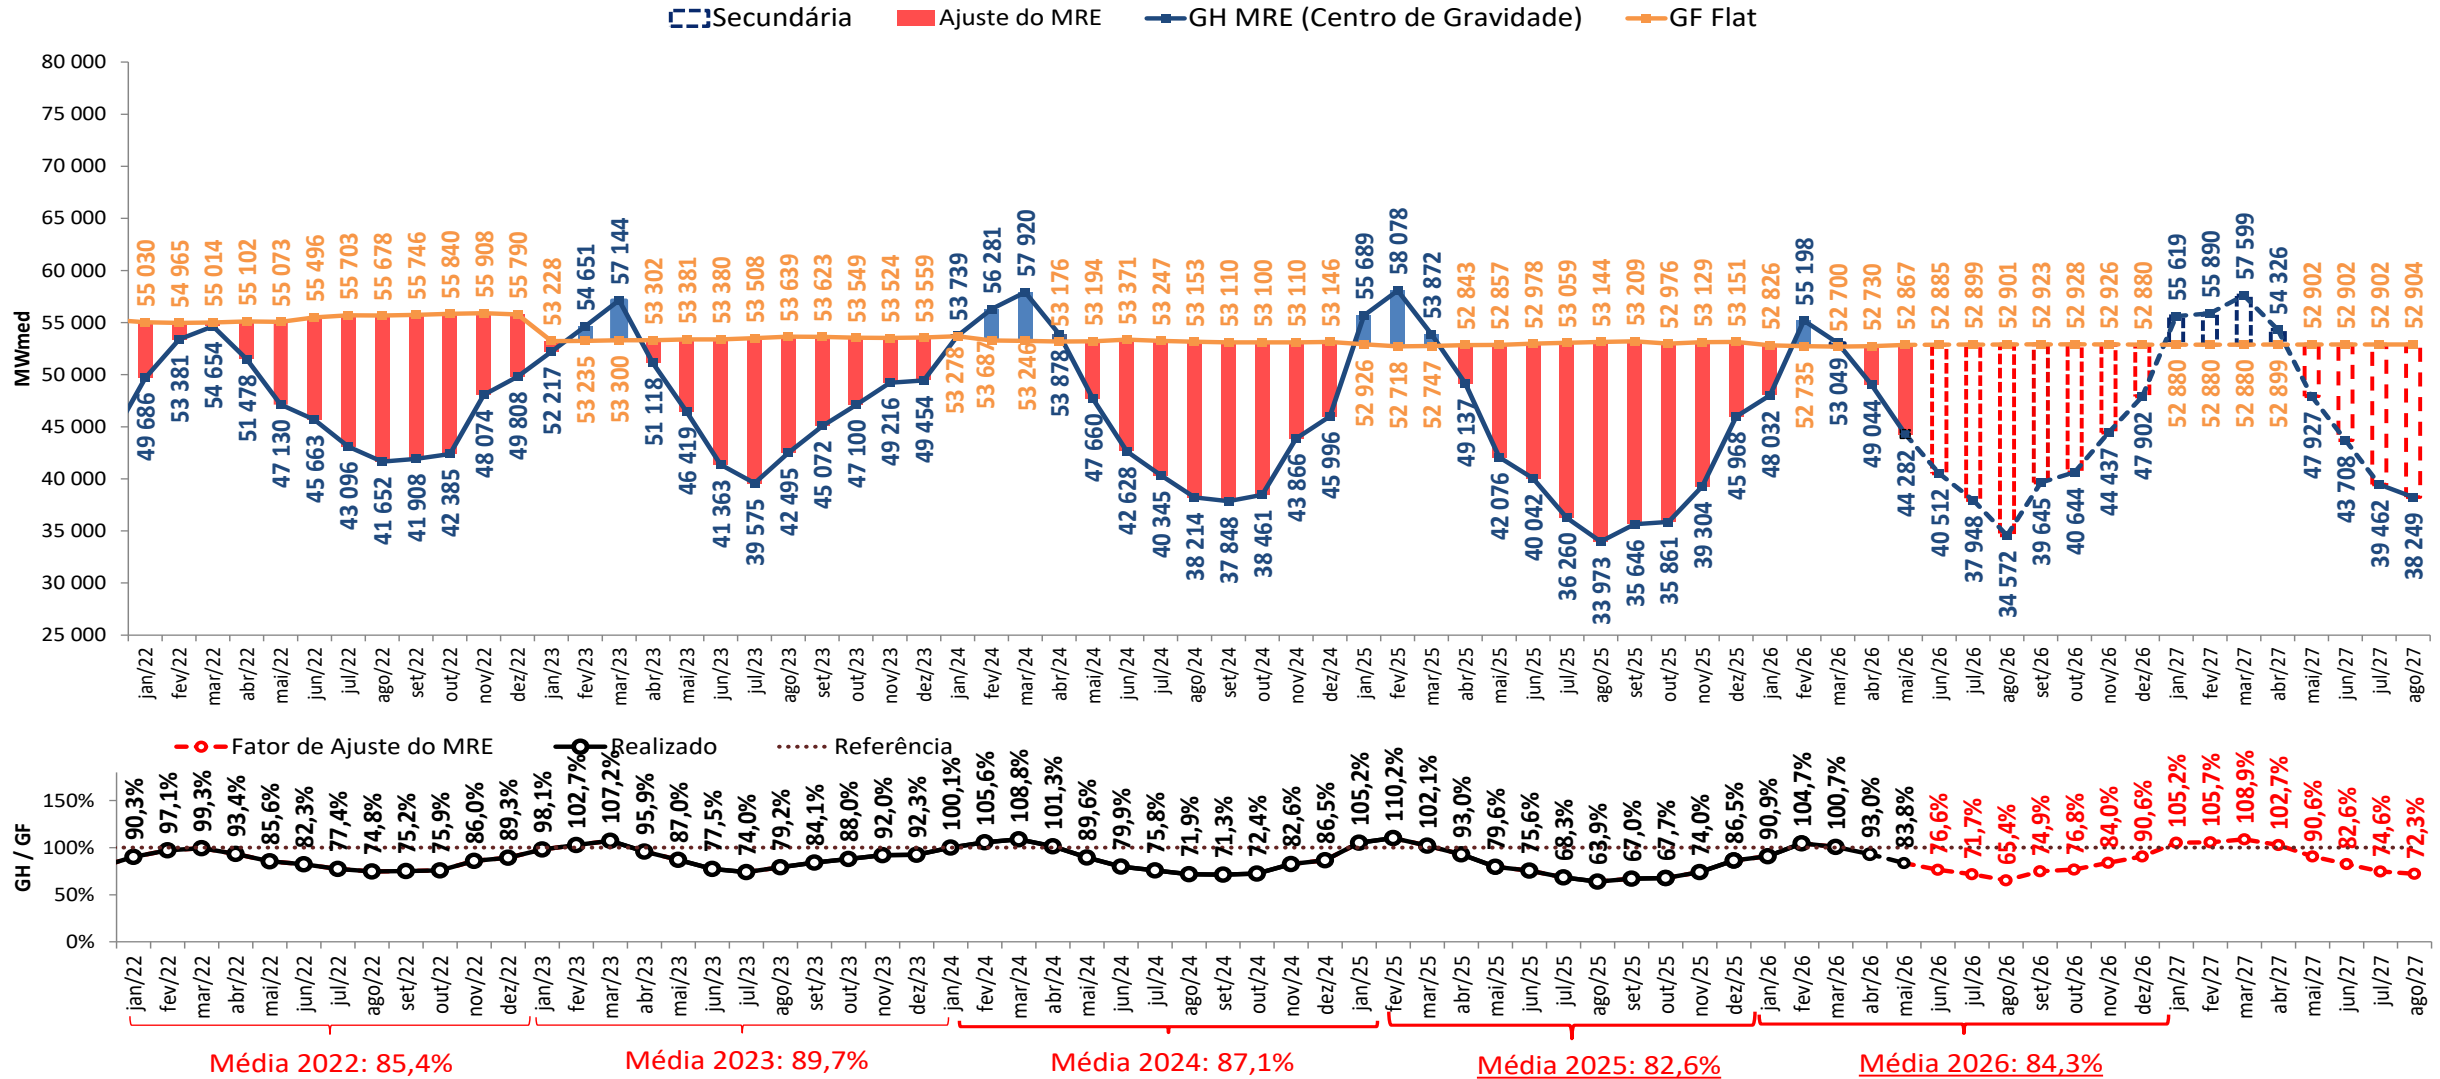

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de MRE para fins de repactuação do risco hidrológico


sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

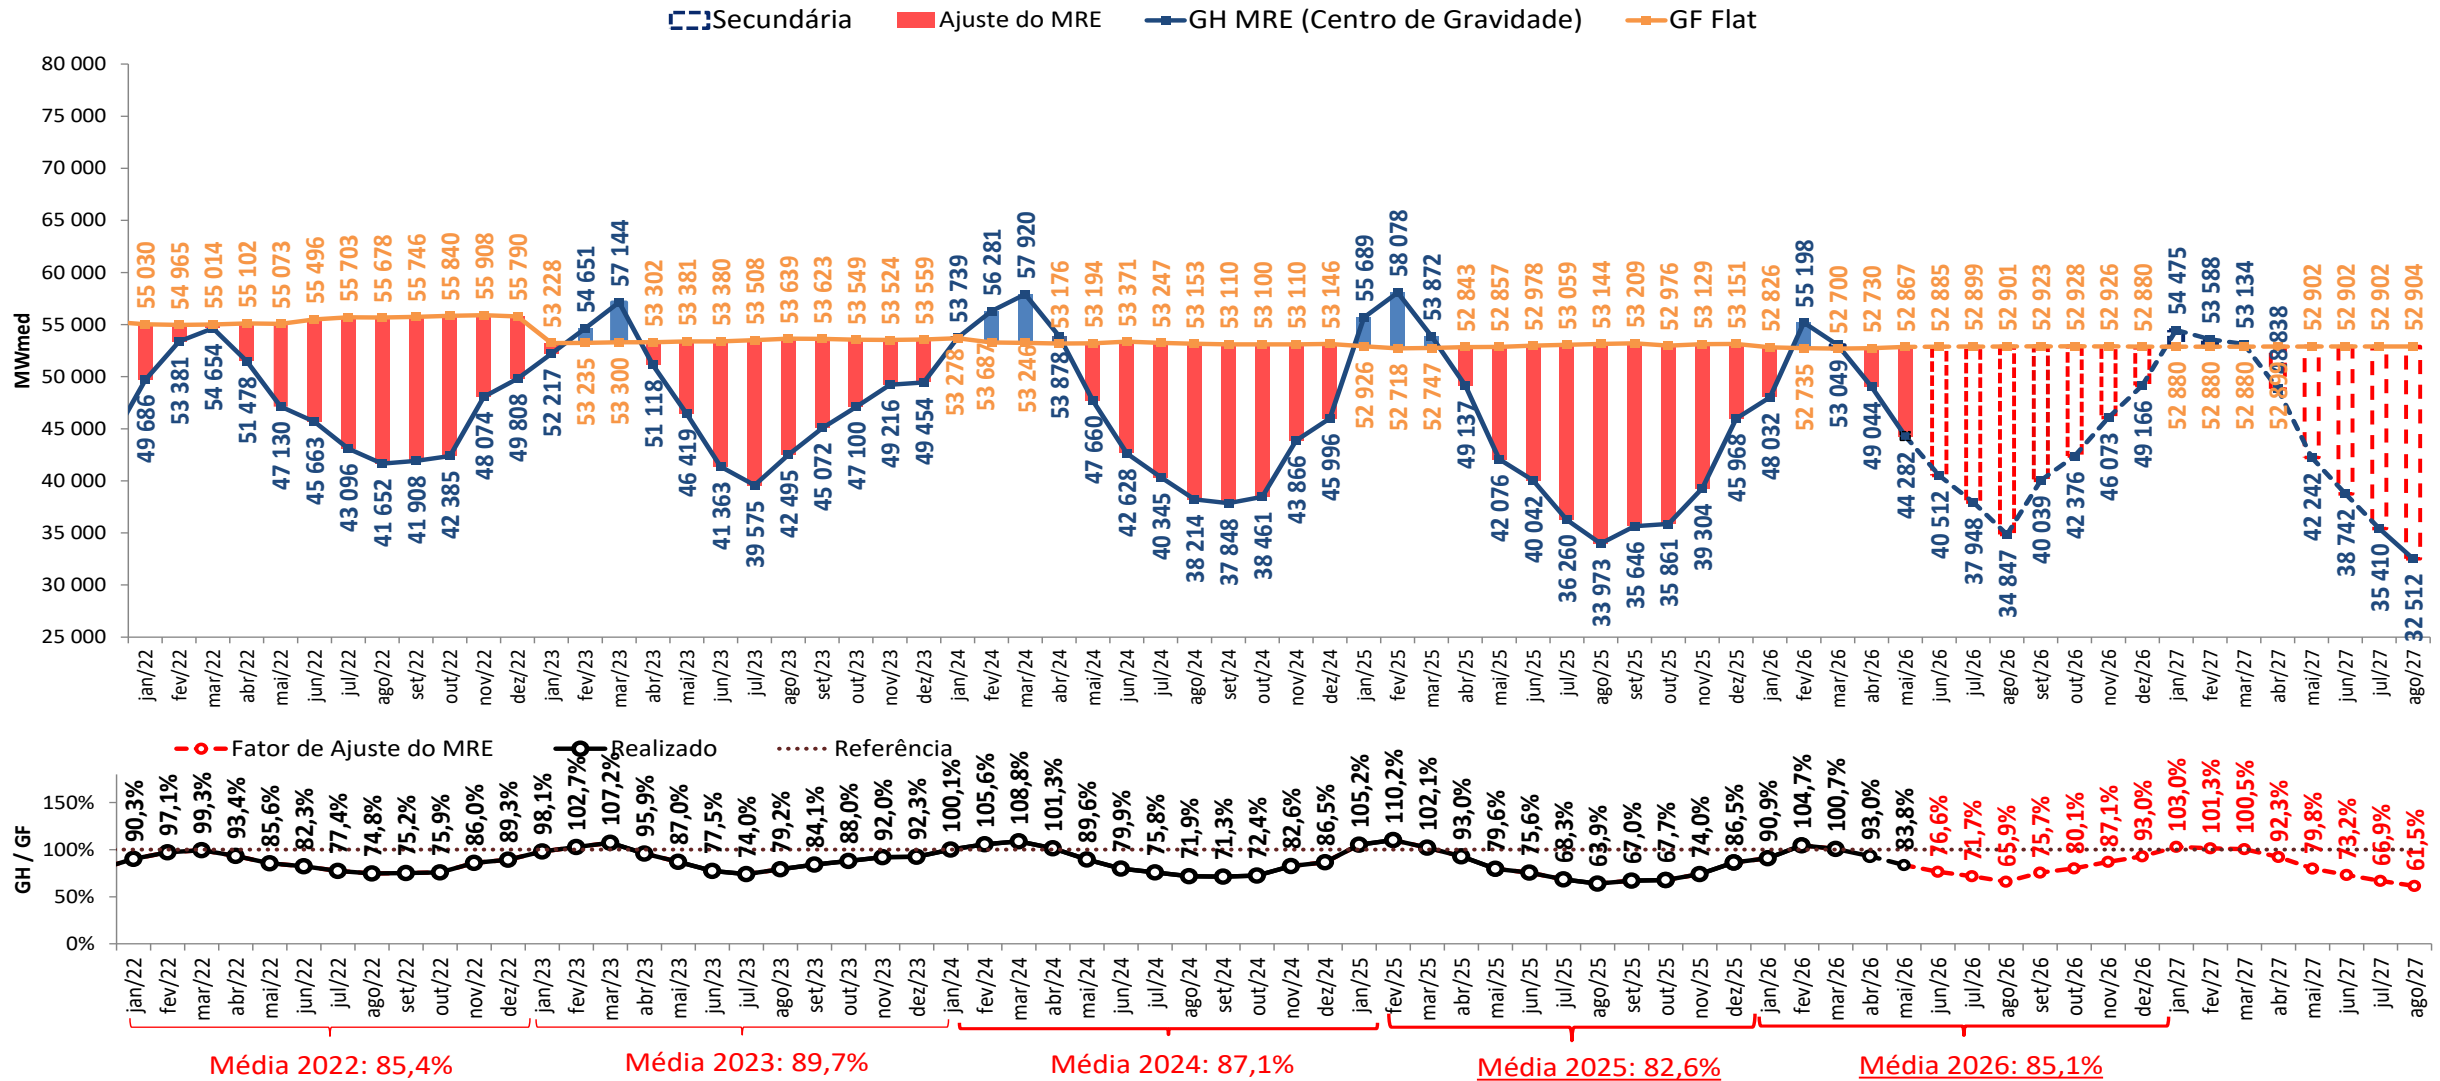

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de MRE para fins de repactuação do risco hidrológico


sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

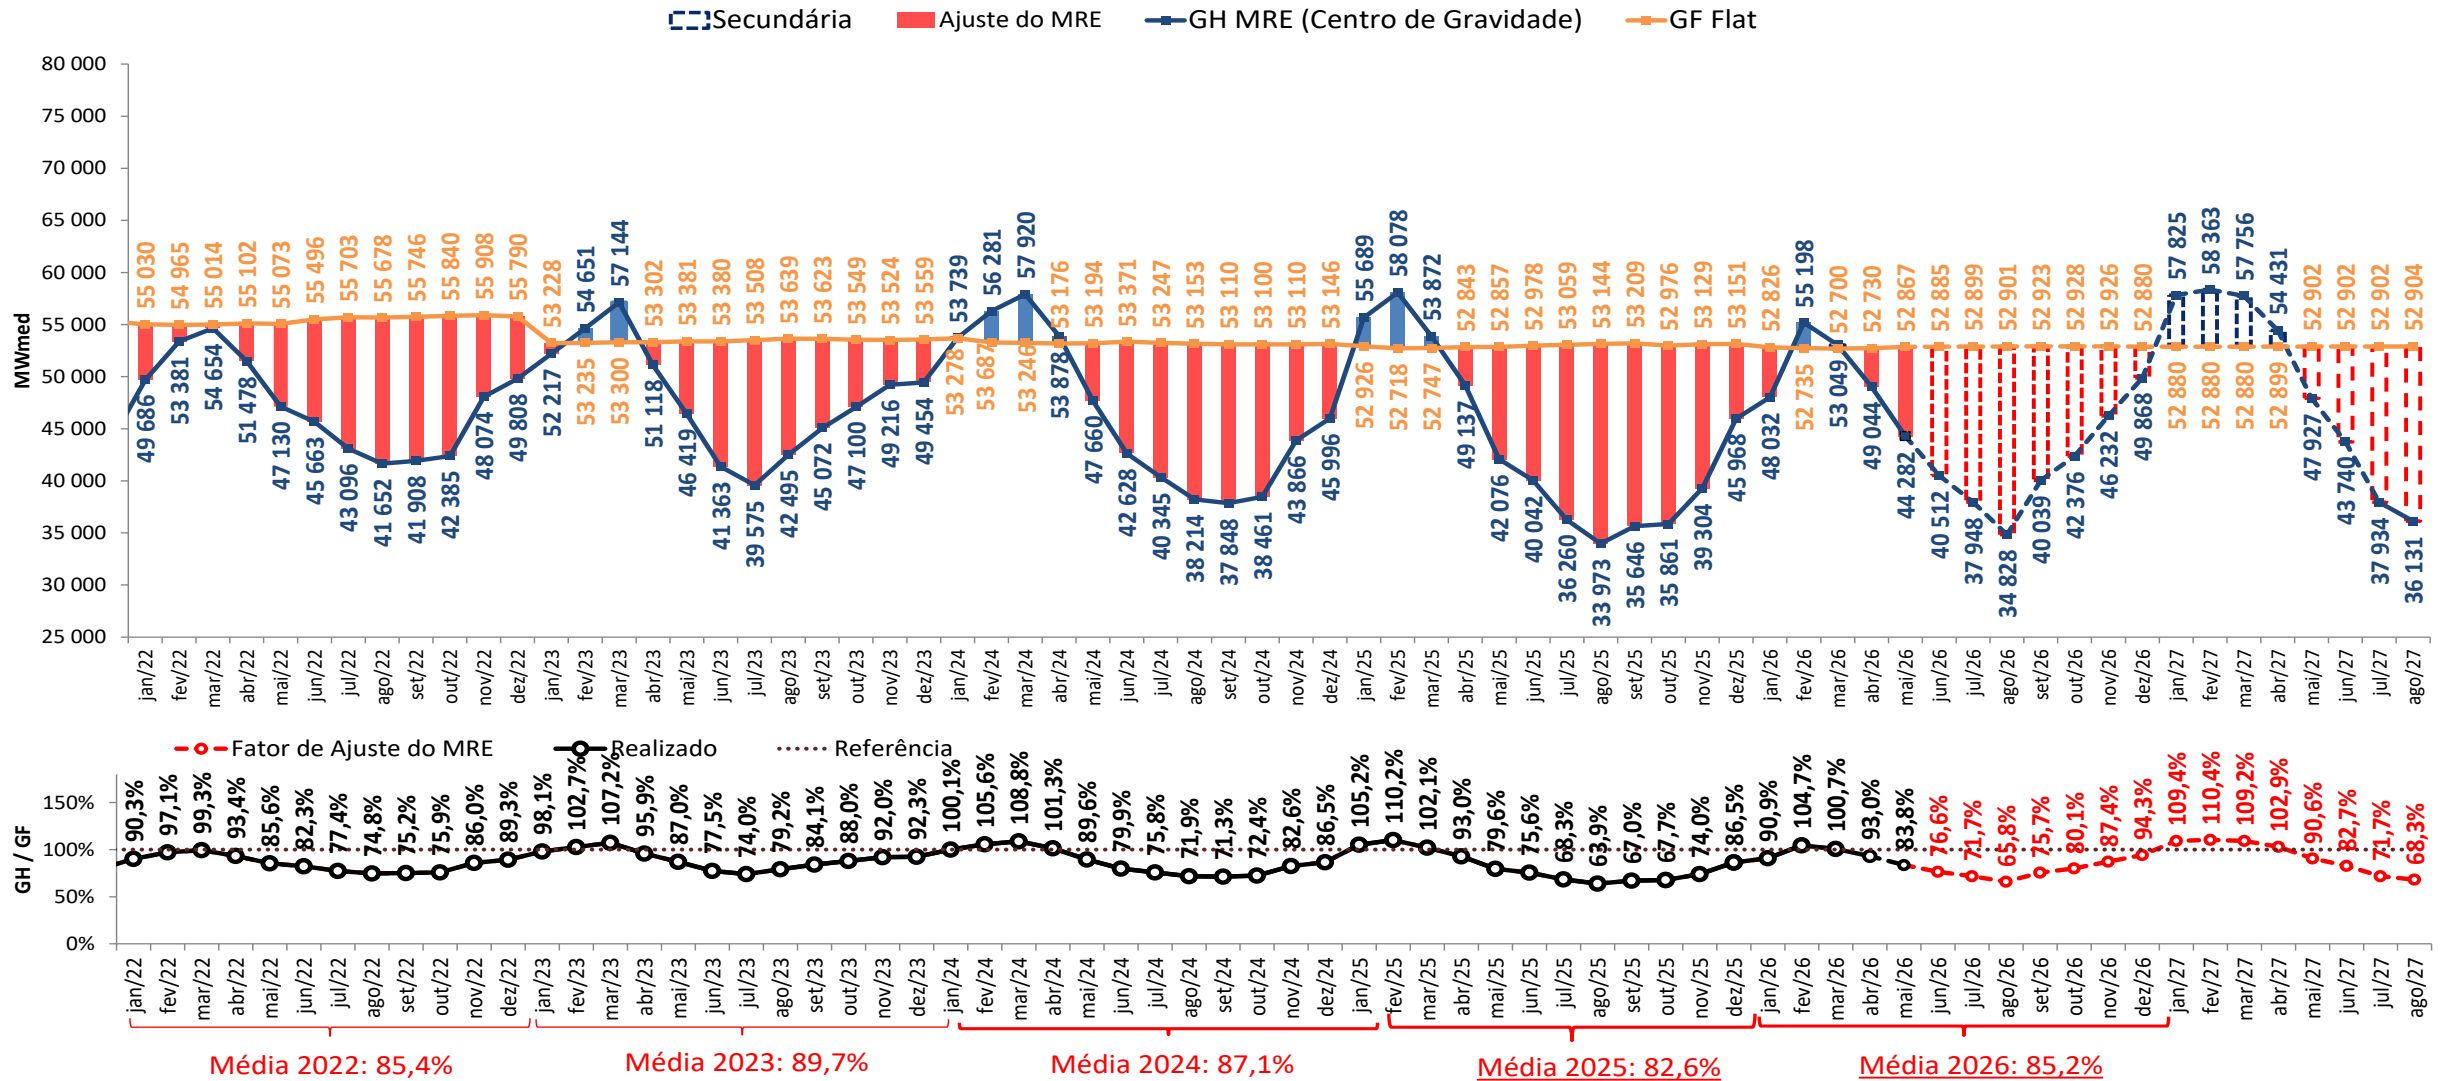

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de MRE para fins de repactuação do risco hidrológico


sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

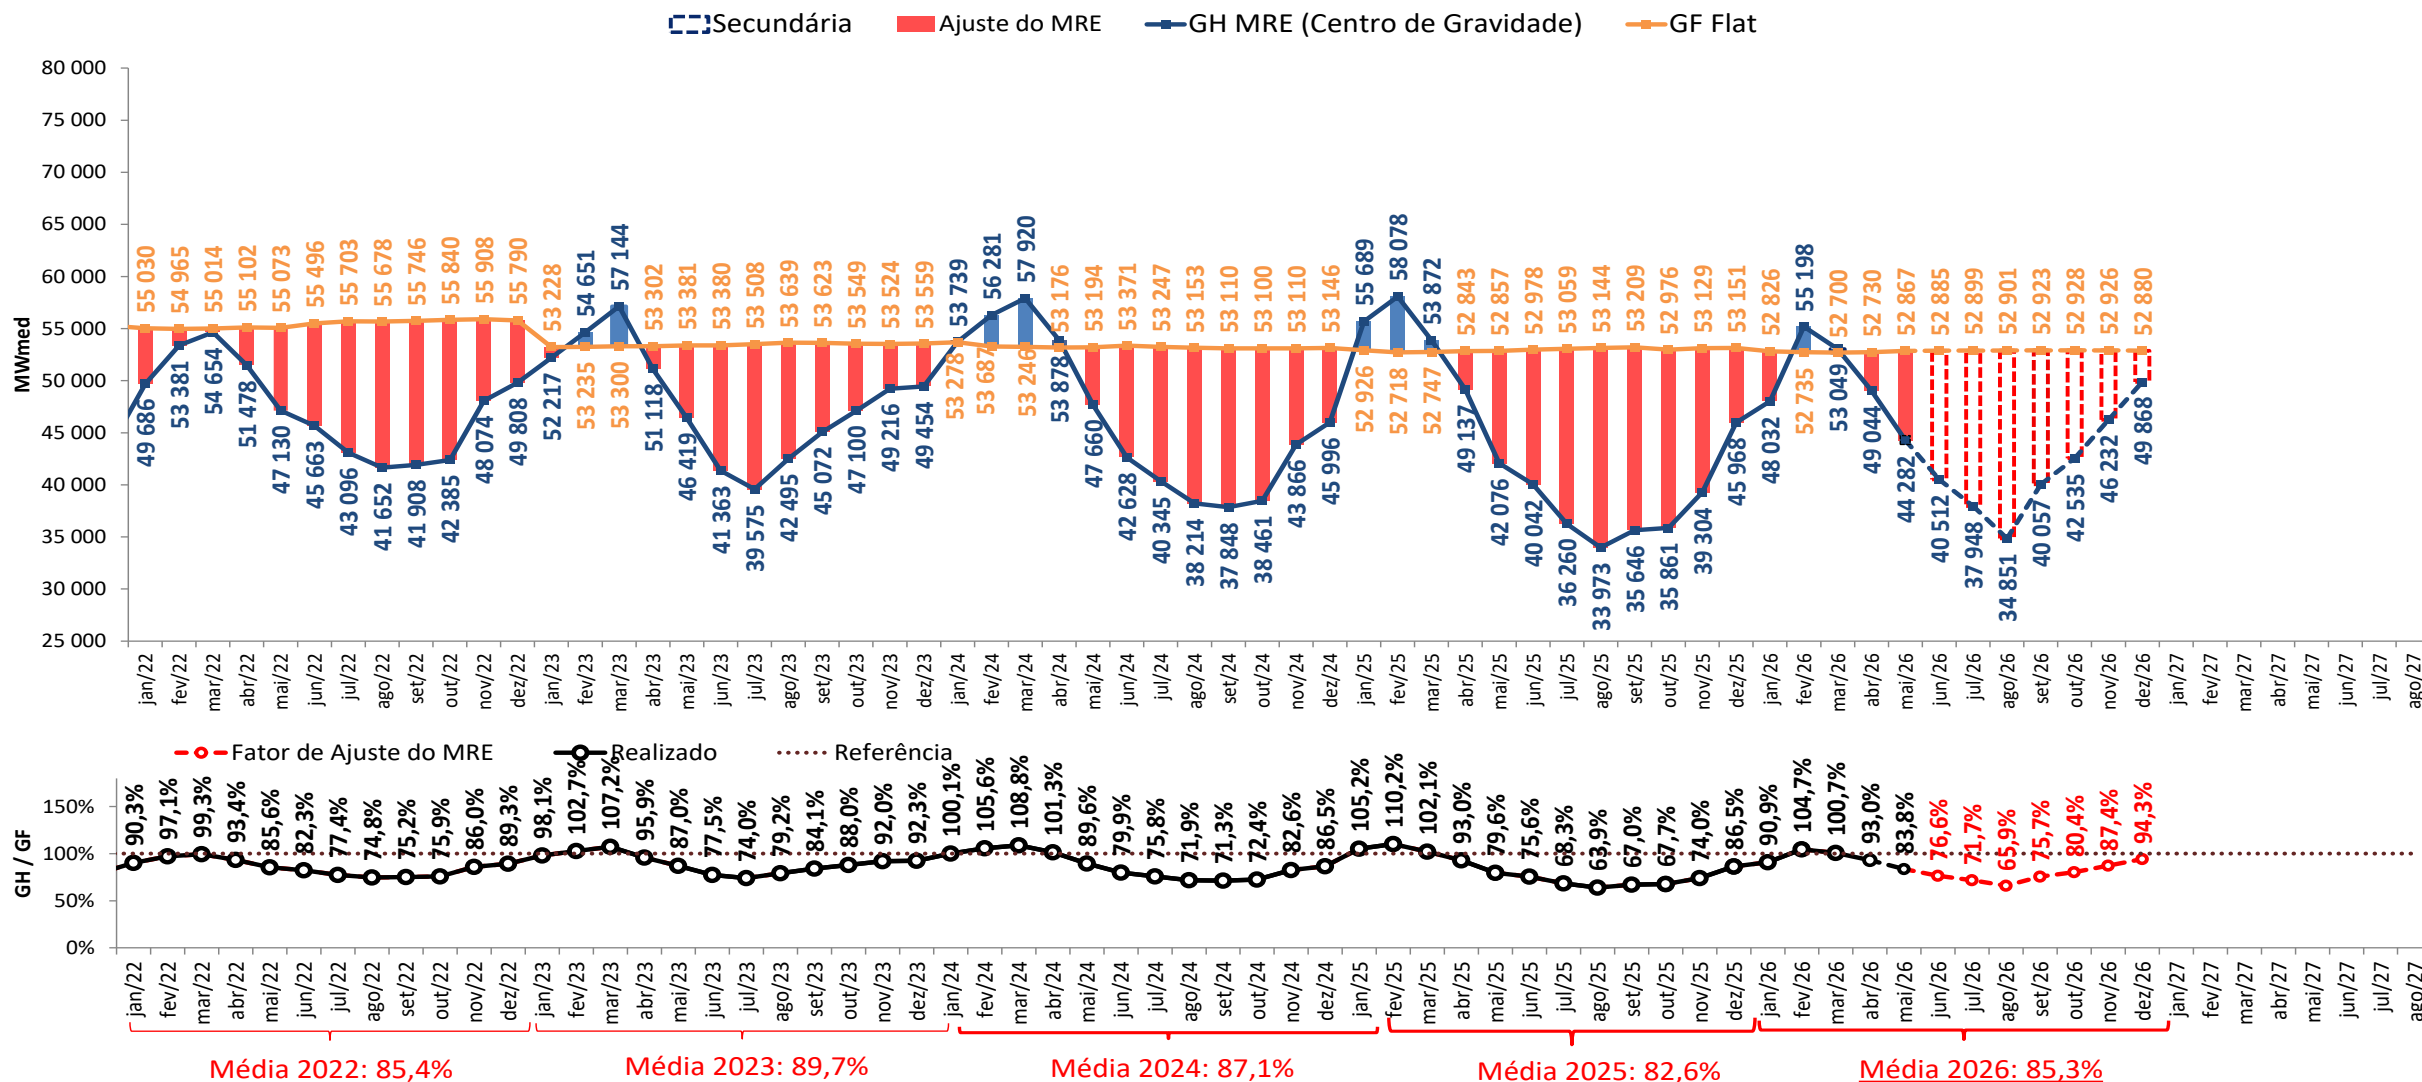

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de MRE para fins de repactuação do risco hidrológico


sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

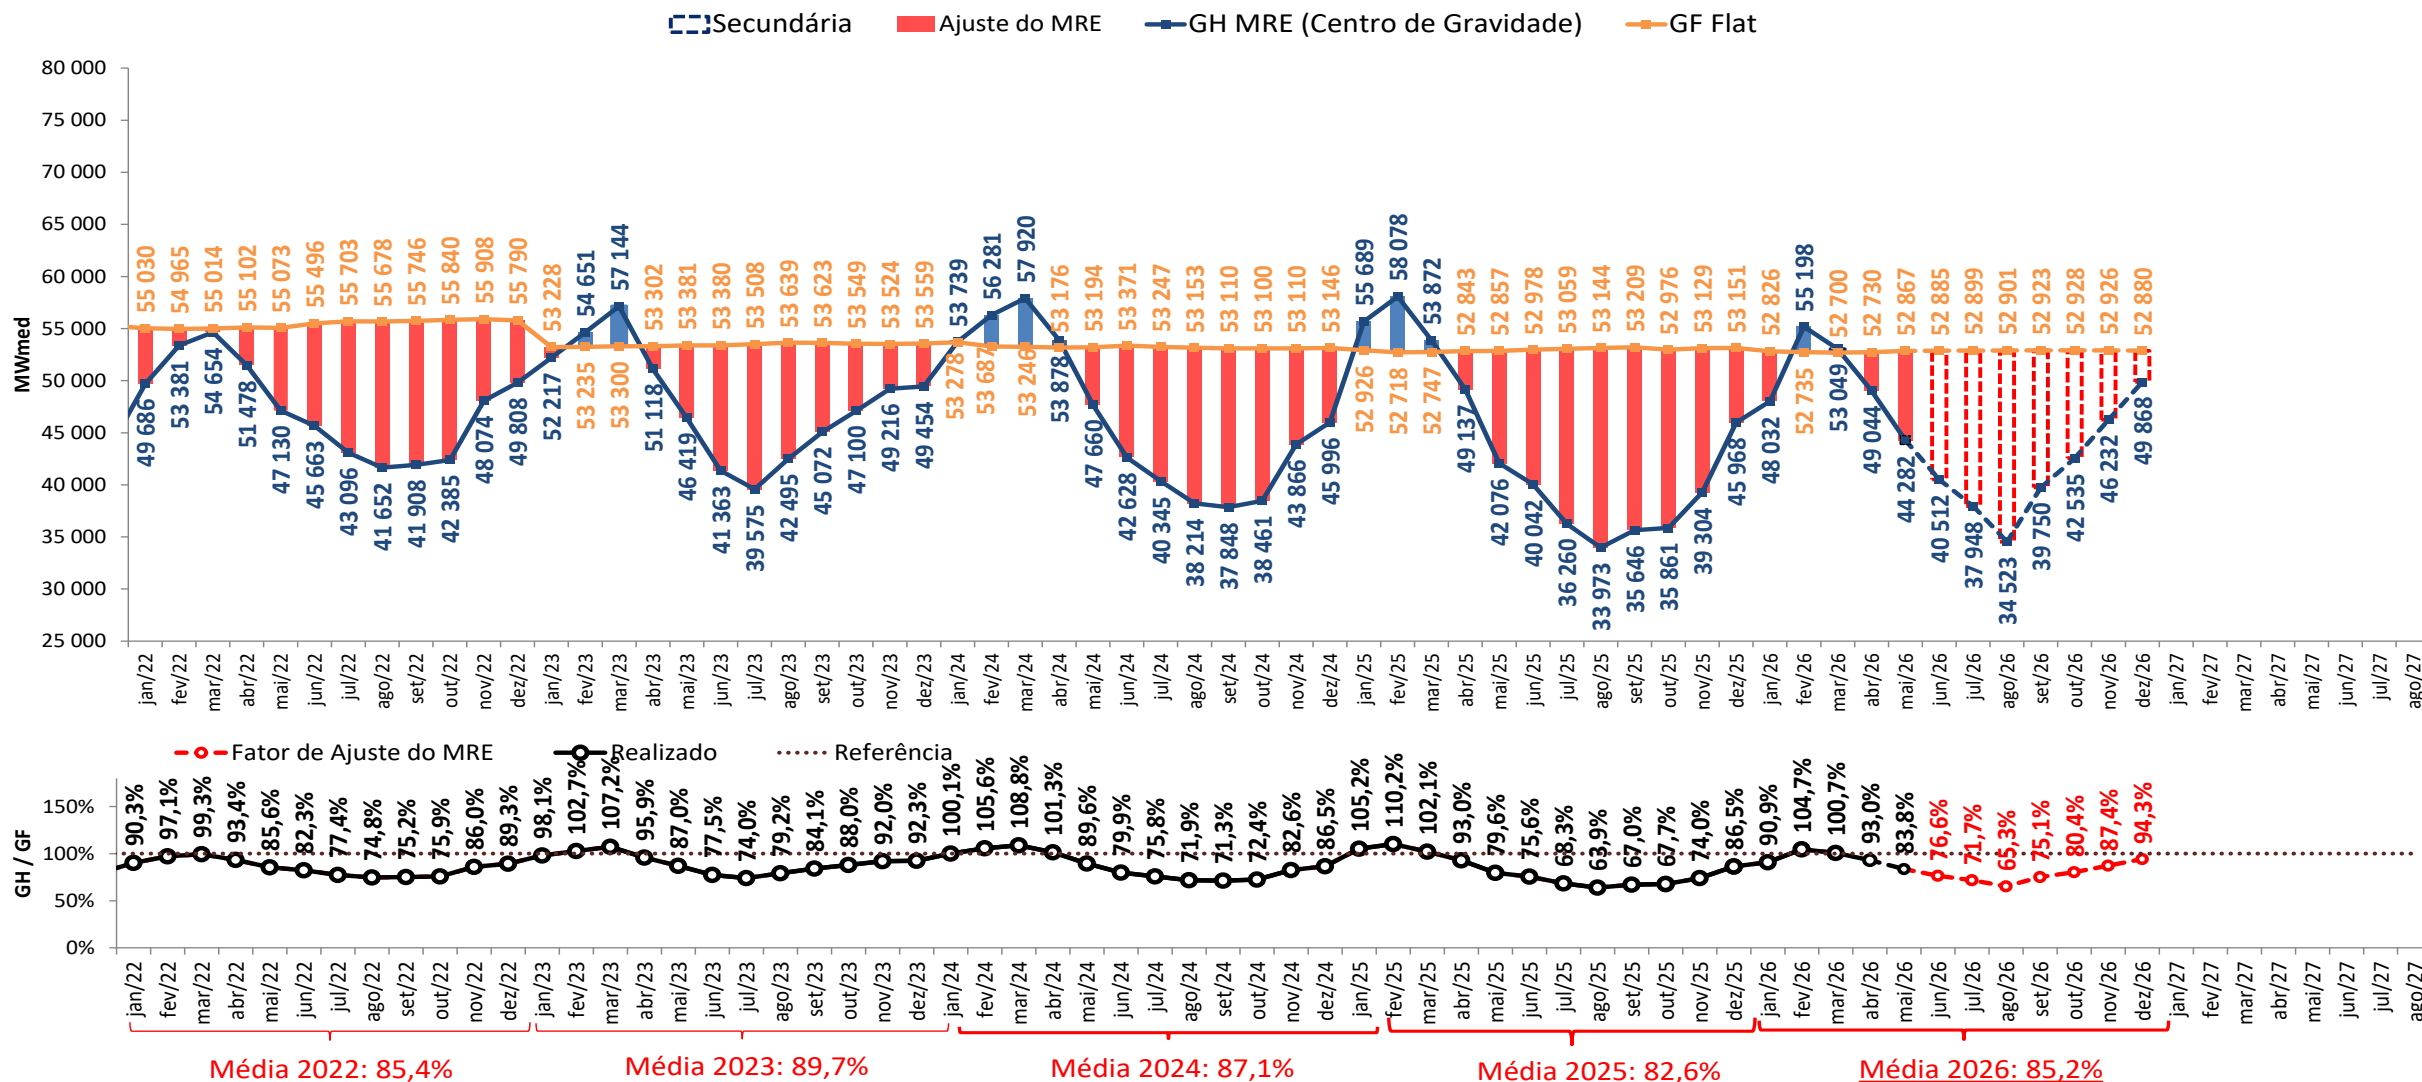

- A estimativa de GSF para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de ESS e custos devido ao descolamento entre CMO e PLD


projeção do PLD

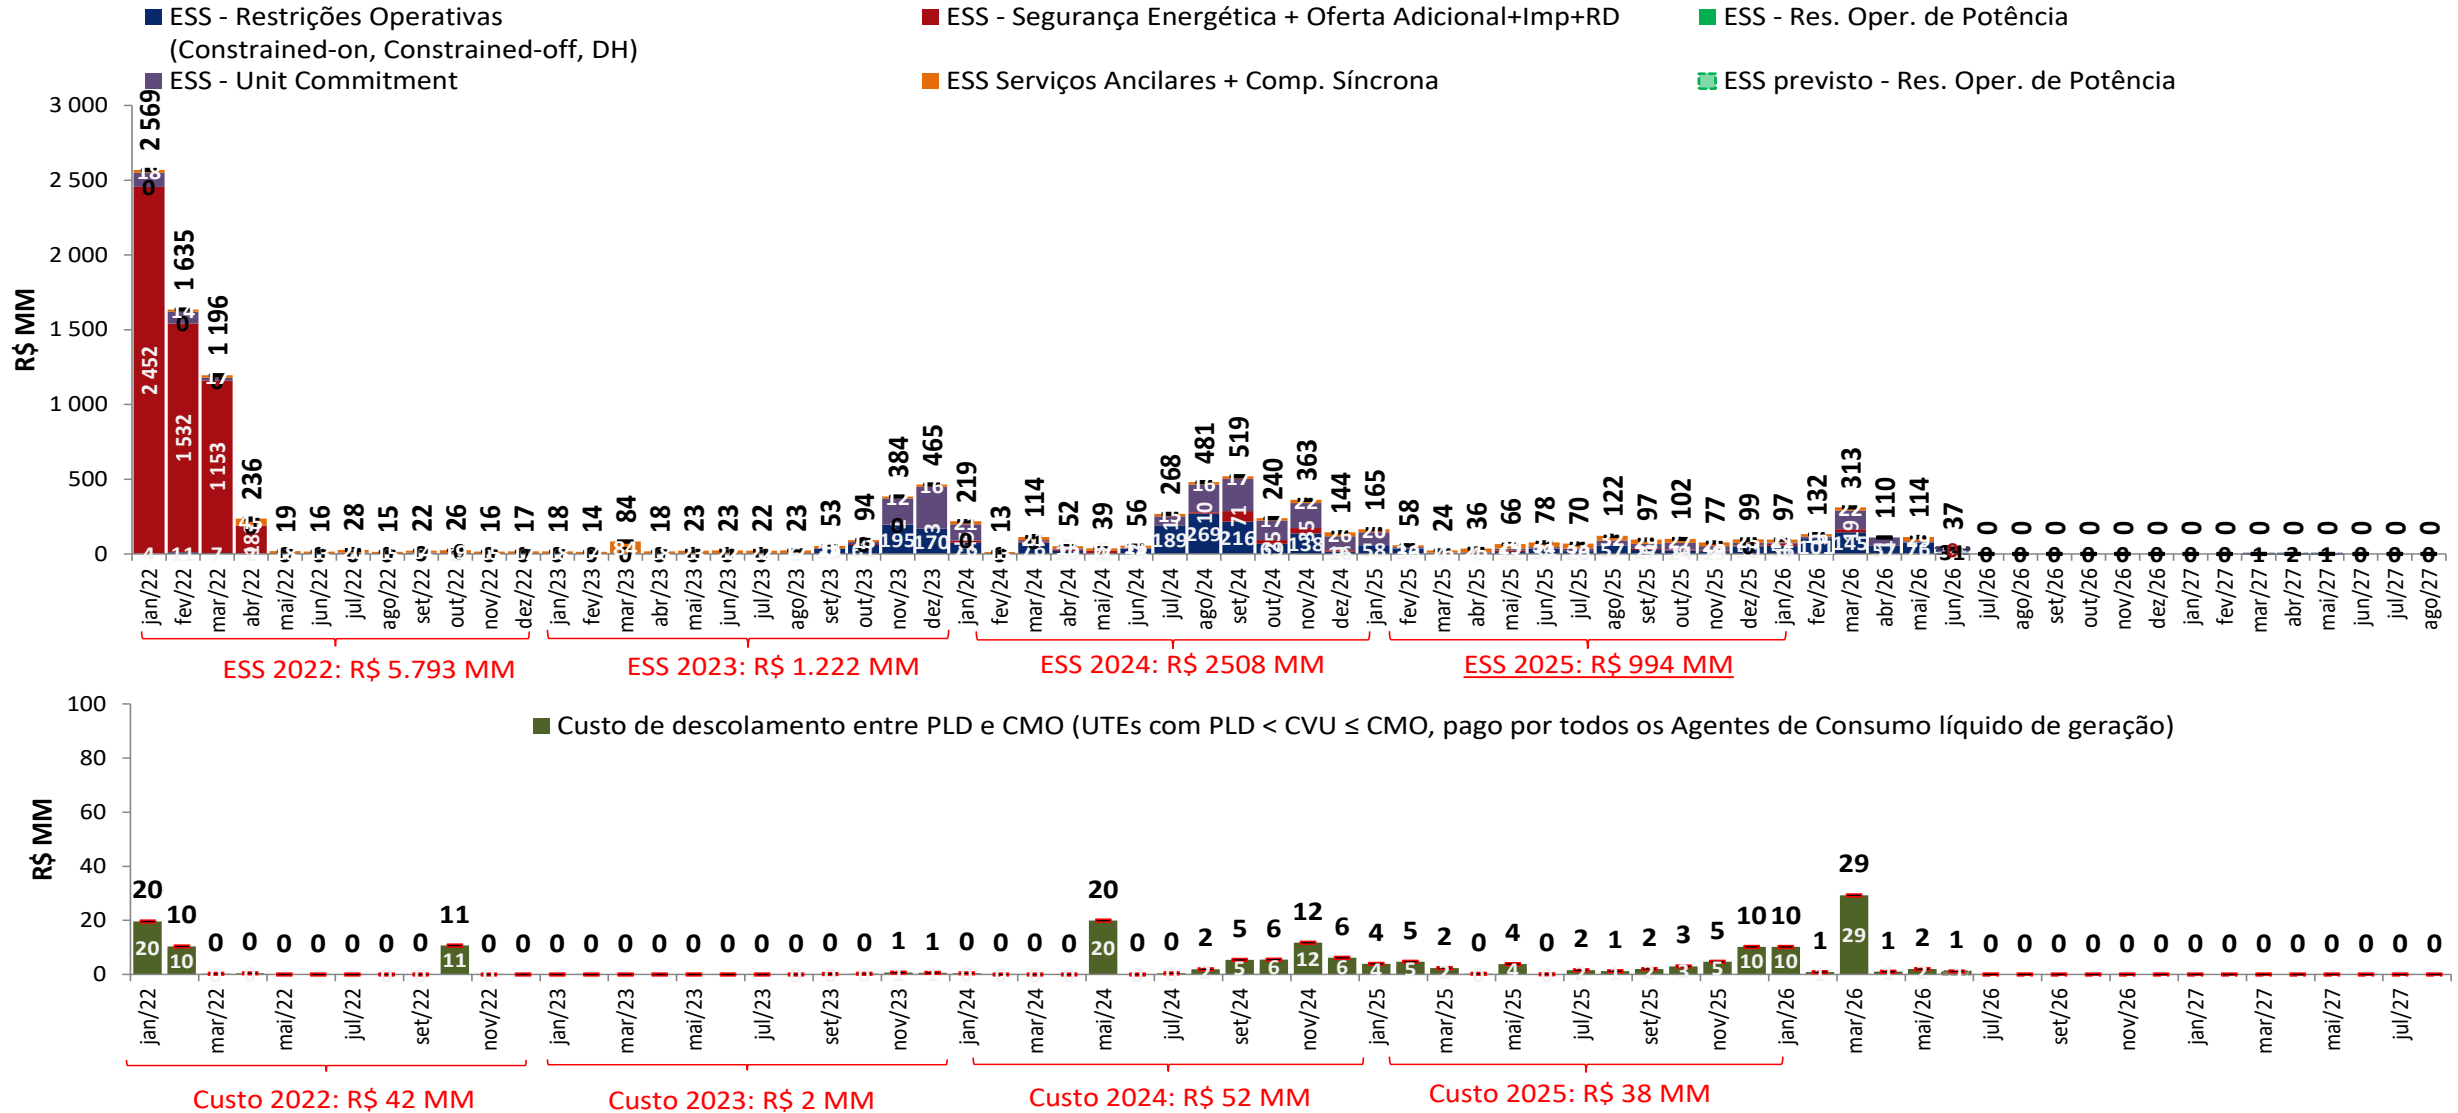

- A estimativa de ESS para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de ESS e custos devido ao descolamento entre CMO e PLD


sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

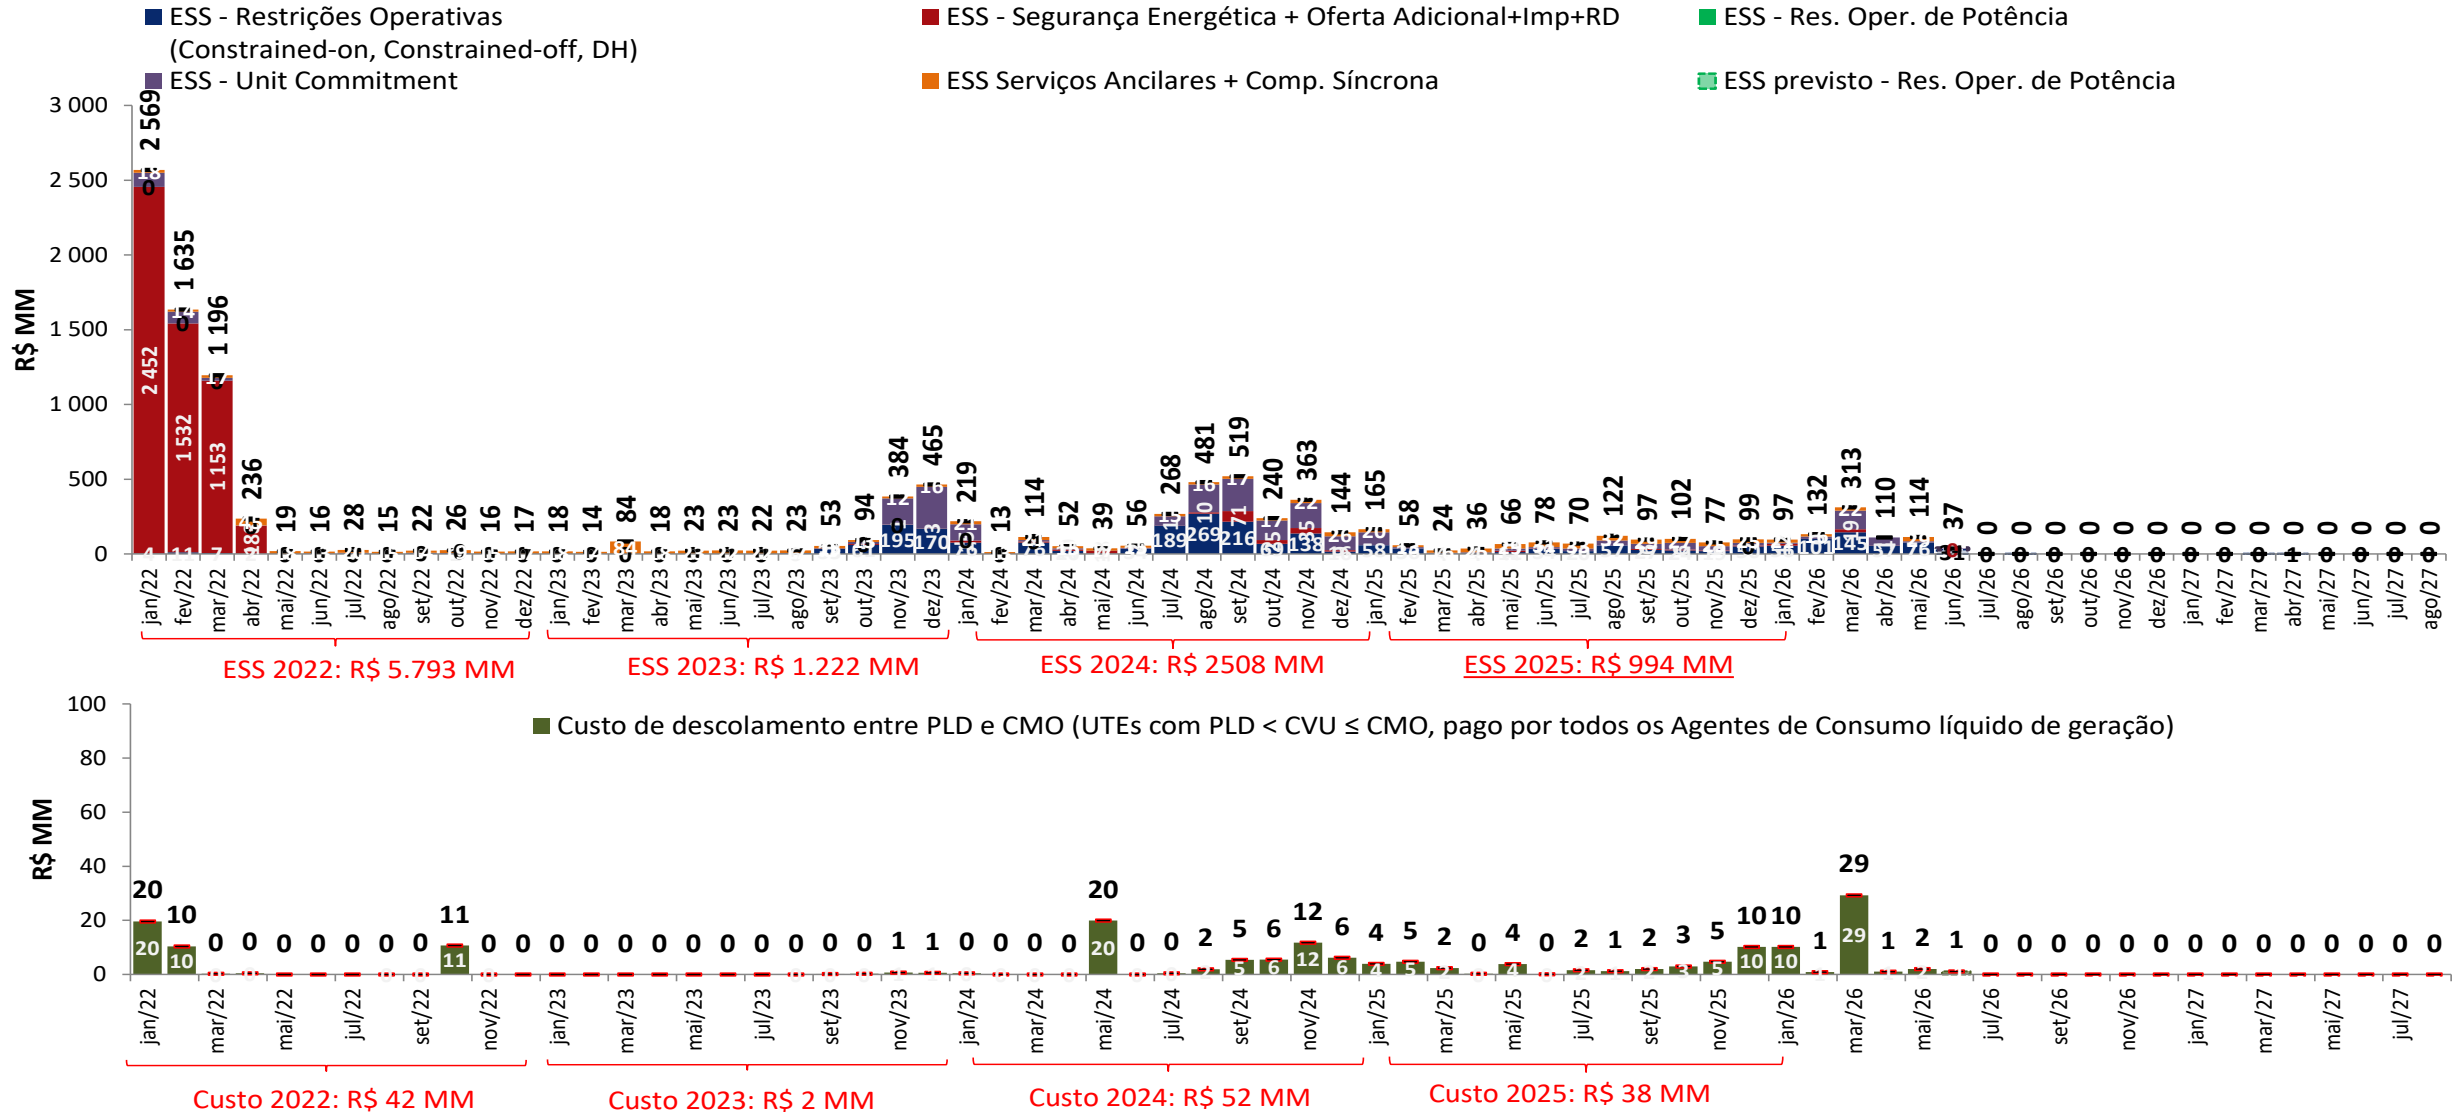

- A estimativa de ESS para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de ESS e custos devido ao descolamento entre CMO e PLD


sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

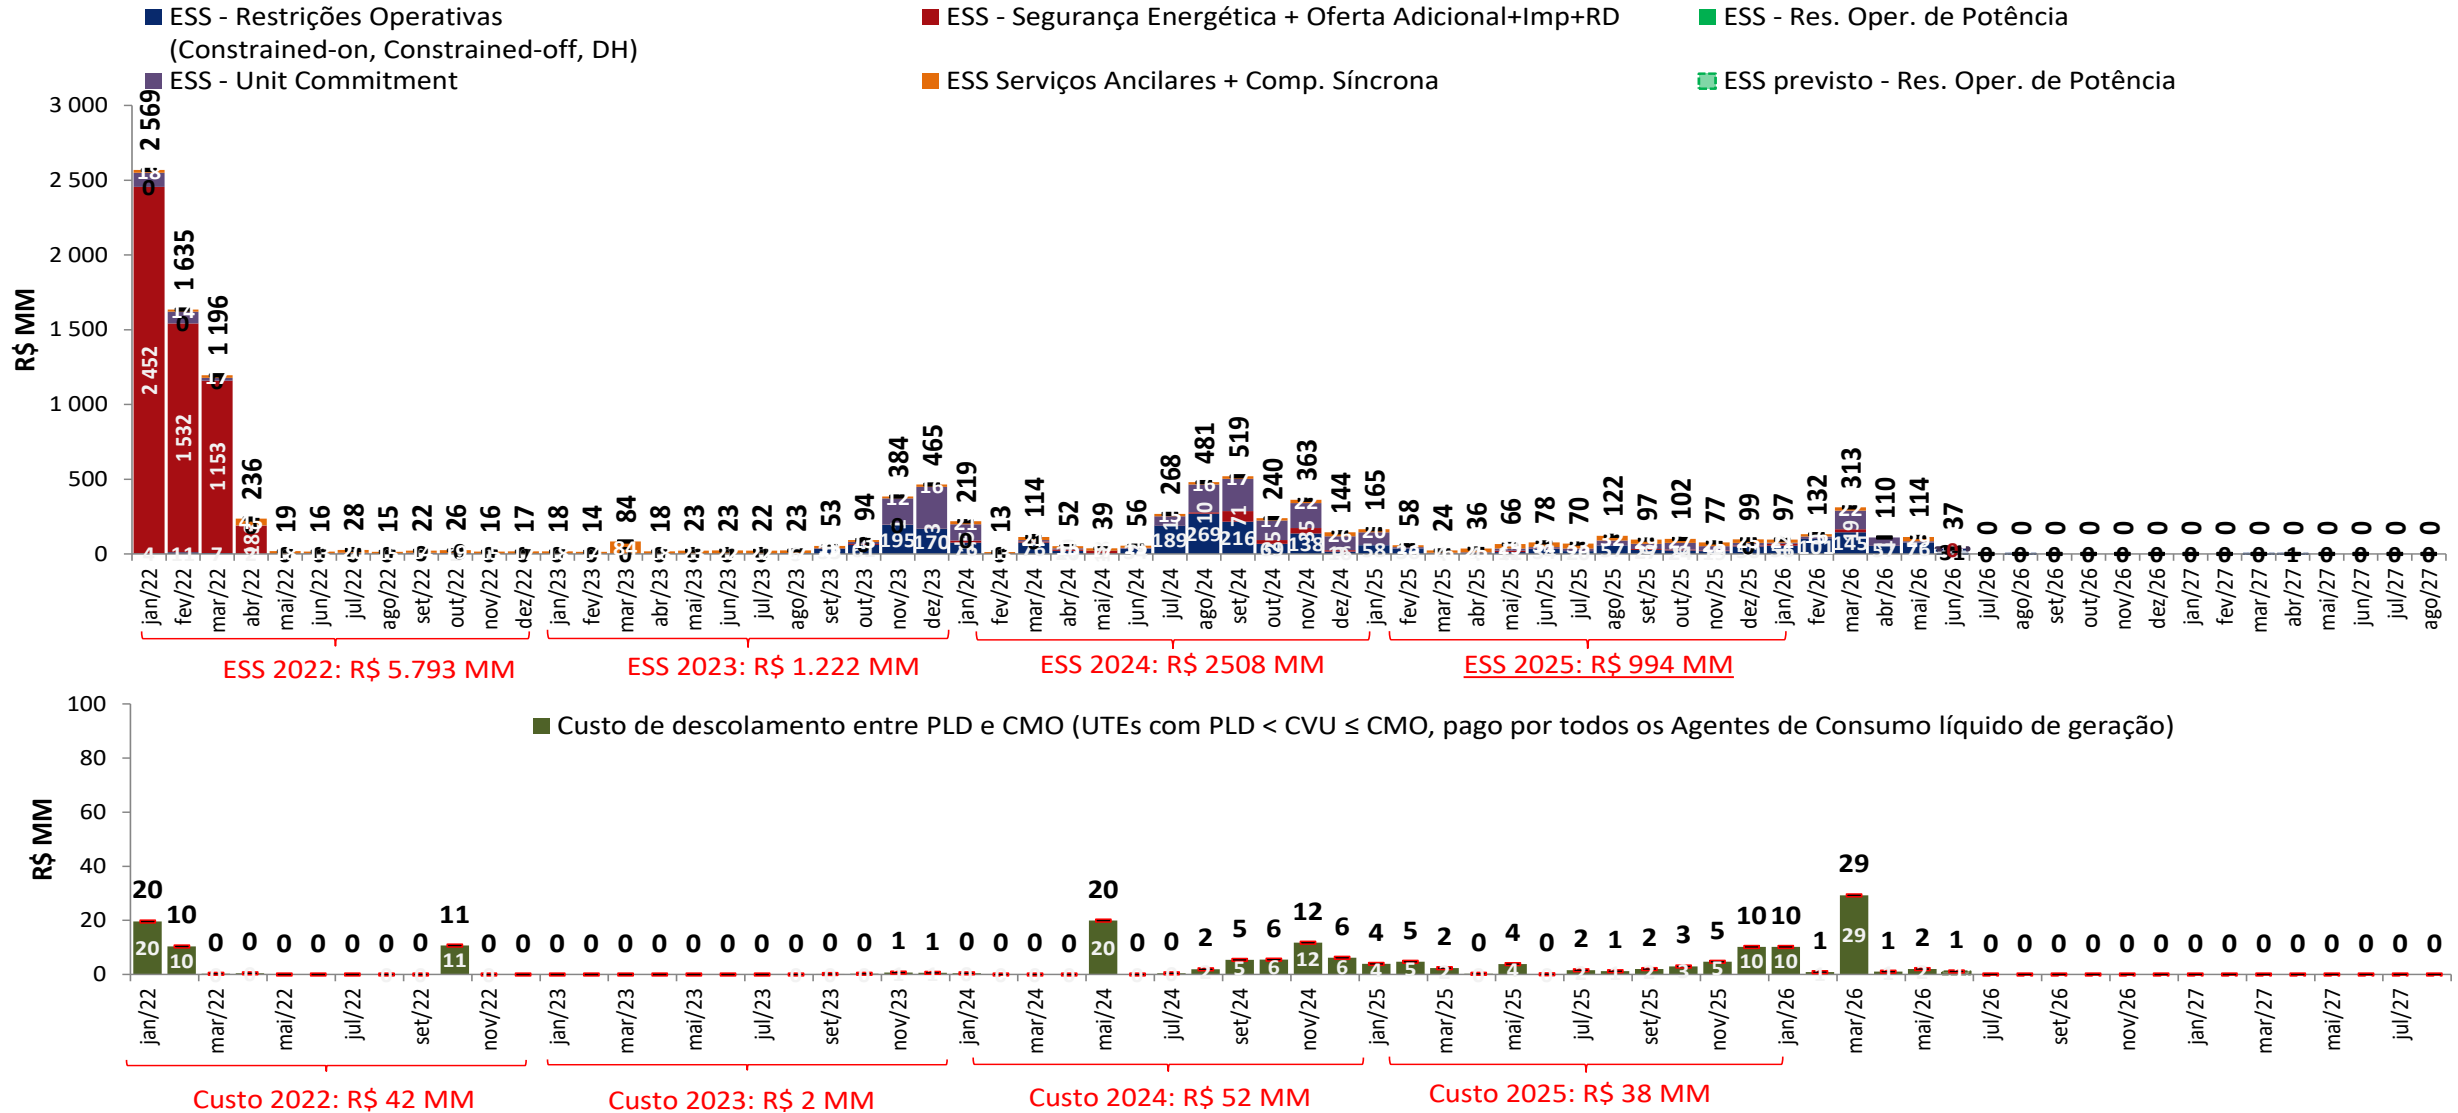

- A estimativa de ESS para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de ESS e custos devido ao descolamento entre CMO e PLD


sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

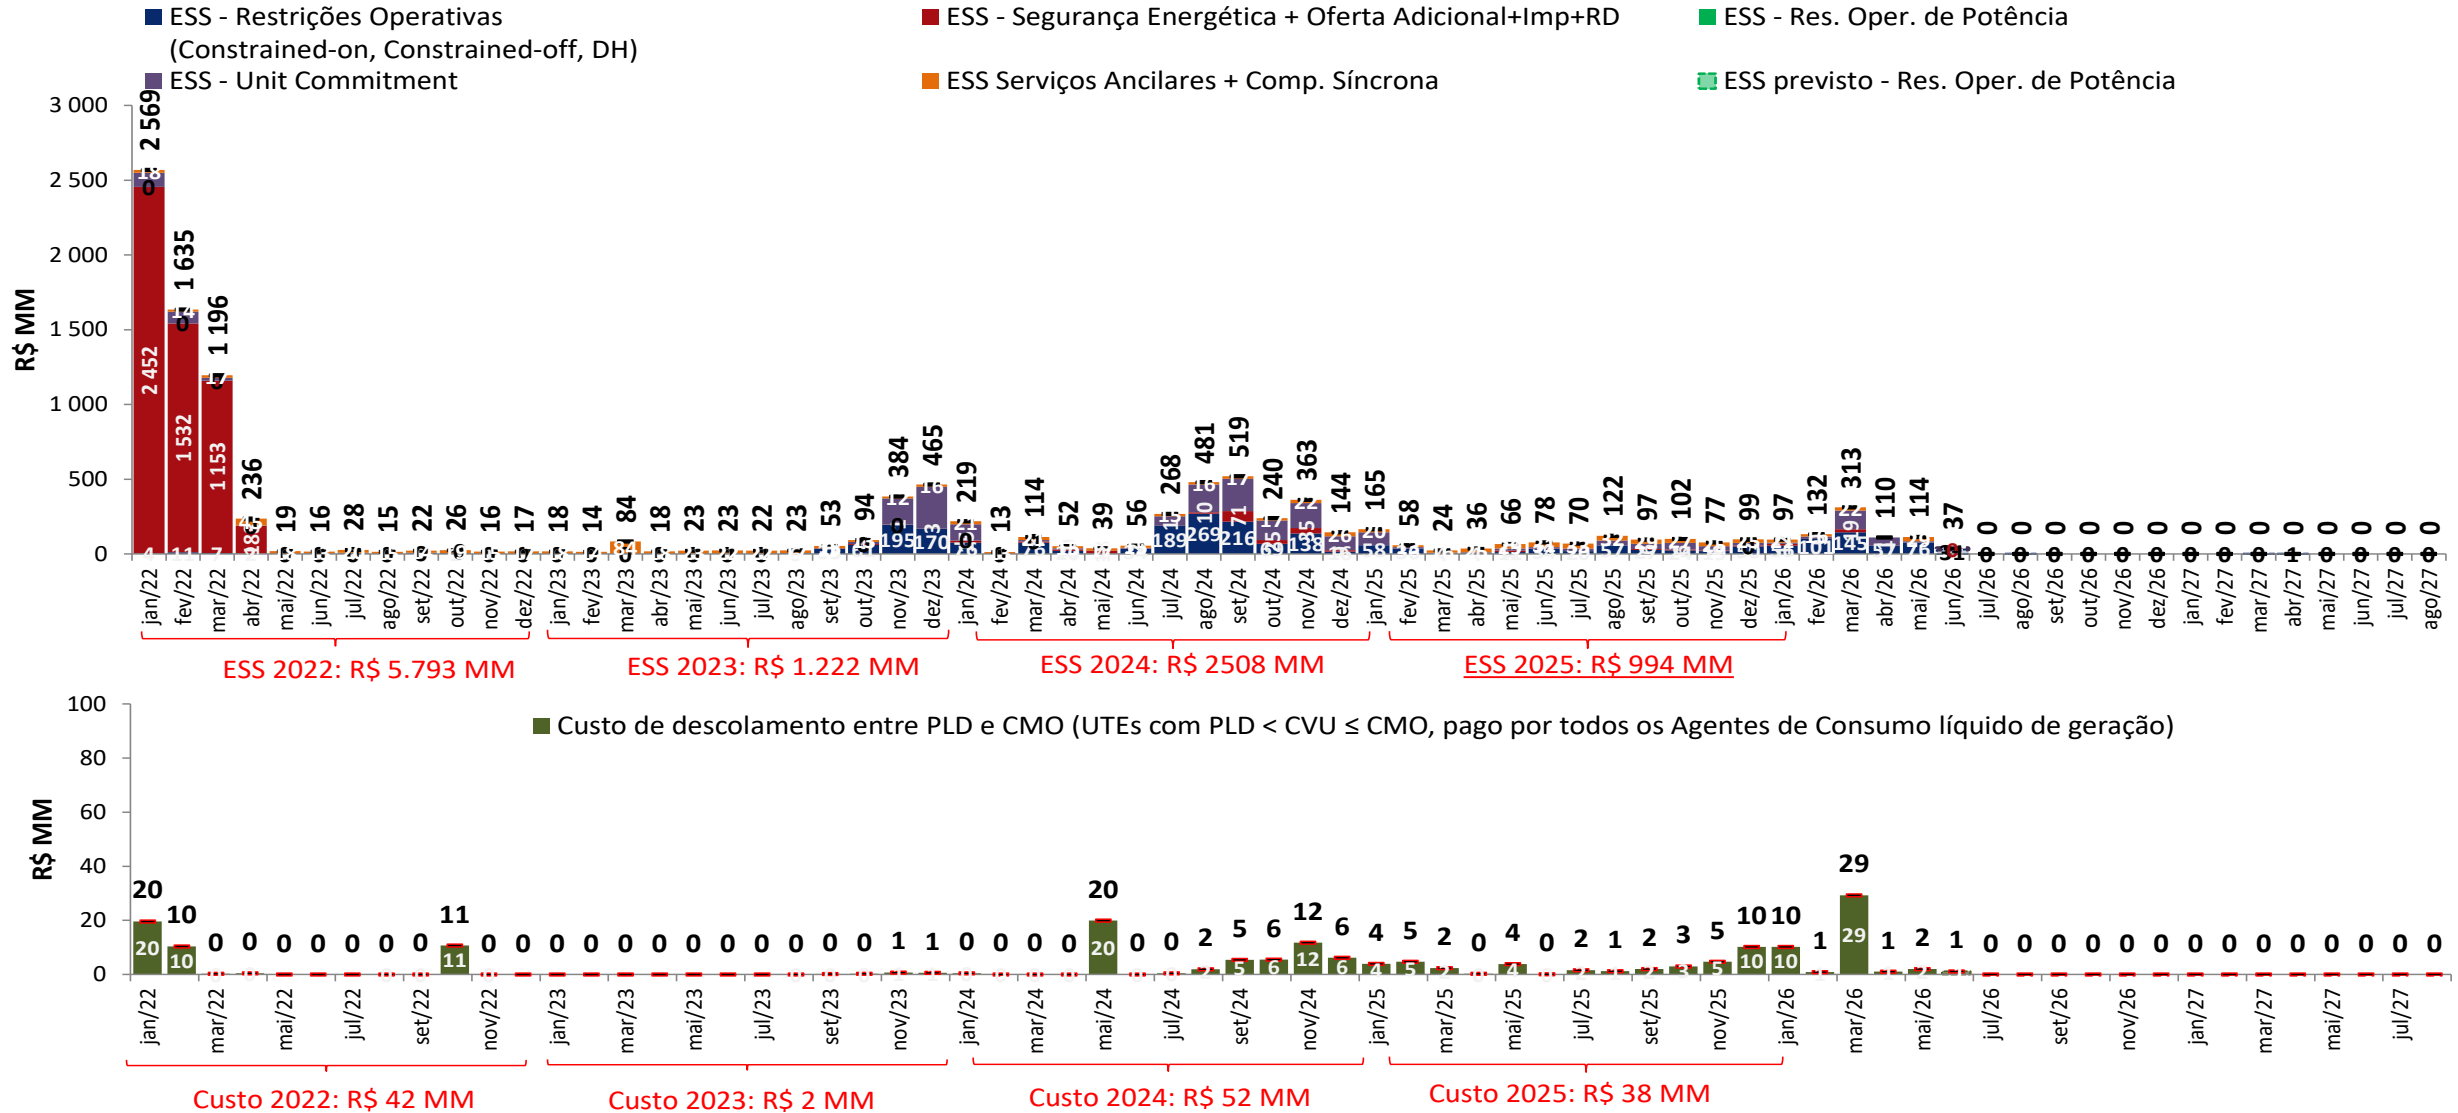

- A estimativa de ESS para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

projeção de ESS e custos devido ao descolamento entre CMO e PLD

sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

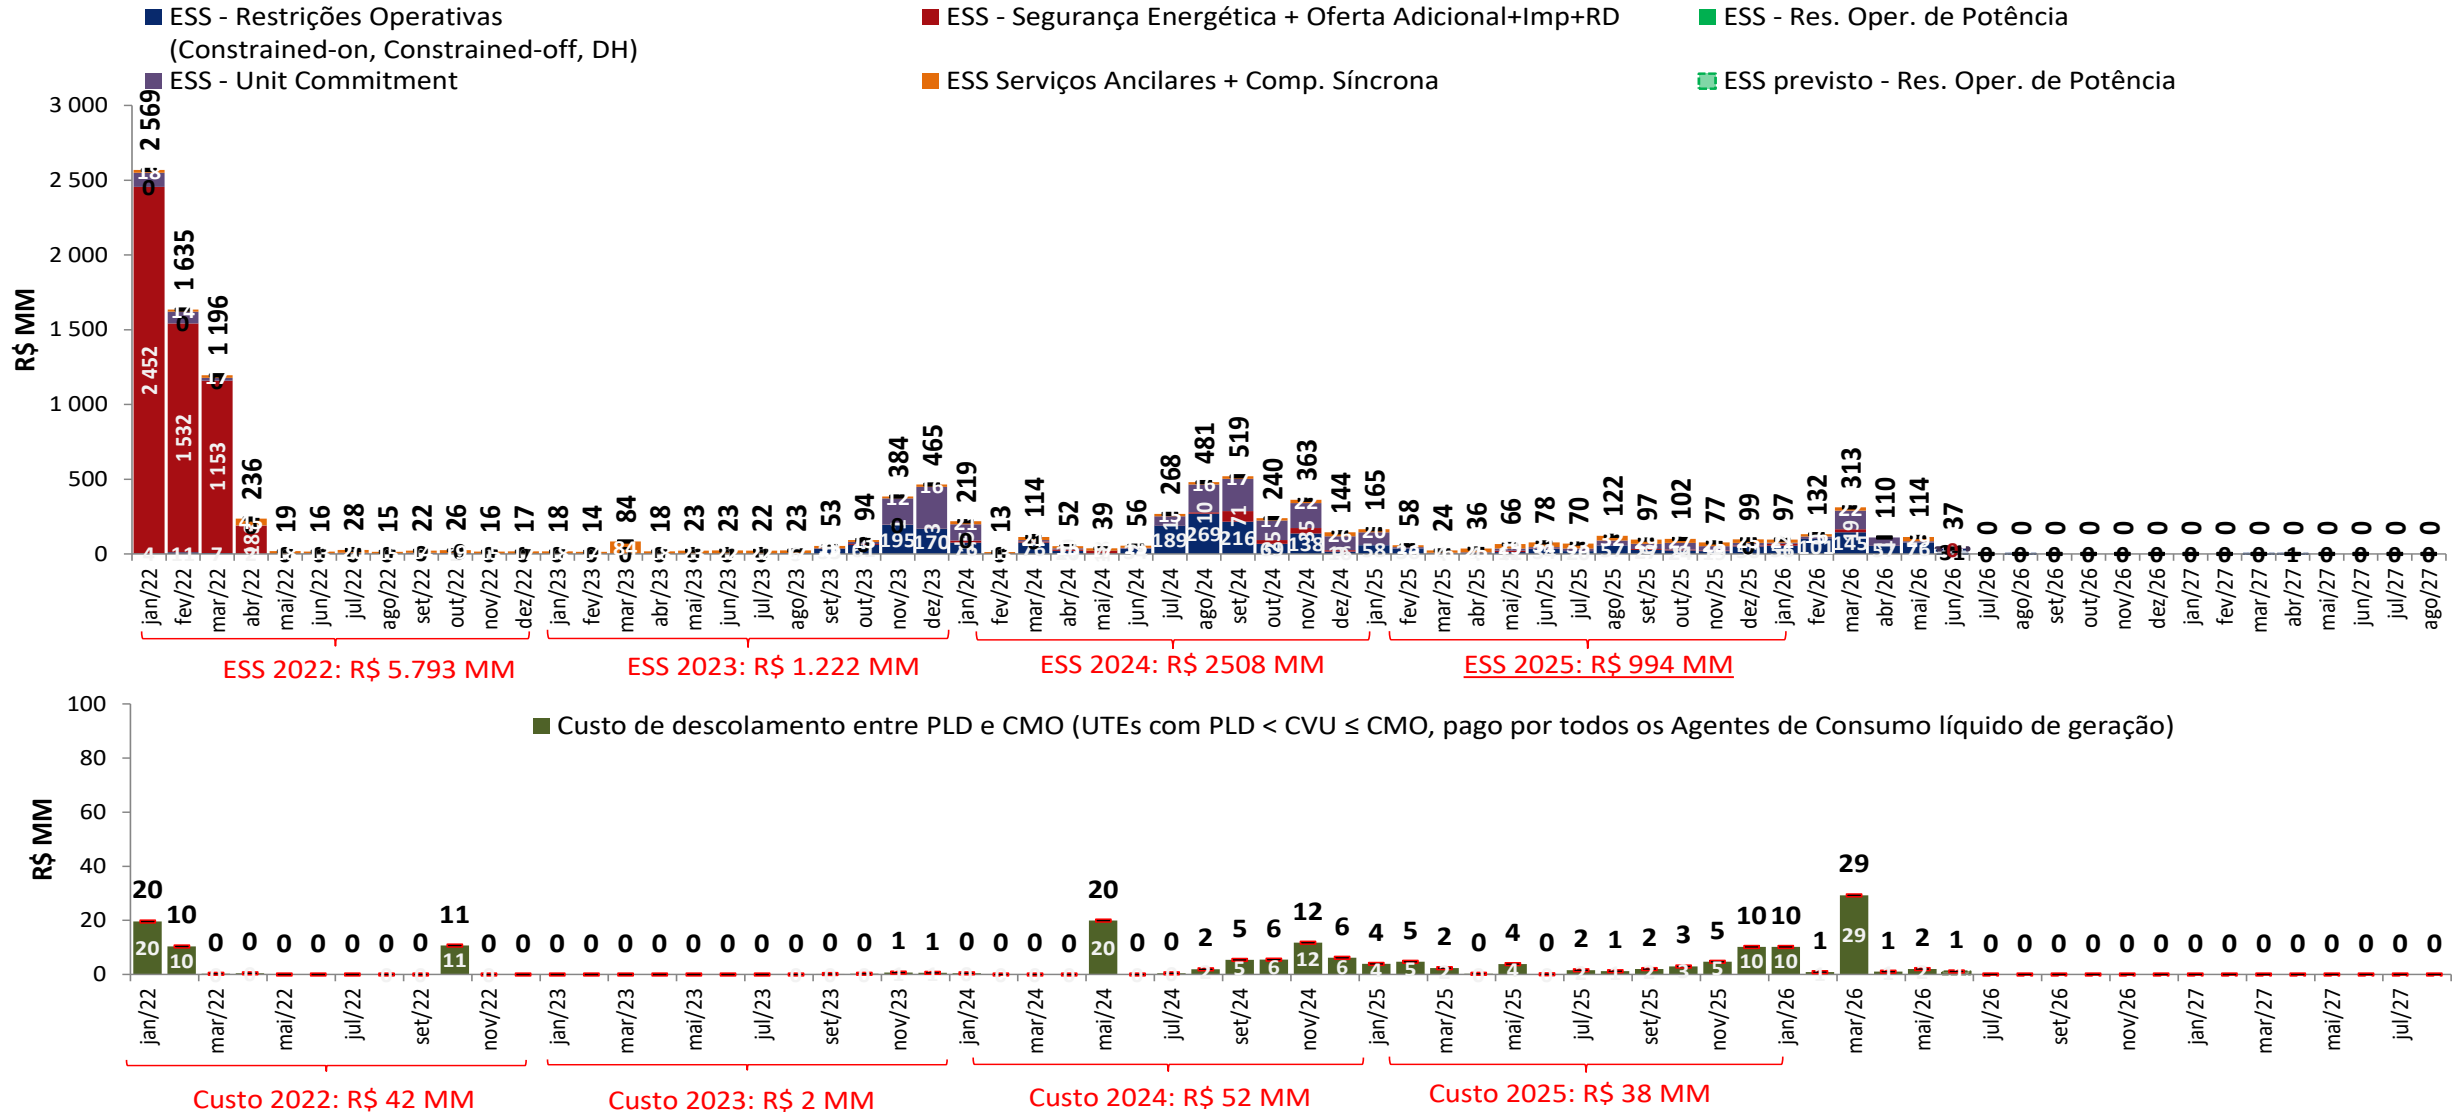

- A estimativa de ESS para junho e julho de 2026 apresentada foi elaborada no dia 26/06/2026 com base nos dados disponibilizados até este dia. Uma atualização semanal desta estimativa pode ser encontrada no boletim InfoPLD (clique [aqui](#) para acessar)

estimativa da garantia física sazonalizada do MRE (2026)



GF Sazo - perdas (≈4,285%) (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Sudeste	34 505	32 656	33 209	28 444	25 662	24 864	29 223	29 471	31 943	32 517	34 071	33 411
Sul	8 659	8 072	8 577	7 196	6 558	6 363	7 313	7 409	7 995	8 087	8 490	8 045
Nordeste	5 358	4 996	5 087	4 399	3 969	3 894	4 606	4 620	5 008	5 076	5 342	5 205
Norte	10 621	9 299	9 181	8 397	7 546	7 699	9 569	9 392	10 213	10 244	10 922	10 578
SIN	59 143	55 023	56 054	48 435	43 736	42 820	50 711	50 893	55 159	55 923	58 826	57 239

UHEs - Expansão (MWmédio)	Submercado	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Pacotão (PCH)	Sudeste									10,0	17,4	18,3	17,8
Pacotão (PCH)	Sul									28,1	28,5	30,0	29,2
		-	-	-	-	-	-	-	-	38,1	45,9	48,3	47,0
Perfil MRE		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
SIN		112%	104%	106%	92%	83%	81%	96%	96%	104%	106%	111%	108%

Expansão UHEs - perdas (≈4,285%) (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
SIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Expansão PCH part. MRE e perdas (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Sudeste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	16,6	17,5	17,0
Sul	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	27,3	28,7	28,0
SIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	43,9	46,2	45,0

GF Sazo Total (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Sudeste	34 505	32 656	33 209	28 444	25 662	24 864	29 223	29 471	31 952	32 533	34 089	33 428
Sul	8 659	8 072	8 577	7 196	6 558	6 363	7 313	7 409	8 022	8 114	8 519	8 073
Nordeste	5 358	4 996	5 087	4 399	3 969	3 894	4 606	4 620	5 008	5 076	5 342	5 205
Norte	10 621	9 299	9 181	8 397	7 546	7 699	9 569	9 392	10 213	10 244	10 922	10 578
SIN	59 143	55 023	56 054	48 435	43 736	42 820	50 711	50 893	55 195	55 967	58 872	57 284

- Estimativa de perdas globais considera o histórico dos últimos 12 meses

estimativa da garantia física do MRE para fins de repactuação do risco hidrológico (2026)

GF FLAT Proj.PLD - perdas (≈4,285%) (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Sudeste	30 819	31 298	31 219	30 966	31 011	30 709	30 484	30 634	30 634	30 758	30 637	30 850
Sul	7 734	7 736	8 063	7 834	7 925	7 859	7 629	7 702	7 668	7 650	7 635	7 428
Nordeste	4 786	4 788	4 782	4 789	4 797	4 809	4 805	4 802	4 803	4 802	4 803	4 806
Norte	9 487	8 912	8 630	9 141	9 120	9 508	9 981	9 763	9 795	9 690	9 821	9 767
SIN	52 826	52 735	52 694	52 730	52 852	52 885	52 899	52 901	52 899	52 899	52 897	52 851

UHEs - Expansão (MWmédio)	Submercado	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Pacotão (PCH)	Sudeste									10,3	17,7	17,7	17,7
Pacotão (PCH)	Sul									29,0	29,0	29,0	29,0


Expansão - perdas (≈4,285%) (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
SIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Expansão PCH part. MRE e perdas (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Sudeste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	11,0	11,0	11,0
Sul	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1	18,1	18,1
SIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	29,1	29,1	29,1

GF FLAT Total (MWmédio)	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Sudeste	30 819	31 298	31 219	30 966	31 011	30 709	30 484	30 634	30 640	30 769	30 648	30 861
Sul	7 734	7 736	8 063	7 834	7 925	7 859	7 629	7 702	7 686	7 668	7 653	7 446
Nordeste	4 786	4 788	4 782	4 789	4 797	4 809	4 805	4 802	4 803	4 802	4 803	4 806
Norte	9 487	8 912	8 630	9 141	9 120	9 508	9 981	9 763	9 795	9 690	9 821	9 767
SIN	52 826	52 735	52 694	52 730	52 852	52 885	52 899	52 901	52 923	52 928	52 926	52 880


- De acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 684 de 11 de dezembro de 2015, o montante do risco hidrológico a ser transferido aos consumidores utiliza como base a quantidade mensal de garantia física sazonalizada de forma uniforme (“flat”).
 - Estimativa de perdas globais considera o histórico dos últimos 12 meses

projeção da bandeira tarifária
projeção do PLD

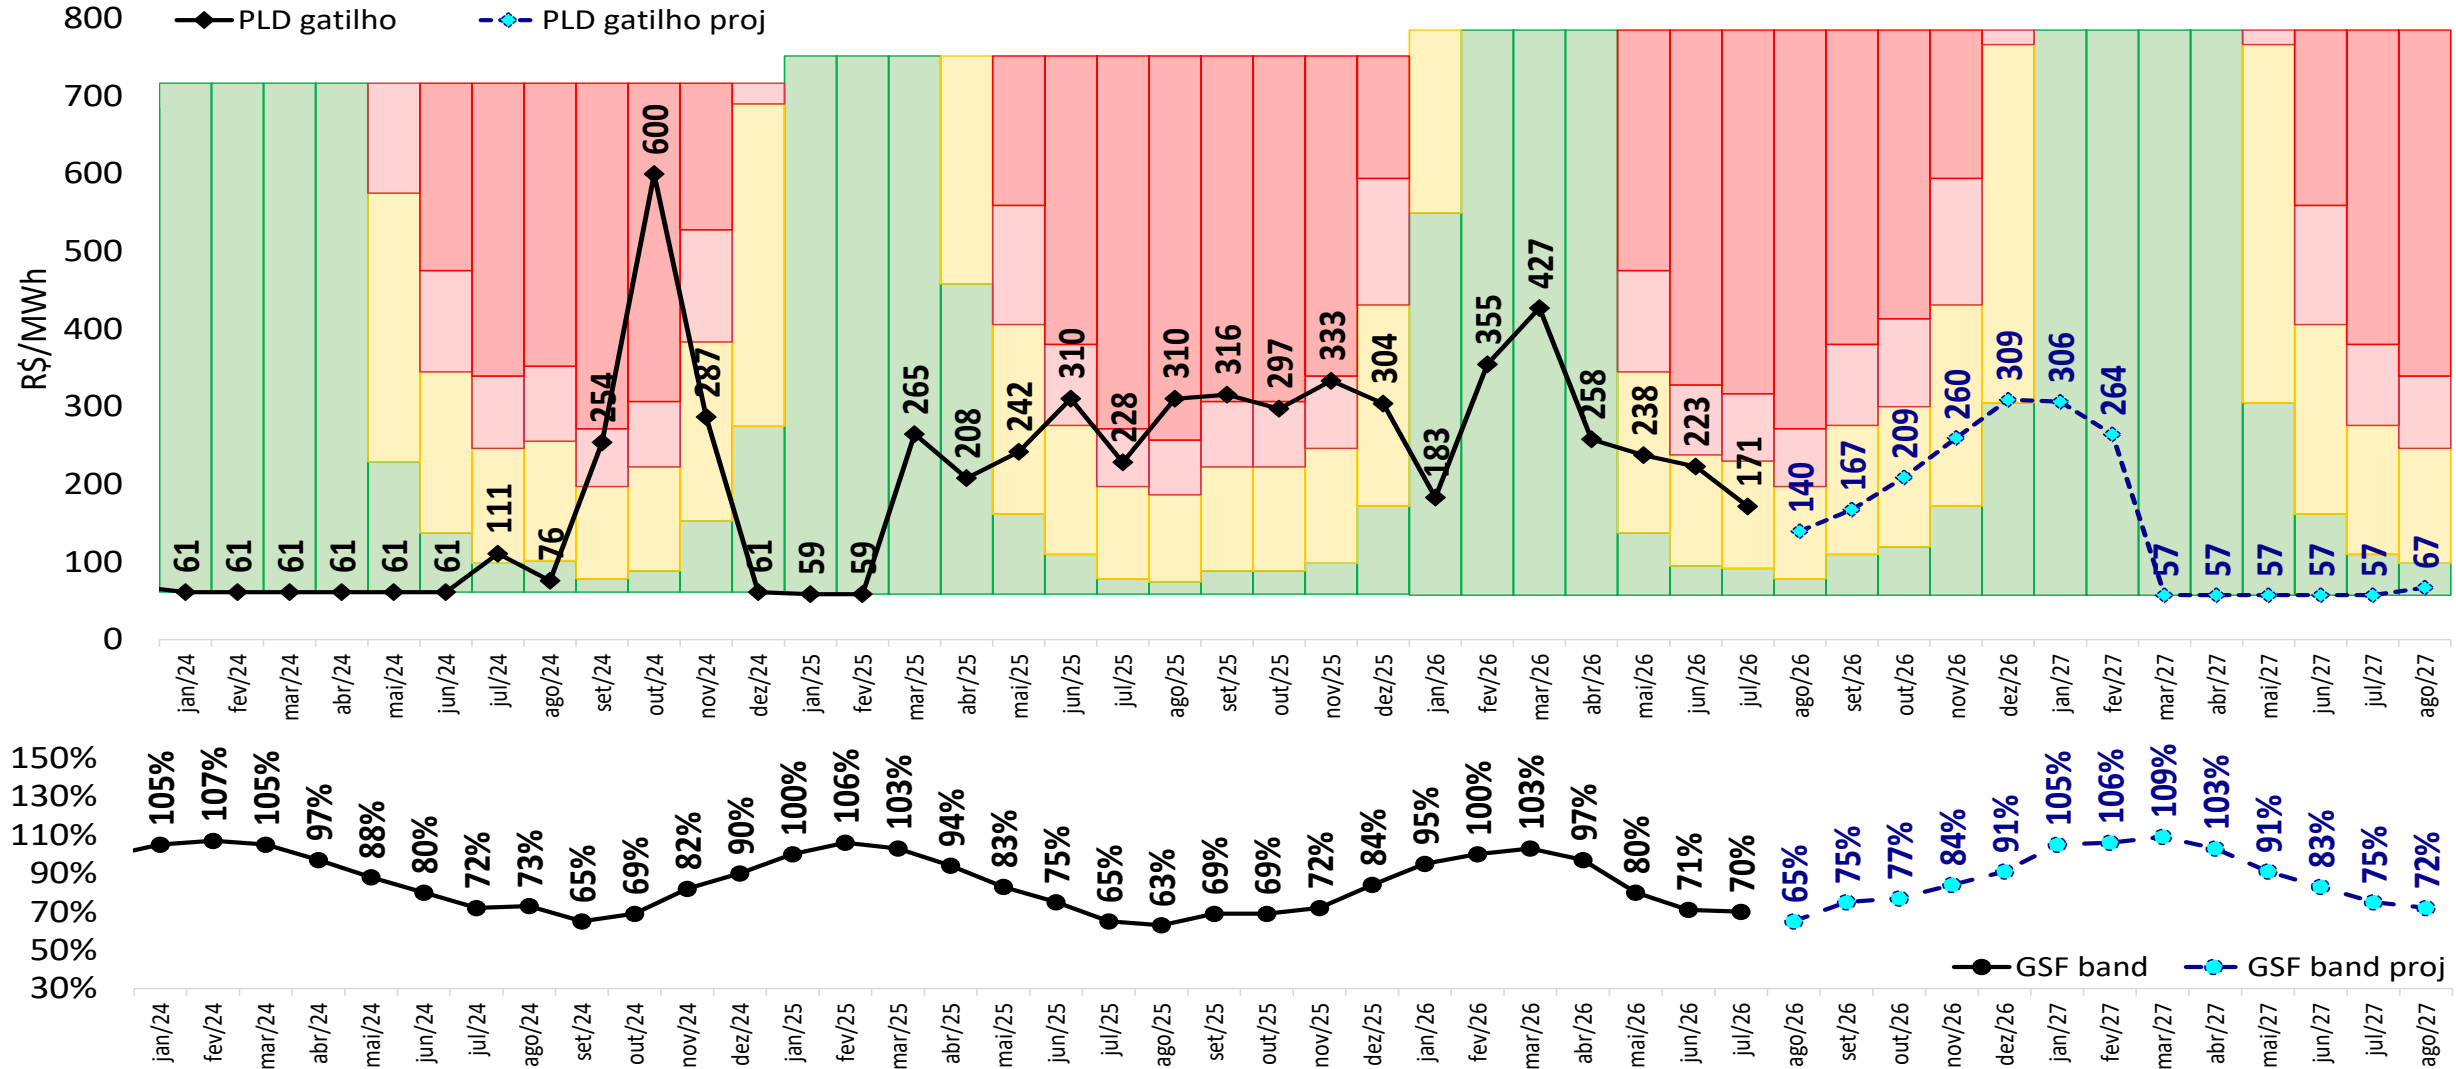


projeção da bandeira tarifária

sensibilidade 1: proj. PLD SMAP 2023

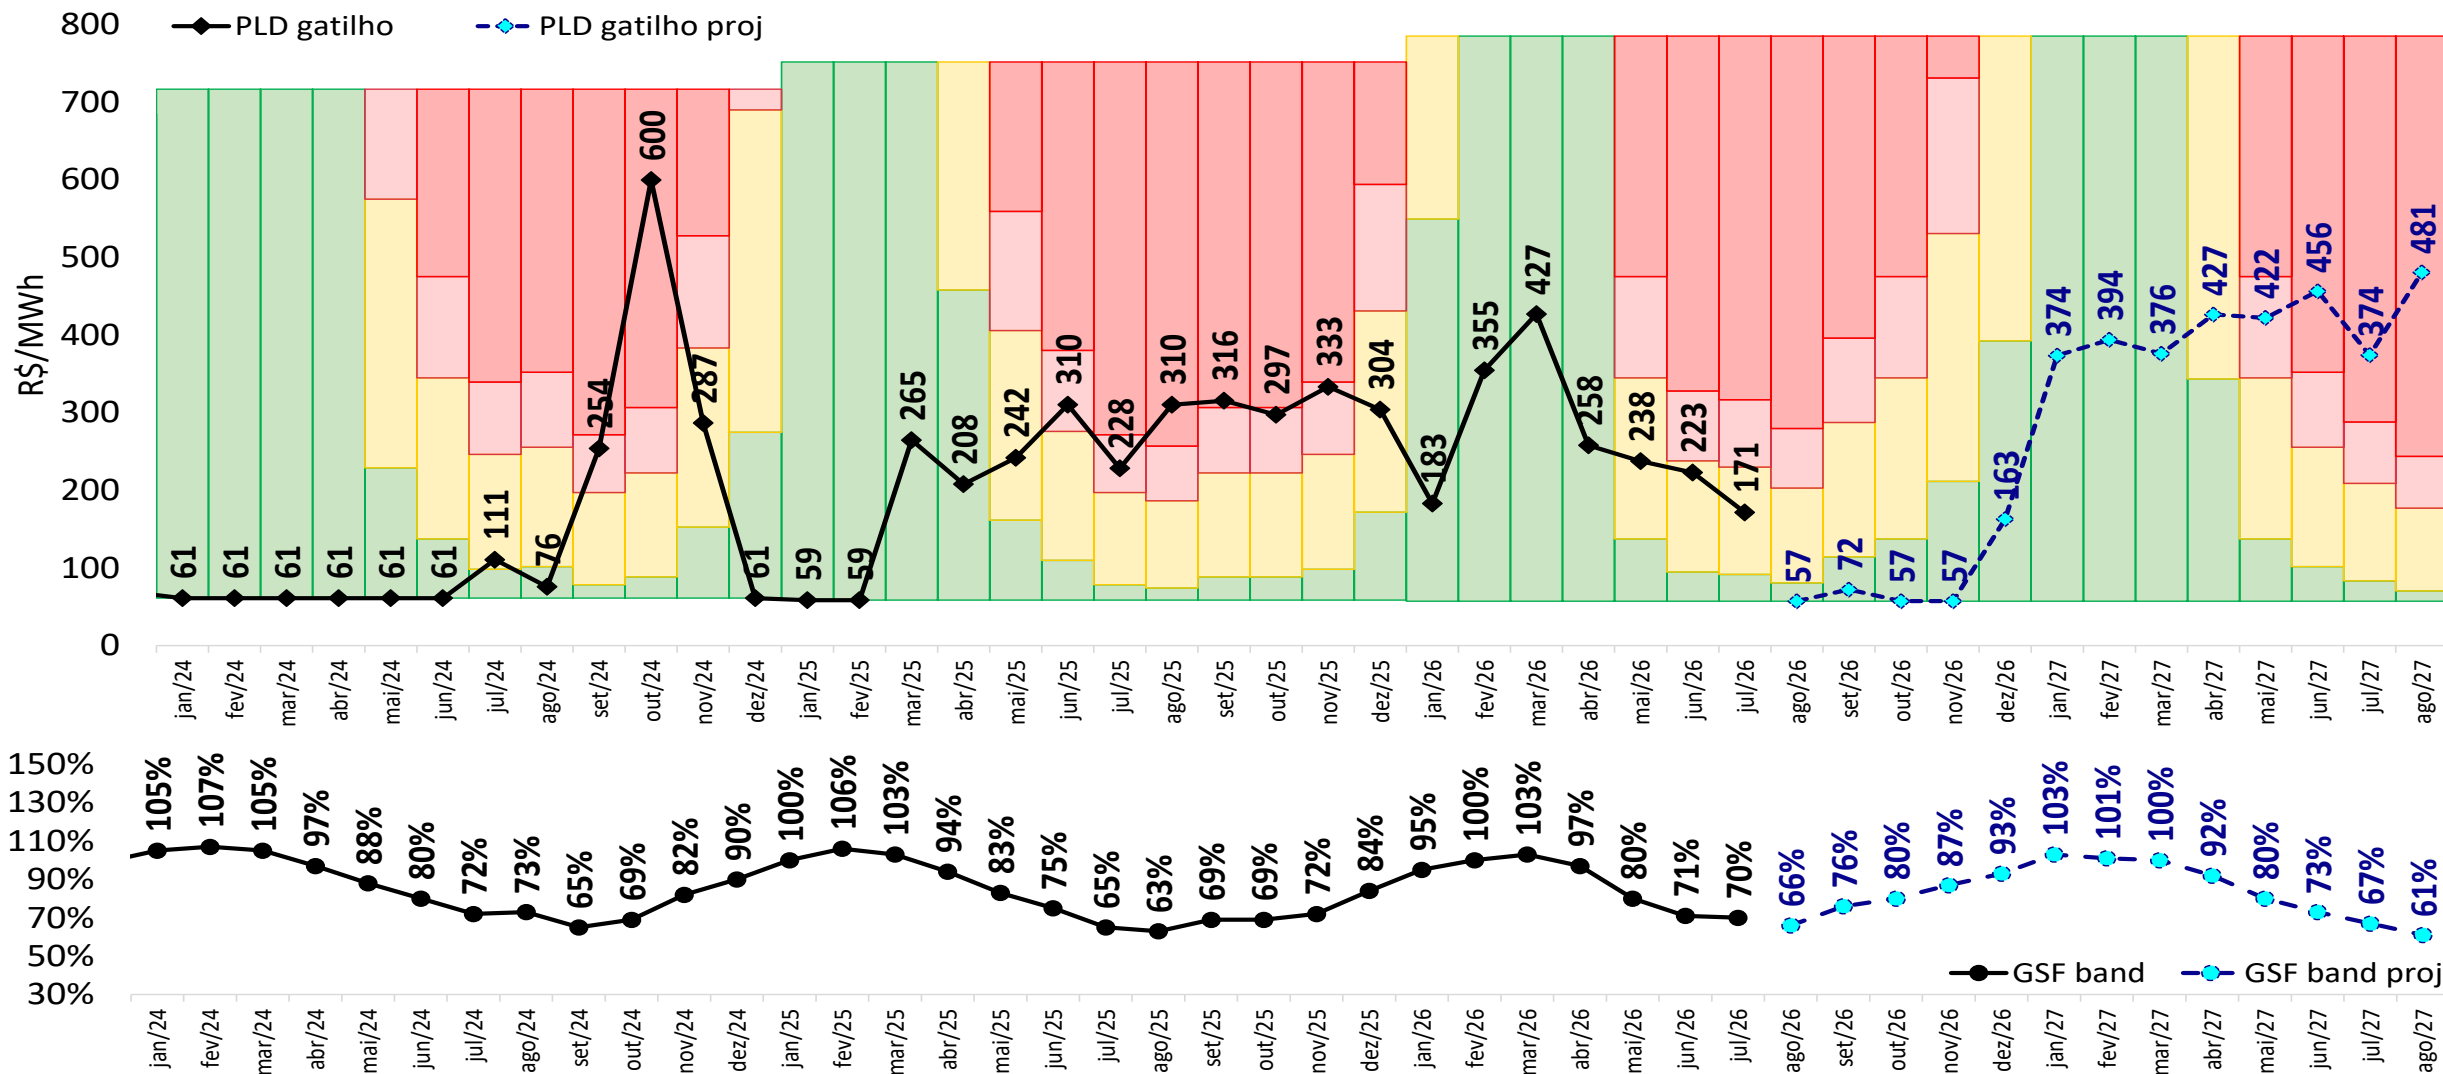


projeção da bandeira tarifária

sensibilidade 2: proj. PLD SMAP 2018

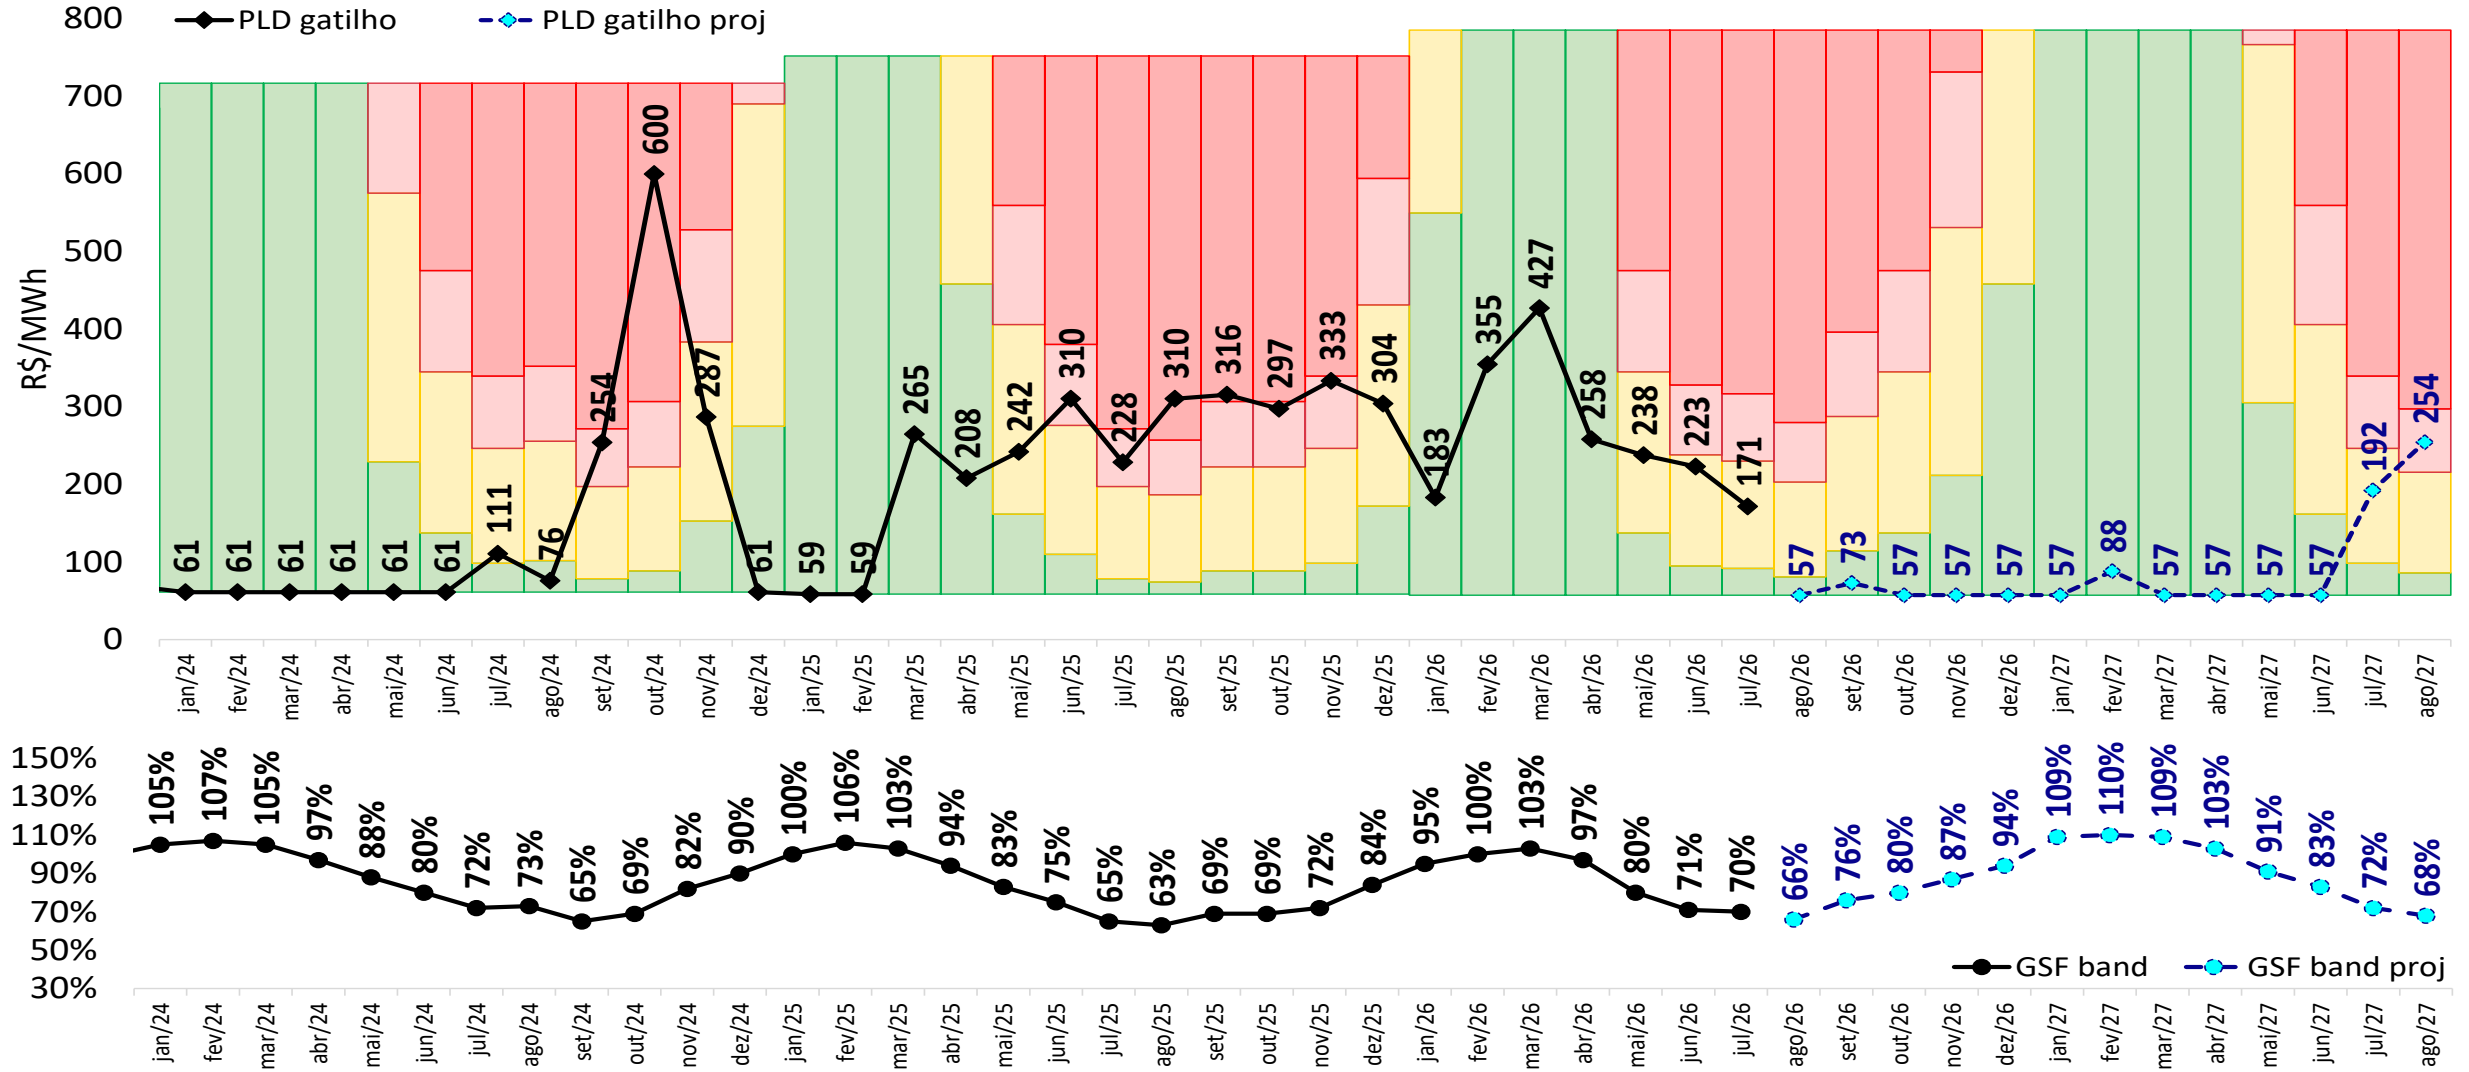


projeção da bandeira tarifária

sensibilidade 3: proj. PLD SMAP CFS VE

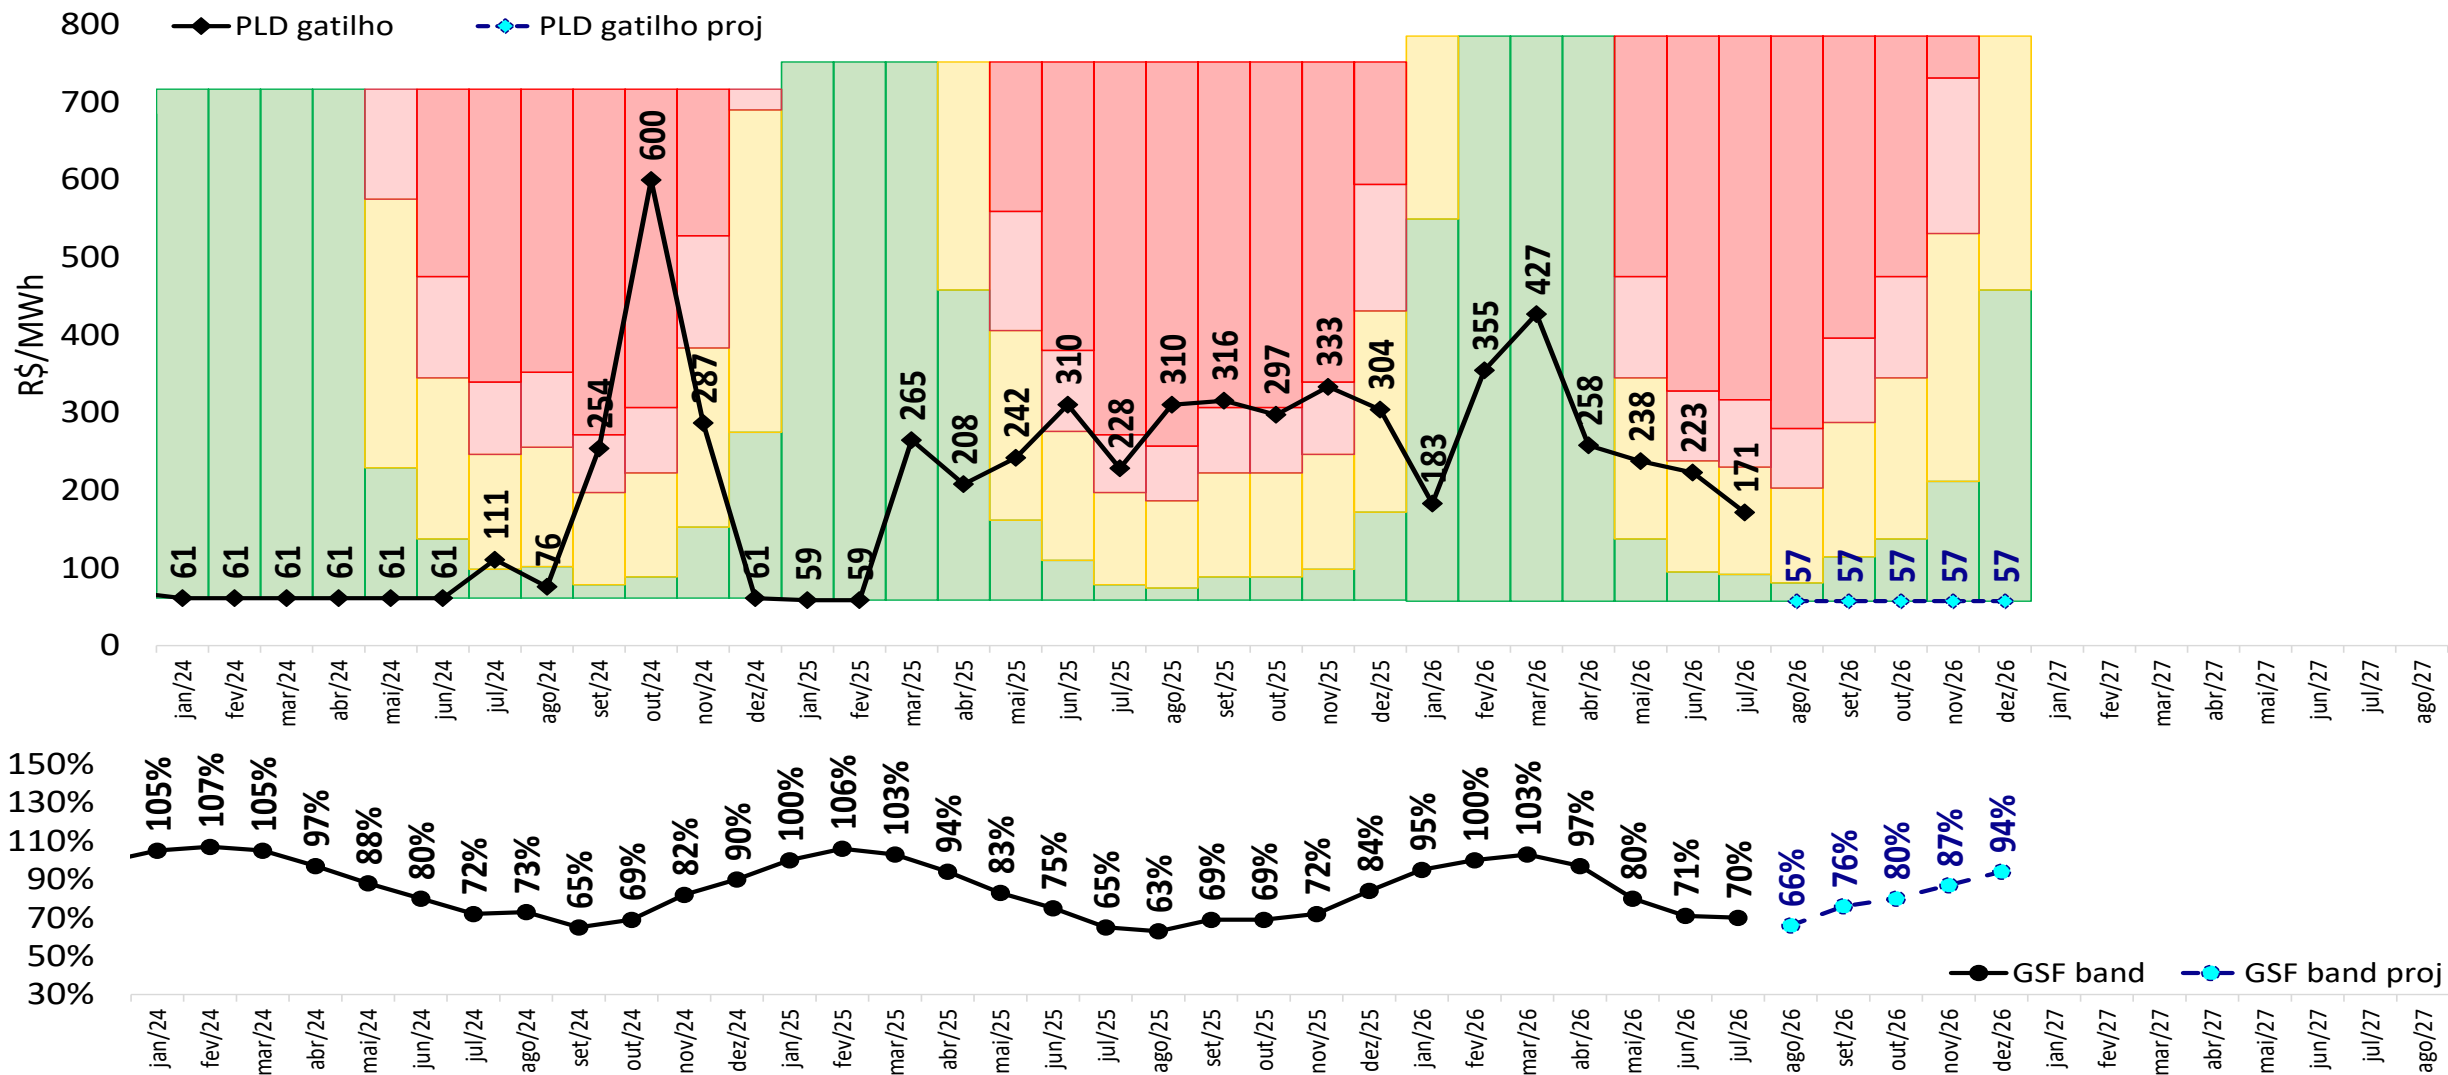

projeção da bandeira tarifária
sensibilidade 4: proj. PLD SMAP CFS LI

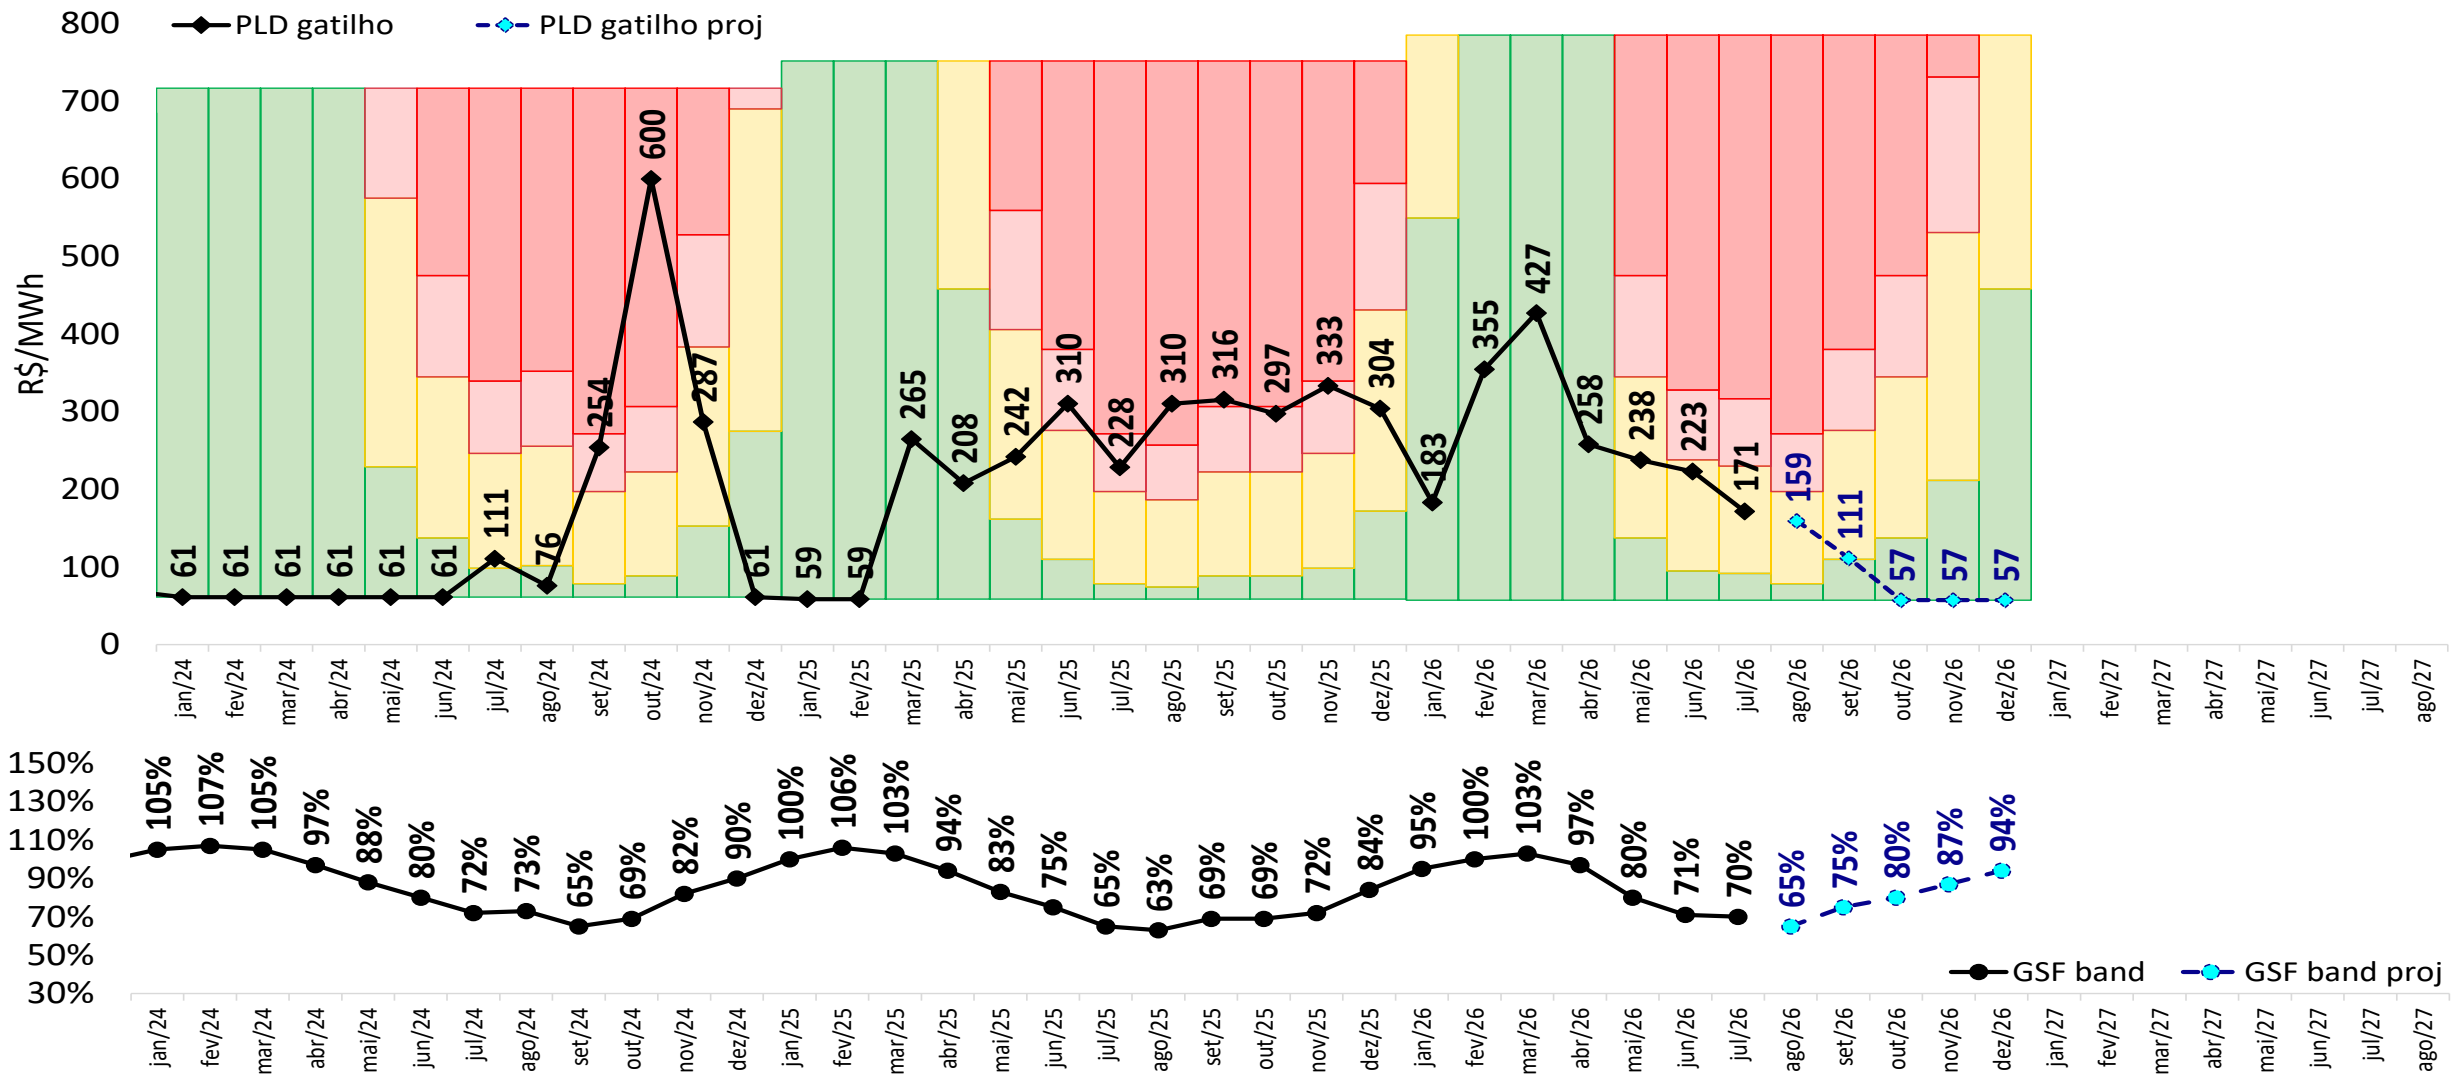



ccee.org.br



[ccee_oficial](https://www.instagram.com/ccee_oficial)



[CCEE Oficial](https://www.youtube.com/CCEE Oficial)



[ccee_oficial](https://twitter.com/ccee_oficial)



[ccee](https://www.linkedin.com/company/ccee)



[cceeoficial](https://www.facebook.com/cceeooficial)



ccee